



CONTENIDO

	TOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y EL RESPONSABLE DEL ESTUDIO
I.2.PR	ОУЕСТО
I.2.1. I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.	Ubicación del Proyecto 2 Superficie Total del Predio y del Proyecto 2 Inversión Requerida 2 Número de Empleos Directos e Indirectos 3 Etapas del Proyecto 4
I.3.PR	OMOVENTE (Nombre o Razón Social) 4
I.3.1. I.3.2. I.3.3.	Registro Federal de Contribuyentes 4 Nombre y Cargo del Representante Legal 4 Dirección del Promovente o de su Representante Legal para recibir u oír notificaciones 5
	SPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO IBIENTAL
1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4. 1.4.5.	Nombre o Razón Social 5 Registro Federal de Contribuyentes o CURP 5 Nombre del Responsable Técnico del Estudio 5 Profesión y Número de Cédula Profesional 5 Dirección del Responsable Técnico del Estudio 5
	EFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS JPUESTOS DEL ART. 31 DE LA LGEEPA
II.1.1.	eyes Federales 6 Reglamentos Federales 8 Normas Oficiales Mexicanas 9





II.1.3. Leyes de Equilibrio Ecológico	10
II.1.4. Código Urbano del Estado	10
II.2. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población	11
II.2.1. Zonificación Ordenamientos Ecológicos	12
II.3. Parque Industrial	14
III. ASPECTOS TECNICOS Y AMBIENTALES	
III.1. Descripción General de la Obra o Actividad Proyectada	16
III.1.1. Localización del Proyecto	
	Over
III.1.2. Dimensiones del Proyecto	18
III 4.2. Conneteríatione del Proyecto	10
III.1.3. Características del Proyecto III.1.3.1. Condiciones de Operación	19
III.1.3.2. Equipos de Proceso y Auxiliares	20
III.1.4. Indicar el Uso Actual del Suelo	22
III.1.5. Programa de Trabajo	24
III.2. IDENTIFICACION DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE	VAN A
EMPLEARSE Y QUE PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AME ASI COMO SUS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS.	
III 2.4 Sustancias que os utilizan en al Brayanto	25
III.2.1. Sustancias que se utilizan en el Proyecto	26
m.z.z. Otras oustancias y rididos que se dunzan en el rioyecto	<u></u>
III.3. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LAS EMISIONES, DESCAR RESIDUOS CUYA GENERACION SE PREVEA, ASI COMO MEDIL CONTROL QUE SE LLEVAN A CABO.	
III.3.1. Diagrama de Flujo	27
III.3.2. Emisiones por las Operaciones Proyecto	28
III.3.3. Descargas por las Operaciones del Proyecto.	30





III.3.4. Residuos por las Operaciones del Proyecto	30
III.3.5. Generación y Emisión de Ruido.	31
III.3.6. Tecnologías y Equipos para el Control, Prevención y Mitiga	ación de las
Emisiones, Descargas y Generación de Residuos	
III.3.6.1. Control, Prevención y Mitigación de Emisiones	32
III.3.6.2. Control, Prevención y Mitigación de Descargas Líquidas	/Λαμβε) 3 <i>A</i>
The state of the s	
III.3.6.3. Control y Prevención de Generación de Residuos Peligro	808 35
III.4. DESCRIPCION DEL AMBIENTE y, EN SU CASO, LA IDENTIFI	
OTRAS FUENTES CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL INFLUENCIA DEL PROYECTO	. AREA DE
III 4.1 Justificación del Área de Influencia (AI)	36
III.4.1. Justificación del Área de Influencia (AI)	39
mail Representation entitled act Alea ac initiational (A)	
III.4.3. Identificación de los Atributos Ambientales	40
III.4.3.1. Medio Abiótico	40
a. Climatologíaa.1.Tipo de Clima: Clasificación de Köepen modificada por E. GARCÍA	41
a.1. Tipo de Clima: Clasificación de Köepen modificada por E. GARCIA	
para la Rep. Mexicana	41
a.2. Temperatura Promedio	41
a.3. Precipitación Promedio Anual (mm) a.4. Interperísmos Severos (Aridez, Sequía etc.)	41
a.5. Altura de la Capa de Mezclado de Aire	45
a.s. Altura de la Capa de Mezciado de Alle	
b. Suelos	46
b. Suelos b.1. Geología y Geomorfología	46
b.2. Características del Relieve	46
c. Agua	47
c.1. Hidrología Subterránea	47
III.4.3.2. Hidrología Superficial	48
III.4.3.3. Medio Biótico	50
	50
a. Flora	อบ





b. Fau	na	50
III.4.3.	4. Medio Socioeconómico	55
a. Pob	lación	51
a.1. Po	blación Económicamente Activa	51
	upos Étnicos	
	lario Mínimo Vigente	
	vel de Ingreso Per Cápita	
b. Serv	ricios	52
b.1.Me	edios de Comunicación	
b.2.Me	edios de Transporte	52
b.2.1.	Terrestres	52
b.2.2.	Aéreos	52
b.2.3.	Marítimos	
b.3.Se	rvicios Públicos	53
b.3.1.	Agua (Potable, Tratada, etc.)	53
b.3.2.	Energéticos (Combustibles)	53
b.3.3.	Electricidad	53
b.3.4.	Drenaje	
c. Acti	vidades	54
	os	
	ricultura, Ganadera o Pesca	
111.4.4	. Funcionalidad del Ecosistema en el Área de Influencia (Al).	54
111.4.5	. Diagnóstico Ambiental del Área de Influencia (Al).	56
	. Fotografía(s) con Detalles del Diagnóstico del Área	
	de Influencia (AI)	60





III.5. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES Y DETERMINACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCION Y MITIGACION

III.5.1. N	létodo para Evaluar los Impactos Ambientales	61
III.5.1.1.	Metodologías de Evaluación del Impacto del Proyecto	62
III.5.1.2.	Justificación de la Metodología Seleccionada	63
III.5.2. Id	lentificación, Prevención y Mitigación de los	
Ir	npactos Ambientales	67
III.5.2.1.	Valoración Cualitativa del Proyecto (Con y Sin Medidas Atenuadoras)	Preventivas
III.5.2.2.	Valoración Cuantitativa del Proyecto en Operación.	75
III.5.2.3.	Medidas de Prevención y Mitigación	78
N	rocedimientos para Supervisar el Cumplimiento de las litigación lanos de Localización del Área en la que se encuentra	
	Proyecto	82
III.5.5. C	ondiciones Adicionales (Impactos Residuales)	83
III.5.6. P	ronóstico del Escenario	85
III.5.7. P	rograma de Vigilancia Ambiental (PVA)	86
IV.CON	CLUSIONES.	87





LISTA DE TABLAS





Tabla #44 - Cont'n de Medidas Atenuantes en Aplicación Tabla #45 - Cont'n de Medidas Atenuantes en Aplicación Tabla #46 - Matriz Cualitativa de Evaluación de Impactos Tabla #47 - Resultados Cualitativa de Evaluación de Impactos Tabla #48 - Clasificación de los Impactos por Etapa Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos
Tabla #46 - Matriz Cualitativa de Evaluación de Impactos Tabla #47 - Resultados Cualitativa de Evaluación de Impactos Tabla #48 - Clasificación de los Impactos por Etapa Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos
Tabla #47 - Resultados Cualitativa de Evaluación de Impactos Tabla #48 - Clasificación de los Impactos por Etapa Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos
Tabla #48 - Clasificación de los Impactos por Etapa Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos
Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos
Table #50 Paradialente de Comprisión de Complimiente
Tabla #50 - Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento Tabla #51 - Cont'n Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento
Tabla #52 - Cont'n de Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento
Table #52 - Contin de Procedimientos de Supervision de Cumplimiento
Tabla #53 - Cont'n de Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento
Tabla #54 - Criterios de Impactos Residuales
Tabla #55 - Análisis de Impactos Residuales
LISTA DE MAPAS
Mapa 1. Municipio de Juan Aldama en Edo. De Zacatecas
Mapa 2. Malla Cartográfica- Fuente; Propia
Mapa 2. Malla Cartográfica– Fuente; Propia Mapa 3. Planes Parciales Río Grande- Fuente; PDUCP-2016
Mapa 4. Zonas Diferenciadas – Infraestructura Urbana
Mapa 5. Malla Cartográfica – Escala 1:5,000
mapa or mana ourtogranou - Loouta 110,000
LICTA DE DI ANOS
LISTA DE PLANOS
LISTA DE PLANOS
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto
Plano 1. Catastral
Plano 1. Catastral
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual.
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual. Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados.
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual.
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual. Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados.
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual. Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados. LISTA DE FIGURAS
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual. Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados. LISTA DE FIGURAS
Plano 1. Catastral Plano 2. Área de Influencia del Proyecto LISTA DE FOTOS Foto 1. Vista General de Colindancias Foto 2. Vialidades Colindantes Foto 3. Edificaciones Colindantes Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual. Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados.





Figura 3. OEs-SEMARNAT
Figura 4. Foto Satelital de la Ubicación de la Estación
Figura 5. Imagen de la Licencia de Uso de Suelo
Figura 6. Foto Satelital de la Ubicación de la Estación
Figura 7. Estadísticas de Temperaturas de Juan Aldama
Figura 8. Estadísticas de Precipitación-Temperatura
Figura 9. Imagen Periodística
Figura 10. Coordinación Nacional de Protección Civil (CENAPRED)
Figura 11. Imagen de la Geología de la Ciudad
Figura 12. Imagen de la Geomorfología de la Ciudad
Figura 13. Imagen de la Hidrología del Municipio
Figura 14. Cuencas y Subcuentas Hidrológicas
Figura 15. Elaboración del Diagnóstico Ambiental del Área






INFORME PREVENTIVO

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.

I.1. PROYECTO

ESTACION DE SERVICIO # 5252 - (GASOLINERA)

Operaciones de la Estación de Servicio # 5252 en Río Grande, Zacatecas.

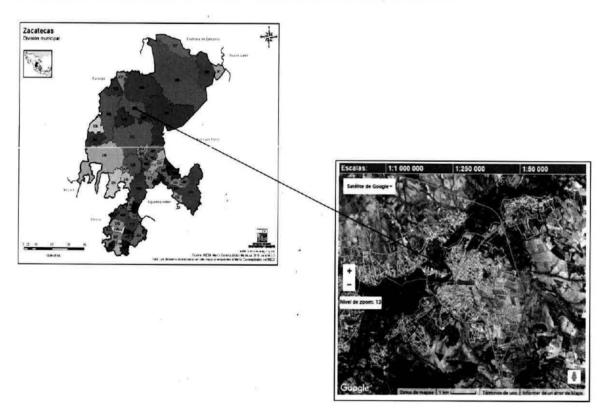

Mapa 1. Municipio de Río Grande en el Edo. De Zacatecas

(Ver Anexo V- Traza del Municipio, Fotos Satelitales y Planos en Anexo VIII)





I.1.1. Ubicación del Proyecto

ESTADO: Zacatecas
 MUNICIPIO: Río Grande
 LOCALIDAD: Río Grande

DIRECCIÓN DE UBICACIÓN: Calle Maestros Ilustres # 30,

Col. Centro, C.P.98400.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitud 23° 49' 86" Norte

Longitud 103° 2' 28.73" Oeste

Altitud 1, 861 msnm

(Ver Anexo V - Trazas del Municipio, Fotos Satelitales y Planos en Anexo VIII)

I.1.2. Superficie Total del Predio y del Proyecto

N2552	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252			
TABLA DE AREAS EN ESTACION DE SERVICIO				
DESCRIPCION	AREAS m² (ESTIMADAS)	PORCENTAJE		
OFICINAS	122.18	1.10%		
TOTAL DE CONSTRUCCION	122.18	1.10%		
TECHUMBRE	174.69	1.57%		
ÁREA VERDE	388.73	3.49%		
CIRCULACIÓN Y MANIOBRAS	10464.40	93.85%		
TOTAL (NO CONSTRUCCION)	11027.82	98.90%		
TOTAL DEL TERRENO	11150.00	100.00%		

Tabla #1 - Áreas o Superficies de la Estación

I.1.3. Inversión Requerida

La Gasolinera preexiste desde el año de 1998 según los Registros de la CRE y se presume que las inversiones requeridas en esas fechas alcanzaron los siguientes montos.



Tabla # 2 - Inversiones del Proyecto

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V. OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968 www.ipambiental.infored.mx





I.1.4. Número de Empleos Directos e Indirectos

Empleados Indirectos ocupados durante la Construcción del Proyecto

N2552 NRVIO	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
ETAPA DEL PROYECTO 1. ADMINISTRATIVO	MANO DE OBRA PERSONAL	TIEMPO DE OCUPACIÓN
1.1. Finanzas, Anticipos, Permisos	1	7
1.2. Asignaciones	1	7
1.3 Proyecto en General	. 1	7
2. CONSTRUCCION		WEST OF THE STATE OF
2.1 Preparación del Sitio	4	2
2.2 Desplantes y Levantamientos	3	2
2.3 Instalaciones Elec. e Hidráulicas	3	2
2.4 Estructuras	3	2
2.5 Pisos y Acabados	3	2
3.1 Administrativo	4	7
TOTAL	23	

Tabla #3 - Empleos Indirectos

Empleos Directos para las Operaciones del Proyecto

nesse	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
ETAPA OPERACIONES - GASOLINERA	ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS
Operadores de Dispensario Gasolina		3
Operadores de Dispensario Diesel		1
Operadores de Noche		1
Cubreturnos		1
Supervisor	1	
GENERAL	The second second second second	THE STREET
TOTALES	1	6

Tabla # 4 - Empleos Directos





I.1.5. Etapas del Proyecto



Tabla # 5 - Programa de Obra y Trabajo

I.2. PROMOVENTE (Nombre o Razón Social)

NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.

(Ver Anexo I - Copia Simple de los Documentos Constitutivos y R.F.C.)

I.2.1. Registro Federal de Contribuyentes



I.2.2. Nombre y Cargo del Representante Legal

Ing. Julio Alejandro Norman Ruíz Representante Legal

(Se presenta copia simple en el Anexo II, misma que se solicita se coteje con la copia certificada o cotejada que se presenta al momento del ingreso del presente Estudio).





1.2.3. Dirección del Promovente o de su Representante Legal para recibir u oír notificaciones

- Calle:
- Colonia:
- Municipio:
- Estado:
- C.P.:
- Tel. y Fax:
- E-Mail:

Domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

I.3.1. Nombre o Razón Social

Ingeniería de Protección Ambiental y/o Ing. Norberto Güereque Cedillos.



I.3.2. Registro Federal de Contribuyentes o CURP

(Ver Anexo IV).

Registro Federal de Contribuyentes del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

I.3.3. Nombre del Responsable Técnico del Estudio

Ing. Norberto Güereque Cedillos

I.3.4. Profesión y Número de Cédula Profesional

Ingeniero Químico - UNAM Ced. Prof. 1463640 (Ver Anexo IV).

I.3.5. Dirección del Responsable Técnico del Estudio

- * Calle:
- * Colonia:
- * Ciudad:
- * Estado:
- * C.P.:
- * Tel. y Fax:
- * E-Mail:

Domicilio, teléfono y correo electrónico del responsable técnico, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.





II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ART. 31 DE LA LGEEPA

A continuación, se realiza el planteamiento y su relación con las diferentes Normativas aplicables a las Operaciones de las Estaciones de Servicio iniciando por los lineamientos establecidos en nuestra Carta Magna; mismos que se listan en las siguientes Tablas.

II.1. Leyes Federales

N2552		PROYECTO:
TRANS		ESTACION DE SERVICIO # 5262
LEY	ART.	CONCEPTO
	P	Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los senicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
	•	Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energia eléctrica, así como de la exploración y extracción de petitide y dernas indivocarburos, la Nacion llevia a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
	15	Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
	3*	El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural
LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	9*	Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones. I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;
	12°	La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevarán a cabo a través de. Los programas de desarrollo urbano derivados de los señalados en las fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	1"	La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Tabla # 6 - Vinculación con Leyes Federales





nesse		PROYECTO:
		ESTACION DE SERVICIO # 5252
LEY	ART.	CONCEPTO
LGEEPA	1*	La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos qui se refieren a la presenación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable
	28°	La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria establece las condiciones a qui se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los llimites condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar lo ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los caso en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obra o actividades, requerirán prevamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaria. II Industria del petróleo, petroquímica, química, sidentrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica
		La realización de las obras y actividades a que se refieren las fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentació
	10.10	de un informe preventivo y no una manifestación de impacto ambiental, cuando
	31°	I Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas a aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan produc las obras o actividades;
		Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
	110*	Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben si reducidas y controladas, para asegurar una calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibri ecológico
LGPGIR	1*	La presente Ley es reglamentana de los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de l Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en matena de Hidrocarburos.
	45*	Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con la: disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecti expida la Secretaria.
	11	La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Hidrocarburos.
	2*	Esta Ley tiene por objeto regular las siguientes actividades en territorio nacional:
		IV. El Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público de Petroliferos,
LEY DE HIDROCARBUROS	5*	Las actividades de Reconocimiento y Exploración Superficial, así como las actividades referidas en las fracciones II a V del artículo 2 de esta Ley, podrán ser llevadas a cabo por Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva de Estado o entidad paraestatal, así como por cualquier persona, previa autorización o permiso, según corresponda, en los términos de la presente Ley y de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de cualquier otra regulación que si expida.
	95"	La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. En consecuencia, únicamente el Gobierno Federa puede dictar las disposiciones técnicas, regiamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquellas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de esta industria
LEY DE LA AGENCIA ASEA	5*	Requerir a los Regulados la información y la documentación necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, así como la exhibición de dictámenes, reportes técnicos, informes de pruebas, contratos con terceros, estudios, certificados o cualquier otro documento de evaluación de la conformidad
	Transitorio 6°	En tanto no entren en vigor las disposiciones administrativas de carácter general y normas oficiales mexicanas que expida la Agencia, continuarán vigentes y serán obligatorias para todos los Regulados, los lineamientos, disposiciones técnicas y administrativas, acuerdos, criterios, así como normas oficiales mexicanas, emitidas por la Secretaría, la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que regulen las actividades objeto de la presente Ley, y que hayan sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación o en los portales de internet de dichas dependencias u órganos reguladores.

Tabla #7 - Continuación de Vinculación con Leyes Federales





II.1.1. Reglamentos Federales

DEIGG		PROYECTO:
NEES		ESTACION DE SERVICIO # 5252
REGLAMENTO	ART.	CONCEPTO
	5°	Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaria en materia de impacto ambiental IX. Construcción y operación de instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petroliferos
RLGEEPA-MEIA	29°	La realización de las obras y actividades a que se refiere el artículo 5o. del presente reglamento requerirán la presentación de un informe preventivo, cuando I. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que las obras o actividades puedan producir
RLGEEPA-PCCA	10°	Serán responsables del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento y de las normas técnicas ecológicas que de él se deriven, las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan realizar o que realicen obras o actividades por las que se emitan a la atmósfera olores, gases o particulas sólidas o liquidas
RLGEEPA-REYTC	4°	La información de la Base de datos del Registro se integrará con los datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaria, o ante la autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados y, en su caso, de los Municipios:
	90	Se consideran establecimientos sujetos a reporte de competencia federal, los señalados en el segundo párrafo del artículo 111 Bis de la Ley, los generadores de residuos peligrosos en términos de las disposiciones aplicables, así como aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos receptores que sean aguas nacionales.
See an arrival	34° Bis	En términos del articulo 95 de la Ley de Hidrocarburos son de competencia federal los residuos generados en las Actividades del Sector Hidrocarburos.
RLGPGIR	42°	Los generadores que cuenten con plantas, instalaciones, establecimientos o filiales dentro del territorio nacional y en las que se realice la actividad generadora de residuos peligrosos, podrán considerar los residuos peligrosos que generen todas ellas para determinar la categoría de generación.

Tabla # 8 - Vinculación con Reglamentos Federales





II.1.2. Normas Oficiales Mexicanas

nassa	PROYECTO:
Surviero	ESTACION DE SERVICIO # 5252
Norma Oficial Mexicana (NOM)	Concordancia con las NOMs aplicables
Gener	
NOM-005-ASEA-2016: Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.	La Empresa cumple con los requerimientos de la NOM desde los Aspectos Constructivos hasta el Mantenimiento de las mismas.
Seguridad e Higie	ene Industrial
NOM-019-STP S-2004: Constitución, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.	En todos los Centros de Trabajo deben existir.
NOM-022-8 TP S-2008: Electricidad estática en los centros de trabajo Condiciones de Seguridad e Higiene	Instalación de Sistemas de Tierras
NOM-026-S TP S-2008: Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.	En concordancia a los Estandares para Estaciones de Servicio
Descargas de Agu	as Residuales
NOM-002-SEMARNAT-1996 Establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los Sistemas de Alcantarillado y Drenaje Municipal	Las Descargas Aceitosas y Pluviales son controladas y Monitoreadas
Residuos Pe	ligrosos
NOM-052-SEMARNAT-2005 Establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.	Se cuenta con el Registro como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos y la respectiva Autocategorización
Flora y fa	una
NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.	No Aplica por ser una Estación de Servicios ubicada dentro del Mpio. De Río Grande parcialmente Urbanizado
Ruido	
NOM-082-SEMARNAT-1996 Que establece los Limites Máximos Permisibles de Emisión de Ruido de las Fuentes Fijas y su Método de Medición	El flujo de vehículos es intermitente y dentro de los parámetros de la Norma.
Residuos No P	eligrosos
NOM-161-SEMARNAT-2011	
Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo.	Se tienen clasificados y se dispone de ellos mediante empresas autorizadas
Emision	es
NOM-165-SEMARNAT-2013 Que establece la Lista de Sustancias sujetas a Reporte para el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes	Mediante la COA se dará cumplimiento a lo aplicable en el rubro

Tabla #9 - Vinculación con Normas Oficiales Mexicanas





II.1.3. Leyes del Equilibrio Ecológico

MELTER		PROYECTO:		
		ESTACION DE SERVICIO # 4388		
Ley	Articulo	Actividades		
Ley de Equilibrio Ecológico y la Prot. al Ambiente del Estado de Zacatecas		La presente Ley es reglamentaria del artículo 30 de la Constitución Política de Estado de Zacatecas, sus disposiciones son de orden público e interés social tienen por objeto establecer las bases para:		
	1"	 Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, 		
		III. Propiciar el aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la protección de los ecosistemas;		
		IV. El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a Estado de Zacatecas y sus Municipios.		
	29*	Los Programas de ordenamiento ecológicos serán de aplicación obligatorio por las autoridades administrativas dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, cuando resuelvan acerca del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, del uso del suelo, de la localización de las actividades productivas y de los asentamientos humanos, conforme a lo previsto en la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.		
	58*	La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaria, con la intervención de los Ayuntamientos correspondientes establecerá las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los limites y condiciones previstos en las disposiciones aplicables para proteger e ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir a mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente.		

Tabla # 10 - Leyes del Equilibrio Ecológico

II.1.4. Código Urbano del Estado

nassa		PROYECTO:
THE PARTY OF THE P		ESTACION DE SERVICIO # 4388
Ley	Articulo	Actividades
Código Urbano para el Estado de Zacatecas	1*	Las disposiciones de este Código se aplicarán en el Estado de Zacatecas, son de orden público e interés social, y tienen por objeto: Establecer la concurrencia del Estado y de los Municipios para la ordenación y regulación del desarrollo urbano, los asentamientos humanos y la vivienda en el territorio estatal, respetando la competencia que en estas materias le corresponda a la Federación.
	31*	La Comisión para la Preservación del Patrimonio Cultural del Estado, es un órgano público de cáracter técnico consultivo, facultado para establecer las pilíticas, lineamientos y criterios para la conservación, profección y mejoramiento del aspecto ambiental peculiar de los centros de población, zonas tipicas, monumentos y lugares de valor natural y cultural del Estado. Funcionará permanentemente en su sede de la Ciudad Capital del Estado con juridicción en todo el Estado.
	132*	Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda que se realicen en territorio del Estado, sean públicas, o privadas, deberán sujetarse a lo dispuesto en este Código y a los programas y declaratorias aplicables. Sin este requisito, no se otorgará permiso, autorización, licencia o concesión pare efectuarias.
	133*	La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano y vivienda en el Estado, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la constancia de compatibilidad urbanística que le expidan las autoridades urbanas estatales o municipales, según sea el caso.
	136*	La constancia de compatibilidad urbanistica es independiente y condiciona la expedición, por parte de las autoridades competentes, de autorizaciones, permisos, licencias o concesiones que se deriven de la legislación urbana aplicable; tales como, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, construcciones, demoliciones, adaptaciones de obras, condominios y urbanizaciones.
	158"	A efecto de preservar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, los gobiernos estatal y municipales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con las bases de coordinación que celebren con las autoridades federales competentes.
		Las autoridades locales en el ejercicio de sus atribuciones, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en la Ley Estatal de la materia.

Tabla # 11 - Código Urbano del Estado





II.2. Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro de Población

El Municipio de Río Grande, cuenta con un Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Río Grande, mismo que establece la Zonificación Primaria contando con cuatro (4) clasificaciones generales, Secundaria con siete (7), Usos Generales y diferentes Giros Específicos; correspondiéndole a la Estación de Servicios # 5252 la siguiente:

nassa			PROYECTO:
S KATICALI STANICALI			ESTACION DE SERVICIO # 4388
PROGRAMA DE	DESARROLLO	URBANO DEL CENTRO DE POBLA	CION DE JUAN ALDAMA
ZONIFICACION	SIMBOLOGIA	TIPO DE AREA / CARACTERISTICAS	UBICACIÓN DE LA ESTACION
Estructura Urbana	С	Centro Urbano	
Estructura Orbana	C	Uso de Suelo Condicionado	
Uso General	Comercio	Comercial y de Servicios Urbanos	TO BE THE WEEK
Giro Especifico	Cm. E.	Gasolinera y Combustibles	DV TO SEE STATE OF THE SECOND OF

Tabla # 13 - Zonificación del Municipio de Río Grande

PRESIDENCIA MENCIPAL RICGRANDE, ZAC 11.1 2-04-52 2-04-02 ASUNTO USO DE SULLO

PENEX REFINACION FRISTATI

Por medio de la presente, me permito hacer de su conocimiento que el H. Avantamiento 1995-1998, que me honto en representar, extiende la presente constancia en favor de la "EMPRESA NORMAN AL FOSERVICTO, S.A. D.E. C.V.", para que construyan una Estacion de Servicto Pemex, en Avemda Maestros Hustres «In., por considerar que no existe inconveniente alguno en que dicho terreno seu utilizado para tal fin, en virtud de que no afecta a terceras personas, mi secsistorar problemias ecológicos.

A solicitud de la parte interesada y para los usos y fines legales que a la misma convengan, extiendo y firmo la presente en la Ciudad de Rio Grande. Estado de Zacatecas, al 22 de octubre de mil novecientos noventa y siete.

ATENTA MENTE.
SUFRAÇIO DECTIVO, NO REELECCION
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RIO GRANDE ZAO
NO. CARLOS CALDERON BADICLO

Figura 1 - Licencia de Uso de Suelo

(Ver Anexo V - Licencia de Uso de Suelo y Trazas del Municipio)





El Plano que contiene la Zonificación del Municipio, lo comprueba;

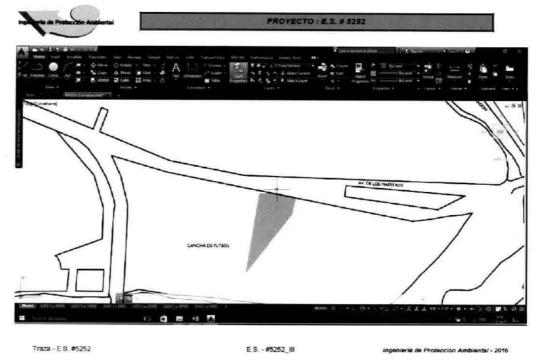


Figura 2 - Traza del Municipio con Zonificación Secundaria (Ver Anexo V)

II.2.1. Ordenamientos Ecológicos

ZONIFICACION Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL PARA RÍO GRANDE, ZACATECAS

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 20 bis 4 y bis 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y los Artículos 57 al 61 del Reglamento en Materia de Ordenamiento Ecológico, aún no se cuenta con un Modelo de Ordenamiento Ecológico (MOE) ni con Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) definidas, de acuerdo a este requerimiento de la Ley.





De hecho y de acuerdo con la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a Septiembre del 2013 no se ha "decretado" todavía.

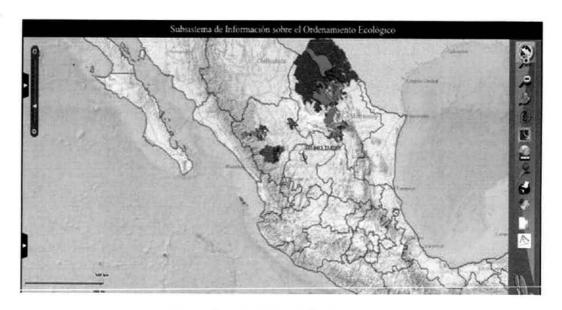


Figura 3 - OEs-SEMARNAT

http://gisviewer.semarnat.gob.mx/aplicaciones/uga oe/#






II.3. Parque Industrial

El Proyecto en operaciones de la Estación de Servicios # 5252 se ubica dentro del Plan Parcial denominado "Zona Urbana" del Mpio. de Río Grande. De hecho, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población, se tiene que;

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE RÍO GRANDE (PDUCP-RÍO GRANDE)

El PDUCP - RÍO GRANDE, la versión que se encuentra vigente, es la 2016. Dicho Plan establece en Estrategias; Estrategias en función del desarrollo urbano; que para el Municipio (en lo denominado como Zona Urbana).; la estructura urbana es el conjunto de elementos que han sido adaptados para el desarrollo de las actividades de población. La presencia de estos elementos confiere al Mpio. un rasgo distintivo que le otorga identidad. Se propone organizar la estructura urbana de Río Grande a través de la consolidación de núcleos ordenadores denominados Centro Urbano, Corredor Urbano, Centros de Barrio y Centros Vecinales.






La estructura urbana está compuesta por el Centro Urbano localizado al costado oriente del Río Aguanaval y crece a partir de este punto en forma de plato roto, existen tres corredores urbanos primarios que son el libramiento tránsito pesado o Carretera Federal Fresnillo – Río Grande, Bulevar de Los Maestros y el Malecón Flores Magón. La traza urbana se dispersa conviviendo con una multiplicidad de pequeños arroyos, mientras que la cabecera es cruzada por el Río Aguanaval de noreste a suroeste, por el libramiento tránsito pesado, la nueva autopista y la vía de ferrocarril.

En sus alrededores ha ido absorbiendo a diversas comunidades de su entorno, mismas que se caracteriza por la existencia de grandes extensiones con parcelas, lotes baldíos, zonas de riego entre mezcladas con viviendas aisladas del tipo campestre. Los usos de suelo se encuentran dispersos por todo el centro de población, se acentúa la mezcla de usos de suelo en el libramiento tránsito pesado, el Bulevar de Los Maestros y parte del Malecón Flores Magón.

Adicionalmente a lo anterior, el PDUCP-2016 indica la propuesta de "formar" Distritos ubicándose el Proyecto "ESTACION DE SERVICIOS # 5252", precisamente dentro de la Distrito "Comercio".







Aunado a todo lo anterior, el mismo PDUCP –2016 indica en su página 66; "En cuanto a especies amenazadas de flora y fauna, no se tiene conocimiento de que en el borde de la zona de interés (Río Grande) se encuentren ejemplares desarrollados de cualquiera de las especies mencionadas por la NOM-059-ECOL-2010. En la zona urbana, se puede afirmar con certeza, que no se tienen ejemplares de especies amenazadas o en peligro de extinción. No se descarta la posibilidad de que en algunos lugares apartados, tales como la sierra, se puedan encontrar individuos de especies listados, principalmente de la familia de las cactáceas, por lo que se requiere la realización de un estudio en específico en ese sentido.

La Licencia de Uso de Suelo para el proyecto del "ESTACIÓN DE SERVICIO #5252" según los registros de la Presidencia Municipal de Río Grande, autorizada para:

DISTRITO DE COMERCIO (DC)

Para un aprovechamiento en el Desarrollo de las Instalaciones dedicadas a COMERCIO - GASOLINERA

(Se Anexa la Copia de la Licencia de Uso de Suelo) (VER ANEXO V)

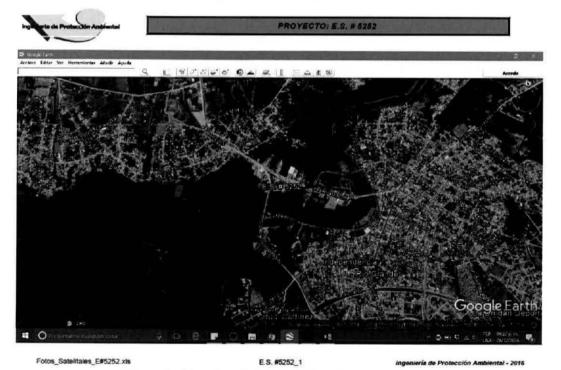


Figura 4 – Foto Satelital de la Ubicación de la Estación (Ver Anexo V)

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.
OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968
www.ipambiental.infored.mx





III. ASPECTOS TECNICOS Y AMBIENTALES

El Proyecto en resumen, es una Estación de Servicios que se encuentra en operación

III.1. Descripción General de la Obra o Actividad Proyectada

III.1.1. Localización del Proyecto

El Predio donde se ubica la ESTACION DE SERVICIO # 5252 se ubica dentro del Municipio de Río Grande, Zacatecas; cuya Superficie Territorial total es de 1,814 Km² y se encuentra a una altura promedio de 1883 metros sobre el nivel del mar. De acuerdo a su posición en el mapa de la República Mexicana, las Coordenadas Geográficas del Municipio de Juan Aldama son 23° 53' Latitud Norte y 103° 01' Longitud Oeste.


Dentro del Polígono del Mpio., la Estación se ubica en la siguiente localización;

ESTADO: Zacatecas
 MUNICIPIO: Río Grande
 LOCALIDAD: Río Grande

 DIRECCIÓN DE UBICACIÓN: Calle Maestros Ilustres # 30, Col. Centro, C.P.98400.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitud 23° 49' 86" Norte Longitud 103° 2' 28.73" Oeste

Altitud 1, 861 msnm

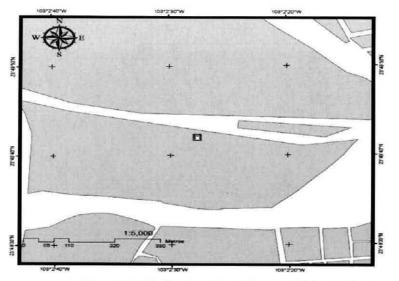




Mapa 2. Malla Cartográfica – Fuente; Elaboración propia. (Ver Anexo V – Traza del Municipio, Fotos Satelitales y Planos en Anexo VIII)





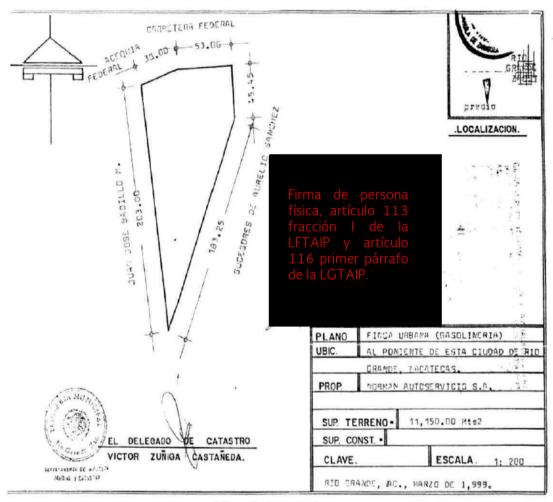

Plano 1. Catastral (Ver Anexo V – Plano Catastral)





III.1.2. Dimensiones del Proyecto

El Predio donde se ubica la Estación de Servicios # 5252, comprende la totalidad de las Instalaciones Operativas por lo que la afectación es total.

N2552	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252
TABLA DE DIME	NSIONES DEL PROYECTO
SUPERFICIE	M²
SUPERFICIE TOTAL DEL PREDIO	11,150.00
SUPERFICIE DE CONSTRUCCION	122.18
SUPERFICIES (OTRAS)	11,027.82
SUPERFICIE DE IMPACTO AMBIENTAL	11,150.00
SUPERFICIE CON AFECTACION PERMANENT	E 11,150.00

Tabla # 14 - Dimensiones del Proyecto

III.1.3. Características del Proyecto

El Proyecto consiste de la Operación de un Centro de Distribución y Comercialización de Gasolina y Diesel, incluyendo lubricantes y aditivos, principalmente para el abasto del Transporte Urbano, Intraurbano, Público y Privado.

La Estación cuenta con una capacidad de Almacenamiento de Combustibles de acuerdo con la siguiente Tabla;

nesse		PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
TANQUE	PRODUCTO	CAP. LTS.	DISPENSARIOS
1	MAGNA	100,000	
1	PREMIUM	100,000	3
1	DIESEL	100,000	1

Tabla # 15 - Volumen de Producto





III.1.3.1. Condiciones de Operación

OPERACIÓN Tangues

Temperatura Extrema:

40° (104°F) Tanques Enterrados

Presión Extrema:

15.3 psia (791.4 mmHg)

Estado Físico:

Mezcla Vapor/Líquido

Bombas Sumergibles

Rangos de Operación:

2.5 a 40 gpm

Rango de Presión Extrema:

27 a 32 psi Mezcla Vapor/Líquido

Estado Físico:

70 ---- - 0005

Viscosidad Máxima:

70 ssu a 60°F

Dispensarios

Temperatura Extrema:

45° (113°F)

Presión Extrema: :

32 ps @ 10 gpm

Estado Físico:

Mezcla Vapor/Líquido

HERMETICIDAD Tanque Primario

Temperatura Extrema:

40° (104°F) Tangues Enterrados

Presión Extrema:

5 psia (258.58 mmHg)

Estado Físico:

Mezcla Vapor/Líquido

Tanque Secundario

Temperatura Extrema:

40° (104°F) Tangues Enterrados

Presión Extrema:

0.29 psia (15 mmHg) @ vacío / 60 mins.

Estado Físico:

Esta al Vacío

Mangueras de despacho de Gasolina:

Longitud:

3 mts. aproximadamente.

Diámetro:

5/8" (15.9 mm).

Fabricante:

GOODYEAR.

Origen:

USA.

Modelo:

559N.

Especificaciones

Listed flexsteell hardwall Gasoline hose





III.1.3.2. Equipos de Proceso y Auxiliares

Existen tres bombas sumergibles por tanque de almacenamiento en la Estación de Servicio "# 5252"

Las bombas que se utilizan son bombas sumergibles cuyas características son:

MARCA SUBMERGED TURBINE PUMP O SIMILAR

FABRICANTE FE PETRO, INC. DIRECCION 4805 VOGES RD.

P.O. BOX 131, McFARLAND, WI 53558

POTENCIA 1 ½ HP RANGO DE VOLTAJE 200-250 CARGA MAX.EN AMP. 10.5 AMPERAJE A ROTOR PARADO 39

En el área de despacho se encuentran localizados un total de 4 dispensarios (3 para Gasolinas y 1 para Diesel) con dos mangueras por lado para el despacho de Gasolinas y con una manguera por ladó para el despacho Diesel.

Las Características de los Dispensarios son las siguientes:

- Dispensador de dos mangueras por lado para dos productos, cómputo independiente para cada posición de carga de autodiagnóstico de fallas, trabaja a 220/208 volts a 60 Hz.
- Consta de un visualizador de cristal líquido (LCD) de 3 plg. para pesos y litros con instrucciones de operación del dispensador y dos visualizadores de ½ plg. para precio por litros, todos ellos con iluminación por atrás para una mejor visibilidad.
- Memoria hasta por cuatro turnos no volátil, totalizadores mecánicos de apoyo, válvulas solenoides electrónicas de control de flujo, fuente de poder integrada con transformador ferro-resonante, circuito para control remoto, sistema de control de datos bidireccionales.
- Sistema PREP para recuperación de vapores.
- Botones para sistema de prepago incluida (dos por dispensador).
- Incluye mangueras std. de 5/8 plg. x 10 plg., válvulas de emergencia p/mangueras, destorcedor y pistolas.
- Autorizados por UL y NOM.
- Capacidad de entrega: hasta de 40 litros al nivel del mar.
- Dos medidores, entrada de conexión al dispensador, filtros dobles de cartucho sellado, dosel con valenciana, sistema métrico decimal.





Incluye mangueras std. para flujo alto, válvulas de emergencia p/mangueras, destorcedor y pistolas Autorizados por UL y NOM.

Los tanques de almacenamiento de la Estación de Servicios "# 5252" cuentan con las siguientes líneas de distribución:

- Línea de Gasolina de Primera Etapa.
- Línea de Gasolina de Segunda Etapa.
- Línea de Recuperación de Vapor.

Las líneas de distribución son tuberías dobles o sistemas de tuberías de doble pared para evitar cualquier tipo de contingencia debida a derrames por la ruptura de las tuberías de conducción por sobrepresión o picaduras. Estas tuberías consisten de:

- 1. Un tubo primario Perma-Flex de 2 pulgadas de diámetro y
- Un tubo secundario flexible de 3 pulgadas de diámetro de polietileno de alta Densidad ("HDPE" por sus siglas en inglés).

En las instalaciones de las líneas de la red de distribución de combustible de la Estación se encuentran localizadas por debajo del concreto de las áreas de circulaciones de tubería Perma-Flexx de diámetro de 2 pulgadas y tubería flexible de diámetro de 3 pulgadas.

Sistema de respiración de tanques de almacenamiento

En la Estación se encuentran localizados tres sistemas de respiración de los tangues de almacenamiento. El sistema consiste de:

- Válvula de venteo arresta flama de diámetro de 2 plg.
- Línea de venteo o ventilación de diámetro de 2 plg., con longitud de 6 mts.
- Conector de la línea de vapores.
- Válvula de venteo con flotador de bola de 2 plg.





III.1.4. Indicar el Uso Actual del Suelo

La Licencia de Uso de Suelo para el proyecto del "ESTACIÓN DE SERVICIO #5252" según los registros de la Presidencia Municipal de Río Grande, autorizada para:

DISTRITO DE COMERCIO (DC)

Para un aprovechamiento en el Desarrollo de las Instalaciones dedicadas a COMERCIAL - GASOLINERA

> (Se Anexa la Copia de la Licencia de Uso de Suelo) (VER ANEXO V)



Figura 5 - Imagen de la Licencia de Uso de Suelo

CIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL fallfre

BANDE ZAG CARLOS CALDERON BADETO





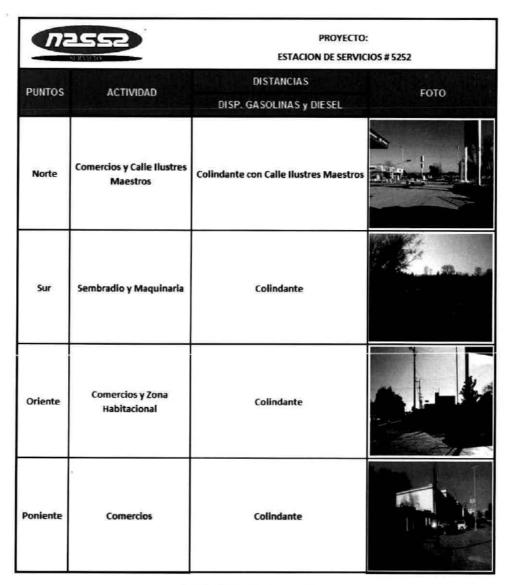


Tabla # 16 -Colindancias





III.1.5. Programa de Trabajo

Este tipo de Proyectos no contempla una fecha específica en cuanto a su "terminación" o "cierre" por su misma actividad.

A continuación, se repite el Diagrama de Gantt planteado:



Tabla # 17 - Diagrama de Gantt dei Proyecto.

La vida útil es de 50-75 años en cuanto a las actividades comerciales y productivas, sin embargo, pudiera extenderse de acuerdo a las necesidades del "mercado" y en su caso, el propietario y/o el arrendatario realizarían los trámites pertinentes.

Con relación al "Abandono de Sitio"; éste sería presentado para la ESTACION DE SERVICIO # 5252, en su tiempo, y en el momento

de la contratación de Ingeniería de Protección Ambiental



para que lo desarrolle, éste lo llevará a cabo de acuerdo a la metodología base de a los estándares internacionales "Phase I Environmental Site Assessment Process" (ASTM-E-1527-13); así como "Transaction Screen Process" (ASTM-E-1528-13); correlacionadas con los indicado en el Instructivo o Guía para el desarrollo y presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental en la Modalidad General al que se Refieren los artículos 9° y 10° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en Materia de Impacto Ambiental, Sección II; "Descripción de la Obra o Actividad Proyectada; Subsección 5; "Etapa de Abandono de Sitio", publicado en la Gaceta Ecológica No. 3, Volumen I, de Septiembre de 1989.





III.2. IDENTIFICACION DE LAS SUSTANCIAS O PRODUCTOS QUE VAN A EMPLEARSE Y QUE PODRIAN PROVOCAR UN IMPACTO AL AMBIENTE. ASI COMO SUS CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS.

III.2.1. Sustancias que se utilizan en el Proyecto

Al tratarse de una Estación de Servicio, lógicamente estamos hablando del Manejo de Combustibles típicamente Gasolinas y en su caso Diesel.

CLAVE COSTID
CLAVE COSTIN
CLAVE CRETIB
Como Residuo Tóxico e Inflamable
Como Residuo Tóxico e Inflamable
Como Residuo Tóxico

Tabla # 18 – Volúmenes y Caracterización (Ver Anexo VI- Hojas de Seguridad de los Productos)

De forma que se tienen en el proceso de su manejo las siguientes características;

N2552		PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
MATERIA PRIMA	PRODUCTO FINAL	SUBPRODUCTO	ALMACENAMIENTO
GASOLINA MAGNA	GASOLINA MAGNA	NINGUNO	TANQUE DE DOBLE PARED ENTERRADO
GASOLINA PREMIUM	GASOLINA PREMIUM	NINGUNO	TANQUE DE DOBLE PARED ENTERRADO
GASOLINA DIESEL	GASOLINA DIESEL	NINGUNO	TANQUE DE DOBLE PARED ENTERRADO

Tabla # 19 - Almacenamiento de Combustibles.

N255P		PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252		
MATERIA PRIMA	PRODUCTO FINAL	SUBPRODUCTO	TRANSPORTE	
GASOLINA MAGNA	GASOLINA MAGNA	NINGUNO	PIPAS DE PEMEX (AUTOTANQUES)	
GASOLINA PREMIUM	GASOLINA PREMIUM	NINGUNO	PIPAS DE PEMEX (AUTOTANQUES)	
GASOLINA DIESEL	GASOLINA DIESEL	NINGUNO	PIPAS DE PEMEX (AUTOTANQUES)	

Tabla # 20 - Transporte de Combustibles.





III.2.2. Otras Sustancias y Fluidos que se utilizan en el Proyecto

Si consideramos las demás Sustancias como el Agua dado que se convertirá en un Residuo, ya sea como Agua Residual Sanitaria, Aceitosa y/o por la Captura de las Aguas Pluviales.

nassa	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
SERVICIO.		
SERVICIO	- AGUA POTABLE	
MES	CONSUMO (m3)	
sep-16	33	
oct-16	33	
nov-16	33	
dic-16	33	
Promedio	33	

Tabla # 21 – Consumo de Agua Potable. (Ver Recibo en Anexo VII)

Relacionado con otros Fluídos como el Eléctrico, se tienen los Registros de los Consumos.

nesse	PROYECTO:				
SURGICIO	ESTACION DE SERVICIOS # 5252				
S	ERVICIO - CFE				
MES	CONSUMO (Kw)				
oct-15	1,654				
nov-15	1,587				
dic-15	2,315				
ene-16	2,780				
feb-16	2,987				
mar-16	2,546				
abr-16	2,543				
may-16	2,516				
jun-16	2,548				
jul-16	2.439				
ago-16	2.238				
sep-16	2,622				
oct-16	2,508				
Promedio	2,406				

Tabla # 22 – Consumo Eléctrico (Ver Recibo en Anexo VII)





III.3. IDENTIFICACION Y ESTIMACION DE LAS EMISIONES, DESCARGAS Y RESIDUOS CUYA GENERACION SE PREVEA, ASI COMO MEDIDAS DE CONTROL QUE SE LLEVAN A CABO

III.3.1. Diagrama de Flujo

A continuación, se presenta el diagrama para una Estación de Servicio con venta y distribución de gasolinas Magna, Premium y Diesel.

OPERACIONES DE UNA ESTACION DE SERVICIO (GASOLINERA) N Transvase del Autotanque al(os) Tanque(s) de Diesel(s) Transvase dei Autotanque al(os) Tanque(s) de Gasolina(s) SRV-1 SRV-I Dispensarios Gasolinas Dispensarios Diesei Tubos de Venteo Tubos de Venteo Tubos de Venteo 1 20 C D Σ Mantio. De instalaciones. Lavado de Pisos de Areas Almacén Temporal de Residuos Peligrosos Baladas Piuviales macenamie Despacho Drenale Municipal Dremale Pluvial Pozo de Absorción Liquidos Empresa Externa Emisiones a la Atmósfera Contaminantes Emisiones a la Atmósfera No Contaminantes Operaciones con Combustibles Generación de Aguas Residuales rios Auxiliare: Generación de Residuos Sólidos eración de Residuos Peligrosos Sistema de Res iductos y Subproductos (Valorización)

Preparado por: Ingeniería de Protección Ambiental - 2016

(Ver Anexo VII)





Durante las Operaciones de la Estación se presentan los diferentes Insumos (Entradas) y los Respectivos Efluentes denominados Emisiones, Descargas y Generación de Residuos que se listan a continuación;

N2552	· •					PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 5252		
LOS OF THE STATE	934	OPER	ACIONES DE	LA ESTACION		4 19 19 7 45	Table 1	K 1978
NOMBRE DEL EQUIPO, MAQUINARIA O ACTIVIDAD	ENTRADAS				EMIISIONES Y TRANSFERENCIAS			
	INSUMO DIRECTO	INSUMO INDIRECTO	AGUA	ENERGIA	AIRE	AGUAS RESIDUALES	RESIDUOS PELIGROSOS	RESIDUOS SOLIDOS
Almacenamiento de Combustibles	4						1	٧
Dispensarios de Gasolinas		٧	٧	٧	٧		4	٧
Dispensarios de Diesel		٧	٧	٧	٧		٨	٧
Tubos de Venteo					٧			
Servicios Auxiliares		٧	4	٧	٧	٧		٧
Oficinas			٧	٧				٧
Tanque de Almacenamiento Magna	4						4	٧
Tanque de Almacenamiento Premiun	4						4	٧
Tanque de Almacenamiento Diesel	٧						4	٧
Mantto. De Instalaciones (Lavado de Pisos de Despacho y de Almacenamiento)		٧	4				4	
Drenaje Aceitoso						٧	4	
Pozo de Absorción (Aguas Pluviales)						٧		
Sanitarios			٧			4		٧
Almacen Temporal de Residuos Peligrosos							٧	

Tabla # 23 - Insumos y Efluentes del Proyecto.

III.3.2. Emisiones por las Operaciones Proyecto

Durante las Operaciones de la Estación y como se indica en la Tabla anterior, tenemos la Emisión principalmente de Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs o VOCs por sus siglas en inglés) provenientes principalmente de las Gasolinas.

Para ello, se tomaron en consideración los factores del "Air Pollution Emission Factors" AP-42 para los tres (3) Eventos esperados;

- Carga y Recarga de Tanques de Combustibles.
- b. Despacho de Gasolinas (Reabastecimiento de Gasolinas a Automotores).
- c. Almacenamiento de Combustibles (Tubos de Venteo).





Debe considerarse el hecho de que el Diesel, presenta emisiones prácticamente nulas.

Una vez aplicados los Factores del AP-42 se obtienen los resultados que se listan en la siguiente Tabla.

En dicha Tabla fueron calculadas las Reducciones que se darían con la utilización de los Sistemas SRV II en los Dispensarios, los cuales en Rio Grande NO son requeridos.

En el caso de las Operaciones de Carga y Recarga de los Tanques, PEMEX si cuenta ya con los Sistemas de Recuperación de Vapores en sus Autotanques y Mangueras. (Sistema SRV I).

El Consumo Estimado de Venta en éste caso es de 3,000 lts. Diarios de Gasolina Magna 2,000 lts de Diarios de Gasolina Premium.

Por su parte el Diesel, se considera que NO tiene Emisiones durante la Carga y Recarga de Tanques, así como, durante el Despacho a Automotores; aun así, se realiza un cálculo para circunstancias imponderables.

N255	2				OYECTO: DE SERVICIO # 5252
	EMISIONES D	URANTE LAS O	PERACIONES D	E LA ESTACIO	N
TIPO DE EMISION	CANTIDAD MENSUAL (SIN SRVs)	CANTIDAD ANUAL (SIN SRVs)	CANTIDAD MENSUAL (CON SRVs)	CANTIDAD ANUAL (CON SRVs)	DISPOSICION O VERTIDO FINAL*
	DURANTE L	A CARGA Y RECA	RGA DE LOS TAN	QUES (Tons).	
COV	0.148	1.78	0.022	0.2664	Directa al Ambiente
	"DESPACHO	" O SURTIDO DE	COMBUSTIBLE M	AGNA (Tons.)	
COV	0.060	0.72	0.009	0.1083	Directa al Ambiente
	"DESPACHO"	O SURTIDO DE	COMBUSTIBLE PR	REMIUM (Tons.)	
COV	0.060	0.72	0.009	0.1083	Directa al Ambiente
ALMA	CENAMIENTO DE	COMBUSTIBLES	- TANQUE No. 1	MAGNA - 100,00	00 LTS.
COV	0.328	3.94	0.033	0.393984	Directa al Ambiente
ALMAC	ENAMIENTO DE	COMBUSTIBLES	TANQUE No. 2 -	PREMIUM - 100,0	000 LTS.
COV	3.283	39.40	0.328	3.93984	Directa al Ambiente
ALMA	CENAMIENTO DE	COMBUSTIBLES	- TANQUE No. 3	DIESEL - 100,00	00 LTS.
COV	0.033	0.39	0.0033	0.0393984	Directa al Ambiente

Tabla # 24 - Emisiones por Operaciones del Proyecto.





III.3.3. Descargas por las Operaciones del Proyecto.

Las Principales Descargas que se tienen, son líquidas y se componen principalmente de;

- a. Aguas Residuales Sanitarias (Negras)
- b. Aguas Aceitosas de la Trampa de Aceites
- c. Aguas Pluviales captadas en las Techumbres y conducidas por las Bajadas Pluviales.

Considerando que la Estación tiene un Consumo Promedio de 33 m³ de acuerdo con la Tabla # 21 y con la copia del Recibo del Anexo VII y que se estima que el 10% del Volumen Total se utiliza en los Automotores, se tienen los siguientes valores estimados.

N255 2	2		15.00	OYECTO: DE SERVICIO # 5252
		AGUAS RESID	UALES	
NOMBRE	CANTIDAD MENSUAL (m³)	CLAVE CRETIB	DISPOSICION O VERTIDO FINAL*	COMPOSICION QUIMICA Y BIOQUMICA
Aguas Negras	26.40	No Aplica	Drenaje Municipal	Sanitaria
Aguas *Aceitosas*	3.30	Táxico	A Trampa de Grasas y Aceites	Agua, Aceite y Lodos
Aguas Pluviales	Variable	No Aplica	Pozo de Absorción	No Aplica

Tabla # 25 - Aguas Residuales del Proyecto.

III.3.4. Residuos por las Operaciones del Proyecto

Durante las Operaciones de la Estación, se tiene la Generación de dos tipos de Residuos clasificados de acuerdo a las definiciones de la LGPGIR, LGEEPA y la NOM-052-SEMARNAT-2005 y son;

- a. Residuos Peligrosos
- Residuos Sólidos Urbanos

La Descripción y el Detalle de dichos Residuos se muestra en la Tabla de la página siguiente.





N2SS	≥		PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 5252					
	RESID	ouos so	LIDOS URBANOS					
TIPO	CANTIDAD MENSUAL	Unid	CLAVE CRETIB	DISPOSICION O VERTIDO FINAL*				
Domésticos*	123.12	Kgs.	Ninguna	Basurero Municipal por Subcontratista				
Residuos Sanitarios	820.80	Kgs.	Ninguna	Basurero Muncipal por Subcontratista				
	RI	ESIDUOS	PELIGROSOS					
Botes de Aceites	112.16	Kgs.	Tóxico	Reciclaje (Recolectado por los mismos empleados)				
Trapos con Aceite	1.67	Kgs.	Tóxico	Reciclaje (Recolectado por los mismos empleados)				
Lodos/Agua Aceitosa	3.30	m³	Tóxico	Reciclaje (Recolectado por los mismos empleados)				

^{*}Nota: Con características similares a los Domiciliarios. Todo tipo de Envases, Embalajes, Empaques de Papel, Cartón, Plástico, etc.

Tabla # 26 - Residuos Generados por el Proyecto.

III.3.5. Generación y Emisión de Ruido.

En y/o durante las Operaciones de la Estación se tienen varias Fuentes de Generación de Ruido.

N2552	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 5252					
	DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAC					
FUENTE	HORAS DE EMISIÓN	INTENSIDAD db (A)				
VEHICULOS / CARGA COMBUSTIBLE	INTERMITENTE	SE ESTIMAN EN MENOS DE 68dB (A)				
AUTOTANQUES	INTERMITENTE @ LLEGADA Y SALIDA	SE ESTIMAN EN MENOS DE 68dB (A)				
DISPENSARIOS Y BOMBAS	. INTERMITENTE	SE ESTIMAN EN MENOS DE 68dB (A)				
NIVEL DE RUIDO	DE VEHICULOS Y VIALIDADES EX	CTERNAS				
VEHICULOS QUE TRANSITAN	CONTINUA @ 16 HRS. PROM.	NO IMPUTABLE A LAS INSTALACIONES				

Tabla # 27 - Tipos de Ruido en la Estación.





III.3.6. Tecnologías y Equipos para el Control, Prevención y Mitigación de las Emisiones, Descargas y Generación de Residuos

La ESTACION DE SERVICIOS # 5252 cuenta con toda la Infraestructura necesaria para el Manejo Integral de las Emisiones, Descargas y Generación de Residuos, hasta donde la Normatividad se lo marca.

III.3.6.1.Control, Prevención y Mitigación de Emisiones

En las Instalaciones de la Estación, se cuenta con el Sistema de Recuperación de Vapores Fase I. Se detalla;

Sistema de Recuperación de Vapores. (Capitulo 3.3.2. Sistema de Recuperación de Vapores Fase I y Fase II del Manual de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio, Edición 2006)

Un sistema de recuperación de vapores es el conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos especialmente diseñados para recuperar y controlar la emisión de los vapores de gasolina producidos en las operaciones de transferencia de este combustible en las estaciones de servicio y estaciones de autoconsumo, que de otra manera serían emitidos libremente a la atmósfera. El control de las emisiones de vapores de gasolina en las estaciones de servicio, se divide en dos fases denominadas Fase I y Fase II.

Sistema de recuperación de vapores Fase I.

Consiste en la instalación de accesorios y dispositivos para la recuperación y control de las emisiones de vapores de gasolina durante la transferencia de gasolina del autotanque al tanque de almacenamiento de combustible de la estación de servicio o de autoconsumo. Los vapores recuperados son transferidos del tanque de almacenamiento hacia el autotanque.

De hecho PEMEX tiene establecido todo un Procedimiento para la Descarga a Tanques de Almacenamiento como lo indica en su página web siguiente:

http://www.ref.pemex.com/octanaje/o64/o.htm

De la cual se transcribe el Procedimiento en la siguiente página;





Previo al inicio de la descarga, el Encargado, usando ropa de trabajo de algodón v equipo de protección personal correspondiente deberá controlar la circulación interna de la Estación de Servicio, también proporciona y coloca los cuatro biombos reglamentarios con la leyenda "Peligro Descargando Combustible" a fin de delimitar la zona de descarga, también coloca al menos dos extintores de 9 Kg. cada uno de polvo químico seco tipo "ABC", proporciona las "calzas"; a su vez el chofer conecta a tierra el autotanque. Antes de iniciar la descarga, el encargado recibe la factura de parte del chofer, verifica el producto y volumen suministrado verifica que los sellos, colocados en la caja de válvulas y tapa de domo no se encuentren violados o manipulados y además que corresponda su numeración con la indicada en la factura; si el autotanque se llenó a "NICE" se verifica este nivel. A continuación chofer y el encargado proceden a muestrear el producto del autotanque para corroborar que el producto cumple con las características visuales correspondientes, de ser así se procede a iniciar la descarga, en caso contrario se procede a devolución del producto conforme al procedimiento establecido, el producto muestreado se vierte al contenedor del tanque de almacenamiento correspondiente previo al inicio de la descarga.

La conexión del autotanque inicia con la colocación de la manquera de recuperación de vapores tanto al autotanque (chofer) como al taque de almacenamiento (encargado), posteriormente se conecta la manguera de producto al codo de descarga y el encargado procede a acopiarlos al tanque de almacenamiento, por su parte el chofer acopla la manguera al autotanque y abre lentamente la válvula de descarga de emergencia para iniciar la descarga, ambos verifican a través de la mirilla del codo de descarga el paso de producto y que no existan fugas en los acoplamientos. Tanto chofer como encargado deben permanecer en el sitio de descarga hasta su conclusión, procediendo el chofer a cerrar las válvulas de descarga y de emergencia del autotanque. Con el objeto de verificar la entrega total del producto, previo a la desconexión de las mangueras, el chofer en presencia del encargado abre nuevamente las válvulas de descarga y de emergencia, y verifican que ya no fluya combustible a través de la mirilla. Una vez cerradas las válvulas de descarga y de emergencia del autotanque, el chofer desconecta primeramente la manguera de descarga del autotanque y drena la manquera hacia el tanque de almacenamiento. hecho lo anterior, el encargado procede a desconectar el codo de descarga junto con la manguera y cierra la bocatoma de descarga; el chofer desconecta la manguera de recuperación de vapores del autotanque y el encargado desconecta el extremo conectado al tanque de almacenamiento, coloca la tapa de la bocatoma y la tapa del registro.

Terminado lo anterior el encargado procede a retirar los extintores y a guardar el codo de descarga, mànguera y biombos, en tanto el chofer retira el cable de tierra, las calza y cierra la caja de válvulas.





Una vez concluido lo anterior, el encargado entrega el acuse de recibo al chofer del autotanque, con lo que procede a retirarse de la Estación de Servicio, para trasladarse nuevamente a la Terminal de Almacenamiento y Distribución a cargar nuevamente combustible de acuerdo al programa de reparto del día.

III.3.6.2.Control, Prevención y Mitigación de Descargas Líquidas (Aguas)

Sistema de Drenaje

De acuerdo a las especificaciones técnicas de PEMEX, se cuenta con una Red de Drenaje que Contempla lo siguiente:

Pluvial.-. Capta exclusivamente las Aguas de las lluvias provenientes de las diversas techumbres de la Estación de Servicio y las de circulación que no correspondan al área de almacenamiento de combustibles.

Sanitario. - Capta excluşivamente las Aguas Negras de los Servicios Sanitarios .

Aceitoso.- Capta exclusivamente las Aguas Aceitosas provenientes de las áreas de despacho y almacenamiento, así como las de lavado de vehículos (en caso de que este servicio se preste) en caso de que las autoridades así lo dispongan.

Las características de las diferentes tuberías a utilizar así como las diferentes conexiones y dispositivos adicionales, se mencionan en el Manual de Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de Servicio, Edición 2006

N2552			PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 5252
	TRATAM	IENTO DE AGUAS RESIDUA	LES
NOMBRE	VERTIDO INICIAL	TRATAMIENTO	DISPOSICION O VERTIDO FINAL*
Aguas Negras	Drenaje Sanitario	Ninguno	Drenaje Municipal
Aguas "Aceitosas"	Drenaje Aceitoso	Trampa de Aceites	Empresa Autorizada Recolecta los Residuos y le da el Tratamiento Adecuado
Aguas Pluviales	Bajadas y Registros Pluviales	Sedimentador Primario	Pozo de Absorción

Tabla # 28 - Tecnologías de Tratamiento de Aguas.





III.3.6.3.Control y Prevención de Generación de Residuos Peligrosos

El Manejo de los Residuos tanto los Sólidos Urbanos como Peligrosos se da dentro del Marco Normativo y Regulatorio Nacional.

N255	2	PROYE ESTACION DE SE	
	RESIDUO	OS SOLIDOS URBANOS	
TIPO	RECOLECCION INTERNA	ALMACENAMIENTO	DISPOSICION O VERTIDO FINAL*
Domésticos*	Son colocados en los contenedores ubicados en cada Isla	Contenedores tipo "Tote" de 4 Yd ³	Basurero Municipal por Empresa Autorizada
Residuos Sanitarios	Los contenedores se ubican en cada uno de los Baños	Contenedores tipo "Tote" de 4 Yd ³	Basurero Municipal por Empresa Autorizada
	RESIL	DUOS PELIGROSOS	
Botes de Aceites	Son colocados en Tambos	Los Tambos se introducen en el Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	Empresa Autorizada los Recolecta con cierta periodicidad y los envía a Tratamiento
Trapos con Aceite	Son colocados en Tambos	Los Tambos se introducen en el Almacen Temporal de Residuos Peligrosos	Empresa Autorizada los Recolecta con cierta periodicidad y los envía a Tratamiento
Lodos/Agua Aceitosa	Mediante el Sistema de Registros y Tuberias instalados ex-profeso	La Trampas de Grasas y Aceites los recibe mediante las Tuberias	Empresa Autorizada los Recolecta con cierta periodicidad y los envía a Tratamiento

^{*}Nota: Con características similares a los Domiciliarios. Todo tipo de Envases, Embalajes, Empaques de Papel, Cartón, Plástico, etc.

Tabla # 29 - Tecnologías de Tratamiento de Residuos.





III.4. DESCRIPCION DEL AMBIENTE y, EN SU CASO, LA IDENTIFICACION DE OTRAS FUENTES CONTAMINANTES EXISTENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Es importante hacer hincapié que la ESTACION DE SERVICIO # 5252 se ubica dentro del Municipio, la cual presenta las características típicas de toda Zona dedicada a Sector Primario. Los Fenómenos de Antropización por las mismas Actividades y Obras Humanas han logrado que la Zona de Influencia presente características Ambientales con GRADO MEDIO DE DETERIORO del ECOSISTEMA.

III.4.1. Justificación del Área de Influencia (AI)

Como se menciona en el Cuerpo del presente Estudio, Río Grande es uno de los 67 Municipios del Estado de Zacatecas. El Municipio con base a su Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Río Grande, cuenta con diferentes Zonificaciones, mismas que se detallan en la siguiente Tabla;

NZSSZ		PROYECTO:				
2) K2BC10)		ESTACION DE SERVICIO # 5257				
PROGRAMA DE DES	ARROLLO URBANO DEL CENT	TRO DE POBLACIÓN DE RÍO GRANDE				
Zonificación	Simbologia	Tipo de Area				
	CU	Centro Urbano				
Primaria	CrU	Corredor Urbano				
Primaria	СВ	Centro de Barrio				
	cv	Centro Vecinal				

Tabla # 30 - Zonificación Primaria.

Dicha Zonificación abarca además otras "subdivisiones" conocidas como "Planes Parciales", sin embargo, la ESTACION DE SERVICIOS # 5252 se ubica dentro de la conocida como "Centro Urbano". Ver Tabla en siguiente página.





Zonas y Planes Parciales del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Río Grande.

12552		PROYECTO:
SI BAICTO		ESTACION DE SERVICIO # 5252
PROGRAMA DE D	ESARROLLO URBANO DEL CENTRO	IDIZIELO ELIFATORIO IN IDIZIERI (OTICIETATNIDI:
	Zona / Plan	
		Distrito Patrimonio Natural
	Zona / Plan	

Tabla # 31 - Planes Parciales del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población



Mapa 3. Planes Parciales de Río Grande - Fuente; PDUCP-2016





La Estación de Servicios # 5252 se ubica específicamente en las afueras del Porblado de Juan Aldama en la Calle Maestros llustres # 30 de la Colonia Centro del Municipio.



Figura 6. Foto Satelital de la Ubicación de la Estación

Tomando como base el Análisis de la Zona, misma que cuenta con "Barreras Naturales y Artificiales" como Calles, Construcciones y Edificaciones actuales, tendríamos una Superficie del "Al" del Proyecto de acuerdo a la siguiente Tabla;


nes	=				
PUNTOS	ACTIVIDAD	DISTANCIAS DISP. GASOLINAS y DIESEL	AREA DE INFLUENCIA (AI) (m2)	SUPERFICIE DEL PROYECTO	% CON RESPECTO a (AI)
Norte	Comercios y Calle Ilustres Maestros	Colindante con Calle Hustres Maestros			
Sur	Sembradio y Maquinaria	Colindante			
Oriente	Comercios y Zona Habitacional	Colindante	60803.56	11150.00	18.34%
Poniente	Comercios	Colindante			

Tabla # 32 - Área de Influencia





III.4.2. Representación Gráfica del Área de Influencia (AI)

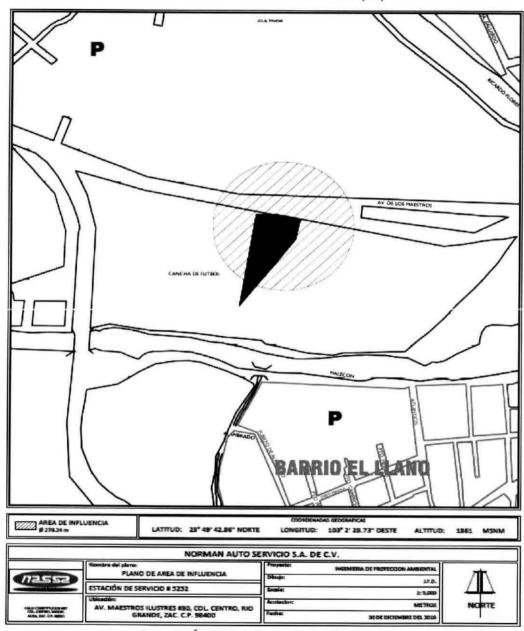

Plano 2. Área de influencia del Proyecto (Ver Anexo V)





III.4.3. Identificación de los Atributos Ambientales

En el caso de las Estaciones de Servicio que se ubican dentro de la "Centro Urbano", y en referencia con la Calidad Ambiental de los Aspectos Bióticos y Abióticos del Entorno, así como el Grado o Estado de Deterioro presentan características similares dadas las condiciones Geomorfológicas, Geohidrológicas, Geofísicas, etc. del mismo Mpio...

III.4.3.1. Medio Abiótico

a. Climatología

El clima en todo el Mpio., en términos generales se considera como SECO, con régimen de lluvias en verano y cálido, por lo que en la Zona donde se ubica la ESTACION DE SERVICIOS # 5252, no es la excepción.

a.1. Tipo de Clima: Clasificación de Köepen modificada por E. GARCÍA para la Rep. Mexicana

El Mpio. en concordancia con la clasificación de climas de Köepen modificada por E. García para las condiciones de la República Mexicana, el clima de la región es pósible clasificarlo como BSIk'(i) lo que significa que es muy seco o árido, templado con verano cálido, con régimen de Iluvias intermedio e isotermal.

nac	<u>S</u>			OYECTO: DE SERVICIO # 5252
AND THE	100	CLASIFICACION DEL CLIN	MA	IN COLUMN
GRUPO	TIPO	POR SU HUMEDAD	REGIMEN DE LLUVIAS	POR OSCILACION TERMICA ANUAL
В	S	k	x'	(I)
Seco	Semi seco	Templado con verano cálido	Intermedio	Isotermal

Tabla # 33 - Clasificación del Clima.

Dentro de la Zona Urbana se presenta el fenómeno de la "isla de calor" donde la temperatura experimenta una elevación de 2 a 3 grados por la absorción de energía térmica de las superficies obscuras que recubren el suelo urbano. Este efecto se magnifica por la ausencia de vegetación y del proceso de evapotranspiración que contribuye a refrescar el ambiente. Solo las zonas arboladas como el Parque de La Trinidad y el Alameda permiten experimentar este fenómeno. El efecto de la isla de calor se irá incrementando conforme crezca el Mpio. y difícilmente podrá mitigarse ante la ausencia de áreas verdes.





a.2. Temperatura Promedio

Se tiene una temperatura promedio anual, contabilizada entre 1961 y 2003 de 22.5°C con una oscilación que iba de 12.3 °C en el mes de enero que es el más frío, hasta 28.6 °C durante el mes de julio que es el más caliente

De acuerdo a los datos de las Estadísticas Climatológicas Básicas del Estado de Zacatecas, la temperatura media anual es de 16.9 °C, siendo los meses más calurosos de Mayo a Junio, y los más fríos de Diciembre a Febrero.

La siguiente Figura, muestra valores promedio en el periodo de 1961-2003

Cuadro 68. Estadísticas climatológicas normales de la estación Río Grande, Río Grande.

Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anua
Temperatura máxima media (°C)	20.8	23.0	25.9	28.8	31.3	30.0	27.9	27.4	25.8	25.1	23.4	20.7	25.9
Temperatura máxima maximorum (°C)	28.0	30.0	33.5	36.0	38.0	39.0	38.5	36.5	32.5	31.0	31.5	30.0	39.0
Temperatura minima media (*C)	1.1	2.7	4.5	8.0	11.7	14.0	13.8	13.3	12.3	8.2	4.2	2.0	8.0
Temperatura minima minimorum (*C)	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	3.0	8.0	1.0	1.0	3.0	-1.5	-5.0	-11.0	-11.0
Temperatura media (*C)	10.9	12.9	15.2	18.4	21.5	22.0	20.8	20.3	19.0	16.7	13.8	11.3	16.9
Temperatura diuma media (°C)	16.7	18.5	20.9	23.5	26.2	25.8	24.2	23.8	22.5	21.2	19.3	16.9	21.6
Temperatura nocturna media (°C)	5.2	72	9.6	132	168	18.2	174	169	15.5	12.1	8.4	5.8	123
Oscilación térmica (°C)	19.8	20.3	21.4	20.7	19.6	16.0	14.2	14.1	13.5	16.9	19.2	18.8	17.8
Precipitación (mm)	12.4	5.0	1.5	5.7	19.0	60.3	77.3	75.2	67.4	313	13.9	13.3	382
Precipitación máxima en 24 horas (mm)	35.0	29.0	8.5	17.5	36.0	45.5	54.0	60.0	54.8	90.0	25.0	20.0	90.0
Número de días con lluvia.	22	1.0	0.4	1.3	3.0	7.3	10.0	11.8	9.0	3.7	2.3	2.2	54.1
Evaporación (mm)	94 1	1194	17R 4	192 9	7347	231.4	210.5	184 5	149.9	126.5	98.3	93.0	1903
Evapotranspiración potencial (mm)	65.9	83.5	107.0	115.7	140.5	173.5	157.9	138.4	112.4	94.9	68.8	58.1	1316.8
Fotoperiodo (hr)	10.7	11.2	11.9	12.6	13.2	13.5	133	129	12.2	11.5	10.9	10.5	12.0

Figura 7. Estadísticas de Temperaturas de Río Grande
Fuente: Estadísticas climatológicas básicas del estado de Zacatecas,
Período 1961-2003; (INIFAP)

a.3. Precipitación Promedio Anual (mm)

La precipitación anual promedio entre 1961 y 2003 fue de 420.2 mm, siendo 1941 el año más seco reportando 73 mm mientras que 2004 fue el más lluvioso alcanzando los 510.79 mm. En julio de ese año se tuvo una precipitación de 382.4 mm.

Con base en datos de la estación climatológica de Zacatecas, la precipitación media anual del área en estudio, varía entre 159 y 420 mm en el periodo analizado, presentándose las mayores precipitaciones entre los meses de Junio a Septiembre; y las menores en Febrero y Abril.





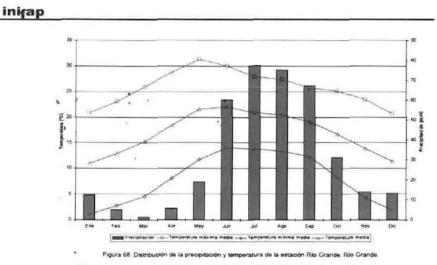


Figura 8. Estadísticas de Precipitación-Temperatura

Durante el año (2004) se pudo estimar que la precipitación fue mucho mayor que la de 1941 ya que tan solo en los meses de Julio y Agosto de ese año se tuvieron fuertes precipitaciones que originaron que el caudal del Río Aguanaval alcanzara los 400 m³/seg. Con los subsecuentes desbordamientos en las Zonas más bajas y el desbordamiento de la presa de contención de la "Leobardo Reynosa" y de "El cazadero".

Sucedió de nueva cuenta durante el mes de Julio del 2013, cuando presentaron precipitaciones similares a las del 2004.

a.4. Interperísmos Severos (Inundaciones Pluviales y Fluviales, etc.)

Dèbido a sus condiciones geográficas, México experimenta el embate de una gran variedad de fenómenos naturales, entre ellas fenómenos hidrometeorológicos, tales como ciclones tropicales, frentes fríos, entrada de aire húmedo, los cuales pueden ocasionar lluvias intensas que pueden provocar inundaciones, deslaves u otros efectos de esta naturaleza.

El 26/09/2013 el Diario Oficial de la Federación, Declaro Desastre Natural por la ocurrencia de lluvia severa los días 15 y 16 de septiembre de 2013, en 8 municipios del estado de Zacatecas. Se le fue solicitado a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la corroboración del fenómeno natural perturbador que acaeció en esa Entidad Federativa, descrito como Iluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial, como lo fue en el Municipio de Río Grande.





Debido a las intensas lluvias que se registraron en gran parte del territorio Zacatecano el Río Aguanaval que atraviesa el Municipio de Río Grande subió a su máximo nivel y provocó fuertes inundaciones en el Municipio. Las autoridades han declarado Zona de "Alerta" debido a las seberas afectaciones que ha dejado el fenómeno climatológico que en la municipalidad.

El desbordamiento dejo más de 2.500 personas afectadas en la cabecera municipal y unas 1.500 en comunidades de Río Grande, Zacatecas, donde 800 viviendas resultaron inundadas por la creciente. Otro de los sectores afectados es el Bulevar Maestros Ilustres, una de las principales entradas al Municipio, que presenta un 85 por ciento de afectación en la capeta asfáltica lo que impide que la población pueda transitar.



Figura 9. Imagen Periodística

Fuente: Central Virtual de Noticias Zacatecas





Según Coordinación Nacional de Protección Civil (CENAPRED) México, mencionan o definen a INUNDACIÓN como:



Figura 10. Coordinación Nacional de Protección Civil (CENAPRED)

Fuente: http://www.cenapred.unam.mx/es/documentosWeb/Enaproc/fenomenos 2016.pdf

Adicionalmente a lo anterior, en los últimos dos (2) años, 2015 y 2016 se han sufrido Precipitaciones de Gran Impacto.






b. Suelos

b.1. Geología y Geomorfología

La geomorfología estudia el resultado de la interacción de factores climáticos y geológicos principalmente, así como las formas y procesos de relieve; características estas que determinan las condiciones de dotación de infraestructura y servicios, aumentando los costos de los mismos; o en su caso, determinando cuales áreas no son susceptibles de convertirse en suelo urbanizable.

De acuerdo con Mapa de México Digital (INEGI), la geoforma que predomina en la Zona de Estudio y de acuerdo con los diferentes materiales bibliográficos consultados indican que Río Grande, pertenece a la clasificación semi-árida, sin suelo completo de montaña y pequeñas porciones de suelos chesnut o castaños con escasa humedad. Los suelos agrícolas son profundos, de color rojo, arcillo arenosos y grises arlisiosos, con drenaje regular y baja fertilidad, con una capa arable de 10 a 20 centímetros de profundidad.

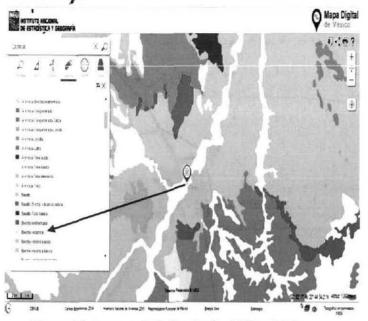

Edafológicamente, el concepto suelo adquiere valor ambiental por su capacidad para propiciar el desarrollo de vida vegetal. En el caso de las zonas desérticas. cubierta fértil es bastante pobre por diversas razones. tanto climatológicas como geológicas.

Figura 11. Imagen de la Geología del Municipio

Por otra parte, dadas las condiciones de aridez propias de la región, los procesos de formación del suelo por intemperización son sumamente lentos y la contribución de los componentes bióticos a la generación del mismo es muy reducida; en consecuencia, la tasa de reposición es deficitaria con respecto a la pérdida que se tiene por erosión.





Se puede observar que Mapa de México Digital (INEGI) Geológicamente en el predio de la ESTACION DE SERVICIOS # 5252 se tiene un suelo BRECHA VOLCÁNICA.

Además, la plataforma electrónica Mapa de México Digital (INEGI), indica en la plataforma el texto lo siguiente; los datos de relieve continental e insular son valores de altura que permiten representar, por medio de modelos digitales de elevación, las formas de montañas, mesetas, valles, depresiones, terrazas y abanicos aluviales. Para ello, se captan los datos de altimetría sobre la superficie de la Tierra, mediante sistemas instalados en plataformas aeronáuticas, satelitales y/o terrestres.

b.2. Características del Relieve

Mapa de México Digital (INEGI), indica que se encuentra en una Zona del Tipo "Valle".

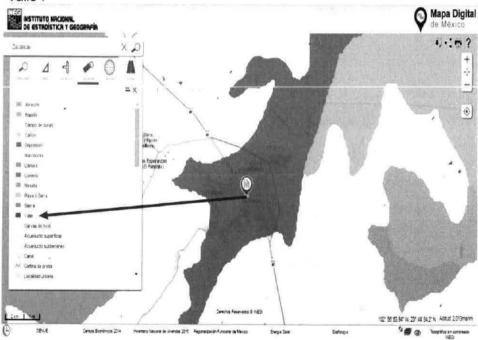


Figura 12. Imagen de la Geomorfologia del Municipio

Fuente: Mapa de México Digital (INEGI





c. Agua

c.1. Hidrología Subterránea

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), describe las características físicas, hidrológicas, dinámica y estado de los principales acuíferos granulares del país, la cual integra el estudio de las aguas subterráneas a nivel de Zona Hidrogeológica, entendiendo como zona hidrogeológica como un depósito de materiales granulares que contienen un acuífero y su área inmediata de recarga, la información cartográfica y vectorial se complementa con el documento metodológico.

El acuífero está constituido por sedimentos clásticos (arenas tobaceas y conglomerados), la recarga que recibe el acuífero proviene de la precipitación pluvila que se realiza sobre las sierras, mesetas y lomeríos, la cual, una parte infiltra a través del fraccionamiento de las rocas volcánicas.

La clasificación de unidades geohidrologicas presentadas por INEGI, toma en cuenta las caracteristicas fisicas de las rocas, así como los materiales granulares para estimar la posibilidad de contener agua. Donde las instalaciones de la ESTACIÓN DE SERVICIO # 5252, se encunentra Material no consolidado con rendimiento alto <10 lps; el cual presenta condiciones de permeabilidad y transmisibilidad favorables, que permiten inferir la posible existencia de agua.

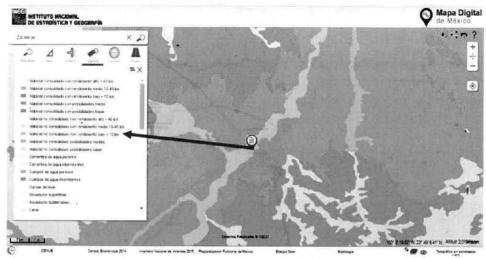


Figura 13. Imagen Hidrología del Municipio





c.2. Hidrología Superficial

Por el polígono de estudio atraviesa el río Aguanaval, que es la corriente principal que nace en la Sierra de Abrego en Fresnillo y desemboca en la laguna de Viesca Parras en Coahuila, con una superficie dentro del estado de 12,278.542 km². La corriente principal es de esta cuenca tiene su origen a 70 km al oeste del estado, en el sitio conocido como cerro Fraile. Desde el principio, esta corriente se encuentra aprovechada ya que existe sobre ella una presa de almacenamiento llamada Santa Rosa.

EMBALSES O CUERPOS DE AGUA CERCANOS

- a. Cañada Jarillas al norte de los Ramírez,
- b. Arroyo El Sauz al oriente,
- c. Arroyo Las Tres Amarillas y la Cañada de San Diego al sur.
- Arroyo San Felipe al suroeste.

Corre desde San Lorenzo un canal hasta la vía de ferrocarril en el arroyo Seco después de San Lorenzo y antes del panteón en la parte central de Río Grande. Además, se localizan dos canales de riego el No.1 al norte y el No.2 al sur, que llevan agua principalmente en la temporada de riego. En los márgenes de todos estos cuerpos de agua, se presente suelos de baja resistencia.

Existe en el Municipio la Presa Las Agujas con una capacidad de 10 millones de m³, presa del cazadero con una capacidad de 28 millones de m³, hay otras presas como Los Ajolotes de Progreso, presa Tetillas y el Bordo, que entre todas benefician aproximadamente 1,000 hectáreas.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), elaboró la actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Aguanaval (3214), Estado de Zacatecas, en el cual se establecen los criterios generales para el control, manejo y aprovechamiento y/o disposición de los escurrimientos pluviales del Mpio.





La plataforma electrónica, Mapa Digital de México (INEGI), indica que el predio donde se ubica la ESTACION DE SERVICIO # 5252 pertenece a la CUENCA NAZAS-AGUANAVAL.

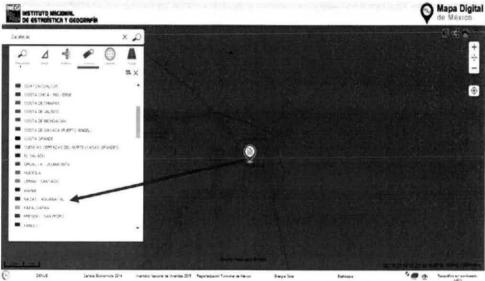


Figura 14. Cuencas y Subcuencas Hidrológicas

La porción norte de R pertenece al estado de Zacatecas en su porción noroeste; este importante desarrollo agrícola comprende la porción baja de la región hidrológica Nazas-Aguanaval. Este acuífero es de tipo libre y está constituido en depósitos de origen aluvial. Su extensión se considera de 1 700 km², mismos que han sido estudiados periódicamente, dada la importancia económica de la región.

Indicando además que a la Zona Geohidrológica que se está evaluando, le corresponde la Cuenca Nazas Aguanaval con los siguientes datos;



NOTA: R. recarga media armal, DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumén concessonado de agua subterránea; VEXTET: volumén de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterráneas. Las definiciones de estos términos son los contenidas en los numerales 3 y

4 de la Norma Oficial Musiciana NOM-011-CONAGUA-2015.

Tabla # 34 - Región Hidrológico-Administrativa "Cuencas Centrales del Norte".





III.4.3.2. Medio Biótico

a. Flora

La Flora "Natural" en la Zona es muy limitada y existen algunas especies "inducidas" por las mismas empresas como la ESTACION DE SERVICIO # 5252. Sin embargo, en términos generales se puede considerar que el "Municipio" cuenta con las siguientes especies.

Las condiciones climáticas y lo escaso de la precipitación pluvial hacen que la flora de la región sea escasa, sobre todo la zona forestal que solamente se desarrolla en las riberas del río, con excepción de mezquites huizaches y nopalera que requieren poca humedad. Los árboles que producen madera, troncos y varas útiles para la construcción son álamo mezquite huizache ocotillo

b. Fauna

En la Zona al borde del Mpio, se pueden encontrar algunas especies típicas del Desierto Chihuahuense; Constituida Venado Coyote Gato montés, tejón, liebre, tlacuache, murciélago, aguililla codorniz etc.





III.4.3.3. Medio Socioeconómico

a. Población

a.1. Población Económicamente Activa

El 9.57% de la población ocupada trabaja en el sector primario, el 24.17% en el secundario y el 63.17% de la PEA ocupada, se dedica a actividades del sector terciario es decir comercio y servicios.

El porcentaje de población en el sector primario es población que en su mayoría vive en las localidades periféricas y que se emplea en sus propias parcelas. El sector secundario, aunque con importante participación ocupa a su gente en actividades de industria, electricidad, agua y construcción. Finalmente, como en todo el territorio del país predomina la actividad terciaria relacionada con el comercio y los servicios característicos de sitios urbanos.

a.2. Grupos Étnicos

Los últimos vestigios de la raza Guachichil, y chichimeca se fueron integrando a la población y a la fecha no existe ningún pueblo indígena visible. Razón por la cual solo hay mestizos.

a.3. Salario Mínimo Vigente

El de Nivel Federal establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y equivalentes a \$80.04 pesos M.N.

a.4. Nivel de Ingreso Per Cápita

El ingreso de la Zona en términos generales se cataloga entre 2 y 5 SMM.





b. Servicios

b.1. Medios de Comunicación

La red carretera federal atraviesa el centro de la población de norte a sur y la autopista al costado oriente, han quedado integradas a la mancha urbana, particularmente la primera que se ha convertido en una vialidad primaria y que son la principal vía de comunicación hacia Torreón y Zacatecas.

Las vialidades primarias Bulevar Norte, Bulevar Sur, calles Constitución e Hidalgo. Las vialidades secundarias son las calles Independencia y Zacatecas, Aquiles Serdán, Insurgentes, Aldama y Loreto.

Para la ESTACIÓN DE SERVICIOS # 5252, las Vías de Acceso principales son:

a. La Calle Maestros Ilustres - Tipo VIA LOCAL

b. La Calle Zaragoza - Tipo VIA LOCAL

b.1.1. Teléfono, Telégrafo y Correo

La Cobertura de Teléfono es del 100%.

El necesario para cubrir las necesidades de la Zona sin embargo, este servicio va en total declive ya que actualmente se utilizan muchísimos otros medios inclusive el correo electrónico.

b.2. Medios de Transporte

b.2.1. Terrestres

El transporte tanto públicos como privado juega un papel fundamental en la movilidad en el Municipio, actualmente se registraron 3,413 vehículos de motor, 56 son vehículos públicos, 3,357 parficulares y 22 camiones de pasajeros, con incrementos anuales considerables. El servicio del ferrocarril solo se ofrece para carga con destinos a Durango, Zacatecas y México.

b.2.2. Aéreos

No hay pistas áreas de ningún tipo, las más cercanas se ubican en el Municipio de Villa de Cos.

b.2.3. Marítimos

Vías marítimas no existe alguna, ya que el Río Aguanaval es de tan bajo caudal y de uso parcial para riego agrícola que no permite navegación alguna.

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.
OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968
www.ipambiental.infored.mx





b.3. Servicios Públicos

b.3.1. Agua (Potable, Tratada, etc.)

b.3.2. Energéticos (Combustibles)

b.3.3. Electricidad

b.3.4. Drenaje

La clasificación de acuerdo al PDU para los alrededores del Predio del Proyecto "ESTACION DE SERVICIOS # 5252" es de INFRAESTRUCTURA (urbanización) de PRIMER NIVEL es decir que incluye los SERVICIOS tales como AGUA, DRENAJE, ELECTRICIDAD y TELEFONO.



Mapa 4. Zonas Diferenciadas - Infraestructura Urbana

En cuanto a infraestructura urbana y con respecto al AGUA POTABLE; podemos decir que presenta una cobertura MEDIA en cuanto a SUMINISTRO de AGUA. DRENAJE; de acuerdo al PDUCP-2016 de Agua Potable, Saneamiento y Reusó, pertenece.

En relación al ALCANTARILLADO; la zona cuenta con una cobertura amplia. La Subzona se considera como URBANA CON TODOS LOS SERVICIOS.





c. Activitades c.1. Usos

Como se describió en el numeral III.1.4. la ESTACION DE SERVICIOS, se encuentra totalmente rodeada principalmente de Giros Comerciales.

Cabe recordar que la Estación preexiste desde el año 1998.



Foto 1. Vista General de Colindancias

c.2. Agricultura, Ganadera o Pesca

La Zona de Río Grande es un sector dedicado a la mayor parte a la agricultura, por lo cual, presenta actividades del Sector Productor Primario.





III.4.4. Funcionalidad del Ecosistema en el Área de Influencia (AI).

Con la finalidad de definir la integridad ecológica funcional (1) del área de estudio terrestre del Proyecto, se inicia abordándose a través del análisis de las modificaciones ecológico-paisajísticas partiendo del entendimiento de los agentes modificadores (actividades antropogénicas) y de los componentes del paisaje sobre los que inciden (factores abióticos, bióticos y socioeconómicos).

Para definir las condiciones ambientales se empleó el grado de antropización medido a través de las actividades antropogénicas (caminos o carreteras, poblados cercanos, actividades productivas). El motivo para emplear este factor se debe a que cuando existen actividades antropogénicas en una zona, dichas actividades repercuten en las condiciones ambientales; por ejemplo, los asentamientos humanos, propician la fragmentación de hábitats, por consecuencia la pérdida o desplazamiento de especies silvestres, que a su vez modifica la estructura del sistema ambiental.

Se define como integridad ecológica "alta" cuando existen comunidades completas de plantas y animales (incluyendo grandes depredadores) en las cuales ocurren procesos seriales de manera natural. Se considera "mediana" cuando se mantiene en ella un número reducido de poblaciones de plantas y fauna nativas, incluyendo herbívoros de tamaño medio y vertebrados depredadores. Por otro lado, se considera "baja" cuando la presencia de plantas nativas y herbívoros silvestres medianos es escasa y los procesos naturales de sucesión ecológica han sido alterados significativamente (CONABIO, 2000).

nassa	PROYECTO:
SURVICTO	ESTACION DE SERVICIO # 5252
A PERSONAL PROPERTY.	INTEGRIDAD ECOLOGICA FUNCIONAL
GRADIENTES	DESCRIPCION
Alta	Exiten Comunidades Completas de Plantas y Animales (incluyendo Grandes Depredadores) en las cuales ocuren Procesos Seriales de Manera Natural
Mediana	Cuenta con un Número Reducido de Poblaciones de Plantas y Faunas Nativas, incluyendo Herbívoros de Tamaño Medio y Vertebrados Depredadores
Ваја	La presencia de Plantas Nativas y Herbivoros silvestres mediano es escasa y los Procesos de Sucesión Ecológica han sido alterados significativamente

Tabla #35 Integridad Ecológica Funcional.





Con base en los parámetros de integridad ecológica funcional antes mencionados y con las observaciones y datos obtenidos durante las visitas de campo, se considera que el área del proyecto "ESTACION DE SERVICIOS # 5252", tiene en su mayoría una integridad ecológica funcional MEDIA debido a las modificaciones y agentes de origen antrópico preexistentes que son las instalaciones e infraestructura para las operaciones de la GASOLINERA, sin dejar de lado que el Proyecto está circundado en su parte frontal por Comercios y Vialidades como lo son la Calle Maestros Ilustres y Calle Zaragoza; pero ya en la parte detrás de la estación existen sembradíos, otorgando cierta integridad ecológica funcional..

Es decir, las Razones y Análisis Primario para determinar una integridad ecológica *MEDIA*, es el hecho de que en la zona se encuentra *REDUCIDA* la presencia de plantas nativas y herbívoros silvestres medianos, al verse rodeada por Predios Comerciales, por lo que los procesos naturales de sucesión ecológica han sido alterados y ya no siguen su curso adecuadamente.

(1) Integridad Ecológica Funcional: se refiere a la composición natural de un ecosistema, es decir, a la existencia de comunidades completas de plantas y animales (incluyendo grandes depredadores) en las cuales ocurren procesos seriales de manera natural y la cual está relacionada con la intensidad de la degradación producida por actividades humanas y que tiene como consecuencia la pérdida o transformación de sus características originales funcionales. (Arriaga, et. al., 2000)

III.4.5. Diagnóstico Ambiental del Área de Influencia (AI).

Un diagnóstico ambiental es una valoración sobre la situación que guarda el ambiente. Éste puede realizarse a través del análisis de la calidad ambiental, la cual hace referencia a estados deseables de los ecosistemas. Para encuadrar su análisis se requiere partir de la integridad y/o salud de los ecosistemas (Martín, 1999).

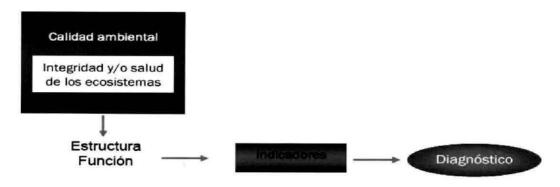


Figura 15. Elaboración del Diagnóstico Ambiental del Area.

Dado que el ambiente no puede abarcarse en toda su complejidad, una de las formas para hacer una valoración del estado del mismo es a través del uso de indicadores que permitan conocer las alteraciones en la calidad ambiental (estructura y función).





Por definición, se considera como **bajo** grado de conservación a las áreas donde la presencia de elementos antrópicos no es evidente o poco perceptible; **medio** cuando en general se comienzan a manifestar cambios en su estructura natural, y **alto** cuando el ecosistema original ha sido eliminado o remplazado por otro, o se han introducidos elementos ajenos al sistema.

nas	52	PROYECTO:	
SI RVICTO		ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
I I I	GRADIENTES DE	DETERIORO DEL AREA DE ESTUDIO	
GRADIENTES	EQUIVALENCIA	DESCRIPCION	
Bajo	Poco modificadas	Paisajes con modificaciones de origen natural a ligeras modificaciones de origen antrópico cuyas propiedades, elementos y atributos se encuentran cercanos al estado natural.	
	Débilmente modificadas	Las alteraciones presentadas en la composición y estructura de los componentes bióticos da lugar a comunidades secundarias, pero sin que haya cambios en sus propiedades	
	Parcialmente modificadas	más estables, se presentan modificaciones automitigables.	
Medio	Medianamente modificadas	Paisajes que aún cuando conservan componentes biog secundarios, presentan alteraciones en su composido estructura y dinámica funcional originados por un pro gradual y constante de asimilación y transformacion antrópica.	
	Fuertemente modificadas	Los agrosistemas poco mecanizados comienzan a afectar directamente algunos de los componentes abióticos como el microclima y el suelo.	
		Su restablecimiento puede lograrse a través de medidas de mitigación.	
Alto	Muy fuertemente modificadas	Paisajes que han sufrido la sustitución total de los componentes biogénicos, donde los ecosistemas naturales y secundarios han sido sustituidos por agrosistemas altamente mecanizados u otros tipos de sistemas antrópicos,	
	Paisajes antrópicos	Su dinámica funcional puede depender de la intervención humana.	
		Se trata de cambios no automitigables donde se requieren medidas de restauración para revertir el deterioro.	

Tabla #36 - Gradientes de deterioro del Área de Influencia

Con base en las observaciones de campo, se encontró que el sistema ambiental el grado de deterioro (conservación) es **MEDIO – MEDIANAMENTE MODIFICADO**.

En las Tablas siguientes se presenta un Resumen del Diagnóstico Ambiental.





Una vez Analizado el Sistema Ambiental, el Diagnóstico Ambiental es presentado para los Medios Abiótico, Biótico y el Paisaje se obtuvieron los siguientes Resultados;

DESCE				PROYECTO:		
State of the state				ESTACION DE SERVICIO # 5252		
NAME OF TAXABLE PARTY.	AUT OF	DIAGNOS	TICO AMBI	ENTAL		
SISTEMA ABIOTICO	DAT	os		CARACTERISTICAS		
	BSkwx'(e')			El Clima del "Al", del Proyecto "ES # 5252 es del tipo Semi Seco a lo largo del año, las lluvias con muy escasas y las que se presentan en Invierno son mayores al 10.2% del Total		
Clima	Muy Seco					
	Máx.	Media	Min.	El Area del Proyecto "ES # 5252" presenta valores máximos de		
Temperatura Promedio	25	16.9	8	Temperatura que oscilan durante los meses de Junio a Agosto lo que origina que el Clima sea Muy Cálido		
Precipitación	328.4 mm			Las Mayores Lluvias se presentan en Verano, siendo el mes de Agosto el que registra el máximo de días con lluvia, mientras que los meses de Diciembre a Abril pueden no tener más de un día de lluvia lo que origina que el Invierno sea predominantemente Seco. La media anual es de 328 4 mm		
Suelo Principal	N/A 100% de la Zona "Mancha Urbana"		na"	Los Tipos de Unidades Edafológicas presentes en el "Al" y en el Proyecto "ES # 5252" indican suelos utilizados para el Desarrollo Urbano. (INEGI 2000. Carta Temática Edafológica).		
	N/A			La Conformación Geológica no se verá afectada, debido a que la operaciones del Proyecto "ES # 5252", no se utilizó ningún tipo de Explosivo para las excavaciones necesarias, ni tampoco que las Estructuras al montarse puedieran deformar o alterar el Terreno.		
Geologia y Geoformologia	Cuaternario					
	100.00%					
Sismicidad	Clase "A"			El "Al" y el Proyecto "ES # 5252 de acuerdo a la zonificación sismica del Sistema Integral de Información sobre Riesgo de Desastres en México, se encuentra dentro del área clasificada como A, la cual tiene un índice de peligro sísmico muy bajo, asi mismo no existen evidencias históricas de sismos destructivos en esta región.		
Inundación	Sin Riesgo			No existe registro alguno en la Zona del "Al" dadas sus mismas características.		
Actividad Volcánica	Sin Riesgo			En el Estado de Zacatecas, y por consiguiente en el área de influencia del proyecto, no existen volcanes o campos volcánicos por lo que se podría considerar que en el territorio no se presenta actividad volcánica alguna.		
Derrumbes	Sin Riesgo			No se tiene registro de deslizamientos o derrrumbes en el "Al" y el Area de Influencia del Proyecto "ES # 5252". La mismas características de la Topografía que es practicamente plana y uniforme en el "Al"		
Tonefore Dissipal	Valle			Las Pendientes en el "Al" esta conformada por un tipo de Topoformas de las cuales la que predomina es la "Valle" en un 100% y que es precisamente donde se ubica el Proyecto "ES # 5252" y su "Al".		
Topofoma Principal	100.00%					
Disección Vertical Principal	Valle					
Associum venucai Principal	0.00%	2.00	1%] "		

Tabla #37 - Diagnóstico Ambiental del Sistema Abiótico.

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.

OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968

www.ipambiental.infored.mx





nassa			PROYECTO
12.00			ESTACION DE SERVICIO # 5252
THE PROPERTY OF		DIAGNOSTICO AME	HENTAL
SISTEMA ABIOTICO	DATOS		CARACTERISTICAS
Hidrología Superficial	Escurrimientos Superficiales Intermitentes		Los escurrimientos hídricos superficiales considerando la presencia de su flujo son básicamente intermitentes en su mayoría y por temporada de lluvias.
Hidrologia Subterränea / Clave	Nazas-Aguanaval	RH 36	Dentro del "Al" en estudio la mayor parte del agua subterránea se extrae en zonas de condiciones climáticas de tipo árido; la recarga natural de los acuiferos ocurre por precipitaciones pluviales, nevadas y de los pocos escurrimientos perennes que existen en la entidad. Es entonces el agua subterránea, la fuente más importante para el sostenimiento de las distintas actividades que se desarrollan en el estado. La mayor parte de los acuiferos son de tipo libre y semiconfinado, formados principalmente por sedimentos granulares del Terciario al Reciente
Topografia	Ptanicies		La topografia que forma parte de la "Al" se caracteriza por estar representada en su mayoría por planicies y llanuras
Pendientes Principales	0 - 2		El Area de Influencia "Al" del Proyecto está representada por valle y llanuras con altitudes máximas de 1,404 y minimas de 1,256 mismm. Representado la mayor parte de la superficie pendientes 0 - 2 porciento con un 100 % del total de la Al.
	100.00%		

Tabla #38 - Cont'n de Diagnóstico Ambiental del Sistema Abiótico.

nass		PROYECTO.		
		ESTACION DE SERVICIO # 5252		
15 mg	DIAGNO	STICO AMBIENTAL		
SISTEMA BIOTICO	DATOS	CARACTERISTICAS		
	Tipo de Vegetación	A Nivel Cartográfico en el "Al" no existe vegetación alguna		
	Riesgo de Deforestación	Actualmente el riesgo de deforestación en la AI es muy bajo ya que está totalmente deforestado		
	Procesos de Degradación	En el "Al" la Degradación de la Vegetación ya no existe.		
Flora	Especies Encontradas	De acuerdo a las Especies encontradas en el Sistema Ambiental "SA", se registrare un total de 14 Especies dividas en 14 Géneros		
	Status de Conservación	En cuanto al Status de Conservación de las Especies y de acuerdo con la NOM-059- SEMARNAT-2010, no se encuentran especies dentro de la categoría de Endémica		
	Status de la Flora Nativa	No existe vegetación primaria y presenta un proceso de degradación total, por la Urbanización total del Area		
Fauna Espec	Elenco de Vertebrados	No existen especies en especial de Vertebrados		
	Elenco de Aves	Idem al anterior		
	Presencia y Riqueza	Nula		
	Especies de acuerdo a NOM-059-SEMARNAT-2010	En cuanto al Status de Conservación de las Especies y de acuerdo con la NOM-059- SEMARNAT-2010, no se registran especies en la "Al"		
	Especies Endémicas	En cuanto al Status de Especies Endémicas y de acuerdo con la NOM-059- SEMARNAT-2010, no se registran especies en la "Al"		

Tabla #39 - Diagnóstico Ambiental del Sistema Biótico.





III.4.6. Fotografía(s) con Detalles del Diagnóstico del Área de Influencia (AI)

En el caso de las Estaciones de Servicio que se ubican dentro de la "Centro Urbano", y en referencia con la Calidad Ambiental de los Aspectos Bióticos y Abióticos del Entorno, así como el Grado o Estado de Deterioro presentan características similares dadas las condiciones Geomorfológicas, Geohidrológicas, Geofísicas, etc. del mismo Municipio.

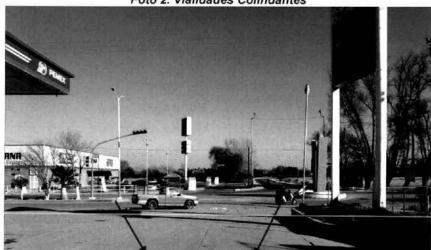


Foto 2. Vialidades Colindantes

Calle Maestros Ilustres y Calle Zaragoza







III.5. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS O RELEVANTES Y DETERMINACION DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA SU PREVENCION Y MITIGACION

En éste Nivel del Estudio, ha sido analizado lo que es una Estación de Servicio (gasolinera), las Instalaciones que comprende, los Medios de que dispone, los Productos que se manejan, los Servicios que en ellas se prestan y la legislación a que están sometidas.

Es evidente que este tipo de instalaciones dan lugar a una serie de impactos tanto en el medio natural como socio-económicos. Por lo tanto, en este capítulo se define de forma genérica la metodología aplicada para la Identificación, Descripción y Evaluación de los Impactos Ambientales que se generan por las Operaciones de la ESTACION DE SERVICIO # 5252 en el Municipio de Río Grande.

Desde hace años la paraestatal PEMEX llevo a cabo una Serie de Programas que inciden Directamente en la Conservación del Medio Ambiente, con el Principal Objetivo de Salvaguardar las Condiciones Ecológicas de los sitios donde se asienten este tipo de proyectos.

Los Programas de Monitoreo los realizaba de manera constante y programadas, así como durante todo el tiempo que la Estaciones de Servicios se encuentren en funcionamiento, las Visitas Comerciales (así definidas en el manual de Especificaciones Técnicas para el desarrollo de proyectos de Estación de Servicios, 2006), tenían también el Objetivo de Vigilar y Confirmar que cada una de las Especificaciones Constructivas Civiles y de Seguridad se llevarán cabo como lo marçan las Normas y Estándares Internacionales.

Como se puede inferir, PEMEX REFINACIÓN no solo tomó en cuenta con sus Programas de Supervisión, la Preservación Ecológica del Entorno sino también la Seguridad de cada uno de los usuarios y áreas circunvecinas. Misma Responsabilidad y Actitud que le corresponde ahora a la Agencia ASEA.

III.5.1. Método para Evaluar los Impactos Ambientales

Para Desarrollar la Metodología de Identificación y Evaluación de los Impactos Ambientales, Sociales y Económicos durante las etapas definidas para el Desarrollo del Proyecto (Operación y Mantenimiento solamente, ya que la Estación preexiste), se utilizó como guía la lista de indicadores de impacto y los criterios de evaluación propuestos en la "Guía para la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Sector Industrial en su Modalidad Particular", elaborada por la SEMARNAT.





La Evaluación de los Impactos se puede hacer por Métodos Cualitativos o Cuantitativos, siendo estos de carácter global o parcial. La elección de un Método u otro dependerá de factores como pueden ser los recursos disponibles para hacer el Trabajo, Tiempo, Herramientas Informáticas, etc. También el conocimiento de la actividad será fundamental para realizar una valoración acertada.

En esta línea de valoración de los Estudios Cuantitativos, vemos que esa valoración se puede hacer referida a cada elemento del medio o bien de una manera global.

Esta última forma no es la más adecuada ya que al procesar en el documento proyecto y realizar el Análisis de las Medidas Correctivas cuando se tiene un valor global no se sabe que Aspecto hay que ponderar para que el Impacto disminuya, situación que no se presenta al tener la Valoración por Elementos. Estos métodos basados en la determinación de Impactos Globales expresan el valor de una forma conjunta, siendo muy útiles para la valoración de alternativas, pero menos adecuados para el Análisis del Impacto de Proyectos.

III.5.1.1.Metodologías de Evaluación del Impacto del Proyecto

En la identificación de impactos existen varios métodos que se utilizan entre los que destacan ios siguientes:

- Check list: consistente en elaborar una Lista con los Impactos que se pueden dar. Es un método simple, óptimo en estudios preliminares.
- Redes de Interacción: Analizado una Acción determinada del Proyecto ponderamos a que medio puede afectar y qué medios se pueden ver afectados de modo indirecto por esta afección.
- Matrices de Impactos: Interrelaciones en una tabla entre Acciones de Proyecto y Elementos del Medio. Se pueden tener Datos Cualitativos y Cuantitativos. Tienen el inconveniente de la subjetividad.

Hay cinco tipos de matrices de impacto:

1. Normal: En las Columnas de la Tabla se colocan las Acciones del Proyecto y en los Renglones, los Recursos del Medio Ambiente que se pueden ver afectados por las Acciones del Proyecto. Los símbolos que se pongan en la matriz tendrán un significado y además se valorar numéricamente, y de esa manera cuantificar de algún modo los impactos.





- 2. <u>Causa-efecto</u>: Tiene la Ventaja de que existen muy diversas versiones (flexibilidad metodológica) y que es muy simple de realizar (una vez se conocen bien las relaciones causa-efecto). Tienen el inconveniente de que no es posible incorporar consideraciones dinámicas a la misma.
- 3. <u>Interactivas</u>: Este tipo, muestra relaciones de Dependencia entre diferentes Impactos, pero tiene el problema de que precisa mayores conocimientos teóricos debido a su complejidad. En los renglones pondremos los Elementos del Medio Ambiente que se pueden ver afectados por el Proyecto y en las columnas las Acciones del Proyecto que pueden causar Impactos y las Acciones del Proyecto cuyos impactos se pueden ver amplificados por otras acciones (interacción entre acciones de proyecto).
- 4. <u>Temporales</u>: Reflejan Secuencias Temporales para cada una de las subfases y fases. El inconveniente es la especificidad que no permite tener una visión global muy clara.
- 5. <u>Leopold</u>: Diseñada a partir de la EIA de una mina de fosfatos de California. Consiste en una Tabla cuyos renglones están encabezadas por una amplia relación de Factores Ambientales (88) y cuyas entradas por columnas están ocupadas por otra relación de acciones (100) causa de impacto; en este sentido conviene advertir de que su origen supone el péligro de ignorar aspectos que no siendo importantes allí puedan serlo en otros países.

El Análisis y la Metodología que los Evaluadores siguieron para poder determinar la Tabla de los Impactos a valorarse fue mediante la modificación de la Matriz preparada originalmente por entre otros, el *Dr. Luna Bergere Leopold*, misma que se detalla en las siguientes secciones.

III.5.1.2. Justificación de la Metodología Seleccionada

Antecedentes

Además de identificar problemas ambientales, las matrices de causa-efecto son útiles para reconocer las interacciones entre las obras y actividades propuestas de un proyecto y sus efectos sobre el entorno. Las matrices son estructuras bidimensionales y utilizadas para definir metódicamente las múltiples interrelaciones entre el proyecto y su entorno.

En las columnas de la matriz se colocan las obras y actividades que el proyecto involucra, como principales alteradoras de medio ambiente y en las filas se colocan los factores o atributos ambientales que pueden ser impactados por el proyecto o acción a desarrollar.





Su utilidad principal es como una lista de verificación que incorpora información cualitativa sobre relaciones de causa y efecto, pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la evaluación. Del mismo modo que no se aplican a cada proyecto todas las acciones sugeridas en la matriz original del Dr. Leopold, también puede ocurrir que, en ciertos proyectos, las interacciones resultantes no estén listadas como base única para la identificación de efectos, con lo que pueden olvidarse algunos efectos peculiares del proyecto bajo estudio

Entre sus desventajas se incluye el hecho de que las matrices son técnicas bidimensionales que no permiten la consideración de la variable tiempo y que no se prestan para evaluar la importancia de los costos o beneficios ambientales en términos relativos. Además, la técnica de matrices no permite el desarrollo y análisis de las opciones para la ejecución de un proyecto. La utilización de matrices tiene, entre sus ventajas, que los recursos necesarios para aplicarlas no son altos y son de mucha utilidad en la identificación, comunicación y representación de impactos ambientales

El Método de Leopold está basado en una matriz que consta de 100 acciones que pueden causar impactos al ambiente representadas por columnas y 88 características o condiciones ambientales representadas por filas. La matriz es bastante completa en los aspectos físico-biológicos y socioeconômicos, pero la lista de las 88 características ambientales no está óptimamente estructurada. Por ejemplo, se incluye también notación (una actividad) y temperatura del agua (un indicador de estado) cuando en realidad pudieran ser mutuamente exclusivas, además de esto la lista está muy inclinada hacia medio físico-biológico.

En este método, se entiende por magnitud la extensión del efecto (en términos espaciales). La importancia es una evaluación anticipada de las consecuencias del efecto (Buroz, 1986).

No todas las acciones y factores de la matriz se aplican a un proyecto dado. Además, en algunos casos pueden considerarse otras acciones y factores no listados. De acuerdo a Leopold et al. (1971), el número de interacciones de un proyecto típico varía entre 25 y 50.

La manera más eficaz de utilizar la matriz es identificar las acciones más significativas. En general, sólo alrededor de una docena de acciones serán significativas. Cada acción se evalúa en términos de la magnitud del efecto sobre las características y condiciones medioambientales que figuran en el eje vertical. La discusión en el texto del informe deberá indicar si la evaluación es a corto o a largo plazo.

Es conveniente la construcción de una matriz reducida, la cual consiste sólo de las acciones y factores que han sido identificados como interactuantes.





Los inconvenientes de la Matriz de Leopold son (Cabeza, 1987; MOPU, 1989):

- ✓ Su intención generalista no considera con suficiente exactitud la problemática de la actividad que interesa en un determinado ambiente, por decir los proyectos de riesgo. Este carácter "no selectivo", dificulta la atención del evaluador en los puntos de interés más sobresalientes.
- ✓ No refleja la secuencia temporal de impactos.
- ✓ Carecen de capacidad para considerar la dinámica interna de los sistemas ambientales.

La identificación y evaluación de los posibles impactos servirán para indicar las posibles medidas correctivas o minimizadoras de sus efectos. Resumiendo, el estudio identificará las posibles alteraciones ambientales ocasionadas por el proyecto, así como la valoración de las mismas.

Un objetivo adicional de este capítulo es evitar posibles errores y deterioros ambientales que resulten costosos de corregir posteriormente si no son tomadas las medidas preventivas que eviten esta situación.

La metodológía aplicada pide establecer las acciones susceptibles de producir impactos, mediante DOS relaciones definitivas, una para cada período de interés considerado, es decir, acciones susceptibles de producir impactos durante la fase de construcción o instalación, acciones que pueden ser una causa de impactos durante la fase de funcionamiento o explotación, o sea, con el proyecto ejecutado y una tercera relación para la fase de abandono o derribo.

Para ello, en primer lugar, se determina el tipo de acciones que se llevarán a cabo durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y abandono del proyecto que pudieran generar impactos ambientales o modificaciones como:

- O Procesos productivos
- Alteraciones del terreno
- Modificación de recursos renovables
- O Cambios en tráfico
- Situación y tratamiento de residuos
- O Tratamientos químicos ,
- O Accidentes

De las cuales se seleccionan las que apliquen al proyecto.





Por otra parte, sè determina que acciones son capaces de generar alguna de las siguientes modificaciones:

- Características físicas y químicas de los elementos
- Tierra
- Agua
- Atmósfera
- Procesos naturales
- Flora
- Fauna:
- Factores culturales como:
- Usos de suelo
- Recreación
- Condiciones estéticas y de interés humano
- Nivel cultural
- Servicios e infraestructura de las Instalaciones
- Relaciones ecológicas

Una vez identificados los factores del medio susceptibles de ser impactados, es conveniente conocer su estado de conservación actual, antes de acometer el proyecto, o sea la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado. La información de los capítulos anteriores servirá para ubicar la valoración de los factores ambientales.

Así mismo, al determinarse las acciones que se llevarán a cabo durante las distintas fases del proyecto que pudieran generar impactos ambientales o modificaciones y las acciones capaces de generar modificaciones a las características físicas y químicas de los elementos, las condiciones biológicas del área del proyecto y a los factores culturales, se elabora una matriz de Leopold modificada (en éste caso, solo para las Fases de Operación y Mantenimiento).

Los efectos de valoración de un factor ambiental deberán tener en cuenta la importancia y la magnitud del mismo, con la finalidad de tener una idea del grado de la calidad ambiental que presenta, tanto cualitativa como cuantitativamente.

Finalmente se pueden desarrollar dos Matrices, una de Evaluación Cualitativa y otra Cuantitativa de donde se establece con la mayor claridad la forma cualitativa de valorar mediante colores, símbolos, caracteres alfanuméricos y la forma cuantitativa de valorización mediante grados o niveles numéricos en los rangos establecidos (o los valores que el equipo evaluador crea convenientes).





III.5.2. Identificación, Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales

Una vez planteada la Metodología y su Justificación procedemos a realizar las Valoraciones.

III.5.2.1. Valoración Cualitativa del Proyecto (Con y Sin Medidas Preventivas Atenuadoras)

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente:

Se elabora un cuadro o tabla con filas y columnas, en la cual se colocan los CONCEPTOS O FACTORES AMBIENTALES en las FILAS, mientras que las CONDICIONES OPERATIVAS, ACCIONES Y/O PROCESOS DEL PROYECTO en las COLUMNAS.

- ✓ Construir la matriz con las acciones (columnas) y condiciones y/o factores ambientales (filas).
- ✓ Para la identificación se confrontan ambos cuadros, se revisan las filas de las variables ambientales y se seleccionan aquellas que pueden ser influenciadas por las acciones del proyecto.
- ✓ Evaluar la magnitud e'importancia en cada celda, determinándose:

*	Los Impactos Adversos de Baja Intensidad	"a"
*	Los Impactos Adversos	"A"
*	Los Impactos Adversos Significativos	"SA"
*	Los Impactos Benéficos de Baja Intensidad	"b"
*	Los Impactos Benéficos	"B"
*	Los Impactos Benéficos Significativos	"SB"

Teniendo como notas adicionales, en su caso

*	Impacto Residual		57	"R"
*	Medida de Mitigación Planeada	l.		"M"
*	No se anticipan impactos		:	"O"

- ✓ Para la identificación de efectos de segundo, tercer grado se pueden construir matrices sucesivas, una de cuyas entradas son los efectos primarios y la otra los factores ambientales.
- Identificados los efectos se describen en términos de magnitud e importancia.

Una vez preparada la MATRIZ DE VALORACION CUALITATIVA, nos permite presentar un Tabla-Resumen donde se muestran las frecuencias de las ponderaciones que resultaron de las celdas utilizadas.





Dicha tabla nos permite evaluar primariamente la tendencia de los impactos del proyecto.

SIN MEDIDAS PREVENTIVAS

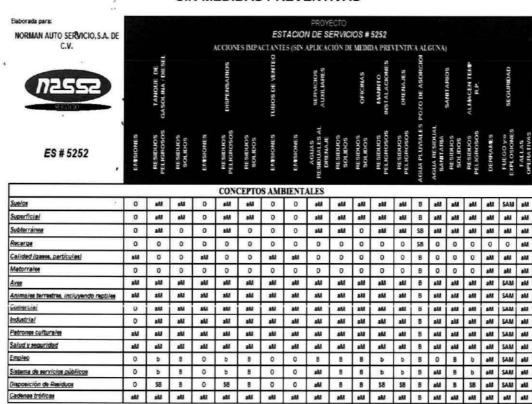


Tabla #40 -Matriz Cualitativa de Evaluación de Impactos

na	552	PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 525.		
710				
FACTOR	LA DE FRECUENCIAS DE PONDERACION DESCRIPCION	FRECUENCIA		
a	IMPACTO ADVERSO MENOR	0	0.009	
Α	IMPACTO ADVERSO	0	0.009	
SA	IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO	0	0.009	
aM	IMPACTO ADVERSO MITIGABLE	187	58.449	
SAM	IMPACTO ADVERSO MITIGABLE	10	3.139	
aR	IMPACTO ADVERSO RESIDUAL	0	0.009	
b	IMPACTO BENEFICO MENOR	10	3.139	
В	IMPACTO BENEFICO	30	9.389	
SB	IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO	7	2.199	
bR	IMPACTO BENEFICO RESIDUAL (O)	76	23.759	
	TOTAL DE IMPACTOS ADVERSOS	197	61.569	
	TOTAL DE IMPACTOS BENEFICOS	123	38.449	
	TOTAL DE TODOS LOS IMPACTOS	320	100.009	

Tabla #41 - Resultados Cualitativa de Evaluación de Impactos

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.

OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968

www.ipambiental.infored.mx





Las Tablas anteriores fueron aplicadas a las Operaciones de una Estación de Servicios "Genérica", i.e., una que no haya tomado las Medidas Atenuantes, Preventivas y Correctivas, de forma que nos permita analizar las Acciones más propensas a Provocar incidentes con el Medio Ambiente, indicándonos el Grado de Afectación.

Adicionalmente, de las Tablas anteriores se puede inferir que tan solo por las Acciones del Proyecto consideradas en el Apartado de Seguridad se tienen 48 interacciones "adversas" por las siguientes acciones;

- Derrames
- Fuego y/o Explosión
- Fallas Operativas

Equivalente à un 15% de las 320 interacciones analizadas en la Ponderación Cualitativa (sin Medidas Preventivas).

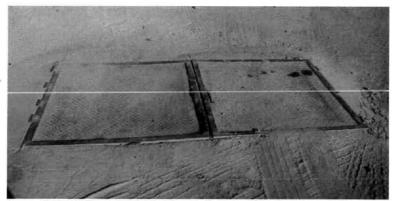


Foto 4. Trampa de Aceites y Sólidos Aceitosos Actual.

Una vez Analizados los Resultados anteriores, procedimos a aplicar las Medidas Atenuadoras o Preventivas necesarias que actualmente se aplican en la gran mayoría de las Estaciones para disminuir los Riesgos.

Las Tablas de las siguientes páginas, nos muestran las Medidas Atenuadoras en Aplicación.





Elaborada para:	Entering Medical	PROYECTO
NORMAN AUTO SERVICIO		
NSESS	E	STACION DE SERVICIOS # 5252
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACION
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Doméstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanifario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
Sue/os	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Líquidos generados por sus Operaciones
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
	FUEGO YIO EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
Superficial	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Domèstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Relleno Sanitario.
Subterránea	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
Calidad	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones
Recarga	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
	FUEGO yio EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.

Tabla #42 - Medidas Atenuantes en Aplicación





Elaborada para:		PROYECTO
NORMAN AUTO SERVICIO		
USZZS /		ESTACION DE SERVICIOS # 5252
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACION
,	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
Calided (gases, particules)	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas va Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. E Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo e personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
Matorrales	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de osta indole.
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
Ares	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Doméstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
Animales Terretres	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
Microfauna	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.

Tabla #43 - Cont'n de Medidas Atenuantes en Aplicación





Elaborada para:		PROYECTO
NORMAN AUTO SERVICIO		
115225	Ε	STACION DE SERVICIOS # 5252
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACION
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Doméstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.
Comercial	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones
Industriel	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
a T	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
Patrones culturales	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Doméstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones
Salud, Seguridad y Empleo	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.

Tabla #44 - Cont'n de Medidas Atenuantes en Aplicación





Elaborada para:	Action of the same	PROYECTO
NORMAN AUTO SERVICIO		
N2552		ESTACION DE SERVICIOS ± 5252
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS PREVENTIVAS EN OPERACION
Sistema de servicios públicos	AGUAS RESIDUALES A DRENAJI MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
Disposición de Residuos	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas Indicados
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.
9	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Doméstico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Dasurero Municipal.
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación
Cadenas tróficas	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	Lla Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados
,	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.

Tabla #45 - Cont'n de Medidas Atenuantes en Aplicación





Una vez analizadas las Medidas que actualmente se aplican en la ESTACION DE SERVICIOS # 5252 y que Reducen y/o Eliminan los Riesgos, se vuelve a aplicar la Matriz de forma que obtengamos la Evaluación Final Actual de las Instalaciones en Operación.

CON MEDIDAS PREVENTIVAS OPERATIVAS

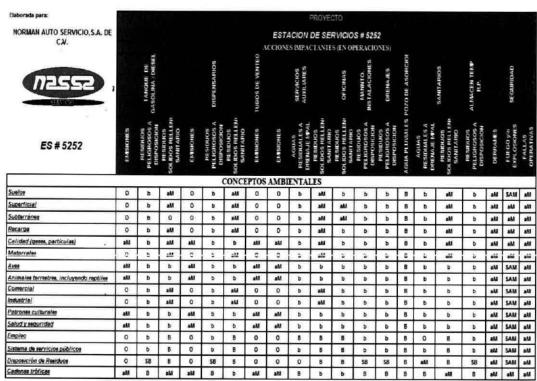


Tabla #46 -Matriz Cualitativa de Evaluación de Impactos

	PROYE	CTO:
	ESTACION DE SERVICIO	
Service and Development of the Control of the Contr	FRECUENCIA P	ORCENTAL
IMPACTO ADVERSO MENOR	0	0.00
IMPACTO ADVERSO	0	0.00
IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO	0	0.00
IMPACTO ADVERSO MITIGABLE	95	29.69
IMPACTO ADVERSO MITIGABLE	10	3.13
IMPACTO ADVERSO RESIDUAL	0	0.00
IMPACTO BENEFICO MENOR	134	41.88
IMPACTO BENEFICO	33	10.31
IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO	5	1.56
IMPACTO BENEFICO RESIDUAL (O)	43	13.44
TOTAL DE IMPACTOS ADVERSOS	105	32.81
TOTAL DE IMPACTOS BENEFICOS	215	67.19
TOTAL DE TODOS LOS IMPACTOS	320	100.00
	LA DE FRECUENCIAS DE PONDERACION DESCRIPCION IMPACTO ADVERSO MENOR IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO BENEFICO MENOR IMPACTO BENEFICO IMPACTO BENEFICO IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO IMPACTO BENEFICO RESIDUAL (O) TOTAL DE IMPACTOS ADVERSOS TOTAL DE IMPACTOS BENEFICOS	ESTACION DE SER LA DE FRECUENCIAS DE PONDERACIONES CUALITA DESCRIPCION FRECUENCIA P IMPACTO ADVERSO MENOR IMPACTO ADVERSO SIGNIFICATIVO IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO MITIGABLE IMPACTO ADVERSO RESIDUAL IMPACTO BENEFICO MENOR IMPACTO BENEFICO IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO S IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO S IMPACTO BENEFICO SIGNIFICATIVO TOTAL DE IMPACTOS ADVERSOS 105 TOTAL DE IMPACTOS BENEFICOS 215

Tabla #47 - Resultados Cualitativa de Evaluación de Impactos

INFORME PREVENTIVO EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
NORMAN AUTO SERVICIO, S.A. DE C.V.
OPERACIONES DE LA ESTACION DE SERVICIO # 5252, RIO GRANDE, ZACATECAS
INGENIERÍA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (IPA) (656) 613-5307, 613-3764, Cels (656) 675-1665 y 301-0968
www.ipambiental.infored.mx





Una vez obtenidos los Resultados de la Matríz Cualitativa, podemos inferir que las Actividades de las, Instalaciones de Almacenamiento y Distribución de Combustibles (Gasolineras), más propensas a causar Impactos al Medio Ambiente son los;

- 1. Tanques de Almacenamiento,
- 2. Dispensarios y
- 3. Tuberías y Mangueras.

Y que son las Probables Fuentes principales de la Contaminación del Agua, Aire y Suelo, debido a que se produzcan;

- a. Fugas por deterioro de las Instalaciones.
- b. Derrames por el Manejo de los Combustibles

Otras Instalaciones Auxiliares o Complementarias que por sus Actividades pueden afectar el Medio Ambiente (en menor porcentaje), son los Cuartos de Máquinas y la Red de Drenaje que puedan verter Residuos debido a un Mal Manejo de los mismos.

En base a lo anterior, procederemos con la Evaluación Cuantitativa de los Impactos al Medio Ambiente causados por los Acciones y/u Operaciones de la Estación de Servicios.

III.5.2.2. Valoración Cuantitativa del Proyecto en Operación.

El procedimiento de elaboración e identificación es el siguiente;

La valoración cuantitativa, nos permitirá concluír en conjunto con los demás capítulos del presente Estudio, los cambios y/o afectaciones globales que el proyecto tendrá en los Ecosistemas del área donde actualmente Opera la ESTACION DE SERVICIOS # 5252.

Una vez que se han determinado que acciones y/u operaciones del proyecto impactan a que conceptos o factores ambientales, se construye la MATRIZ DE VALORACION CUANTITATIVA considerando los siguientes criterios;

√ Todos estos criterios se ubican en las columnas de la tabla:

*	Carácter del Impacto	"CI"
*	Intensidad del Impacto	"1"
*	Extensión del Impacto	"EX"
*	Sinergia	"SI"
*	Persistencia*	"PE"
*	Efecto	"EF"
*	Momento del Impacto	"MO"





*	Acumulación	 "AC"
*	Recuperabilidad	"MC"
*	Reversibilidad	"RV"
*	Periodicidad	"PR"

(Ver Anexo VII- "Matrices de Impacto").

√ Todos ellos relacionados mediante la expresión matemática denominada "IMPORTANCIA DEL EFECTO" (IM):

$$IM = \pm [3(I) + 2(EX) + SI + PE + EF + MO + AC + MC + RV + PR]$$

✓ Teniéndo como Rango de Variación de la Importancia del Efecto los valores que se analizan a continuación:

Existen dos Tablas para poder clasificar los impactos, ambas tienen sus características particulares, la primera hace una clasificación "puntual" de cada Impacto lo que no nos permitiría una conceptualización global por etapa del proceso y además serían "n" las tablas generadas, por ello es que utilizaremos la segunda, de manera que podamos formar un criterio más profundo de la realidad de todos y cada uno de los impactos de las diferentes etapas que las operaciones de la ESTACION DE SERVICIOS # 5252 nos presenta, y podamos evaluar los beneficios de contar con infraestructura de "Servicios" como el Almacenamiento y Distribución de Combustibles en la Zona del Municipio.

La primera clasificación considera los Impactos Adversos <u>Puntuales</u> desde "Compatibles" hasta "Críticos" y los Benéficos Puntuales, desde "Compatibles" hasta "Muy Benéficos". (Al ser muy restringida, se prescindirá de ésta en la evaluación). Mientras que la segunda los considera de forma global para cada una de las etapas como Adversos y Benéficos desde "Rango Bajo" hasta "Rango Alto"

nesse	EST	PROYECTO: ACION DE SERVICIO	# 5252
DESCRIPCION	CLASIFICAC	ION DE IMPACTO A	OVERSOS (CLI)
	BAJO	AB	-40 < CLI ≤ 0
	MEDIO .	AM	-70 < CLI ≤ -41
	ALTO	AA	CLI > -71
Clasificación Global de los Impactos de cada Etapa del Proceso	CLASIFICAC	ION DE IMPACTO BI	ENEFICOS (CLI)
	BAJO	BB	0 < CLI ≤ 40
_	MEDIO	BM	41 < CLI ≤ 70
721	ALTO	BA	CLI > 71

Tabla #48 - Clasificación de los Impactos por Etapa





De la cual se obtiene la siguiente Tabla que nos permite Evaluar los Rangos tanto Adversos como Benéficos de las Operaciones de la Estación de Servicios.

			PROYECTO: ESTACION DE SERVICIO # 5252		
NZSSZ					
CONCEPTO AMBIENTAL	COMPONENTE AMBIENTAL	IM		RANGO MEDIO 41 a 70 y -70 a -41	
TIERRA	Suelos	-7	ADVERSO		
	Superficial	-41		ADVERSO	
AGUA	Subterránea	-24	ADVERSO		
	Recarga	-7	ADVERSO		
ATMOSFERA	Calidad del Aire	-77			ADVERSO
FLORA	Matorrales	-7	ADVERSO		
FAUNA	Aves	25	THE REAL PROPERTY.		
FAUNA	Animales Terréstres	25			
USO DE SUELO	Comercial	27	THE REAL PROPERTY.		
USO DE SOELO	Industrial	27			
	Patrones Culturales	25	- Marie Co		
CULTURAL	Salud y Seguridad	25	OF THE PARTY.		
	Empleo	115			
INSTALACIONES	Sistema de Servicios Públicos	129			Total Control
INSTALACIONES	Disposición de Residuos	115			
INTERRELACIONES ECOLOGICAS	Cadenas Troficas	-43			ADVERSO
BALANCE (SUMA DE LAS IMPORTAI	NCIAS DE LOS IMPACTOS)	307			
IMPACTOS ADVERSOS		7	4	1	2
MPACTOS BENEFICOS		9	6	0	3
PORCENTAJE ADVERSOS		43.75%			
PORCENTAJE BENEFICOS		56.25%			

Tabla #49 - Resultados de la Matriz de la Importancia de los Impactos

Por lo que, del Total de los Impactos Evaluados, finalmente se tienen los siguientes Resultados.

Fueron un total de Dieciséis (16) Componentes Ambientales que interactúan con las Acciones u Operaciones del Proyecto de las cuales se tiene como Balance Final un Valor Numérico de 307 Puntos equivalente al 56.36% del Total del Proyecto.

De los Conceptos Ambientales, podemos concluir que los Impactos Ambientales Adversos determinados y que van de Rango Bajo a Alto, son Mitigables mediante las Medidas que se plantean en las siguientes secciones y que vendrán a mejorar las Operaciones de las Estaciones de Servicio y su Interrelación con el Medio Ambiente.





III.5.2.3. Medidas de Prevención y Mitigación

Estas Medidas, son actualmente las mismas que se aplican como "Preventivas en Operación y que fueron analizadas en Secciones anteriores.

III.5.3. Procedimientos para Supervisar el Cumplimiento de las Medidas de Mitigación

Enseguida se listan todos los Procedimientos actualmente implementados en la ESTACION DE SERVICIO que permiten "Monitorear" el Cumplimiento de las Medidas de Prevención y/o Mitigación

Elaborada para:	PROYECTO. ESTACION DE SERVICIOS # 5252		
NORMAN AUTO SERVICIO			
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION VO PREVENCION	SUPERVISION
Seelve	RE SIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs además presentará la CO- respectiva
	RESIDUOS SOLIDOS A BASUREROS MUNICIPALES	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Domestico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depostados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.	La Empresa cuenta co documentales que acreditan l correcta Disposición de lo mismos
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estacion	La Junta Intermunicipal de Agu Potable y Alcantarillado d Zacatecas (JAPAZ) les solicita u Registro en el cual se realiza Análisia de las Aguas Residuales
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta co documentales que acreditan la correcta Disposición de lo mismos
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Confención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con la Bitácoras requendas por la Autoridad donde se establece e Status de la Estación
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas va. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de lo Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitore permanentemente que n expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.	Control establecidas y además e Personal es constantemente capacitado y se emiten las DC-3
	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs además presentará la COI respectiva
Superficial	RESIDUOS SOLIDOS A BASUREROS MUNICIPALES	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Domestico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.	documentales que acreditan la correcta Disposición de los mismos
Subterrânea	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación	
Calidad	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Líquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta col documentales que acreditan la correcta Disposición de los mismos
Receive	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Confención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	Status de la Estación
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas va. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientements de lo Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitore permanentemente que n expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta lindole.	Se tienen todas las Sitácoras de Control establecidas y además e Personal es constantemento capacitado y se emiten las DC-3

Tabla #50 – Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento





Tabla #51 -Cont'n

Elaborada para:	Editor March	PROYECTO	1.00 (1.00 M)
NORMAN AUTO SERVICIO		ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION V/O PREVENCION	SUPERVISION
Galished leaves, particulant	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con las Bitácoras requeridas por la Autoridad donde se establece e Status de la Estación
	FUEGO yio EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas va- incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de los Procedimientos de Seguridad Establecidos, se Monitores permanentemente que no expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre esiste la posibilidad aunque remota. Para sito y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.	Control establecidas y además el Personal es constantemente capacitado y se emiten las DC-3
Materralet	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con las Bitácoras requeridas por la Autoridad donde se establece el Status de la Estación
	FUEGO yio EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de los Procedimientos de Seguridad Establecidos, se Monitores permanentemente que no expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesarno para poder efirentar una emergencia de está indole.	Control establecidas y además e
Area	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICIÓN	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les da la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs y además presentará la COJ respectiva
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Darante las Actividades de la Estación, se generan Residues del lapo "Domistico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Municipal.	documentales que acreditan la
	AGUAS RESIDUALES A DREMAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitano que permiten la correcta separación de los afluentes acusosos durante las Operaciones, de la Estación	La Junta intermunicipal de Agua Potable y Alcantanilado de Zacatecas (JIAPAZ) les solicita un Registro en el cual se realizar Análisis de las Aguas Residuales
Animales Terretres	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta cor documentales que acreditan la correcta Disposición de los mismos
Microfeune	DERRAME S	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con las Bitácoras requeridas por la Autoridad donde se establece el Status de la Estación
	FUEGO yio EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Inciendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de los Procedimientos de Seguridad Establecidos, se Monitores permanentemente que no expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder effentar una emergencia de esta indole.	Control establecidas y además e

Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento





Elaborada para:		PROYECTO	
NORMAN AUTO SERVICIO			
		ESTACION DE SERVICIOS # 5252	
115725			
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION VO PREVENCION	SUPERVISION
Gamercial Instancial	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs además presentará la CO respectiva
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Domestico" como lo son, papeies, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurero Manicipal.	documentales que acreditan correcta Disposición de k mismos
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación	La Junta Intermunicipal de Agu Potable y Alcantarillado d Zacatecas (JAPAZ) les solicita u Registro en el cual se realiza Análisis de las Aguas Residuales
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Líquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta co documentales que acreditan correcta Disposición de lo mismos
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con la Bitácoras requeridas por Autoridad donde se establece Status de la Estación
	FUEGO yio EXPL DSIONES	La Planta cuerita con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas va- Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de lo Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitore permanentemente que n expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre poestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad aunque remota. Para ello y como se explicion se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efrentar una emergencia de esta indole.	Control establecidas y además Personal es constantement capacitado y se emiten las DC-3
Patrones culturales Salusi, Securidad y Empleo	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un area exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs además presentará la CO respectiva
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se peneran Residuos del tipo "Dornestico" como lo son, papeies, plásticos, cartones, etc. Miamos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basuero Municipal.	documentales que acreditan correcta Disposición de lo mismos
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación	
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Líquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta co documentales que acreditan la correcta Disposición de lo mismos
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con la Bitácoras requeridas por Autoridad donde se establece e Status de la Estación
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. El Plan de Contingecias defalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de lo Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitore permanentemente que n expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad sunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder efirentar una emergencia de esta indole.	Control establecidas y además e

Tabla #52 - Cont'n de Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento





Elaborada para:	CHARLES AND A	PROYECTO	
NORMAN AUTO SERVICIO	311		
NSESS .		ESTACION DE SERVICIOS ≠ 5252	
CONCEPTO AMBIENTAL	ACCION DE IMPACTO	MEDIDAS DE MITIGACION VO PREVENCION	SUPERVISION
Sistema de servicios públicos	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Orenaje Sanitario que permitien la correcta separación de los afluentes acuosos durante las Operaciones de la Estación	La Sistema Municipal de Aguas Saneamiento (SMAS) les solici un Registro en el cual se realiza Análisis de las Aguas Residuales
Disposición de Residuos	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con la Bitácoras requeridas por la Autoridad donde se establece e Status de la Estación
	FUEGO yilo EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este lipo de incidentes. El Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Statemas indicados.	Independientemente de los Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitores permanentemente que ni expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la posibilidad sunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder effentar una emergencia de está indole.	Control establecidas y además e
Cactiones trófices	RESIDUOS PELIGROSOS A DISPOSICION	La Empresa cuenta con un área exprofeso para "Almacenar" los RPs y les dá la disposición adecuada mediante Compañías Autorizadas	Cuenta con Manifiestos de RPs además presentará la CO- respectiva
	RESIDUOS SOLIDOS A BASURERO MUNICIPAL	Durante las Actividades de la Estación, se generan Residuos del tipo "Domiestico" como lo son, papeles, plásticos, cartones, etc. Mismos que son depositados en un Contenedor especial y enviados para su Disposición en el Basurror Municipal.	documentales que acreditan l
	AGUAS RESIDUALES A DRENAJE MUNICIPAL	Se cuenta con Sistemas de Drenaje Sanitario que permiten la correcta separación de los afluentes acuosos clurante las Operaciones de la Estación	La Junta Intermunicipal de Agu Potable y Alcantarillado d Zacatecas (JAPAZ) les solicita u Registro en el cual se realiza Analissis de las Aguas Residuales
	AGUAS ACEITOSAS A TRATAMIENTO	La Estación de Servicios cuenta con todo un Sistema de Tratamiento de Aguas a base de Trampas de Grasas que permiten recolectar los Residuos Sólidos y Liquidos generados por sus Operaciones	La Empresa cuenta co documentales que acreditan la correcta Disposición de los mismos
	DERRAMES	La Empresa cuenta con los Sistemas de Contención para evitar que estos incidentes puedan suceder. Los Procedimientos de Manejo de los Residuos son conocidos por todos los Empleados y estan implementados	La Empresa cuenta con la: Bitácoras requeridas por li Autoridad donde se establece e Status de la Estación
	FUEGO y/o EXPLOSIONES	La Planta cuenta con toda una infraestructura de Equipos y Sistemas vs. Incendio para Prevenir y en su caso contener este tipo de incidentes. Bi Plan de Contingecias detalla los Procedimientos, Equipos y Sistemas indicados	Independientemente de lo Procedimientos de Segurida Establecidos, se Monitore permanentemente que n expendan Combustibles
	FALLAS OPERATIVAS	Todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo estan siempre puestos en marcha, sin embargo, siempre existe la possibilidad sunque remota. Para ello y como se explicón se los apartados, cuentan con todo el personal necesario para poder effentar una emergencia de está indole.	Se tienen todas las Bitácoras de Control establecidas y además e

Tabla #53 - Cont'n de Procedimientos de Supervisión de Cumplimiento






III.5.4. Planos de Loçalización del Área en la que se encuentra el Proyecto

De acuerdo con la página del INEGI.

Se preparó el Mapa de Microlocalización y del Contexto del Proyecto de acuerdo a la Información del INEGI y PDN (Paso del Norte).

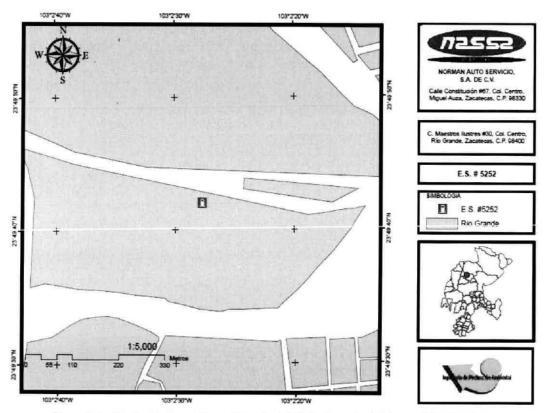

Mapa #5 – Malla Cartográfica – Escala 1:5,000; Fuente: Elaboración propia.
(Otros Planos Escalados en Anexo V)





III.5.5. Condiciones Adicionales (Impactos Residuales)

Consiste en la determinación de aquellos impactos que tienen posibilidades de persistir luego de aplicadas todas las medidas de mitigación incorporadas sistemáticamente en el proyecto.

Tendrían posibilidades de persistir aquellos impactos que:

- Carecen de medidas correctivas,
- Que se mitigan sólo de manera parcial y
- Aquellos impactos que no alcanzan el umbral suficiente para podérseles aplicar medidas de mitigación o corrección.

En este documento se incorpora una metodología para el análisis de "impactos residuales", como un avance en el método regular de evaluación de impacto ambiental, considerando la valoración siguiente:

nassa	PROYECTO:	
SERVICIO	ESTACION DE SERVICIO # 5252	
IMPACTO RESIDUAL	CRITERIOS DE CLASIFICACION	
Significativo	Impactos que ocurren cuando los Niveles Asociados con las Operaciones efectuadas por el Proyecto exceden las Normas Establecidas.	
No Significativo	Impactos que ocurren cuando los Niveles producidos son Superiores a los Niveles de Referencia de Referencia (linea base) pero Inferiores a los estipulados en las Normas Vigentes.	
Ningún Impacto	Los Niveles Producidos durante y después de la Ejecución del Proyecto son similares a los Niveles de Referencia establecidos (línea base) y no presentan diferencias	

Tabla #54 - Criterios de Impactos Residuales

A partir de dichos Criterios de Clasificación, se orienta el Análisis hacia los Conceptos y sus Componentes Ambientales que se presumen puedan tener Impactos Residuales por las mismas Acciones del Proyecto.

En la siguiente página se presenta una Tabla- Resumen.





nassa		PROYECTO:
N 8VICIO		ESTACION DE SERVICIO # 5252
CONCEPTO AMBIENTAL	COMPONENTE AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL RESIDUAL
ATMOSFERA .	Calidad del Aire	Considerando los Criterios de Clasificación, los Impactos Residuales al Medio Ambiente una vez aplicadas las Medidas de Mitigación son considerados como No Significativos.
	Ruido	De igual forma que el anterior, del Análisis se desprende que su evaluación nos permite considerarlos como No Significativos.
HIDROLOGIA (AGUA)	Aguas Superficiales	Contando con toda la Infraestructura indicada y siendo aplicadas las Medidas de Mitigación se establecen los Impactos Residuales como No Significativos
	Aguas Subterráneas	De igual forma que el anterior, del Análisis se desprende que su evaluación nos permite considerarlos como No Significativos.
CULTURAL	Patrones Culturales	Los Factores Socioeconómicos son relevantes desde el momento de su instalación ya que se contemplaron Impactos Positivos No significativos. De acuerdo con el Análisis previo, los Residuales son No Significativos
	Empleo y Comercio	En Función de los Parámtros establecidos se determina que No son significativos sobre el Empleo en el Area de Influencia del Proyecto. Adicionalmente existen Impactos Positivos No significativos por las necesidades comunales con la oferta de Empleo
INSTALACIONES '	Servicios e Infraesctructura Vial	Sobre la Infraestructura Vial se establece que no existen Impactos Residuales dado que las Vialidades que rodean la Estación preexisten.

Tabla #55 - Análisis de Impactos Residuales





III.5.6. Pronóstico del Escenario.

Finalmente, y tras la adopción de medidas adecuadas, se realizará un plan de vigilancia ambiental que tratará de proporcionar un aseguramiento del correcto funcionamiento medioambiental de la Estación de Servicio.

La aplicación de Médidas Preventivas y de Mitigación en el desarrollo de Estaciones de Servicios, ya desde la fase de pre-proyecto, basadas principalmente en el Balance Ecodesarrollo, proporciona un mayor optimismo en la Compatibilidad de estas con el Medio Receptor. Si a esto se le suma la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión que aseguran una correcta aplicación y control de estas herramientas, da como resultado que estas importantísimas instalaciones sean totalmente compatibles.

La Emisión de Sustancias Contaminantes en Estaciones de Servicio pueden darse en los tres estados de la materia: Líquido, Sólido y Gaseoso. Entre las emisiones en Estado Líquido se encuentran los vertidos contaminados y las descargas directas sobre Aguas Superficiales, así como las filtraciones hacia Aguas Subterráneas. Las Emisiones a la Atmósfera están constituidas por Emisiones Gaseosas (gases procedentes, por ejemplo, de la combustión del CO y Vapores de Gasolinas emitidos durante la Descarga y/o el Almacenamiento del combustible en los Tanques).

La Emisión de Sustancias Contaminantes Sólidas se produce en la Atmósfera (como es el caso de polvillo de carácter transitorio) y en las aguas (como los sólidos suspendidos) y, por lo general, se compone de sustancias contaminantes adsorbidas a sólidos o disueltas en Ifquidos.

En las Estaciones de Servicio, la Contaminación del Suelo y Acuíferos es posible que se presente mediante las potenciales fugas de hidrocarburos en sus instalaciones mecánicas (tanques y tuberías enterradas), y en los Derrames Superficiales en los procesos de carga de tanques y suministro a vehículos. El agua actúa como medio de transporte alejando los contaminantes a distancias insospechadas.

Los Hidrocarburos forman fases separadas e inmiscibles con el agua si la concentración es lo bastante elevada, como sucede por fugas o filtraciones de conducciones o depósitos. Una parte significativa se queda retenida por capilaridad en el medio no saturado y la parte que puede llegar al nivel freático forma una capa flotante. De esta forma se crea una fuente casi permanente de contaminantes que perjudican fuertemente la calidad del agua.

Derivado de lo anterior, se considera muy importante y necesaria la implantación ya desde la fase de proyecto de las herramientas necesarias para hacer estas instalaciones compatibles con el medio receptor.





III.5.7. Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)

El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el Conjunto de Criterios de Carácter Técnico que, en base a la predicción realizada sobre los Efectos Ambientales del Proyecto, permite realizar al promovente un seguimiento Eficaz y Sistemático.

Objetivos:

- Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del Estudio de Impacto Ambiental.
- Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan tras el inicio de las actividades del proyecto, así como afecciones desconocidas, accidentales, etc...

Para facilitar el Control de Efectividad de las Medidas Correctivas, se cuenta y se documentá-mediante Bitácoras en la que se indican aspectos como los controles realizados, indicadores de efectividad, medidas de urgencia, etc.

Adicionalmente, se planteó en Tablas anteriores (# 50 a 53) los Procedimientos de Supervisión del Cumplimiento.

Como se mencionó anteriormente el PVA tiene por finalidad asegurar que el proyecto de la Estación de Servicios alcance los objetivos ambientales de calidad fijados en los Estudios de Impacto Ambiental, vigilando los parámetros de seguimiento de la calidad de los vectores ambientales afectados, así como los Sistemas de Medida y control de estos parámetros.



Foto 5. Cuarto de Controles Automatizados.





IV.CONCLUSIONES.

Las Principales Conclusiones a las que se puede llegar, derivadas del Planteamiento del Proyecto, así como de los Impactos Ambientales Previsibles y sus Actividades, inscritas en las diferentes Acciones de Mitigación de los mismos, son las siguientes:

- Los Impactos Ambientales previsibles, en las diferentes etapas del proyecto, son poco relevantes.
- 2. Las Actividades relacionadas con la Mitigación de los Impactos, incluidas, garantizan que son atendidos, de manera adecuada, de tal manera que no existen Impactos Residuales.
- 3. La Determinación en torno a la Ubicación del Sitio, la Construcción y el Mantenimiento del proyecto, es un ejemplo de Actividad Empresarial consciente de que es posible lograr la rentabilidad del negocio, asociado a la promoción de un producto con la conservación ecológica (Balance Ecodesarrollo Sustentable).
- 4. Las Estaciones de Servicio son Infraestructuras completísimas en las que se pueden encontrar grandes inversiones en todos los ámbitos de la Ingeniería y Arquitectura. El combustible se contiene en Tanques de Almacenamiento enterrados, desde estos se distribuye a los vehículos a través de los Dispensarios con todas las Medidas de Seguridad requeridas y actuales.
- 5. La Infraestructura de las Gasolineras varía en función de las distintas necesidades tanto Comerciales, Orográficas, Ambientales etc., convirtiéndolas en grandes Obras de Ingeniería o bien en obras que pasan inadvertidas pero que tienen tanta importancia como las primeras.