

CONTENIDO GENERAL

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INSTALACIÓN.....	5
I.1. Datos generales del regulado	5
I.1.1. Nombre o razón social.....	5
I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes del Promovente.....	5
I.1.3. Nombre y cargo del representante legal	5
I.1.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir notificaciones	5
I.2. Datos generales del responsable del análisis de riesgos	5
I.3. Inicio de operaciones	7
I.4. Ubicación del proyecto.....	7
I.5. Susceptibilidad de la zona donde se ubicará el proyecto a fenómenos naturales o actividades antropogénicas (tabla resumen).....	10
I.6. Criterios, normas, códigos, estándares y buenas prácticas consideradas para la elaboración de las bases de diseño del proyecto	11
I.7. Accesos marítimos y/o terrestres a las instalaciones superficiales del proyecto.....	15
I.8. Interconexión con el ducto de transporte.....	15
I.9. Autorizaciones oficiales con que cuenta el proyecto para llevar a cabo la actividad del Sector Hidrocarburos	17

I.10. Descripción del ducto.....	18
I.10.1. Memoria técnico descriptiva del proyecto	21
I.10.2. Planos de las estaciones de regulación y medición.	21
I.10.3. Planos de generales y detallados de la red de distribución.....	21
I.10.4. Cruzamientos y paralelismos con otros servicios enterrados.....	21
I.10.5. Cruces direccionados con carreteras, vías férreas, flujos de agua y líneas de transmisión eléctrica.....	25
I.11. Anexo fotográfico	26

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla I.1.- Tabla resumen – susceptibilidad del sitio del PROYECTO a fenómenos naturales y actividades antropogénicas.	11
Tabla I.2.- Ubicación de las City Gate's que suministrarán el gas natural al PROYECTO. ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla I.3.- Longitudes de red de distribución del PROYECTO a ampliar, por año.	20
Tabla I.4.- Tipo de afectación esperada por tipo de servicio enterrado en la cercanía del tubo de gas.	23
Tabla I.5.- Tipo de afectación esperada por tipo de servicio enterrado en la cercanía del tubo de gas.	24
Tabla I.6.- Tipo de afectación esperada por tipo de cruce direccionado de la tubería de gas.	25

Tabla I.7.- Especificaciones de profundidad de zanja ante diferentes cruces direccionados de la tubería de red de distribución de gas de acuerdo a la NOM-003-ASEA-2016. 25

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura I.1.- Ubicación del PROYECTO en el contexto nacional.	8
Figura I.2.- Ubicación del PROYECTO en el contexto regional.	9
Figura I.3.- Ubicación del PROYECTO en el contexto nacional.	10
Figura I.4.- Accesorio denominado 3-way tee, el cual se solda a la tubería de la empresa transportista para la instalación del ducto de transporte (Fuente: T.D. Williamson®, 2020)..	16
Figura I.5.- Válvula tipo “sándwich” para contener y tapar la tubería del transportista, una vez que fue perforada durante la operación de Hot-Tapping (Fuente: T.D. Wiliamson®, 2020).	16
Figura I.6.- Herramienta para el sellado de la tubería de transporte durante las operaciones de Hot-Tapping (Fuente: T.D. Williamson®, 2020).	16
Figura I.7.- Arreglo básico del accesorio soldado al ducto de transporte, válvula tipo “sándwich y herramienta de perforación, durante la operación de Hot-Tapping.	17
Figura I.8.- Elementos principales que conforman el sistema de distribución de gas.	18
Figura I.9.- Ubicación del ducto de gas cuando existe paralelismo con la canalización de otro servicio enterrado.	22
Figura I.10.- especificaciones técnicas para la instalación de ductos de gas ante la presencia de paralelismos y cruzamientos, de acuerdo a normativa interna.	23

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O INSTALACIÓN

I.1. Datos generales del regulado

I.1.1. Nombre o razón social

Naturgy México, S.A. de C.V. (antes Gas Natural México, S.A. de C.V.), empresa legalmente constituida
(Anexo 1.1. Acta Constitutiva).

I.1.2. Registro Federal de Contribuyentes del Promovente

GNM9712017P7, (Anexo 1.2. Registro Federal de Contribuyentes).

I.1.3. Nombre y cargo del representante legal

El representante legal y Director del Proyecto es el **Ing. Armando Espinosa Pérez**, se anexa copia de la identificación oficial y poder notarial con el que se acredita la personalidad jurídica como representante legal de la Empresa (Anexo 1.3. Poder Notarial).

I.1.4. Dirección del promovente o de su representante legal para recibir notificaciones

Calle y
Coloni
Código
Delega
Entida
Teléfono
Correo

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
DEL REPRESENTANTE LEGAL ART. 116 PRIMER
PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE
LA LFTAIP

I.2. Datos generales del responsable del análisis de riesgos

Nombre o razón social: SINERGIA para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

Calle y
Colonia
Código

DOMICILIO, TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE
TÉCNICO ART. 116 PRIMER PARRAFO DE
LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE LA
LFTAIP

Municipio: Nezhualcóyotl

Entidad Federativa: Estado de México

Teléfonos y Fax: 52792400, ext. 76493

Correo electrónico: aespinosap@naturgy.com y enlaceingmx@gmail.com

Tabla I.1.- Director del proyecto: Estudio de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos.

Nombre	RFC	No. Célula Profesional
Ing. Armando Espinosa Pérez	RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.	6269699

Tabla I.2.- Responsable técnico del Estudio de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos:

Nombre	RFC	No. Célula Profesional
RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.		9238899

Tabla I.3.- Especialistas y técnicos que participan en la elaboración del estudio:

	Área que desempeña
NOMBRES DE PERSONAS FISICAS ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP	Ingeniera Química Ambiental, Dirección de Proyecto, Impacto y Riesgo Ambiental.
	Ingeniero Ambiental, Responsable Técnico, Seguridad Operativa, Seguridad Industrial, Riesgo Ambiental.
	Administración General
	Sistemas de Información Geográfica y Cartografía.
	Especialista en Flora y Fauna e Impacto Ambiental.
	Técnico de campo en Flora y Fauna, equipamiento urbano y logística.

Para la Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos del proyecto denominado **“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución de gas natural de Naturgy México S.A. de C.V., en el Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”** (de aquí en adelante referido como el PROYECTO), se pretende ubicar en la zona urbanizada del municipio de Nuevo Laredo, para el suministro a clientes residenciales, comerciales e industriales para lo cual se utilizarán calles y vialidades actualmente existentes.

Se llevó a cabo el presente ARSH del PROYECTO, conforme las mejores prácticas nacionales e internacionales que permiten garantizar una administración de riesgos acorde al tipo de proyecto. Al respecto resultó conveniente desarrollar el ARSH de manera sistemática, metodológica y consistente, dentro del cual se identificaron de manera exhaustiva los peligros y evaluados los riesgos asociados con el PROYECTO y, en su caso, se determinaron las acciones y/o recomendaciones que, en materia de seguridad industrial, seguridad

operativa y protección al medio ambiente, se deben de implementar para reducir el riesgo asociado al PROYECTO que se presenta y mantenerlo en niveles aceptables.

El proyecto de ampliación de la red de distribución que se presenta, formará parte de una red de distribución que fue previamente autorizada en materia de Impacto Ambiental y cuyas autorizaciones que anteceden a la presente ampliación, se describen en el apartado I.9 del presente ARSH. La información referente a la construcción de los tramos de red por año, correspondientes a la ampliación del sistema de distribución está proyectada a 10 años, sin embargo, se está considerando un periodo de tiempo adicional de 5 años, adicional a los 10 años señalados, con el fin de llevar a cabo una validación de las condiciones de diseño y tomar en consideración, cambios a lo presentado.

I.3. Inicio de operaciones

El PROYECTO, una vez autorizado en materia de impacto ambiental, tendrá una duración de 15 años para las etapas de preparación del sitio y construcción (10 años de construcción de la red más cinco años para las validaciones previas del sitio y consideraciones ante condiciones cambiantes del sitio), las fases de pre-arranque, operación y mantenimiento tendrán una duración de 50 años y las etapas de cierre, desmantelamiento y abandono, tendrán una duración de 15 años.

I.4. Ubicación del proyecto

El PROYECTO está diseñado para ampliar el sistema de distribución de gas natural el municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, para el suministro a clientes residenciales, comerciales e industriales para lo cual se utilizarán calles y vialidades actualmente existentes.

En las siguientes figuras se ilustra la ubicación de los tendidos de red dentro del Estado de Guanajuato, a una escala nacional, regional y local.

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA
LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



Figura I.2.- Ubicación del PROYECTO en el contexto regional.



Figura I.3.- Ubicación del PROYECTO en el contexto nacional.

En el **ANEXO 2.2** se incluye el plano de trazo del proyecto que se presenta.

I.5. Susceptibilidad de la zona donde se ubicará el proyecto a fenómenos naturales o actividades antropogénicas (tabla resumen)

El territorio donde se ubicará el PROYECTO es susceptible a diferentes fenómenos naturales que pudieran afectar de manera negativa al mismo.

A continuación, se señalan los principales fenómenos naturales a los que el sitio del PROYECTO se encuentra sujeto y es susceptible:

Tabla I.4.- Tabla resumen – susceptibilidad del sitio del PROYECTO a fenómenos naturales y actividades antropogénicas.

Fenómeno o actividad	Zona susceptible	
	Si	No
Inundaciones	✓	
Huracanes		✓
Tornados		✓
Vientos extremos	✓	
Heladas	✓	
Tormentas eléctricas	✓	
Sismos	✓	
Fallas geológicas	✓	
Fracturas geológicas	✓	
Deslizamientos	✓	
Corrimientos de tierra	✓	
Derrumbes o hundimientos	✓	
Vulcanología		✓
Manifestaciones	✓	
Sabotaje	✓	

La descripción detallada de la susceptibilidad del sitio del PROYECTO a los fenómenos naturales o actividades antropogénicas señaladas, se incluye en el Capítulo III del presente ARSH.

I.6. Criterios, normas, códigos, estándares y buenas prácticas consideradas para la elaboración de las bases de diseño del proyecto

Los criterios y normas técnicas consideradas para la elaboración de las bases de diseño del PROYECTO son los siguientes:

American Gas Association (AGA).

- a) AGA Technical report No. 10, Steady Flow in gas pipelines fluid flow model.

American Petroleum Institute (API).

- a) API 1104-1999, Welding of pipelines and related facilities.
- b) API 5L-2000, Specification for line pipe.
- c) API RP 5L1-1996, Recommended practice for railroad transportation of line pipe.
- d) API RP 5LW-1996, Recommended practice for transportation of line pipe on barges and marine vessels.
- e) API 6D-1994, Specification for pipe lines valves.

American Society of Mechanical Engineers (ASME).

- a) ASME B 31.8-2003, Gas transmission and distribution piping systems.
- b) ASME BPV-2001, Boiler and Pressure Vessel code, section I, section VIII division I, section VIII division 2, section IX.
- c) ASME B 16.1-1998, Cast iron pipe flanges and flanged fittings.
- d) ASME B 16.5-1996, Pipe flanges and flanged fittings.
- e) ASME B 16.9-2001, Factory made wrought steel butt welding fittings.
- f) ASME B 16.18-1984/Reaffirmed 1994, Cast copper alloy solder joint pressure fittings.
- g) ASME B 16.22-1995, Wrought copper and copper alloy solder joint pressure fittings.
- h) ASME B 16.25-1997, Butt welding ends.
- i) ASME B 16.33-1990, Manually operated metallic gas valves for use in gas piping systems up to 125 psig, size ½" - 2".

- j) ASME B 16.34-1996, Valves flanged, threaded and welding end.
- k) ASME B 16.38-1985/Reaffirmed 1994, Large metallic valves for gas distribution (manually operated NPS 2 ½” to 12”, 125 psig max.)
- l) ASME B 16.40-1985/Reaffirmed 1994, Manually operated thermoplastic gas shut-offs and valves in gas distribution systems.

American Society for Testing and Materials (ASTM).

- a) ASTM B 32; Standard specification for solder metal.
- b) ASTM A 53-1996, Standard specification for pipe, steel, black and hot dipped, zinc coated welded and seamless.
- c) ASTM A 106-1995, Standard specification for seamless carbon steel pipe for high temperature service.
- d) ASTM A 333/A 333M-1994, Standard specification for seamless and welded steel pipe for low temperature service.
- e) ASTM A 381-1993, Standard specification for metal arc welded steel pipe for use with high pressure transmission systems.
- f) ASTM A 671-1994, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for atmospheric and lower temperatures.
- g) ASTM A 672-1994, Standard specification for electric fusion welded steel pipe for high pressure service at moderate temperatures.
- h) ASTM A 691-1993, Standard specification for carbon and alloy steel pipe, electric fusion welded for high-pressure service at high temperatures.
- i) ASTM B 813, Standard specification for liquid and paste fluxes for soldering of copper and copper alloy tube.
- j) ASTM B 828, Standard practice for making capillary joints by soldering of copper and copper alloys tube and fittings.
- k) ASTM B 837-1995, Standard specification for seamless copper tube for natural gas and Liquefied Petroleum (LP) gas distribution systems.

- l) ASTM D 1988-1991 (Reapproved 1995), Standard test method for Mercaptans in natural gas using length-of-stain detector tubes.
- m) ASTM D 2513-1999, Standard specification for thermoplastic gas pressure pipe, tubing and fittings.
- n) ASTM D 2657; Standard practice for heat fusion joining of polyolefin pipe and fittings.
- o) ASTM D 3261-1997, Standard specification for butt heat fusion polyethylene (PE) plastic fittings for polyethylene (PE) plastic pipe and tubing.
- p) ASTM D 2683-1995, Standard specification for socket type polyethylene fittings for outside diameter controlled polyethylene pipe and tubing.
- q) ASTM F 905-1996, Standard practice for qualification of polyethylene saddle fusion joints.
- r) ASTM F 1055-1995, Standard specification for electrofusion type polyethylene fittings for outside diameter controlled polyethylene pipe and tubing.

Government of the United States of America, Code of Federal Regulations (CFR), Title 49 Department of Transportation (DOT), Chapter 1.- Research and special programs administration Part 192.

- a) CFR 49 DOT 192-2004, Transportation of natural gas by pipeline: Minimum safety standards.

Manufacturers standardization society of the valve and fittings industry (MSS).

- a) MSS SP-44-1996 (R 2001), Steel pipe flanges.
- b) MSS SP-75-1998, Specification for high test wrought welding fittings.

National Association of Corrosion Engineers (NACE)

- a) NACE RP 0169-1996, Standard Recommended Practice. Control of external corrosion on underground or submerged metallic piping systems.
- b) NACE TM 0497-1997, Standard Test Method. Measurement techniques related to criteria for cathodic protection underground or submerged metallic piping systems.

SEDIGAS, S.A. Recomendación SEDIGAS RS-T-01-1991, Odorización de gases combustibles.

I.7. Accesos marítimos y/o terrestres a las instalaciones superficiales del proyecto

El acceso a las estaciones de regulación y medición (ERM), ubicadas en los puntos de interconexión con el ducto de transporte (también denominadas City Gate's), así como las ERM's intermedias que pueden ser utilizadas para el suministro de gas natural a una región habitacional o zona industrial en particular, es vía terrestre.

Debido a que la red de distribución de gas natural consta de estaciones de regulación, estación de regulación y medición, así como ductos de conducción, en su mayor proporción, enterrados, el acceso a estas instalaciones es terrestre.

I.8. Interconexión con el ducto de transporte

La interconexión con el ducto de transporte, se realiza sondando un accesorio denominado 3-way tee, que cuenta con la derivación requerida para soldar la tubería de interconexión.

Previo al inicio de la soldadura del accesorio, se verifican los espesores de la tubería de transporte, con el fin de asegurar que los espesores de la tubería de la empresa transportista, cumplen con las especificaciones normativas.

Una vez verificado los espesores, se procede a la instalación de este accesorio y se verifican nuevamente las soldaduras mediante ultrasonido.

Instalado correctamente el accesorio, se procede a la perforación del ducto de transporte mediante la técnica denominada Hot-Tapping, que consiste en perforar la tubería “en caliente”, es decir, presurizada, con el fin de no afectar las operaciones de transporte del ducto a otros distribuidores.

Mediante la técnica Hot-Tapping, se perfora la tubería en un ambiente sellado, sacando un “bocado” de la tubería y colocando una tapa con rosca para sellar el ducto, y una brida ciega.

El accesorio soldado también se une a la tubería que conducirá el gas natural al punto de transferencia de custodia denominado City Gate. Dicha tubería también ya cuenta con una válvula de seccionamiento instalada, de manera previa a la soldadura del accesorio de interconexión.

Es importante mencionar que, para asegurar la continuidad de las operaciones del ducto de transporte, se instala de manera temporal un bay-pass, a cada lado de la ubicación de la 3-way tee instalada, empleando el mismo procedimiento de hot tapping.



Figura I.4.- Accesorio denominado 3-way tee, el cual se solda a la tubería de la empresa transportista para la instalación del ducto de transporte (Fuente: T.D. Williamson®, 2020)..



Figura I.5.- Válvula tipo “sándwich” para contener y tapar la tubería del transportista, una vez que fue perforada durante la operación de Hot-Tapping (Fuente: T.D. Williamson®, 2020).



Figura I.6.- Herramienta para el sellado de la tubería de transporte durante las operaciones de Hot-Tapping (Fuente: T.D. Williamson®, 2020).

Este procedimiento se emplea, tanto para la interconexión con el ducto de transporte, como para la instalación de ampliaciones de tramos de tubería nuevos, a partir de tramos existentes y que se encuentran en operación.



Figura I.7.- Arreglo básico del accesorio soldado al ducto de transporte, válvula tipo “sándwich y herramienta de perforación, durante la operación de Hot-Tapping.

I.9. Autorizaciones oficiales con que cuenta el proyecto para llevar a cabo la actividad del Sector Hidrocarburos

Como antecedentes del proyecto, se gestionaron las siguientes autorizaciones en materia de Impacto y Riesgo Ambiental (**ANEXO 1.4**):

Oficio SGPA/DGIRA/DG 00698 de fecha 28 de enero de 2015 emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual se autoriza el proyecto denominado “Red de distribución de gas natural en el municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas” por una longitud total de 64,361 metros de red de tubería de polietileno, adicional a la autorizada mediante oficio No. S.G.P.A./DGIRA.DEI.2100.04 de fecha 27 de agosto de 2004, mediante el cual se autorizó un total de 107,000 metros.

Oficio SGPA/DGIRA/DG 00699 de fecha 28 de enero de 2015 emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual se autoriza el proyecto denominado “Red de distribución de gas natural en el municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas (Ampliación)” por una longitud total de 122,758.33 metros de red de tubería de acero y polietileno.

Oficio S.G.P.A./DGIRA.dei.2100.04 de fecha 27 de agosto de 2004 emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual se autoriza el proyecto denominado “Red de distribución de gas natural en el municipio de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas” por una longitud total de 107,000 metros de red de tubería de polietileno.

De esta forma se tiene que existe una estrecha vinculación entre los proyectos autorizados anteriormente por la ASEA, con el presente proyecto.

I.10. Descripción del ducto

El PROYECTO que se presenta, se ubicará en las zonas urbanas, suburbanas e industriales de Nuevo Laredo, donde brindará el servicio a áreas habitacionales, comerciales e industriales de dicho territorio (**ANEXO 2.2**).

El sistema de distribución de gas natural estará conformado por una serie de tuberías en forma de malla o sistemas independientes, donde éstas estarán comprendidas entre los denominados “City Gate”, “Puntos de Transferencia” o “Puntos de Entrega de Gas Natural (PEGN)” y las válvulas de acometida de cada cliente.



Figura I.8.- Elementos principales que conforman el sistema de distribución de gas.

Dadas las características del PROYECTO el cual corresponde a una red de distribución de gas natural, éste no se sitúa en una sola dirección y se encuentra distribuida en zonas con uso de suelo exclusivamente urbano, sub-urbano e industrial.

Es de suma importancia mencionar que el presente PROYECTO será ubicado exclusivamente en calles y vialidades existentes dentro de la zona urbana del Estado de Tamaulipas, en el Municipio de Nuevo Laredo, por lo que, para la construcción del mismo no se efectuará cambio de uso de suelo en superficie alguna o retiro total o parcial de vegetación.

Las necesidades de crecimiento y desarrollo de la industria y zonas habitacionales con necesidades de líneas de gas natural aumentan día a día, involucrando un crecimiento a futuro previsto de un sistema de distribución.

El PROYECTO que se presenta, solicita la ampliación de la red por una longitud total de **1,706,881.10 metros**, en materiales de acero al carbón y polietileno, cuyas fases de preparación del sitio y construcción tendrán una duración de 15 años (10 años para la construcción de la tubería más cinco años para las actividades de validación y de consideración a posibles cambios en las condiciones del sitio), la fase de pre-arranque, operación y mantenimiento tendrán una duración de 50 años y las fases de cierre, desmantelamiento y abandono tendrán una duración de 15 años.

En la siguiente tabla se desglosa la construcción de los tramos de red por año.

Tabla I.5.- Longitudes de red de distribución del PROYECTO a ampliar, por año.

Longitud total			
Material	Presión	Diámetro	Longitud (m)
Polietileno	MPA	32mm	1583.40
Acero	MPA	1 Pulg	642.80
Polietileno	MPA	63mm	1252338.30
Polietileno	MPA	63mm	3686.30
Acero	MPA	2 Pulg	48047.40
Polietileno	MPA	90mm	107.90
Polietileno	MPA	110mm	53291.10
Acero	MPA	4 Pulg	13495.50
Polietileno	MPA	160mm	58509.00
Polietileno	MPA	200mm	30994.50
Acero	MPA	8 Pulg	24.80
Polietileno	MPB	63mm	134564.80
Acero	MPB	2 Pulg	1747.30
Acero	MPB	3 Pulg	0.50
Polietileno	MPB	110mm	24901.80
Acero	MPB	4 Pulg	3277.80
Polietileno	MPB	160mm	21629.90
Acero	MPB	6 Pulg	2401.00
Polietileno	MPB	200mm	7903.10
Acero	MPB	8 Pulg	133.00
Acero	MPB	8 Pulg	14460.80
Acero	APA	2 Pulg	133.40
Acero	APA	4 Pulg	4305.60
Acero	APA	6 Pulg	10590.20
Acero	APA	8 Pulg	8409.70
Acero	APA	12 Pulg	9690.90
Acero	APA	16 Pulg	10.30
		Suma (m)	1706881.10

Las obras que constituyen a la infraestructura de la distribución de gas, son diseñadas y construidas bajo una estricta supervisión técnica, con el fin de garantizar la calidad de los diferentes materiales a utilizar y el buen funcionamiento de la misma.

I.10.1. Memoria técnico descriptiva del proyecto

El PROYECTO consiste en la ampliación de la red de distribución de gas natural ya existente en zonas urbanizadas del Estado de Tamaulipas, en el municipio de Nuevo Laredo, para el suministro a clientes residenciales, comerciales e industriales en dichos municipios para lo cual se utilizarán calles y vialidades actualmente existentes.

Además de lo anterior, la instalación de la red de distribución de gas natural persigue continuar con la transición energética a combustibles más limpios, siendo esta una estrategia de interés nacional.

Para ello, se prepara una memoria técnico descriptiva (MTD) del PROYECTO, con el fin de detallar las especificaciones de diseño, construcción, pre-arranque y operación de la nueva red de distribución (**ANEXO 2.1**).

I.10.2. Planos de las estaciones de regulación y medición.

La documentación técnica del proyecto incluye los planos de las estaciones de regulación tipo, las cuales contarán con un tren de regulación en dos etapas y de medición. Estos planos muestran la instrumentación con que contarán las estaciones de tal manera que se asegure el control de las operaciones de suministro y distribución de gas natural (**ANEXO 2.2**).

I.10.3. Planos de generales y detallados de la red de distribución

El PROYECTO cuenta con planos a detalle de los tendidos de la red de distribución proyectada, así como planos específicos de los cruces direccionales y aéreos, de profundidades de zanja, de los registros para válvulas, del sistema de protección catódica, de las especificaciones de señalización (hitos) y puntos de acometida (**ANEXO 2.2**).

I.10.4. Cruzamientos y paralelismos con otros servicios enterrados

El PROYECTO contempla cruzamientos con vías férreas, carreteras y canales de agua, tanto pluvial como de aguas negras. La ubicación de cada cruzamiento contemplado en el proyecto se describe en el inventario de red, incluido en el **ANEXO 2.6**.

En la instalación de redes, acometidas y acometidas interiores enterradas de gas, cuando existan otros servicios próximos ya instalados, la tubería se ubicará lo más alejada posible de estos y, siempre que sea factible, a una distancia mayor a la que se señale dentro de los ordenamientos jurídicos establecidos para tales servicios.

Cuando por causas justificadas no pueda respetarse dicho distanciamiento, se interpondrán entre ambas canalizaciones, materiales que proporcionen la suficiente protección mecánica, eléctrica, térmica o química.

En recorridos paralelos, queda expresamente prohibida la instalación de la tubería de gas en la proyección vertical, tanto por encima como por debajo, del servicio encontrado. Adicionalmente se procurará el mayor distanciamiento posible a juntas en canalizaciones de otros servicios y a tubulares no estancas:


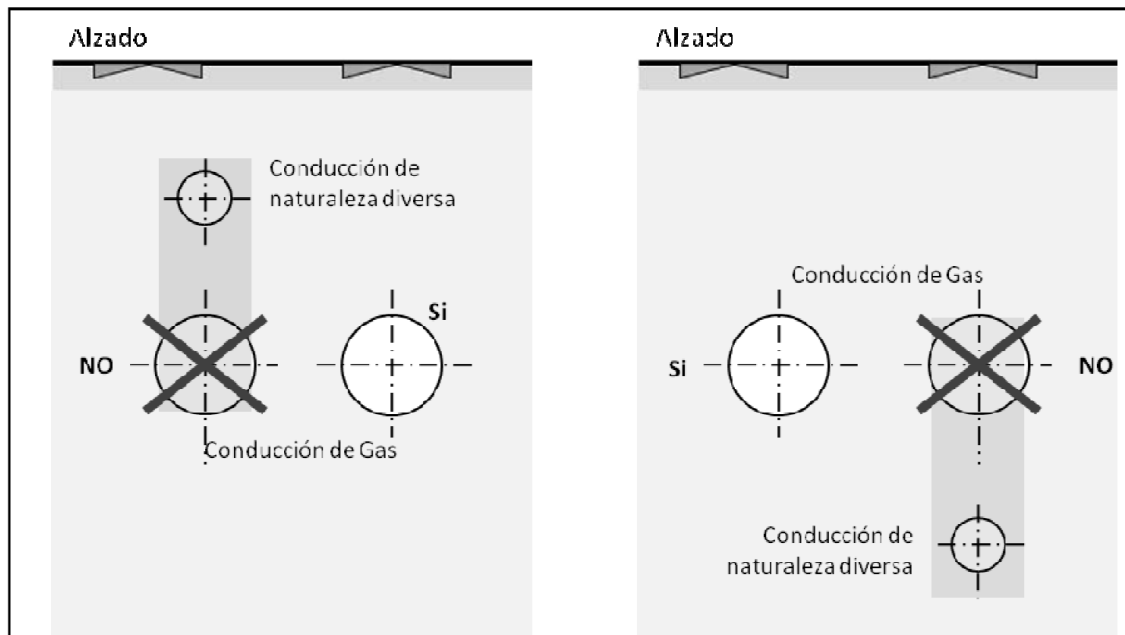


Figura I.9.- Ubicación del ducto de gas cuando existe paralelismo con la canalización de otro servicio enterrado.

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados.

6.1.1.1. Croquis de paralelismo con conducción de naturaleza diversa:

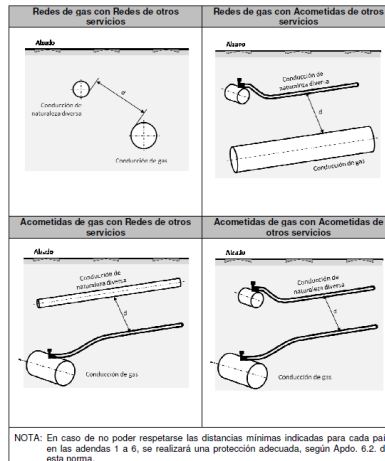

6.1.2. Croquis de cruce con conducción de naturaleza diversa:

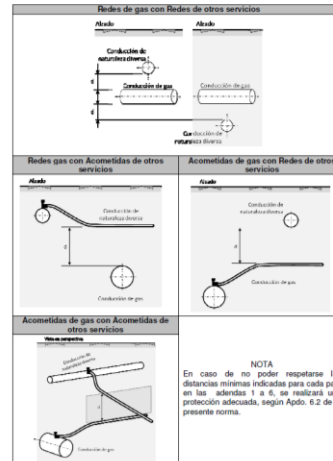


Figura I.10.- especificaciones técnicas para la instalación de ductos de gas ante la presencia de paralelismos y cruzamientos, de acuerdo a normativa interna.

Las especificaciones técnicas para la ubicación de tendidos de red de gas, ante la presencia de canalizaciones de otros servicios enterrados, se encuentran plasmadas dentro de los procedimientos internos de la empresa (**ANEXO 2.3**).

Dependiendo de la naturaleza del servicio del cual se deba proteger el tubo de gas, y el tipo de afectación que pueda causar a la tubería de gas, se colocará el tipo de protección adecuado a las características del mismo.

Tabla I.6.- Tipo de afectación esperada por tipo de servicio enterrado en la cercanía del tubo de gas.

Tipo de servicio enterrado	Afectación
Canalización de agua	La afectación puede originar una fuga de agua, considerada como afectación MECÁNICA. En este caso, la tubería de gas enterrada, en las inmediaciones, puede verse afectada por el impacto continuo de un dardo de agua presión, que mezclado con arena puede producirla perforación del tubo.
Cables de distribución eléctrica	Puede originar dos tipos de afectación: ELÉCTRICA por avería, y ELÉCTRICA por sobrecargas que pueden producir temperaturas elevadas.
Redes de telecomunicación	Pueden originar una afectación ELÉCTRICA, debido a que las tuberías de gas enterradas pueden verse afectadas por una descarga eléctrica, procedente de un defecto de un cable de telecomunicaciones que circule cerca de ellas.

Tipo de servicio enterrado	Afectación
Conducciones de agua residual y desagües	Pueden originar una afectación QUÍMICA, debido a que las tuberías de gas enterradas pueden verse afectadas por alguna sustancia química procedente de un escape de agua residual de una tubería que circule cerca de la conducción de gas.
Tuberías de hormigón y arquetas de ladrillo	La afectación que puede originar es MECÁNICA y básicamente por rozamiento. Se debe evitar que las canalizaciones de gas enterradas que se instalen en la cercanía de tuberías de hormigón o de servicios homigonados puedan sufrir daños por su proximidad durante el tapado y compactación.

Con el fin de proteger a la tubería de gas y los servicios enterrados paralelos o cruzados con ésta, se emplearán materiales de protección en cada cruce o paralelismo, de acuerdo con el tipo de afectación identificado y bajo los criterios siguientes:

Tabla I.7.- Tipo de afectación esperada por tipo de servicio enterrado en la cercanía del tubo de gas.

Suministros de los cuales las conducciones de gas deben protegerse	Tipo de afectación	Materiales de protección				
		Compound elastomérico ignífugo	Ladrillo macizo	Fibro cemento	PVC	NBR
Redes de agua presurizada	Mecánica	SI*	SI	SI	NO	NO
Cables eléctricos (alumbrado público, compañía eléctrica, etc.)	Térmica y eléctrica	SI*	SI	SI	NO	NO
Telecomunicaciones	Eléctrica	SI*	SI	SI	SI*	SI
Tuberías de hormigón, Servicios hormigonados y arquetas de ladrillo	Mecánica (rozamiento)	NO	NO	NO	SI*	SI*
Conducciones de aguas residuales y desagües	Química	NO	NO	NO	SI*	NO

(*) Uso preferente

I.10.5. Cruces direccionados con carreteras, vías férreas, flujos de agua y líneas de transmisión eléctrica

El PROYECTO contempla cruzamientos con vías férreas, carreteras y canales de agua, tanto pluvial como de aguas negras. Este tipo de cruzamientos también puede tener afectaciones a la tubería de gas debido a que representan fuentes de afectación de tipo mecánico, químico o eléctrico.

La ubicación geográfica de cada cruzamiento contemplado en el proyecto se describe en el inventario de red, incluido en el **ANEXO 2.6**.

Tabla I.8.- Tipo de afectación esperada por tipo de cruce direccionado de la tubería de gas.

Cruce direccionado con:	Afectación
Carretera	La afectación se puede considerar como de tipo MÉCÁNICA, debido a las vibraciones que puede generar el paso de vehículos pesados y su interacción con arena pueden producir la perforación de la tubería.
Vía férrea	Se puede considerar una afectación de tipo mecánica, muy similar al que se producirá por una carretera i paso vehicular.
Canal o flujo de agua	La humedad del material con que esté constituido el fondo de la corriente de agua puede producir una afectación de tipo químico, debido al proceso de corrosión, así como la presencia de contaminantes químicos presentes en el agua.
Cruce o paralelismo con torres y líneas de alta tensión	La afectación puede ser de tipo eléctrico por causa de interferencias eléctricas en la línea de alta tensión.

Ante este tipo de cruces direccionados, se procederá conforme a lo establecido en la NOM-003-ASEA-2016 *Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos*:

Durante la fase de construcción, la excavación de la zanja que alojará la tubería principal, ramal o acometida, cumplirá con los requerimientos de profundidad especificados en la norma antes citada:

Tabla I.9.- Especificaciones de profundidad de zanja ante diferentes cruces direccionados de la tubería de red de distribución de gas de acuerdo a la NOM-003-ASEA-2016.

Ubicación	Excavación normal (cm)	Excavación en roca (cm)
En general		
-Tubería hasta 508 mm (20 pulg) de diámetro	60	45

Ubicación		Excavación normal (cm)	Excavación en roca (cm)
-Tubería > 508 mm (20 pulg) de diámetro		75	60
En derechos de vía, de carreteras o ferrocarriles		75	60
Cruzamientos de carreteras		120	90
Cruzamientos de ferrocarriles			
-Tubería encamisada		120	120
-Tubería sin encamisar		200	200
Cruces de vías de agua		120	60
Bajo canales de drenaje o irrigación		75	60
Acometidas	Presión de operación $\leq$ 689 kPa	45	30
	Presión de operación > 689 kPa	60	45

Se instalarán también válvulas de seccionamiento a cada lado del cruce direccionado que permitan minimizar el tiempo de cierre de una sección del sistema en caso de emergencia. Las válvulas se localizarán en lugares de fácil acceso que permitan su mantenimiento y operación.

Antes del pre-arranque de la red de distribución, se llevarán a cabo ensayos no destructivos a las uniones soldadas, que se ejecutarán en un 100% de las uniones en cruces con ferrocarriles, carreteras, autopistas, canales e instalaciones superficiales.

Se colocarán señalamientos informativos, restrictivos y/o preventivos en tuberías que operen a una Presión igual o mayor de 689 kPa y ubicados lo más cerca posible, a ambos lados del cruce de una carretera, camino público y ferrocarril; a ambos lados del cruce fluvial y de otros cuerpos de agua, e instalaciones superficiales como válvulas de seccionamiento, estaciones de regulación, estaciones de regulación y medición, rectificadores de corriente y estaciones de odorización.

I.11. Anexo fotográfico

A continuación, se muestran las fotografías más representativas del PROYECTO, destacando sus principales características. Adicionalmente en el **Anexo 07** del presente ARSH se incluye la bitácora de campo de los centros de concentración masiva y sitios de posibles interacciones de riesgo, visitados durante los recorridos de campo realizados para la elaboración del presente ARSH.



Fotografía No. I.1.- Catedral de Nuevo Laredo. Estos centros religiosos son puntos importantes de concentración masiva, y destacan también por su importancia histórica y cultural en la zona.



Fotografía No. I.2.- Escuela preparatoria técnica. Los centros educativos de nivel medio superior y nivel superior representan centros importantes de concentración masiva de personas.



Fotografía No. I.3.- El agrupamiento de protección civil y bomberos representa un grupo de apoyo externo en caso de una emergencia en la red de distribución.



Fotografía No. I.4.- Clínica No. 76 del IMSS. Es un centro de atención médica ambulatoria y de consulta de medicina general, que representa un centro importante de concentración masiva.



Fotografía No. I.5.- Estadio parque de beisball La Junta. Este es un importante centro de concentración masiva de personas en la Ciudad de Nuevo Laredo.



Fotografía No. I.6.- Parque Narciso Mendoza. Es un lugar de recreación y esparcimiento y un centro importante de concentración masiva de personas.



Fotografía No. I.7.- Plaza Chedraui. Los centros comerciales y supermercados representan centros importantes de concentración masiva de personas.



Fotografía No. I.8.- Plaza de toros de Nuevo Laredo. Es un lugar de espectáculos taurinos donde acude cantidades masivas de personas.



Fotografía No. I.9.- Aeropuerto de Nuevo Laredo. Es un centro importante de concentración masiva de personas debido a que se llevan a cabo vuelos internacionales.



Fotografía No. I.10.- Centro Cultural de Nuevo Laredo. Estos centros culturales atraen a un gran número de personas debido a los eventos de arte, música, espectáculos y talleres.

CONTENIDO GENERAL

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	5
II.1. Bases de diseño	5
II.1.1. Diseño	5
II.1.2. Consideraciones especiales de diseño	5
II.1.3. Ubicación de las válvulas de seccionamiento	6
II.1.4. Soldadura de tubería	7
II.1.5. Sistema SCADA	7
II.1.6. Prueba de hermeticidad.....	7
II.1.7. Puesta en carga	7
II.1.8. Señalización de líneas de distribución	8
II.1.9. Manual de operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural	8
II.1.10. Criterios de diseño para el sistema de protección catódica	9
II.1.11. Especificaciones de los materiales	9
II.2. Materiales peligrosos manejados en el proyecto	10
II.2.1. Hojas de datos de seguridad	10

II.2.2. Cálculo del volumen de gas enpacado	11
II.3. Condiciones de operación.....	17
II.3.1. Estaciones de regulación.....	17
II.3.2. Especificaciones durante la operación de la red de distribución	18
II.4. Válvulas	18
II.5. Cruzamientos.....	19
II.6. Operación	20
II.6.1. Puesta en carga (pre-arranque).....	20
II.7. Limpieza de obra	20
II.8. Mantenimiento	21
II.8.1. Planes de mantenimiento	22
II.9. Pruebas de verificación	32
II.9.1. Ejecución de las pruebas de presión	33
II.9.2. Operaciones de purgado y puesta en servicio	36
II.9.3. Informe del resultado de las pruebas de hermeticidad, purgado y puesta en servicio	37
II.10. Procedimientos de seguridad.....	38



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación,
mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de
distribución de gas natural de Naturgy México S.A. de C.V., en el
Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”



II.10.1. Procedimiento de mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares.....	38
II.11. Plan de Emergencia para la distribución de gas natural	40
II.11.1. Etapas de una urgencia en la red de distribución;	Error! Marcador no definido.

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla II.1.- Especificaciones de los materiales	9
Tabla II.2.- Longitudes de tubería por tipo de material, considerados en el PROYECTO. 13	
Tabla II.3.- Resultados del cálculo de la masa de gas natural empacada en la red de distribución de gas natural del PROYECTO.	15
Tabla II.4.- Plazos de resolución de fugas en la red de distribución.....	27

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura II.1.- Consideración utilizada para el cálculo del volumen equivalente de una red de distribución de gas natural.....	12
Figura II.2.- Etapas para atender una urgencia en la red de distribución. ¡Error! Marcador no definido.	

II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

II.1. Bases de diseño

Las instalaciones del sistema de distribución se diseñaron con la finalidad de proporcionar un suministro seguro y continuo de gas natural.

El diseño del sistema de distribución tendrá en cuenta los aspectos de calidad, de seguridad, y de medio ambiente, tanto en la construcción como operación del sistema de distribución que se establecen más adelante.

El diseño de la tubería de gas natural, se basa en las especificaciones técnico-normativas de la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016, *Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos*, la cual establece las especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento, de los sistemas de distribución de gas natural y de gas licuado de petróleo por ductos.

II.1.1. Diseño

A continuación, se indican algunos datos y/o parámetros de diseño que se utilizaron en los cálculos de Ingeniería, los cuales son los siguientes:

- a) El sistema de Alta Presión, deberá operar a una máxima presión de operación (MAOP) de 19 kg/cm².
- b) La velocidad máxima permitida en las tuberías de gas natural será de 20 m/s (65.60 ft/s).
- c) Se instalarán válvulas de seccionamiento conforme lo establece la NOM-003-ASEA-2016 y ASME B 31.8, esto en vía pública, no aplicando para las redes internas de las unidades habitacionales ni en las redes de proyectos de casas solas.

II.1.2. Consideraciones especiales de diseño

- a) Se consideraron los consumos alrededor del área de diseño, con el propósito de determinar el volumen de gas a suministrar.
- b) En los proyectos futuros, se deberá indicar claramente los puntos siguientes:
 - La localización referenciada de la interconexión.
 - La presión en las líneas de alimentación.
 - Las características de diseño tanto de válvulas como de los reguladores (tipo, diámetro, material, presión, etc.).
 - Los materiales, los diámetros y las longitudes de las líneas de tuberías proyectadas.

- c) No está permitido pasar ninguna línea de gas por propiedades privadas que no beneficien a los propios dueños de dicha propiedad. Lógicamente se permitirá instalar las líneas de gas en propiedad privada, siempre y cuando beneficien a los habitantes de la misma.
- d) Por ningún motivo se permitirá emplear juntas roscadas en tuberías subterráneas que conduzcan gas natural; únicamente se autorizan juntas roscadas en los siguientes casos (utilizándolas lo menos posible):
 - Válvula de aislamiento roscada después del “Riser” (Acometida).
 - Regulador doméstico.
 - Tuerca unión después de la válvula de aislamiento.
 - Válvula de corte antes del regulador doméstico.
 - Tuerca unión después de la válvula de corte.
 - Tuerca unión para la transición de acero a cobre.

II.1.3. Ubicación de las válvulas de seccionamiento

Para la ubicación de las válvulas de seccionamiento se consideran cuatro los cuatro criterios distintos de conformidad con la NOM-003-ASEA-2016:

- **Localización clase 1.** El Área unitaria que cuenta con diez o menos construcciones para ocupación humana.
- **Localización clase 2.** El Área unitaria con más de diez y hasta cuarenta y cinco construcciones para ocupación humana.
- **Localización clase 3.** El Área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones o más para ocupación humana.

El tramo de una tubería clase 1 o 2 debe ser reclasificado como clase 3 cuando el eje de dicho tramo se encuentre a una distancia igual o menor a 100 metros de:

- a) Una construcción ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días en la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no tienen que ser consecutivos, por ejemplo: escuelas, hospitales, iglesias, salas de espectáculos, cuarteles y centros de reunión;
 - b) Un área al aire libre definida que sea ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días a la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no tienen que ser consecutivos, por ejemplo: campos deportivos, áreas recreativas, teatro al aire libre u otro lugar público de reunión, o
 - c) Un área destinada a fraccionamiento o conjunto habitacional o comercial que no tenga las características de la clase 4.
- **Localización clase 4.** El Área unitaria en la que predominan construcciones de cuatro o más niveles incluyendo la planta baja, donde el tráfico vehicular es intenso o pesado y donde pueden existir numerosas instalaciones subterráneas.

Dentro del proyecto de la red de distribución se tiene considerada la instalación de válvulas, las cuales serán colocadas a lo largo de la red de distribución a consideración de la Promovente y la normatividad vigente.

II.1.4. Soldadura de tubería

Las técnicas de unión mediante soldadura, por el extremo de la tubería a unir deberá cortarse a escuadra y eliminar cualquier rebaba producida en el corte, también se refrentará superficie transversal del tubo.

II.1.5. Sistema SCADA

El sistema SCADA instalado en estaciones y puntos de terminación críticos del sistema, permite la supervisión permanente (monitoreo) de las funciones del sistema. Este sistema proporciona la confirmación del correcto funcionamiento de las estaciones y asimismo coadyuva con el diagnóstico oportuno de contingencias potenciales.

II.1.6. Prueba de hermeticidad

Este procedimiento es utilizado para asegurar que un sistema de distribución cumpla con los requerimientos de no fuga y resistencia establecidos a una determinada presión de prueba de acuerdo a las normas.

II.1.7. Puesta en carga

Para poner en carga la tubería canalizada en este caso en particular el ingeniero supervisor por parte de la Naturgy México, S.A. de C.V. deberá confirmar que no existan inconformidades levantadas por la empresa de control de calidad y que la empresa colaboradora no les haya dado seguimiento o que no se haya terminado totalmente, también para poder poner en carga una tubería se tendrá que realizar previamente la prueba de hermeticidad, para asegurarse de que la línea está totalmente hermética, y en esta prueba en el inicio y al final de la misma deberán estar presentes el Jefe de Obra por parte de la empresa colaboradora, el supervisor por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. y el ingeniero designado por parte de la Unidad Verificadora, los cuales deberán firmar el gráfico de la prueba antes de que sea instalado para su medición, y también al final de la misma, para verificar los resultados presentados, después de verificar que el resultado de la prueba sea hermético, el ingeniero supervisor por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. deberá entregar la papelería correspondiente al Plan de Verificación solicitado por la Unidad Verificadora para que esta

extienda un dictamen el cual avalará que el sistema de distribución cumple con los requisitos mínimos contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016. Después de obtener el dictamen el supervisor de Naturgy México, S.A. de C.V. enviará al departamento de Servicios Técnicos una solicitud de intervención, para que este último haga la programación de la puesta en carga la tubería, cabe resaltar que en la solicitud deberá anexar, una copia del dictamen, del gráfico y la prueba de hermeticidad.

II.1.8. Señalización de líneas de distribución

Se deberá señalizar todas las franjas de desarrollo con señales restrictivas tipo “IV”, con poste de concreto, colocadas en los límites del derecho de vía, linderos o cercas de las propiedades o cruces de calles, caminos, carreteras, ferrocarriles, canales, lomas, arroyos, etc.

Deberán ser visibles entre si y en ningún caso las distancias entre ellas serán mayor a 100 m.

En las tuberías enterradas en vía pública, se debe efectuar en los trazos que trabajan a presión de más de 689 kPa a una distancia de 100 m y estos no deben de interferir con la vialidad con el tránsito de vehículos y peatones, como lo indica la normatividad de instalación de hitos de señalización.

En los casos de tuberías enterradas en localización 1 (uno) o 2 (dos), podrán señalarse por medio de postes de concreto o acero y con letreros alusivos al contenido de la tubería de Gas Natural y precautorios como “No excavar o Hacer fuego” y con el número telefónico de emergencias.

II.1.9. Manual de operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural

Como respuesta a la necesidad de la disminución de cualquier Impacto ambiental o probable riesgo, que pueda derivarse del estado que guarda el sistema de distribución ya de gas natural, se desarrolla un manual denominado **manual de operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural** y el programa de mantenimiento de instalaciones (**ANEXO 2.3**).

En el manual de operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural, se establecen las especificaciones de mantenimiento preventivo y correctivo a ejecutarse al Sistema de Distribución de gas natural, mientras que en el Programa de Mantenimiento de Instalaciones se asientan los tiempos en los que se pondrán en marcha cada una de las operaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del sistema de distribución.

El Manual de Operación y Mantenimiento, por su parte incluye:

- Monitoreo de Sistema de Distribución de Gas Natural
- Mantenimiento válvulas

- Control nivel de protección
- Atención a fugas en el Sistema de Distribución generadas por terceros

II.1.10. Criterios de diseño para el sistema de protección catódica

Para diseñar y aplicar correctamente la **protección catódica**, primero se determina la superficie expuesta a la corrosión, la densidad de corriente de la tubería (según el tipo de recubrimiento) y después, los requerimientos de corriente necesarios para mantener los potenciales de la tubería dentro de norma y de protección, para lo cual, deberá estar aislada eléctricamente toda la tubería subterránea.

Es sistema de protección catódica será diseñado para una vida útil de 50 años, y para tener la capacidad adecuada para dar protección a los ductos que se encuentren en el derecho de vía.

- **La protección catódica:** Se efectuará el correspondiente estudio eléctrico de la traza de la tubería de acero para la determinación de las características eléctricas y de resistividad del terreno, con objeto de determinar los equipos de protección catódica precisos para mantener el potencial de la tubería instalada a -0.85 V, en cualquier punto de su recorrido, con relación al electrodo de referencia de $\text{Cu}/\text{SO}_4\text{Cu}$.
- **Juntas dieléctricas:** Se instalarán juntas dieléctricas en todos aquellos puntos en que la red suministra gas natural a usuarios industriales, estaciones de regulación, etc. con objeto de mantenerla aislada de las perturbaciones eléctricas externa al sistema propio de protección.
- Como parte complementaria del sistema de protección catódica, deberán existir postes de medición de potencial tubo-suelo, esto para llevar un registro de los niveles de protección catódica que se tengan sobre el derecho de vía.

II.1.11. Especificaciones de los materiales

En la siguiente tabla se describen la especificación de los materiales a utilizar:

Tabla II.1.- Especificaciones de los materiales

Accesorios y tubo de cobre:	Tipo “L”, ASTM B 88
	Tipo “L” SECOFI-DGN-NOM W 18
Tubo de acero:	API 5L Grado B, con costura, Cédula 40
	ASTM A-53 Grado B, con costura, cédula 40
Válvulas de acero:	API 6 D, 6FA, BRIDADAS, RF, PASO COMPLETO, ANSI 150; 300
Válvulas domésticos:	Tipo Urrea Macho, con oreja candado, modelo 13FC para $\frac{1}{2}$ ”
	Tipo Urrea Esfera, sin oreja candado modelo 550 para $\frac{3}{4}$ ” hasta 2”
Uniones soldables de acero:	Conexiones: (codos, tees, reducciones, silletas, tapones, weldolets, etc.)
	○ ASTM A-105 Grado I
	○ ASTM A-234 Grado WPB

Accesorios de acero:	Bridas:	ASTM A-105 Grado I y ANSI B 16.5, CLASE 150; 300	
	Roscados:	1000 Libras W.O.G (mínimo)	
	Espárragos:	ASTM A-193 Grado B7	
	Tuercas:	ASTM A-194 Grado 2H	
	Empaque de Neopreno:	ANSI B 16.5 de 1/16" de espesor	
Recubrimiento de tubería y accesorios de acero:		Fusion Bonded Epoxy, 12 – 14 mils	

II.2. Materiales peligrosos manejados en el proyecto

II.2.1. Hojas de datos de seguridad

La sustancia que se distribuirá durante de la operación de las instalaciones es **gas natural** como sustancia de distribución. Dentro del **ANEXO 2.4** se muestra la hoja de seguridad del mismo además de los componentes enlistados a continuación, ya que estos serán utilizados para el mantenimiento y operación de las instalaciones del sistema de distribución de gas.

Sustancias utilizadas para la operación y mantenimiento de las instalaciones:

- Acetileno
- Aceite lubricante
- Adelgazador
- Gas Natural
- Pintura (Esmalte)
- Diésel
- PEMEX Premium
- Mercaptano

El gas natural presenta las siguientes propiedades físicas y químicas:



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación,
mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de
distribución de gas natural de Naturgy México S.A. de C.V., en el
Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”



Propiedad	Unidades	Zona Sur			Resto del País
		Hasta el 31 de diciembre	Del 1 de enero de 2011 al 31 de	A partir del 1 de enero	
Metano (CH ₄)-Min.	% vol	NA	NA	83,00	84,00
Oxígeno (O ₂)-Max.	% vol	0,20	0,20	0,20	0,20
Bióxido de Carbono (CO ₂)- Max.	% vol	3,00	3,00	3,00	3,00
Nitrógeno (N ₂)-Max.	% vol	9,00	8,00	6,00	4,00
Nitrógeno. Variació	% vol	±1.5	±1.5	±1.5	±1.5
Total de inertes (CO ₂ y N ₂)- Max.	%vol	9,00	8,00	6,00	4,00
Etano-Max.	% vol	14,00	12,00	11,00	11,00
Temperatura de rocío de hidrocarburos- Max.	K (°C)	NA	271,15 (-2) ⁽¹⁾	271,15 (-2)	271,15 (-2) ⁽¹⁾
Humedad (H ₂ O)-Max.	mg/m ³	110,00	110,00	110,00	110,00
Poder calorífico superior-Min.	MJ/m ³	35,30	36,30	36,80	37,30
Poder calorífico superior-Max.	MJ/m ³	43,60	43,60	43,60	43,60
Índice Wobbe-Min.	MJ/m ³	45,20	46,20	47,30	48,20
Índice Wobbe-Max.	MJ/m ³	53,20	53,20	53,20	53,20
Índice Wobbe-Variación máxima diaria	%	±5	±5	±5	±5
Ácido sulfhídrico (H ₂ S)- Max.	mg/m ³	6,00	6,00	6,00	6,00
Azufre total (S)-Max.	mg/m ³	150,00	150,00	150,00	150,00

En mayor proporción, dentro del proyecto se empleará el gas natural como producto de distribución. Teniendo en consideración que el gas natural es un asfixiante simple que no tiene propiedades tóxicas inherentes, pero actúa como excluyente del oxígeno para los pulmones. El efecto de los gases asfixiantes simples es proporcional al grado en que disminuye el oxígeno en el aire que se respira. En altas concentraciones pueden producir asfixia.

En el **ANEXO 2.4** se incluyen la hoja de datos de seguridad del gas natural.


II.2.2. Cálculo del volumen de gas empacado

De acuerdo con el segundo listado de actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 1992, la cantidad de reporte del **metano** (principal constituyente del gas natural) es de **500 Kg** para considerarse actividad altamente riesgosa. Debido a las dimensiones de la red de distribución de gas natural que se evalúa, esta puede contener una cantidad superior de metano a la considerada como cantidad de reporte, haciendo de dicha

instalación, una Actividad Altamente Riesgosa. Por esta razón, se debe calcular el volumen de gas natural que puede quedar empacado (entrampado) dentro de la red de distribución.

La cantidad de gas natural que puede quedar retenida o empacada en la red de distribución proyectada, debido a sus propiedades físicas, depende de factores de presión y temperatura de operación, así como de las condiciones ambientales de la zona donde se ubicará dicha red.

Como primer paso se considera a la red de distribución como un recipiente de almacenamiento cilíndrico definido por la longitud de tubería y su diámetro interno. En la siguiente figura se ilustra esta consideración.

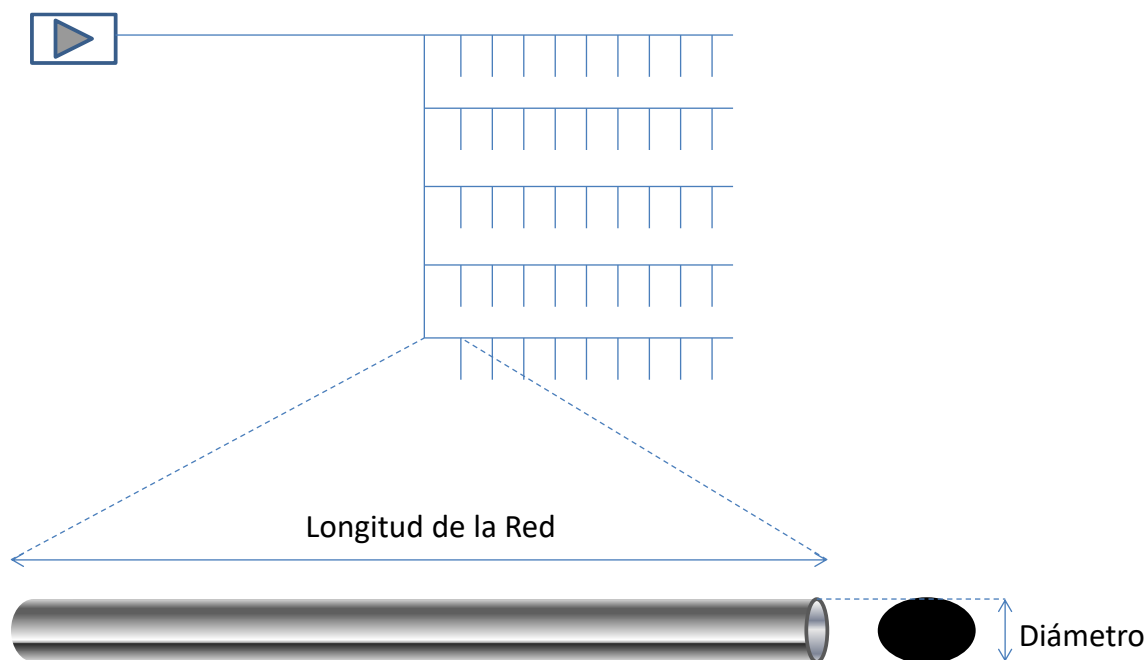

$$V = L \times ((\pi \phi^2)/4)$$

Figura II.1.- Consideración utilizada para el cálculo del volumen equivalente de una red de distribución de gas natural.

El cálculo del volumen de gas empacado, se realiza empleando el modelo matemático mostrado en la figura anterior, para ello se usan los datos de longitudes y diámetros de tubería descritos en el inventario de red (**ANEXO 2.6**).

Tabla II.2.- Longitudes de tubería por tipo de material, considerados en el PROYECTO.

Longitud total			
Material	Presión	Diámetro	Longitud (m)
Polietileno	MPA	32mm	1583.40
Acero	MPA	1 Pulg	642.80
Polietileno	MPA	63mm	1252338.30
Polietileno	MPA	63mm	3686.30
Acero	MPA	2 Pulg	48047.40
Polietileno	MPA	90mm	107.90
Polietileno	MPA	110mm	53291.10
Acero	MPA	4 Pulg	13495.50
Polietileno	MPA	160mm	58509.00
Polietileno	MPA	200mm	30994.50
Acero	MPA	8 Pulg	24.80
Polietileno	MPB	63mm	134564.80
Acero	MPB	2 Pulg	1747.30
Acero	MPB	3 Pulg	0.50
Polietileno	MPB	110mm	24901.80
Acero	MPB	4 Pulg	3277.80
Polietileno	MPB	160mm	21629.90
Acero	MPB	6 Pulg	2401.00
Polietileno	MPB	200mm	7903.10
Acero	MPB	8 Pulg	133.00
Acero	MPB	8 Pulg	14460.80
Acero	APA	2 Pulg	133.40
Acero	APA	4 Pulg	4305.60
Acero	APA	6 Pulg	10590.20
Acero	APA	8 Pulg	8409.70
Acero	APA	12 Pulg	9690.90
Acero	APA	16 Pulg	10.30
		Suma (m)	1706881.10

Debido a que la red de gas natural se consideró como un recipiente de almacenamiento, para propósitos del cálculo de volumen de gas empacado, la masa de este gas depende de manera directa de la presión absoluta y el volumen del recipiente que lo contiene, y de manera inversa a su temperatura de operación a la cual se encuentre dicho gas.

Una de las ecuaciones que se encuentran en la literatura científica relacionada a la termodinámica de los gases, a través de la cual se relacionan la presión, temperatura y volumen de un gas, es la Ley de los Gases Ideales cuya fórmula es la siguiente:

$$PV = nRT$$

Donde P es la presión absoluta del gas (bar), V el volumen del gas (m³) y, por tanto, la capacidad del recipiente que lo contiene, n el número de moles del gas contenido en el recipiente, T es la temperatura de operación del gas (en °K) y R es la constante de los gases ideales, que posee un valor de 8.31434 m³ Pa/mol°K.

La masa del gas se extrae del número de moles descritos en la ley de los gases ideales, despejando el número de moles de la ecuación, y multiplicando dicho valor por el peso molecular de dicho gas, como sigue:

$$n = \frac{PV}{RT} \quad \rightarrow \quad n = \frac{m}{PM}$$

$$\frac{m}{PM} = \frac{PV}{RT} \quad \rightarrow \quad m = \frac{P * V * PM}{R * T}$$

Donde m es la masa (en gramos) del gas contenido en el recipiente a las condiciones de presión, temperatura y volumen dados, PM es el peso molecular del gas (en gramos por mol), que para el caso particular del gas natural, toma el valor de 18.2 g/mol (valor referido en la hoja de datos de seguridad del gas natural).

En la tabla siguiente se muestran los resultados del cálculo de la masa de gas empacado, en la ampliación de la red de distribución que corresponde al PROYECTO (**ANEXO 2.7**):



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación,
mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de
distribución de gas natural de Naturgy México S.A. de C.V., en el
Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”



Tabla II.3.- Resultados del cálculo de la masa de gas natural empacada en la red de distribución de gas natural del PROYECTO.

Tipo de Presión	Diámetro nominal	Presión man. (bar)	Presión man. (mbar)	Presión atm (mbar)	Presión abs (mbar)	T (°C)	T (K)	Diámetro	Diámetro (mm)	Diámetro (m)	Longitud (m)	Vol (m3)	vol (l)	PM (g/mol)	R (lbar/kmol)	m (gr)	m (kg)
MPA	32 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	32 mm	32	0.032	1583.4	1.27	1,273.45	18.20	83.14	1,417.25	1.42
MPA	1 pulg	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	1 pulg	25.4	0.0254	642.8	0.33	325.71	18.20	83.14	362.49	0.36
MPA	63 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	63 mm	63	0.063	1252338.3	3,903.85	3,903,854.82	18.20	83.14	4,344,680.14	4,344.68
MPA	63 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	63 mm	63	0.063	3686.3	11.49	11,491.13	18.20	83.14	12,788.71	12.79
MPA	2 pulg	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	2 pulg	50.8	0.0508	48047.4	97.38	97,384.14	18.20	83.14	108,380.80	108.38
MPA	90 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	90 mm	90	0.09	107.9	0.69	686.43	18.20	83.14	763.94	0.76
MPA	110mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	110mm	110	0.11	53291.1	506.44	506,443.44	18.20	83.14	563,631.30	563.63
MPA	4 pulg	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	4 pulg	101.6	0.1016	13495.5	109.41	109,412.59	18.20	83.14	121,767.51	121.77
MPA	160 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	160 mm	160	0.16	58509	1,176.40	1,176,396.00	18.20	83.14	1,309,235.24	1,309.24
MPA	200 mm	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	200 mm	200	0.2	30994.5	973.72	973,723.21	18.20	83.14	1,083,676.54	1,083.68
MPA	8 pulg	0.5	500	1018.4	1518.4	25.5	298.65	8 pulg	203.2	0.2032	24.8	0.80	804.25	18.20	83.14	895.06	0.90
MPB	63 mm	4	4000	1018.4	5018.4	25.5	298.65	63 mm	63	0.063	134564.8	419.47	419,472.47	18.20	83.14	1,542,931.68	1,542.93
MPB	2 pulg	4	4000	1018.4	5018.4	25.5	298.65	2 pulg	50.8	0.0508	1747.3	3.54	3,541.49	18.20	83.14	13,026.54	13.03
MPB	3 pulg	4	4000	1019.4	5019.4	26.5	299.65	3 pulg	76.2	0.0762	0.5	0.00	2.28	18.20	83.14	8.36	0.01
MPB	110 mm	4	4000	1020.4	5020.4	27.5	300.65	110 mm	110	0.11	24901.8	236.65	236,650.27	18.20	83.14	865,016.90	865.02
MPB	4 pulg	4	4000	1021.4	5021.4	28.5	301.65	4 pulg	101.6	0.1016	3277.8	26.57	26,574.23	18.20	83.14	96,832.85	96.83
MPB	160 mm	4	4000	1022.4	5022.4	29.5	302.65	160 mm	160	0.16	21629.9	434.90	434,895.96	18.20	83.14	1,579,779.48	1,579.78
MPB	6 pulg	4	4000	1023.4	5023.4	30.5	303.65	6 pulg	152.4	0.1524	2401	43.80	43,797.87	18.20	83.14	158,605.39	158.61
MPB	200 mm	4	4000	1024.4	5024.4	31.5	304.65	200 mm	200	0.2	7903.1	248.28	248,283.79	18.20	83.14	896,338.11	896.34
MPB	8 pulg	4	4000	1025.4	5025.4	32.5	305.65	8 pulg	203.2	0.2032	133	4.31	4,313.10	18.20	83.14	15,523.04	15.52
MPB	8 pulg	4	4000	1026.4	5026.4	33.5	306.65	8 pulg	203.2	0.2032	14460.8	468.95	468,954.41	18.20	83.14	1,682,616.62	1,682.62
APA	2 pulg	19	19000	1027.4	20027.4	34.5	307.65	2 pulg	50.8	0.0508	133.4	0.27	270.38	18.20	83.14	3,852.85	3.85
APA	4 pulg	19	19000	1028.4	20028.4	35.5	308.65	4 pulg	101.6	0.1016	4305.6	34.91	34,906.96	18.20	83.14	495,829.59	495.83



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación,
mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de
distribución de gas natural de Naturgy México S.A. de C.V., en el
Municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”



Tipo de Presión	Diámetro nominal	Presión man. (bar)	Presión man. (mbar)	Presión atm (mbar)	Presión abs (mbar)	T (°C)	T (K)	Diámetro	Diámetro (mm)	Diámetro (m)	Longitud (m)	Vol (m3)	vol (l)	PM (g/mol)	R (lmbarkmol)	m (gr)	m (kg)
APA	6 pulg	19	19000	1029.4	20029.4	36.5	309.65	6 pulg	152.4	0.1524	10590.2	193.18	193,181.26	18.20	83.14	2,735,283.35	2,735.28
APA	8 pulg	19	19000	1030.4	20030.4	37.5	310.65	8 pulg	203.2	0.2032	8409.7	272.72	272,721.14	18.20	83.14	3,849,262.65	3,849.26
APA	12 pulg	19	19000	1031.4	20031.4	38.5	311.65	12 pulg	304.8	0.3048	9690.9	707.11	707,106.67	18.20	83.14	9,948,774.34	9,948.77
APA	16 pulg	19	19000	1032.4	20032.4	39.5	312.65	16 pulg	406.4	0.4064	10.3	1.34	1,336.09	18.20	83.14	18,739.18	18.74
					TOTAL RED			Suma (m)			1,706,881.10	9,877.80					31,450.02

De acuerdo con los datos obtenidos a través del cálculo del gas empacado en la red de distribución que comprenderá el PROYECTO, se tendrá una capacidad de **31,450.02 kg** de gas natural, cantidad que supera los 500 kg señalados en el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de mayo de 1992 por lo que se concluye que el PROYECTO que se presenta, constituye una **Actividad Altamente Riesgosa**.

II.3. Condiciones de operación

II.3.1. Estaciones de regulación

En general para todas las estaciones de regulación y medición (ERM) pueden subdividirse en tres principales grupos, cada uno con funciones específicas: (Filtrado, Regulación y Medición).

Adicionalmente, en aquellas estaciones que sea necesario calentar el gas antes de proceder a la regulación, será necesario instalar un intercambiador de calor y un “skid” adicional en donde se montarán las calderas a gas.

Cada estación está diseñada para manejar el 100% del caudal de diseño por cada ramal, por consiguiente el modo de operación será con un ramal activo y en otro en stand-by, el cual entrará en funcionamiento en caso de falla del primero:

- a) Estarán montadas sobre patines, los que deberán poseer cáncanos para su izaje y transporte.
- b) Las tuberías de entrada y salida deberán tener extremos bridados de la clase correspondiente a la presión de trabajo. La altura desde el borde externo de las mismas con respecto al nivel de piso será tal que permita su conexión y desconexión sin inconvenientes con las tuberías de entrada y de salida de la planta reductora.
- c) Las estaciones destinadas a alimentar redes de distribución tendrán dos ramas de regulación que trabajarán en forma independiente, es decir, una estará en operación y la otra en “stand by”, así como de una rama de “by-pass” manual. Cada rama por separado deberá poder suministrar el caudal máximo especificado. La presión regulada de la válvula reguladora de la rama secundaria será, orientativamente, un 10% menor que la rama principal.
- d) Tanto en la rama principal como en la secundaria se utilizará el esquema: Válvula de bloqueo manual – filtro – Válvula de seguridad por bloqueo (V.I.S.) – Regulador monitor – Regulador principal – Válvula de bloqueo manual.
- e) La rama de “by-pass” estará compuesta por una válvula esférica de paso total, con traba candado de palanca o volante (según corresponda) y una válvula reguladora manual tipo globo del tamaño adecuado al caudal de diseño de la planta.

- f) Las estaciones destinadas a alimentar a clientes industriales tendrán una rama con el esquema establecido tendrán una rama con el esquema establecido en el inciso (d), así como de un “by-pass”. En caso de tratarse de un cliente con consumo crítico (no puede ser interrumpido por existir procesos continuos) se tendrá también una rama secundaria, con el siguiente esquema: Válvula de bloqueo manual – Filtro – Válvula de seguridad por bloqueo (V.I.S.) – Regulador principal – Válvula de bloqueo manual.

Los criterios de diseño y construcción serán conforme a las normas técnicas, así como la NOM-003-ASEA-2016.

II.3.2. Especificaciones durante la operación de la red de distribución

Presión de distribución

En la cual, la presión de entrada a la red principal será asignada por la conexión con la red de distribución de proveedor y puede variar según las condiciones operativas.

Capacidades

Las estaciones industriales como las distritales tendrán capacidades de acuerdo a los requerimientos propios de los usuarios finales así como de ampliaciones para futuros proyectos. Las capacidades nominales normalizados son de 200, 300, 500, 1,000 y 2500 m³(n)/h.

II.4. Válvulas

Las válvulas de seccionamiento, serán ubicadas, construidas y operadas, de acuerdo a los criterios con los que cuenta la Promovente y dando pleno cumplimiento a la Norma NOM-003-ASEA-2016, considerando los siguientes criterios:

Localización clase 1. El Área unitaria que cuenta con diez o menos construcciones para ocupación humana.

Localización clase 2. El Área unitaria con más de diez y hasta cuarenta y cinco construcciones para ocupación humana.

Localización clase 3. El Área unitaria que cuenta con cuarenta y seis construcciones o más para ocupación humana.

El tramo de una tubería clase 1 o 2 debe ser reclasificado como clase 3 cuando el eje de dicho tramo se encuentre a una distancia igual o menor a 100 metros de:

- a) Una construcción ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días en la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no tienen que ser consecutivos, por ejemplo: escuelas, hospitales, iglesias, salas de espectáculos, cuarteles y centros de reunión;
- b) Un área al aire libre definida que sea ocupada por veinte o más personas, al menos 5 días a la semana, en 10 semanas en un periodo de 12 meses. Los días y las semanas no tienen que ser consecutivos, por ejemplo: campos deportivos, áreas recreativas, teatro al aire libre u otro lugar público de reunión, o
- c) Un área destinada a fraccionamiento o conjunto habitacional o comercial que no tenga las características de la clase 4.

Localización clase 4. El Área unitaria en la que predominan construcciones de cuatro o más niveles incluyendo la planta baja, donde el tráfico vehicular es intenso o pesado y donde pueden existir numerosas instalaciones subterráneas.

Dichas válvulas serán colocadas conforme a los requerimientos y criterios de Naturgy México, S.A. de C.V. además de cumplir con los requerimientos normativos, aplicables estipulados por las autoridades competentes.

II.5. Cruzamientos

Los tramos de tubería tendrán cruzamientos con canales, escurrimientos de agua, vías férreas y carreteras.

Estos cruzamientos están identificados en el plano de arreglo de instalaciones (**ANEXO 2.2**), y sus coordenadas geográficas se señalan en el inventario de la ampliación de la red de distribución incluido en el **ANEXO 2.6**.

En atención a estos cruzamientos, se cuentan con válvulas de seccionamiento y sistemas de control de flujo automatizados, los cuales se pueden activar en caso de emergencia. Se cuenta con un **Centro de Control de Distribución** operativo las 24 horas los 365 días del año, así como un **Centro de Atención a Urgencias**, que cuenta con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para atender una emergencia relacionada a la red de distribución.

Lo anterior, sumado a las rutinas de inspección y mantenimiento de la red, realizadas conforme a estrictos programas y registro detallado de las actividades, crean todo un esquema de seguridad ante la presencia de estos cruzamientos.

II.6. Operación

II.6.1. Puesta en carga (pre-arranque)

Para poner en carga la tubería canalizada, el Ingeniero Gestor de Obra por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. deberá confirmar que no existan inconformidades levantadas por la Empresa de Control de Calidad y que la Empresa colaboradora no les haya dado seguimiento o que no se haya terminado totalmente.

Para poder poner en carga la tubería se realizará previamente la prueba de hermeticidad, para asegurarse de que la línea está totalmente hermética; en esta prueba al inicio y al final de la misma se contará con el jefe de obra por parte de la empresa colaboradora, el gestor de obra por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. y el Ingeniero designado por parte de la unidad verificadora, los cuales firmarán el gráfico de la prueba antes de que sea instalado para su medición, y también al final de la misma, para verificar los resultados presentados, después de verificar que el resultado de la prueba sea hermético, el ingeniero gestor de obra por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. entregará la papelería correspondiente al plan de verificación solicitada por la unidad verificadora para que ésta extienda un dictamen el cual avalará que el sistema de distribución cumple con los requisitos mínimos contenidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016. Después de obtener el Dictamen el Gestor de Obra de Naturgy México, S.A. de C.V. enviará al departamento de servicios técnicos una solicitud de intervención, para que este último haga la programación de la puesta en carga la tubería, cabe resaltar que en la solicitud debe anexar, una copia del dictamen, del gráfico y la prueba de hermeticidad.

II.7. Limpieza de obra

- Durante toda la obra Naturgy México, S.A. de C.V. mantendrá ordenada la zona de influencia de construcción y se efectuará la limpieza general cuando menos cada fin de semana.
- Cuando se termine una fase de construcción (por ejemplo: excavación, tendido de tubería, cruce de calles, relleno de cepas, etc.), se realizará la limpieza y retiro de todo el material que no se ocupó.
- Para la limpieza se utilizará el equipo y la herramienta adecuados.

- Cuando sea necesario se colocará señalamiento exterior para la protección de los ejecutores de la limpieza.
- Cuando la limpieza consista en la remoción de escombros y materiales sobrantes se observará en términos generales, lo siguiente:
 - a) Al remover los escombros y materiales sobrantes no se dañará, ni manchará la zona de la obra o elementos que sean circunvecinos.
 - b) La carga de los vehículos de transporte, se realizará lo más próximo a la zona donde se encuentran almacenados provisionalmente los escombros y materiales sobrantes, teniendo cuidado de no dañar la obra terminada.
 - c) Cuando los escombros y materiales sobrantes se encuentren depositados provisionalmente sobre un piso ya terminado, para no dañarlo se tendrá especial cuidado al retirarlos; inmediatamente después, el piso se deberá barrer cuidadosamente.
 - d) Cuando los materiales sobrantes fueron aprovechables, se clasificaron de acuerdo a su tipo y características.
- Se colocarán las protecciones necesarias a los elementos terminados para no dañarlos durante las operaciones de limpieza.

II.8. Mantenimiento

El mantenimiento tiene como objetivo básico conseguir que las instalaciones de Transporte y Distribución de la Naturgy México, S.A. de C.V., siempre se encuentren dentro de los límites exigibles de operatividad, seguridad y rentabilidad.

Los sistemas de distribución deberán cumplir los requisitos derivados de la NOM-003-ASEA-2016, tanto en lo referente a la operación, como lo referente a las actividades de mantenimiento y/o reparación, así como aquellos otros contemplados en las normativas de Naturgy México, S.A. de C.V.

Deberán ser objeto de mantenimiento las siguientes instalaciones o equipos:

- Redes y tomas de servicio (Acometidas).
- Estaciones de Regulación y Medición.
- Válvulas de Línea.
- Instalaciones de Protección Catódica.
- Equipos de medición de ERM.
- Equipos, mecánicos, eléctricos y electrónicos.
- Postes de señalización.

II.8.1. Planes de mantenimiento

Para el óptimo funcionamiento de las redes de distribución de Naturgy México, S.A. de C.V., se han elaborado los diferentes planes de mantenimiento que se describen a continuación:

- Mantenimiento de la red de distribución.
- Monitoreo de la red.
- Mantenimiento a Punto de Entrega de Gas Natural (PEGN), Estaciones de Regulación y Medición (ERM's) y Estaciones de Regulación de Presión (ERP) en la Distribución.
- Mantenimiento a Estaciones de Regulación y Medición Industriales.
- Mantenimiento de válvulas de línea.
- Mantenimiento del Sistema de Protección Catódica.
- Mantenimiento a equipos electrónicos.
- Control del nivel de protección.

II.8.1.1. Plan de mantenimiento de la red de distribución

La información para la toma de decisiones relativas al mantenimiento de redes y tomas de servicio (acometidas) se obtendrá básicamente de tres fuentes: la vigilancia de la traza de las redes, la detección sistemática de fugas, y los avisos de terceros. Para las redes de acero esto se complementará con los datos de la protección catódica, revestimiento, medidas de espesor que pudieran disponerse, la clase de localización del ducto (1, 2, 3 o 4), así como las instalaciones y edificios colindantes y el estado de la franja en uso para el paso del ducto de gas.

Operación de vigilancia de la red de distribución

La operación de vigilancia (celaje) tiene por objeto comprobar las condiciones superficiales de la totalidad de la traza por donde discurren los ductos y detectar, en su caso, actividades ajenas que pudieran afectarles u otros factores que pudieran incidir negativamente en su seguridad o en las condiciones de su señalización. Así mismo la comprobación de que las instalaciones auxiliares asociadas a la red se encuentran en buen estado en cuanto a su infraestructura.

En el ejercicio de esta operación de mantenimiento, se prestará especial atención al estado de los tramos aéreos, entubamientos e indicadores de la traza de la red.

Alcance de las instalaciones a vigilar

Incluye los ductos de distribución de Alta Presión B, Alta Presión A y Media Presión C. La red de distribución de MPB y MPA se vigilará de manera conjunta con el monitoreo anual.

Programación de las operaciones de vigilancia de la red de distribución

Las tareas de vigilancia, se realizarán de manera continua con una frecuencia semestral, que podrá ser modificado en función de las circunstancias especiales de la zona o ducto.

Serán admisibles frecuencias más intensas en función de los análisis de cara a la prevención de daños de terceros sobre las canalizaciones.

Vigilancia de obra de terceros

La frecuencia de vigilancia será en función del tipo de obra, tipo de afectación a las redes e instalaciones auxiliares asociadas, riesgos detectados y avance de las obras.

II.8.1.2. Plan de monitoreo de la red (control de estanqueidad)

El monitoreo de red es el conjunto de tareas realizadas por personal calificado, dotado de la información gráfica pertinente y de los equipos de detección adecuados para investigar y localizar las posibles fugas existentes en las conducciones que componen la red, en acometidas y/o en centros de regulación y medición según se establezca reglamentariamente.

El monitoreo, tiene como finalidad detectar, localizar y clasificar sistemáticamente fugas de gas en la red de distribución y registros de válvulas.

Monitoreo de fugas

Atendiendo a lo establecido en la NOM-003-ASEA-2016, a la historia acumulada sobre el índice de fugas de las redes, los materiales que la constituyen etc., se diseñará un programa

anual de detección sistemática de fugas (monitoreo y/o reseguimiento) con el fin de detectar y localizar posibles puntos donde las redes no sean herméticas.

Se debe llevar a cabo revisiones periódicas y monitoreo a lo largo de la trayectoria de las tuberías de distribución para detectar la presencia de gas en el subsuelo y en instalaciones u obras adyacentes de algún otro servicio público como drenajes, registros, pozos de visita, ductos eléctricos y telefónicos, entre otros.

El monitoreo debe incluir los tramos aéreos de las tomas de servicio (acometida) hasta la entrada al medidor de las instalaciones de aprovechamiento.

La sistemática a utilizar para efectuar dicho monitoreo de redes consistirá en definir unas zonas homogéneas de actuación (sectores) que deberán perdurar en el tiempo con el fin de poder efectuar análisis comparativos sobre su comportamiento.

El monitoreo para la detección de fugas debe realizarse en forma programada de acuerdo con lo especificado en la NOM-003-ASEA-2016:

Para tubería de acero:

- a) Tubería de acero con protección catódica en Clase 3 y 4, se debe inspeccionar al menos 1 vez cada 2 años, y
- b) Tubería de acero sin protección catódica, en Clase 1, 2, 3 y 4 se debe inspeccionar al menos 1 vez cada 6 meses.

Para tubería de polietileno y otros materiales distintos al acero:

- a) Tubería en Clase 1 y 2 se deben inspeccionar al menos 1 vez cada 4 años, y
- b) Tubería en Clase 3 y 4 se deben inspeccionar al menos 1 vez cada 2 años.

La información recogida por el personal que realice las tareas de detección y localización sistemática de fugas se plasmará en unos documentos (en formato papel o informático).

Servicios Técnicos en cada una de las zonas de distribución, será el responsable de registrar y codificar cada uno de los partes de fuga recibidos, así como de incorporar la información que contienen a una base de datos informática, y de su captura en Sistema ICARO. El plazo máximo para la captura de fugas en Sistema ICARO será de treinta días calendario contados a partir de la fecha de haber sido recibidos los resultados del monitoreo o de haber sido atendido en campo el aviso vía CCAU. Cada delegación responsable de la zona de distribución deberá mantener actualizados los planos históricos de la red donde puedan visualizarse las fugas detectadas en los últimos cinco monitoreos.

Clasificación de los niveles de fugas

Nivel 1 (N1). Se consideran fugas de intervención urgente y son aquellas que comportan riesgo inminente para las personas o propiedades por su intensidad o ubicación, ya sea por penetrar el gas en los edificios, drenajes, cámaras de registro, cajas de equipos electrónicos o automáticos, o bien por tratarse de roturas producidas en la canalización por obras de terceros, y en general en toda situación en la que haya alta posibilidad racional de asfixia, incendio o explosión inminente.

Ejemplos de fugas consideradas como de nivel 1: Cualquier escape de gas que se haya encendido; cualquier lectura mayor que el 20% (veinte por ciento) del Límite inferior de Explosividad (LIE) del gas en un espacio confinado; cualquier indicación de que el gas haya migrado al interior o debajo de un edificio o dentro de un túnel. Los ejemplos anteriores no pretenden ser limitativos, cualquier fuga que, a juicio del personal operativo en el sitio de la fuga, se considere un peligro inmediato será clasificada como de nivel 1.

Nivel 2 (N2). Se consideran fugas de intervención programada y son aquellas que no revisten alto riesgo potencial por no darse los motivos o circunstancias expuestos para el Nivel 1, y aún en las que la presencia de gas es apreciable, en lugares sin riesgo. A tal efecto, se clasificarán en este nivel aquellas fugas, en las que su ubicación o condiciones, anulen la probabilidad de clasificación a nivel 1 y que permitan programar su eliminación hasta en un periodo máximo de 6 meses.

Ejemplos de fugas consideradas como de nivel 2: Mayor o igual de 100% (cien por ciento) del LIE debajo de la calle cubierta de pared a pared con piso terminado, por ejemplo pavimento y/o concreto, que tiene una migración de gas significativa de hasta 5 m y la fuga no se califica como grado 1; lectura hasta el 20% (veinte por ciento) del LIE en un espacio confinado en estructuras no asociadas al gas natural y en las que se detecte un nivel superior al 20% en volumen, independientemente de su ubicación.

Nivel 3 (N3). Se consideran fugas de vigilancia de progresión y son aquellas que sus valores de detección están por debajo de los indicados para las fugas de Nivel 2 y en las que su ubicación o condiciones, anulen la probabilidad de clasificación a nivel 2 o 1. Estas fugas deben revalorarse cada seis meses pudiendo entonces mantener o cambiar su clasificación.

Ejemplos de fugas consideradas como de nivel 3: Cualquier valor debajo de la calle en áreas que no están pavimentadas completamente, donde no es probable que el gas pudiera migrar al lado exterior de la pared de un edificio; lectura hasta el 20% del LIE en un espacio confinado en estructuras asociadas al gas natural. Los ejemplos anteriores no pretenden ser limitativos, cualquier fuga considerada como no peligrosa cuando se detecta y que

representa una muy baja o nula probabilidad de riesgo para el futuro puede ser clasificada como nivel 3.

Tratamiento de las fugas

Mensualmente se realizará un análisis de fugas en las redes en los sectores considerados, analizándose la evolución de las relaciones de fugas/km para cada sector y material.

El comportamiento y el estado de la red enterrada de un sector de reseguimiento se evaluarán utilizando el denominado índice de fugas y se expresará en total de fugas detectadas por kilómetro de red reseguída. El total de fugas incluirá las localizadas en tubería enterrada tanto en red como en tomas de servicio (acometidas). Las fugas aéreas en tomas de servicio (acometidas) se registrarán en reportes en los que se expresará el total de fugas detectadas por número de instalaciones de aprovechamiento como porcentaje.

Una vez finalizado el reseguimiento de un sector y situadas las fugas sobre el plano histórico correspondiente para red enterrada o en reporte correspondiente para fugas aéreas, sobre el que se habrán ido situando también las fugas detectadas por reclamación, para determinar su comportamiento, se debe efectuar un estudio donde se calculen los índices de fugas siguientes: El total del sector; si en el sector existen redes de diferentes rangos de presión, el resultante para cada presión; en cada sub-sector, el resultante para cada material de red existente, y finalmente para cada uno de ellos se desglosará en red (tubo, accesorios, toma de servicio) y en acometidas (llave de toma de servicio, toma de servicio, conjunto de regulación...). El estudio se emitirá en forma de “informe de monitoreo del sector” y deberá contemplar asimismo un análisis comparativo, de la evolución de dicho índice para cada uno de los supuestos citados con relación al último reseguimiento.

Una vez situadas las fugas sobre el plano histórico, se deberá proceder a analizar los datos.

Plazos de resolución de fugas detectadas

Una vez registradas y clasificadas las fugas, deberá procederse a su eliminación, mediante reparación de las mismas, o bien mediante sustitución de la conducción o toma de servicio (acometida) sobre la que se sitúa.

Plazos de resolución de fuga:

Tabla II.4.- Plazos de resolución de fugas en la red de distribución.

Tipo de fuga	Atención
Nivel 1 (N1)	<u><i>“Fugas de intervención Urgente”</i></u> Las fugas de Nivel 1 deberán ser atendidas y corregidas de inmediato cuando se detecten, hasta su reparación o puesta en seguridad. En estos casos el Equipo que ha efectuado la detección se deberá poner de inmediato en contacto con el Centro Coordinador de Atención de Urgencias, con el fin de que se desplace un Equipo de Intervención de Atención de Urgencia al lugar de los hechos para hacerse cargo de la situación y actuar en consecuencia según la Normatividad. El Equipo de Detección y Localización no podrá abandonar el lugar de los hechos hasta que el Equipo de Atención de Avisos de Urgencia llegue al lugar, se haga cargo de la situación y no requiera de su apoyo para ubicar y controlar la fuga y el riesgo.
Nivel 2 (N2)	<u><i>“Fugas de Vigilancia de Intervención”</i></u> Tras el análisis de las mismas se decidirá el proceso de eliminación, “reparación” o “sustitución” para cada caso los tiempos máximos de resolución serán: Reparación: Menor o igual a tres (3) meses Sustitución: Menor o igual a seis (6) meses Excepcionalmente en aquellos sistemas recibidos de terceros con un elevado número de fugas, tal que no sea viable la reparación en los plazos estándares, se podrán realizar planes de acción concretos para garantizar su reparación en 9 meses, priorizando su reparación en función de sus características. En cualquier caso, aquellas que vayan a superar el plazo estándar, deberán reevaluarse a los 5 meses.
Nivel 3 (N3)	<u><i>“Fugas de vigilancia de progresión”</i></u> En un plazo menor a seis (6) meses deberá procederse a su reevaluación: Si se evalúa como “N1”, se procederá de acuerdo con lo citado para fugas “N1” Si se evalúa como “N2” se procederá de acuerdo a lo citado para fugas “N2”, teniendo en cuenta que los plazos de resolución se contarán desde la fecha de reevaluación. Si se evalúa como “N3”, se procederá a su reevaluación a los tres (3) meses. En caso de persistir como “N3”, la misma se tratará como si fuera una fuga “N2”. En caso de no existir fuga, se clasificará como “sin resultado”.

Eliminación de fugas por reparación

Las programaciones de actuación sobre fugas que deban ser resueltas mediante reparación se efectuará de forma que exista prioridad para aquellas que se hallen situadas sobre redes de mayor presión y en zonas urbanas frente al resto.

Todas las reparaciones a efectuar programadas se deberán realizar con carácter definitivo. En el caso de que durante el proceso de reparación se constate, en virtud del estado de la tubería, que es necesario renovar una parte de la misma, se deberá gestionar de inmediato la documentación para efectuar la misma en el menor plazo de tiempo posible, dándole prioridad sobre otras sustituciones.

Alcance de las instalaciones a monitorear

El monitoreo se realizará sobre todas las canalizaciones enterradas, registros de válvulas y los tramos aéreos de la acometida hasta la entrada del medidor de las instalaciones receptoras.

Frecuencia del monitoreo de red

La frecuencia del monitoreo de la red se realizará de acuerdo a la legislación oficial vigente conforme a la clase de localización de la red.

Planificación del monitoreo de red

Se establecen zonas homogéneas de actuación (sectores) con el fin de poder efectuar análisis comparativos sobre su comportamiento. Las zonas se establecen basándose en las cuadrículas de la cartografía de cada Zona de Distribución.

Calibrado y mantenimiento de equipos para el monitoreo de red

La calibración del equipo se realizará de acuerdo a lo especificado en la norma NOM-003-ASEA-2016 Apartado 8 y a las recomendaciones del fabricante.

Inspección de la red

Al mismo tiempo que se realice el monitoreo, se realizará una revisión de la traza de la red según lo especificado en el Plan de Inspección de Redes de Distribución, con el objeto de detectar anomalías o actuaciones que pudieran afectar a las tuberías de gas.

Tratamiento de la información del plan de monitoreo de red

Se complementará un reporte impreso por cada fuga detectada, que incluirá un croquis de localización de la misma.

Se realizarán análisis mensuales de fugas de la red basándose en los diferentes materiales (acero y cobre) y a las zonas establecidas.

Se mantendrán archivados los resultados de los últimos cinco reportes de monitoreo, además se anexarán todos los certificados anuales de los detectores de gas.

El área de Servicios Técnicos responsable de la Zona de Distribución mantendrá a resguardo la información a la que se refiere este punto.

II.8.1.3. Plan de mantenimiento a PEGN, ERP y ERM-D

Establece las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar en las Estaciones de Regulación (PEGN, ERM'S y ERP'S) a fin de comprobar:

- El correcto funcionamiento de los equipos que la componen.
- El correcto taraje de los elementos de regulación y dispositivos de seguridad.
- La buena conservación de los diferentes elementos que componen la infraestructura de la ERM.

Las distintas operaciones de mantenimiento preventivo se han agrupado, en función de su alcance y frecuencia de actuación, en tres niveles:

- Visita de inspección (vigilancia).
- Visita exhaustiva (revisión).
- Visita de conservación.

II.8.1.4. Plan de mantenimiento de válvulas de línea

Dado que las válvulas de línea son equipos que se utilizan de forma esporádica, resulta tan importante garantizar en algunos casos su rápida localización y su identificación inequívoca por parte de nuestro personal como su correcto funcionamiento. Para este fin los Servicios Técnicos deben disponer de planos que indiquen la ubicación de las válvulas de seccionamiento de cada uno de los sectores que conforman el sistema de distribución en su zona. Estos planos deben actualizarse conforme a los cambios realizados al sistema.

Resultará conveniente por tanto que las tareas de mantenimiento sean realizadas o supervisadas por el personal que en un momento dado sea el encargado de accionarlas.

II.8.1.5. Mantenimiento para equipos de medición de ERM (City Gate)

Los Puntos de Recepción son los puntos en donde Naturgy México, S.A. de C.V. recibe el gas natural de la compañía transportista y que incluyen siempre medición.

Las Estaciones de Regulación y Medición (ERM) se utilizan cuando exista reducción de presión e instalación de medición en el mismo punto, esta codificación se utiliza para instalaciones que sean propiedad o mantenidas por Naturgy México, S.A. de C.V. y que no son puntos de recepción.

La Gerencia de Control de Operaciones deberá establecer un plan de mantenimiento con el que se lleve a cabo la verificación de los equipos de medición instalados tanto en las ERM como en los puntos de recepción que se sitúan dentro de su ámbito de actuación, conforme a los procedimientos establecidos para tal efecto.

El responsable de la Unidad de Control de Operaciones de Naturgy México, S.A. de C.V. deberá establecer un plan de mantenimiento para las Estaciones de Regulación y Medición de los clientes industriales y distritales, en lo correspondiente a control y medición.

Dicho plan tendrá como objeto garantizar de forma permanente el funcionamiento satisfactorio de los equipos.

II.8.1.6. Mantenimiento a equipos electrónicos

La Gerencia de Control de Operaciones deberá establecer un Plan de Mantenimiento de los equipos eléctricos y electrónicos instalados en las ERM o posiciones que se sitúan dentro de su ámbito de actuación y anualmente un programa de actividades.

Quedan incluidos dentro de este concepto los correctores, registradores electrónicos, equipos de tele medida, cromatógrafos, calorímetros, actuadores de telemandos, módems y equipos de telefonía y tele medida, así como otra instrumentación eléctrica y electrónica que pueda encontrarse en las ERM, válvulas o posiciones que se sitúan dentro de su ámbito de actuación, los cuales cumplirán los procedimientos específicos en cada caso.

La verificación de la calibración de los equipos eléctricos y electrónicos se debe hacer siguiendo las recomendaciones del fabricante. El periodo de tiempo entre las verificaciones de dichos equipos, se debe establecer en el Plan de Mantenimiento, siendo no mayor a 1 año para equipos que tengan una connotación comercial.

Dicho plan tendrá como objeto garantizar de forma permanente el funcionamiento satisfactorio de dichos equipos.

Queda fuera del alcance de este punto la parte correspondiente a iluminación eléctrica, así como lo correspondiente a la toma de servicio (acometida) de alimentación eléctrica de las Estaciones Reguladoras e Instalaciones de Protección catódica.

II.8.1.7. Evaluación de la corrosión externa

La evaluación de la corrosión externa se realizará en:

Tuberías con presión máxima de operación mayor a 16 bares.

Tuberías con presión máxima de operación igual o inferior a los 16 bar y superior a los 5 bar y localizadas en categoría de emplazamientos 3 y 4 (UNE 60302 o ASME B31.8, según corresponda).

Deben realizarse planes de inspección en servicio con tecnología Magnetic Flux Leakage (MFL) o similar cada 10 años en todas aquellas canalizaciones con MOP > 16 bar y 8", siempre y cuando se encuentren acondicionadas para esta operación.

En el caso de canalizaciones existentes de las características mencionadas en el apartado anterior que no se encuentren acondicionadas, deberá realizarse un análisis técnico-económico de las acciones necesarias para poder realizar la inspección en servicio para, si resulta posible, su ejecución en los plazos más ajustados al objetivo.

Los resultados de cada fase de pig deberán ser objeto de un estudio de ingeniería que defina las medidas más oportunas.

II.9. Pruebas de verificación

Las canalizaciones (tramos de red y acometidas de servicio) serán sometidas a una prueba conjunta de resistencia mecánica y de hermeticidad de acuerdo con las prescripciones que más adelante se indican y siempre con anterioridad a la puesta en disposición de servicio. Se pondrá en servicio la canalización siempre que las pruebas conjuntas de resistencia y de hermeticidad sean satisfactorias y se obtendrá el dictamen correspondiente de la Unidad Verificadora (UV).

Prueba conjunta de resistencia y de hermeticidad (p.h.)

La prueba conjunta de resistencia y de hermeticidad será avalada por una unidad de verificación autorizada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quedando la documentación en poder de Naturgy México, S.A. de C.V..

Plan de pruebas

Antes de empezar las pruebas, el Supervisor Responsable de Naturgy México, S.A. de C.V. establecerá un Plan de Pruebas en el que quedarán definidos: el método, las presiones, las duraciones y los fluidos de prueba, así como los criterios de aceptación, las variaciones admisibles de presión, los métodos de detección de fugas, la evacuación del fluido de prueba y del agua en particular, las medidas de seguridad, la señalización según lo indicado en el procedimiento especificación, selección y colocación de señales de seguridad.

Así mismo, se establecerán las medidas de seguridad y prevenciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y bienes durante la preparación y ejecución de las pruebas.

El plan de pruebas permanecerá en posesión del supervisor de obra de forma previa al inicio de las mismas y será firmado por el TRP y el supervisor de obra.

La tubería a probar estará totalmente enterrada excepto en sus extremos, las partes de la tubería que queden expuestas serán adecuadamente aseguradas, según lo establecido en el plan de pruebas.

Durante la preparación y ejecución de las pruebas de hermeticidad quedará prohibida la presencia de personas ajenas a la prueba en la zona de trabajo (lugar de ubicación de los instrumentos y accesorios utilizados para efectuar las pruebas) y en los lugares en que la tubería permanezca descubierta.

No se realizarán pruebas de presión contra válvulas cerradas.

Equipos de medición y control

El método de prueba empleado será el de registro de presión. Los equipos de medida cumplieran con lo siguiente:

- Manómetro de tubo Bourdon de clase 1 y carátula $\varnothing 150$ mm, para la prueba de hermeticidad, el rango de cada manómetro será siempre tal que la presión a medir se encuentre entre el 35 % y 65 % del límite superior del manómetro.
- Registrador de presión y temperatura, de clase 0,5 precisión $\pm 1,0\%$ y rango de -10 °C a $+100$ °C por lo que se refiere a temperatura, el rango de presión a medir se debe encontrar entre el 35 % y 65 % del límite superior del registrador.
- Termómetro con un rango entre -10 °C y $+50$ °C (263 a 323 K), y escala 1 °C (1 K).

Los parámetros en las pruebas de hermeticidad serán acorde con la duración de la prueba, y en ningún caso inferior a 20 mm/h; así mismo los equipos cumplirán con lo especificado con el procedimiento de pruebas de hermeticidad.

Los instrumentos de medida deberán contar con certificados de calibración vigentes y de una antigüedad no superior a los 6 meses. El plan de calibración de los instrumentos deberá cumplir con lo establecido en el procedimiento de Naturgy México, S.A. de C.V., aplicable.

Los registradores se ubicarán en el extremo por donde se efectuará el llenado de la canalización con el fluido de prueba.

II.9.1. Ejecución de las pruebas de presión

Prueba conjunta de resistencia y hermeticidad

El tramo a probar se limpiará y se utilizará agua clara y sin partículas en suspensión. Se tomarán las medidas necesarias para que la descarga de agua utilizada cumpla con la normatividad.

La longitud del tramo a probar dependerá del perfil del terreno, de la necesidad de evitar presiones excesivas en los puntos bajos y de los materiales empleados para la construcción del tramo.

Todos los elementos auxiliares necesarios para la prueba (accesorios como tuercas unión, mangueras flexibles, etc.) deberán ser de una capacidad de resistencia mayor que la presión de prueba especificada.

La presión de prueba se mantendrá en el punto más alto del tramo y cuando sea necesario se utilizará un manómetro para garantizar tal circunstancia.

Durante la presurización de la tubería, se realizará un seguimiento de la presión para asegurar que no se sobrepasará la presión máxima recomendada por el fabricante.

Durante el llenado con agua, se realizará el seguimiento del proceso para asegurar que no quedaran puntos altos con aire atrapado.

El sistema empleado para llenar el tramo de prueba proporcionará un flujo continuo y uniforme.

Al alcanzar la presión de prueba especificada, se aislará el tramo de prueba de la fuente de presión. Después de dejarlo el tiempo necesario para estabilizar la presión y la temperatura, se anotará en el gráfico la hora de inicio, la fecha y la identificación de la obra, firmando el supervisor de obra, el técnico representante de la contratista y el representante de la unidad verificadora. Los accesorios especiales contarán con una gráfica de la prueba de hermeticidad.

Durante la prueba se registrará continuamente la presión y la temperatura del fluido de prueba, se instalará un termopozo para tener lecturas confiables de la temperatura del fluido.

Se utilizará un manómetro en el extremo opuesto del llenado para contrastar la presión registrada, teniendo en cuenta la diferencia de cota entre ambos extremos de tubería.

Eliminación del fluido de prueba

Se deberá asegurar que la descarga del fluido de prueba se encuentre limpia y libre de contaminantes.

Informe de la prueba

Al término de la prueba si los resultados son satisfactorios, el supervisor de obra y la unidad de verificación elaborarán un informe de prueba para la redacción del Certificado Final de Obra.

Validación de los datos obtenidos en la prueba de hermeticidad

Prueba conjunta de resistencia y hermeticidad

El resultado de la prueba se aceptará cuando el valor registrado de la presión sea constante respecto al valor inicial, en las mismas condiciones de temperatura.

Detección de fugas

Cuando el registro impreso muestre una disminución progresiva de la presión de prueba con el tiempo y se compruebe que esta disminución no es debida a variaciones de temperatura del fluido de prueba, se considerará que el resultado de la misma no fue satisfactorio y se procederá a detectar los posibles puntos de fuga como se indica a continuación:

- a) Manteniendo la presión de prueba en la canalización, el supervisor de Naturgy México, S.A. de C.V. dará las instrucciones oportunas para que se aplique una solución jabonosa a la totalidad de las uniones mecánicas, si existen.
- b) En el caso de que con la comprobación anterior no se detecte la ubicación del posible punto de fuga, se procederá a despresurizar y a seccionar la canalización por su punto medio, a colocar las instalaciones de prueba necesarias en los extremos y a efectuar una prueba de hermeticidad comprimiendo cada una de las canalizaciones salvo que exista más de una fuga, lo normal es que una de las dos secciones arroje resultado positivo y el otro negativo. Se repetirá el proceso descrito con el tramo de tubería correspondiente a este último supuesto, tantas veces como sea necesario hasta encontrar el punto exacto de la fuga.

Como alternativa al procedimiento anterior podrán introducirse gases trazadores en la canalización, para efectuar el posterior seguimiento con un equipo detector adecuado.

- a) Una vez detectada y corregida la fuga, deberá procederse a la repetición del proceso de preparación y ejecución de la prueba de acuerdo con la sistemática descrita anteriormente (poner diablos en vez de pistones).

II.9.2. Operaciones de purgado y puesta en servicio

Antes de la operación de purgado y puesta en servicio, el personal de Servicios Técnicos contará con la documentación establecida en el procedimiento preparación y ejecución de actuadores en el sistema de distribución.

Una vez concluida la prueba de hermeticidad, se purgará la línea hasta alcanzar una presión de 4.1 bar. Se mantendrá la línea presurizada a esta condición hasta el momento en que el personal de Servicios Técnicos inicie los trabajos anteriores al purgado y puesta en servicio. Se efectuará el secado de la tubería utilizando aire.

Cuando para la limpieza o secado de las canalizaciones sea necesario emplear fluidos tóxicos, inflamables o peligrosos se adoptarán las medidas precautorias establecidas en la ficha de seguridad del producto, a fin de evitar riesgos específicos a la propia instalación, personas o propiedades ajenas.

Cuando se efectúe el llenado de gas natural en la tubería, se realizará de manera que evite la formación de mezclas aire-gas comprendidas entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas en la extremidad de la canalización se efectuará a una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto o se separen ambos fluidos con un tapón o colchón de gas inerte o pistón de purga (obligatorio).

Solamente se pondrá en servicio las secciones de tubería que pasen satisfactoriamente la prueba de presión.

Purgado

En la puesta en servicio de tramos de tubería, se empleará el purgado directo o indirecto.

Durante las operaciones de purgado:

- Se instalará y se mantendrá una conexión eléctrica entre cualquier parte metálica de la tubería relacionada con el purgado, además de ser puesta a tierra.
- Se deberá prohibir fumar, y encender otras fuentes de ignición cerca de los puntos de venteo, además se instalarán señales de advertencia.
- Se dotará de protecciones para los oídos.
- Se colocarán extintores al alcance para su empleo.
- Se dotará de suficientes equipos de protección respiratoria en la obra.

- El personal que permanezca próximo a la zona de trabajo, portará ropa adecuada para prevenir los efectos de eventuales proyecciones de partículas.
- Se mantendrá comunicación adecuada entre los operarios durante la obra.
- Una vez iniciada la prueba de purga no se interrumpirá.
- Se tomarán precauciones necesarias para asegurar que los volúmenes de gas inerte liberados no causaran asfixia.
- La velocidad de purgado será la suficiente para evitar la estratificación.

El proceso de purgado finalizará cuando en el punto de muestreo del venteo se pueda medir una concentración de gas aceptable y segura. Se emplearán instrumentos que medirán la concentración de gas en volumen y la concentración de oxígeno.

Puesta en servicio

Antes de la puesta en servicio, el tramo completo de la tubería se mantendrá a presión atmosférica, y se comprobará que no salga gas, o mezcla de gas y aire, o de gas y gas inerte de ningún otro sitio que no sea del venteo.

El venteo se situará en el extremo más alejado del tramo a purgar y se mantendrá vigilado durante toda la operación de purgado. El venteo presentará las siguientes características:

- Ser metálico;
- Descargar verticalmente al aire libre a no menos de 2,5 m sobre el nivel del suelo;
- Estar situado a una distancia segura de cualquier posible punto de ignición;
- Estar situado en un lugar donde el gas no pueda penetrar en edificios;
- Incluir una válvula de control de paso total y un punto de toma de muestras;
- Estar desprovisto de mata chispa (extintor de llama); sin embargo, cuando este elemento sea necesario, deberá tenerse en cuenta la restricción resultante en la velocidad de salida del gas.

El venteo se controlará mediante el flujo de gas durante el purgado. Una vez purgado, el tramo de tubería se pondrá a la presión de operación en condiciones controladas.

II.9.3. Informe del resultado de las pruebas de hermeticidad, purgado y puesta en servicio

Una vez finalizadas las pruebas de hermeticidad con resultado positivo, así como el purgado y puesta en servicio de la nueva canalización o acometida, el Jefe de Construcción del contratista procederá a suscribir el Certificado Final de Obra.

Dicho certificado quedará en poder de Naturgy México, S.A. de C.V. antes de quince días contados desde que finalice con éxito las pruebas de hermeticidad.

El citado certificado constará de lo siguiente:

- a. Nombre de la Empresa Distribuidora.
- b. Datos del profesional que certifica por parte de la unidad de verificación.
- c. Datos necesarios para la identificación de la canalización, o de la acometida, en su caso: localización y descripción de la misma.
- d. Breve descripción de la obra realizada indicando la presión de diseño del sistema (PD), Presión máxima de operación (MPOP) y los materiales instalados (longitud, diámetro, etc.).
- e. Fechas de las pruebas.
- f. Descripción del método de prueba.
- g. Descripción y precisión de los equipos de medición y control utilizados, indicando la fecha de la última calibración.
- h. Presión o presiones de prueba.
- i. Fluidos de prueba, con certificados de calidad.
- j. Duración o duraciones de la prueba.
- k. Resultados de las pruebas.
- l. Reglamentación de referencia
- m. Firma del Jefe de construcción y del supervisor de Naturgy México, S.A. de C.V.

II.10. Procedimientos de seguridad

Durante la operación del proyecto, se aplicarán los siguientes procedimientos con el fin de mantener en buen estado del sistema de distribución y con esto disminuir o anular los riesgos de accidentes:

II.10.1. Procedimiento de mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares

Este procedimiento tiene por objetivo definir el alcance del mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de distribución de gas, sus acometidas y elementos auxiliares pertenecientes a Naturgy México, S.A. de C.V. con la finalidad de:

- Establecer las acciones de mantenimiento necesarias, para lograr el grado óptimo de funcionamiento y seguridad en todas las instalaciones de la red de distribución.
- Cumplir con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-ASEA-2016 Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Ductos, y sus apéndices,

odorización del gas natural; control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas; monitoreo, detección y clasificación de fugas de gas natural y la normativa técnica de Naturgy México, S.A. de C.V. en lo relativo al mantenimiento.

El procedimiento incluye los planes que se describen a continuación y que se anexa al presente estudio para mayor detalle (**ANEXO 2.3**).

II.10.1.1. Plan de mantenimiento

El objetivo del plan es establecer las operaciones a realizar para asegurar el correcto funcionamiento de la red de distribución de gas natural. Dichas operaciones se dividen en función de su alcance y frecuencia, en vigilancia y monitoreo de la red.

El plan incluye la operación de vigilancia (celaje) tiene por objeto comprobar las condiciones superficiales de la totalidad de la traza por donde discurren los ductos y detectar, en su caso, actividades ajenas que pudieran afectarles u otros factores que pudieran incidir negativamente en su seguridad o en las condiciones de su señalización. Así mismo la comprobación de que las instalaciones auxiliares asociadas a la red se encuentran en buen estado en cuanto a su infraestructura.

En el ejercicio de esta operación de mantenimiento, se prestará especial atención al estado de los tramos aéreos, entubamientos e indicadores de la traza de la red.

II.10.1.2. Plan de monitoreo de la red (control de estanqueidad)

El monitoreo de red es el conjunto de tareas realizadas por personal calificado, dotado de la información gráfica pertinente y de los equipos de detección adecuados para investigar y localizar las posibles fugas existentes en las conducciones que componen la red, en acometidas y/o en centros de regulación y medición según se establezca reglamentariamente.

El monitoreo, tiene como finalidad detectar, localizar y clasificar sistemáticamente fugas de gas en la red de distribución y registros de válvulas.

II.10.1.3. Plan de mantenimiento del sistema de protección catódica

Acorde a lo establecido en las NOM-003- ASEA-2016, los Servicios Técnicos (SSTT) en cargados de la operación de la línea de distribución deberán establecer un plan de mantenimiento de las instalaciones de protección catódica de la red de distribución en acero.

II.10.1.4. Capacitación del personal

Cada año se realizará la capacitación del personal involucrado en las actividades de operación, mantenimiento y conservación de los activos del sistema de distribución conforme a los requerimientos específicos del área de Servicios Técnicos responsable en cada Zona de Distribución.

II.11. Plan de Emergencia para la distribución de gas natural

Naturgy establece la actuación de respuesta a emergencias, con base en los riesgos potenciales identificados en el PE.06058 Análisis de Riesgos de Seguridad del Sistema de Distribución de gas y PE.06485 Identificación, evaluación y control de aspectos ambientales, a los que es vulnerable la infraestructura de gas natural, así como las situaciones potenciales derivadas de fenómenos naturales, socio-organizativos y eventos externos.

Naturgy ha establecido la siguiente estructura organizacional para la atención de Avisos de Urgencia que ocurran en la Infraestructura de distribución de gas natural:

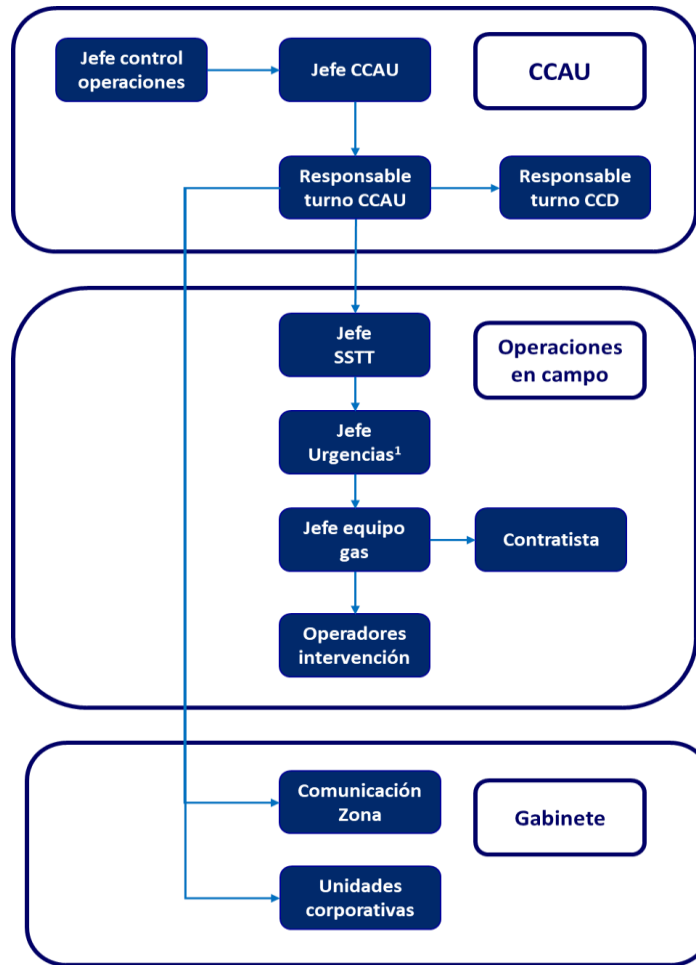


Figura 01. Estructura de atención a emergencia

Complementariamente, los centros de Servicios Técnicos (SSTT) de Naturgy, atienden los Avisos de Urgencia en campo a través de los Equipos de Intervención (EEI).

Los Avisos de Urgencia se reciben en el CCAU por medio de la plataforma telefónica para la atención de urgencias.

Una vez registrados, se asignan a los equipos de intervención situados estratégicamente en el área geográfica para su atención inmediata.


El CCAU y los centros de SSTT disponen de un Sistema de Información Geográfica (ICARO) en el cual está reflejada toda la información relativa a la red de Distribución; entre otros, el trazado y características de la red, ubicación de las estaciones de regulación, válvulas y demás elementos, permitiendo la consulta en pantalla y la extracción de copias en papel, en la escala más conveniente. De igual forma, disponen de medios de comunicación requeridos para la atención de avisos.

El CCD dispone de un sistema para la supervisión y control de la red de Distribución e instalaciones técnicas (SCADA), en el cual, a través de estaciones remotas, pueden detectar las anomalías en tiempo real.

II.11.1. Etapas de una urgencia en la red de distribución

Cada situación de Emergencia reviste casi siempre características particulares, al ser las anomalías posibles, muy diversas en naturaleza, importancia y circunstancias concurrentes. Por tanto, de modo general, en el desarrollo de una Emergencia, la sistemática a seguir para la resolución de la misma se compone de las siguientes fases:

Figura 02. Etapas de la Emergencia

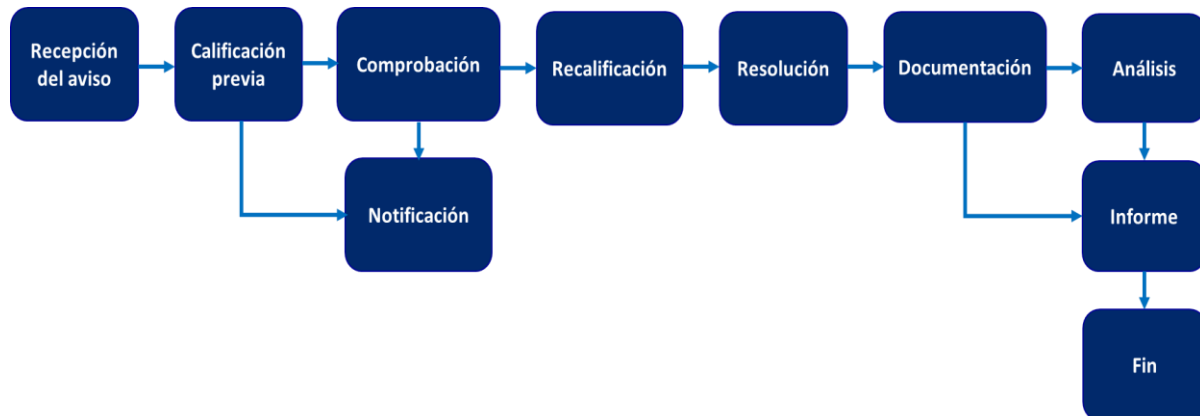

Recepción de avisos

Las llamadas se reciben en el CCAU en el siguiente número telefónico.

Desde cualquier zona geográfica: 800-091-4000

Área Metropolitana de Monterrey: 818-151-4000

Los avisos se reciben las 24 horas del día los 365 días del año en el CCAU, siendo responsabilidad del Operador Telefónico del CCAU, bajo la tutela del responsable de turno del CCAU, la correcta recepción y el registro de los avisos.

El CCAU supervisa la correcta recepción, registro, calificación previa, atención, puesta en seguridad y cierre de los avisos introducidos en el SAU según los criterios descritos en el PE.02051 Gestión de los Avisos de Urgencia por el Centro de Control de Atención de Urgencias.

Cuando la calificación del aviso – previa o en el curso de la atención – es de Emergencia, es el Responsable en Turno del CCAU quien se encarga del seguimiento de la gestión hasta el cierre del mismo.

Todo Aviso de Urgencia recibido en cualquier teléfono de Naturgy en el ámbito de aplicación de este Plan, es transferido de inmediato al CCAU, para lo cual se ha dispuesto una extensión del sistema telefónico corporativo, siendo el número siguiente:

Número de extensión: 4000

Cuando se reciban llamadas en el CESEMEX sobre incidentes que afecten a las instalaciones o red de gas natural, el CESEMEX le transfiere la llamada al CCAU.

Con base en la información recibida, el Operador telefónico del CCAU efectúa la calificación previa del aviso, siguiendo para ello lo indicado en el Apartado 6.4, informando al responsable en turno del CCAU, para que confirme o rectifique la calificación y movilización de equipos para la resolución de la Emergencia.

II.12. Conclusiones del capítulo

La ampliación del sistema de distribución de gas natural que se presenta a través del PROYECTO que se presenta, constituye toda una obra especializada de ingeniería, la cual está basada en normas nacionales como internacionales, incluyendo especificaciones y buenas prácticas de ingeniería, de construcción, de seguridad y de protección ambiental, que hacen de este PROYECTO cuenta con las mejores condiciones para llevarse a cabo.

Desde su concepción en la etapa de diseño, hasta su posterior etapa de cierre, desmantelamiento y abandono de sitio, se consideran una serie de procedimientos y actividades que permiten mejorar las condiciones de protección ambiental durante toda la vida útil del PROYECTO:

Las etapas que tendrán una mayor presencia ambiental del PROYECTO serán desde la preparación del sitio y construcción, hasta su cierre, desmantelamiento y abandono, sin embargo, como se pudo apreciar, la construcción se va ejecutando en frentes de obra, de manera puntual, cada 100 metros de tramo de tubería y de manera temporal durante máximo 72 horas de apertura de la zanja. Los procedimientos.

Ahora bien, las condiciones de riesgo ambiental por la actividad altamente riesgosa, se presenta exclusivamente en la etapa de pre arranque y de operación y mantenimiento, pues es la etapa donde el sistema de distribución ya se encuentra presurizado con gas natural.

El resto de las etapas no se vislumbra ningún tipo de escenario de riesgo, pues el ducto no se encuentra presurizado con el gas natural.

Los procedimientos constructivos hacen que la integridad mecánica del ducto se mantenga y se asegure la confiabilidad de la instalación, una vez que entre en operaciones. Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de la normativa interna de grupo.

Po otra parte, durante los procedimientos de interconexión de los nuevos tramos del sistema de distribución, se espera la generación de emisiones fugitivas de gas natural, el cual contiene en mayor proporción, gas metano, sin embargo, dada la cantidad mínima de gas natural liberado, no constituye ningún tipo de escenario de riesgo, pues, como se acaba de señalar, la cantidad de gas natural es mínima y de muy corta duración.

Con base en lo anteriormente descrito, se considera que el PROYECTO cuenta con elementos técnicos, de procedimientos, operativos y de protección ambiental adecuados para poder llevarse a cabo, sin generar escenarios de riesgo importantes al ambiente, pues cuenta con diversos controles operacionales y de ingeniería previamente considerados en el PROYECTO, con lo cual, sumadas a las medidas preventivas y correctivas, se podrán mejorar las condiciones de seguridad industrial y de seguridad operativa.

Contenido general

III.	DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO	3
III.1.	Medio abiótico	3
III.1.1	Clima y fenómenos meteorológicos.....	3
III.1.2	Fenómenos hidrometeorológicos.....	4
III.1.3	Geología y geomorfología	4
III.1.4	Fallas y fracturas geológicas.....	5
III.1.5	Riesgos (Susceptibilidad)	6
III.1.6	Fisiografía y topografía	6
III.1.7	Suelos.....	8
III.1.8	Hidrología.....	9
III.2.	Medio biótico	15
III.2.1	Uso de suelo y vegetación	15
III.2.2	Fauna	18
III.3.	Medio socioeconómico	31

Contenido de tablas

Tabla IV. 1. Coordenadas del SAR.	9
Tabla IV. 2. Disponibilidad de agua en los acuíferos.....	13
Tabla IV. 3. Superficie por uso de suelo y vegetación en el SAR del Proyecto.	15
Tabla IV. 4. Listado de especies de flora identificadas en el SAR y AI del Proyecto.	¡Error! Marcador no definido.
Tabla IV. 5. Listado de fauna silvestre con presencia potencial en el AI del Proyecto (Fuente: GBIF).....	¡Error! Marcador no definido.

Contenido de ilustraciones

Ilustración III. 1. Unidades climáticas con distribución en el SAR del Proyecto.	3
Ilustración III. 2. Tipos de roca que componen el subsuelo del sitio en que se ubicará el Proyecto.	4
Ilustración III. 3. Fallas geológicas próximas al sitio del proyecto.....	5
Ilustración III. 4. Fenómenos Geológicos	6
Ilustración III. 5. Sistema de topoformas en que se ubica el Proyecto y su AI.	8
Ilustración III. 6. Tipos de suelo en el AI y trazo del Proyecto.....	8
Ilustración III. 7. Esgurrimientos superficiales y cuerpos de agua en el SAR del Proyecto.	11
Ilustración III. 8. Almacenamiento actual (https://www.tamaulipas.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/36/2018/06/Programa-Especial-Lluvias-y-Huracanes-2018-1.pdf)... ..	12
Ilustración III. 9. Ubicación Acuífero Bajo Río Bravo y lampazos -Anáhuac.	13
Ilustración III. 10. Uso de suelo y vegetación en el SAR del Proyecto.....	16
Ilustración III. 11. Uso de suelo en el AI y trazo del Proyecto, de acuerdo con lo observado durante la visita realizada al sitio.	17
Ilustración III. 12. INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL DE TAMAULIPAS.....	32
Ilustración III. 13 INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL DE TAMAULIPAS.....	33

III. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

III.1. Medio abiótico

III.1.1 Clima y fenómenos meteorológicos

De acuerdo con el conjunto de datos vectoriales climáticos, escala 1:1'000,000 del INEGI, el SAR del Proyecto presenta dos tipos de climas:

- BSo(h')(x') Árido, cálido, temperatura media anual mayor de 22°C temperatura del mes mas frio mayor de 18°C

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Ilustración III. 1. Unidades climáticas con distribución en el SAR del Proyecto.

En este tipo de clima se presentan temperaturas temperatura media anual mayor de 22°C temperatura del mes más frio mayor de 18°C.


III.1.2 Fenómenos hidrometeorológicos

De acuerdo con información histórica del Atlas Nacional de Riesgos, un fenómeno de índole meteorológico importante registrado en la zona del A nivel nacional, los Estados con mayor incidencia por afectaciones directas entre Programa Especial de Protección Civil Temporada de Lluvias y Huracanes 2018 Coordinación General de Protección Civil de Tamaulipas Departamento de Atlas y Sistematización de Riesgos 3 1970 y 2017 son: Baja California Sur con 48, Sinaloa con 41, Quintana Roo con 40, Veracruz de la Llave con 37, Jalisco con 32 y Tamaulipas con 30 Huracanes.

III.1.3 Geología y geomorfología

Unidades geológicas

El subsuelo en que se ubicará el Proyecto proviene de la era del Cenozoico, sistema Neógeno y Cuaternario; de acuerdo con la cartografía del INEGI, en el AI del proyecto se distribuye un tipo de roca ígnea extrusiva intermedia.

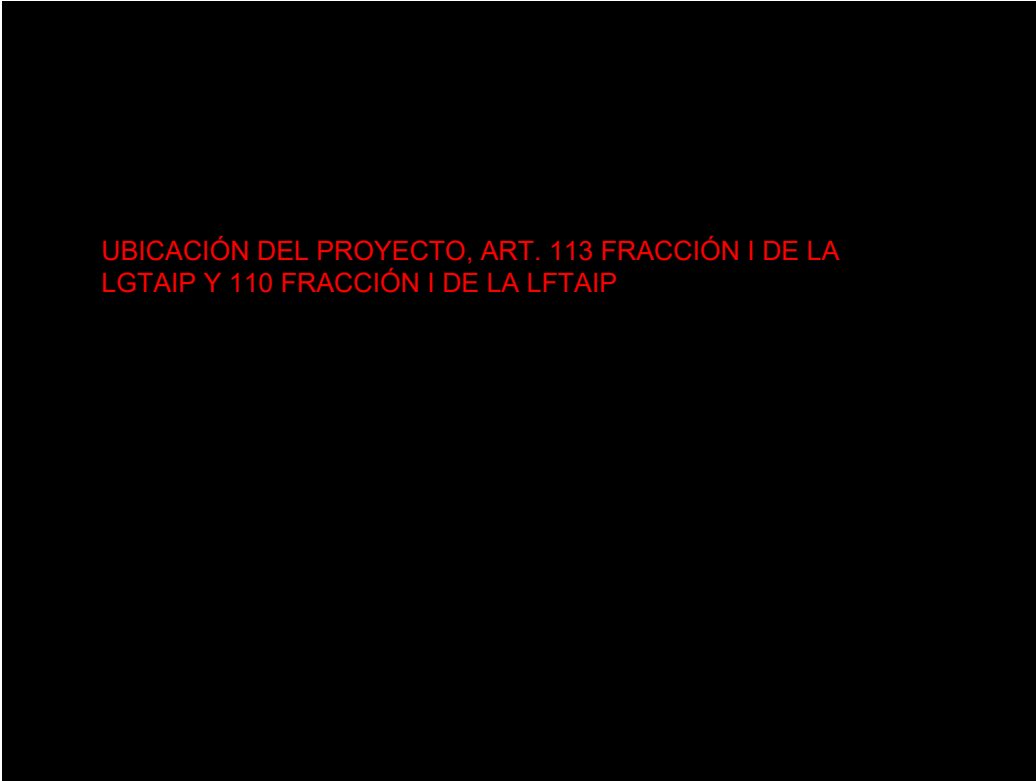

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA
LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Ilustración III. 2. Tipos de roca que componen el subsuelo del sitio en que se ubicará el Proyecto.

III.14 Fallas y fracturas geológicas.

Como se observa en la siguiente ilustración, el SAR del Proyecto no se encuentra sobre falla o fractura geológica alguna, la más cercana se ubica a en las inmediaciones del SAR como se puede observar en la siguiente imagen.

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110
FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Ilustración III. 3. Fallas geológicas próximas al sitio del proyecto.

III.1.5 Riesgos (Susceptibilidad)

El hundimiento es el movimiento vertical, por acción y efecto de la gravedad, que afecta y desplaza el suelo, el terreno o algún otro elemento de la superficie terrestre. Estos movimientos verticales de terreno pueden tener su origen por el colapso de cavernas en rocas calcáreas, llamado hundimiento kárstico, por compactación de materiales granulares o hundimiento diferencial, por la presencia de fallas geológicas (Olcina y Ayala, 2002). De igual forma el fenómeno puede generarse por actividades antrópicas como la sobreexplotación de acuíferos, entre otras.

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I
DE LA LFTAIP

Ilustración III. 4. Fenómenos Geológicos

III.1.6 Fisiografía y topografía

En los Municipios de la frontera (de Matamoros a Nuevo Laredo), los suelos típicos de esta provincia son los xerosoles, que se encuentran sobre lomeríos suaves y algunas llanuras. Son

suelos profundos, de textura de migajón arcillosa o arcillosa, de color amarillento o rojizo; se derivan de rocas arcillosas y calcáreas y su estructura es en forma de bloques. Los xerosoles cálcicos presentan movimientos de carbonato dentro del perfil; los xerosoles lúvicos presentan acumulación de arcilla en los horizontes subsuperficiales; los xerosoles háplicos no muestran evidencias tan claras de los procesos antes mencionados. Son suelos fértiles con deficiencia de nitrógeno, poco susceptibles a la erosión, y se encuentran en regiones áridas y semiáridas. Otros suelos localizados en esta área son los fluvisoles en la cercanía del Río Bravo y sus afluentes; los vertisoles, rendzinas y los solonchak están cercanos al litoral.

De acuerdo a INEGI, el Estado de Tamaulipas se ubica dentro de los límites de tres Provincias Fisiográficas que conforman el territorio mexicano, la zona montañosa del suroeste del Estado pertenece a la Provincia Sierra Madre Oriental, las extensas áreas de llanuras costeras, lomeríos y valles, así como las sierras de San Carlos y Tamaulipas que abarcan la mayoría de los terrenos tamaulipecos, corresponden a la Provincia Llanura Costera del Golfo Norte, finalmente hacia la zona noroeste, en la que predominan lomeríos suaves alternados con llanuras dentro de la Provincia Grandes Llanuras de Norteamérica. Ilustración III..

**UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110
FRACCIÓN I DE LA LFTAIP**

Ilustración III. 5. Sistema de topoformas en que se ubica el Proyecto y su AI.

III.1.7 Suelos

De acuerdo con la cartografía edafológica, escala 1:250 000, serie II del INEGI; en el SAR del Proyecto se distribuyen dos tipos de suelo: Rengosol calcarico Xenrosol Haplico Gravoso, Rengosol calcarico Xerosol Litico, Xerosol calcarico Xerosol haplico Regosol clacarico grueso, Xerosol calcarico Xerosol luvico grueso, Xerosol luvico Xerosol haplico Regosol calcarico fino (

Ilustración III.):

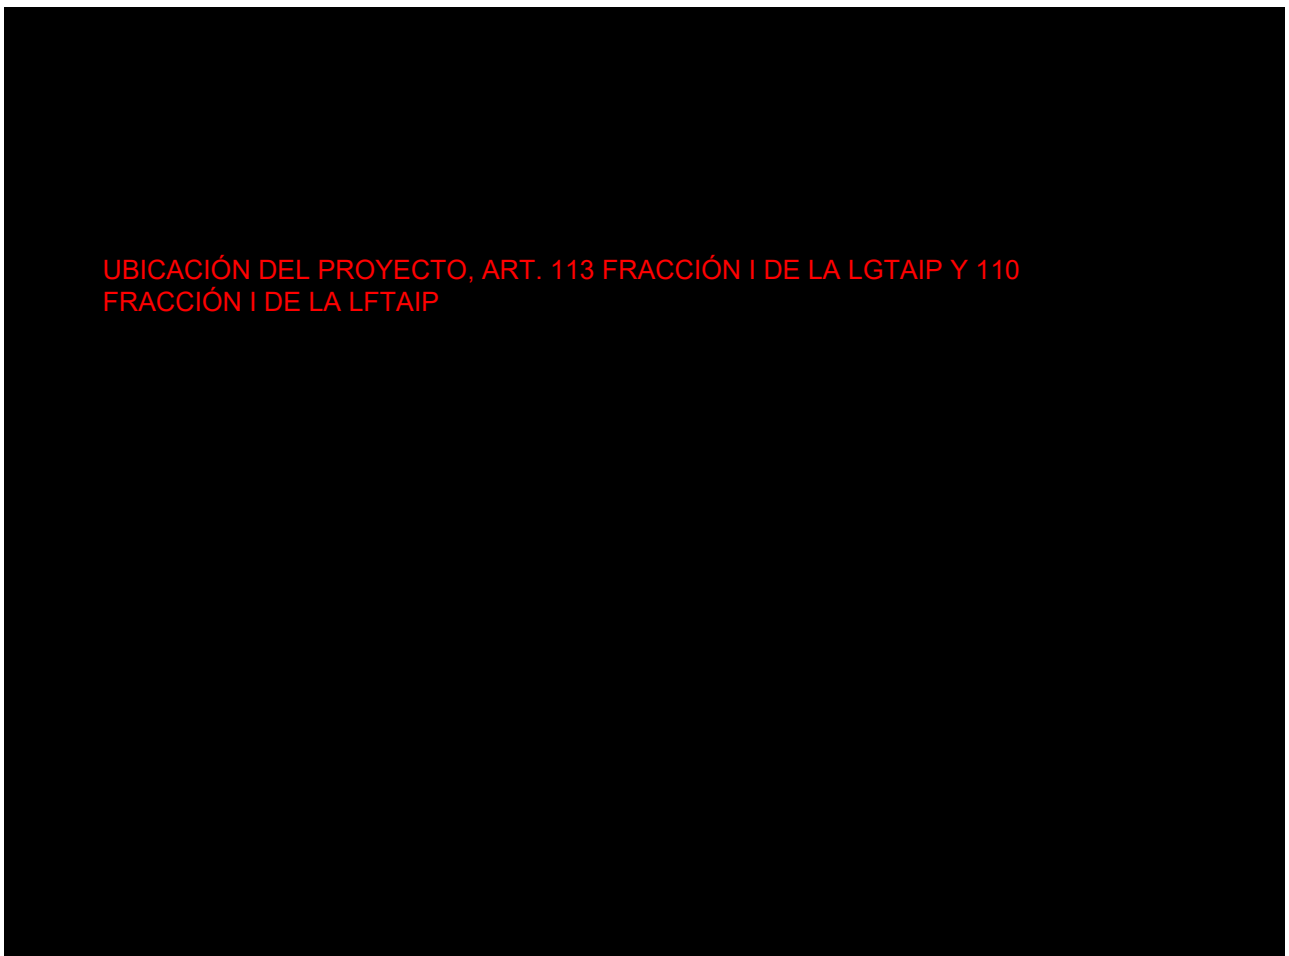


Ilustración III. 6. Tipos de suelo en el AI y trazo del Proyecto.

La Guía para la interpretación de cartografía edafología del INEGI, describe este tipo de suelo de la siguiente manera: Los suelos de tipo Regosol son suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. En los terrenos de la sierra de Tamaulipas predominan las selvas bajas caducifolias. Estas se encuentran en todas

las laderas de la sierra, que representa la parte central de una extensa área cubierta de selvas, o vegetación secundaria de este mismo tipo, y que se extiende —como se ha visto— al poniente, sur, sureste y noreste de la misma, sobre terrenos de la subprovincia de las Llanuras y Lomeríos.

Es precisamente en la sierra de Tamaulipas donde las selvas de este tipo se encuentran menos perturbadas, lo cual no significa que la influencia humana no sea considerable. Hacia las partes más elevadas de la sierra se encuentran los bosques de encino, y pequeñas porciones de encino-pino. No existe variedad de suelos ya que la mayor parte del AI del Proyecto está [urbanizada](#)

III.1.8 Hidrología

a. Hidrología superficial

El SAR del Proyecto se ubica en Regiones Hidrológicas que existen en el país cuatro corresponden al Estado de Tamaulipas, de las cuales son río bravo, riofalcon, río salado, río bravo matamoros, río san Fernando, río soto la marina.

Tabla IV. 1. Coordenadas del SAR.

X	Y	ID
COORDENADAS DEL PROYECTO ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP		45
		46
		47
		48
		49
		50
		51
		52

COORDENADAS DEL PROYECTO ART. 116 PRIMER PARRAFO DE LA LGTAIP Y ART. 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



Ilustración III. 7. Escurrimientos superficiales y cuerpos de agua en el SAR del Proyecto.

El Estado de Tamaulipas cuenta con 10 principales cuerpos de almacenamiento de agua o presas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera (: Zona Sur: Estudiante Ramiro Caballero Dorado (límites de González y El Mante), Saca de Agua de El Mante, Lic. Emilio Portes Gil en Xicoténcatl y González, y República Española en Aldama. La presa Estudiante Ramiro Caballero Dorado se alimenta del canal Las Ánimas, mismo que aguas abajo fluye hasta unirse con el Río Guayalejo, posee una longitud aproximada de 73 Km2 y tiene una capacidad de 571 Mm3 , es importante mencionar que las aportaciones de esta presa son a través de derivaciones controladas. Zona Centro: Vicente Guerrero en Padilla, Pedro J.

Méndez en Hidalgo, La Patria es Primero de Abasolo. De éstas presas la más importante es Vicente Guerrero, cuyos afluentes principales son los Ríos Purificación, San Carlos y Pilón.

Zona Norte: Presa Falcón (internacional) en Guerrero, Marte R. Gómez en Camargo y Las Blancas en Gustavo Díaz Ordaz. De éstas presas la más importante y más grande en el Estado es la Falcón con una capacidad de 5'038, 000,000 m3.

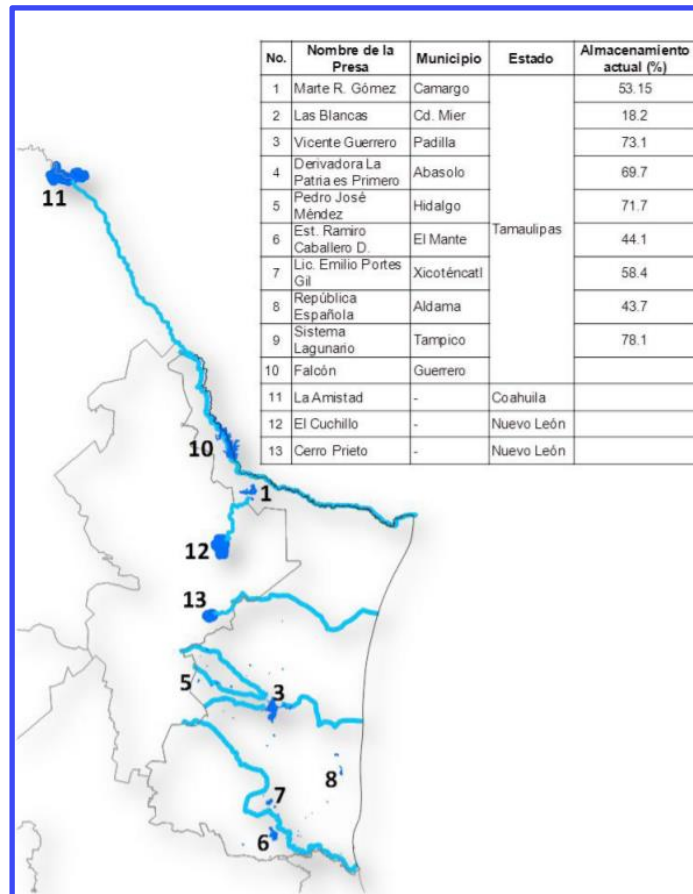


Ilustración III. 8. Almacenamiento actual

(<https://www.tamaulipas.gob.mx/proteccioncivil/wp-content/uploads/sites/36/2018/06/Programa-Especial-Lluvias-y-Huracanes-2018-1.pdf>).

b. Acuíferos

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el SAR del Proyecto en general contiene agua dulce y salobre. La recarga depende en parte de la variación de los caudales conducidos por el río y en parte, es inducida por el bombeo de los pozos, a costa de una reducción de su caudal

base y de la disponibilidad de agua superficial. Su uso es domestico principalmente tiene potencial de uso vía la desalación con riesgo de desconectarse del rio. (Ilustración III.).

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP



Ilustración III. 9. Ubicación Acuífero Bajo Río Bravo y lampazos -Anáhuac.

De acuerdo con CONAGUA los acuíferos que se encuentran en Tamaulipas son los siguientes

Tabla IV. 2. Disponibilidad de agua en los acuíferos.

CLAVE	ACUÍFERO
2801	Bajo Rio Bravo
2802	Méndez-San Fernando
2803	Hidalgo-Villagrán
2804	San Carlos
2805	Jiménez-Abasolo
2806	Márgenes del Rio Purificación
2807	Victoria-Guemez
2808	Victoria-Casas
2809	Aldema-Soto La Marina
2810	Palmillas-Jaumave
2811	Liera-Xicoténcatl
2812	Ocampo-Antiguo Morelos
2813	Zona sur
2814	Tula-Bustamante

III.2. Medio biótico

III.2.1 Uso de suelo y vegetación

Tabla IV. 3. Superficie por uso de suelo y vegetación en el SAR del Proyecto.

Clave	Uso de suelo y vegetación	Área (%)
RA	AGRICULTURA DE RIEGO ANUAL	2.93
TA	AGRICULTURA DE TEMPORADA ANUAL	2.83
TP	AGRICULTURA DE TEMPORAL PERMANENTE	0.07
H20	AGUA	0.90
MET	MATORRAL ESPINOSO TAMAULIPECO	8.58
PC	MEZQUITAL XEROFILO	1.58
PI	PASTIZAL INDUCIDO	37.5
AH	URBANO CONSTRUIDO	0.65
VH	VEGETACION HALOFITA XEROFILA	40.67
VH	VEGETACION HALOFILA XEROFILA	0.36
Vsa/MET	VEGETACION SECUANDARIA ARBUSTIVA DE MATORRAL ESPINOSO TAMAULIPECO	0.36

Las selvas se hallan en las estribaciones de las sierras; predominan las selvas caducifolia y espinosa. Las principales especies presentes son: aguacatillo, tepeguaje, guácima, palo mulato y cruceto; todas estas usadas como madera.


Los bosques se hallan en las partes altas de las sierras; predominan los bosques de encino y los de coníferas. Las principales especies presentes son: encino, copalillo, pino chino y nopal; todos estos usados como madera.

Los mezquites se hallan principalmente en las zonas áridas del noreste y sureste de la entidad. Las principales especies presentes y el uso que se les da, son: mezquite (madera), ébano (madera), nagua blanca (forraje), cruceto (madera) y gavia (madera) (Ilustración IV.15).

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Uso de Suelo y Vegetación Serie VI, INEGI

PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN,
PRE-ARRANQUE, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO,
CIERRE, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DEL
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL
DE NATURGY MÉXICO S.A DE C.V.
EN EL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO,
EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, MÉXICO.



Naturgy
Naturgy México, S.A de C.V.

SINERGIA para la Administración
de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

Logística

Distancia de referencia 250 mts

Sistema Ambiental Regional Nuevo Laredo

Resolución: Política Municipal

División Política Estatal

Uso de suelo y vegetación Serie VI

Descripción

% Superficie ocupada

AGRICULTURA DE TIEMPO ANUAL 2.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.07

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

AGRICULTURA DE TIEMPO PERMANENTE 0.00

Ilustración III. 11. Uso de suelo en el AI y trazo del Proyecto, de acuerdo con lo observado durante la visita realizada al sitio.

De acuerdo con la identificación taxonómica de flora en el Sistema Ambiental Regional (SAR) y Área de Influencia (AI) se ubicó un total de 60 familias, 153 géneros, 211 especies; de los cuales salieron 6 tipos de estratos, divididos en: arbóreo 113, arbustivo 88, cactáceo 2, herbáceo, 3, palma 3, yuca 1; se encontraron que *Albizia occidentalis* T. S. Brandegeee, *Erythrina coralloides* DC., *Dasyllirion acrotrichum* (Schiede) Zucc., entra dentro de la NOM-059-2010-SEMARNAT, categoría-Amenazado (A), *Cedrela dugesii* S. Watson, entra dentro de la NOM-059-2010-SEMARNAT, categoría-bajo protección (Pr), las áreas se encontraron con vegetación indicadora de perturbación presentes como son de la familia Poaceae y Convolvulaceae, así como actividad antropogénica. En la identificación taxonómica de fauna tenemos un total de 3 clases, 39 familias, 61 géneros, 66 especies, en la fauna se observó el murciélago trompudo dentro de la categoría de Amenazado con respecto a la NOM-059-2010- SEMARNAT.

Encontramos que dentro de las categorías de la IUCN en cuanto a flora tenemos *Washingtonia filifera*, *Pistacia mexicana*, *Bursera cuneata*, *Bursera palmieri*, *Bursera bipinnata*, *Bursera fagaroides*, con categoría de casi amenazado, *Hesperalbizia occidentalis* categoría de peligro, *Leucaena cuspidata* con categoría de Vulnerable, *Quercus rugosa*, *Cedrela dugesii* con categoría de en peligro, *Nolina parviflora*, *Jacaranda mimosifolia*, *Pinus greggii*, con categoría de vulnerable, *Hesperalbizia occidentalis* con categoría de peligro. en cuanto a fauna encontramos al *Choeronycteris mexicana* en la categoría de Casi amenazada.

En cuanto a las Áreas Naturales Sierra de Lobos no va a tener un impacto a flora y fauna ya que esta no entra en el Área de Influencia, en cuanto al AICA más cercana que es Sierra de Santa rosa no va a presentar ningún impacto.

León muestra la zona del SAR y del IA como zona impactada, y antropogénica, lo cual nos dice que a pesar de que encontraron especies dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en IUCN, no se va a tener impacto significativo a la flora y fauna del lugar.

Estos lugares ya están totalmente impactados por las actividades humanas, hasta el punto en el que se observó a un ave descansando en un pedazo de residuo sólido.

Lamentablemente también los cuerpos de agua se vieron secos y con residuos sólidos, y el olor que se presentaba era pútrido, esto indicó el nivel de contaminación que es mala.

Así como las especies indicadoras como la higuera y el tabaquillo, la presencia de estas fue más frecuente lo que indicó un nivel de invasión preocupante. Le está tomando más tiempo a la naturaleza recuperarse del daño ocasionado por las actividades humanas, como la industria, pastoreo y agricultura que el crecimiento de la mancha urbana, lo que ocasionará que la biodiversidad de ese municipio disminuya día con día.

El problema de contaminación de León no va a ser generado por el proyecto, el deterioro ambiental que presenta León ya está presente lo que indica que dicho proyecto no va a deteriorar más el medio, este se realiza donde está actualmente la carpeta asfáltica.

III.2.1 Flora

En relación a la flora se encontró un total de 60 familias, 153 géneros y 211 especies para el Sistema Ambiental Regional (SAR) en el Municipio de León en el estado de Guanajuato.

IDENTIFICACION TAXONOMICA DE FLORA		
FAMILIA	GENERO	ESPECIE
60	153	211



Ilustración III. 12. Taxonomía de flora.

FAMILIAS ENCONTRADAS EN EL SAR

Se encontró un total de 60 familias de las cuales las más **representativas** son: Asparagaceae 11, Cactaceae 16, Compositae 13, Leguminosae 27.

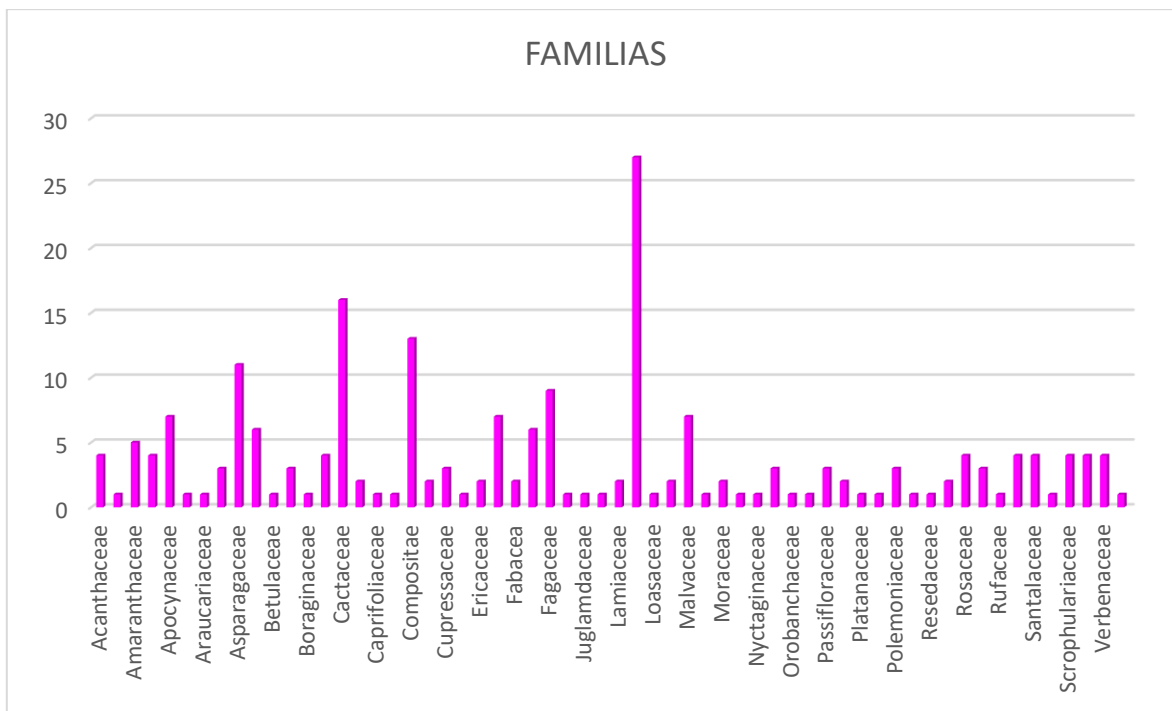


Ilustración III. 13. Familias de flora encontradas en el SAR.

GENEROS ENCONTRADOS EN EL SAR

Se encontró un total de 153 de los cuales los más representativos son: Agave 6, Buddleja 4, Mimosa 4, Opuntia 9, Quercus 6.

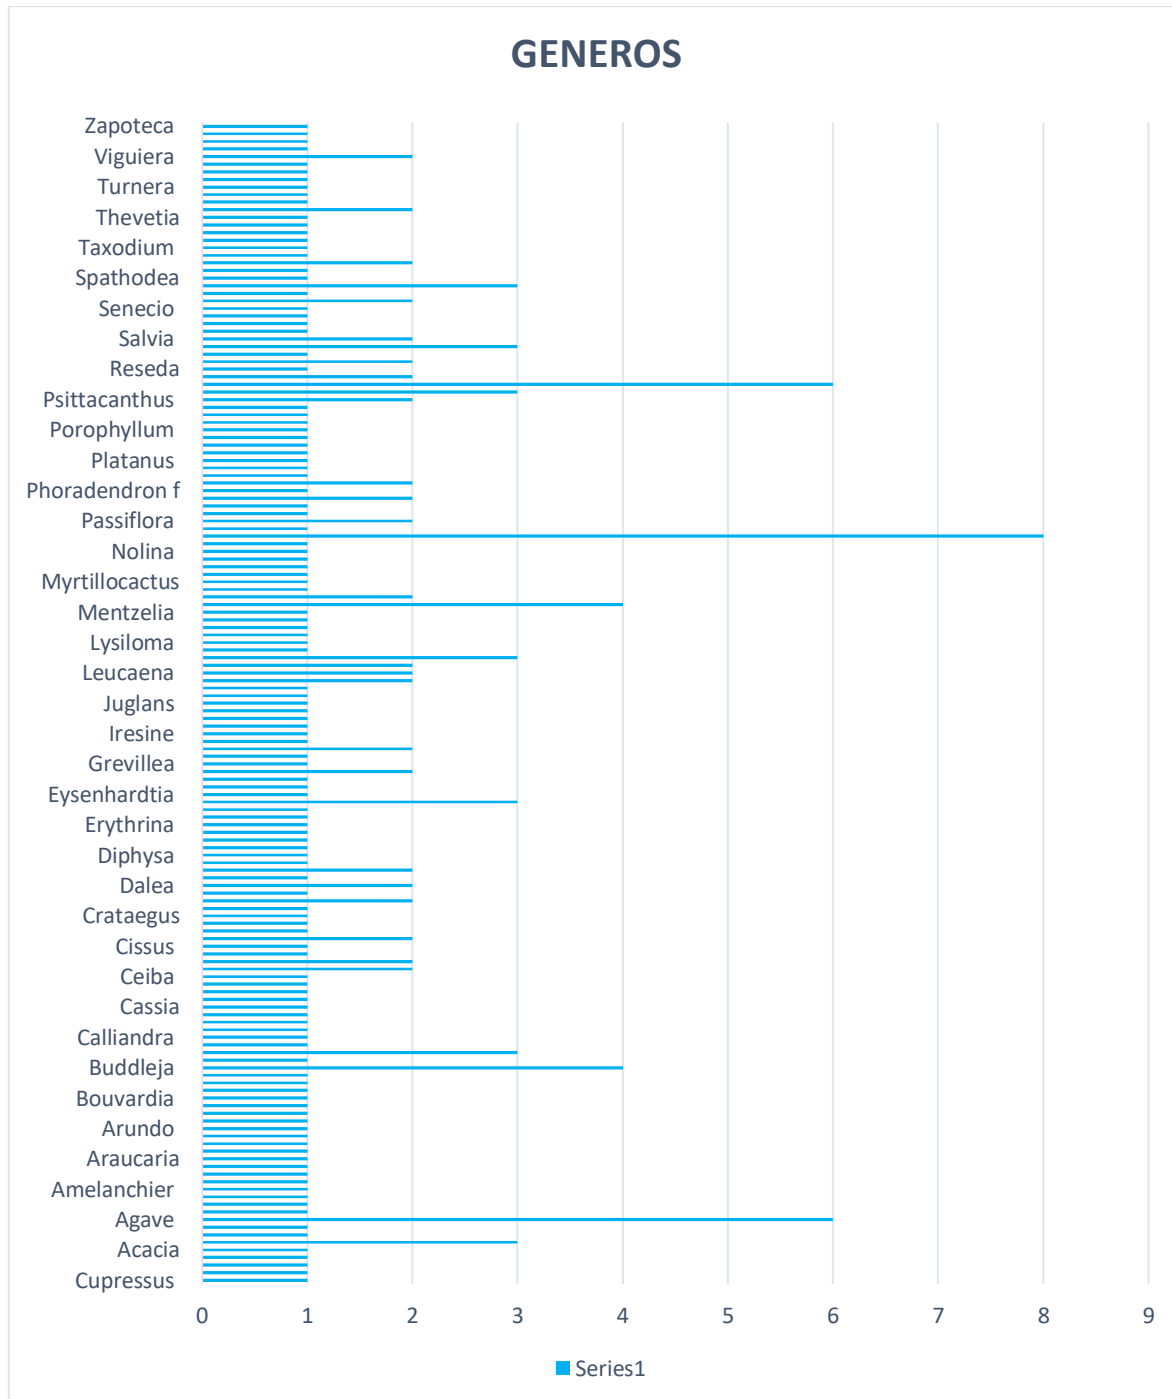


Ilustración III. 14. Géneros de flora encontradas en el SAR.

ESPECIES ENCONTRADAS EN EL SAR

Se encontró un total de 222 de los cuales los más representativos son:

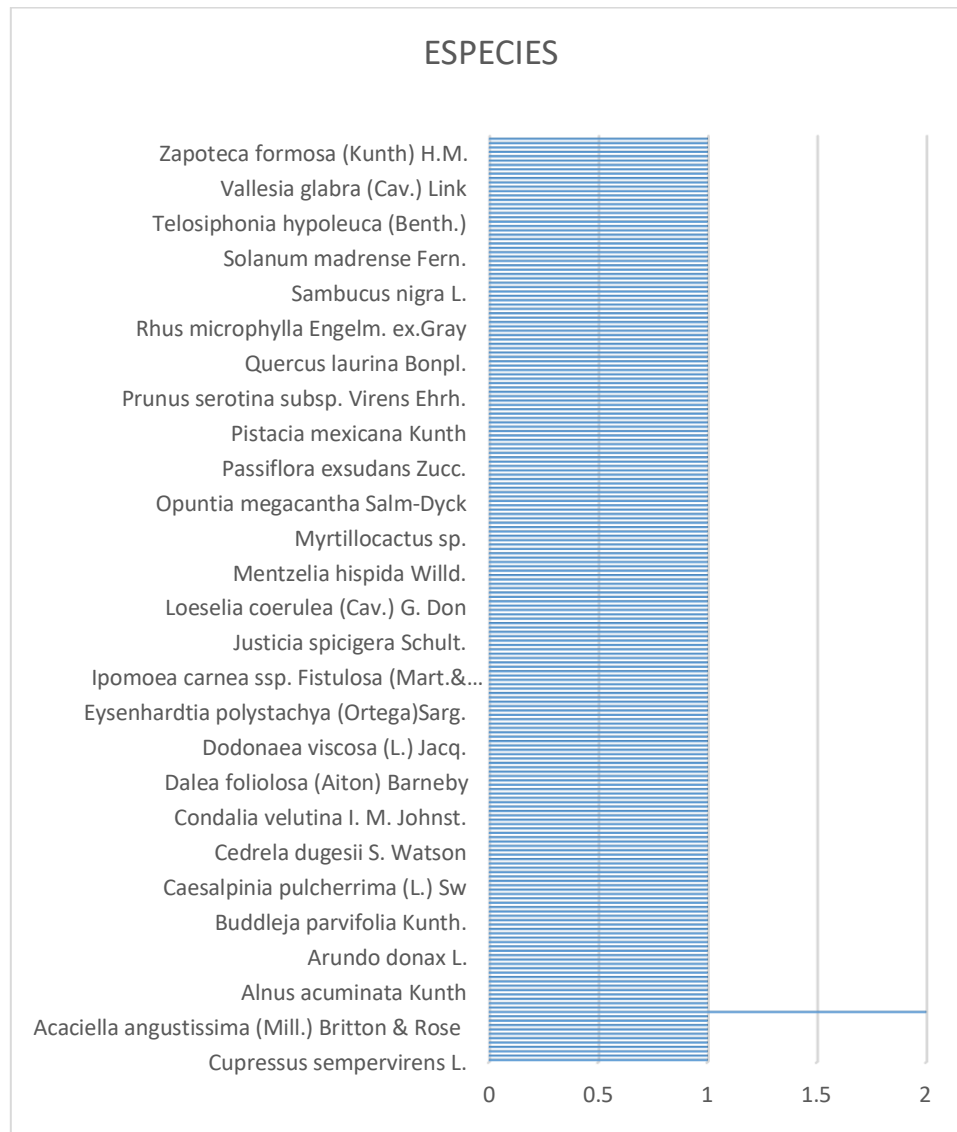


Ilustración III. 15. Especies de flora encontradas en el SAR.

ESTRATOS ENCONTRADAS EN EL SAR

Dentro del total de especies encontradas de flora se encuentra la división de estratos, esta es de mucha ayuda ya que nos muestra el total de árboles, arbustos, cactáceas, herbáceas, palmas, rosetófilos se encuentran en el área. A nivel cuantitativo tenemos que lo más representativo fue: Arbóreo 114, Arbustivo 88, que son los más predominantes.

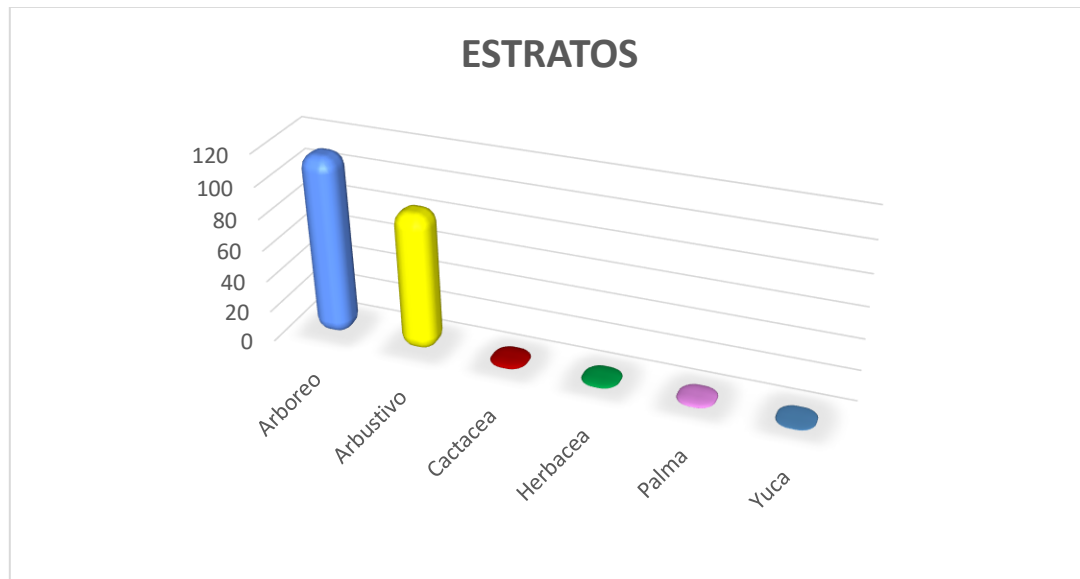


Ilustración III. 16. Estratos de flora encontradas en el SAR.

NOM-059-SEMARNAT-2010 ENCONTRADAS EN EL SAR

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, con respecto a los resultados obtenidos, tenemos las siguientes especies mostradas en la tabla.

NOM-059-SEMARNAT-2010			
NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	ESTRATO	NOM-059
<i>Albizia occidentalis</i> T. S. Brandege	Palo Blanco	Arboreo	A
<i>Erythrina coralloides</i> DC.	Patol	Arboreo	A
<i>Cedrela dugesii</i> S. Watson	Nogal Cimarrón	Arboreo	Pr
<i>Dasyllirion acrotrichum</i> (Schiede) Zucc.	Quesitos	Arbustivo	A

III.2.2 Fauna

En relación con la fauna se encontró un total de 3 clases, 38 familias, 38 géneros y 67 especies para el Sistema Ambiental Regional (SAR) en el Municipio de León Guanajuato.

CLASES	3
FAMILIAS	38
GENEROS	38
ESPECIES	67

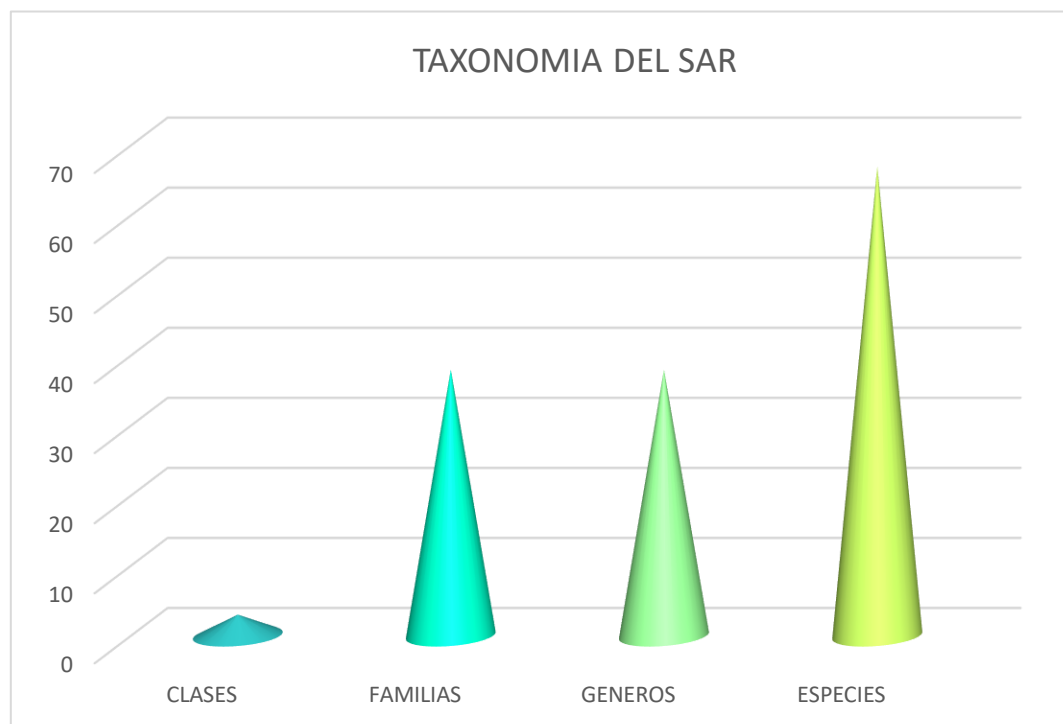


Ilustración III. 17. Taxonomía de fauna.

CLASES ENCONTRADAS EN EL SAR

En la identificación taxonómica de fauna clases de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos encontramos la presencia de 14 Aves, 23 Mamíferos, 4 Reptiles.

CLASES	
Aves	41
Mamíferos	23
Reptiles	4



Ilustración III. 18. Clases de fauna encontradas en el SAR.

FAMILIAS ENCONTRADAS EN EL SAR

Se encontró un total de 38 familias de las cuales las más **representativas** son: Anatidae 7, Columbidae 4, Mephitidae 4, Scolopacidae 4.

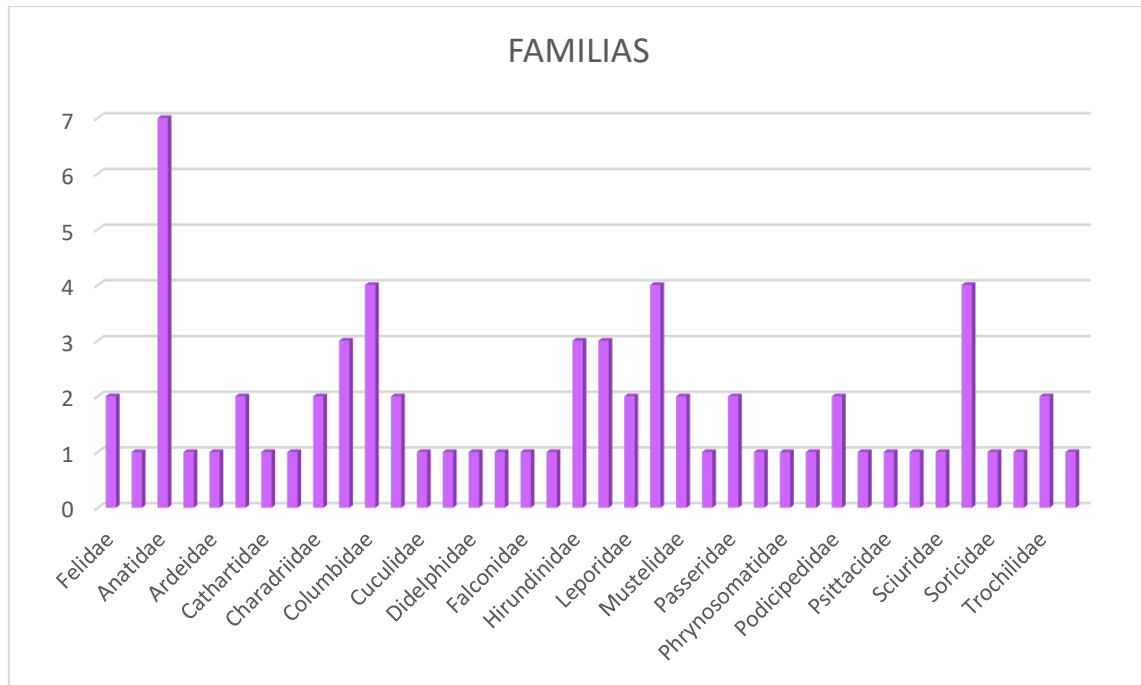


Ilustración III. 19. Familias de fauna encontradas en el SAR.

GENEROS ENCONTRADOS EN EL SAR

Se encontró un total de 16 géneros de las cuales las más **representativas** son: Coragyps 5, Quiscalus 3.

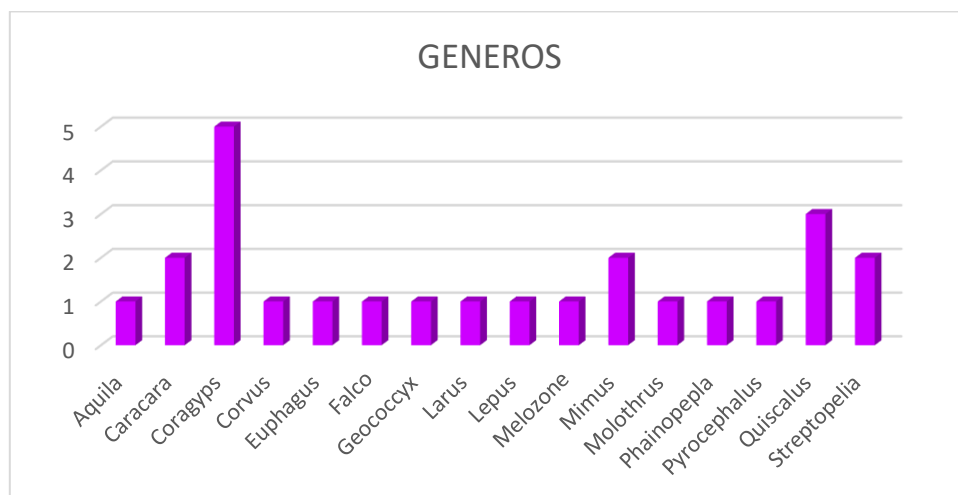


Ilustración III. 20. Géneros de fauna encontradas en el SAR.

ESPECIES ENCONTRADAS EN EL SAR

Se encontró un total de 67 especies de las cuales las más **representativas** son:

ESPECIES
<i>Psaltirparus minimus</i>
<i>Actitis macularius</i>
<i>Amazilia violiceps</i>
<i>Anas clypeata</i>
<i>Anas cyanoptera</i>
<i>Anas platyrhynchos</i>
<i>Anas strepera</i>
<i>Anser anser</i>
<i>Aythya collaris</i>
<i>Barisia imbricata</i>
<i>Bassariscus astutus</i>
<i>Calidris melanotos</i>
<i>Calidris minutilla</i>
<i>Canis latrans</i>
<i>Cathartes aura</i>
<i>Charadrius semipalmatus</i>
<i>Charadrius vociferus</i>
<i>Choeronycteris mexicana</i>
<i>Chondestes grammacus</i>
<i>Coluber flagellum</i>
<i>Columba livia</i>
<i>Columbina inca</i>
<i>Conepatus leuconotus</i>
<i>Crotophaga sulcirostris</i>
<i>Cynanthus latirostris</i>
<i>Dasyus novemcinctus</i>

<i>Didelphis virginiana</i>
<i>Egretta thula</i>
<i>Falco sparverius</i>
<i>Himantopus mexicanus</i>
<i>Hirundo rustica</i>
<i>Ictidomys mexicanus</i>
<i>Lampropeltis mexicana</i>
<i>Lepus californicus</i>
<i>Lynx rufus</i>
<i>Mephitis macroura</i>
<i>Molothrus ater</i>
<i>Mustela frenata</i>
<i>Myiopsitta monachus</i>
<i>Odocoileus virginianus</i>
<i>Oxyura jamaicensis</i>
<i>Passer domesticus</i>
<i>Pecari tajacu</i>
<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>
<i>Perognathus flavus</i>
<i>Peromyscus difficilis</i>
<i>Pituophis deppei</i>
<i>Podiceps nigricollis</i>
<i>Podilymbus podiceps</i>
<i>Procyon lotor</i>
<i>Puma concolor</i>
<i>Quiscalus mexicanus</i>
<i>Sceloporus grammicus</i>
<i>Setophaga coronata</i>
<i>Sigmodon hispidus</i>
<i>Sorex saussurei</i>
<i>Spilogale gracilis</i>
<i>Spinus pinus</i>
<i>Stelgidopteryx serripennis</i>

Sylvilagus audubonii
Tachycineta thalassina
Taxidea taxus
Tyrannus vociferans
Urocyon cinereoargenteus
Xanthocephalus xanthocephalus
Zenaida asiatica
Zenaida macroura

Figura 15 Especies encontradas en el SAR

NOM-059-SEMARNAT-2010 ENCONTRADAS EN EL SAR

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, con respecto a los resultados obtenidos, tenemos las siguientes especies mostradas en la tabla.

CLASE	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	NOM-059
Mamíferos	<i>Bassariscus astutus</i>	Cacomixtle	A
Aves	<i>Coluber flagellum</i>	Chirriónera	A
Reptiles	<i>Barisia imbricata</i>	lagarto alicante del Popocatepetl	Pr
Mamífero	<i>Choeronycteris mexicana</i>	Murciélago trompudo	A

IUNC- RED LIST- OF THREATENED ESPECIES EN CONTRADAS EN EL SAR


Establecida en 1964, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha evolucionado hasta convertirse en la fuente de información más completa del mundo sobre el estado de riesgo de extinción global de especies animales, hongos y vegetales.

La Lista Roja de la UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo. Mucho más que una lista de especies y su estado, es una herramienta poderosa para informar y catalizar acciones para la conservación de la biodiversidad y el cambio de políticas, fundamental para proteger los recursos naturales que necesitamos para sobrevivir. Proporciona información sobre el área de distribución, el tamaño de la población, el hábitat y la ecología, el uso y / o comercio, las amenazas y las acciones de conservación que ayudarán a informar las decisiones de conservación necesarias.

La Lista Roja de la UICN es utilizada por agencias gubernamentales, departamentos de vida silvestre, organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la conservación, planificadores de recursos naturales, organizaciones educativas, estudiantes y la comunidad empresarial. El proceso de la Lista Roja se ha convertido en una empresa masiva que involucra al personal del Programa Global de Especies de la UICN, las organizaciones asociadas y los expertos de la Comisión de Supervivencia de las Especies de la UICN y las redes asociadas que compilan la información sobre las especies para hacer de la Lista Roja de la UICN el producto indispensable que es hoy.

Hasta la fecha, se han evaluado exhaustivamente muchos grupos de especies, incluidos mamíferos, anfibios, aves, corales formadores de arrecifes y coníferas. Además de evaluar las especies recientemente reconocidas, la Lista Roja de la UICN también vuelve a evaluar el estado de algunas especies existentes, a veces con historias positivas que contar. Por ejemplo, buenas noticias como la baja (es decir, la mejora) de varias especies en la escala de categorías de la Lista Roja de la UICN, debido a los esfuerzos de conservación. Sin embargo, la mala noticia es que la biodiversidad está disminuyendo. Actualmente, hay más de 138,300 especies en la Lista Roja de la UICN, con más de 38,500 especies en peligro de extinción, incluido el 41% de anfibios, 37% de tiburones y rayas, 34% de coníferas, 33% de corales formadores de arrecifes, 26% de mamíferos y 14% de aves.

A pesar de las altas proporciones de especies amenazadas, estamos trabajando para revertir, o al menos detener, el declive de la biodiversidad. El aumento de las evaluaciones ayudará a convertir la Lista Roja de la UICN en un "Barómetro de la vida" más completo. Para hacer esto, necesitamos aumentar el número de especies evaluadas a al menos 160.000. Esto mejorará la cobertura taxonómica mundial y, por lo tanto, proporcionará una base más sólida para permitir mejores decisiones de conservación y políticas. La Lista Roja de la UICN es crucial no solo para ayudar a identificar aquellas especies que necesitan esfuerzos de recuperación específicos, sino también para enfocar la agenda de conservación al identificar los sitios y hábitats clave que deben protegerse. En última instancia, la Lista Roja de la UICN ayuda a orientar e informar las futuras prioridades de conservación y financiación.

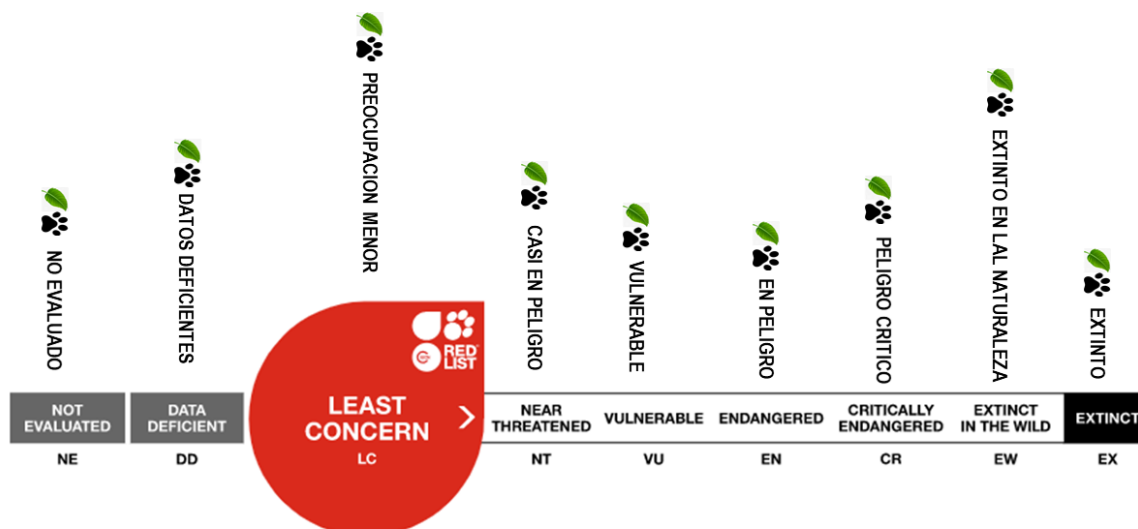

De acuerdo con la IUCN, con respecto a los resultados obtenidos, tenemos las siguientes especies mostradas en la tabla.

Flora

NOMBRE CIENTIFICO	IUCN
<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary	Casi amenazado
<i>Pistacia mexicana</i> Kunth	Casi amenazado
<i>Bursera cuneata</i> (Schlechtl.) Engl.	Casi amenazado
<i>Bursera palmieri</i> S. Watson	Casi amenazado
<i>Bursera bipinnata</i> (Sessé et Moc.ex. DC.) Engl.	Casi amenazado
<i>Bursera fagaroides</i> (Kunth) Engl.	Casi amenazado
<i>Hesperalbizia occidentalis</i> (Brandege) Barneby & J.W.Grime	en peligro
<i>Leucaena cuspidata</i> Standl.	Vulnerable
<i>Quercus rugosa</i> Née	en peligro
<i>Cedrela dugesii</i> S. Watson	en peligro
<i>Nolina parviflora</i> (HBK.) Hemsley	Vulnerable
<i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don	Vulnerable
<i>Pinus greggii</i> Englem	Vulnerable
<i>Hesperalbizia occidentalis</i> (Brandege) Barneby & J.W.Grime	en peligro

Fauna

NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE COMUN	IUCN
<i>Choeronycteris mexicana</i>	Murciélago trompudo	Casi amenazada

III.3. Medio socioeconómico

De acuerdo con el censo de población y vivienda del INEGI, los Municipios del Estado de Tamaulipas, en que se establecerá el Proyecto, presentan los siguientes indicadores socioeconómicos de mayor relevancia:

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL (ITAEE), PARA TAMAULIPAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

El ITAEE es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país. Al igual que todos los productos derivados del Sistema de Cuentas Nacionales de México, en los cálculos que aquí se ofrecen se incorporaron los conceptos y metodologías en materia de contabilidad nacional, sugeridos por organismos

internacionales plasmados en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales 2008. Para el segundo trimestre de 2020, Tamaulipas presentó una variación anual en el total de su economía de (-)16.2 por ciento.

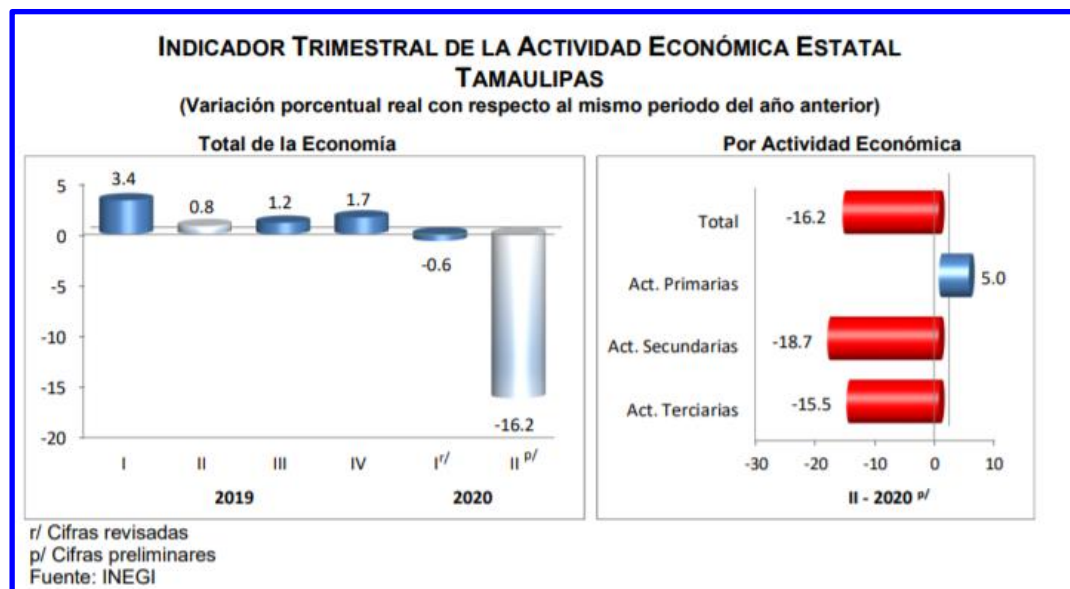


Ilustración III. 21. INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL DE TAMAULIPAS

Las Actividades Primarias tuvieron un incremento a tasa anual de 5 por ciento. Mientras que, las Actividades Secundarias reportaron un movimiento anual de (-)18.7 por ciento. En tanto, las Actividades Terciarias fueron las que más influyeron en el comportamiento de la entidad, al registrar un decremento anual de (-)15.5 por ciento. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), correspondientes a Tamaulipas para el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior.

PRINCIPALES RESULTADOS :Tamaulipas mostró un movimiento anual de (-)16.2% durante el segundo trimestre de 2020, derivado del comportamiento de las Actividades Secundarias y Terciarias que descendieron (-)18.7 y (-)15.5 %, respectivamente; mientras que, las Primarias crecieron 5 por ciento.

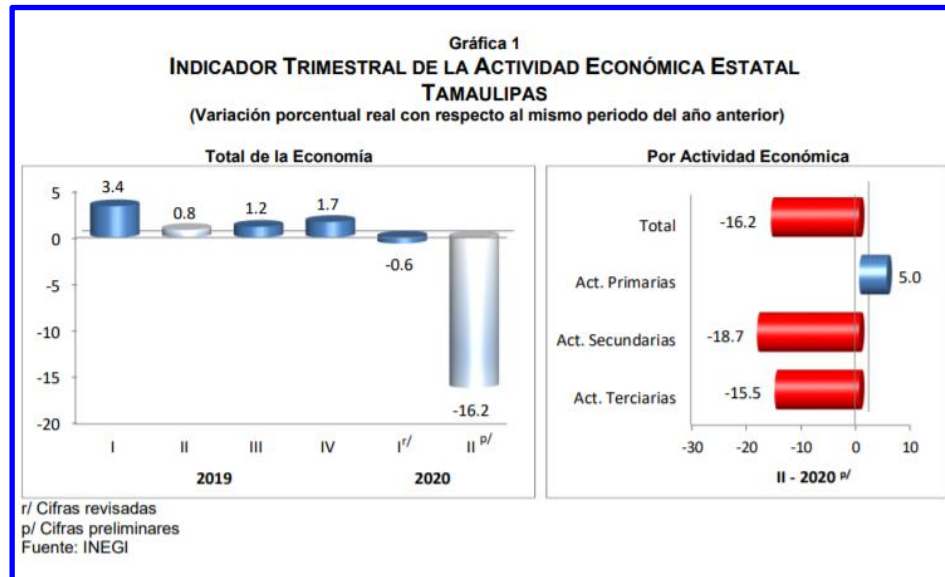


Ilustración III. 22 INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL DE TAMAULIPAS

Por su parte, el acumulado enero-junio decreció (-)8.4%, reflejo del descenso en las Actividades Secundarias de (-)10.9% y las Terciarias de (-)7.8%; a su vez, las Primarias crecieron 9 por ciento.

CONTENIDO GENERAL

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	4
IV.1. Identificación de peligros y jerarquización de escenarios de riesgo	10
IV.1.1. Análisis preliminar de peligros	10
IV.1.2. Antecedentes de accidentes e incidentes en proyectos similares	33
IV.1.3. Identificación de peligros y escenarios de riesgo	48
IV.1.4. Jerarquización de escenarios de riesgo	69
IV.2. Análisis cuantitativo de riesgo	139
IV.2.1. Análisis de frecuencias	139
IV.2.2. Análisis de consecuencias	145

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla IV.1.- Matriz de interacciones entre las principales sustancias peligrosas consideradas en el Proyecto.	11
Tabla IV.2.- Antecedentes de accidentes e incidentes del proyecto.	36
Tabla IV.3.- Resumen histórico de reportes de accidentes e incidentes presentados a la ASEA.	42
Tabla IV.4.- Ejemplos de peligros químicos en plantas de proceso.	50
Tabla IV.5.- Recomendación de CCPS / AIChE para la selección de metodologías de identificación de peligros de acuerdo a la fase de diseño de la instalación (Fuente: AIChE / CCPS, 1992).	53
Tabla IV.6.- Personal especializado entrevistado, fechas y horarios de entrevista y temas tratados.	55
Tabla IV.7.- Formato de la hoja de trabajo del Análisis ¿Qué pasa si ...?.	57
Tabla IV.8.- Palabras guía y desviaciones del proceso.	61
Tabla IV.9.- Relación de escenarios de riesgo identificados mediante la aplicación de las metodologías ¿Qué pasa si ...? y Análisis de Peligros y Operatividad.	Error! Marcador no definido.
Tabla IV.10.- Criterios para la calificación del índice de frecuencias.	70
Tabla IV.11.- Criterios para la calificación del índice de consecuencias.	72
Tabla IV.12.- Matriz de jerarquización de riesgos.	73
Tabla IV.13.- Interpretación de los niveles de riesgo.	74
Tabla IV.14.- Jerarquización de escenarios de riesgo identificados mediante las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y Análisis de Peligros y Operatividad.	75
Tabla IV.15.- Criterios de asignación de frecuencias para los eventos base o no desarrollados en el árbol de fallos.	144
Tabla IV.16.- Tipos de escenarios de riesgo en función de la peligrosidad de la sustancia.	146
Tabla IV.17.- Tipo de escenarios a simular.	152
Tabla IV.18.- Criterios para definir el tamaño de fuga en las City Gate's y ERM's.	155
Tabla IV.19.- Criterios para definir el tamaño de fuga en la red de distribución.	155
Tabla IV.20.- Condiciones de presión en la cuantificación de radios de afectación en las City Gates y ERM's.	157
Tabla IV.21.- Condiciones de presión en la cuantificación de radios de afectación en la red de distribución.	157
Tabla IV.22.- Estabilidades de Pasquill-Gifford a emplearse en cuantificación de eventos de desviaciones identificadas en Sistema de Distribución de gas natural.	158
Tabla IV.23.- Criterios de radiación para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de incendio de nube de gas (Flash fire).	160
Tabla IV.24.- Criterios de radiación para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de incendio tipo dardo de fuego (Jet fire).	160
Tabla IV.25.- Criterios de sobrepresión para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de deflagración de gas natural.	160

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura IV.1.- Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos, de conformidad con la Guía para la Presentación del Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos (versión Julio 2020).	6
Figura IV.2.- Árbol de eventos para la fuga de ácido cianhídrico.....	146
Figura IV.3.- Árbol de eventos para el escenario de pérdida de contención de gas natural en la red de distribución del PROYECTO que se presenta.	162

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

El desarrollo económico e industrial del mundo ha venido acompañado de sucesos que han cambiado los paradigmas de los procesos de producción, dando mayor importancia a la seguridad industrial y la seguridad operativa.

El análisis de riesgos surge como consecuencia de eventos catastróficos que a través de la historia reciente de la industria de procesos en el mundo, han puesto de manifiesto la importancia de la gestión de los riesgos asociados a estos procesos. Por ejemplo, el accidente de Bhopal, en la India, ocurrido la mañana del 3 de diciembre de 1984, donde se produjo la liberación a la atmósfera de 26 toneladas métricas de isocianato de metilo, una sustancia altamente tóxica, la cual produjo aproximadamente 2,500 a 4,000 fatalidades y más de 180,000 heridos y afectados. Otro ejemplo de evento catastrófico es el ocurrido en nuestro país, en la localidad de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, Estado de México, ocurrido el día 19 de noviembre de 1984. Este desastre, ocurrido en la terminal de almacenamiento de gas licuado (Gas LP) de PEMEX ubicada dentro de la localidad, donde se produjeron múltiples explosiones e incendios en los tanques de almacenamiento de gas LP, a causa de la ruptura y fuga de gas en un ducto de transporte y la formación de una nube de gas LP altamente inflamable, causó la muerte de más de 500 personas, aproximadamente 7,000 heridos y la destrucción total de edificaciones y zonas habitacionales dentro de un radio de 300 metros.

Dada la naturaleza catastrófica de este tipo de escenarios, surgió la necesidad de analizar los riesgos potenciales asociados a los procesos, de tal manera que se pudieran establecer los controles operacionales, los sistemas de seguridad y de respuesta a emergencias requeridos para su atención.

El Análisis de Riesgos en los Procesos (ARP) consiste en la aplicación sistemática de metodologías de identificación de peligros y evaluación de riesgos que se puede realizar dentro de todo el ciclo de vida de una instalación, involucrando sus diferentes fases, desde la ingeniería conceptual, hasta su abandono y desmantelamiento al término de su ciclo de vida.

El ARP aborda tres cuestionamientos fundamentales cuya respuesta permite a los analistas a definir estrategias, controles operacionales, sistemas de seguridad y de respuesta a emergencias, orientados a reducir el riesgo asociado a la instalación evaluada:

Peligro - ¿Qué puede salir mal?

Consecuencias - ¿Qué tan malo puede ser?

Probabilidad - ¿Con qué frecuencia podría suceder?

Para resolver estos tres cuestionamientos, dentro de un análisis de riesgo de procesos se desarrolla un esquema de evaluación conformado por tres principales etapas:

- La **identificación de peligros**, que permite determinar las localizaciones, rutas, características y cantidades de materiales que sean fuentes potenciales de accidentes por fuga, derrame, incendio y explosión de una sustancia peligrosa. Esto conlleva a escenarios fundamentales de accidentes, que requieran una mayor consideración y análisis.
- La **evaluación de riesgos** que permite determinar la verosimilitud de ocurrencia de los accidentes identificados en la etapa anterior, con el objetivo de ordenarlos con base en su probabilidad de ocurrencia, así como para priorizar la implementación de las medidas preventivas y correctivas requeridas para reducir el riesgo asociado.
- La **evaluación de las consecuencias** e impactos asociados con la ocurrencia de los escenarios identificados. Este paso permite la comprensión de la naturaleza y gravedad de un accidente permitiendo un análisis y jerarquización de los escenarios en términos de sus efectos potenciales a las personas, los bienes y el ambiente.

En este capítulo se desarrolla a detalle el análisis y la evaluación de riesgos del PROYECTO que se presenta; se desarrolló un análisis preliminar de peligros, cuyo fin es identificar el tipo de escenarios que se podrían esperar debido la interacción entre el gas natural, los diferentes insumos que se utilizarán en las diferentes etapas del PROYECTO, así como los elementos ambientales que pudieran interactuar con dichos insumos; a través de un análisis histórico de accidentes ocurridos en instalaciones similares que manejan gas natural con el fin de identificar causas posibles y consecuencias potenciales de accidentes reales ya ocurridos, incluso para establecer un criterio de probabilidad de ocurrencia de éstos fenómenos para una posterior jerarquización de escenarios de riesgo; se desarrolla a detalle la identificación de los peligros asociados al PROYECTO, a través de metodologías sistemáticas e internacionalmente aceptadas para tal propósito, describiendo dichas metodologías y aplicándolas de manera colegiada con el personal involucrado en las diferentes fases del proyecto; se hace una evaluación cuantitativa de la frecuencia asociada a los escenarios de riesgo identificados y una evaluación de las consecuencias a través de modelos matemáticos y software especializado para dicho efecto.

La secuencia metodológica para el desarrollo del presente capítulo se encuentra basado en el Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos, establecida en la guía

para la Elaboración del Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos (versión Julio 2020).

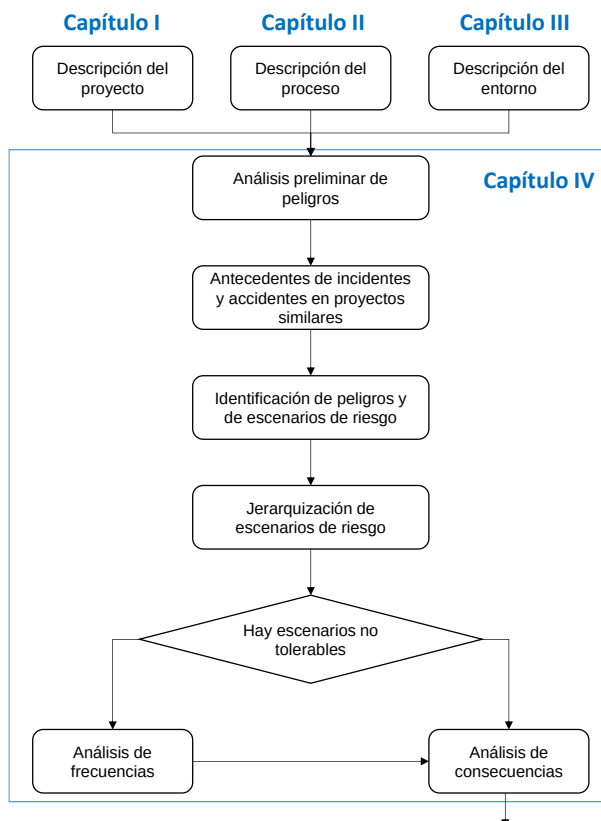


Figura IV.1.- Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos, de conformidad con la Guía para la Presentación del Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos (versión Julio 2020).

Los resultados de este análisis se utilizaron para definir las medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones técnico-operativas necesarias para reducir el riesgo ambiental asociado al PROYECTO. Tales medidas serán estructuradas en un programa de seguridad que se implementen dentro de las actividades del PROYECTO en sus diferentes etapas, bajo una estricta supervisión, control y registro de avances, se llevará a cabo por personal de Naturgy México, S.A. de C.V.

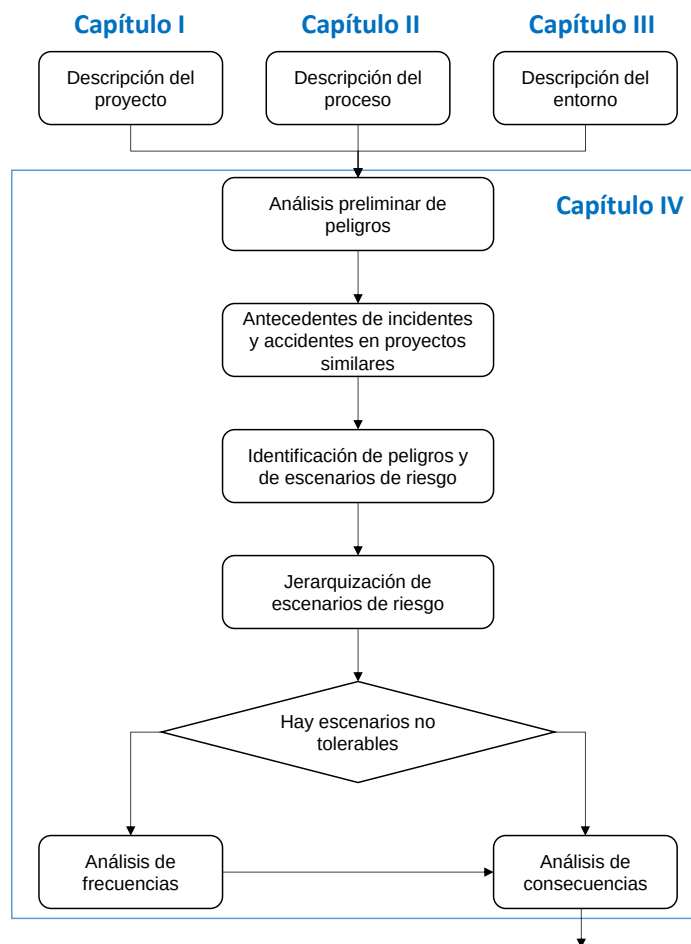


Figura IV.2.- Flujograma de Análisis de Riesgo para el Sector Hidrocarburos, de conformidad con la Guía para la Presentación del Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos (versión Julio 2020).

Los resultados de este análisis se utilizaron para definir las medidas preventivas y correctivas, así como las recomendaciones técnico-operativas necesarias para reducir el riesgo ambiental asociado al PROYECTO. Tales medidas serán estructuradas en un programa de seguridad que se implementen dentro de las actividades del PROYECTO en sus diferentes etapas, bajo una estricta supervisión, control y registro de avances, se llevará a cabo por personal de Naturgy México, S.A. de C.V.

Conceptos de la Gestión de Riesgos implementados de acuerdo a los lineamientos de la norma internacional ISO 32,000 Gestión de Riesgos

Esta norma fue emitida por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.; y su declaratoria de vigencia ha sido publicada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Energía, en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2018.

Las normas ISO en las últimas décadas se han convertido en pilares fundamentales para los diferentes procesos de gestión empresarial en todo el mundo. Pese a su carácter voluntario, su aceptación y efectividad en los diferentes ámbitos de las organizaciones, se han convertido en estándares internacionales para lograr la mejora continua y sostenida de las empresas.

Es por ello que el presente ARSH se alinea a los preceptos de la norma Internacional ISO 32,000 y su estándar de aplicación directa en nuestro país, la norma mexicana NMX-SAST-31000-IMNC-2018 Gestión del Riesgo – Directrices.

Los principios de la gestión de riesgos de acuerdo a los lineamientos de la norma NMX-SAST-31000-IMNC-2018 Gestión del Riesgo – Directrices se ilustran en el siguiente diagrama:

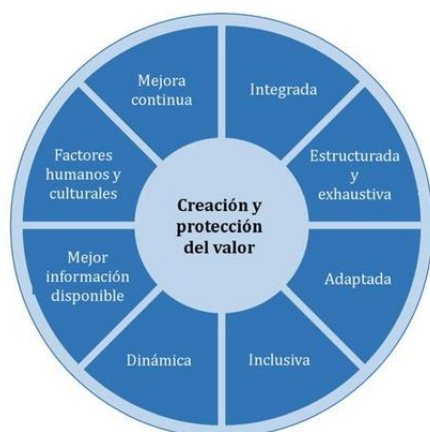


Figura IV.3.- Principios de la gestión de riesgos de acuerdo a NMX-SAST-31000-IMNC-2018.

A continuación, se analiza la manera en la que el presente ARSH se alinea a estos principios:

- a) Integrada: El ARSH es parte integral de todas las actividades de la organización, en todas las fases de un PROYECTO, así mismo, se apoya de la información que las áreas que comprende la empresa, puedan proporcionar, con el fin de contar con toda la información documental del PROYECTO analizado.
- b) Estructurada y exhaustiva: El ARSH incorpora técnicas sistemáticas de análisis que requieren un amplio conocimiento e información referente al PROYECTO analizado. Así mismo, presenta una estructura bien definida, también desarrollada bajo lineamientos de instituciones reconocidas a nivel internacional.
- c) Adaptada: el ARSH considera aquellos procesos cambiantes en particular en la legislación ambiental y de seguridad industrial aplicable, así como a los diferentes contextos donde los proyectos analizados, presentan su propio contexto ambiental.
- d) Inclusiva: Incorpora de manera activa las opiniones de expertos que forman parte de las diferentes áreas de la empresa, opiniones que son consideradas, documentadas e incluidas en el presente ARSH.
- e) Dinámica: el Análisis de Riesgos incorporado al presente estudio considera a los peligros asociados a un sistema de distribución como eventos dinámicos, cuyo origen, evolución y resolución pueden ser muy diferentes, entre un evento y otros.
- f) Mejor información disponible:
- g) Factores humanos y culturales
- h) Mejora continua

El proceso metodológico seguido para la gestión de riesgos, también se encuentra alineado a los preceptos de la norma mexicana NMX-SAST-31000-IMNC-2018 Gestión del Riesgo – Directrices, como se puede apreciar en el siguiente diagrama comparativo:

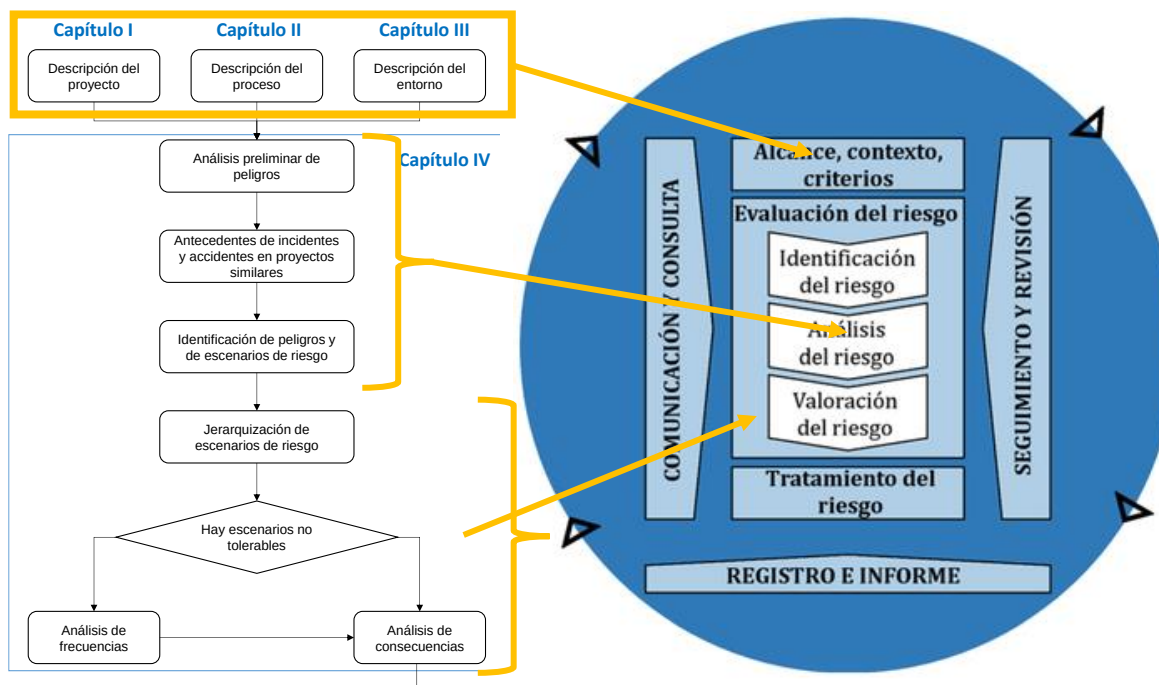


Figura IV.4.- Comparación entre el flujo metodológico empleado para la realización del presente análisis de riesgos del sector hidrocarburos, y el proceso de análisis y evaluación de riesgos recomendado en la NMX-SAST-31000-IMNC-2018.

El **tratamiento del riesgo**, se llevaría a cabo mediante la determinación y la implementación de las medidas preventivas y correctivas determinadas en el presente ARSH por la empresa, en las diferentes fases del PROYECTO, además del aseguramiento de los sistemas de seguridad y prevención ya considerados en el mismo.

La **comunicación y consulta** de los resultados, de los niveles de riesgo del PROYECTO por fase del mismo, de las medidas preventivas y correctivas y su seguimiento, formarán parte de la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental (SASISOPA).

Finalmente, el **seguimiento y revisión** de todo este proceso, se contempla llevar a cabo cada 5 años, o cada que se planifique llevar a cabo una modificación al PROYECTO, o en caso de ocurrir algún evento mayor durante las operaciones del mismo.

IV.1. Identificación de peligros y jerarquización de escenarios de riesgo

IV.1.1. Análisis preliminar de peligros

La matriz de interacciones de riesgo consiste en una matriz, normalmente con dos entradas, donde se relacionan y evalúan los efectos que las condiciones normales y anómalas de funcionamiento producen sobre las sustancias involucradas.

Los resultados de estas matrices permiten orientar el posterior estudio de la instalación y evitan desatender aspectos que pueden resultar relevantes.

Para la elaboración de la matriz de interacciones de riesgo se consideraron las siguientes sustancias que forman parte del PROYECTO:

- Acetileno
- Aceite lubricante
- Adelgazador
- Gas Natural (producto principal manejado)
- Pintura (Esmalte)
- Diésel
- PEMEX Premium
- Mercaptano

Los resultados de la matriz de interacciones de riesgo se muestran en la figura siguiente (**ANEXO 3.1**):



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Tabla IV.1.- Matriz de interacciones entre las principales sustancias peligrosas consideradas en el Proyecto.

Acetileno	No se aprecia interacción de riesgo									
Aceite lubricante	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo								
Adelgazador	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo							
Gas Natural (producto principal manejado)	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo						
Pintura (Esmalte)	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo					
Diésel	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo				
PEMEX Premium	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo			



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Mercaptano	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo		
Oxígeno (21% del aire)	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	Incendio y explosión	No se aprecia interacción de riesgo	
Agua	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo	No se aprecia interacción de riesgo
	Acetileno	Aceite lubricante	Adelgazador	Gas Natural (producto principal manejado)	Pintura (Esmalte)	Diésel	PEMEX Premium	Mercaptano	Oxígeno (21% del aire)	Agua

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se identificaron las siguientes interacciones de riesgo:

- **Acetileno + Oxígeno (21% del aire):** Esta interacción representa la mezcla inflamable y explosiva que puede formar el acetileno con el oxígeno del aire, en caso de una fuga accidental. Es por ello que se deben seguir las recomendaciones de uso y almacenamiento que se especifican en la hoja de datos de seguridad del acetileno con el fin de evitar alguna fuga de esta sustancia.
- **Aceite lubricante + Oxígeno (21% del aire):** El aceite lubricante es más bien una sustancia combustible considerada no inflamable, ya que su punto de inflamación supera los 38°C, lo cual a temperatura ambiente se dificulta la formación de nubes de vapor del aceite que pudieran ser inflamables. Sin embargo, en el remoto caso de formarse una nube de este tipo, representaría un riesgo de incendio y explosión.
- **Adelgazador + Oxígeno (21% del aire):** El líquido adelgazador es considerado una sustancia inflamable por lo que, en caso de ocurrir algún derrame de este líquido, se puede producir un incendio de charco bajo la presencia de una fuente de ignición. Este riesgo también es bajo debido a que el inventario manejado durante las obras de construcción de la red de distribución es de aproximadamente de 2 a 510 litros por jornada de trabajo, siendo una cantidad muy baja como para representar un riesgo significativo.
- **Pintura (esmalte) + Oxígeno (21% del aire):** Al igual que el aceite lubricante, las pinturas en esmalte es considerada una sustancia combustible que puede arder a temperaturas superiores a los 38°C, por lo cual es difícil que a temperatura ambiente se formen nubes inflamables o explosivas. Sin embargo, en el remoto caso de formarse una nube de este tipo, representaría un riesgo de incendio y explosión.
- **Diésel + Oxígeno (21% del aire):** Al igual que el aceite lubricante y la pintura en esmalte, el diésel es considerado una sustancia combustible que puede arder a temperaturas superiores a los 38°C, por lo cual es difícil que a temperatura ambiente se formen nubes inflamables o explosivas. Sin embargo, en el remoto caso de formarse una nube de este tipo, representaría un riesgo de incendio y explosión
- **PEMEX Premium + Oxígeno (21% del aire):** La gasolina PEMEX Premium es un líquido altamente inflamable que a temperatura ambiente forma nubes explosivas. Es por ello que se recomienda manejar y almacenar la gasolina de acuerdo a las especificaciones de la Hoja de Datos de Seguridad. Sin embargo, se puede mencionar que este combustible solo será manejado en los vehículos automotores para transporte de personal o para generadores eléctricos portátiles, por lo cual, la cantidad manejada de gasolina sería de entre 1 y 5 litros. Esta situación reduce considerablemente el riesgo asociado al manejo de la gasolina por lo que no se

aprecia la necesidad de un análisis de riesgo más específico para la actividad de manejo de esta sustancia.

- **Mercaptano + Oxígeno (21% del aire):** El mercaptano es una sustancia que se utiliza para conferir la propiedad de olor al gas LP y al gas natural. De acuerdo con su estructura química, el mercaptano pertenece a la familia de los Tioles, formados por un radical y un grupo funcional –SH llamado sulfhidrilo, lo cual le confiere un fuerte aroma a huevo podrido. El mercaptano tiene un punto de ebullición de 34.95°C por lo que a temperatura ambiente es un líquido que fácilmente puede ebulir, facilitando la formación de nubes inflamables y explosivas. Su punto de inflamación se encuentra por debajo de 0°C, haciendo que sea un líquido potencialmente inflamable. El mercaptano será utilizado para su dosificación en las City Gate a través de un equipo dosificador controlado por mediciones cromatográficas en la tubería de alimentación de la red de distribución.
- **Gas natural (producto principal manejado) + Oxígeno (21% del aire):** Esta es la interacción de mayor importancia que se ha identificado debido a que el volumen de gas natural que será manejado durante la fase de operación es superior a la cantidad de reporte señalada en los listados de actividades altamente riesgosas. El gas natural es una sustancia altamente inflamable debido a que, a condiciones normales de temperatura y presión, esta sustancia se encuentra en estado gaseoso, lo cual facilita mucho la formación de nubes inflamables en el aire ambiente.

Debido al volumen manejado, esta interacción representa un riesgo mayor que los anteriormente descritos es por ello que se recomienda llevar a cabo un análisis de riesgos más detallado para identificar las causas y las consecuencias de una liberación accidental de gas natural en la red de distribución, así como para determinar las medidas preventivas y correctivas para reducir el riesgo asociado a la misma.

CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE INTERACCIONES DE RIESGO

De manera general se puede observar que las interacciones de riesgo asociadas a las sustancias químicas a manejar en el PROYECTO son escenarios de **incendio y explosión** debidos al potencial de combustión que tienen las sustancias con el aire.

Con base a lo anterior, en el caso del **acetileno**, se deberán seguir las indicaciones de seguridad especificadas en la hoja de datos de seguridad del material:

Precauciones para una manipulación segura

Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Utilizar únicamente equipo antideflagrante.

Usar guantes de seguridad de cuero y zapatos de seguridad cuando se manejen cilindros de gas a presión. Proteger los cilindros de los daños materiales, no arrastrar, ni rodar, ni deslizar o dejar caer. Mientras mueve el cilindro, mantenga siempre colocada la cubierta de la válvula desmontable. Nunca intente levantar el cilindro por el capuchón, el capuchón está diseñado únicamente para proteger la válvula. Si mueve cilindros, incluso en pequeños recorridos, utilice una carretilla (mecánica, manual, etc.) diseñada para transportar cilindros. Nunca inserte un objeto, (ejemplo: llaves o barras metálicas, desarmadores) entre el capuchón y el cuerpo de cilindro; esto puede dañar la válvula y causar una fuga. Utilice una llave de correa para remover los capuchones sobreapretados u oxidados. Abra la válvula lentamente. Si se dificulta abrir la válvula, descontinúe el uso del cilindro y contactar al proveedor. Cierre la válvula del contenedor después de cada uso; mantenerla cerrada incluso cuando se encuentre vacío. Nunca aplique flama o calor directamente a cualquier parte el contenedor. Las altas temperaturas pueden dañar el contenedor y pueden causar que el dispositivo de relevo de presión falle prematuramente, venteando el contenido del contenedor.

Condiciones de almacenamiento

Almacene únicamente donde la temperatura no exceda los 52°C (125°F). Coloque señalamientos de NO FUMAR o PROHIBIDO EL USO DE FLAMA ABIERTA en las áreas de almacenaje y de trabajo. No deben de existir fuentes de ignición. Separe los materiales y protéjalos contra fuego potencial “y/o daños por explosión siguiendo los códigos y requerimientos apropiados. Siempre asegurar los contenedores en posición vertical a fin de prevenir su caída o que sean golpeados. Coloque los capuchones de protección, si estos son suministrados, con firmeza apretados con la mano cuando los contenedores no son están en uso. Almacene de forma separada los contenedores llenos y vacíos. Utilice un sistema de inventario primeras entradas, primeras salidas para prevenir el almacenaje de contenedores llenos por largos periodos de tiempo.

Cuando maneje el producto a presión, utilice tubería y equipo adecuadamente diseñado para soportar la presión. Nunca trabaje en un sistema presurizado. Utilice

un dispositivo preventivo de contraflujo en la tubería. Los gases pueden causar una rápida sofocación debido a la deficiencia de oxígeno; almacene y use con ventilación adecuada. Si ocurre una fuga, cierre la válvula del contenedor y purgue el sistema de forma segura y ambientalmente correcta, después repare la fuga. Nunca coloque un contenedor donde pueda convertirse en parte de un circuito eléctrico.

Área de almacenamiento

Los tráileres (plataformas) de acetileno están diseñados para ser utilizados en el exterior. El almacenamiento de acetileno en exceso de más de 70.79 metros cúbicos (2,500 cu ft) está prohibido en edificios y otro tipo de instalaciones cerradas.

Peligro de incendio

GAS EXTREMDAMENTE INFLAMABLE. Si un gas que está venteando o fugando se incendia, no extinguir las llamas. Los vapores inflamables pueden esparcirse del punto de fuga, creando un riesgo de ignición explosiva. Los vapores pueden incendiarse mediante pilotos, flamas abiertas, cigarros, chispas, calentadores, equipo eléctrico, descargas y otras fuentes de ignición en ubicaciones distantes del punto de manejo del producto. Atmosferas explosivas pueden persistir. Antes de entrar en un área, especialmente un área confinada, verifique la atmósfera con un dispositivo apropiado.

Peligro de explosión

GAS EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Forma mezclas explosivas con el aire y con agentes oxidantes.

Instrucciones para extinción de incendios

Evacúe a todo el personal del área de peligro. Utilice equipo de aire autónomo y ropa protectora. Inmediatamente enfríe los contenedores con agua desde una distancia máxima segura. Detenga el flujo de gas si es seguro de hacer, mientras continua rociando agua. Remueva las fuentes de ignición si es seguro de hacer. Remueva los contenedores del área de fuego si es seguro de hacer.

Protección contra la extinción de incendios

Gas comprimido: asfixiante. Peligro de sofocamiento por falta de oxígeno.

Métodos específicos

Utilizar medidas de control de incendios apropiadas con el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases dañados con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. No vaciar el agua contaminada por el fuego en los desagües.

Otra información

Los contenedores de acetileno están provistos con dispositivos de relevo de presión diseñados para ventear el contenido del cilindro cuando está expuesto a temperaturas elevadas.

En el caso del **aceite lubricante**, en su gran mayoría será utilizado para los vehículos automotores para transporte de materiales y personal. Se considera que siguiendo las especificaciones de la hoja de datos de seguridad del aceite lubricante, el riesgo aun siendo mínimo, el que se encuentra asociado al uso del aceite lubricante, se puede reducir aún más:

Manejo seguro

Emplear ventilación de extracción local si hay riesgo de inhalación de vapores, nieblas o aerosoles. Evite contacto prolongado o repetido con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar el vapor, el pulverizado o las nieblas. Al manipular el producto en barriles o tambores, se debe usar zapatos / botas de seguridad así como adecuado equipo de manipulación. Evite derrames. Tejidos, papeles y otros materiales que se utilizan para absorber derrames constituyen un peligro de incendio. Evitar su acumulación disponiendo de ellos inmediatamente en forma segura. Adicionalmente a todas las recomendaciones específicas detalladas para control de riesgos a la salud, una

evaluación de los riesgos se debe hacer para determinar los controles adecuados a las circunstancias locales.

Condiciones de almacenamiento:

Manténgase en lugar fresco, seco y bien ventilado. Use contenedores bien rotulados y que cierren bien. Evitar la luz solar directa, fuentes de calor y agentes oxidantes fuertes, protéjase de la humedad.

Medidas de extinción apropiadas

Medios de extinción adecuados: Espuma y polvo químico seco. En fuegos pequeños solamente se puede usar CO₂, arena o tierra.

Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla

Peligros específicos del producto químico

Su combustión puede producir una compleja mezcla de partículas aéreas sólidas, líquidas y gaseosas, incluso monóxido de carbono y compuestos orgánicos e inorgánicos no identificados.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Equipo de protección personal en caso de fuego: Cuando se acerque al fuego en espacios confinados, debe usarse equipo de protección adecuada que incluya aparato respiratorio de aire auto contenido.

En el caso del **adelgazador y la pintura**, las cantidades de producto a utilizar serán muy pequeñas, por lo que el riesgo asociado a estas sustancias puede quedar en niveles tolerables cumpliendo con las especificaciones de la hoja de datos e seguridad del material:

Manejo seguro:

Use el equipo de protección personal adecuado. Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. Evite la exposición durante el embarazo. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.

Precauciones especiales

Los vapores pueden acumularse en áreas bajas o cerradas o desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de encendido y producir un retroceso de llama. Los vapores son más pesados que el aire y pueden difundirse por el piso. Si este material es parte de un sistema de componentes múltiples, leer la hoja u hojas de datos de seguridad para el otro componente o los otros componentes antes de mezclarlo, ya que la mezcla resultante podrá presentar los peligros de todas sus partes.

Condiciones de almacenamiento seguro

No almacenar por encima de 50°C (122°F). Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (Mantener siempre alejado de los materiales siguientes para evitar reacciones exotérmicas violentas: agentes oxidantes, bases fuertes, ácidos fuertes. Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo, óxidos de

nitrógeno.) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición.

Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

Control de incendios

Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina).

Medios de extinción no apropiados

Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina).

Peligros específicos

LÍQUIDO Y VAPORES MUY INFLAMABLES. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

Medidas especiales para el grupo de combate contra incendios

En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo.

Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

Equipo de bombero

Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Medidas en caso de derrame menor

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición de residuos peligrosos.

Medidas en caso de derrame mayor

Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación: Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con la legislación ambiental. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición de residuos peligrosos. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado.

El **diésel** es considerado un combustible debido a su alta temperatura de inflamación y su baja presión de vapor, lo cual dificulta la formación de vapores inflamables, por tal motivo se deberán seguir las siguientes recomendaciones de operación y seguridad para controlar los riesgos a niveles tolerables:

Manejo seguro

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas, o superficies calientes. No fumar. Use solo al aire libre o en un área bien ventilada. Evite el contacto con el producto. Evite la liberación al medio ambiente. Tomar medidas de precaución contra la electricidad estática (equipos aterrizados). Contenedores de tierra o unión, tanques y equipo de transferencia o recepción. Use solo herramientas que no produzcan chispas. El vapor es más pesado que el aire. Tenga cuidado con la acumulación en fosas y espacios confinados. No use aire comprimido para operaciones de llenado, descarga o manipulación. Evite el contacto con la piel y los ojos. No ingerir. Evite respirar los vapores. Use equipo de protección personal según sea necesario. Asegurar que las medidas apropiadas de limpieza estén en su lugar. No se debe permitir que los materiales contaminados se acumulen en el lugar de trabajo y nunca deben guardarse dentro de los bolsillos. Mantener alejado de alimentos y bebidas. No coma, beba ni fume mientras usa este producto. Lávese bien las manos después de manipular. Cambiar la ropa contaminada al final del turno de trabajo. La ropa y trapos contaminados deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente. El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.

Almacenamiento seguro

Las instalaciones de almacenamiento deberían diseñarse con diques adecuados para evitar la contaminación del suelo y del agua en caso de fugas o derrames. La limpieza, inspección y mantenimiento de la estructura interna de los tanques de almacenamiento debe ser realizada únicamente por personal debidamente equipado y calificado según lo definido por las regulaciones nacionales, locales o de la compañía. Si se sospecha que hay compuestos de azufre presentes en el producto, verifique si la atmósfera tiene contenido de H_2S . No almacenar con agentes oxidantes. Para contenedores o revestimientos de recipientes, use acero dulce, acero inoxidable. Si el producto se suministra en contenedores: Conservar solo en el contenedor original o en un contenedor adecuado para este tipo de producto. Mantenga los contenedores bien cerrados y debidamente etiquetados. Proteger de la luz solar. Los vapores de hidrocarburo ligero pueden acumularse en el espacio libre de los contenedores. Estos pueden causar riesgos de inflamabilidad o explosión. Los contenedores vacíos pueden contener residuos de productos inflamables. No presurice, suelde, taladre, corte, caliente o incinere contenedores vacíos, a menos que hayan sido limpiados adecuadamente. Use y almacene solo al aire libre o en un área bien ventilada. Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos

incompatibles. Almacenar separados los contenedores que contengan esta sustancia, de los vacíos y de los parcialmente vacíos.

Precauciones adicionales

La ropa y trapos contaminados deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente. No utilizar presión para vaciar los contenedores. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición; previo deben realizarse entrega segura de equipo, lavado y vaporizado antes de realizar trabajos al interior.

Medidas de control de incendios

Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, bióxido de carbono o espuma química tipo alcohol.

Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla o espuma química tipo alcohol.

Para el uso del método de extinción por sofocación, deberá utilizarse espuma química tipo alcohol AR-FFF en proporción 3 a 6%.

Medios de extinción no apropiados

Chorros de agua directa, ya que derramará más el producto, saliendo de su área de confinamiento.

Peligros específicos: La combustión genera monóxido de carbono y bióxido de carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

Medidas especiales para la lucha contra incendios

Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas, y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga. Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aún después de que el fuego haya sido extinguido. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo; de no ser posible y en función de las condiciones de incendio, permitir que el fuego arda de manera

controlada o proceder a extinción. Utilizar agua como medio de lavado para retirar los derrames de la fuente de ignición.

Si la fuga o derrame no se ha incendiado, utilice agua en forma de rocío para dispersar los vapores. Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.

En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retírese del área y deje que arda. Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias, evitar situarse en las zonas bajas, mantenerse siempre alejado de los extremos de los contenedores. Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse. Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor. Manténgase siempre alejado de los extremos de los tanques.

Medidas en caso de liberación accidental

Para el personal no brigadista

Primeramente, llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencia. Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo). No tocar ni caminar sobre el producto derramado. Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor.

Para el personal brigadista

Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo). No tocar ni caminar sobre el producto derramado. Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso. Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados. En caso de

fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se debe represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior. Utilizar herramientas anti chispas para recoger el material derramado, y conectar eléctricamente a tierra el equipo utilizado. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. El agua en forma de rocío puede reducir los vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios cerrados. Todo el equipo que se use para el manejo de esta sustancia debe estar conectado eléctricamente a tierra. Debe trabajarse en áreas bien ventiladas. Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se maneje esta sustancia en espacios confinados. De ser posible, los recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad. En caso de un derrame grande, considere la evacuación inicial de por lo menos 300 metros a favor del viento u 800 metros a la redonda. En caso de que un tanque, carro-tanque o auto-tanque que contenga este producto esté involucrado en un incendio, debe aislarse 800 metros a la redonda. Considerar también la evacuación inicial de 800 metros a la redonda.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que el producto entre en alcantarillas, zanjas, drenajes, ríos, vías fluviales u otros cuerpos de agua. Si es necesario, drenar el producto con tierra seca, arena o materiales incombustibles similares. Transfiera el producto recogido y otros materiales contaminados, incluyendo al suelo contaminado, a contenedores adecuados para su reciclaje, recuperación o eliminación segura como residuos peligrosos. En México, el producto derramado o suelo contaminado debe manejarse como residuo peligroso, y si se derrama en un volumen mayor a un metro cúbico, se deberá avisar de inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Comisión Nacional del Agua o Secretaría de Marina según el medio afectado, y el aviso a la Agencia, se formalizará dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos. Lo anterior, como parte del Programa de Prevención de Accidentes integrado en el Plan de Respuesta a Emergencias. En caso de pequeños derrames en aguas cerradas (es decir, puertos), contenga productos con barreras flotantes u otros equipos. Recolecte el producto derramado absorbiéndolo con absorbentes flotantes específicos. Si es posible, los grandes derrames en aguas abiertas deberían estar contenidos con barreras flotantes u otros medios mecánicos. Si esto no es posible, controle la dispersión del derrame y recolecte el producto mediante el desnatado u

otros medios mecánicos adecuados. El uso de dispersantes debe ser aconsejado por un experto y, de ser necesario, aprobado por las autoridades locales. Reúna el producto recuperado y otros materiales en tanques o contenedores adecuados para su recuperación o eliminación segura como residuo peligroso.

Métodos y materiales de limpieza

Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir vapores. Absorber el producto derramado con materiales adecuados no combustibles. Transfiera el producto recogido, suelo contaminado y otros materiales contaminados a contenedores adecuados para su reciclaje, recuperación o eliminación segura como residuos peligrosos. En caso de pequeños derrames en aguas cerradas (es decir, puertos), contenga productos con barreras flotantes u otros equipos. Recolecte el producto derramado absorbiéndolo con absorbentes flotantes específicos. Use herramientas limpias a prueba de chispas para recoger el material absorbido. Si es posible, los grandes derrames en aguas abiertas deberían estar contenidos con barreras flotantes u otros medios mecánicos. Si esto no es posible, controle la dispersión del derrame y recolecte el producto mediante el desnatado u otros medios mecánicos adecuados. El uso de dispersantes debe ser aconsejado por un experto y, de ser necesario, aprobado por las autoridades locales.

Medidas adicionales

Las medidas recomendadas se basan en los escenarios de derrames más probables para este material; Sin embargo, las condiciones locales (viento, temperatura del aire, dirección de la onda / corriente y velocidad) pueden influir significativamente en la elección de las acciones apropiadas. Por esta razón, los expertos locales deben ser consultados cuando sea necesario. Las reglamentaciones locales también pueden prescribir o limitar las acciones que deben tomarse. La concentración de H_2S en los espacios de cabeza del tanque puede alcanzar valores peligrosos, especialmente en el caso de almacenamiento prolongado. Esta situación es especialmente relevante para aquellas operaciones que involucran exposición directa a los vapores en el tanque. Derrames de cantidades limitadas de productos, especialmente al aire libre cuando los vapores usualmente se dispersarán rápidamente, son situaciones dinámicas, que es improbable que impliquen exposición a concentraciones peligrosas. Como el H_2S tiene una densidad mayor que el aire ambiente, una posible excepción puede considerar la acumulación de concentraciones peligrosas en lugares

específicos, como zanjas, depresiones o espacios confinados. En todas estas circunstancias, sin embargo, las acciones correctas deben evaluarse caso por caso.

La gasolina PREMIUM es un combustible altamente inflamable por su temperatura de inflamación relativamente baja y su alta presión de vapor, lo que facilita la formación de nubes explosivas. Este combustible se empleará fundamentalmente en los vehículos automotores para transporte de materiales y de personal, en las estaciones de servicio (gasolineras). Adicionalmente se podrán utilizar pequeñas cantidades de gasolina para generadores eléctricos portátiles.

Las recomendaciones para el control de riesgos y mantenerlos en niveles tolerables, relacionados con la gasolina PREMIUM son:

Manejo seguro

El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia. El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto. Los equipos empleados para el manejo de esta sustancia deben estar debidamente aterrizados.

Condiciones de almacenamiento seguro

Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos incompatibles. Almacenar en contenedores con etiquetas; los recipientes que contengan esta sustancia deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos. El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto debe hacerse en contenedores resistentes y apropiados

Medidas adicionales

La ropa y trapos contaminados deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente. No utilizar presión para vaciar los contenedores. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no debe presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o

exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

Medios de extinción de incendios

Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, bióxido de carbono o espuma química tipo alcohol.

Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma química tipo alcohol. Para el uso del método de extinción por sofocación, debe utilizarse espuma química tipo alcohol AR-FFF en proporción 3 a 6%.

Medios de extinción no apropiados

Chorros de agua directa, ya que derramará más el producto, saliendo de su área de confinamiento.

Peligros específicos

La combustión genera monóxido de carbono y bióxido de carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos. Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo o movimiento del líquido.

Los vapores de gasolina acumulados y no controlados que alcancen una fuente de ignición pueden provocar una explosión. Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no deben presurizarse calentándose.

Medidas para la lucha contra incendios

Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas, y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga. Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aún después de que el fuego haya sido extinguido. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Si la fuga o derrame no se ha incendiado, utilice agua en forma de rocío para dispersar los vapores. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o

espacios confinados. En función de las condiciones del incendio, permitir que el fuego arda de manera controlada o proceder a su extinción con espuma o polvo. En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retírese del área y deje que arda. No usar chorros directos durante incendios mayores. Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias, evitar situarse en las zonas bajas, mantenerse siempre alejado de los extremos de los contenedores. Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio depresión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse. Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor.

Medidas adicionales

La gasolina es un líquido extremadamente inflamable, puede incendiarse fácilmente a temperatura normal, sus vapores son más pesados que el aire por lo que se dispersarán por el suelo y se concentrarán en las zonas bajas. El trapo y materiales similares contaminados con gasolina y almacenados en espacios cerrados, pueden sufrir combustión espontánea.

Medidas en caso de liberación accidental

Indicaciones para personal no brigadista

Primeramente, llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencia. Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). No tocar ni caminar sobre material derramado. Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso.

Indicaciones para personal brigadista

Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo). No tocar ni caminar sobre el producto derramado. Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso. Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor. Debe evitarse la introducción de este

producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados. En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se debe represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior. Utilizar herramientas antichispas para recoger el material derramado, y conectar eléctricamente a tierra el equipo utilizado. Ventile los espacios cerrados antes de entrar. El agua en forma de rocío puede reducir los vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios cerrados. Todo el equipo que se use para el manejo de esta sustancia debe estar conectado eléctricamente a tierra. Debe trabajarse en áreas bien ventiladas. Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se maneje esta sustancia en espacios confinados. De ser posible, los recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad.

Medidas de protección ambiental

Contener el producto en los lugares afectados con arena, tierra u otras barreras apropiadas para minimizar o limitar su dispersión, así como prevenir que entre en desagües, alcantarillas, zanjas, drenajes pluviales o cuerpos de agua. En México, el producto derramado deberá manejarse como residuo peligroso, y si se derrama en un volumen mayor a un metro cúbico, se deberá avisar de inmediato a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Comisión Nacional del Agua o Secretaría de Marina según el medio afectado, y el aviso a la Agencia, se formalizará dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos. Lo anterior, como parte del Programa de Prevención de Accidentes integrado en el Plan de Respuesta a Emergencias. En otros países, cumplir con la legislación local.

Métodos y materiales de contención y limpieza

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Todo el equipo que se use durante el manejo del producto, deberá estar conectado eléctricamente a tierra. No tocar ni caminar sobre material derramado.

En el caso del **gas natural**, se establecen las siguientes recomendaciones iniciales para el control de los riesgos asociados a este combustible:

Evite respirar altas concentraciones de gas natural. Procure la máxima ventilación para mantener las concentraciones de exposición por debajo de los límites recomendados. Nunca trate de localizar fugas iluminándose con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas a prueba de explosión. Verificar que la integridad mecánica - eléctrica de las instalaciones se encuentran en óptimas condiciones (diseño, construcción y mantenimiento) anticipadamente por medio de pruebas y auditorías:

- Especificaciones de tubería (válvulas, conexiones, accesorios, etc.) y prácticas internacionales de ingeniería.
- Detectores de mezclas explosivas, calor y humo con alarmas audibles y visuales.
- Válvulas de operación remota para aislar grandes inventarios, entradas, salidas, etc., en prevención a posibles fugas, con actuador local o desde un refugio confiable.
- Redes de agua contra incendio permanentemente presionadas, con sistemas disponibles de aspersión, hidrantes y monitores, con revisiones y pruebas frecuentes.
- Extintores portátiles.

Medidas adicionales

Todo sistema donde se maneje gas natural debe construirse y mantenerse de acuerdo a especificaciones que aseguren la integridad mecánica y protección de daños físicos. Las instalaciones, equipos, tuberías y accesorios (mangueras, válvulas, conexiones, etc.) utilizados para el almacenamiento, manejo y transporte de gas natural deben diseñarse, fabricarse y construirse de acuerdo a las normas aplicables y mantenerse herméticos para evitar fugas.

Medios de extinción apropiados

Polvo químico seco (púrpura K = bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico), bióxido de carbono y aspersión de agua.

Medios de extinción no apropiados

Espuma

Medidas especiales en la lucha contra incendios

Active el Plan de Respuesta de Emergencia según la magnitud del evento.

Aún sin incendio, asegúrese de que el personal utilice el equipo de protección para combate de incendios.

Bloquee las válvulas que alimentan la fuga y proceda con los movimientos operacionales de ataque a la emergencia mientras enfría con agua las superficies expuestas al calor, ya que el fuego, incidiendo sobre tuberías y equipos provoca daños catastróficos.

Medidas en caso de liberación accidental

Medidas para personal no brigadista

LLAMAR primero al número de teléfono en caso de emergencia. Alejarse del lugar como mínimo 100 metros en todas las direcciones. Eliminar todas las fuentes de ignición.

Medidas para personal brigadista

Si esto sucede a la intemperie, el gas natural se disipa fácil y asciende rápidamente en las capas superiores de la atmósfera (ya que es más ligero que el aire); contrariamente, cuando queda atrapado en la parte inferior de techumbres se forman mezclas explosivas con gran potencial para explotar, y explotarán violentamente al encontrar una fuente de ignición. Proceda a bloquear las válvulas que alimentan la fuga. Mantener alejado al personal no autorizado. El gas natural se disipará

fácilmente. Tenga presente la dirección del viento. Elimine precavidamente fuentes de ignición y prevenga venteos para expulsar las probables fugas que pudieran quedar atrapadas. Conectar eléctricamente a tierra todo el equipo que se use durante el manejo del producto. Use rocío de agua para reducir los vapores o desviar la nube de vapor a la deriva. No ponga agua directamente a la fuente de la fuga. Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas confinadas.

Medidas de protección ambiental

Evitar quemar el gas.

Medidas adicionales

El personal de operación, mantenimiento, seguridad y contraincendios debe estar capacitado, adiestrado y equipado para cuidar, manejar, reparar y atacar incendios o emergencias, que deberá demostrarse a través de simulacros operacionales (falla eléctrica, falla de aire de instrumentos, falla de agua de enfriamiento, rotura de ducto de transporte, etc.) y contraincendios.

Finalmente, estas medidas son medidas puntuales de prevención y control de riesgos en caso de alguna interacción de riesgo con algunas de las sustancias químicas a manejar, sin embargo, dada la extensión de la instalación que manejará el gas natural y la cantidad manejada del mismo, se recomienda llevar a cabo una identificación de peligros más detallado con el fin de identificar los controles operacionales, los sistemas de seguridad y recomendaciones adicionales orientadas a mantener los riesgos asociados al PROYECTO.

IV.1.2. Antecedentes de accidentes e incidentes en proyectos similares

El análisis de accidentes e incidentes ocurridos en el pasado de la instalación o en instalaciones con procesos, instalaciones y/o actividades similares, permite obtener un panorama de los principales efectos asociados con estos escenarios, principalmente de la ocurrencia de incendios, explosiones, fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas, y poder reconocer sus principales causas, las cuales pueden resultar multifactoriales o deberse a una cadena de fallas que a simple vista no resultan evidentes para el analista y podrían ser omitidas en el análisis.

El análisis histórico de accidentes permite realizar de manera cualitativa este análisis mediante el estudio de diferentes casos de accidentes e incidentes y, en caso de contar con un número

estadísticamente suficiente, se podría convertir en una herramienta cuantitativa para analizar la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios.

A continuación, se describen notas periodísticas relacionadas a accidentes ocurridos en el pasado, relacionadas al gas natural:

Cierran la autopista México-Querétaro por fuga de gas en ducto de Pemex

<https://www.eluniversal.com.mx/estados/mexico-queretaro-cierran-autopista-por-fuga-de-gas-en-ducto-de-pemex>

Pachuca. - La autopista México-Querétaro, fue cerrada a la circulación por una fuga de gas en un ducto de Pemex en el municipio de Tepeji del Río.

De acuerdo con Pemex alrededor de las 11 de la noche se recibió de Control México, sobre una alerta de una toma clandestina en el kilómetro 759 del sistema LPG que transporta gas a toda la República.

Ante ello se aplicaron los protocolos, sin embargo, hay una nube de gas que no se ha podido disipar por las condiciones climatológicas.

Se señaló que el riesgo es latente, pero se encuentra controlado.

Alrededor de las tres de la mañana en el operativo implementado en coordinación con la Guardia Nacional, se evacuó a los pobladores de la zona afectada.

El alcalde de ese lugar Salvador Jiménez Calzadilla y el secretario de la Contraloría quién funge como enlace del gobierno estatal en ese municipio mantienen los trabajos de ayuda a la población.

En total fueron evacuadas de sus hogares alrededor de 259 familias, quienes fueron trasladados a un refugio temporal ubicado en la comunidad de Santiago Tlautla.

De igual manera se pidió a los habitantes de la zona no salir de sus domicilios, cerrar puertas y ventanas a su cómo cortar el suministro de gas y se realizó el corte de energía eléctrica por parte de la CFE.

Fuga de gas genera intensa movilización en la colonia Independencia, Toluca

<https://www.milenio.com/policia/fuga-gas-desalojan-vecinos-estudiantes-toluca>

Decenas de vecinos y estudiantes de escuelas cercanas fueron desalojados en la colonia Independencia, municipio de Toluca, luego de registrarse una fuga de gas en una de las avenidas principales; motivo por el cuál, personal de Protección Civil trabajaron para controlar la situación.

Según los reportes policiacos los hechos ocurrieron antes de las 12:00 horas del martes 5 de octubre, cuando personal del Ayuntamiento de Toluca realizaba trabajos en Avenida Ruta de la Independencia, entre Morelos y Valladolid; sin embargo, accidentalmente, perforaron un ducto de gas natural, mencionaron testigos.

Esto generó una intensa fuga de gas, hidrocarburo que se pudo percibir en varias calles aledañas. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca y del Estado de México acudieron para controlar la situación, por lo que desalojaron a los vecinos cercanos, así como una universidad privada y una escuela secundaria. Tras varios minutos de trabajo la situación fue controlada, habilitaron nuevamente la circulación y vecinos alumnos regresaron a sus actividades.

Técnicos de Pemex prenden fuego a fuga para acelerar reparación en gasoducto de Pénjamo

<https://www.eluniversal.com.mx/estados/tecnicos-de-pemex-prenden-fuego-fuga-para-acelerar-reparacion-en-gasoducto-de-penjam>

Seguridad Pública municipal informa que el personal determinó quemar el gas a fin de que éste se consuma para iniciar lo antes posible los trabajos

Pénjamo. - Técnicos de Seguridad de Pemex prendieron fuego a la fuga de gas natural registrada la tarde de este miércoles en los ductos que atraviesan las comunidades Plazuelas y Las Ánimas.

Con la medida se pretende agilizar el consumo del combustible para proceder a la reparación del gasoducto.

La maniobra provocó una larga lengua de fuego, que sobresalía en la oscuridad.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que personal de Pemex determinó quemar el gas a fin de que éste se consuma para iniciar lo antes posible los trabajos de reparación.

Hasta el anochecer, en la zona continúan las labores de resguardo y prevención de policías locales, Protección Civil y Bomberos.

Protección Civil evacuó de sus domicilios a 30 personas de la comunidad Los Olivos, ubicada a un kilómetro del lugar de la contingencia.

Los casos anteriormente citados muestran cuales son las consecuencias de fugas en ductos de gas natural, así como las acciones que normalmente se implementan en tales casos.

Ahora bien, con base en las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la empresa, en cumplimiento de sus obligaciones de reportar los diferentes tipos de accidentes e incidentes ocurridos en las instalaciones de distribución de gas natural donde la empresa es permisionaria, ha presentado dichos reportes, a través de los mecanismos señalados en las citadas disposiciones.

Estos registros de accidentes e incidentes constituyen una fuente de información valiosa desde el punto de vista de análisis histórico de accidentes e incidentes ocurridos en instalaciones de la propia empresa.

A continuación, se muestra una tabla resumen con los reportes de accidentes e incidentes presentados a la ASEA desde el año 2018 a la fecha.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Tabla IV.2.- Antecedentes de accidentes e incidentes del proyecto.

Año	Ciudad y/o País	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
1944	E.U.	Instalación base de recepción en tierra	Gas natural	Explosión	Se cambió el tanque contenedor debido a una fisura, el tanque nuevo tenía un defecto estaba hecho de bajo contenido de níquel y aleación de acero, el níquel es ahora conocido que es susceptible a muy bajas temperaturas.	12.15 hectáreas fueron afectadas severamente, invasión de nubes de vapor de gas	Respuesta emergencia, bomberos y servicios médicos
1964	Argelia	Barco de almacenamiento	Gas natural	Fugas e incendio	Un rayo cayó sobre el elevador de ventilación delante de la nave, se liberó vapor y hubo una pequeña ignición.	Invasión de nubes de vapor de gas	Purga de nitrógeno y aire sobre la línea vertical de la conexión
1965	Inglaterra	Tanque de almacenamiento	Gas natural	Incendio	Vapores generados durante el mantenimiento	Invasión de nubes de vapor de gas	Respuesta emergencia, bomberos y servicios médicos
1968	E.U	Tanque de almacenamiento	Gas natural	Explosión	Accidente por un aislamiento inadecuado de presión	Invasión de nubes de vapor de gas	Respuesta emergencias, bomberos y servicios médicos
1971	Italia	Tanque de almacenamiento	Gas natural	Daños a la estructura del tanque	“Roll-over” repentino incremento en la	Invasión de vapor de gas al ambiente	Respuesta a emergencia



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Año	Ciudad y/o País	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
					presión dentro del tanque.		
1979	E.U	Punto de cobertura de la subestación eléctrica	Gas natural	Explosión	Inadecuado cierre de la bomba eléctrica de gas para el sellar el flujo	Vapor de gas y humo al ambiente	Respuesta emergencias, bomberos y servicios médicos
1989	Inglaterra	Bombas de distribución	Gas natural	Incendio	Una válvula no cerrada correctamente	Incendio afectando 40 mts., humo al ambiente	Respuesta emergencia, bomberos
1993	Indonesia	Línea de distribución	Gas natural	Equipo y estructura dañado	Apertura de una línea durante el proyecto de modificación de un tubo	Daños menores al suelo	Respuesta emergencia
2003	México	Ducto de gas natural	Gas natural	Explosión	Explosión del ducto de gas natural muy cerca de Ciudad Mendoza, en investigación.	Daños a los alrededores y humo.	Respuesta a emergencias, protección civil, y servicios médicos
2004	Algeria	Sistema refrigerante	Gas natural	Explosión	Se rompe el sistema de refrigeración y provoca el incremento de temperatura en la vaporizadora	Humo al ambiente e incendio alrededor de la planta	Respuesta emergencias, bomberos y servicios médicos
2006	Malasia	Sistema del compresor de gas propano de la turbina del primer tren	Gas natural y gas propano	Incendio	Se rompió la estructura entre la cabeza y el tubo con las perillas para la	Humo al ambiente	Respuesta emergencia



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Año	Ciudad y/o País	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
2007	México	Plataformas PEMEX	Gas natural y petróleo crudo	Incendio y explosión	recolección de gas natural El choque de la plataforma Usumacinta con la Kab 101, cuando el frente frío número 4 provocó rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora y olas de entre 6 y 8 metros de altura. El mal tiempo en las aguas del golfo de México ocasionó que la plataforma autoelevable Usumacinta, que realizaba labores de interconexión para perforar el pozo Kab 103, rompió el árbol de válvulas de la Kab 101, lo que originó un derrame de petróleo crudo y gas natural asociado	Afectación y contaminación de aguas marinas.	Respuesta a emergencias, marina y servicios médicos.
2011	España	Cisterna	Gas natural	Explosión	Accidente automovilístico en una curva	Afectación al talud de tierra y roca de la carretera	Respuesta emergencia, bomberos



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Año	Ciudad y/o País	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
2012	México	Instalación de extracción	Gas natural	Explosión	Accidente donde explotó parte de las instalaciones de PEMEX, los encargados fueron los técnicos especializados de Pemex exploración y producción, no hay detalles.	Afectación de terrenos aledaños a las instalaciones	Respuesta a emergencia, protección civil y servicios médicos.
2013	México	Ducto de gas natural	Gas natural	Explosión	Accidente causado al perforar un ducto de 10 pulgadas de diámetro por trabajadores de la construcción del puente vehicular del circuito exterior mexiquense	Afectación alrededor, humo y fuego	Respuesta a emergencia, bomberos, servicios médicos y protección civil.
2014	México (Azcapotzalco)	Ducto de gas natural	Gas natural	Fuga	Obra de construcción provoca fisura en tubería de distribución de gas	Afectación alrededor por el escape de gas	Respuesta a emergencia, Bomberos.
2015	México (Azcapotzalco)	Ducto de gas natural	Gas natural	Fuga	Obra de construcción provoca fisura en tubería de distribución de gas	Afectación alrededor por el escape de gas	Respuesta a emergencia, Bomberos.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Año	Ciudad y/o País	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
2015	México (Guadalupe)	Ducto de gas natural	Gas natural	Fuga /Incendio	Máquina de recarpeteo, que causo daños al gasoducto provocando fuga del combustible e Incendio	Afectación alrededor, humo y fuego	Respuesta a emergencia, bomberos, servicios médicos y protección civil.
2016	México (Coyoacán)	Ducto de Gas Natural	Gas Natural	Explosión	Accidente	Escapa de gas y onda expansiva	Respuesta a emergencia, bomberos, servicios médicos y protección civil

Con base en las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la empresa, en cumplimiento de sus obligaciones de reportar los diferentes tipos de accidentes e incidentes ocurridos en las instalaciones de distribución de gas natural donde la empresa es permisionaria, ha presentado dichos reportes, a través de los mecanismos señalados en las citadas disposiciones.

Estos registros de accidentes e incidentes constituyen una fuente de información valiosa desde el punto de vista de análisis histórico de accidentes e incidentes ocurridos en instalaciones de la propia empresa.

A continuación, se muestra una tabla resumen con los reportes de accidentes e incidentes presentados a la ASEA desde el año 2018 a la fecha.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Tabla IV.3.- Resumen histórico de reportes de accidentes e incidentes presentados a la ASEA.

Fecha	Ciudad	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
16 de abril de 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Cuajimalpa	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 160mm de polietileno.	Sin lesionados, afectación en circulación vehicular durante 2 horas aproximadamente.	Movilización de personal de seguridad pública.
18 de mayo de 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Coyoacán	Acometida doméstica	Gas natural	Incendio en departamento.	Desconocidos.	2 lesionados que fueron atendidos en el lugar sin requerir hospitalización ni seguimiento médico. Afectaciones en bienes inmuebles.	Movilización de paramédicos en el lugar. Cierre temporal de la instalación de gas natural para reparaciones en la vivienda.
24 de junio de 2019	Nuevo León / Municipio de Guadalupe	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural con incendio.	Desconocidos	Sin lesionados, afectación en circulación vehicular durante 2 horas aproximadamente.	Control del incendio con apoyo de personal de bomberos y movilización de personal de seguridad pública.
9 de julio de 2019	Nuevo León / Municipio de San Nicolás de los Garza	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 110mm de polietileno, causas desconocidas.	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de los grupos de seguridad pública.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Fecha	Ciudad	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
27 de agosto 2019	Nuevo León / Municipio de San Nicolás de los Garza	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural con incendio	Daño en tubería de 6 pulgadas de acero.	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de los grupos de seguridad pública.
3 de septiembre de 2019	Aguascalientes, Aguascalientes	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 110 mm	Sin lesionados.	Movilización de grupos de seguridad pública.
4 de septiembre de 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Iztacalco	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 160 mm de polietileno	Afectación importante al suministro de gas natural en la Alcaldía de Iztacalco, durante aproximadamente 10 horas que concluyeron las acciones de reparación y restablecimiento del servicio. Afectación parcial a la vialidad.	Cierre de válvula de seccionamiento. Movilización de grupos de seguridad pública.
12 de septiembre de 2019	Toluca / Municipio de Lerma	Red de distribución	Gas natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 110 mm	Sin lesionados. Afectación a la vialidad.	Movilización de grupos de seguridad pública.
6 de noviembre 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Iztapalapa	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 160 mm	Sin lesionados. Afectación a la vialidad.	Movilización de bomberos y grupos de



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Fecha	Ciudad	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
							seguridad pública.
7 de noviembre 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Benito Juárez	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm	Sin lesionados. Evacuación de 30 personas, entre niños y adultos que se ubicaban en una institución de educación preescolar.	Movilización de protección civil.
12 de diciembre 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Cuauhtémoc	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 40 mm	Sin lesionados. Evacuación de 50 personas de domicilios aledaños al punto de fuga.	Movilización de bomberos.
18 de diciembre de 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Coyoacán	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm	Sin lesionados. Evacuación de 20 personas de domicilios aledaños al punto de fuga. Afectación parcial a la vialidad	Movilización de protección civil.
19 de diciembre de 2019	Ciudad de México / Alcaldía de Cuauhtémoc	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de bomberos.
20 de abril de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Gustavo a. Madero	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de bomberos.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Fecha	Ciudad	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
30 de julio de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Benito Juárez	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm	Sin lesionados. Evacuación de aproximadamente 100 personas de sus domicilios.	Movilización de protección civil.
17 de agosto de 2020	Nuevo León / Municipio de san Nicolás de los Garza	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural con explosión.	Desconocidas	4 lesionados por quemadoras.	Movilización de diferentes grupos de apoyo externo, cierre de vialidad y restricción de acceso en las inmediaciones del lugar para las investigaciones.
4 de septiembre de 2020	Coahuila / Municipio de Saltillo	Toma de servicio múltiple (comercial)	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en una válvula de paso de 2 pulgadas	Sin lesionados. Evacuación de 500 personas en plaza comercial.	Movilización de protección civil.
4 de septiembre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Cuauhtémoc	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería.	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de bomberos.
9 de septiembre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Miguel Hidalgo	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 160 mm de polietileno.	Sin lesionados. Afectación parcial a la vialidad.	Movilización de protección civil.
29 de septiembre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Tlalpan	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63 mm de polietileno a causa de obras de introducción de agua potable.	Sin lesionados. Afectación a la vialidad.	Movilización de protección civil, bomberos y seguridad pública.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Fecha	Ciudad	Instalación	Sustancias Involucradas	Evento	Causa(s) del accidente o incidente	Nivel de afectación (personal, población, medio ambiente, entre otros)	Acciones Realizadas para su atención
30 de septiembre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Gustavo A. Madero	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en válvula de 2 pulgadas de edificio de viviendas	Sin lesionados. Residentes del edificio desalojaron por cuenta propia.	Movilización de protección civil
11 de octubre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Benito Juárez	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en válvula de 1 pulgada	Sin lesionados. Evacuación de población aledaña.	Movilización de bomberos.
12 de octubre de 2020	Guanajuato / Municipio de León	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en un accesorio de polietileno de 63 mm	Sin lesionados. Evacuación de aproximadamente 80 personas.	Movilización de bomberos.
18 de octubre de 2020	Ciudad de México / Alcaldía de Iztacalco	Red de distribución	Gas Natural	Fuga de gas natural	Daño en tubería de 63mm de polietileno	Sin lesionados.	Movilización de bomberos, seguridad pública.

La copia de los reportes originales presentados a la ASEA y que sirvieron de base para conformar la tabla de datos de accidentes e incidentes anterior, se incluyen en el **ANEXO 3.2.**

La tabla anterior no permite identificar claramente las causas de todos los accidentes reportados a la ASEA, sin embargo, destacan la intervención de obras aledañas, a través de las cuales se ha causado la ruptura accidental de la tubería con retroexcavadora.

Destaca el hecho de que la mayoría de los accidentes presentados en la tabla y que se han reportado a la ASEA son de Nivel 1, clasificados como tales de conformidad con las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, los cuales corresponden a eventos con las siguientes características:

- Daños a las instalaciones, sin interrupción de operaciones de las Actividades del Sector Hidrocarburos

También destaca que, entre las consecuencias observadas, en los tres años de reporte, se ha presentado un accidente con 4 lesionados por quemaduras, lo cual es un dato importante a considerar dentro de la jerarquización de escenarios de riesgo identificados, desde el punto de vista de la frecuencia de eventos con lesionados y de la máxima gravedad ocurrida en el periodo señalado.

Otro aspecto importante ha sido la intervención de los grupos de apoyo externo que han contribuido de manera importante en el control de terceros, restringiendo el acceso y, en algunos casos, la evacuación de la población, cuando se ha requerido.

En relación a la frecuencia de eventos tipo 1, clasificados como tal de conformidad con las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se pudo constatar a través de los datos presentados en la tabla anterior, que este tipo de eventos Nivel 1 se han presentado en más de una ocasión en el periodo comprendido de un mes, motivo por el cual, este dato deberá ser considerado dentro de la calificación de la frecuencia de este tipo de eventos.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS HISTÓRICO DE ACCIDENTES

El análisis histórico de accidentes pone de manifiesto causas importantes de la liberación accidental del gas natural:

- Obras de construcción que rompen el ducto de gas natural, lo cual se pudo originar por desconocimiento de la existencia del ducto en el sitio de la obra, o por negligencia.
- Ejecución de obras de mantenimiento en el ducto de la instalación de gas natural sin despresurizar por completo la línea a reparar. Por tal motivo se deberán implementar los protocolos de despresurización de la línea de gas antes de llevar a cabo obras de mantenimiento.

Debido a que el gas natural se encuentra compuesto más del 95% por metano, este gas tiende a elevarse en la atmósfera en caso de su liberación accidental o desfogue, a diferencia del gas LP cuyos vapores liberados o desfogados se acumula en las partes bajas. Esta condición de alguna manera dificulta la ignición de una fuga de gas natural.

A través de lo observado en el análisis histórico de accidentes se pudo constatar que de la mayoría de los casos presentados, muy pocos produjeron incendio de la fuga de gas natural. En su gran mayoría se produjo la fuga la cual pudo ser controlada antes de su ignición. Esta situación pone de manifiesto la importancia de la activación de los servicios de emergencia de Naturgy México, S.A. de C.V. con el fin de controlar una fuga y evitar su ignición.

Sin embargo, es necesario llevar a cabo un análisis de identificación de peligros más detallado con el fin de identificar los controles operacionales, los sistemas de seguridad y recomendaciones adicionales orientadas a mantener los riesgos asociados al PROYECTO en niveles tolerables.

IV.1.3. Identificación de peligros y escenarios de riesgo

De acuerdo con la norma mexicana NMX-SAST-31000-IMNC-2018 la Identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o a impedir a una organización lograr sus objetivos, para el caso de la empresa, el logro de los objetivos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental en la distribución de gas natural. Para la identificación de dichos riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada.

La organización puede utilizar un rango de técnicas para identificar incertidumbres que pueden afectar a uno o varios objetivos, para ello se deben considerar factores como los siguientes:

- Fuentes de riesgo tangibles e intangibles
- Causas y eventos

- Amenazas y oportunidades
- Vulnerabilidades y capacidades
- Cambios en los contextos interno y externo
- Naturaleza y valor de los activos y los recursos
- Consecuencias y su impacto en los objetivos
- Limitaciones de conocimiento y confiabilidad de la información

En este apartado del presente análisis de riesgo se describen las metodologías para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos asociados al PROYECTO que se presenta; se describen los criterios para la selección y secuencia de análisis, la selección de nodos o unidades lógicas para realizar dicho análisis, así como los sistemas de seguridad y respuesta a emergencia con que contará el PROYECTO con el fin de prevenir y controlar una emergencia.

Dada la naturaleza de las instalaciones analizadas, las metodologías utilizadas para identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a éstas, son aquellas que se emplean para realizar Análisis de Riesgos en los Procesos (ARP).

Las metodologías de identificación de peligros y evaluación de riesgos que se seleccionaron, corresponden a aquellas recomendadas por el Instituto Americano de Ingenieros Químicos, a través del Centro para la Seguridad en Procesos Químicos (AIChE / CCPS). Estas metodologías son de las reconocidas a nivel internacional para llevar a cabo análisis de riesgos en diferentes procesos industriales.

Un **peligro** es una característica inherente química o física con la energía potencial de dañar al personal, la propiedad o al ambiente. La palabra clave en esta definición es “potencial”. En un proceso o sistema, los peligros no son siempre obvios. La energía puede ser almacenada en muchas formas diferentes, incluyendo química (reactividad, inflamabilidad, corrosividad, toxicidad), mecánica (cinética, potencial) y térmica. El peligro existe si un sistema está arriba o debajo de un nivel de energía ambiental, sin importar como esté almacenada la energía. Por ejemplo, los parámetros del proceso de presión, la condición ambiental es la presión atmosférica. Entre mayor sea la presión del sistema arriba de la presión atmosférica, mayor la energía almacenada y mayor el peligro. Una presión del sistema debajo de la presión atmosférica, por ejemplo, un vacío, puede también poseer peligros, tales como el potencial del colapso de un tanque de almacenamiento (Garza, 2015).

La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de peligros químicos en operaciones de proceso.

Tabla IV.4.- Ejemplos de peligros químicos en plantas de proceso.

Peligros asociados	Eventos típicos
Habilidad de autopolimerizar	Polimerización descontrolada
Sensibilidad a golpes	Detonación de un explosivo líquido o sólido o de una mezcla explosiva
Inestabilidad térmica	Explosión térmica después a una reacción descontrolada o autocalentamiento
Habilidad de descomposición del producto	Reacción descontrolada (por ejemplo (óxido de etileno)
Piroforicidad	Fuego al contacto con la atmósfera
Inflamabilidad	Rotura de un depósito con ignición de vapores contenidos con el aire.
	Explosión de nubes de vapor
	Llamarada
	Fuego de derrame
	Fuego de material
Combustibilidad	Fuego de material
	Explosión de polvo
	Ignición de aerosol y fuego rápido
Habilidad de peroxidar	Contacto con oxígeno por un tiempo excedido, descomposición energética del peróxido
Reactividad con el agua	Emisión de material reactivo con el agua y reacción energética con el agua o humedad
Habilidad de oxidar o reducir	Contacto con el oxidante con material orgánico, fuego de material
	Reacción REDOX descontrolada
Acidez o causticidad	Emisión de gases ácidos (por ejemplo, HCl anhidro)
	Derrame de sólido o líquido corrosivo
	Reacción descontrolada ácido / base
Toxicidad	Emisión de vapores tóxicos
	Derrame de sólido o líquido tóxico
Otra reactividad incrementada	Mezclado inadvertido o contacto con materiales incompatibles; calor, presión o generación de gases tóxicos
Reactividad química reducida (material inerte)	Entrada de personal a espacios confinados con niveles de oxígeno reducidos

Para llevar a cabo la identificación de los peligros en la instalación evaluada, se recomienda la implementación de los siguientes cinco pasos:

1.- Listar todos los peligros obvios. La mayoría de los procesos incluyen un número de peligros que son completamente reconocidos, tales como la inflamabilidad del propano y la toxicidad del cloro.

2.- Examinar las características peligrosas de cada químico del proceso. Revisar las hojas de seguridad de materiales (HDS), que tengan información sobre toxicidad, inflamabilidad y reactividad de químicos del proceso y su incompatibilidad con otros materiales.

3.- Examinar todos los parámetros del proceso. Los parámetros (por ejemplo: presión, temperatura, flujo, tasa, nivel, pH) que son controlados o medidos en un proceso, son buenos indicadores de posibles peligros en el proceso. Los parámetros del proceso se deben examinar para todos los modos de operación, independientemente de los procesos químicos, porque algunos peligros existen, que no involucran a químicos peligrosos.

4.- Examinar por incompatibilidades en las interacciones con materiales. Aún si los químicos del proceso son relativamente no peligrosos cuando se consideran independientemente, algunas interacciones potencialmente peligrosas pueden ocurrir cuando los materiales son combinados. Se pueden examinar las interacciones entre químicos del proceso, materiales de contenedores u otros materiales, cuando estos se ponen en contacto, utilizando una **matriz de interacción**.

5.- Documentar los peligros identificados. El reporte de ARP debe listar los peligros identificados en forma tabular y/o discutir cada peligro en el texto. Los peligros nuevos o previamente no identificados, deben recibir una atención y discusión particular.

IV.1.3.1.- Selección de las metodologías de Identificación de Peligros

La identificación de peligros es un esfuerzo organizado para identificar y analizar los peligros asociados con un proceso o actividad. De manera específica, la identificación de peligros se utiliza para identificar las debilidades en el diseño o la operación de una instalación a que pueden producir una fuga, derrame, incendio o explosión. La identificación de peligros proporciona información para ayudar a mejorar las condiciones de seguridad y gestionar los riesgos dentro de sus operaciones.

El analista debe elegir los métodos más apropiados, según las instalaciones o procesos a estudiar, así como dar una justificación para dicha elección, considerando la aplicación de las técnicas sistemáticas ampliamente reconocidas por su efectividad para la administración

de los riesgos en un proceso. En algunos casos, lo más apropiado suele ser una combinación de distintos métodos.

La selección de un método para la identificación de peligros depende de muchos factores, incluyendo el tamaño y complejidad del proceso, así como el conocimiento existente del mismo. ¿Se ha operado el proceso durante largo tiempo con muy poco o ningún cambio y se ha generado cierta experiencia a través de su uso?, o ¿Es un proceso nuevo o uno con cambios frecuentes, al estarse actualizando en forma continua? Todas las metodologías de identificación de peligros se encuentran sujetas a ciertas limitaciones. Debido a que el análisis depende en gran medida de un razonamiento adecuado, todas aquellas suposiciones hechas durante el análisis deben ser documentadas, entendidas y guardadas para análisis futuros.

Entre los aspectos a considerar se encuentra el tamaño del sistema, su complejidad, la fase del proyecto en que se encuentra (diseño, construcción, pre-arranque, operación y mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono), la presencia de reacciones químicas, la variación de condiciones de presión, temperatura o flujo, su ubicación relativa respecto a otras áreas de proceso o servicio o la disponibilidad de información y documentación.

El Centro para la Seguridad en Procesos Químicos del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (CCPS y AIChE por sus siglas en inglés), hace las siguientes recomendaciones de selección de metodologías de identificación de peligros, con base en la fase del proyecto en que se encuentre la instalación:



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Tabla IV.5.- Recomendación de CCPS / AICHE para la selección de metodologías de identificación de peligros de acuerdo a la fase de diseño de la instalación (Fuente: AICHE / CCPS, 1992).

	Revisión de seguridad	Check list	Índices relativos	Análisis preliminar de riesgo	¿Qué pasa si ...?	¿Qué pasa si ...? / Check List	Análisis de peligros y operabilidad (HAZOP)	Análisis de modos de fallo y efectos	Árbol de fallos	Árbol de eventos	Análisis Causa - Consecuencia	Análisis de confiabilidad humana
Investigación y desarrollo			✓	✓	✓							
Diseño conceptual		✓	✓	✓	✓	✓						
Operación en planta piloto		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingeniería de detalle		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Construcción / Arranque	✓	✓			✓	✓						✓
Operación normal	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expansión o modificación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Investigación de accidentes e incidentes					✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Desmantelamiento	✓	✓			✓	✓						

✓ Metodología comúnmente utilizada

El PROYECTO que se presenta, se pretende ubicar en zonas urbanas, suburbanas, industriales y en el derecho de vía de los principales accesos de comunicación terrestre a la Ciudad.

Es importante aclarar que el proyecto considera en la implementación del sistema de distribución una metodología para el desarrollo de análisis de riesgos la cual deberá facilitar la aplicación de un examen crítico, sistemático y formal para un proyecto nuevo en la etapa de ingeniería básica y que genere información puntual de los riesgos que puedan generarse en las etapas de operación y mantenimiento.

Los criterios aplicados para la selección de la metodología a emplearse para el análisis de riesgos, se enlistan a continuación:

- a. El motivo de la realización del análisis es la identificación de los riesgos derivados de la implementación del Sistema de Distribución de gas natural.
- b. Requisitos legales aplicables en materia operativa, ambiental y de seguridad, respectivamente.
- c. Disponibilidad de información relacionada con el proceso, como es la memoria descriptiva del sistema de distribución de gas natural en la que se incluyen las bases de diseño, la ingeniería básica del proyecto, los procedimientos internos de la Promovente.
- d. Características operativas del proyecto.
- e. Experiencia de la promotora en la administración de sistemas de distribución de gas natural en otras Zonas Geográficas de Distribución de Gas Natural (ZGDGN).
- f. Tipo de resultados que se busca obtener con la aplicación del análisis de riesgos:
 1. Descripción cualitativa de los riesgos identificados.
 2. Clasificación de los riesgos identificados.
 3. Descripción cualitativa de las causas y/o consecuencias de los peligros identificados.
 4. Determinación de escenarios de accidentes y el cálculo de la probabilidad de su ocurrencia, así como la cuantificación de las consecuencias de su ocurrencia.
 5. Alternativas para eliminar o controlar los peligros y escenarios de accidente identificados.
 6. Entrada de información para un análisis cuantitativo del riesgo.

Con base en el cuadro anterior, así como con las características del proyecto, la disponibilidad de información y las características particulares para la aplicación de las metodologías de identificación y evaluación de riesgos contempladas, se determina que las técnicas adecuadas a aplicarse a la instalación de la promotora, será el **Análisis ¿Qué**

pasa si ...? (What if ...? Analysis), y el Análisis de Riesgo y Operabilidad / Hazard and Operability Analysis (HazOp).

La jerarquización de los riesgos identificados y evaluados en a la red de distribución de gas natural a través de las metodologías seleccionadas, se realizará a través de la utilización de la metodología de la **Matriz de Jerarquización**, considerando la severidad de las consecuencias de los peligros identificados y su frecuencia de ocurrencia.

Entrevistas con el personal

Las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y Análisis de Peligros y Operatividad HAZOP, se enriquecen a través de la participación y las opiniones de expertos relacionados directamente con el proyecto o instalación evaluada.

Dichas opiniones e información pueden ser recopilada directamente a través de entrevistas con dicho personal, en el cual se planteen preguntas clave sobre el funcionamiento y datos específicos del proyecto o instalación analizada.

Debido a esto, y con el fin de contar con la experiencia, información y opiniones de personal calificado y que se encuentra relacionado directamente con el PROYECTO, se llevaron a cabo entrevistas con un grupo de expertos de la empresa, a través de las cuales compartieron de manera directa esta información, ayudando de manera importante a detallar la etapa de identificación de peligros.

Las entrevistas se llevaron a través de videoconferencia a través del software Microsoft Teams®.

Los nombres y cargos del personal entrevistado, así como los temas tratados y los horarios en los que se llevaron a cabo estas entrevistas, se señalan en la tabla siguiente:

Tabla IV.6.- Personal especializado entrevistado, fechas y horarios de entrevista y temas tratados.

Fecha y hora	Personal entrevistado	Cargo	Temas tratados
13 de octubre de 2020 10:00 horas	Ing. Rogelio Arajiro Isida Garza	Redes de distribución. Naturgy.	Filosofía del diseño y reparación del sitio, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de sistemas de distribución.
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	
	Ing. Martín Javier Ríos Martínez	Encargado de servicios técnicos región de	Filosofía de la operación, mantenimiento, cierre,

Fecha y hora	Personal entrevistado	Cargo	Temas tratados
13 de octubre de 2020 12:00 horas		distribución Centro y Toluca. Naturgy	desmantelamiento y abandono de sistemas de distribución.
	Ing. Rogelio Navarrete López	Mantenimiento de instalaciones auxiliares. Naturgy	
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	
14 de octubre de 2020 10:00 horas	Ing. Ernesto Lozano Díaz	Encargado de servicios técnicos región de distribución Bajío. Naturgy	Filosofía del diseño y reparación del sitio, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de sistemas de distribución.
	Ing. Antonio de Jesús Hernández Abreu	Mercado regulado y operaciones de la región de distribución Bajío. Naturgy.	
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	
14 de octubre de 2020 12:00 horas	Ing. Rogelio Arajiro Isida Garza	Redes de distribución. Naturgy.	Sistemas de odorización, cromatografía y redes de distribución.
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	
15 de octubre de 2020 10.00 horas	Ing. Brandon Cruz Canales Martínez	Responsable del Centro de Atención a Urgencias. Naturgy	Central de Atención a Urgencias (CAU)
	Ing. Rodolfo Oziel Espinoza Milán	Responsable del Centro de Atención a Urgencias. Naturgy	
	Ing. Yolanda de la Cruz	Supervisión Teleoperadoras del Centro de Atención a Urgencias. Naturgy	
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	
15 de octubre de 2020 17:00 horas	Ing. María Ubando	Centro de control de distribución. Naturgy	Centro de Control de Distribución (CCD)
	Ing. Fernando Yahaziel Carrizales Rodríguez	Responsable del centro de control de distribución. Naturgy.	
	Ing. Andrés Torres Reyna	Centro de control de distribución. Naturgy	
	Ing. Armando Espinosa Pérez	Responsable de medio ambiente. Naturgy.	

Cada entrevista fue registrada tanto en una minuta, como en video, conservando las secuencias integrales y mostrando la información proporcionada. Dichas minutas y

secuencias de video de las entrevistas con el personal especialista señalado, se incluyen en el **ANEXO 4.1**.

La información generada en las entrevistas se empleó como base para complementar la información del análisis ¿Qué pasa si ...? y Análisis de Peligros y Operatividad.

Análisis ¿Qué pasa si ...?

Consiste en una lluvia de ideas en la cual un grupo de trabajo conformado por personas familiarizadas con el proceso a estudiar y profesionales en análisis y evaluación de riesgos hacen preguntas sobre eventos indeseables cuyo propósito es identificar peligros que pueden producir consecuencias indeseables.

Mediante esta técnica se identifican los peligros, sus consecuencias, y se sugieren alternativas para reducir el riesgo asociado a tales peligros; se pueden analizar e identificar posibles desviaciones de diseño, construcción, operación o modificación.

La aplicación de la técnica genera una lista de preguntas y respuestas acerca de los procesos, mostrando en forma tabular, los peligros identificados en el sistema, sus consecuencias y las posibles alternativas para reducir el riesgo asociado.

Para poder aplicar la metodología ¿Qué pasa si...? es necesario tener un conocimiento claro del proceso a estudiar y contar con la documentación técnica de diseño, construcción y operación del mismo.

El formato para realizar el análisis ¿Qué pasa si...? Puede estar estructurado a manera de un formato como el de la siguiente tabla:

Tabla IV.7.- Formato de la hoja de trabajo del Análisis ¿Qué pasa si ...?.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, ¿QUÉ PASA SI?			
Área: Sistema: Descripción:		Plano:	Fecha:
¿Qué pasa si?	Consecuencia /peligro	Salvaguardas	Recomendaciones

Para llevar cabo el análisis ¿Qué pasa si ...? Se consideraron los tres componentes principales de la red de distribución de gas natural:

- 01** *Interconexión con el ducto de transporte*
- 02** *City Gate Laredo (CG Laredo)*
- 03** *Estación de Regulación y Medición Tipo (ERM Tipo)*
- 04** *Red de distribución de gas natural APA Acero 16 Pulg (RDGN APA AC 16in)*
- 05** *Red de distribución de gas natural APA Acero 12 Pulg (RDGN APA AC 12in)*
- 06** *Red de distribución de gas natural APA Acero 8 Pulg (RDGN APA AC 8in)*
- 07** *Red de distribución de gas natural APA Acero 6 Pulg (RDGN APA AC 6in)*
- 08** *Red de distribución de gas natural APA Acero 4 Pulg (RDGN APA AC 4in)*
- 09** *Red de distribución de gas natural APA Acero 2 Pulg (RDGN APA AC 2in)*
- 10** *Red de distribución de gas natural MPB Acero 8 Pulg (RDGN MPB AC 8in)*
- 11** *Red de distribución de gas natural MPB Acero 6 Pulg (RDGN MPB AC 6in)*
- 12** *Red de distribución de gas natural MPB Acero 4 Pulg (RDGN MPB AC 4in)*
- 13** *Red de distribución de gas natural MPB Acero 3 Pulg (RDGN MPB AC 3in)*
- 14** *Red de distribución de gas natural MPB Acero 2 Pulg (RDGN MPB AC 2in)*
- 15** *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 200 mm (RDGN MPB PE 200mm)*
- 16** *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 160 mm (RDGN MPB PE 160mm)*
- 17** *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 110 mm (RDGN MPB PE 100mm)*
- 18** *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 63 mm (RDGN MPB PE 63mm)*
- 19** *Red de distribución de gas natural MPA Acero 8 Pulg (RDGN MPA AC 8in)*
- 20** *Red de distribución de gas natural MPA Acero 4 Pulg (RDGN MPA AC 4in)*

- 21 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 2 Pulg (RDGN MPA AC 2in)*
- 22 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 1 Pulg (RDGN MPA AC 1in)*
- 23 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 200 mm (RDGN MPA PE 200mm)*
- 24 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 160 mm (RDGN MPA PE 160mm)*
- 25 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 110 mm (RDGN MPA PE 110mm)*
- 26 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 90 mm (RDGN MPA PE 90mm)*
- 27 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 63 mm (RDGN MPA PE 63mm)*
- 28 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 32 mm (RDGN MPA PE 32mm)*
- 29 *Eventos naturales extremos*
- 30 *Interacciones potenciales de riesgo con gasolineras*
- 31 *Interacciones potenciales de riesgo con gaseras*
- 32 *Interacciones potenciales de riesgo con Terminal de Almacenamiento y Reparto de PEMEX*

Es importante recalcar que el nodo 02 correspondiente a la City Gate, ya fue presentada y autorizada previamente en materia de impacto ambiental de conformidad con lo descrito en el apartado I.7 del presente ARSH, por lo que su inclusión en el listado de nodos de evaluación, constituye una actualización del análisis de riesgo de dichas instalaciones.

El nodo 29 se seleccionó con el fin de evaluar los efectos que pudieran producir algún evento natural extraordinario.

Los nodos 30 a 32 se seleccionaron con el fin de investigar alguna interacción potencial con gaseras, gasolineras y Terminales de Almacenamiento de PEMEX.

En el anexo **ANEXO 4.2** se incluyen los formatos de trabajo del análisis ¿Qué pasa si ...?.

Análisis de Riesgo y Operabilidad / Hazard and Operability Analysis (HazOp)

El Análisis de Riesgo y Operabilidad (HazOp) o también conocido como Análisis Funcional de Operabilidad (AFO) o Análisis Operativo (AO), es definido por la Chemical Industry Association de (Inglaterra) en su guía como:

“La aplicación de un examen crítico, formal y sistemático a un proceso o proyecto de ingeniería de nueva instalación, para evaluar el riesgo potencial de la operación o funcionamiento incorrecto de los componentes individuales de los equipos, y los consiguientes efectos sobre la instalación como conjunto”

La aplicación de la metodología HazOp se basa en que las desviaciones de las condiciones de operación y el diseño de un sistema nos conducirán a un fallo en el mismo sistema. La identificación de estas desviaciones en el transcurso de la aplicación del HazOp, se realiza por medio de una metodología rigurosa y sistemática, mientras que el fallo en el sistema como tal, puede generar desde paros no relevantes en el proceso hasta accidentes de graves consecuencias en el mismo.

La primera etapa para la aplicación y desarrollo del análisis HazOp, es la definición de los sistemas y subsistemas de interés que serán el objeto de los análisis de riesgo, siempre referidos estos a equipos y/o procesos de la instalación industrial que se está analizando, mientras que cada uno de estos subsistemas estará integrado por nodos de estudio, en los que se particularizará el análisis detallado de riesgo. La segunda etapa del análisis HazOp a desarrollarse, consiste en la aplicación sobre cada uno de los nodos de estudio de los sistemas y subsistemas de interés, de forma secuencial y repetitiva, de ciertas palabras guía a cada una de las condiciones de operación del proceso, relacionadas siempre con las variables operativas del mismo, como pueden ser la densidad, flujo, nivel, presión, temperatura, etcétera.

La aplicación de las dos etapas antes mencionadas a los nodos de estudio de los sistemas o subsistemas de la instalación industrial, ayudará a identificar las desviaciones significativas de las condiciones normales de operación y realizará un repaso exhaustivo de los posibles funcionamientos anómalos. El estudio de las desviaciones nos llevará directamente a la identificación de las causas y consecuencias de estas, así como nos proporcionará información clara del riesgo potencial al presentarse la desviación, de los problemas implícitos en el funcionamiento inadecuado del objeto de análisis y de forma simultánea, se determinarán los medios de protección y recomendaciones a aplicarse al sistema.

Finalmente, los resultados obtenidos de la aplicación del análisis HazOp al proyecto, se reportarán por medio de la modalidad Desviación por Desviación (DBD), consistente en

reportar solo aquellas desviaciones que presentan consecuencias de interés, omitiendo en el registro las demás desviaciones cuyas afectaciones no son relevantes en función del peligro que representan.

En preparación de la aplicación de la metodología HazOp al Sistema de Distribución de gas natural de la Promovente, se recurre a la descripción del proyecto, para la determinación de los elementos críticos del proyecto a analizarse, mismos que se enlistan como sigue:

1. Estaciones de regulación y medición distritales (City Gate).
2. Red de distribución de gas natural en tubería de acero.

Las variables operativas de interés relacionadas directamente el funcionamiento del proceso de distribución de gas natural de la Promovente, desarrollado en su Sistema de Distribución de gas natural, son Flujo (Q) y Presión (P).

Complementando la información requerida para la aplicación del análisis HazOp al Sistema de Distribución de gas natral, ya habiéndose definido los sistemas, subsistemas y nodos de estudio de interés, así como las variables operativas de interés, se presentan a continuación las palabras guía a emplearse a lo largo de la aplicación del análisis HazOp:

Tabla IV.8.- Palabras guía y desviaciones del proceso.

Palabra guía	Significado	Parámetros de proceso	Ejemplo de desviación	Descripción de la desviación
Más	Aumento del parámetro	Presión Temperatura Volumen Flujo o Caudal Nivel Entalpía	Más flujo	Aumento del flujo con relación al valor normal
Menos	Disminución del parámetro		Menos flujo	Disminución del flujo con relación al valor normal
Todo	Aumento del parámetro a un valor máximo		Flujo inverso	El fluido se desplaza en sentido contrario

Palabra guía	Significado	Parámetros de proceso	Ejemplo de desviación	Descripción de la desviación
Nada	Disminución del parámetro a un cero absoluto		Nada volumen	Ausencia total de volumen
No	Ausencia del parámetro		No flujo	El flujo es igual a cero. No hay flujo
Si	Presencia del parámetro		Si flujo	Presencia de flujo sin considerar un valor de referencia

Selección de los subsistemas y nodos de evaluación.- Se seleccionaron los nodos de acuerdo a las características de las instalaciones, así como sus condiciones de operación y la información disponible sobre estos sistemas.

Con base en la descripción detallada del proceso, presentada en el capítulo 2 del presente ARSH, se seleccionaron los siguientes nodos de evaluación, con el fin de realizar el análisis HAZOP:

- 01 Interconexión con el ducto de transporte**
- 02 City Gate Laredo (CG Laredo)**
- 03 Estación de Regulación y Medición Tipo (ERM Tipo)**
- 04 Red de distribución de gas natural APA Acero 16 Pulg (RDGN APA AC 16in)**
- 05 Red de distribución de gas natural APA Acero 12 Pulg (RDGN APA AC 12in)**
- 06 Red de distribución de gas natural APA Acero 8 Pulg (RDGN APA AC 8in)**
- 07 Red de distribución de gas natural APA Acero 6 Pulg (RDGN APA AC 6in)**
- 08 Red de distribución de gas natural APA Acero 4 Pulg (RDGN APA AC 4in)**
- 09 Red de distribución de gas natural APA Acero 2 Pulg (RDGN APA AC 2in)**

- 10 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 8 Pulg (RDGN MPB AC 8in)*
- 11 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 6 Pulg (RDGN MPB AC 6in)*
- 12 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 4 Pulg (RDGN MPB AC 4in)*
- 13 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 3 Pulg (RDGN MPB AC 3in)*
- 14 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 2 Pulg (RDGN MPB AC 2in)*
- 15 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 200 mm (RDGN MPB PE 200mm)*
- 16 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 160 mm (RDGN MPB PE 160mm)*
- 17 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 110 mm (RDGN MPB PE 100mm)*
- 18 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 63 mm (RDGN MPB PE 63mm)*
- 19 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 8 Pulg (RDGN MPA AC 8in)*
- 20 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 4 Pulg (RDGN MPA AC 4in)*
- 21 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 2 Pulg (RDGN MPA AC 2in)*
- 22 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 1 Pulg (RDGN MPA AC 1in)*
- 23 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 200 mm (RDGN MPA PE 200mm)*
- 24 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 160 mm (RDGN MPA PE 160mm)*
- 25 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 110 mm (RDGN MPA PE 110mm)*
- 26 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 90 mm (RDGN MPA PE 90mm)*
- 27 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 63 mm (RDGN MPA PE 63mm)*
- 28 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 32 mm (RDGN MPA PE 32mm)*

Es importante recalcar que los nodos 02 a 08 correspondientes a las City Gate's, ya fueron presentados previamente autorizados en materia de impacto ambiental de conformidad con

lo descrito en el apartado I.7 del presente ARSH, por lo que su inclusión en el listado de nodos de evaluación, constituye una actualización del análisis de riesgo de dichas instalaciones.

En el anexo **ANEXO 4.3** se incluyen los formatos de trabajo del análisis HazOp.

CONCLUSIONES DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

A través de la aplicación de las técnicas identificativas de peligros denominadas Análisis ¿Qué pasa si...? y Análisis de Peligros y Operatividad Hazop, se identificó que, las causas que pueden dar origen a la liberación accidental de gas natural se pueden agrupar en tres grupos principales:

- **Falta de mantenimiento, supervisión y fallo de los sistemas de regulación y medición.** entre las instalaciones de mayor riesgo se encuentran las City Gates y ERM's, las cuales son instalaciones superficiales, y donde se concentra la mayoría de los sistemas de supervisión y vigilancia remota de la red de distribución de gas natural. Adicionalmente son las instalaciones donde se lleva a cabo el control de la presión y el flujo de gas natural; las City Gates son el punto de transferencia de custodia del gas natural que provee la empresa transportista y el gas recibido se encuentra a altas presiones, superiores a los 19 bares (19.37 kg/cm²). De Ahí radica la importancia de los programas de mantenimiento, supervisión, vigilancia en el funcionamiento de estos sistemas.
- **Golpe accidental causado por terceros.** En esta clasificación se encuentran los choques de vehículos contra la City Gates y ERM's, o las rupturas accidentales de la tubería de gas natural causadas por el uso de trascabos en las zonas donde se desconoce la existencia de los ductos de gas natural. En virtud de esto, la empresa ha puesto especial interés en la señalización de las redes de distribución mediante hitos que alertan a cualquier persona sobre la existencia de ductos de gas natural en la zona, con el fin de que, en especial, las compañías que realicen obras en la cercanía, adviertan sobre la presencia de estos ductos y extremen precauciones, antes de llevar a cabo estas obras.
- **Intervención de terceros por sabotaje o vandalismo.** También destaca, dentro de las causas de una posible fuga de gas natural, la obra mal intencionada por parte de terceros, ya sea por sabotaje o por simple vandalismo. Especialmente expuestas son las instalaciones de las City Gate's y ERM's debido a que son instalaciones superficiales. No es posible descartar el peligro asociado a actos de vandalismo y sabotaje.

- **Incremento de presión en el ducto de transporte.** De conformidad con la información presentada en el análisis histórico de accidentes, no se tiene registro de un evento de incremento de presión súbito en el ducto de transporte. En casos extremos se pueden producir fugas en bridas, conexiones y accesorios y el disparo de las válvulas de seguridad, produciendo la liberación accidental del gas natural. Aunque no se han presentado este tipo de eventos, no se descarta la posibilidad de que se pudiera presentar.
- **Eventos naturales.** De acuerdo con la información presentada en la Descripción del Entorno, desarrollada en el capítulo 3 del presente ARSH, la zona donde se ubica el proyecto es susceptible a sismos, así mismo, presenta zonas donde se tienen registros de fallas, fracturas y cavidades, así como la presencia de puntos de riesgo por corrimiento de tierras. Estos eventos pueden causar la fractura de tuberías de red y producir fugas de gas natural. Estos eventos es difícil preverlos y controlarlos, sin embargo, es posible evitar sus efectos en las redes de distribución de gas natural.
- **Corrosión.** Es un fenómeno electroquímico que se presenta en diferentes metales y cuyo efecto es el adelgazamiento de las paredes de tuberías reduciendo la vida útil de las mismas. Este fenómeno, si bien, en el corto plazo no tiene un efecto visible en las tuberías, si es una causa importante de fallos en tuberías que tienen cerca de 50 años en operación, haciendo importante su inspección previa mediante radiografiado, antes de instalar un disparo o válvula de seccionamiento.
- **Cargas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas.** Estos fenómenos por si solos no son una causa de una fuga de gas natural, sin embargo, si pueden generar daños en los instrumentos teledirigidos, así como representar una fuente de ignición importante en caso de una fuga de gas natural.
- **Interacciones de riesgo.** Se pudo constatar que, para que se presente una concatenación de eventos entre una fuga de gas natural y las instalaciones evaluadas (gasolineras, gaseras y Terminales de almacenamiento de PEMEX), se identificó que la principal causa de este tipo de interacciones es que, ocurran de manera simultánea, tanto la fuga de gas natural, como la fuga de gasolinas o gas L.P., lo cual, de conformidad con los datos presentados en el análisis histórico de accidentes, no se tiene registro de que haya ocurrido alguna vez, en alguna zona de distribución donde la empresa es permisionaria. Ante la falta de registros de accidentes con interacción de riesgo, que hayan ocurrido en las instalaciones de la empresa, o en las instalaciones donde la empresa es permisionaria, incluso en instalaciones pertenecientes a otras empresas distribuidoras, se pudo constatar que la probabilidad de ocurrencia de estos eventos es extremadamente baja, sin embargo, de llegarse a presentar, sus efectos serían catastróficos, motivo por el cual se recomienda llevar a cabo un análisis de las consecuencias potenciales de estos eventos concatenados, y así determinar sus verdaderas consecuencias.

Por otra parte, se identificó que, independientemente de la causa, el efecto de riesgo que se puede presentar es el mismo: la **liberación accidental del gas natural**, produciendo la fuga, y con ello, se puede derivar un **posible incendio por ignición inmediata** de la fuga de gas natural, o una **explosión de nube de vapor no confinada, por ignición tardía** de la fuga.

Ahora bien, es de vital importancia señalar los sistemas de seguridad y salvaguardas que la empresa ya tiene consideradas dentro de sus proyectos y que fueron consideradas dentro de la aplicación de las metodologías de identificación de peligros:

- **Existen eventos que pueden ocurrir en la red de distribución pero que no necesariamente representan un escenario de riesgo.** Tal es el caso de eventos de baja presión o bajo flujo en el ducto de transporte. Este evento tiene consecuencias graves desde el punto de vista de las operaciones de la red de distribución puesto que la principal consecuencia es el fallo en el suministro de gas natural, considerando que existen instalaciones vitales que requieren un suministro continuo, las 24 horas al día los 365 días del año , para poder continuar operando, como hornos industriales, equipos de incineración o calentamiento industrial u hospitales, donde el suministro continuo de gas natural es parte esencial en sus operaciones. Sin embargo, se observó a través de la aplicación de las metodologías de Identificación de Peligros, que la empresa, para el caso de este tipo de contingencias relacionadas con las operaciones e suministro de gas natural a sus usuarios finales, y que se relacionan con eventos de baja presión y flujo en el ducto de transporte, la empresa cuenta con sistemas activos y sistemas de relevo que, en caso de falla de los primeros, entran en funcionamiento inmediato estos segundos, lo cual asegura una supervisión y vigilancia continua de las operaciones, asegurando el suministro continuo del gas natural. Se cuenta con sistemas de pre-alertamiento y alertamiento que, en caso de detectar disminución en la presión y flujo en el ducto de transporte, se reporta de inmediato al Centro de Control de Distribución de la empresa, con el fin de establecer contacto con el transportista y verificar lo que sucede. Los sistemas de pre-alertamiento están instalados, tanto de manera local, como conectados al Sistema SCADA, de esta manera se asegura su comunicación inmediata al Centro de Control de Distribución de la empresa.
- **Procedimientos constructivos documentados y ampliamente utilizados por su seguridad y eficacia.** La instalación de una ampliación de red de distribución se lleva a cabo en vivo, es decir, con el ducto donde se instalará la interconexión, presurizado. Para tal efecto se emplea la técnica de instalación denominada Hot tapping, que consiste en la instalación del accesorio denominado 3-way tee (te de tres vías) que tendrá previamente instalada la tubería de disparo de la interconexión, la instalación de un bay-pass temporal para no afectar el suministro continuo de gas

natural y la perforación del ducto. Para efectos de evitar fugas de gas ocasionadas por la perforación del ducto, se emplean válvulas tipo sandiwch que sellan herméticamente el ducto una vez que se retira la herramienta de barrenado. Para evitar fallos de la soldadura, tanto del accesorio 3-way tee como del bay-pass temporal, se aplica radiografiado a las soldaduras, verificando su integridad mecánica. Este proceso es internacionalmente aplicado y reconocido por su seguridad y por el grado de conservación de la integridad mecánica de los ductos donde se instalará la interconexión para ampliaciones o nuevas redes de distribución. Al respecto la empresa tiene también documentados los procedimientos constructivos y de seguridad y protección de sus activos durante las obras de construcción y aplicación.

- **Los aspectos de mantenimiento e integridad mecánica resultan esenciales para el control de riesgos en la red de distribución de la empresa.** La aplicación de los elementos de vigilancia, supervisión y mantenimiento de la red de distribución contribuyen de manera importante a la prevención de fugas en la red. La empresa cuenta con procedimientos y programas estrictos de vigilancia, supervisión y mantenimiento que cumplen con las más estrictas exigencias establecidas en normas y especificaciones de integridad mecánica, tanto nacionales como internacionales.
- **Sistemas de seguridad en City Gates y ERM's.** La empresa ha implementado una serie de sistemas de seguridad y prevención en estas instalaciones superficiales, destacando el acceso controlado a través de una señal que se activa y recibe dicha señal el Centro de Atención a Urgencia de la empresa, cada vez que se abre la puerta de Acceso a las City Gate y ERM's. es por ello que el personal de la propia empresa debe dar aviso por escrito al CAU sobre alguna maniobra que requiera el acceso de dicho personal a estas instalaciones, describiendo, fecha, hora de acceso, número de personas que acceden, actividades a realizar y duración de dichas actividades. Además, tanto las City Gate's, como ERM's, cuentan con barda perimetral, con malla ciclón y alambre de púas en la parte superior, electrificadas. Cuentan con una red de circuito cerrado de televisión vigilada las 24 horas del día los 365 días del año, candados de seguridad en los accesos, tanto de la malla perimetral como en la caseta de la Estación, las válvulas de seccionamiento se encuentran dentro de registros con tapa y candado de seguridad, cuentan con sellos de seguridad y dentro de registros cuya activación solamente se puede llevar a cabo mediante herramienta especializada.
- **Sistema de supervisión y control mediante sistema SCADA.** Este sistema tiene diferentes potencialidades que permiten al Centro de Control de Distribución, verificar en tiempo real los parámetros de proceso y detectar, en el momento, alguna anomalía como incremento o disminución de presión, o algún parámetro físico o de composición del gas natural, fuera de especificación. Este sistema se encuentra

instalado en las City Gate's, ERM's distritales y estaciones de regulación de presión estratégicas, lo que permite una supervisión estrecha de las operaciones de la red de distribución.

- **Señalamiento de obras mediante hitos.** Una de las más importantes causas de ruptura de tubería en redes de distribución de la empresa, ha sido la operación de trascabos en las zonas donde se encuentran instaladas las tuberías de gas natural. Para efectos de advertir a las diferentes compañías que tengan a su cargo alguna obra en la cercanía de la red de distribución, se instalan hitos de señalización, de un color amarillo y con los avisos e información restrictiva y de actuación básica en caso de emergencia.
- **Se resalta la importancia de los acuerdos con las empresas proveedoras de otros servicios enterrados tales como agua potable, drenaje, energía eléctrica o telefonía,** de tal manera que se generen acuerdos de cooperación y de protección de cada uno de estos servicios, de tal manera que dichos servicios cumplan con los distanciamientos establecidos en las normas tanto nacionales como internacionales.
- En caso de presentarse alguna fuga, la empresa cuenta con todo un sistema instrumentado de atención a emergencias coordinado de manera sectorial y ejecutado por personal altamente calificado. La integridad estructural de los ductos que conforman la red de distribución es vigilada las 24 horas del día y en caso de algún reporte de fuga, la empresa implementa las acciones correspondientes de acuerdo a la gravedad de la emergencia, llegando a ser inmediata en casos de fugas importantes. Además, el sistema de distribución de la empresa cuenta con elementos operativos que pueden ayudar a controlar de manera efectiva una emergencia. La red de distribución considera una serie de válvulas de paso a lo largo de sus ductos pudiendo ser activadas de manera manual o automática, dependiendo de la zona donde se ubiquen. Así mismo, las tuberías de polietileno que preferentemente se ubican en las zonas residenciales, pueden ser pinzadas y sellada para controlar una fuga.
- **Control de la corrosión.** La empresa implementa, en apego a estrictos estándares, tanto nacionales como internacionales, sistemas de prevención y de control de la corrosión de las tuberías metálicas, tanto enterradas como superficiales, a través de un sistema de protección catódica con electrodo de Cu/CuSO₄. Adicionalmente, para evitar fugas o corrientes parásitas, se instalan juntas monoblock delimitando la corriente impresa de la protección catódica. En el caso de instalaciones superficiales, se aplican recubrimientos anticorrosivos en tubería y válvulas. El recubrimiento es inspeccionado mensualmente con el fin de asegurar que se mantiene en perfectas condiciones. Estos sistemas de protección contra la corrosión ayudan a evitar fugas y a incrementar la vida útil de las instalaciones.

- **Protección contra cargas estáticas y descargas eléctricas atmosféricas.** Las instalaciones superficiales cuentan con todo un sistema de tierras físicas cuyos niveles de continuidad son revisados cada dos años de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, adicionalmente, estas instalaciones cuentan con sistemas de apartarrayos, también conectados a un sistema que es supervisado y vigilado de manera continua.
- **Interacciones potenciales de riesgo.** Se pudo constatar que la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos concatenados es muy baja, toda vez que, dadas las características, tanto de la red de distribución de gas natural, como de las gasolineras y gaseras, se requiere que ocurran, de manera simultánea, una fuga de gas natural y una fuga o derrame de gasolina o una fuga de gas L.P. en una gasera. Sin embargo, es recomendable llevar a cabo un análisis de las consecuencias potenciales asociadas a una interacción de riesgo de esta naturaleza, con el fin de determinar con mayor precisión sus consecuencias potenciales, a pesar de que su probabilidad de ocurrencia es extremadamente baja.

Con base a lo anterior, los escenarios de riesgo que deben ser analizados y jerarquizados son escenarios de fuga parcial y ruptura total de los diferentes diámetros que conformarán la red de distribución de la empresa, puesto que independientemente de sus causas potenciales cuya probabilidad de ocurrencia es considerablemente baja debido a los elementos de prevención, seguridad operativa, integridad mecánica y atención de emergencias, en caso de ocurrir una fuga, un incendio o una explosión, pueden generar consecuencias a la población, los bienes y el ambiente.

Por tal motivo se recomienda hacer un análisis detallado de consecuencias con el fin de evaluar los puntos donde la ocurrencia de una emergencia en la red de distribución, representan alguna interacción con centros de concentración masiva o elementos ambientales que pudieran representar alguna concatenación de eventos.

IV.1.4. Jerarquización de escenarios de riesgo

Con el fin de establecer los eventos de atención prioritaria en el PROYECTO que se presenta, se realizó la evaluación cuantitativa por medio de la aplicación de una matriz de Jerarquización de Riesgos, de los escenarios identificados mediante la aplicación del análisis ¿Qué pasa si ...?, y el análisis HazOp, de los cuales resulta el Índice de Riesgo (también conocido como grado de Riesgo), basándonos en un Índice de Gravedad, en el

que se define la magnitud o severidad de las consecuencias resultantes y en un Índice de Frecuencia, donde se establece la frecuencia de ocurrencia del riesgo identificado.

Para la definición de los criterios de **frecuencia**, se consideraron frecuencias basadas en las opiniones calificadas del Centro de Control de Distribución y del Centro de Atención a Urgencias de Naturgy, quienes reciben las diferentes notificaciones de fugas de gas natural y fallas en los diferentes componentes de las redes de distribución de las cuales la EMPRESA es permissionaria.

A continuación, se presenta la escala de frecuencias considerada para la jerarquización de riesgos:

Tabla IV.9.- Criterios para la calificación del índice de frecuencias.

Índice de Frecuencia		
Rango	Frecuencia	Descripción
4	Frecuente.	Ocorre más de una vez al año.
3	Poco Frecuente.	Ocorre una vez entre 1 y 10 años.
2	Raro.	Ocorre una vez entre 10 y 100 años.
1	Extremadamente Raro.	Ocorre una vez entre 100 y 10 000 años o más.

Para la definición de los criterios de consecuencias, se tomaron en cuenta cuatro grandes receptores del impacto potencial de una fuga de gas natural, el incendio y la explosión consecuentes:

1. La **operación**, asociadas a las afectaciones al suministro de gas a usuarios finales, debido a las maniobras de contención llevadas a cabo.
2. El **ser humano**, incluidas las afectaciones a personal interno como a terceros
3. Los **bienes**, asociadas a daños a propiedades y pérdidas económicas
4. El **ambiente**, asociados a los impactos ambientales más significativos que representa una red de distribución de gas natural en sus diferentes etapas del proyecto: la afectación al suelo por derrame de sustancias peligrosas o la emisión de gases de efecto invernadero.

El criterio de consecuencias a la **operación**, está basado fundamentalmente en la afectación que el evento de fuga podría tener en el suministro de gas natural a los usuarios finales.

Para la delimitación de la escala de consecuencias a la operación, se consideraron los siguientes criterios límite de consecuencias:

- El nivel más bajo de afectación al suministro de gas natural, que se puede esperar en una red de distribución es que no haya afectación al suministro.
- El nivel más alto de afectación al suministro de gas natural, que se puede esperar en una red de distribución es que se vean afectadas zonas habitacionales dentro de toda una región, por ejemplo, que se encuentre delimitada por una ERM Distrital, o la afectación de industrias con aprovechamientos de gas natural de tipo industrial o sistemas de calentamiento directo.

El criterio de afectación al **ser humano** se basa en considerar la vulnerabilidad de una persona, de manera independiente a que sea parte del personal de Naturgy o sea un tercero, ya que la naturaleza de las afectaciones a la salud y la integridad humana, causadas una fuga de gas natural en la vía pública, en principio, no dependen de si la persona expuesta pertenece o no a la empresa.

Para la determinación de los criterios límite de consecuencias al ser humano, se consideraron los siguientes criterios:

- El nivel más bajo de afectación al ser humano, es solo la molestia o alarma que pudiera causar la presencia del olor a gas y el correspondiente sonido de fuga.
- El nivel más alto de afectación al ser humano, es que, como consecuencia de una fuga, por si misma, o con el consecuente incendio y/o explosión, pudiera causar fatalidades o lesiones o intoxicaciones que requieran atención médica.

La afectación a los bienes está basado en criterios definidos por el personal de las áreas administrativas y contables de Naturgy, quienes están vinculados de manera directa con las actividades de valoración de los costos, directos e indirectos, asociados a eventos de fuga de gas.

Para la determinación de los criterios límite de consecuencias a los bienes, se consideraron los siguientes criterios:

- El nivel más bajo de afectación a los bienes son daños definidos como mínimos a propiedades y pérdidas de producción menores a USD \$ 10,000.00.
- El nivel más alto de afectación a los bienes son daños irreversibles y pérdidas de producción mayores a USD \$ 1'000, 000.00.

Los daños al ambiente, se valoraron en función de los dos principales impactos potenciales al ambiente que los proyectos de redes de distribución de gas natural, representan en sus diferentes etapas de proyecto, desde su construcción, hasta su eventual cierre, desmantelamiento y abandono: la contaminación al suelo por sustancias o residuos peligrosos y la emisión de gases de efecto invernadero.

Para la determinación de los criterios límite de consecuencias al ambiente, se consideraron los siguientes criterios:

- El nivel más bajo de afectación al ambiente es aquel generado por salpicaduras con afectación meramente superficial y goteos dentro de una superficie menor a 1 m² de suelo y emisiones de gases de efecto invernadero sólo detectables por medio de dispositivos de muestreo y detección en el punto de fuga.
- El nivel más alto de afectación al ambiente es aquel generado por derrames de sustancias o residuos peligrosos con afectación de profundidad al suelo, en un volumen mayor a 1 m³ y emisiones de gases de efecto invernadero masivas, evidentes de manera audible, visible y olfativa, incluso por personas ubicadas a distancia.

A continuación se muestran las escalas de calificación de las consecuencias.

Tabla IV.10.- Criterios para la calificación del índice de consecuencias.

Escala	Consecuencia	Índice de consecuencias			
		Descripción por receptor del impacto			
		Operación	Ser humano	Bienes	Ambiente
1	Ligera	No hay afectación al suministro de gas natural.	Sin lesiones ni intoxicaciones. Alerta en la población por presencia de olores y ruidos de fuga de gas natural.	Daños mínimos a propiedades y pérdidas de producción menores a USD \$ 10,000.00	Salpicadura de algún material o residuo peligroso con formación de goteos aislados y superficiales dentro de una superficie de suelo de 1 m ² . Emisiones de gases de efecto invernadero solo detectables mediante equipo de muestreo y detección en el punto de emisión.
2	Moderada	El suministro de gas natural se ve afectado en una casa habitación o industria con aprovechamiento en servicios (calentamiento de agua o comedores)	Heridas o intoxicaciones que no requieren vigilancia médica.	Daños menores a propiedades y pérdidas de producción entre a USD \$ 10,000.00 y USD \$ 100, 000.00	Escurrecimiento de material o residuo peligroso con formación de una mancha continua y superficial, dentro de una superficie de suelo de 1 m ² . Emisiones de gases de efecto invernadero que comienzan a ser perceptibles de manera audible, visible u olfativa, solo por personas ubicadas en el punto de emisión.
3	Severa	Se afecta el suministro a casas habitación en las inmediaciones del punto de fuga o dos o más industrias con aprovechamiento en servicios (calentamiento de agua o comedores).	Heridas o intoxicaciones que requieren vigilancia médica sin hospitalización.	Daños mayores a propiedades y pérdidas de producción entre USD \$ 100,000.00 y USD \$ 1'000, 000.00	Derrame de material o residuo peligroso con afectación de profundidad, en un volumen menor a 1 m ³ de suelo. Emisiones de gases de efecto invernadero evidentes de manera audible, visible y olfativa, solo por personas ubicadas en el punto de emisión.
4	Catastrófica	Se afecta el suministro en toda una zona habitacional delimitada	Una o más fatalidades, Lesiones	Daños irreversibles y pérdidas de	Derrame de material o residuo peligroso con

		por una ERM Distrital o una o más industrias con aprovechamiento industrial y sistemas de calentamiento continuo.	o intoxicaciones que requieran hospitalización.	producción mayores a USD \$ 1'000, 000.00	afectación de profundidad, en un volumen mayor a 1 m ³ de suelo. Emisiones de gases de efecto invernadero masivas, evidentes de manera audible, visible y olfativa, incluso por personas ubicadas a distancia.

Para la calificación del riesgo, y de manera coincidente con las escalas de frecuencia y de consecuencias definidos, se emplea la matriz simétrica 4 x 4 siguiente:

Tabla IV.11.- Matriz de jerarquización de riesgos.

Índice de Riesgo			Consecuencia			
			Ligero	Moderado	Severo	Catastrófico
			1	2	3	4
Frecuencia	Frecuente	4	4	8	12	16
	Poco Frecuente	3	3	6	9	12
	Raro	2	2	4	6	8
	Extremadamente Raro	1	1	2	3	4

Para la definición de los niveles de riesgo y, por tanto, la definición de su tolerabilidad, se consideraron tres criterios diferentes:

- Controles operacionales y de ingeniería
- Más medidas preventivas y correctivas
- El nivel de entendimiento del riesgo

En relación a los **controles operacionales o de ingeniería**, se pueden considerar como adecuados, hasta requerir reformular dichos controles, debido a que se consideran como no adecuados para el sistema.

En relación a las **medidas preventivas y correctivas**, estas pueden estar ya consideradas dentro de las actividades rutinarias e incluidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, hasta requerir reformular las acciones preventivas y correctivas incluidas en dichos programas.

Los niveles de **entendimiento del riesgo**, pueden considerar un plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias, hasta tener un nivel de

entendimiento mínimo, donde se requiere un análisis más detallado del mismo y revalorar su nivel de entendimiento.

En la siguiente tabla se muestran los criterios definidos para la calificación del riesgo asociado a cada uno de los escenarios identificados:

Tabla IV.12.- Interpretación de los niveles de riesgo.

Índice de Riesgo			
Categoría	Rango	Riesgo	Descripción
IV	1,2,3	Aceptable.	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
III	4 a 6	Aceptable con controles.	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
II	8 a 9	Indeseable.	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
I	12 a 16	Inaceptable.	Los controles operacionales o de ingeniería requieren ser reformulados. Se requiere reformular todas las acciones preventivas o correctivas consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es mínimo. Se requiere implementar un análisis más detallado del riesgo y, al finalizar, revalorar su nivel de entendimiento.

A continuación se presentan los escenarios de riesgo detectados mediante las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y HAZOP, y su respetiva jerarquización:



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Tabla IV.13.- Jerarquización de escenarios de riesgo identificados mediante las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y Análisis de Peligros y Operatividad.

Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
City Gate Laredo – tubería de entrada					
CG-AC-E-8in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-8in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-8in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
CG-AC-E-8in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
CG-AC-E-8in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
CG-AC-E-8in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
City Gate Laredo – tubería de salida					
CG-AC-E-16in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-16in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
CG-AC-E-16in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
CG-AC-E-16in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
CG-AC-E-16in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
CG-AC-E-16in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM Tipo – tubería de entrada					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-3in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
ERM-AC-E-3in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-3in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM-AC-E-3in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM Tipo – tubería de salida					
ERM-AC-E-4in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-4in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-4in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
ERM-AC-E-4in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM-AC-E-4in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM-AC-E-4in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
01 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 16 in (RDGN APA AC 16in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 16in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 16in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 16in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 16in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 16in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 16in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
02 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 12 in (RDGN APA AC 12in)					
RDGN APA AC 12in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 12in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 12in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 12in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 12in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 12in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
04 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 8 in (RDGN APA AC 8in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
05 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 6 in (RDGN APA AC 6in)					
RDGN APA AC 6in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 6in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 6in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 6in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
06 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 4 in (RDGN APA AC 4in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
07 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 2 in (RDGN APA AC 2in)					
RDGN APA AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN APA AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 8 in (RDGN MPB AC 8in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 6 in (RDGN MPB AC 6in)					
RDGN MPB AC 6in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 6in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 6in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 6in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 4 in (RDGN MPB AC 4in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 3 in (RDGN MPB AC 3in)					
RDGN MPB AC 3in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 3in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 3in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 3in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 3in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 3in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 2 in (RDGN MPB AC 2in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
09 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 200mm (RDGN MPB PE 200mm)					
RDGN MPB PE 200mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 200mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 200mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 200mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
10 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 160mm (RDGN MPB PE 160mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 160mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 160mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 160mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 160mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 110mm (RDGN MPB PE 110mm)					
RDGN MPB PE 110mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 110mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 110mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 110mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 63mm (RDGN MPB PE 63mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 63mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 63mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 63mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPB PE 63mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
04 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 8 in (RDGN MPA AC 8in)					
RDGN MPA AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
06 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 4 in (RDGN MPA AC 4in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 2 in (RDGN MPA AC 2in)					
RDGN MPA AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 1 in (RDGN MPA AC 1in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 1in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 1in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 1in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA AC 1in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 200mm (RDGN MPA PE 200mm)					
RDGN MPA PE 200mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 200mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 200mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 200mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 160mm (RDGN MPA PE 160mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 160mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 160mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 160mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 160mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 110mm (RDGN MPA PE 110mm)					
RDGN MPA PE 110mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 110mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 110mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 110mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 90mm (RDGN MPA PE 90mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 90mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 90mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 90mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 90mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 90mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 90mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 63mm (RDGN MPA PE 63mm)					
RDGN MPA PE 63mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 63mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 63mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 63mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 32mm (RDGN MPA PE 32mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 32mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 32mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	2	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 32mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	1	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 32mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 32mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
RDGN MPA PE 32mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	2	2	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados, pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
Interacciones potenciales de riesgo con gasolineras					
RDGN- INTER- Gasolina-01	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.
RDGN- INTER- Gasolina-02	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.
Interacciones potenciales de riesgo con gaseras					
RDGN- INTER- GasLP-01	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.
RDGN- INTER- GasLP-02	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Como resultado de la jerarquización de los escenarios de riesgo, a continuación, se enlistan los escenarios máximos probables, identificados como tales debido a la calificación de probabilidad obtenida dentro de cada nodo de evaluación:

Tabla IV.14.- Escenarios máximos probables identificados mediante las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y Análisis de Peligros y Operatividad.

Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
City Gate Laredo – tubería de entrada					
CG-AC-E-8in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
City Gate Laredo – tubería de salida					
CG-AC-E-16in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM Tipo – tubería de entrada					
ERM-AC-E-3in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM Tipo – tubería de salida					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-4in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
01 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 16 in (RDGN APA AC 16in)					
RDGN APA AC 16in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
02 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 12 in (RDGN APA AC 12in)					
RDGN APA AC 12in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
04 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 8 in (RDGN APA AC 8in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
05 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 6 in (RDGN APA AC 6in)					
RDGN APA AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
06 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 4 in (RDGN APA AC 4in)					
RDGN APA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 2 in (RDGN APA AC 2in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 8 in (RDGN MPB AC 8in)					
RDGN MPB AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 6 in (RDGN MPB AC 6in)					
RDGN MPB AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 4 in (RDGN MPB AC 4in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 3 in (RDGN MPB AC 3in)					
RDGN MPB AC 3in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 2 in (RDGN MPB AC 2in)					
RDGN MPB AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
09 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 200mm (RDGN MPB PE 200mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
10 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 160mm (RDGN MPB PE 160mm)					
RDGN MPB PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 110mm (RDGN MPB PE 110mm)					
RDGN MPB PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 63mm (RDGN MPB PE 63mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
04 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 8 in (RDGN MPA AC 8in)					
RDGN MPA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
06 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 4 in (RDGN MPA AC 4in)					
RDGN MPA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 2 in (RDGN MPA AC 2in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 1 in (RDGN MPA AC 1in)					
RDGN MPA AC 1in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 200mm (RDGN MPA PE 200mm)					
RDGN MPA PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 160mm (RDGN MPA PE 160mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 110mm (RDGN MPA PE 110mm)					
RDGN MPA PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 90mm (RDGN MPA PE 90mm)					
RDGN MPA PE 90mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 63mm (RDGN MPA PE 63mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 32mm (RDGN MPA PE 32mm)					
RDGN MPA PE 32mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	3	3	9 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Del mismo modo, se presentan los escenarios máximos catastróficos, definidos como tales por la calificación de severidad de sus consecuencias que obtuvieron para cada nodo de evaluación:

Tabla IV.15.- Escenarios máximos catastróficos identificados mediante las metodologías ¿Qué pasa si ...? Y Análisis de Peligros y Operatividad.

Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
City Gate Laredo – tubería de entrada					
CG-AC-E-8in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
City Gate Laredo – tubería de salida					
CG-AC-E-16in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM Tipo – tubería de entrada					
ERM-AC-E-3in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
ERM Tipo – tubería de salida					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-4in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
01 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 16 in (RDGN APA AC 16in)					
RDGN APA AC 16in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
02 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 12 in (RDGN APA AC 12in)					
RDGN APA AC 12in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
04 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 8 in (RDGN APA AC 8in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
05 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 6 in (RDGN APA AC 6in)					
RDGN APA AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
06 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 4 in (RDGN APA AC 4in)					
RDGN APA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 2 in (RDGN APA AC 2in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08	Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 8 in (RDGN MPB AC 8in)				
RDGN MPB AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08	Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 6 in (RDGN MPB AC 6in)				
RDGN MPB AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08	Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 4 in (RDGN MPB AC 4in)				



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08	Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 3 in (RDGN MPB AC 3in)				
RDGN MPB AC 3in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
08	Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 2 in (RDGN MPB AC 2in)				
RDGN MPB AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
09	Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 200mm (RDGN MPB PE 200mm)				



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
10 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 160mm (RDGN MPB PE 160mm)					
RDGN MPB PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 110mm (RDGN MPB PE 110mm)					
RDGN MPB PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 63mm (RDGN MPB PE 63mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
04 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 8 in (RDGN MPA AC 8in)					
RDGN MPA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
06 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 4 in (RDGN MPA AC 4in)					
RDGN MPA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 2 in (RDGN MPA AC 2in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 1 in (RDGN MPA AC 1in)					
RDGN MPA AC 1in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 200mm (RDGN MPA PE 200mm)					
RDGN MPA PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 160mm (RDGN MPA PE 160mm)					



Sinergia para la Administración de Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 110mm (RDGN MPA PE 110mm)					
RDGN MPA PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 90mm (RDGN MPA PE 90mm)					
RDGN MPA PE 90mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 63mm (RDGN MPA PE 63mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

*“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.*



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 32mm (RDGN MPA PE 32mm)					
RDGN MPA PE 32mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	2	4	8 Indeseable	Los controles operacionales o de ingeniería requieren una revisión o actualización, puesto que tienen deficiencias. Se requieren acciones preventivas o correctivas adicionales a las ya consideradas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El nivel de entendimiento del riesgo es insuficiente. Un análisis más detallado del riesgo permitirá obtener un nivel de entendimiento suficiente.

IV.2. Análisis cuantitativo de riesgo

De conformidad con los resultados obtenidos de la jerarquización de los escenarios de riesgo obtenidos en la etapa de identificación de peligros y evaluación de riesgos del PROYECTO que se presenta, y toda vez que se obtuvieron escenarios de riesgo de tipo Intolerable o “ALARP”, se procedió a hacer un análisis cuantitativo de los riesgos asociados con el PROYECTO que se presenta, siguiendo los lineamientos de la Guía para la Elaboración del Análisis de Riesgos del Sector Hidrocarburos (versión julio 2020).


IV.2.1. Análisis de frecuencias

La técnica del **árbol de fallos** nació en 1962 con su primera aplicación a la verificación de la fiabilidad de diseño del cohete Minuteman. Posteriormente ha sido aplicada sobre todo inicialmente en el campo nuclear y posteriormente en el campo químico, en estudios como el de Rijmond. Los árboles de fallos constituyen una técnica ampliamente utilizada en los análisis de riesgos debido a que proporcionan resultados tanto cualitativos como cuantitativos.


Esta técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de Boole, que permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en función de los fallos básicos de los elementos que intervienen en él. De esta manera, se puede apreciar de forma cualitativa, qué sucesos son menos probables porque requieren la ocurrencia simultánea de numerosas causas.

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo denominado suceso TOP en sucesos intermedios hasta llegar a sucesos básicos.

Suceso TOP: Ocupa la parte superior de la estructura lógica que representa el árbol de fallos. Es el suceso complejo que se representa mediante un rectángulo. Tiene que estar claramente definido (condiciones,...)



Sucesos intermedios: Son los sucesos intermedios que son encontrados en el proceso de descomposición y que a su vez pueden ser de nuevo descompuestos. Se representan en el árbol de fallos en rectángulos.

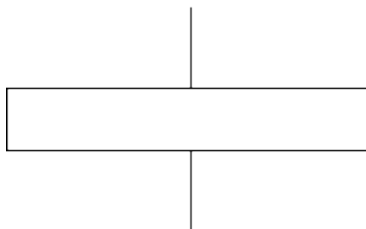


Sucesos básicos: Son los sucesos terminales de la descomposición. Pueden representar cualquier tipo de suceso: sucesos de «fallos», error humano.... o sucesos de «éxito»: ocurrencia de un evento determinado. Se representan en círculos en la estructura del árbol.

En el proceso de descomposición del árbol se recurre a una serie de puertas lógicas que representan los operadores del álgebra de sucesos. Los dos tipos más elementales corresponden a las puertas AND y OR cuyos símbolos se indican a continuación.

La puerta OR se utiliza para indicar un «O» lógico: significa que la salida lógica S ocurrirá siempre y cuando ocurran por lo menos una de las dos entradas lógicas e1 o e2.

Por ejemplo:


En el diagrama de flujo, el producto pasará del punto 1 al punto 2 si está abierta la válvula manual A o si está abierta la válvula neumática B, y su representación lógica es la especificada en la figura siguiente:

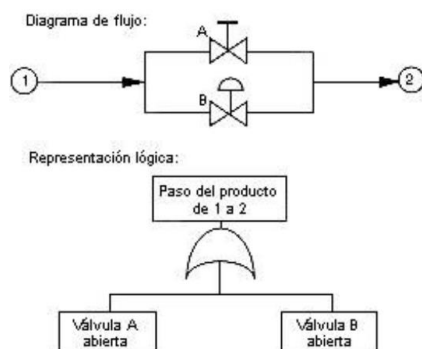

La puerta AND se utiliza para indicar un «Y» lógico. Para que ocurra la salida lógica S es necesario que ocurran conjuntamente las dos entradas lógicas e1 y e2.


Por ejemplo:

En el diagrama de flujo representado, tienen que estar abiertas simultáneamente las válvulas A y B para que pase el producto del punto 1 al 2, y su representación lógica es la especificada en la figura.

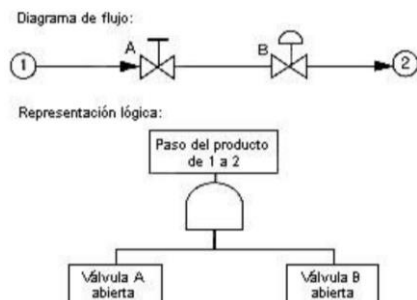

Se suelen numerar las puertas del árbol para facilitar su identificación. En la tabla 3.3 extracto del Fault Tree Handbook, 1987 se indican otros tipos de puertas lógicas (menos utilizados) y su simbología.

Sucesos no desarrollados. Existen sucesos en el proceso de descomposición del árbol de fallos cuyo proceso de descomposición no se prosigue, bien por falta de información, bien porque no se considera necesario. Se representan mediante un rombo y se tratan como sucesos básicos.

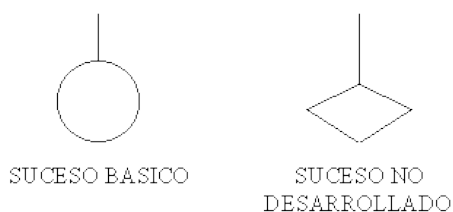

En la técnica del árbol de fallos cabe destacar dos fases bien diferenciadas: la primera consiste en la elaboración del árbol y la segunda en el análisis de los resultados y en su tratamiento.

SUCESOS BASICOS

	SUCESO BASICO-, suceso básico que no requiere posterior desarrollo
	SUCESO DE CONDICION-, condición específica o restricción que se aplica a cualquier puerta lógica (se utiliza principalmente con las puertas lógicas Y PRIORITARIO e INHIBIDO).
	SUCESO NO DESARROLLADO-, un suceso no se desarrolla porque sus consecuencias son despreciables o porque no hay información suficiente.
	SUCESO EXTERNO-, un suceso que normalmente ocurrirá.
	SUCESO INTERMEDIO-, un suceso de fallo que ocurre porque una o más causas anteriores ocurren a través de unas puertas lógicas.

PUERTAS LOGICAS

	El suceso de fallo de salida ocurre si las entradas se producen.
	El suceso de fallo de salida ocurre si al menos una de las entradas se produce.
	El suceso de fallo de salida ocurre si ocurre exactamente una de las entradas.
	Y PRIORITARIO-, el suceso de fallo de salida ocurre si todas las entradas se producen en una determinada secuencia (representada por el suceso CONDICION dibujado a la derecha de la puerta lógica).
	INHIBICION-, el suceso de fallo de salida ocurre si la entrada única ocurre en el caso en que se produzca una condición (representada por el suceso CONDICION dibujado a la derecha de la puerta lógica).

TRANSFERENCIAS

	Transferencia de entrada-, Indica que el árbol de fallos se desarrolla posteriormente donde aparece el símbolo de transferencia de entrada.
	Transferencia de salida-, Indica que esta posición del árbol debe relacionarse con el símbolo de transferencia de entrada.

Elaboración del árbol de fallos

En esta fase se integran todos los conocimientos sobre el funcionamiento y operación de la instalación con respecto del suceso estudiado.

El primer paso consiste en identificar el suceso «no deseado» o suceso TOP que ocupará la cúspide de la estructura gráfica representativa del árbol. De la definición clara y precisa del TOP depende todo el desarrollo del árbol.

Con este TOP se establecen de forma sistemática todas las causas inmediatas que contribuyen a su ocurrencia definiendo así los sucesos intermedios unidos a través de las

puertas lógicas. El proceso de descomposición de un suceso intermedio se repite sucesivas veces hasta llegar a los sucesos básicos o componentes del árbol.

Tratamiento cualitativo del árbol de fallos

Para ello se reduce la lógica del árbol hasta obtener las combinaciones mínimas de sucesos primarios cuya ocurrencia simultánea garantiza la ocurrencia del propio TOP. Cada una de estas combinaciones, también llamadas conjunto mínimo de fallo (minimal cut-set en la nomenclatura anglosajona), corresponde a la intersección lógica (en Álgebra de Boole) de varios sucesos elementales.

Tratamiento cuantitativo del árbol de fallos

Además, la estructura lógica de un árbol de fallos permite utilizar el álgebra de Boole, traduciendo esta estructura a ecuaciones lógicas.

Para ello se expone muy brevemente tal sistema de equivalencia lógica:

Una puerta "O" equivale a un signo "+", no de adición sino de unión en teoría de conjuntos.

Una puerta "Y" equivale a un signo "·" equivalente a la intersección.

Algunas de las leyes y propiedades básicas del álgebra de Boole más importantes son:

Propiedad conmutativa:

$$x + y = y + x$$

$$x \cdot y = y \cdot x$$

Propiedad asociativa:

$$x + (y + z) = (x + y) + z$$

$$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

Propiedad distributiva:

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$$

$$(x + y) \cdot z = x \cdot y + x \cdot z$$

Propiedad idempotente:

$$x \cdot x = x$$

$$x + x = x$$

Ley de absorción:

$$x \cdot (x + y) = x$$

$$x + x \cdot y = x$$

Para la valoración de las frecuencias de los eventos iniciadores, que son los datos de partida para el cálculo de probabilidades a través de la metodología del árbol de fallos, empleando el álgebra de Boole, se emplearon los criterios sugeridos por la Asociación Nacional de Ingeniería Química (ANIQ):

Tabla IV.16.- Criterios de asignación de frecuencias para los eventos base o no desarrollados en el árbol de fallos.

Frecuencia	Interpretación
10^0	Inminente
10^{-1}	Muy probable (más de una vez al año)
10^{-3}	Probable (1 vez al año)
10^{-5}	Poco probable (una vez cada 5 años)
10^{-7}	Muy poco probable (una vez cada 10 años)
10^{-9}	Improbable (no se ve posibilidad)

En el **ANEXO 6.1** se incluye el árbol de fallos realizado para el evento de fuga de gas natural.

CONCLUSIONES DEL ÁRBOL DE FALLOS

Como resultado del análisis de frecuencias que pueden dar origen a una fuga de gas natural en la red de distribución del PROYECTO que se presenta, se obtuvo que la probabilidad de ocurrencia es de 3.02×10^{-5} , lo cual implica que el escenario de fuga de gas natural es considerado **Poco Probable (1 vez cada 5 años)**. Esto reafirma la calificación de la probabilidad de ocurrencia de los eventos más probables identificados y jerarquizados con una categoría de frecuencia Poco Probable en la jerarquización de escenarios de riesgo.

IV.2.2. Análisis de consecuencias

Esta etapa del proceso de análisis se conoce como el análisis de consecuencias, a través del cual se estima la naturaleza y magnitud de los efectos que pueden producir los escenarios de riesgo identificados en el PROYECTO que se presenta, a través de modelos matemáticos y software de simulación.

Los escenarios de riesgo suceden a partir de un incidente el cual se manifiesta la pérdida de contención de la sustancia química peligrosa del proceso o almacenamiento. Estos incidentes incluyen la ruptura o fractura de una línea de tubería, una perforación en un tanque de almacenamiento o tubería, una reacción descontrolada, un incendio externo al recipiente de almacenamiento, etc. Una vez que se ha definido el evento iniciador, se selecciona un modelo de descarga para estimar la tasa o velocidad con la que el material se fuga o derrama. Posteriormente se determina la manera y velocidad de dispersión, ya sea como una nube de gas o como un charco de líquido. Dependiendo de las propiedades de peligrosidad de la sustancia involucrada, se selecciona un modelo de incendio para descargas de sustancias inflamables o un modelo de dispersión tóxica para sustancias con este tipo de propiedad.

Dentro de todo el universo infinito de escenarios de accidentes químicos, es importante definir cuáles van a ser las características de los escenarios a analizar. Por ejemplo, en el caso del venteo de ácido cianhídrico a través de la válvula de seguridad en el tanque de almacenamiento de esta sustancia, se pueden definir múltiples escenarios:

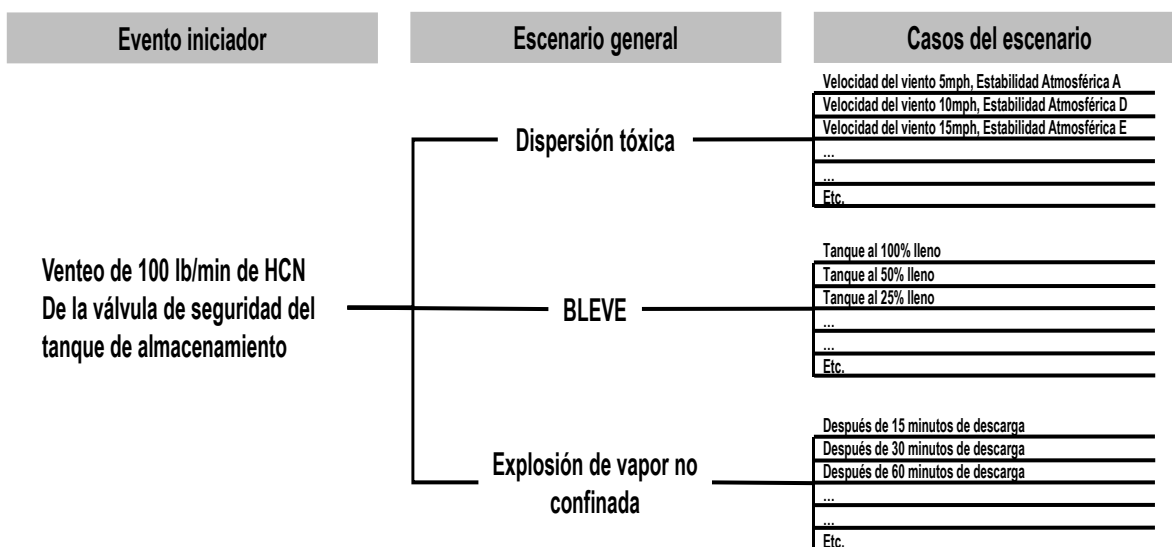


Figura IV.5.- Árbol de eventos para la fuga de ácido cianhídrico.

IV.2.2.1. Tipología de los escenarios de riesgo

De acuerdo a la naturaleza tóxica, inflamable, explosiva o reactiva de una sustancia química, es posible que esta genere un tipo de evento específico o una cadena de eventos relacionados entre sí o asociados con otras instalaciones mediante un efecto dominó, agravando las consecuencias del evento iniciador.

En términos generales, se pueden establecer los siguientes tipos de escenarios de riesgo:

Tabla IV.17.- Tipos de escenarios de riesgo en función de la peligrosidad de la sustancia.

Tipo de sustancia	Escenario que puede generar	Tipos de escenarios
Inflamable	Incendio	Incendio de charco Incendio de depósito Bola de fuego Dardo de fuego Incendio flash
Explosiva	Explosión	Detonación Deflagración
Tóxica	Fuga	Emisión instantánea Emisión continua
	Derrame	Derrame instantáneo Derrame continuo

Incendios

Dardo de fuego

Un dardo de fuego se puede definir como: “La ignición de una fuga continua de gases o vapores inflamables contenido en tuberías o en recipientes sobrepresionados”. Así pues, el escape no es debido a una rotura catastrófica del contenedor –que daría lugar en la mayoría de los casos a una bola de fuego–, sino que se produce a través de un orificio pequeño respecto al tamaño del contenedor, o por escape de una tubería, generándose una salida turbulenta del combustible en forma de chorro.

Se puede suponer las siguientes fases de desarrollo de un dardo de fuego:

1ª Etapa: Iniciación: Fisura o rotura pequeña de un contenedor o tubería de interconexión que almacena o transporta un combustible bajo presión. Las causas de dicha rotura pueden ser variadas –impacto exterior, fallos en soldaduras, bridas o válvulas, fatiga del material, etc.–.


2ª Etapa: Fuga: En general, al tratarse en la mayor parte de los casos de gases licuados, almacenados bajo presión, se supone que la fuga se produce inicialmente en fase líquida produciéndose un flash que depende de las condiciones termodinámicas del fluido. Más tarde, dependiendo de la posición del orificio y de las características del fluido, la fuga puede producirse en estado vapor. El régimen de la fuga suele ser muy turbulento, lo que facilita la incorporación de aire y el proceso de mezcla con éste.

3ª Etapa: Ignición: Según sea el escenario accidental, la evolución del proceso difiere: Si inmediatamente a la fuga se encuentra un punto de ignición se produce el dardo de fuego; por el contrario, si no hay un foco de ignición próximo, se origina una nube constituida por el flash inicial y, en su caso, por la evaporación desde el charco, que evoluciona en función de las características orográficas y meteorológicas. Si en su recorrido, la nube encuentra un foco de ignición y deflagra (incendio flash), el frente de llama retrocede hacia el origen del chorro y si éste persiste se genera el dardo de fuego.

La radiación térmica generada por un dardo de fuego depende de numerosos factores, relacionados fundamentalmente con las propiedades del combustible fugado –entalpía de combustión, temperatura de ebullición...–, las características de la llama –potencia emisiva y geometría–, los procesos químicos implicados en la combustión –formación de humos, entre otros–, así como las características de la fuga –velocidad de salida del gas– y las condiciones ambientales –presencia de viento–.

En el caso de incidencia directa del dardo sobre los elementos próximos, los efectos son considerablemente superiores a los debidos a la radiación.

En cuanto a la geometría de la llama, la figura siguiente representa esquemáticamente un dardo de fuego.

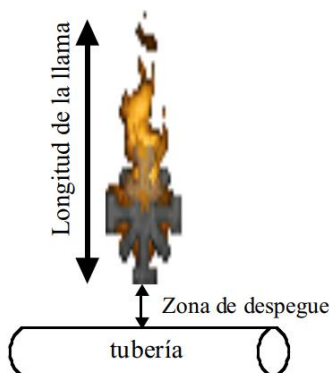

Representación esquemática de un dardo de fuego.

Los dardos son simulados de diferentes formas según la metodología de cálculo para la estimación de la intensidad de radiación térmica. Así, para las más sencillas, se considera la llama concentrada en un punto, mientras que aquellas que requieren una descripción más ajustada a la realidad lo configuran como un tronco de cono o un cilindro. De éstas, la geometría cónica –truncada– es la más utilizada, siendo las magnitudes más importantes para establecer la radiación térmica, la longitud, las anchuras de las bases y el ángulo de orientación del dardo con respecto al suelo –o a la vertical–.

Con relación a las condiciones de la fuga, interesa tener en cuenta la distancia de despegue –lift off– y la velocidad de salida del chorro. La primera se define como la longitud medida desde el orificio de salida hasta donde se inicia la llama –figura 2.3–. Esta separación es debida a que la turbulencia de salida del gas impide la combustión estable.

Otro aspecto fundamental en la evaluación de la radiación térmica es la presencia de viento, ya que su influencia en la geometría del dardo es mucho mayor que en los incendios en charco y en las bolas de fuego.

Incendios Flash

Este accidente hace referencia a la combustión de nubes de vapor no confinadas que está caracterizada por la gran rapidez del frente de llama. La secuencia típica de este evento puede describirse de la forma siguiente:

1ª Etapa: Fuga: El producto fugado debe ser un gas combustible –licuado o no– que irrumpe como tal o se genera como consecuencia de la rápida vaporización desde un charco.

2ª Etapa: Dispersión: El gas es arrastrado y dispersado por el aire. Generalmente, el producto tiene una temperatura inicial inferior a la ambiental –como consecuencia de la expansión cuasi adiabática de la fuga– y en la mayoría de los casos su masa molecular es superior a la del aire. Ambas características originan una nube densa que avanza reptando por las zonas más bajas del terreno, condicionando la dispersión, que se produce de forma más lenta que la de los gases ligeros o neutros.

3ª Etapa: Ignición: Si la nube encuentra un punto de ignición se produce la combustión de la región de la nube donde la concentración está comprendida entre los límites de inflamabilidad. Si la ignición se produce cerca de la fuga y el volumen fugado es importante puede producirse una bola de fuego, en la que interviene toda la masa fugada que se halla por encima del límite inferior de inflamabilidad.

Debido a la elevada velocidad del frente de llama se originan ondas de presión cuyos efectos se hacen sentir a mayores distancias que la radiación térmica, denominándose como “explosión de nube de vapor no confinada” –EVNC–. La transición entre el incendio y la explosión –que depende en gran medida de la masa de vapor de la sustancia inflamable implicada– es difícil de precisar. En cualquier caso, sólo se suelen considerar los efectos de la radiación térmica dentro de la nube, ya que el tiempo de duración de la combustión es muy pequeño aunque la intensidad es elevada.

Finalmente, cabe indicar que si el incendio flash tiene lugar en el interior de un depósito o recinto confinado se puede producir una explosión, que puede ser detonante, por lo que los fenómenos peligrosos de mayor significación son mecánicos –ondas de presión e impulso mecánico así como la formación de proyectiles–, denominándose a este evento explosión confinada o, en su caso, de depósito o contenedor.

Explosiones

Las explosiones no confinadas ocurren al aire libre y generalmente son originadas por un escape rápido de un fluido inflamable junto a una dispersión moderada para formar una nube inflamable muy grande de aire e hidrocarburo.


Las explosiones confinadas son las que ocurren con alguna barrera de contención. Ejemplos de este tipo son las que suceden en recipientes o tuberías. También se incluyen las explosiones dentro de edificios. Las explosiones al aire libre que encuentran diversos obstáculos como pueden ser equipos de proceso, paredes de edificios, etc., pueden alcanzar cierto grado de confinamiento y turbulencia originando sobrepresiones superiores a las de explosiones no confinadas.

En general las explosiones de nubes de vapor no confinadas son deflagraciones y en contadas ocasiones se han transformado en detonaciones. Esto ha sido ocasionado por las causas anteriores que provocan cierto confinamiento y a las que también se puede añadir las fuentes de ignición potentes. La diferencia entre deflagración y detonación está en que en la primera la velocidad de propagación del frente de llama es inferior a la del sonido y en la segunda es superior.

En el caso en el que no se alcanzase una deflagración, se tendría un incendio rápido en forma de llamarada que se podría definir como un incendio con llama progresiva de difusión o premezclada con baja velocidad de llama sin producir onda de presión. Su efecto más importante sería la radiación térmica. Este tipo de incendio se ve favorecido por un escape permanente de un fluido inflamable junto a una reducida dispersión del mismo.

La onda de choque que se propaga en el aire tiene una serie de características o parámetros que pueden ser medidos y otros que pueden correlacionarse según los daños provocados.

El parámetro generalmente más definido y medido es la sobrepresión generada por la onda de presión no perturbada conforme se propaga a través del aire. En la figura se muestra gráficamente el valor de la presión en función del tiempo.

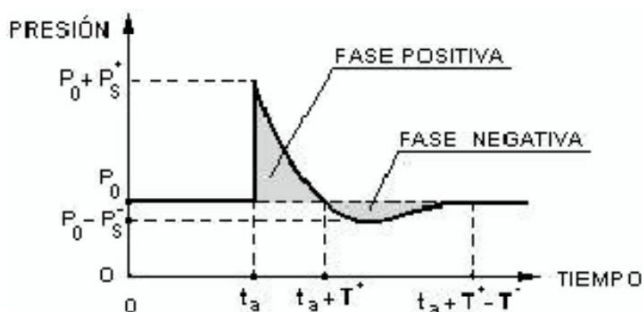

IV.2.2.2. Radios potenciales de afectación

En este apartado del ARSH, se desarrolla el análisis de consecuencias generadas por los escenarios de riesgo identificados a través de la aplicación del análisis ¿Qué pasa si ..? y el análisis de Riesgo y Operabilidad HazOp del PROYECTO que se presenta. Para la realización de la cuantificación de eventos generados de las desviaciones identificadas en la red de distribución de gas natural, se considera la utilización de modelos matemáticos de simulación, la no existencia de medidas preventivas o de mitigación por parte de la Promovente para la operación y mantenimiento del mismo, así como las simulación de las desviaciones identificadas en condiciones ambientales que propicien la generación de eventos riesgosos en el Sistema.

Los resultados emitidos por la aplicación del análisis ¿Qué pasa si...? Y el análisis HazOp y por la Matriz de Jerarquización, indican claramente que las desviaciones principales a presentarse en los elementos de la red de distribución de gas natural enunciados previamente, son propiamente rupturas parciales y transversales en la tubería de entrada y salida de los puntos de entrega de gas natural y de las estaciones de regulación y medición, en sus accesorios, equipos e instrumentos, así como en la tubería de la red de distribución de gas natural en tubería de acero y tubería de polietileno.

A efectos aclaratorios, las **fugas de la tubería**, se considerarán como la presencia de una fisura de un tamaño equivalente al **20% del diámetro nominal de la tubería**, sobre la tubería de acero o polietileno que afecte de forma longitudinal o transversal al diámetro y espesor de la tubería, desde el cual se presentara la liberación del gas natural hacia la atmósfera, mientras que la **ruptura transversal o catastrófica**, se considerará como la afectación sobre el **100% del diámetro nominal de la tubería**, dependiendo la fuga o liberación del gas natural directamente del diámetro interno de la tubería que se esté viendo afectada. Por lo tanto, la cuantificación de los riesgos se enfocará puntualmente a la cuantificación de los eventos riesgosos resultantes de rupturas parciales y transversales de la tubería de los componentes del sistema de distribución de gas natural, que resultan en

fugas de gas natural desde la red de interés y que de acuerdo con las características fisicoquímicas del gas natural y con las características operativas, pueden ser principalmente los siguientes eventos:

Tabla IV.18.- Tipo de escenarios a simular.

Desviación	Tipo de evento riesgoso	Nombre del evento riesgoso	Descripción de evento riesgoso
Fuga de gas natural desde ruptura parcial o transversal de tubería.	Térmico	Incendio tipo dardo de fuego (Jet fire)	Llama estacionaria y alargada (de gran longitud y poca amplitud) provocada por la ignición de un chorro turbulento de gases o vapores combustibles a presión.
		Incendio o llamarada de nube de gas (Flash fire)	Llama progresiva de difusión a baja velocidad que no produce ondas de presión significativas y cuando la nube de gas encuentra contacto con un punto de ignición al frente de la nube, la combustión de la masa de la nube se propaga desde el punto de contacto hasta el punto de emisión del material inflamable.
	Mecánico	Deflagración	Combustión súbita con llama de baja velocidad de propagación, donde las ondas de sobrepresión en el medio sin reaccionar tienen una velocidad subsónica y sus picos máximos de presión son de 8 bar.

Herramienta para cuantificación de radios de afectación

La cuantificación de radios de afectación derivados de las desviaciones identificadas en el análisis ¿Qué pasa si ...? y HazOp aplicado a la red de distribución de gas natural, se realiza por medio del software denominado como PHAST en su versión 7.2. Las siglas del software corresponden a las de su nombre en idioma inglés “Process Industry Hazard Analysis Software Tool” y su traducción corresponde a la de “Herramienta de Análisis de Riesgo de Procesos Industriales”.

El software PHAST en sus distintas versiones a la fecha, ha sido reconocido como herramienta práctica para la cuantificación de los eventos riesgosos, resultantes de la ocurrencia de desviaciones identificadas por medio del análisis de riesgos aplicados a procesos industriales, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) y la ASEA en México, así como por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA).

El modelo PHAST se divide en cuatro escenarios fundamentales:

Descargas

El escenario a modelar se define describiendo las condiciones de almacenamiento y el tipo y tamaño de la descarga, y el programa determina el estado de agregación del material después de que haya sido liberado y haya alcanzado la presión atmosférica. Para el cálculo se definen dos tipos de clasificación de las descargas:

De acuerdo con la duración:

Instantánea

Continua

De acuerdo con el lugar en que ocurre:

En el interior de edificaciones

Hacia el exterior

Fuego inmediato y explosión

Estos modelos tienen como datos de entrada los resultados de los modelos de descarga y dispersión. Para estos casos los cálculos se realizan considerando las dimensiones máximas del charco líquido o de la nube según corresponda, empleando los mismos modelos matemáticos que para los efectos instantáneos.

Dispersión de la nube

Este modelo describe el caso de que la descarga no se incendia inmediatamente y forma una nube que se mueve alejándose del lugar de la emisión, diluyéndose en el aire hasta concentraciones menos peligrosas. El riesgo que trae esta nube depende de su tamaño, localización y perfil de concentración, los cuales cambian con el tiempo y el programa debe calcular estos cambios para describir la nube y los riesgos que acarrea. Estos cálculos se desarrollan con el Modelo de Dispersión Unificado (UDM) el cual da como resultado una tabla que contiene los datos esenciales de la nube para intervalos prefijados de tiempo a partir de que ocurre la descarga, los cuales son empleados en los modelos de efectos retardados.

Efectos retardados de fuego y explosión

Si el material es inflamable puede incendiarse inmediatamente al ocurrir la descarga, provocando un fuego o una explosión. El programa calcula la intensidad de los efectos y las áreas de peligro, en dependencia del tipo de descarga y del estado de agregación del material inmediatamente después de ser liberado. Para algunos tipos de descargas se modela más de un efecto. Por ejemplo, una descarga bifásica instantánea puede producir el incendio de un charco, una esfera de fuego y una explosión, por lo que el programa realiza los cálculos para los tres efectos.

Por lo cual el Phast es una herramienta en la que se pueden observar las cuantificaciones de la los diferentes escenarios con sus radios de afectación.

Consideraciones para la realización del análisis de consecuencias

Definición de tamaño de ruptura parcial y transversal de tubería de acero

Para determinar el tamaño del orificio de fuga, se consideraron los criterios marcados en la Guía para la Elaboración del Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos, simulando la fuga a través de un orificio del 20% del diámetro nominal del ducto, así como la ruptura total del mismo (100% del diámetro nominal de la tubería).

El resumen de los criterios seleccionados para definir el tamaño de fuga en las simulaciones, se indica en la tabla siguiente:

Tabla IV.19.- Criterios para definir el tamaño de fuga en las City Gate's y ERM's.

Ubicación de tubería	Material	Diámetro	Orificio de Fuga (20% del ø nominal)		Orificio de Ruptura (100% del ø nominal)	
		Nominal	in	mm	in	mm
Punto de Entrega de Gas Natural City Gate Laredo						
Tubería de entrada	Acero.	8"	1.6	40.64	8	203.2
Tubería de salida		16"	3.2	81.28	16	406.4
Estación de Regulación y Medición Tipo						
Tubería de entrada	Acero	3"	0.6	15.24	3"	76.2
Tubería de salida		4"	0.8	20.32	4"	101.6

Tabla IV.20.- Criterios para definir el tamaño de fuga en la red de distribución.

Tipo	Material	Diámetro	Fuga (20% del diámetro nominal)	Ruptura (100% del diámetro nominal)
			Orificio de fuga (mm)	Orificio de fuga (mm)
APA	Acero	12Pulg	60.96	304.8
APA	Acero	16Pulg	81.28	406.4
APA	Acero	2Pulg	10.16	50.8
APA	Acero	4Pulg	20.32	101.6
APA	Acero	6Pulg	30.48	152.4
APA	Acero	8Pulg	40.64	203.2
MPA	Acero	1Pulg	5.08	25.4
MPA	Acero	2Pulg	10.16	50.8
MPA	Acero	4Pulg	20.32	101.6
MPA	Acero	8Pulg	40.64	203.2
MPA	Polietileno	110mm	22	110
MPA	Polietileno	160mm	32	160
MPA	Polietileno	200mm	40	200
MPA	Polietileno	32mm	6.4	32
MPA	Polietileno	63mm	12.6	63
MPA	Polietileno	90mm	18	90
MPB	Acero	2Pulg	10.16	50.8
MPB	Acero	3Pulg	15.24	76.2

MPB	Acero	4Pulg	20.32	101.6
MPB	Acero	6Pulg	30.48	152.4
MPB	Acero	8Pulg	40.64	203.2
MPB	Polietileno	110mm	22	110
MPB	Polietileno	160mm	32	160
MPB	Polietileno	200mm	40	200
MPB	Polietileno	63mm	12.6	63

La cuantificación de eventos de la desviación de ruptura parcial en tuberías de acero y de polietileno de la red de distribución de gas natural, depende solamente de la presión de operación del segmento de tubería y del tamaño de la ruptura que se está considerando en ese momento y no de la longitud de la tubería o del diámetro interno o nominal de esta. Sin embargo, para la cuantificación de eventos de las desviaciones de ruptura transversal de tubería en los subsistemas de la red de distribución de gas natural definidos, la magnitud de los eventos riesgosos dependerá directamente del diámetro interno de la tubería en turno y de la presión de operación de la misma.

En el caso puntual de rupturas parciales o transversales de válvulas, accesorios o instrumentos de los puntos de entrega de gas natural, de las estaciones de regulación y medición distritales o bien, de las válvulas de línea en la red de distribución de gas natural, estos se considerarán como elementos continuos de la tubería en la que estos estén acoplados dado el diámetro de su acoplamiento a la tubería en la que estos están instalados, a sus condiciones de operación y a que permiten el libre paso del gas natural a través de sí, por lo que la cuantificación de eventos de sus desviaciones se considerarán dentro de la cuantificación de las desviaciones de las tuberías a las que estos estén acoplados.

Rangos de presión de operación y flujo para cuantificación de eventos

En el caso de la red de distribución de gas natural, se consideran los rangos de presión establecidos dentro de la normativa interna de grupo, así como las estadísticas de variación de presión que resultan de su experiencia en la administración de sistemas de distribución en otras zonas geográficas de distribución de gas natural.

A continuación, se presentan las condiciones de operación a emplearse en la cuantificación de eventos de las desviaciones del sistema de distribución de gas natural:

Tabla IV.21.- Condiciones de presión en la cuantificación de radios de afectación en las City Gates y ERM's.

Ubicación de tubería	Material	Diámetro Nominal	Baja presión (bp) bar	Presión de operación (op) bar	Alta presión (ap) bar
Punto de Entrega de Gas Natural City Gate Laredo					
Tubería de entrada	Acero.	8"	30	45	84
Tubería de salida		16"	0.5	19	31.28
Estación de Regulación y Medición Tipo					
Tubería de entrada	Acero.	3"	0.5	19	31.28
Tubería de salida		4"	2	4	7

Tabla IV.22.- Condiciones de presión en la cuantificación de radios de afectación en la red de distribución.

Tipo	Material	Diámetro	Baja presión (bp), bar	Presión de operación (op), bar	Alta presión (ap), bar
APA	Acero	12Pulg	7	13	19
APA	Acero	16Pulg	7	13	19
APA	Acero	2Pulg	7	13	19
APA	Acero	4Pulg	7	13	19
APA	Acero	6Pulg	7	13	19
APA	Acero	8Pulg	7	13	19
MPA	Acero	1Pulg	0.125	0.25	0.5
MPA	Acero	2Pulg	0.125	0.25	0.5
MPA	Acero	4Pulg	0.125	0.25	0.5
MPA	Acero	8Pulg	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	110mm	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	160mm	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	200mm	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	32mm	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	63mm	0.125	0.25	0.5
MPA	Polietileno	90mm	0.125	0.25	0.5
MPB	Acero	2Pulg	0.5	2	4
MPB	Acero	3Pulg	0.5	2	4
MPB	Acero	4Pulg	0.5	2	4

Tipo	Material	Diámetro	Baja presión (bp), bar	Presión de operación (op), bar	Alta presión (ap), bar
MPB	Acero	6Pulg	0.5	2	4
MPB	Acero	8Pulg	0.5	2	4
MPB	Polietileno	110mm	0.5	2	4
MPB	Polietileno	160mm	0.5	2	4
MPB	Polietileno	200mm	0.5	2	4
MPB	Polietileno	63mm	0.5	2	4

Nota: La presión de operación, dentro del proyecto puede cambiar dependiendo de la distribución que vaya requiriendo la red.

Condiciones ambientales

En la realización de la cuantificación de las desviaciones identificadas en el análisis ¿Qué pasa si ...? y HazOp para la red de distribución de gas natural, se utilizarán estabildades atmosféricas que no propicien la fácil dispersión del gas natural emitido desde un punto de fuga en una tubería a la atmósfera, dado que el objetivo particular es considerar condiciones ambientales desfavorables y que fomenten la generación de los escenarios de riesgo derivados de la ocurrencia de incidencias relacionadas con gas natural. Para esto, se emplean las consideraciones descritas por Pasquill-Gifford en su clasificación de estabildades atmosféricas, de las cuales se emplean las siguientes:

Tabla IV.23.- Estabildades de Pasquill-Gifford a emplearse en cuantificación de eventos de desviaciones identificadas en Sistema de Distribución de gas natural.

Etap	Estabilidad	Nombre de la estabilidad	Características de estabilidad
Día	D	Neutra	Representa días o noches con cielo cubierto por densa nubosidad, con una estratificación neutral cuando el flujo neto de radiación es cero y no considera la velocidad del viento.
Día/noche	F	Estable	Representa condiciones nocturnas, dado una pobre dispersión de materiales emitidos a la atmósfera dadas las condiciones de gran estabilidad basadas en la cantidad de cobertura de nubes.

En adición a lo anterior, se emplearán velocidades del viento bajas que favorezcan que el gas natural emitido a la atmósfera desde el punto de fuga del Sistema de Distribución, no tenga una dispersión rápida al momento de su liberación, por lo cual se utilizarán velocidades de 1.5 m/s para la estabilidad tipo F, mientras que para la estabilidad tipo D se considerará la generación de eventos con una velocidad del viento de 1.5 y 5 m/s, respectivamente. Asimismo, se debe mencionar que se considera la estabilidad F a 1.5 m/s porque estas condiciones meteorológicas son ideales para la cuantificación del peor escenario de eventos riesgosos, mientras que en la estabilidad atmosférica D, se considera una velocidad del viento de 1.5 y 5 m/s, siempre teniendo en cuenta que la cuantificación de 5/D, proporciona las características menos favorables a la ocurrencia de un evento riesgoso relacionado con el gas natural del Sistema de Distribución. Finalmente, es importante señalar que los radios de afectación más importantes son los que tienen una velocidad de viento de 1.5 m/s con una estabilidad F, ya que esta condición nos permite maximizar la concentración de la masa de gas natural liberada en las áreas aledañas al punto de liberación del gas natural.

Criterios para definición de radios de afectación, riesgo y amortiguamiento

Los criterios empleados para la definición de los radios de afectación, alto riesgo y amortiguamiento derivados de la ocurrencia de los eventos relacionados con las desviaciones identificadas en el Sistema de Distribución de gas natural a través del análisis ¿Qué pasa si ...? y HazOp, son los considerados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ASEA en la Guía para la Elaboración del Análisis de Riesgos del Sector Hidrocarburos, para **radiación térmica** y **sobrepresión**. Sin embargo, el gas natural no es un gas tóxico o que genera intoxicación debido a la exposición de un individuo a este, por lo cual no reporta datos de IDLH o de TLV8, si no es un gas inflamable considerado como asfixiante simple y por ello, los criterios empleados para la definición de las zonas de protección en caso de eventos de nube de gas natural o del incendio de la nube de gas natural, estarán dados por los límites superior e inferior de inflamabilidad del gas natural considerados en sus propiedades fisicoquímicas.

Teniendo en cuenta lo anterior, los criterios empleados para la determinación de las zonas de afectación, alto riesgo y amortiguamiento, se presentan a continuación considerando la generación de eventos como son nube de gas natural, incendio de nube de gas incendio tipo dardo de fuego o a chorro y deflagración de nube gas natural.

Tabla IV.24.- Criterios de radiación para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de incendio de nube de gas (Flash fire).

Zona	Concentración	Descripción
Alto riesgo.	44,000 ppm	LFL (Lower flammable limit). Límite inferior de inflamabilidad. Concentración más baja (en porcentaje) de gas o vapor en el aire que pueda producir un incendio de nube de gas en presencia de una fuente de ignición.
Amortiguamiento.	22,000 ppm	LFL fraction (Lower flammable limit fraction). Fracción del límite inferior de explosividad en que existe muy baja concentración (porcentaje) de gas o vapor en el aire para que se presente el incendio de una nube de gas.

Tabla IV.25.- Criterios de radiación para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de incendio tipo dardo de fuego (Jet fire).

Zona	Radiación	Descripción
Amortiguamiento.	1.4 Kw/m ² (443 BTU/h/ft ²)	Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día. Este límite se considera como zona de amortiguamiento.
Alto riesgo.	5.0 kW/m ² (1 585 BTU/h/ft ²)	Nivel de radiación térmica suficiente para causar daños al personal si no se protege adecuadamente en 20 segundos, sufriendo quemaduras hasta de 2º grado sin la protección adecuada. Esta radiación será considerada como límite de zona de alto riesgo.

Tabla IV.26.- Criterios de sobrepresión para definición de zonas de afectación, riesgo y amortiguamiento para evento de deflagración de gas natural.

Zona de protección	Presión	Descripción
Afectación.	0.5 lb/pulg ² (0.034 bar)	La sobrepresión a la que se presenta rupturas del 10% de ventanas de vidrio y algunos daños a techos; este nivel tiene la probabilidad del 95% de que no ocurran daños serios. Esta área se considerará como límite de la zona de amortiguamiento.

Zona de protección	Presión	Descripción
Alto riesgo.	1 lb/pulg ² (0.068 bar)	Es la presión en la que se presenta destrucción parcial de casas y daños reparables a edificios; provoca el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas serias por proyectiles. De 0,5 a 1 lb/pulg ² se considerará como la zona de alto riesgo.

Si se observan los criterios para el establecimiento de las zonas de afectación, alto riesgo y amortiguamiento correspondientes a los eventos de nube de gas natural, así como a los correspondientes al incendio de nube de gas natural, estos están centrados en las concentraciones de 22,000 y 44,000 ppm, puesto que la relación requerida y balanceada de metano, oxígeno y fuente de calor que se requiere para que se presente un incendio se localiza dentro de esta zona, y conociendo el desarrollo del evento del incendio de la nube de gas natural, la masa de gas natural será consumida desde su contacto con una fuente de ignición hasta el punto de liberación, afectándose las distancias reportadas para la zona de alto riesgo y amortiguamiento; por lo cual se reportan en este análisis.

Resultados de la cuantificación de eventos riesgosos

Como se mencionó en la hoja de seguridad del gas natural y dadas sus propiedades fisicoquímicas y a la forma en las que operan los sistemas de distribución del mismo, se identifica la ocurrencia de tres escenarios de riesgo dentro de la cuantificación de eventos de las desviaciones de ruptura parcial y transversal de las tuberías de los subsistemas del Sistema de Distribución, mismos que se enlistan a continuación:

1. Nube de gas natural.
2. Incendio tipo dardo de fuego (Jet fire).
3. Deflagración de nube de gas natural.

De la etapa de identificación de peligros se identificó como principal peligro, la pérdida de contención del gas natural de la red de distribución, que de encontrar una fuente de ignición, por sus propiedades inflamables, puede dar origen a un incendio tipo dardo y/o generar una explosión de la nube de gas natural.

Con el fin de cuantificar los radios de afectación para cada uno de estos escenarios, se elaboró el siguiente **árbol de eventos**:

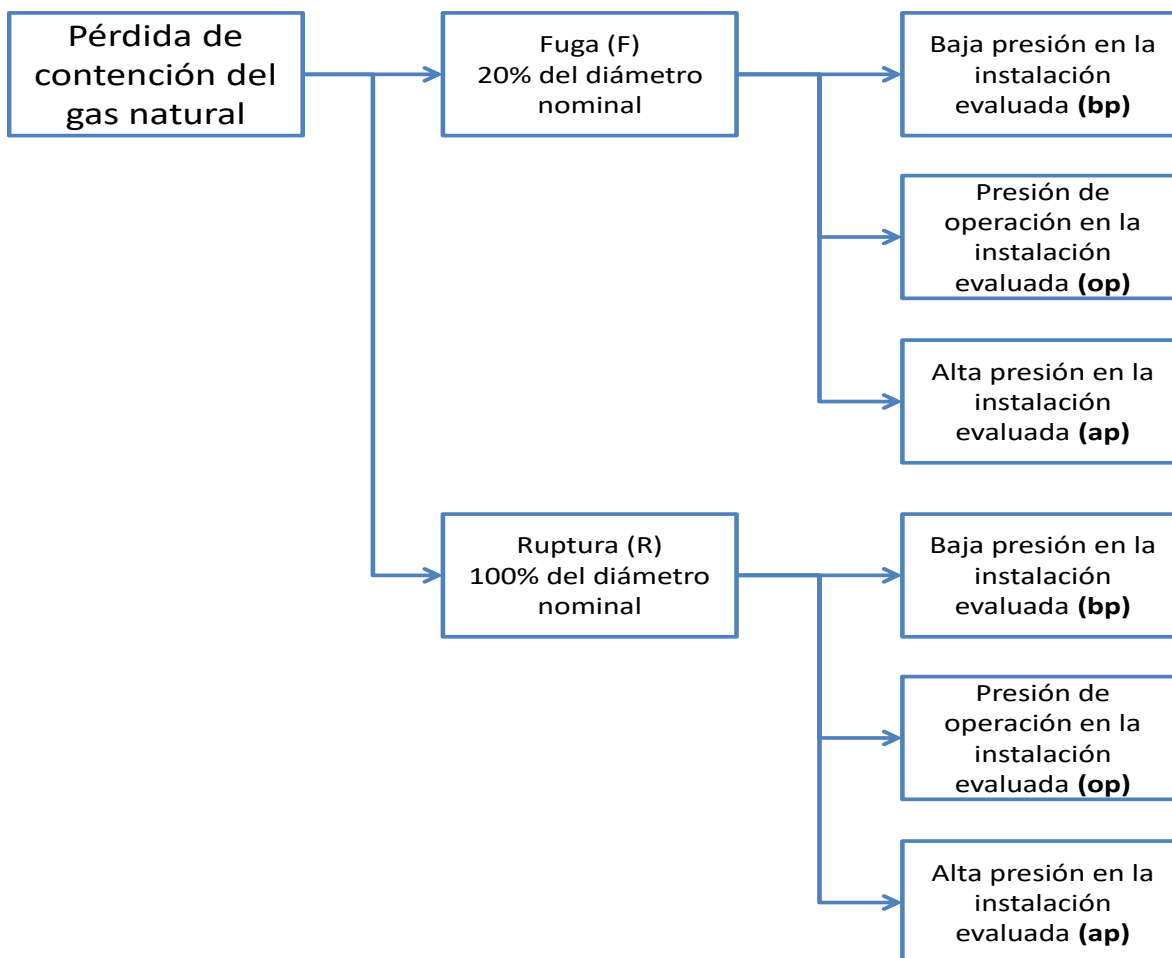


Figura IV.6.- Árbol de eventos para el escenario de pérdida de contención de gas natural en la red de distribución del PROYECTO que se presenta.

Así mismo, se aplicó este esquema de escenarios para cada nodo o componente de la instalación que resultó con escenarios ALARP:

- 02 City Gate Laredo (CG Laredo)
- 03 Estación de Regulación y Medición Tipo (ERM Tipo)
- 04 Red de distribución de gas natural APA Acero 16 Pulg (RDGN APA AC 16in)
- 05 Red de distribución de gas natural APA Acero 12 Pulg (RDGN APA AC 12in)
- 06 Red de distribución de gas natural APA Acero 8 Pulg (RDGN APA AC 8in)

- 07 *Red de distribución de gas natural APA Acero 6 Pulg (RDGN APA AC 6in)*
- 08 *Red de distribución de gas natural APA Acero 4 Pulg (RDGN APA AC 4in)*
- 09 *Red de distribución de gas natural APA Acero 2 Pulg (RDGN APA AC 2in)*
- 10 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 8 Pulg (RDGN MPB AC 8in)*
- 11 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 6 Pulg (RDGN MPB AC 6in)*
- 12 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 4 Pulg (RDGN MPB AC 4in)*
- 13 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 3 Pulg (RDGN MPB AC 3in)*
- 14 *Red de distribución de gas natural MPB Acero 2 Pulg (RDGN MPB AC 2in)*
- 15 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 200 mm (RDGN MPB PE 200mm)*
- 16 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 160 mm (RDGN MPB PE 160mm)*
- 17 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 110 mm (RDGN MPB PE 100mm)*
- 18 *Red de distribución de gas natural MPB Polietileno 63 mm (RDGN MPB PE 63mm)*
- 19 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 8 Pulg (RDGN MPA AC 8in)*
- 20 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 4 Pulg (RDGN MPA AC 4in)*
- 21 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 2 Pulg (RDGN MPA AC 2in)*
- 22 *Red de distribución de gas natural MPA Acero 1 Pulg (RDGN MPA AC 1in)*
- 23 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 200 mm (RDGN MPA PE 200mm)*
- 24 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 160 mm (RDGN MPA PE 160mm)*
- 25 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 110 mm (RDGN MPA PE 110mm)*
- 26 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 90 mm (RDGN MPA PE 90mm)*
- 27 *Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 63 mm (RDGN MPA PE 63mm)*

28 Red de distribución de gas natural MPA Polietileno 32 mm (RDGN MPA PE 32mm)

El reporte de las simulaciones realizadas con el software PHAST 7.2, se incluyen en el **ANEXO 6.2**.

Los resultados de la cuantificación correspondiente de fugas de gas natural derivadas de ruptura parcial o transversal de tubería en las City Gate's y ERM's, se presentan a continuación:

Resultados de Dispersión

Parámetros de dispersión de entrada

Altura para el cálculo de los efectos inflamables	0	m
Tóxicos: Altura para el Cálculo de Efectos	0	m
Tiempo Medio Base	600	s
Tiempo medio inflamable	600	s

Distancia a favor del viento hasta concentraciones definidas

La concentración de interés notificada se define en el escenario

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.87652	16.9147	32.6117
		Categoría 1.5/D	3.86714	17.0557	33.5361
		Categoría 5/D	3.88698	16.6264	30.9596
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	21.6014	134.16	298.081
		Categoría 1.5/D	21.0189	123.763	279.433
		Categoría 5/D	20.5614	133.273	322.95
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	4.92452	21.3458	40.8582
		Categoría 1.5/D	4.91478	21.6085	42.1603
		Categoría 5/D	4.93228	20.7792	38.4795
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	29.166	177.943	406.155
		Categoría 1.5/D	28.1147	164.083	375.414
		Categoría 5/D	27.8938	178.482	451.545
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in AP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	7.61555	32.5454	62.0937
		Categoría 1.5/D	7.60862	33.0152	63.5715

		Categoría 5/D	7.61208	31.4874	56.7793
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	50.6309	293.387	668.833
		Categoría 1.5/D	47.5638	270.812	622.586
		Categoría 5/D	47.9578	299.913	782.971
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Salida AC 16in\Salida AC 16in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	5.75436	24.9037	47.6564
		Categoría 1.5/D	5.74478	25.2621	49.1615
		Categoría 5/D	5.75785	24.1914	44.4899
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	35.8821	209.056	426.16
		Categoría 1.5/D	34.0438	194.964	408.022
		Categoría 5/D	34.0435	210.558	457.167
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Salida AC 16in\Salida AC 16in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	7.72018	33.237	63.7924
		Categoría 1.5/D	7.71243	33.704	65.1999
		Categoría 5/D	7.71307	32.1631	58.1123
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	52.2051	291.099	590.393
		Categoría 1.5/D	48.6678	272.292	563.762
		Categoría 5/D	49.082	295.677	638.488
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Salida AC 16in\Salida AC 16in AP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	9.32302	39.8548	77.0013
		Categoría 1.5/D	9.31629	40.4636	78.0076
		Categoría 5/D	9.30108	38.4037	68.8465
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	65.9302	360.859	760.256
		Categoría 1.5/D	61.2405	337.1	716.79
		Categoría 5/D	62.2085	371.515	836.72
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Entrada AC 3in\Entrada AC 3in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.08562	4.85062	9.63713
		Categoría 1.5/D	1.08111	4.85296	9.74657
		Categoría 5/D	1.09395	4.87416	9.52041
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	5.25994	27.1618	67.6095
		Categoría 1.5/D	5.25205	26.2584	63.3504
		Categoría 5/D	4.99056	24.4195	65.7853
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Entrada AC 3in\Entrada AC 3in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.45815	6.48044	12.7908

		Categoría 1.5/D	1.45229	6.49421	12.9805
		Categoría 5/D	1.46834	6.48133	12.5298
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	7.07459	39.7655	98.068
		Categoría 1.5/D	7.07057	37.9202	91.1617
		Categoría 5/D	6.65914	37.3254	99.5708
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Entrada AC 3in\Entrada AC 3in AP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.85049	8.18757	16.0643
		Categoría 1.5/D	1.84367	8.22029	16.3511
		Categoría 5/D	1.86203	8.15295	15.6246
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	8.99426	54.0716	132.595
		Categoría 1.5/D	8.99692	50.8572	122.467
		Categoría 5/D	8.45281	51.6518	138.914
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Salida AC 4in \Salida AC 4in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.1245	5.0149	9.97475
		Categoría 1.5/D	1.11937	5.01804	10.0923
		Categoría 5/D	1.13377	5.03502	9.84359
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	5.45389	28.3874	70.6198
		Categoría 1.5/D	5.44652	27.4145	66.0483
		Categoría 5/D	5.15672	25.8588	68.9906
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Salida AC 4in \Salida AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.29412	5.76184	11.4278
		Categoría 1.5/D	1.28899	5.76994	11.5817
		Categoría 5/D	1.30362	5.77269	11.2319
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	6.28257	34.084	84.2375
		Categoría 1.5/D	6.27638	32.7381	78.6663
		Categoría 5/D	5.92357	31.6896	84.013
LAREDO City Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\ERM Tipo\Salida AC 4in \Salida AC 4in AP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.44623	6.43756	12.7062
		Categoría 1.5/D	1.44032	6.4512	12.8945
		Categoría 5/D	1.45649	6.43874	12.45
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	7.01306	39.4266	96.4646
		Categoría 1.5/D	7.00865	37.5901	89.9379
		Categoría 5/D	6.60902	36.9169	97.5764

Las distancias notificadas se definen en el nivel de estudio

Resultados de Chorro de Fuego (Jet Fire)

Distancia a favor del viento hasta niveles de radiación definidos

Las radiaciones notificadas se definen en los parámetros

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m ²) [m]
LAREDO City Fuga 20% Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in BP		Categoría 1.5/F	21.4318	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	21.4318	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	22.8588	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	79.1574	205.266	138.742	81.5334
		Categoría 1.5/D	79.1574	205.266	138.742	81.5334
		Categoría 5/D	84.6317	200.652	140.048	88.2644
LAREDO City Fuga 20% Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in OP		Categoría 1.5/F	26.3086	42.1659	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	26.3086	42.1659	n/d	n/d
		Categoría 5/D	28.1977	43.1093	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	94.4854	257.061	171.234	98.674
		Categoría 1.5/D	94.4854	257.061	171.234	98.674
		Categoría 5/D	100.425	249.612	172.253	106.089
LAREDO City Fuga 20% Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in AP		Categoría 1.5/F	37.988	79.4468	30.0738	n/d
		Categoría 1.5/D	37.988	79.4468	30.0738	n/d
		Categoría 5/D	40.9243	80.2131	36.9601	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	131.698	385.848	251.526	141.003
		Categoría 1.5/D	131.698	385.848	251.526	141.003
		Categoría 5/D	138.14	372.082	252.146	149.839
LAREDO City Fuga 20% Gate\ESCENARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Salida AC 16in\Salida AC 16in BP		Categoría 1.5/F	30.282	56.1077	n/d	n/d

		Categoría 1.5/D	30.282	56.1077	n/d	n/d
		Categoría 5/D	32.5374	57.0005	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	106.974	300.123	198.112	112.809
		Categoría 1.5/D	106.974	300.123	198.112	112.809
		Categoría 5/D	113.161	290.362	198.925	120.717
LAREDO City Fuga 20%	Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST	Categoría 1.5/F	38.9335	82.2064	36.5284	n/d
GN\City Gate Laredo\Salida AC	16in\Salida AC 16in OP					
		Categoría 1.5/D	38.9335	82.2064	36.5284	n/d
		Categoría 5/D	41.9501	82.9493	40.4079	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	134.843	396.732	258.308	144.599
		Categoría 1.5/D	134.843	396.732	258.308	144.599
		Categoría 5/D	141.302	382.533	258.922	153.55
LAREDO City Fuga 20%	Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST	Categoría 1.5/F	45.3653	100.965	54.0792	n/d
GN\City Gate Laredo\Salida AC	16in\Salida AC 16in AP					
		Categoría 1.5/D	45.3653	100.965	54.0792	n/d
		Categoría 5/D	48.9041	101.446	56.7889	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	157.089	473.376	306.104	170.033
		Categoría 1.5/D	157.089	473.376	306.104	170.033
		Categoría 5/D	163.585	456.684	306.786	179.85
LAREDO City Fuga 20%	Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST	Categoría 1.5/F	6.97521	n/d	n/d	n/d
GN\ERM Tipo\Entrada AC	3in\Entrada AC 3in BP					
		Categoría 1.5/D	6.97521	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	7.02826	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	28.641	58.9727	42.7249	27.7968
		Categoría 1.5/D	28.641	58.9727	42.7249	27.7968
		Categoría 5/D	30.7463	58.5532	43.5961	30.464
LAREDO City Fuga 20%	Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST	Categoría 1.5/F	9.06277	n/d	n/d	n/d

GN\ERM Tipo\Entrada AC
3in\Entrada AC 3in OP

		Categoría 1.5/D	9.06277	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	9.30029	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	36.8756	79.8142	56.972	36.4218
		Categoría 1.5/D	36.8756	79.8142	56.972	36.4218
		Categoría 5/D	39.7165	79.3155	58.1457	39.9116
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Entrada AC 3in\Entrada AC 3in AP	City Fuga 20% DIST	Categoría 1.5/F	11.1732	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	11.1732	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	11.6079	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	44.8365	73.6844	35.6136	16.1584
		Categoría 1.5/D	44.8365	73.6844	35.6136	16.1584
		Categoría 5/D	48.334	100.14	72.5763	48.9699
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida AC \Salida AC 4in BP	City Fuga 20% DIST	Categoría 1.5/F	7.20426	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	7.20426	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	7.27679	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	29.5486	61.2477	44.2847	28.7566
		Categoría 1.5/D	29.5486	61.2477	44.2847	28.7566
		Categoría 5/D	31.7371	60.8245	45.1911	31.5162
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida AC \Salida AC 4in OP	City Fuga 20% DIST	Categoría 1.5/F	8.17181	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	8.17181	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	8.32888	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	33.3762	70.8978	50.8895	32.7767
		Categoría 1.5/D	33.3762	70.8978	50.8895	32.7767
		Categoría 5/D	35.9101	70.4479	51.9395	35.9173



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



LAREDO	City	Fuga 20%	Categoría	9.01376	n/d	n/d	n/d
Gate\ESCENARIOS_SIST	DIST		1.5/F				
GN\ERM	Tipo\Salida	AC 4in					
\Salida AC 4in AP							
			Categoría	9.01376	n/d	n/d	n/d
			1.5/D				
			Categoría	9.2468	n/d	n/d	n/d
			5/D				
	FUGA 100%		Categoría	36.6852	79.3241	56.6386	36.2235
			1.5/F				
			Categoría	36.6852	79.3241	56.6386	36.2235
			1.5/D				
			Categoría	39.5096	78.8288	57.8059	39.6945
			5/D				

Resultados de la Explosión Retardada

Distancia a favor del viento hasta sobrepresiones definidas

Las sobrepresiones notificadas se definen en los parámetros de explosión

Ruta	Escenario	Climas	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 1 (0.5 psi) [m]	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 2 (1 psi) [m]	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 3 (3 psi) [m]
LAREDO City Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	54.1123	44.6795	37.1576
		Categoría 1.5/D	53.7488	44.4582	37.0497
		Categoría 5/D	52.5421	43.7235	36.6915
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	457.028	391.686	339.582
		Categoría 1.5/D	421.929	362.494	315.099
		Categoría 5/D	470.267	411.482	364.606
LAREDO City Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	70.4966	58.5662	49.0528
		Categoría 1.5/D	70.1479	58.3539	48.9493
		Categoría 5/D	58.3593	47.2651	38.4183
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	615.068	530.933	463.842
		Categoría 1.5/D	565.91	489.269	428.155
		Categoría 5/D	643.923	568.06	507.565
LAREDO City Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Entrada AC 8in\Entrada AC 8in AP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	106.539	88.3326	73.8148
		Categoría 1.5/D	106.148	88.0947	73.6988
		Categoría 5/D	93.4551	76.4553	62.8994
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	992.193	862.238	758.61
		Categoría 1.5/D	928.259	807.667	711.505
		Categoría 5/D	1084.41	965.326	870.364
LAREDO City Gate\ESCAPARIOS_SIST DIST GN\City Gate Laredo\Salida AC 16in\Salida AC 16in BP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	75.7009	61.7346	50.5977
		Categoría 1.5/D	75.3851	61.5423	50.5039

			Categoría 5/D	73.2646	60.2513	49.8744
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	674.318	574.828	495.493
			Categoría 1.5/D	633.896	542.395	469.431
			Categoría 5/D	680.085	590.075	518.3
LAREDO	City	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	107.749	89.0691	74.1739
Gate\ESCENARIOS_SIST	DIST					
GN\City Gate Laredo\Salida AC						
16in\Salida AC 16in OP						
			Categoría 1.5/D	107.35	88.8266	74.0557
			Categoría 5/D	94.6479	77.1814	63.2535
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	885.184	750.147	659.892
			Categoría 1.5/D	856.249	732.531	637.586
			Categoría 5/D	943.808	821.045	723.153
LAREDO	City	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	127.304	104.887	87.0105
Gate\ESCENARIOS_SIST	DIST					
GN\City Gate Laredo\Salida AC						
16in\Salida AC 16in AP						
			Categoría 1.5/D	126.938	104.664	86.9018
			Categoría 5/D	113.626	92.6474	75.9187
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	1012.35	851.037	782.621
			Categoría 1.5/D	979.798	827.307	734.31
			Categoría 5/D	1121.77	972.421	897.381
LAREDO	City	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	99.1658	83.8439	71.6262
Gate\ESCENARIOS_SIST	DIST					
GN\ERM Tipo\Entrada	AC					
3in\Entrada AC 3in BP						
			Categoría 1.5/D	96.9455	82.4923	70.9671
			Categoría 5/D	94.4118	80.9498	70.215
LAREDO	City	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	19.1571	15.5748	12.7182
Gate\ESCENARIOS_SIST	DIST					
GN\ERM Tipo\Entrada	AC					
3in\Entrada AC 3in OP						
			Categoría 1.5/D	18.9552	15.4519	12.6583
			Categoría 5/D	18.553	15.207	12.5389
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	145.408	123.732	106.447

			Categoría 1.5/D	141.864	121.575	105.396
			Categoría 5/D	139.742	120.283	104.766
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Entrada 3in\Entrada AC 3in AP	City DIST AC	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	21.5909	17.0565	13.4407
			Categoría 1.5/D	21.3509	16.9104	13.3695
			Categoría 5/D	20.8133	16.5831	13.2099
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	203.124	174.517	151.706
			Categoría 1.5/D	187.414	161.041	140.012
			Categoría 5/D	195.568	169.917	149.464
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida \Salida AC 4in BP	City DIST AC	Fuga 20%	Categoría 1.5/D	16.9118	14.2079	12.0517
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida \Salida AC 4in BP	City DIST AC	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	110.752	94.8095	82.097
			Categoría 1.5/D	98.4803	83.4267	71.4227
			Categoría 5/D	96.2385	82.0618	70.7572
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida \Salida AC 4in OP	City DIST AC	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	18.1372	14.9539	12.4155
			Categoría 1.5/D	17.9559	14.8435	12.3617
			Categoría 5/D	17.6055	14.6302	12.2577
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	128.156	109.317	94.2947
			Categoría 1.5/D	115.364	97.6174	83.4661
			Categoría 5/D	123.248	106.329	92.838
LAREDO Gate\ESCENARIOS_SIST GN\ERM Tipo\Salida \Salida AC 4in AP	City DIST AC	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	19.1042	15.5426	12.7025
			Categoría 1.5/D	18.9024	15.4197	12.6426
			Categoría 5/D	18.5017	15.1758	12.5237
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	145.063	123.522	106.345

	Categoría 1.5/D	131.485	111.344	95.2831
	Categoría 5/D	139.32	120.026	104.64

Los resultados de la cuantificación correspondiente de fugas de gas natural derivadas de ruptura parcial o transversal de tubería en el Sistema de Distribución de gas natural, se presentan a continuación:

Resultados de Dispersión

Parámetros de dispersión de entrada

Altura para el cálculo de los efectos inflamables	0	m
Tóxicos: Altura para el Cálculo de Efectos	0	m
Tiempo Medio Base	600	s
Tiempo medio inflamable	600	s

Distancia a favor del viento hasta concentraciones definidas

La concentración de interés notificada se define en el escenario

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 16in\APA AC 16in OP		Categoría 1.5/F	7.54519	43.2024	105.946
		Categoría 1.5/D	7.54342	40.8906	98.6457
		Categoría 5/D	7.11328	40.5985	108.424
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	52.2051	291.099	590.393
		Categoría 1.5/D	48.6678	272.292	563.762
		Categoría 5/D	49.082	295.677	638.488
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 12in\APA AC 12in OP		Categoría 1.5/F	5.65774	29.791	74.507
		Categoría 1.5/D	5.6509	28.5876	69.4275
		Categoría 5/D	5.36468	27.2417	73.239
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	36.2318	212.816	449.147
		Categoría 1.5/D	34.2906	197.418	425.622
		Categoría 5/D	34.3099	214.688	487.99
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 8in\APA AC 8in OP		Categoría 1.5/F	3.78222	17.5628	43.9951
		Categoría 1.5/D	3.77702	17.2042	41.5497

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta [m]	UFL	Distancia hasta [m]	LFL	Distancia hasta fracción [m]	LFL
		Categoría 5/D	3.60765		15.0769		40.1435	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	21.6014		134.16		298.081	
		Categoría 1.5/D	21.0189		123.763		279.433	
		Categoría 5/D	20.5614		133.273		322.95	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 6in\APA AC 6in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	2.90649		12.7605		24.8112	
		Categoría 1.5/D	2.89711		12.8609		25.4097	
		Categoría 5/D	2.91969		12.5769		23.7867	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	15.1064		95.1429		219.087	
		Categoría 1.5/D	14.9881		88.361		204.228	
		Categoría 5/D	14.4044		93.4151		235.131	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 4in\APA AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.89523		7.90925		17.1894	
		Categoría 1.5/D	1.89377		7.86604		16.6176	
		Categoría 5/D	1.83267		6.69307		12.9494	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	9.50806		57.3657		138.295	
		Categoría 1.5/D	9.50715		54.1223		128.386	
		Categoría 5/D	8.9047		55.2175		144.605	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 2in\APA AC 2in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	0.953259		4.02304		7.5049	
		Categoría 1.5/D	0.953032		4.00867		7.45228	
		Categoría 5/D	0.930092		3.52415		5.8932	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	4.72207		23.4978		58.9548	
		Categoría 1.5/D	4.7149		22.8418		55.2606	
		Categoría 5/D	4.47589		20.8571		56.332	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 8in\MPB AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.68462		7.49213		14.7385	
		Categoría 1.5/D	1.67828		7.51478		14.9858	
		Categoría 5/D	1.69506		7.4737		14.3716	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	8.18037		48.0269		115.179	
		Categoría 1.5/D	8.17861		45.5429		107.618	

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
		Categoría 5/D	7.6862	45.6575	118.003
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 6in\MPB AC 6in OP		Categoría 1.5/F	1.26583	5.64489	11.1839
		Categoría 1.5/D	1.26038	5.65221	11.3317
		Categoría 5/D	1.27504	5.65743	10.9986
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	6.13561	33.1823	81.6465
		Categoría 1.5/D	6.12885	31.8224	76.309
		Categoría 5/D	5.79096	30.6556	81.1184
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 4in\MPB AC 4in OP		Categoría 1.5/F	0.827436	3.5089	6.56869
		Categoría 1.5/D	0.827386	3.50002	6.52741
		Categoría 5/D	0.807742	3.09629	5.20605
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	4.09546	19.6261	48.9081
		Categoría 1.5/D	4.08976	19.185	46.1252
		Categoría 5/D	3.90335	17.0203	45.4026
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 3in\MPB AC 3in OP		Categoría 1.5/F	0.622105	2.64665	4.99391
		Categoría 1.5/D	0.622171	2.64184	4.96927
		Categoría 5/D	0.609144	2.36542	4.03066
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	3.07781	13.6529	33.3638
		Categoría 1.5/D	3.07418	13.4663	31.8031
		Categoría 5/D	2.94713	11.3758	28.946
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 2in\MPB AC 2in OP		Categoría 1.5/F	0.416365	1.78018	3.38987
		Categoría 1.5/D	0.416484	1.77898	3.38007
		Categoría 5/D	0.409101	1.61523	2.80372
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	2.05496	8.61465	19.223
		Categoría 1.5/D	2.05321	8.57266	18.5616
		Categoría 5/D	1.98263	7.25296	14.8177
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 200mm\MPB PE 200mm OP		Categoría 1.5/F	4.77351	28.7627	44.2137
		Categoría 1.5/D	3.02109	17.8383	45.0385

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta [m]	UFL	Distancia hasta [m]	LFL	Distancia hasta fracción [m]	LFL
		Categoría 5/D	3.12506		22.0437		43.1428	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	14.4492		26.7955		35.1867	
		Categoría 1.5/D	12.3255		33.9925		44.0104	
		Categoría 5/D	14.614		56.0898		87.1174	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 160mm\MPB PE 160mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.8297		23.6182		36.0604	
		Categoría 1.5/D	2.41283		14.2698		36.4192	
		Categoría 5/D	2.50007		17.7021		34.9902	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	11.427		20.8455		26.952	
		Categoría 1.5/D	9.98925		27.1912		34.3602	
		Categoría 5/D	12.0122		43.9157		67.3313	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 110mm\MPB PE 110mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	2.62429		16.9601		25.7512	
		Categoría 1.5/D	1.66031		9.8433		25.306	
		Categoría 5/D	1.71797		12.2194		24.6829	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	7.64972		13.4172		17.2024	
		Categoría 1.5/D	7.20893		27.5328		41.2051	
		Categoría 5/D	8.60752		28.9797		44.2889	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 63mm\MPB PE 63mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.49854		10.4755		15.8401	
		Categoría 1.5/D	0.95101		5.61436		14.6382	
		Categoría 5/D	0.983288		7.01405		14.6265	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	4.57252		7.22056		8.94639	
		Categoría 1.5/D	4.23891		15.6582		23.2426	
		Categoría 5/D	5.11385		16.0288		24.1995	
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 8in\MPA AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.16		5.19633		10.1094	
		Categoría 1.5/D	1.15334		5.22001		10.3272	
		Categoría 5/D	1.1784		5.23036		9.91631	
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	5.47418		28.6646		59.0076	
		Categoría 1.5/D	5.46147		27.6241		57.9737	

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
		Categoría 5/D	4.97105	24.4296	56.0372
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 4in\MPA AC 4in OP		Categoría 1.5/F	0.563497	2.33965	4.22174
		Categoría 1.5/D	0.564053	2.3371	4.2091
		Categoría 5/D	0.54536	1.97849	3.21034
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	2.75801	11.6239	27.129
		Categoría 1.5/D	2.75387	11.3503	25.7844
		Categoría 5/D	2.56394	8.59485	20.1514
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 2in\MPA AC 2in OP		Categoría 1.5/F	0.285629	1.19648	2.21103
		Categoría 1.5/D	0.286067	1.19899	2.21603
		Categoría 5/D	0.280836	1.054	1.76404
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	1.38857	5.63814	10.4629
		Categoría 1.5/D	1.3881	5.60667	10.0929
		Categoría 5/D	1.31622	4.49723	6.99354
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 1in\MPA AC 1in OP		Categoría 1.5/F	0.155324	0.61135	1.15043
		Categoría 1.5/D	0.155659	0.614784	1.15847
		Categoría 5/D	0.153667	0.559464	0.961733
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	0.698757	2.89578	5.19067
		Categoría 1.5/D	0.699218	2.88939	5.16618
		Categoría 5/D	0.675197	2.41996	3.88602
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 200mm\MPA PE 200mm OP		Categoría 1.5/F	3.3565	12.8512	18.7958
		Categoría 1.5/D	2.09041	13.3496	24.9733
		Categoría 5/D	2.23356	14.2238	23.7437
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	6.91438	11.7164	15.5908
		Categoría 1.5/D	8.27371	14.2333	18.6615
		Categoría 5/D	11.9644	31.0596	46.8758
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 160mm\MPA PE 160mm OP		Categoría 1.5/F	2.68487	10.7884	15.7026
		Categoría 1.5/D	1.67275	10.7272	20.7547

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
		Categoría 5/D	1.78773	11.6086	19.4778
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	5.36321	9.13738	11.8784
		Categoría 1.5/D	7.04439	11.6414	14.8969
		Categoría 5/D	9.50222	24.3854	36.9301
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 110mm\MPB PE 110mm OP		Categoría 1.5/F	1.84141	8.09193	11.7256
		Categoría 1.5/D	1.14977	7.40779	15.1339
		Categoría 5/D	1.22923	8.16836	13.8848
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	3.56396	5.88647	7.53294
		Categoría 1.5/D	6.06665	14.5711	21.7098
		Categoría 5/D	6.41321	16.5859	24.8908
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 90mm\MPB PE 90mm OP		Categoría 1.5/F	1.50885	6.90358	10.0787
		Categoría 1.5/D	0.941389	6.05306	12.7575
		Categoría 5/D	1.00523	6.74584	11.5632
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	2.9142	4.63954	5.93233
		Categoría 1.5/D	4.97007	12.0845	17.9736
		Categoría 5/D	5.15807	13.3863	20.0891
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 63mm\MPA PE 63mm OP		Categoría 1.5/F	1.0553	5.19356	7.6879
		Categoría 1.5/D	0.660395	4.23658	9.35043
		Categoría 5/D	0.703627	4.82037	8.31725
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	2.65577	5.77529	9.5971
		Categoría 1.5/D	3.48131	8.60382	12.9045
		Categoría 5/D	3.49816	9.00338	13.6073
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST Fuga 20% DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 32mm\MPA PE 32mm OP		Categoría 1.5/F	0.539607	2.98734	4.52934
		Categoría 1.5/D	0.339206	2.14123	5.10183
		Categoría 5/D	0.362781	2.51025	4.39233
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	1.33517	3.06472	5.00055
		Categoría 1.5/D	1.75497	4.4171	6.64163

Ruta	Escenario	Climas	Distancia hasta UFL [m]	Distancia hasta LFL [m]	Distancia hasta fracción LFL [m]
		Categoría 5/D	1.62297	4.16205	6.27967

Las distancias notificadas se definen en el nivel de estudio

Resultados de Chorro de Fuego (Jet Fire)

Distancia a favor del viento hasta niveles de radiación definidos

Las radiaciones notificadas se definen en los parámetros

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m ²) [m]
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 16in\APA AC 16in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	38.9335	85.155	60.5929	38.5633
		Categoría 1.5/D	38.9335	85.155	60.5929	38.5633
		Categoría 5/D	41.9501	84.6082	61.829	42.2558
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	134.843	396.732	258.308	144.599
		Categoría 1.5/D	134.843	396.732	258.308	144.599
		Categoría 5/D	141.302	382.533	258.922	153.55
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 12in\APA AC 12in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	30.442	63.4927	45.8228	29.6985
		Categoría 1.5/D	30.442	63.4927	45.8228	29.6985
		Categoría 5/D	32.712	63.0648	46.7634	32.5469
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	107.479	301.872	199.202	113.383
		Categoría 1.5/D	107.479	301.872	199.202	113.383
		Categoría 5/D	113.674	292.02	200.008	121.31
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 8in\APA AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	21.4318	41.2234	30.4749	19.9687
		Categoría 1.5/D	21.4318	41.2234	30.4749	19.9687
		Categoría 5/D	22.8588	40.6863	31.0498	21.9651
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	79.1574	205.266	138.742	81.5334
		Categoría 1.5/D	79.1574	205.266	138.742	81.5334
		Categoría 5/D	84.6317	200.652	140.048	88.2644
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 6in\APA AC 6in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	16.6819	n/d	n/d	n/d

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
		Categoría 1.5/D	16.6819	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	17.6493	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	63.8766	156.168	107.492	64.8569
		Categoría 1.5/D	63.8766	156.168	107.492	64.8569
		Categoría 5/D	68.6483	153.917	109.011	70.6692
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 4in\APA AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	11.6886	19.0003	14.7367	n/d
		Categoría 1.5/D	11.6886	19.0003	14.7367	n/d
		Categoría 5/D	12.1724	18.5483	14.8445	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	46.7141	106.016	74.6187	46.6732
		Categoría 1.5/D	46.7141	106.016	74.6187	46.6732
		Categoría 5/D	50.3567	105.192	76.0466	51.1046
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 2in\APA AC 2in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	6.31096	8.65681	6.4341	n/d
		Categoría 1.5/D	6.31096	8.65681	6.4341	n/d
		Categoría 5/D	6.30894	8.23958	6.24041	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	26.0054	52.4063	38.2137	24.9892
		Categoría 1.5/D	26.0054	52.4063	38.2137	24.9892
		Categoría 5/D	27.8662	51.9874	38.9798	27.3955
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 8in\MPB AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	10.3446	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	10.3446	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	10.701	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	41.7655	92.6188	65.6344	41.51

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
		Categoría 1.5/D	41.7655	92.6188	65.6344	41.51
		Categoría 5/D	45.0172	91.9937	66.9565	45.4761
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 6in\MPB AC 6in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	8.01352	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	8.01352	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	8.15653	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	32.7506	69.3154	49.8075	32.1202
		Categoría 1.5/D	32.7506	69.3154	49.8075	32.1202
		Categoría 5/D	35.2287	68.8712	50.8346	35.1999
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 4in\MPB AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	5.59416	7.38902	5.43775	n/d
		Categoría 1.5/D	5.59416	7.38902	5.43775	n/d
		Categoría 5/D	5.58448	7.01387	5.16249	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	23.0682	45.1815	33.2286	21.7953
		Categoría 1.5/D	23.0682	45.1815	33.2286	21.7953
		Categoría 5/D	24.6516	44.7027	33.8723	23.9282
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 3in\MPB AC 3in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	4.35732	5.23259	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	4.35732	5.23259	n/d	n/d
		Categoría 5/D	4.35199	4.89967	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	17.9629	32.9298	24.7243	15.7326
		Categoría 1.5/D	17.9629	32.9298	24.7243	15.7326
		Categoría 5/D	19.0549	32.3605	25.1423	17.4887
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.05839	2.77467	n/d	n/d

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
GN\RDGN Laredo\MPB AC 2in\MPB AC 2in OP		Categoría 1.5/D	3.05839	2.77467	n/d	n/d
		Categoría 5/D	3.05618	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	12.5945	20.8906	16.1375	n/d
		Categoría 1.5/D	12.5945	20.8906	16.1375	n/d
		Categoría 5/D	13.1653	20.4211	16.2924	n/d
		Categoría 1.5/F	10.2004	15.752	12.7167	9.52918
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 200mm\MPB PE 200mm OP		Categoría 1.5/D	10.2004	15.752	12.7167	9.52918
		Categoría 5/D	10.5433	15.2671	12.7079	10.1129
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	22.2434	48.8863	33.7787	18.7825
		Categoría 1.5/D	22.2434	48.8863	33.7787	18.7825
		Categoría 5/D	27.4486	34.9648	30.9304	28.5827
		Categoría 1.5/F	8.36836	12.2398	10.0769	7.04109
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 160mm\MPB PE 160mm OP		Categoría 1.5/D	8.36836	12.2398	10.0769	7.04109
		Categoría 5/D	8.54299	11.7854	9.98739	7.51651
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	17.8115	36.4061	25.7087	13.8189
		Categoría 1.5/D	17.8115	36.4061	25.7087	13.8189
		Categoría 5/D	22.8166	26.8564	24.9476	23.8166
		Categoría 1.5/F	5.99274	8.05311	6.84863	3.1282
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 110mm\MPB PE 110mm OP		Categoría 1.5/D	5.99274	8.05311	6.84863	3.1282
		Categoría 5/D	5.98137	7.64564	6.66854	3.23526

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m ²) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m ²) [m]
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	12.3098	21.5948	16.037	6.30332
		Categoría 1.5/D	12.3098	21.5948	16.037	6.30332
		Categoría 5/D	16.8816	18.6119	17.8816	17.8816
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 63mm\MPB PE 63mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.69163	4.45726	3.95561	n/d
		Categoría 1.5/D	3.69163	4.45726	3.95561	n/d
		Categoría 5/D	3.68808	4.26512	3.86751	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	7.21165	9.48993	7.89519	2.32498
		Categoría 1.5/D	7.21165	9.48993	7.89519	2.32498
		Categoría 5/D	9.87599	10.876	10.876	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 8in\MPA AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	6.63818	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	6.63818	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	7.51033	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	24.1937	52.7864	36.7269	19.7867
		Categoría 1.5/D	24.1937	52.7864	36.7269	19.7867
		Categoría 5/D	27.6005	50.9773	38.2336	27.3475
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 4in\MPA AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.59398	3.79719	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	3.59398	3.79719	n/d	n/d
		Categoría 5/D	3.90706	3.8377	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	14.4068	26.0668	19.0306	n/d
		Categoría 1.5/D	14.4068	26.0668	19.0306	n/d
		Categoría 5/D	16.6049	25.8108	20.7001	n/d

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 2in\MPA AC 2in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.91473	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	1.91473	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	1.93907	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	8.06481	12.2225	8.84018	n/d
		Categoría 1.5/D	8.06481	12.2225	8.84018	n/d
		Categoría 5/D	9.19572	12.501	10.0427	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 1in\MPA AC 1in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.04215	n/d	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	1.04215	n/d	n/d	n/d
		Categoría 5/D	1.04048	n/d	n/d	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	4.38583	5.35287	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	4.38583	5.35287	n/d	n/d
		Categoría 5/D	4.84348	5.47302	n/d	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 200mm\MPA PE 200mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	6.54657	9.37557	7.53081	2.42162
		Categoría 1.5/D	6.54657	9.37557	7.53081	2.42162
		Categoría 5/D	7.40195	9.54804	8.26907	3.35604
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	16.8029	19.1256	18.0182	17.8029
		Categoría 1.5/D	16.8029	19.1256	18.0182	17.8029
		Categoría 5/D	21.2603	23.321	22.3301	22.2603
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 160mm\MPA PE 160mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	5.38094	7.3366	5.98644	n/d
		Categoría 1.5/D	5.38094	7.3366	5.98644	n/d

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
		Categoría 5/D	6.02196	7.48457	6.56823	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	13.8975	15.2869	14.8975	14.8975
		Categoría 1.5/D	13.8975	15.2869	14.8975	14.8975
		Categoría 5/D	16.8973	18.1538	17.8973	17.8973
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 110mm\MPB PE 110mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.8587	4.88052	4.05085	n/d
		Categoría 1.5/D	3.8587	4.88052	4.05085	n/d
		Categoría 5/D	4.21985	4.95733	4.42743	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	10.1823	11.1823	11.1823	n/d
		Categoría 1.5/D	10.1823	11.1823	11.1823	n/d
		Categoría 5/D	11.4796	12.4796	12.4796	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 90mm\MPB PE 90mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	3.22323	3.93124	3.23902	n/d
		Categoría 1.5/D	3.22323	3.93124	3.23902	n/d
		Categoría 5/D	3.46968	3.96461	3.55925	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	8.65667	9.65667	9.65667	n/d
		Categoría 1.5/D	8.65667	9.65667	9.65667	n/d
		Categoría 5/D	9.3288	10.3288	10.3288	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 63mm\MPA PE 63mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	2.33272	2.68635	2.29751	n/d
		Categoría 1.5/D	2.33272	2.68635	2.29751	n/d
		Categoría 5/D	2.42474	2.64986	2.39753	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	6.44743	7.44743	7.44743	n/d
		Categoría 1.5/D	6.44743	7.44743	7.44743	n/d

Ruta	Escenario	Climas	Longitud de llama [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 1 (1.4 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 2 (5 kW/m2) [m]	Distancia a favor del viento hasta el nivel de intensidad 3 (37.5 kW/m2) [m]
		Categoría 5/D	6.44743	7.44743	7.44743	n/d
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 32mm\MPA PE 32mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	1.27424	1.34653	1.28758	n/d
		Categoría 1.5/D	1.27424	1.34653	1.28758	n/d
		Categoría 5/D	1.27153	1.31118	1.31118	n/d
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	3.18953	4.18953	n/d	n/d
		Categoría 1.5/D	3.18953	4.18953	n/d	n/d
		Categoría 5/D	3.18953	4.18953	n/d	n/d

Resultados de la Explosión Retardada

Distancia a favor del viento hasta sobrepresiones definidas

Las sobrepresiones notificadas se definen en los parámetros de explosión

Ruta	Escenario	Climas	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 1 (0.5 psi) [m]	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 2 (1 psi) [m]	Distancia a favor del viento hasta sobrepresión 3 (3 psi) [m]
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 16in\APA AC 16in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	159.854	136.439	117.767
		Categoría 1.5/D	145.368	123.708	106.436
		Categoría 5/D	153.397	132.508	115.851
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	885.184	750.147	659.892
		Categoría 1.5/D	856.249	732.531	637.586
		Categoría 5/D	943.808	821.045	723.153
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 12in\APA AC 12in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	112.596	95.9321	82.6443
		Categoría 1.5/D	99.9325	84.3108	71.8538
		Categoría 5/D	107.881	93.0618	81.2448
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	697.028	596.477	516.298
		Categoría 1.5/D	655.129	563.145	489.797
		Categoría 5/D	712.497	621.543	549.016
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 8in\APA AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	65.7293	55.6639	47.6376
		Categoría 1.5/D	64.5771	54.9624	47.2956
		Categoría 5/D	62.557	53.7326	46.6959
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	457.028	391.686	339.582
		Categoría 1.5/D	421.929	362.494	315.099
		Categoría 5/D	470.267	411.482	364.606
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 6in\APA AC 6in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	38.1554	31.0529	25.3893
		Categoría 1.5/D	37.8574	30.8715	25.3009

		Categoría 5/D	36.9099	30.2947	25.0196
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	331.943	284.238	246.198
		Categoría 1.5/D	311.528	267.898	233.107
		Categoría 5/D	339.649	296.754	262.549
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 4in\APA AC 4in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	22.1293	17.3843	13.6005
		Categoría 1.5/D	21.6768	17.1088	13.4662
		Categoría 5/D	20.7616	16.5516	13.1945
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	207.047	176.906	152.871
		Categoría 1.5/D	191.53	163.547	141.233
		Categoría 5/D	209.546	182.34	160.645
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\APA AC 2in\APA AC 2in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	84.102	70.7612	60.123
		Categoría 1.5/D	82.2834	69.654	59.5832
		Categoría 5/D	79.8738	68.1871	58.8679
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 8in\MPB AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	20.6156	16.4628	13.1512
		Categoría 1.5/D	20.3906	16.3258	13.0844
		Categoría 5/D	19.9135	16.0353	12.9428
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	175.808	150.063	129.535
		Categoría 1.5/D	161.335	137.341	118.207
		Categoría 5/D	169.276	146.087	127.596
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 6in\MPB AC 6in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	17.9767	14.8562	12.3679
		Categoría 1.5/D	17.7949	14.7455	12.3139
		Categoría 5/D	17.4514	14.5364	12.2119
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	127.104	108.677	93.9827

		Categoría 1.5/D	114.23	96.9271	83.1295
		Categoría 5/D	122.053	105.602	92.4832
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 4in\MPB AC 4in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	68.6905	57.4667	48.5167
		Categoría 1.5/D	67.3186	56.6315	48.1094
		Categoría 5/D	65.0486	55.2495	47.4356
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 3in\MPB AC 3in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	50.3651	42.3982	36.0453
		Categoría 1.5/D	49.581	41.9208	35.8125
		Categoría 5/D	37.8131	30.8445	25.2877
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB AC 2in\MPB AC 2in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	23.2461	18.0642	13.932
		Categoría 1.5/D	22.7753	17.7776	13.7923
		Categoría 5/D	21.7531	17.1552	13.4888
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 200mm\MPB PE 200mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	79.1853	63.8558	51.632
		Categoría 1.5/D	59.007	51.5714	45.6422
		Categoría 5/D	59.6562	51.9666	45.8348
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	90.5695	66.8744	47.9798
		Categoría 1.5/D	96.5576	74.432	56.7889
		Categoría 5/D	141.138	117.221	98.1486
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 160mm\MPB PE 160mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	62.3147	49.6731	39.5925
		Categoría 1.5/D	45.201	39.2543	34.5123
		Categoría 5/D	45.684	39.5484	34.6557
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	67.0814	48.6629	33.9759
		Categoría 1.5/D	75.4062	57.6431	43.4786

		Categoría 5/D	107.89	89.1549	74.2158
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 110mm\MPB PE 110mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	42.9431	33.9677	26.8106
		Categoría 1.5/D	30.4841	26.3827	23.1122
		Categoría 5/D	30.7889	26.5683	23.2026
	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	38.137	27.1297	18.3524
		Categoría 1.5/D	75.6704	61.716	50.5886
		Categoría 5/D	71.3267	59.0716	49.2992
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 63mm\MPB PE 63mm OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	23.4928	18.2144	14.0053
		Categoría 1.5/D	15.9774	13.639	11.7744
		Categoría 5/D	16.1738	13.7586	11.8327
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPB PE 63mm\MPB PE 63mm OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/D	39.821	32.0669	25.8838
		Categoría 5/D	36.6118	30.1132	24.9312
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 8in\MPA AC 8in OP	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	17.2392	14.4072	12.1489
		Categoría 1.5/D	17.1319	14.3419	12.1171
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 8in\MPA AC 8in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	92.0417	75.5948	62.4799
		Categoría 1.5/D	89.4941	74.0439	61.7237
		Categoría 5/D	85.2693	71.4718	60.4695
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 4in\MPA AC 4in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	38.2332	31.1003	25.4124
		Categoría 1.5/D	37.4089	30.5985	25.1678
		Categoría 5/D	35.0373	29.1547	24.4638
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA AC 2in\MPA AC 2in OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/F	19.0318	15.4985	12.681

			Categoría 1.5/D	18.648	15.2648	12.5671
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA 200mm\MPA PE 200mm OP	DIST PE	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	29.8326	22.074	15.8872
			Categoría 1.5/D	33.4818	28.2077	24.002
			Categoría 5/D	33.1068	27.9794	23.8907
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	41.8818	29.4095	19.464
			Categoría 1.5/D	36.3163	26.0213	17.8119
			Categoría 5/D	76.4491	62.1901	50.8198
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA 160mm\MPA PE 160mm OP	DIST PE	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	27.3518	20.5637	15.1508
			Categoría 1.5/D	30.7417	26.5395	23.1886
			Categoría 5/D	20.3245	16.2855	13.0648
		FUGA 100%	Categoría 1.5/F	36.2065	25.9544	17.7793
			Categoría 1.5/D	33.8215	24.5024	17.0713
			Categoría 5/D	58.0376	47.0692	38.3228
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA 110mm\MPB PE 110mm OP	DIST PE	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	22.8085	17.7978	13.8022
			Categoría 1.5/D	17.396	14.5026	12.1955
			Categoría 5/D	17.3168	14.4544	12.172
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA 110mm\MPB PE 110mm OP	DIST PE	FUGA 100%	Categoría 1.5/D	42.2918	33.5712	26.6172
			Categoría 5/D	38.161	31.0563	25.391
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 90mm\MPB PE 90mm OP	DIST	Fuga 20%	Categoría 1.5/F	20.7143	16.5228	13.1805
			Categoría 1.5/D	16.0438	13.6795	11.7941
			Categoría 5/D	15.9879	13.6454	11.7775
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 90mm\MPB PE 90mm OP	DIST	FUGA 100%	Categoría 1.5/D	27.3262	20.5481	15.1432

		Categoría 5/D	34.3238	28.7203	24.252
LAREDO INTEGRAL\ESCENARIOS_SIST DIST GN\RDGN Laredo\MPA PE 63mm\MPA PE 63mm OP	FUGA 100%	Categoría 1.5/D	22.1909	17.4218	13.6188
		Categoría 5/D	19.2893	15.6553	12.7575

IV.3. Conclusiones

El PROYECTO que se presenta consta de una obra de ingeniería altamente especializada, que contempla, desde su fase de diseño, diferentes normas, especificaciones y buenas prácticas, así como normatividad interna de grupo que le permiten concebir a este PROYECTO bajo estrictos estándares de seguridad industrial y seguridad operativa.

Los escenarios de riesgo aquí presentados, constituyen escenarios cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja, pues en todos los eventos, la situación más probable es la ruptura total de la tubería a presión de operación, ya que condiciones de alta o baja presión, ocurriendo de manera simultánea a una fuga en el ducto, es un escenario muy poco probable.

Por otra parte, las consecuencias asociadas a estos eventos si podrían tener un impacto directo en las zonas aledañas, sin embargo, para ello se contarán con diferentes elementos de seguridad y prevención, incluidos dentro del PROYECTO mismo, que consisten en estrategias de ingeniería que aseguran la confiabilidad y la intención de diseño del PROYECTO:

Se lleva a cabo el cálculo de espesores de tubería, los cuales, al seleccionar el material con que se construirá el gasoducto, estos espesores se duplican, favoreciendo la resistencia mecánica del mismo. También, todos los instrumentos y accesorios se seleccionaron pensando en que ofrezcan una mayor resistencia y confiabilidad a la calculada, durante toda su vida útil.

Se emplean técnicas constructivas de vanguardia y que reducen de manera significativa algún accidente durante las maniobras en el ducto. La interconexión a los ductos presurizados se lleva a cabo “en caliente” o también denominado “hot tapping”, lo cual implica la interconexión sin despresurizar el ducto, por lo cual, los usuarios actuales no son afectados en su suministro de gas natural durante las actividades constructivas.

La metodología de interconexión evita en todo momento de la actividad, alguna fuga de gas natural mediante herramienta revisada, calibrada y sellada herméticamente.

Una vez construida la interconexión y los diferentes ramales de distribución, se llevan a cabo ensayos no destructivos en tubería de acero con el fin de detectar indicaciones (burbujas, grietas, adelgazamientos o deformaciones del ducto, que pudieran representar un riesgo a la integridad mecánica y a la confiabilidad del ducto, esto mediante ensayos superficiales como líquidos penetrantes o ensayos de profundidad mediante ultrasonido o radiografiado. Todos estos ensayos forman parte de las especificaciones normativas y las buenas prácticas que se incorporaron en el PROYECTO.

Una vez construida, se hacen ensayos de pre-arranque, los cuales consisten en pruebas de resistencia y hermeticidad que permitirán asegurar que el PROYECTO operará sin peligro de fuga por sobrepresión y, en caso de detectar pérdidas de presión, estas se localizan, reparan y se aplican nuevamente estos ensayos.

Una vez que una unidad de inspección valida los resultados satisfactorios de los ensayos de resistencia y hermeticidad, es cuando se decide la puesta en marcha de la red de distribución ampliada.

En este punto debe mencionarse algo muy importante, una vez decidida la puesta en marcha del sistema de distribución ampliado, es el momento a partir del cual se presentan las condiciones de riesgo para la operación del sistema de distribución, pues es a partir de ese momento que los ductos se presurizan con el gas natural.

Durante la operación de los sistemas de distribución se contará con toda la infraestructura general, incluyendo los sistemas de regulación y medición en City Gate's y ERM, pues estos sistemas cuentan con elementos de seguridad redundantes que, ante el fallo de uno de ellos, existen otros dos o tres sistemas de relevo, para evitar, desde un mal funcionamiento del sistema de distribución, hasta una emergencia en estos sistemas:

Reguladores de presión

Filtros coalescedores

Mínimo dos líneas de regulación y medición

Válvulas de seguridad

Válvulas de seccionamiento

Todos estos sistemas son vigilados de manera remota las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del sistema SCADA, implementado en City Gates, ERM distritales y ERM industriales de ubicación estratégica. Esta vigilancia continua se realiza a través del Centro de Control de Distribución (CCD) quienes se encargan de supervisar los diferentes parámetros de operación de los sistemas de distribución y, en caso de detectar alguna desviación o, incluso, alguna emergencia declarada en estos sistemas, el CCD manda una alerta en tiempo real al Centro de Atención a Urgencias quienes también operan las 24 horas del día, los 365 días del año, para gestionar la respuesta en caso de fuga de gas natural y mandar al personal operativo requerido para su atención inmediata, dependiendo de la clasificación de la fuga.

Adicionalmente, no se omite mencionar que los sistemas de distribución contarán con personal operativo altamente capacitado para implementar diferentes programas de inspección, supervisión, vigilancia y mantenimiento de los sistemas de distribución. Estos programas abarcan los siguientes componentes:

City Gate's y ERM

Válvulas de seccionamiento y venteos

Sistemas de protección catódica

Sistemas de protección contra energía estática y descargas atmosféricas

Líneas de tubería y celaje en zonas de distribución

Acometidas en usuarios finales

Hitos de señalización

Estas rutinas de inspección se realizarán conforme a programas calendarizados y si registrados en bitácoras y registros de supervisión y mantenimiento.

Ahora bien, el segundo hito importante desde el punto de vista de riesgos ambientales asociados al PROYECTO, en el cierre, desmantelamiento y abandono, cuya principal actividad es la despresurización e inertización del ducto. En este punto, las instalaciones ya no se encontrarán presurizadas con el gas natural, motivo por el cual, no se vislumbra la ocurrencia de un posible escenario de riesgo con gas natural en este punto del proyecto.

Con base en lo anteriormente descrito, a todas luces se aprecia que el PROYECTO ya cuenta con diversas salvaguardas para evitar de manera efectiva la ocurrencia de un escenario de riesgo ambiental, haciendo que estos tengan una baja probabilidad de ocurrencia y, en el remoto caso de que ocurran, se cuenta también con diversos mecanismos de respuesta para controlar dicha emergencia de manera oportuna, minimizando los efectos sobre las personas, las edificaciones e infraestructura y el ambiente en general.

CONTENIDO GENERAL

V. REPRESENTACIÓN EN PLANOS DE LOS RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN	2

V. REPRESENTACIÓN EN PLANOS DE LOS RADIOS POTENCIALES DE AFECTACIÓN

La representación de los escenarios potenciales de afectación en **Diagramas de Pétalos** correspondientes al PROYECTO que se presenta, se llevó a cabo en ortofotos de diferentes puntos de interés por la ubicación de centros de concentración masiva de personas en los sitios por donde se tiene proyectada la red de distribución, o por la ubicación de instalaciones que, ante una posible fuga de gas natural, pudieran producir una concatenación de eventos.

Los Diagramas de Pétalos elaborados con la representación de los radios potenciales de afectación, se incluyen en el ANEXO 6.2 del presente ARSH.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIAGRAMAS DE PÉTALOS

Los Diagramas de Pétalos del PROYECTO que se presenta, están elaborados conforme al Anexo 4 de la Guía para la Elaboración del Análisis de Riesgo del Sector Hidrocarburos (Edición Julio de 2020).

**UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113
FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110
FRACCIÓN I DE LA LFTAIP**

Radios potenciales de afectación – Radiación térmica		
Nivel de radiación térmica	Distancia (m)	
37.5 KJ/m²	Zona de alto riesgo	
5.0 KJ/m²	Zona de riesgo	
1.4 KJ/m²	Zona de amortiguamiento	
Escenario:	Descripción del escenario	

Observaciones	
Observaciones	

Rev.	Fecha	Nombre	Firma	Clave o número de plano
		Elaboró: Ing. José César Peruléz Rodríguez		DP-Clave del escenario
		Revisó: Ing. Armando Espinosa Pérez		
		Aprobó: Ing. Armando Espinosa Pérez		

Los Diagramas de Pétalos incluyen una ortofoto obtenida de Google Earth Pro®, la cual se seleccionó en función de la ubicación de la red de distribución de gas natural que se presenta en el PROYECTO, así como la ubicación de sitios de interés: centros de concentración masiva de personas, zonas vulnerables o sitios donde se ubican instalaciones que pudieran generar alguna concatenación de eventos.


Las ortofotos incluidas en los Diagramas de Pétalos se encuentran orientadas al Norte geográfico hacia la parte superior de la ortofoto. Se tiene también señalizada la rosa de los vientos.

UBICACIÓN DEL PROYECTO, ART. 113 FRACCIÓN I DE LA LGTAIP Y 110 FRACCIÓN I DE LA LFTAIP

Cada Diagrama de Pétalos incluye la tabla con los radios de afectación correspondientes al evento simulado y las distancias correspondientes a la zona de alto riesgo, la zona de riesgo y la zona de amortiguamiento, tanto para eventos de tipo térmico como para ondas de sobrepresión.

Radios potenciales de afectación – Radiación térmica			Radios potenciales de afectación – ondas de sobrepresión		
Nivel de radiación térmica	Distancia: (m)		Nivel de sobrepresión	Distancia: (m)	
37.5 KW/m ²	Zona de alto riesgo		3.0 lb/in ²	Zona de alto riesgo	
5.0 KW/m ²	Zona de riesgo		1.0 lb/in ²	Zona de riesgo	
1.4 KW/m ²	Zona de amortiguamiento		0.5 lb/in ²	Zona de amortiguamiento	
Escenario:	Descripción del escenario		Escenario:	Descripción del escenario	

Se incluye la gráfica de vientos, que ilustra la dirección del patrón dominante de vientos en el sitio de estudio.

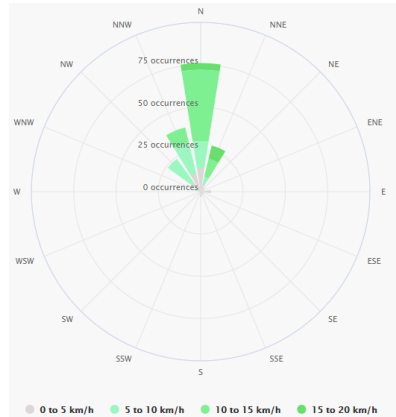

Finalmente, los Diagramas de Pétalos incluyen un apartado de observaciones donde se describen los receptores del impacto o los sitios de posibles interacciones de riesgo, así como sus distanciamientos a la red de distribución, e incluyen el cuadro de datos generales, que incluye los nombres de las personas que participaron en el desarrollo del Diagrama de Pétalos

Observaciones					
Observaciones					
Rev.	Fecha	Nombre	Firma	Clave o número de plano	
		Elaboró: Ing. José César Perúñez Rodríguez		DP-Clave del escenario	
		Revisó: Ing. Armando Espinosa Pérez			
		Aprobó: Ing. Armando Espinosa Pérez			

CONTENIDO GENERAL

VI. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E INTERACCIONES DE RIESGO	2
VI.1. Análisis de vulnerabilidad	3
VI.2. Interacciones de riesgo	7

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla VI. 1.- Equivalencia entre valores Probit y porcentaje de población afectada.	5
Tabla VI. 2.- Porcentaje de la población afectada por la radiación térmica.	6
Tabla VI. 3.- Porcentaje de la población afectada por ondas de sobrepresión.	7
Tabla VI. 4.- Propiedades físicas y químicas de la gasolina.	11
Tabla VI. 4.- Resultados de las simulaciones de las interacciones potenciales de riesgo identificadas.	17

CONTENIDO DE TABLAS

Figura VI.1.- Pantalla de inicio del Software SCRI Fuego.	9
Figura VI.2.- Secuencia básica de análisis de consecuencias para las interacciones potenciales de riesgo.	10
Figura VI.3.- Árbol de eventos para las simulaciones de gasolina.	15
Figura VI.3.- Árbol de eventos para las simulaciones de gas LP.	16

VI. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E INTERACCIONES DE RIESGO

VI.1. Análisis de vulnerabilidad

Dada la disposición de la trayectoria del sistema distribución de gas natural en el área de influencia, se encuentra expuesta a la interacción con diversos elementos como pueden ser las instalaciones próximas a su localización y que estén dentro de las zonas de alto riesgo y afectación definidas en el apartado anterior del presente ARSH. En caso de la ocurrencia de alguna de las desviaciones identificadas, evaluadas, jerarquizadas y cuantificadas en los puntos de entrega de gas natural, así como en la red de distribución de gas natural.

Con base en los resultados de las simulaciones de los escenarios potenciales de riesgo, se puede verificar que las zonas vulnerables tales como centros de concentración masiva o áreas naturales protegidas, quedan fuera de la zona de alto riesgo correspondiente a cada escenario simulado, por lo que no se identificó algún tipo de interacción de riesgo importante.

A efectos de la prevención y control de los efectos potenciales asociados a un escenario de riesgo que se pueda presentar en el sistema de distribución de gas natural hacia otras instalaciones, la Promovente aplicará las especificaciones de su procedimiento interno denominado como PE.00084.GN-DG (**ANEXO 2.3**). Procedimiento de protección entre redes y acometidas de gas y otros servicios enterrados, así como las especificaciones para cruzamientos y paralelismos establecidas en la NOM-003-ASEA-2016.

El diseño del sistema de distribución de gas natural, el cual tiene por objetivo abastecer a clientes con domicilios particulares (residenciales) y establecimientos comerciales ubicados en vialidades principales y alternativas, como medida operará a baja presión, con la intención de que al presentarse alguna incidencia en las áreas con alta densidad de población, las afectaciones resulten mínimas.

Por las características propias del proyecto, este, en su gran proporción, se ubicará en la zona urbana de la Ciudad de Laredo, teniendo red de alta presión tipo APA en tubería de acero y tubería MPB de acero y polietileno. Así mismo, las características de los escenarios de riesgo evaluados permiten identificar los principales efectos que tendrán estos en la zona de influencia:

Efecto térmico: afectación térmica a las personas, vegetación urbana y estructuras de madera.

Efecto mecánico: es el principal fenómeno que tendrá efectos en las personas (que incluye afectaciones a nivel pulmonar, ruptura de tímpanos y proyección de personas); así como a nivel estructural en casas habitación, ya que las ondas de sobrepresión a los niveles evaluados tienen incidencia en estas estructuras, por tanto, las construcciones podrían verse afectadas.

En el **ANEXO 6.2** se incluyen los diagramas de pétalos correspondientes.

Con el fin de complementar el análisis de las consecuencias asociadas a los escenarios de riesgo simulados y evaluar los efectos de dichos escenarios en las personas, se determinó el porcentaje de personas afectadas por la radiación térmica y las ondas de sobrepresión, mediante la función **Probit**. En este método se parte de una manifestación física de un accidente y el tiempo de exposición en una cierta área geográfica, proporcionando una previsión de los daños a las personas expuestas a dicho accidente, es decir, el número de heridos o número de víctimas.

La fórmula empleada para este modelo de vulnerabilidad se basa en una función matemática lineal de carácter empírico extraída de estudios experimentales:

$$Pr = a + b \ln V$$

Donde:

Pr = «Probit» o función de probabilidad de daño sobre la población expuesta.

a = Constante dependiente del tipo de lesión y tipo de carga de exposición.

b = Constante dependiente del tipo de carga de exposición.

V = Variable que representa la carga de exposición.

El valor Probit permite determinar el porcentaje de la población expuesta que se verá afectada a un determinado nivel de lesiones o por muerte a causa de una carga de exposición determinada. Este porcentaje y su relación con el valor de la función probit determinado para cada escenario evaluado, se indica en la tabla siguiente:

Tabla VI. 1.- Equivalencia entre valores Probit y porcentaje de población afectada.

Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%	Pr	%
0	0	3,72	10	4,16	20	4,48	30	4,75	40	5,00	50	5,25	60	5,52	70	5,84	80	6,28	90	7,33	99.0
2,67	1	3,77	11	4,19	21	4,50	31	4,77	41	5,03	51	5,28	61	5,55	71	5,88	81	6,34	91	7,37	99.1
2,95	2	3,82	12	4,23	22	4,53	32	4,80	42	5,05	52	5,31	62	5,58	72	5,92	82	6,41	92	7,41	99.2
3,12	3	3,87	13	4,26	23	4,56	33	4,82	43	5,08	53	5,33	63	5,61	73	5,95	83	6,48	93	7,46	99.3
3,25	4	3,92	14	4,29	24	4,59	34	4,85	44	5,10	54	5,36	64	5,64	74	5,99	84	6,55	94	7,51	99.4
3,36	5	3,96	15	4,33	25	4,61	35	4,87	45	5,13	55	5,39	65	5,67	75	6,04	85	6,64	95	7,58	99.5
3,45	6	4,01	16	4,36	26	4,64	36	4,90	46	5,15	56	5,41	66	5,71	76	6,08	86	6,75	96	7,65	99.6
3,52	7	4,05	17	4,39	27	4,67	37	4,92	47	5,18	57	5,44	67	5,74	77	6,13	87	6,88	97	7,75	99.7
3,59	8	4,08	18	4,42	28	4,69	38	4,95	48	5,20	58	5,47	68	5,77	78	6,18	88	7,05	98	7,88	99.8
3,66	9	4,12	19	4,45	29	4,72	39	4,97	49	5,23	59	5,50	69	5,81	79	6,223	89	7,33	99	8,09	99.9

Determinación del efecto de la radiación térmica sobre las personas

Las ecuaciones Probit que relacionan el efecto de la radiación térmica, el tiempo de exposición y las diferentes lesiones que se pueden presentar debido a quemaduras, se indican en las ecuaciones siguientes:

- Quemaduras mortales (protegidos con ropas):

$$Pr = -37,23 + 2,56 \ln (t I^{4/3})$$

- Quemaduras de 2º grado:

$$Pr = -43,14 + 3,0188 \ln (t I^{4/3})$$

- Quemaduras de 1er. grado:

$$Pr = -39,83 + 3,0186 \ln (t I^{4/3})$$

Aplicando estas ecuaciones para las radiaciones correspondientes a la zona de alto riesgo (5kw/m²) y la zona de amortiguamiento (1.4 kw/m²), para un tiempo de exposición de 60 segundos (1 minuto), se tiene lo siguiente:

Tabla VI. 2.- Porcentaje de la población afectada por la radiación térmica.

Zona	Pr	% población con quemaduras mortales	Pr	% población con quemaduras de segundo grado	Pr	% población con quemaduras de primer grado
Alto Riesgo	2.32354151	0%	3.50227777	6%	6.80918765	96%
Amortiguamiento	-2.02151467	0%	-1.62149394	0%	1.6857554	0%

Efectos de las ondas de sobrepresión sobre las personas

Las ecuaciones Probit que relacionan el efecto de las ondas de sobrepresión y las diferentes lesiones que se pueden presentar debido a explosiones, se indican en las ecuaciones siguientes:

- Muerte por lesiones pulmonares

$$Pr = -77,1 + 6,91 \ln P$$

- Ruptura de tímpano

$$Pr = -15,6 + 1,93 \ln P$$

Aplicando estas ecuaciones para los niveles de sobrepresión correspondientes a la zona de alto riesgo (0.5 bar) y la zona de amortiguamiento (1 bar), se tiene lo siguiente:

Tabla VI. 3.- Porcentaje de la población afectada por ondas de sobrepresión.

Zona	Pr	% de muertes por lesiones pulmonares	Pr	% de rupturas de tímpano
Alto Riesgo	2.45431496	0%	6.61994615	94%
Amortiguamiento	-2.33533205	0%	5.28217209	61%

Como se puede observar, la zona de amortiguamiento es más bien una zona de alerta donde aún la población no sufriría algún tipo de lesión, ya sea quemadura o ruptura de tímpanos, sin embargo, es un zona donde permite la evacuación efectiva de personas.

En cuanto a los potenciales receptores del ambiente, no aprecia ningún tipo de afectación, toda vez que la red de distribución proyectada, se encuentra en zonas urbanas, suburbanas e industriales.

VI.2. Interacciones de riesgo

Simulación de interacciones de riesgo

Durante los recorridos de campo en la zona de influencia del proyecto, se pudo constatar la existencia de diferentes puntos donde se puede presentar alguna interacción de riesgo, debido al manejo de sustancias peligrosas. Estos son gasolineras y gaseras.

A través de la aplicación de las metodologías del ¿Qué pasa si ...? Y el Análisis de Peligros y Operatividad, se pudo constatar que, dadas las características de estas instalaciones, y las características de la red de distribución de gas natural, se requiere que ocurran de manera simultánea, tanto una fuga de gas natural, como una fuga o derrame de gasolina o una fuga de gas L.P. en gaseras, para que se pueda producir una concatenación de eventos

de esta naturaleza. Así mismo, se pudo corroborar mediante los datos presentados en el análisis histórico de accidentes que, ante la falta de registros de eventos concatenados, tanto de la propia empresa como de otras empresas distribuidoras, se pudo valorar la probabilidad de ocurrencia de estas interacciones de riesgo como extremadamente baja.

A pesar de lo anterior, se consideró importante llevar a cabo un análisis cuantitativo de las consecuencias asociadas a este tipo de eventos, con el fin de valorar con mayor precisión sus efectos potenciales.

Para tal efecto, se empleó el software denominado SCRI Fuego (Simulación de contaminación y Riesgo en Industrias) Versión 2.2. Este software fue desarrollado por la empresa Dinámica Heurística, S.C.

El sistema SCRI-FUEGO es un programa para efectuar la simulación en computadora de las consecuencias de los siguientes eventos de fuego y/o explosión:

Modelo de fuego por llamarada (“Flash Fire”) de:

Emisiones por evaporación de un derrame

Emisiones de chorro horizontal

Emisiones de chorro vertical

Emisiones instantáneas o de corta duración

Modelo de radiación térmica por bola de fuego por explosión de vapor en expansión de líquido en ebullición (“BLEVE”).

Modelo de radiación térmica por fuego en derrames (“Pool Fire”)

Modelo de radiación térmica por chorro de fuego (“Jet Fire”)

Modelo de equivalencia de TNT para simular:

Cálculos de sobrepresión de explosivos verdaderos (TNT, pólvora, nitrato de amonio, etc.)

Cálculos de sobrepresión de explosiones de nubes de vapor (Butano, gas LP, gas natural, hidracina, etc.)



Figura VI.1.- Pantalla de inicio del Software SCRI Fuego.

Los modelos se basan en metodologías publicadas en EPA y AICHE y se probaron extensivamente en tablas de resultados del manual de EPA de RMP (“Risk Management Program”), y del TCPA (“Toxic Catastrophe Prevention Act” de EPA- New Jersey). El modelo de fuego en llamarada utiliza el modelo SLAB para dispersión de nubes densas del Lawrence Livermore National Laboratory de EUA.

El sistema contiene una base de datos con más de 1000 productos y más de 7000 sinónimos de productos en inglés y español, con cálculos de propiedades que dependen de la temperatura. Incluye datos de materiales inflamables y combustibles de las sustancias más comunes como gasolina, diesel, petróleo crudo, combustibles para aviones (“jet fuels 4 y 5”), queroseno etc.

Restricciones y consideraciones previas

Se debe recordar que el presente ARSH está orientado a analizar los riesgos potenciales asociados a la red de distribución que se presenta en el PROYECTO, y que el presente análisis de las consecuencias potenciales de las interacciones de riesgo identificadas, no pretende en ningún momento ser exhaustiva para ninguna estación de servicio o gasera en particular, por lo que las condiciones de operación de dichas instalaciones que se plasmen en este apartado, son generalizaciones de la operación de las mismas.

Secuencia de análisis

Para efectos de analizar las interacciones potenciales de eventos concatenados, se empleará el siguiente tren metodológico:

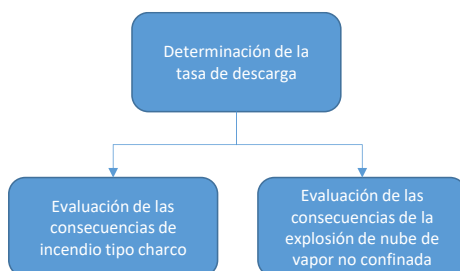


Figura VI.2.- Secuencia básica de análisis de consecuencias para las interacciones potenciales de riesgo.

Determinación de la tasa de descarga del autotanque al tanque de almacenamiento

Para este cálculo se considerará el modelo físico descrito por la ecuación de Torricelli, que describe la velocidad de salida de un líquido por un orificio, en función del nivel de líquido por encima del orificio.

$$m = A\sqrt{2gh}$$

Donde m es el flujo volumétrico de descarga en m³/s en el sistema internacional de unidades. Los autotanques cuentan con una válvula de salida ubicada en la parte inferior del autotanque, donde se conecta la manguera de llenado de los tanques de almacenamiento en las gasolineras.

Si consideramos que la presión hidrostática es la misma en el fondo de todo recipiente con líquido, independientemente de la forma del recipiente, podemos considerar despreciable la forma cilíndrica horizontal del autotanque en el modelo de Torricelli. El diámetro promedio de los autotanques es de 1.5 m y la boca toma de los autotanques tienen un diámetro promedio de 4 pulgadas (10.16 cm).

Las propiedades físicas y químicas de la gasolina, se encuentran en la Hoja de Datos de Seguridad de la misma (**Anexo 2.4**):

Tabla VI. 4.- Propiedades físicas y químicas de la gasolina.

PROPIEDADES	GASOLINA
Nombre Comercial.	Gasolina regular Gasolina Premium
Formula Química.	C ₅ H ₁₂ a C ₉ H ₂₀
Peso molecular.	107-114 (g/gmol)
Punto de ebullición.	27-225°C a 760 mmHg
Calor de combustión (como líquido).	19,000 BTU/lb
Presión de vapor.	6.5-9.5 psi
Densidad de vapor. (aire = 1)	0.68-0.76 Kg/l
Temperatura de autoignición.	240-460°C
Densidad relativa. (agua = 1)	0.68-0.75
Solubilidad en agua.	No es soluble
Punto de inflamación.	-46°C
% de volatilidad	100
Límites de inflamabilidad.	LFL = 1.3 % UFL = 7.1 %
Estado físico, color y olor.	Regular.- Líquido color azul, olor característico (similar al petróleo). Premium.- Líquido color anaranjado, olor característico (similar al petróleo).

Cálculo de la tasa de descarga del auto tanque a través de la manguera de llenado

Con base en los datos anteriores, el flujo volumétrico de descarga del autotank es entonces:

$$m = A\sqrt{2gh} = \frac{(3.1416)(0.1016m)^2}{4} \times \sqrt{2(9.81 \frac{m}{s^2})(1.5m)}$$

$$m = (0.0081m^2) \left(5.4249 \frac{m}{s} \right)$$

$$m = 0.04394169 m^3/s$$

El flujo másico es entonces:

$$m = (0.0081m^2) \left(5.4249 \frac{m}{s} \right)$$

$$m = \left(680 \frac{kg}{m^3} \right) 0.04394169 m^3/s$$

$$m = 29.88kg/s$$

Si consideramos una fuga de 5 segundos de duración, la cantidad total fugada es de

$$masa = 29.88 \frac{kg}{s} \times 5s = 149.4kg$$

Cabe señalar que durante la operación de llenado de autotanques, el personal de la estación de servicio y el operador del autotanque, supervisan la operación de trasvase, por lo que, para efectos de evaluar las consecuencias de una fuga y derrame de gasolina, se consideró una duración de la fuga de 5 segundos.

Cálculo de la tasa de descarga de la manguera del dispensario

En el caso de dispensarios, estos, por diseño, ofrecen un flujo promedio de 10 gal/min (38 litros por minuto).

Por lo tanto, el flujo volumétrico en dispensarios es de:

$$m = 38 \frac{l}{min} \times \frac{1min}{60s} \times \frac{1m^3}{1,000l}$$

$$m = 0.000633m^3/s$$

Por lo tanto, el flujo másico en dispensarios es de:

$$m = \left(680 \frac{kg}{m^3} \right) 0.000633m^3/s$$

$$m = 0.43066Kg/s$$

En caso de una fuga con una duración de 5 segundos, la cantidad total fugada es de:

$$masa = 0.43066 \frac{kg}{s} \times 5s = 2.1533kg$$

Cálculo de la tasa de descarga de la manguera del autotank al tanque de almacenamiento

Para este cálculo, se empleó directamente el software SCRI Fuego, para lo cual se requieren los siguientes datos de simulación:

Diámetro del orificio de descarga: 2in (5.08cm, 0.0508m) correspondiente al diámetro de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.

Coeficiente de descarga: 0.62 (valor sugerido por CCPS / AIChE)

Temperatura interna: 15°C (288.15°K)

Presión interna: 16.90 kg/cm², 1,657.32 kPa (Presión de servicio de acuerdo a NOM NOM-008-SESH/SCFI-2010, Recipientes transportables para contener Gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba.)

Cálculo de la tasa de descarga de la manguera del dispensario al vehiculo

Para este cálculo, se empleó directamente el software SCRI Fuego, para lo cual se requieren los siguientes datos de simulación:

Diámetro del orificio de descarga: 1 in (2.54cm, 0.0254m) correspondiente al diámetro de la manguera del dispensario.

Coeficiente de descarga: 0.62 (valor sugerido por CCPS / AIChE)

Temperatura interna: 15°C (288.15°K)

Presión interna: 2.5 kg/cm², 245.17 kPa (Presión de servicio del tanque de almacenamiento de gas L.P. de la estación de gas carburante)

Simulaciones con el software SCRI Fuego

Empleando las tasas de descarga obtenidas, se simularon los escenarios de riesgo producidos por la concatenación de eventos. incendios tipo charco (pool fire), debido a la naturaleza líquida de los combustibles que se manejan en estas estaciones de servicio.

En el caso de gaseras, el gas LP es un gas licuado a presión, que al liberarse a la atmósfera, inmediatamente se convierte en gas, por lo cual, para el caso de gaseras, se simularon escenarios tipo jet fire.

En todos los casos, se simuló el evento considerando una duración total de la fuga de 5 segundos, debido a la presencia permanente de personal en dichas instalaciones.

En el caso de los eventos e tipo mecánicos (explosiones) se simularon nubes de vapor no confinadas. En el caso de la gasolina, esta nube se forma debido a la evaporación de la gasolina en la cercanía del punto de fuga. En el caso del gas LP, la nube se forma debido la ignición tardía de la fuga, lo cual permite la acumulación de cantidades importantes de gas LP en la atmósfera.

En el siguiente diagrama se resumen los escenarios de riesgo simulados para el caso de interacciones potenciales de riesgo.

En el caso de las gasolineras, la secuencia de eventos simulados son los siguientes:

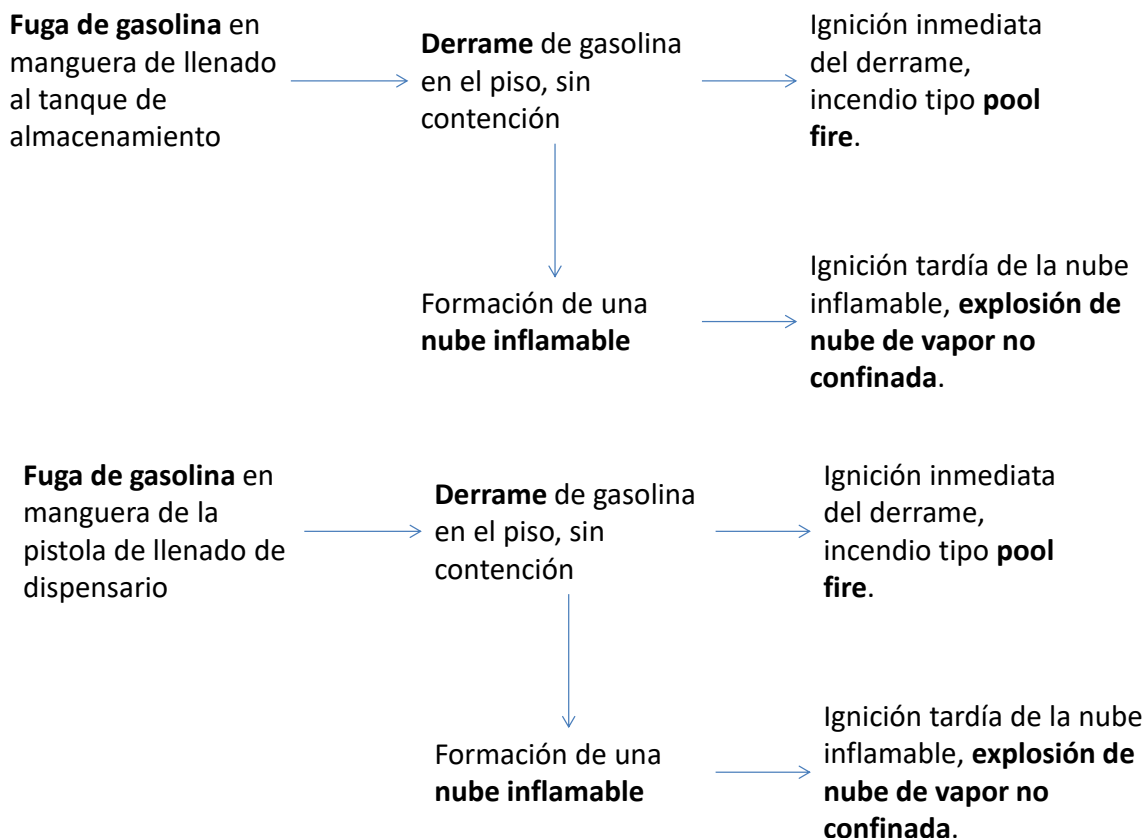


Figura VI.3.- Árbol de eventos para las simulaciones de gasolina.

Para el caso de los eventos en gaseras, se siguió la secuencia de eventos identificados a través del siguiente diagrama:

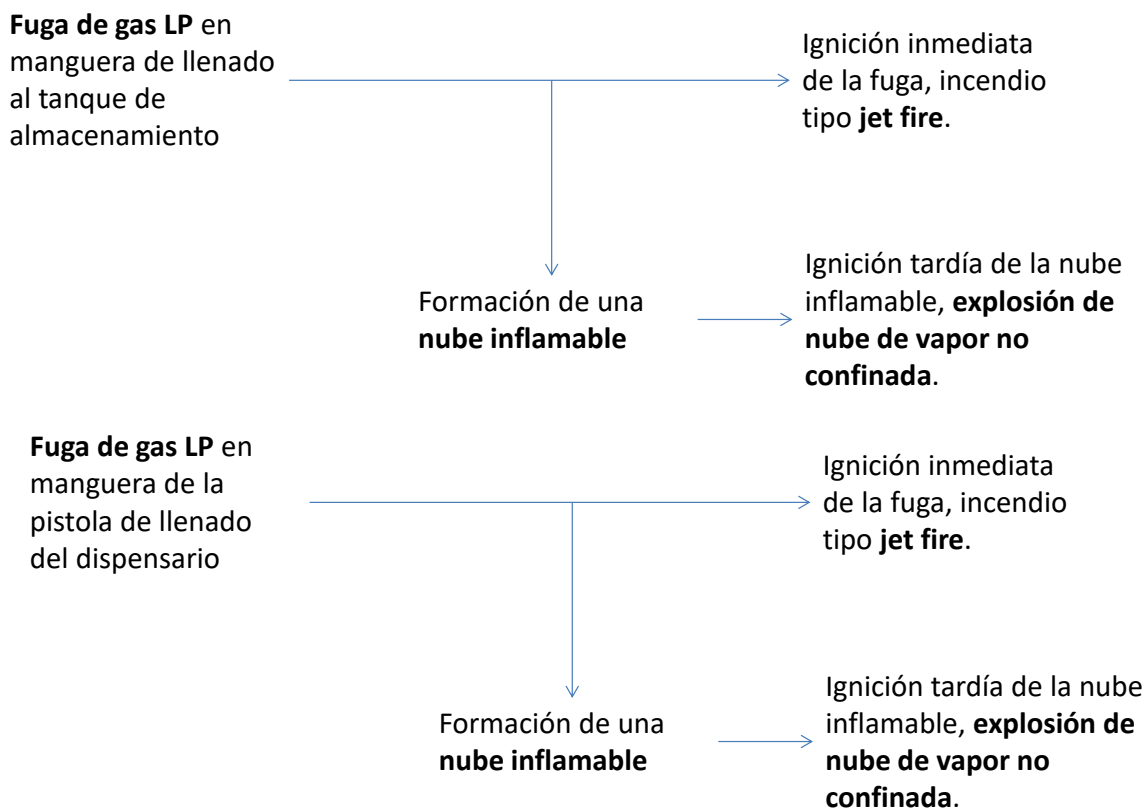


Figura VI.4.- Árbol de eventos para las simulaciones de gas LP.

Con base en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados de los radios de afectación para eventos concatenados.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Tabla VI. 5.- Resultados de las simulaciones de las interacciones potenciales de riesgo identificadas.

Clave	Escenario	Incendio		explosión				Salvaguardas	Recomendaciones
		Zona de alto riesgo	Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento	Zona de alto riesgo	Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento		
RDGN-INTER-Gasolina-01	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	25.65	77.03	143.64	41.02	93.65	159.19	Diseño de la tubería considerado 3 veces la presión máxima de operación. Válvulas de seccionamiento ubicadas en puntos estratégicos para el control inmediato de flujo. Centro de Atención a Urgencias y personal de servicios técnicos calificado. Supervisión y celaje mensual en los diferentes tramos de red. Monitoreo mediante equipo de detección, cada mes. Procedimientos estrictos para la atención y el control de fugas.	Supervisar la correcta implementación de los programas de inspección y mantenimiento de las redes de distribución de gas natural. Mantener capacitado al personal de servicios técnicos, asegurando que cuenten con los conocimientos teórico prácticos para la respuesta oportuna en caso de fuga.
RDGN-INTER-Gasolina-02	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	1.71	9.71	18.67	9.98	22.79	38.74	Diseño de la tubería considerado 3 veces la presión máxima de operación. Válvulas de seccionamiento ubicadas en puntos estratégicos para el control inmediato de flujo. Centro de Atención a Urgencias y personal de servicios técnicos calificado. Supervisión y celaje mensual en los diferentes tramos de red.	Supervisar la correcta implementación de los programas de inspección y mantenimiento de las redes de distribución de gas natural. Mantener capacitado al personal de servicios técnicos, asegurando que cuenten con los conocimientos teórico prácticos para la respuesta oportuna en caso de fuga.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Escenario	Incendio		explosión		Salvaguardas	Recomendaciones		
		Zona de alto riesgo	Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento	Zona de alto riesgo			Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento
							Monitoreo mediante equipo de detección, cada mes. Procedimientos estrictos para la atención y el control de fugas.		
RDGN-INTER-GasLP-01	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	0.0	22.07	54.72	24.41	55.72	94.72	Diseño de la tubería considerado 3 veces la presión máxima de operación. Válvulas de seccionamiento ubicadas en puntos estratégicos para el control inmediato de flujo. Centro de Atención a Urgencias y personal de servicios técnicos calificado. Supervisión y celaje mensual en los diferentes tramos de red. Monitoreo mediante equipo de detección, cada mes. Procedimientos estrictos para la atención y el control de fugas.	Supervisar la correcta implementación de los programas de inspección y mantenimiento de las redes de distribución de gas natural. Mantener capacitado al personal de servicios técnicos, asegurando que cuenten con los conocimientos teórico prácticos para la respuesta oportuna en caso de fuga.
RDGN-INTER-GasLP-02	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	0.0	0.0	3.19	8.12	18.54	31.51	Diseño de la tubería considerado 3 veces la presión máxima de operación. Válvulas de seccionamiento ubicadas en puntos estratégicos para el control inmediato de flujo. Centro de Atención a Urgencias y personal de servicios técnicos calificado.	Supervisar la correcta implementación de los programas de inspección y mantenimiento de las redes de distribución de gas natural. Mantener capacitado al personal de servicios técnicos, asegurando que cuenten con los conocimientos teórico prácticos para la respuesta oportuna en caso de fuga.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Escenario	Zona de alto riesgo	Incendio		Zona de alto riesgo	explosión		Salvaguardas	Recomendaciones
			Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento		Zona de riesgo	Zona de amortiguamiento		
								Supervisión y celaje mensual en los diferentes tramos de red. Monitoreo mediante equipo de detección, cada mes. Procedimientos estrictos para la atención y el control de fugas.	

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E INTERACCIONES DE RIESGO

La red de distribución de gas natural se ubicará en las zonas urbanas y suburbanas, de tal manera que los tramos de ducto se ubiquen cerca de los posibles usuarios, tanto domésticos, como industriales.

Esta cercanía también representa un riesgo de interacción entre un posible escenario de riesgo y las diferentes zonas cercanas a los trazos de ducto.

En el caso de las **zonas habitacionales**, existen áreas donde los radios de afectación pudieran tener una incidencia directa en casas habitación. Sin embargo, se deben considerar una serie de factores atenuantes tales como:

- Las casas están construidas de ladrillo y cemento, lo cual representa una barrera de protección ante un posible incendio de la red.
- El gas natural, de manera inmediata, se volatiliza y diluye a la atmósfera, por lo que difícilmente se podría esperar la formación de una nube explosiva.
- El gas natural cuenta con un odorizante el cual favorece su detección a concentraciones equivalentes a un 30% del límite inferior de inflamabilidad, lo que favorece la movilización del Centro de Atención a Urgencia para atender la fuga.

También se pudo constatar que la red de distribución pasa por calles donde se ubican escuelas, hospitales y centros religiosos y recreativos. Estos lugares representan centros de concentración masiva de personas. Ante la presencia de un evento de fuga o incendio en la red, el número de personas que pudieran resultar afectadas se incrementaría.

Sin embargo, es de hacer notar que, al igual que las casas habitación, también estos lugares se encuentran construido con ladrillo y cemento, lo cual representa barreras de protección para las personas.

Los factores atenuantes que participan en un evento de fuga en zonas residenciales, también actúan en zonas donde la red de distribución pasa por centros de concentración masiva.

Existen otros lugares, donde la red de distribución tiene incidencia en zonas industriales, y de manera muy especial, donde se almacenan productos químicos peligrosos. El derecho de vía de la red de distribución colinda con gasolineras y gaseras, lo cual podría traducirse en una concatenación de eventos.

Cabe mencionar, que en el caso de zonas industriales, así como terminales de almacenamiento, gasolineras y gaseras, se pudo constatar que tienen implementados

distanciamientos entre los límites del predio y sus instalaciones críticas como lo son los tanques de almacenamiento de productos químicos y combustibles.

En el caso especial de las gasolineras, sus tanques de almacenamiento de combustibles se ubican bajo tierra y el único acceso a ellos son las válvulas de llenado o de recuperación de vapores. Esto representa una importante barrera de protección ante la presencia de una fuga de gas natural en la red de distribución. Adicionalmente, para que se presente una concatenación de eventos en una gasolinera, se debería presentar, tanto la fuga de gas natural en la red de distribución como la fuga de algún combustible en la gasolinera, eventos que tendrían que ocurrir de manera simultánea, para que un incendio en la red, produjera un incendio o explosión en la gasolinera, lo cual sería un evento cuya frecuencia de ocurrencia, es extremadamente bajo, ya que a través del análisis histórico de accidentes, no se pudo corroborar la ocurrencia de estos dos eventos de manera simultánea.

También se identificó una posible interacción entre los tramos de ducto que conforman la propia red de distribución del proyecto. Al igual de los tanques de almacenamiento de gasolineras, los tramos de red de distribución proyectados se ubicarán bajo tierra, lo cual genera una barrera de protección para el resto de los tramos de tubería que se ubica en la cercanía del tramo afectado. Por lo cual, no se identificó alguna interacción de riesgo entre los diferentes tramos de tubería que conforman la propia red de distribución del proyecto.

Si bien, una fuga de gas natural en la red de distribución representa un nivel de riesgo para la salud humana, los bienes y el ambiente, se pudo corroborar, a través del análisis de riesgo del proyecto, que la empresa Naturgy tiene implementadas una serie de medidas de seguridad y prevención en su red de distribución, además, tiene definidos y cuenta con los recursos humanos, materiales y económicos para atender una emergencia de manera oportuna. Todo esto pudo demostrar que los escenarios de riesgo identificado y evaluados se encuentran en niveles aceptables.

De lo anterior también surge la importancia de que Naturgy México, S.A. de C.V. implemente las recomendaciones técnico operativas derivadas del presente análisis de riesgo.

CONTENIDO GENERAL

VII. REPOSICIONAMIENTO DE ESCENARIOS DE RIESGO	2

VII. REPOSICIONAMIENTO DE ESCENARIOS DE RIESGO

Con base en el análisis detallado de frecuencias y el análisis detallado de consecuencias presentado en los capítulos anteriores del presente ARSH, las respectivas simulaciones de los escenarios de riesgo, así como el análisis de vulnerabilidad presentado, se reposicionaron los escenarios de riesgo de la siguiente manera:



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Tabla VII. 1.- Reposicionamiento de los escenarios de riesgo del PROYECTO.

Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
City Gate Laredo – tubería de entrada					
CG-AC-E-8in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-8in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-8in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
CG-AC-E-8in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-8in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
CG-AC-E-8in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
City Gate Laredo – tubería de salida					
CG-AC-E-16in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-16in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-16in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
CG-AC-E-16in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
CG-AC-E-16in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
CG-AC-E-16in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la City Gate de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
ERM Tipo – tubería de entrada					
ERM-AC-E-3in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-3in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-3in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de entrada de acero de la ERM de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
ERM Tipo – tubería de salida					
ERM-AC-E-4in-F-AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-4in-F-OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

**“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.**



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
ERM-AC-E-4in-F-BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
ERM-AC-E-4in-R-AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-4in-R-OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
ERM-AC-E-4in-R-BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la tubería de salida de acero de la ERM de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
01 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 16 in (RDGN APA AC 16in)					
RDGN APA AC 16in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 16in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 16in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 16in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 16in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 16in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 16in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
02 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 12 in (RDGN APA AC 12in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 12in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 12in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 12in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 12in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 12in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 12in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 12in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
04 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 8 in (RDGN APA AC 8in)					
RDGN APA AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
05 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 6 in (RDGN APA AC 6in)					
RDGN APA AC 6in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 6in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 6in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 6in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
06 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 4 in (RDGN APA AC 4in)					
RDGN APA AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
07 Red de Distribución de Gas Natural APA Acero 2 in (RDGN APA AC 2in)					
RDGN APA AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN APA AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN APA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN APA AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión APA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 8 in (RDGN MPB AC 8in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 6 in (RDGN MPB AC 6in)					
RDGN MPB AC 6in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 6in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 6in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 6in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 6in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 6in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 6in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 4 in (RDGN MPB AC 4in)					
RDGN MPB AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 3 in (RDGN MPB AC 3in)					
RDGN MPB AC 3in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 3in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 3in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 3in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 3in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 3in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 3in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
08 Red de Distribución de Gas Natural MPB Acero 2 in (RDGN MPB AC 2in)					
RDGN MPB AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
09 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 200mm (RDGN MPB PE 200mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 200mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 200mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 200mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 200mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
10 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 160mm (RDGN MPB PE 160mm)					
RDGN MPB PE 160mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 160mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 160mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 160mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 110mm (RDGN MPB PE 110mm)					
RDGN MPB PE 110mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 110mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 110mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 110mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
11 Red de Distribución de Gas Natural MPB Polietileno 63mm (RDGN MPB PE 63mm)					
RDGN MPB PE 63mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 63mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPB PE 63mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPB PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPB PE 63mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPB de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
04 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 8 in (RDGN MPA AC 8in)					
RDGN MPA AC 8in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 8in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 8in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 8in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 8in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 8in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 8in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
06 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 4 in (RDGN MPA AC 4in)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 4in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 4in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 4in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 4in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 4in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 4in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 4in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 2 in (RDGN MPA AC 2in)					
RDGN MPA AC 2in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 2in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 2in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA AC 2in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 2in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 2in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 2in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
07 Red de Distribución de Gas Natural MPA Acero 1 in (RDGN MPA AC 1in)					
RDGN MPA AC 1in F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA AC 1in R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA AC 1in R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de acero de 1in a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 200mm (RDGN MPA PE 200mm)					
RDGN MPA PE 200mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 200mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 200mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 200mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 200mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 200mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 200mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 160mm (RDGN MPA PE 160mm)					
RDGN MPA PE 160mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 160mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 160mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 160mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 160mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 160mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 160mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 110mm (RDGN MPA PE 110mm)					



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 110mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 110mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 110mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 110mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 110mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 110mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 110mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 90mm (RDGN MPA PE 90mm)					
RDGN MPA PE 90mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 90mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 90mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 90mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 90mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 90mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 90mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 63mm (RDGN MPA PE 63mm)					
RDGN MPA PE 63mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 63mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 63mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 63mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 63mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 63mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 63mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
23 Red de Distribución de Gas Natural MPA Polietileno 32mm (RDGN MPA PE 32mm)					
RDGN MPA PE 32mm F AP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 32mm F OP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN MPA PE 32mm F BP	Fuga Parcial (20% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
RDGN MPA PE 32mm R AP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a alta presión, con posible incendio y explosión.	1	4	4 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 32mm R OP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a presión de operación, con posible incendio y explosión.	2	3	6 Aceptable con controles	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados pero se pueden mejorar. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal, pero requieren ser supervisadas. El riesgo está entendido de manera suficiente desde el punto de vista de sus causas y consecuencias. Un análisis más detallado podría mejorar su nivel de entendimiento, solo si los recursos económicos, de personal y de tiempo lo permiten.
RDGN MPA PE 32mm R BP	Ruptura total (100% del diámetro nominal de tubería) de la red de distribución a presión MPA de polietileno de 32mm a baja presión, con posible incendio y explosión.	1	2	2 Aceptable	Los controles operacionales o de ingeniería son adecuados. Las acciones preventivas o correctivas se encuentran definidas dentro de los programas de mantenimiento y capacitación del personal. El riesgo está plenamente entendido desde el punto de vista de sus causas y consecuencias.
Interacciones potenciales de riesgo con gasolineras					
RDGN- INTER- Gasolina-01	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.
RDGN- INTER- Gasolina-02	Derrame de gasolina con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.
Interacciones potenciales de riesgo con gaseras					
RDGN- INTER- GasLP-01	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de llenado del autotank al tanque de almacenamiento.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.



Sinergia para la Administración de
Riesgos y Sustentabilidad, S.C.

***“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque,
operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y
abandono del sistema de distribución gas natural de
Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo
Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”.***



Clave	Descripción del escenario	Frecuencia	Consecuencias	Nivel de Riesgo	Observaciones
RDGN- INTER- GasLP-02	Fuga de gas L.P. con incendio y explosión por ruptura de la manguera de la pistola de llenado en el dispensario.	1	4	4 Aceptable con controles	Se debe revisar que los procedimientos de ingeniería y control se estén llevando a cabo en forma correcta y en su caso modificar los procedimientos de control de proceso.

CONCLUSIONES DEL REPOSICIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO

Considerando las medidas de seguridad y preventivas que el PROYECTO ya tenía considerados de manera previa al desarrollo del presente ARSH, se pudo constatar que los escenarios de riesgo identificados se encuentran en un nivel **tolerable** o **tolerable con controles**, y ya no se obtuvieron escenarios de riesgo de tipo ALARP o indeseables.

Se considera que Naturgy México, S.A. de C.V. deberá implementar las medidas preventivas y correctivas descritas en el presente ARSH ya que fueron parte fundamental para determinar el nivel de riesgo obtenido en esta segunda jerarquización y, por tanto, se recalca la importancia de que si el PROYECTO sufre cambios sustanciales, antes o durante su ejecución, se deberá actualizar el presente ARSH con el fin de establecer aquellas medidas necesarias para implementar ante tales cambios en el PROYECTO, y así mantener el nivel de riesgo en niveles tolerables.

CONTENIDO GENERAL

VIII. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PARA ADMINISTRAR LOS ESCENARIOS DE RIESGO.....	3
VIII.1. Recomendaciones técnico - operativas.....	3
VIII.2. Sistemas de seguridad.....	5
VIII.2.1. Sistema de Adquisición de Datos y Control Supervisado (SCADA)	5
VIII.2.2. Centro de Control de Distribución (CCD)	7
VIII.2.3. Medidas de seguridad en la instalación receptora del cliente	8
VIII.2.4. Medidas de seguridad en la red de distribución	8
VIII.2.5. Plan de emergencia para la distribución de gas natural	8
VIII.2.6. Equipos de intervención en la zona geográfica de distribución de gas natural e inventario de recursos para atención de emergencias	9
VIII.2.7. Recursos humanos asignados a la atención de emergencias.....	9
VIII.2.8. Vehículos para la atención de emergencias.....	10
VIII.2.9. Herramental y equipo inventariado	10

VIII.2.10. Equipos de intervención en la zona geográfica de distribución de gas natural e inventario de recursos para atención de emergencias	17
VIII.3. Medidas preventivas	18
VIII.3.1. Medidas preventivas y de mitigación generales	18

TABLAS

Tabla VIII. 1.- Herramientas de seguridad para Guardia.	10
Tabla VIII. 2.- Herramientas de seguridad para mantenimiento de redes.	12
Tabla VIII. 3.- Herramientas de seguridad para retén.	14
Tabla VIII. 4.- Inventario de equipos de seguridad en almacén.	16
Tabla VIII. 5.- Procedimientos para respuesta a emergencias.	17

VIII. SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PARA ADMINISTRAR LOS ESCENARIOS DE RIESGO

VIII.1. Recomendaciones técnico - operativas

Las recomendaciones resultantes del análisis de riesgo, incluyen:

1. La operación y mantenimiento del Ramal de Distribución de gas natural deberán de ser inspeccionadas por empresas acreditadas, esto con el fin de vigilar el desarrollo y aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables así como, la normativa interna del grupo.
2. Es imperativo que la organización siga aplicando de forma total, los procedimientos que dan los lineamientos de la construcción y funcionamiento del Ramal de Distribución y de sus instalaciones auxiliares, así como con la estricta aplicación y ejecución de las especificaciones del Manual de Operación y Mantenimiento de Sistemas de Distribución de Naturgy México, S.A. de C.V., en los tiempos establecidos en el Programa de Mantenimiento de Instalaciones.
3. Aplicación oportuna de los procedimientos de emergencia en caso de que se presenten sucesos con gas en el Ramal de Distribución de gas natural y coordinarse con entidades federales, estatales, municipales, públicas y privadas.
4. Cumplir al 100% con la norma PE.02899.MX. Plan de emergencia para la distribución de gas natural.
5. Cumplir al 100% con la norma PE.02909.MX. Realización de simulacros en la distribución de gas natural.
6. Actualización periódica del Estudio de Riesgo, de acuerdo a la realización de ampliaciones o modificaciones del proyecto.
7. Verificar el correcto funcionamiento de los accesorios, equipos y válvulas del Ramal de Distribución previo a su instalación y durante su operación.
8. En las etapas de montaje, alineación, termofusión de tubería, instalación de tubería y prueba de hermeticidad, se deberá verificar que no existan materiales dentro de la misma que puedan generar desperfectos en el ramal de Distribución a corto, mediano o largo plazo.
9. Cumplir al 100% con la norma PE.02901.MX, al realizar trabajos en redes y ramales de distribución de gas en servicio.

10. Cumplir al 100% con las normas PE.02631.MX y PE.02646.MX, en el momento de construir la zanja para la introducción del ducto.
11. Al realizar reparaciones en el Ramal de Distribución de gas natural, se debe verificar que se desarrollen en apego a la normativa oficial aplicable y la de la organización.
12. El sitio después de realizada la construcción y/o reparación del Ramal de Distribución, debe quedar completamente limpio y sin restricción alguna en los accesos.
13. Verificar que los soldadores en termofusión de Polietileno estén certificados para realizar esta actividad.
14. Verificar que cuando se hagan trabajos de reparación se cuente con el sistema de extintores.
15. Aplicación de la norma NT-508-MEX. Reseguimiento y vigilancia de ramales de gas.
16. Al realizarse reparaciones y posteriores puestas en servicio, se deberá verificar el cierre de la válvula de seccionamiento del Ramal de Distribución y de la ERM Distrital así como venteo de la tubería, para con ello evitar la generación de mezclas aire-gas natural en el interior de la misma.
17. Las Instalaciones Auxiliares, deberán estar limpias y ordenadas, sin restricción de acceso alguna.
18. En las Instalaciones Auxiliares, se deberán comunicar los riesgos por medio de la instalación de señalización preventiva, restrictiva y de seguridad, según aplique.
19. Prohibir a todo el personal involucrado el fumar y realizar actividades que pudieran generar fuentes de ignición en las Instalaciones Auxiliares o en otras en las que se pueda presentar fuga de gas natural.
20. El personal operativo y de supervisión, deberá vestir ropa de algodón con retardante de llama, (evitar usar ropa sintética que pudiera generar electricidad estática o que genere conglomerados al momento de entrar en combustión) y botas dieléctricas.
21. El personal operativo y de supervisión deberá emplear el Equipo de Protección Personal designado a las actividades que realiza.

22. En caso de existir afectaciones al ambiente por la ocurrencia de eventos no deseados, se deberá buscar las alternativas para la remediación de los Impactos Ambientales provocados de forma inmediata.
23. Llevar el registro de capacitación y mantenimiento para verificación del cumplimiento de las actividades señalados en el Plan de Formación de Naturgy México, S.A. de C.V..
24. Monitorear regularmente datos, tendencias y reportes oficiales sobre el hundimiento en la zona de influencia del Ramal de Distribución para prevenir y en su caso anticipar daños a la tubería que pudieran generar fugas, incendios y/o explosiones.

Estas medidas están incluidas en el Programa de Implementación de medidas preventivas y correctivas (**ANEXO 8.3**).

VIII.2. Sistemas de seguridad

Lo que respecta a los servicios de seguridad dentro del sistema de red de distribución de gas natural comprenden las medidas y procedimientos operativos, realizados por la empresa Naturgy México, S.A. de C.V. para un buen funcionamiento de sistema, por lo cual han sido evaluados y aprobados por la agencia.

VIII.2.1. Sistema de Adquisición de Datos y Control Supervisado (SCADA)

La realización del monitoreo remoto de las condiciones de operación de la red de distribución de gas natural, se realiza a través de un Sistema de Adquisición de Datos y Control Supervisado (Supervisory Control And Data Acquisition-SCADA), mismo que Naturgy México, S.A. de C.V. ya tiene implementado para otras Zonas Geográficas de Distribución de gas natural (ZGDGN) y las instalación a construirse a razón de este PROYECTO, se integrarán a este sistema SCADA.

El sistema SCADA de Naturgy México, S.A. de C.V., se ubicará en instalaciones y puntos de terminación críticos del Sistema de Distribución de gas natural, a efectos de tener una supervisión permanente (monitoreo) de las funciones del Sistema y tener la confirmación del correcto funcionamiento de las estaciones, así como coadyuva con el diagnóstico oportuno de contingencias potenciales. A su vez, el monitoreo de la Red de Distribución, a través del sistema SCADA, se realiza con una adquisición de datos por medio de dispositivos electrónicos instalados en puntos como son Puntos de Entrega de Gas Natural

(PEGN), Estaciones de Regulación y Medición Distritales (ERMD), Válvulas de Seccionamiento, Estaciones de Medición de Clientes Industriales (ERM-IND).

El sistema SCADA permite:

- La adquisición de datos de equipos remotos.
- El Tratamiento de alarmas y eventos.
- El almacenamiento masivo de datos históricos de todas las variables manejadas en el sistema.
- La edición de informes periódicos, con datos de tiempo real e históricos representativos de los diferentes subsistemas. Estos informes periódicos, ayudan a hacer una explotación óptima del Sistema de Distribución de gas natural.
- El control permanente de presiones y caudales más representativos de los diferentes subsistemas.
- La optimización del reparto de caudales.
- La toma de datos de presión y caudal correspondientes a las puntas de consumo anual que se presentan para la planificación de redes.

Además, la utilización del sistema SCADA provee las siguientes ventajas:

- Mejora en la calidad del servicio a clientes
- Incrementa el nivel de seguridad de las redes.
- Mejora en la continuidad y estabilidad del suministro.
- Disminución en las necesidades de petición de intervención de los clientes.
- Mejora del tiempo de respuesta de peticiones de servicio.
- Seguimiento de las condiciones de suministro para centrales de ciclo combinado u otros usuarios críticos.

VIII.2.2. Centro de Control de Distribución (CCD)

En Centro de Control de Distribución (CCD) de Naturgy México, S.A. de C.V., se encarga de optimizar todos los recursos implicados en la distribución de gas, como son puntos de entrega, puntos estratégicos de las redes de distribución, así como de gestionar el movimiento del gas.

El CCD es el cerebro que regula todo el Sistema de Distribución gas natural. Además, integra dos unidades distintas, que son el **Centro de Control de Avisos de Urgencias (CCAU)** y el **Dispatching**, que controla toda la red de distribución mediante sistemas de telecontrol y aplicaciones asociadas al sistema.

Dispatching, está constituido por un sistema SCADA de última generación y tiene como misión la adquisición de datos en tiempo real de las principales variables operativas de la red de distribución. La operación diaria del sistema SCADA implica el monitoreo del comportamiento de la red, a través de la respuesta oportuna de las alarmas emitidas, contando como apoyo con los siguientes sistemas:

ICARO: Sistema de Información Geográfica (GIS) que permite la rápida ubicación en un punto de la red donde se presenta una fuga de gas natural en el Sistema de Distribución, asimismo, permite la delimitación de las áreas afectadas por dicha incidencia.

SAU: El Sistema de Atención de Urgencias permite el registro de las incidencias detectadas a través de sistema SCADA para su debida atención por los equipos de intervención en campo.

El monitoreo del sistema de Distribución, a través del sistema SCADA se realiza con una adquisición de datos por medio de dispositivos electrónicos instalados en puntos estratégicos de la red de distribución, como lo son Puntos de Entrega, y válvulas de Seccionamiento, Estaciones de Medición de Clientes Industriales.

En caso de ser necesario, el CCD da aviso y se coordina con los cuerpos de seguridad que pueden estar implicados, efectuando simultáneamente, el seguimiento y la supervisión de la incidencia hasta su completa resolución.

VIII.2.3. Medidas de seguridad en la instalación receptora del cliente

Nivel 1: Regulador NL 19 (antes de los equipos de consumo). Cuenta con válvula de cierre por mínima presión (si la instalación aguas abajo no es hermética, el regulador se mantiene en posición cerrada).

Nivel 2: Limitador de caudal (posterior al medidor). Es una válvula de cierre por exceso de flujo (en caso de ruptura de la instalación aguas abajo del medidor el limitador de caudal cierra).

Nivel 3: Limitador de caudal de acometida (a la entrada del edificio o vivienda). Limitador de caudal, en caso de ruptura de la tubería aguas debajo de la Te de toma en carga y antes del primer salto de regulación, el limitador de caudal cierra.

VIII.2.4. Medidas de seguridad en la red de distribución

Válvulas de seccionamiento telemandadas (Nivel 5).

VIII.2.5. Plan de emergencia para la distribución de gas natural

Naturgy México, S.A. de C.V., consciente de que al estar en servicio su Sistema de Distribución de gas natural, se pueden presentar incidencias relacionadas con este gas de diversa naturaleza, ha desarrollado un procedimiento denominado como Plan de emergencia para la distribución de gas natural (**ANEXO 2.3**). En este procedimiento se establece la sistemática de actuación en materia de prevención, auxilio y recuperación que le dará oportunidad a Naturgy México, S.A. de C.V. de afrontar cualquier situación de emergencia tanto en la Red de Distribución como en sus instalaciones auxiliares, para que esta pueda atenderse y resolverse en el mínimo tiempo posible considerando siempre:

La salvaguarda de integridad física de empleados, clientes y terceros y de los bienes materiales.

Disminuir el impacto en la distribución de gas natural y bienes materiales.

Mantener el servicio y presiones de seguridad en las redes de distribución de gas natural.

El Plan de Emergencia para la distribución de gas natural, contempla todas las etapas del desarrollo de una urgencia, la recepción de avisos en el Centro Coordinador de Urgencias

(CCAU), así como su clasificación, designación de recursos para la atención de la emergencia y los procedimientos de notificación a las unidades operativas u Autoridades correspondientes, según corresponda.

VIII.2.6. Equipos de intervención en la zona geográfica de distribución de gas natural e inventario de recursos para atención de emergencias

En el presente apartado, se indica con qué recursos humanos y tipo de vehículos cuenta Naturgy México, S.A. de C.V. para la respuesta a emergencias, así como, el equipo y herramental que lleva cada vehículo, disponible este herramental para ser empleado por el personal que actuará sobre el punto afectado del Sistema de Distribución de gas natural. Por otro lado, también se presenta el Equipo de Protección Personal que utilizan los empleados encargados de realizar directamente las actuaciones sobre el Sistema de Distribución de gas natural.

VIII.2.7. Recursos humanos asignados a la atención de emergencias

Equipo de Atención de Urgencias: Los equipos integrados por personal de Naturgy México, S.A. de C.V. y asignados para la atención de avisos de urgencias de todo tipo relacionadas con la red de distribución de gas natural, se describen como sigue:

Se cuenta con tres equipos de atención a urgencias. Dichos equipos están conformados de la siguiente forma:

Guardia:	2 Personas
Comunicación:	Radio portátiles 800 mhz
	Celular Telefónica
Vehículo:	Pick Up Nissan

Reten especial de alta presión: Equipo de Atención de Urgencias contratado específicamente para cubrir equipos, accesorios especiales de redes en acero de distribución de gas natural en alta presión (más de 4 bar y hasta 22 bar), soldadores de acero, vehículo especial y equipo de soldadura, incluye la disponibilidad de equipo, maquinaria y base-bodega, durante las 24 horas del día, y del personal, la disponibilidad de los retenes a disposición, entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente. Existirá un

Retén especial de alta presión a disposición en día sábado y/o festivo desde las 8h mañana hasta las 8h mañana del día siguiente.

Enseguida se detalla el personal, herramientas y material con que cuenta cada Equipo de Atención de Urgencias, así como el material disponible en el almacén y el material especial de los Retenes de Alta, Media y Baja Presión.

VIII.2.8. Vehículos para la atención de emergencias

Los equipos de atención de avisos de urgencia cuentan con la preparación y los vehículos dotados de las herramientas, útiles y medios materiales necesarios para actuar adecuadamente ante una urgencia. En caso de requerir equipo adicional los Equipos de Atención de Urgencias lo solicitan de los almacenes en donde tienen su ubicación.

Los equipos de atención de urgencias cuentan con vehículos equipados con sistemas de comunicación (vía radio y/o celular) con cobertura en toda el área de actuación de Naturgy México, S.A. de C.V. en la que opere, siendo atendidos desde el CCAU correspondiente.

Con el fin de prestar una buena atención ante una urgencia, en la zona contamos con tres equipos y un retén especial de media presión (de ser necesario actuaría como reten de Alta presión). Organizados de tal manera que nos cubran con la mayor eficiencia las actividades diarias y las guardias correspondientes.

VIII.2.9. Herramental y equipo inventariado

A continuación, se presenta el equipo, herramienta y consumibles que lleva consigo cada equipo de intervención en su vehículo.

Tabla VIII. 1.- Herramientas de seguridad para Guardia.

Material	Tipo	Número
Equipo de Seguridad		
Extintor CO ₂ 5 kg.	pza	1
Extintor Polvo Seco 10kg	pza	1
Extintor Polvo Seco 5kg	pza	1
Protector Auditivo (copa-intraural)	pza	1
Protector Facial	pza	1
Casco de Seguridad	pza	1
Guantes corto descame	pza	1

Material	Tipo	Número
Guantes para electricista	pza	1
Linterna antiexplosiva	pza	1
Botas de Hule	jgo	2
Sombrilla Tipo Industrial	pza	1
Transiconos	pza	2
Turbo Flow	pza	1
Equipo Instrumental		
Manómetro de 0 a 20 onzas	pza	1
GMS-5	pza	1
Gascope M.S.A. (exposímetro LEL y %Gas)	pza	1
Detector de gas	pza	1
Herramienta General		
Abrazaderas Clamp	pza	6
Autocle de 12 pzas	jgo	1
Barreta de uña	pza	1
Barreta Hexagonal lineal 1"	pza	1
Barreta Hexagonal lineal 3/4"	pza	1
Cinzel	pza	1
Cortatubo para AC de 2" a 1/2"	pza	1
Desarmador de cruz	jgo	1
Desarmador plano	jgo	1
Escalera aluminio Doble	pza	1
Escalera aluminio Tijera	pza	1
Extensión eléctrica 30 m	pza	1
Flexometro	pza	1
Hacha con mango de madera	pza	0
Juego de Dados	jgo	1
Lima musa	pza	2
Llave Bahco	pza	2
Llave Inglesa (perica) # 15	pza	1
Llave Inglesa (perica) # 18	pza	1
Llave Inglesa (perica) # 24	pza	1
Llave Stilson # 18	pza	1
Llave Stilson # 24	pza	1
Llaves Alen	jgo	1
Maceta de 4 lbs	pza	1
Machete	pza	1
Marro de 12 lbs	pza	1
Palas (recta, cuadrada, larga y cuchara)	pza	4
Picos	pza	1

Material	Tipo	Número
Pinzas de Presión	pza	1
Taladro	pza	1
Taladro (rotomartillo) y Brocas	pza	1
Tanque gas L.P. 2 kg c/manguera y soplete	jgo	1
Tapón Expansivo	pza	6
Taraja con dados	jgo	1
Tijeras para hojalatero	pza	1
Trica para Profundizar Taladros	pza	1
Pincel	pza	1
Hojas de Sierra	pza	1
Pasta gris, Teflón, Grasa grafitada	pza	1
Trapo blanco	pza	1
Jabón o detergente	pza	1

Fuente: Naturgy México, S.A. de C.V.

Tabla VIII. 2.- Herramientas de seguridad para mantenimiento de redes.

Material	Tipo	Número
Equipo de Seguridad		
Extintor CO2 5 kg.	pza	1
Extintor Polvo Seco 10kg	pza	1
Extintor Polvo Seco 5kg	pza	1
Protector Auditivo (copa-intraural)	pza	1
Protector Facial	pza	1
Casco de Seguridad	pza	1
Guantes corto descame	pza	1
Guantes para electricista	pza	1
Linterna antiexplosiva	pza	1
Botas de Hule	jgo	2
Casco con atenuadores	pza	2
Extinguidor de 6 kg.	pza	2
Equipo Instrumental		
Gascope M.S.A. (exposímetro LEL y %Gas)	pza	1
Herramienta General		
Abrazaderas Clamp ¾"	pza	4
Abrazaderas Clamp 1 1/2"	pza	1
Abrazaderas Clamp 110mm	pza	2
Abrazaderas Clamp 4"	pza	2
Abrazaderas Clamp 6"	pza	1

Material	Tipo	Número
Abrazaderas Clamp AC AP 4"Ø	pza	6
Arco para Segueta y Seguetas	pza	1
Barreta de uña	pza	1
Barreta Hexagonal lineal 1"	pza	1
Barreta Hexagonal lineal 3/4"	pza	1
Caja de herramienta completa	pza	1
Cepillo de Alambre	pza	1
Cinzel	pza	1
Cortatubo para AC de 2" a 1/2"	pza	1
Cruceta para válvulas de acero	pza	1
Desarmador de cruz	jgo	1
Desarmador plano	jgo	1
Escalera aluminio Doble	pza	1
Extensión eléctrica 30 mts.	pza	1
Flexometro	pza	1
Hacha con mango de madera	pza	1
Juego de Dados	jgo	1
Juego de Fler	jgo	1
Lámpara	pza	1
Llave de Cola	jgo	1
Llave de Golpe	jgo	1
Llave Inglesa (perica) # 10	pza	1
Llave Inglesa (perica) # 12	pza	1
Llave Inglesa (perica) # 18	pza	1
Llave Inglesa (perica) # 8	pza	1
Llave Stilson # 10	pza	1
Llave Stilson # 14	pza	1
Llave Stilson # 18	pza	1
Llaves Españolas	jgo	1
Llaves Alen	jgo	2
Maceta de 4 lbs	pza	1
Machete	pza	1
Marro de 12 lbs	pza	1
Martillo Bola	pza	1
Matraca	pza	1
Palas (punta, cuadrada y jardinero)	pza	4
Picos	pza	1
Pinzas de Electricista (otras)	pza	1
Pinzas de Mecánico	pza	1
Pinzas de Presión	pza	1

Material	Tipo	Número
Pinzas de Punta	pza	1
Prensa Hidráulica de 200mm	pza	1
Reflectores con extensión	pza	1
Remachadora	pza	1
Sargento para toma en carga	pza	1
Serrote	pza	1
Taladro hasta $\frac{3}{4}$	pza	1
Tanque gas L.P. 2 kg c/manguera y soplete	jgo	1
Tapón Expansivo	pza	4
Tarraja con dados	jgo	1
Tijeras para hojalatero	pza	1
Trica para Profundizar Taladros	pza	1
Materiales y Consumibles		
Hojas de Sierra	pza	1
Pasta gris, Teflón, Grasa grafitada	pza	1
Trapo blanco	pza	1
Jabón o detergente	pza	1
Pincel	pza	1
Elementos de Señalización		
Conos demarcatorios	pza	1
Cinta demarcatoria (rollo)	pza	1
Carteles de Señalización	pza	1

Fuente: Naturgy México, S.A. de C.V.

Tabla VIII. 3.- Herramientas de seguridad para retén.

Material	Tipo	Número
Equipo de Seguridad		
Extintor CO2 5 kg.	pza	1
Extintor Polvo Seco 10kg	pza	1
Extintor Polvo Seco 5kg	pza	1
Protector Auditivo (copa-intraural)	pza	1
Protector Facial	pza	1
Casco de Seguridad	pza	1
Guantes corto descame	pza	1
Guantes para electricista	pza	1
Linterna antiexplosiva	pza	1
Equipo Instrumental		
Manómetro de 0 a 20 onzas	pza	1

Material	Tipo	Número
Detector de gas	pza	1
Herramienta General		
Escalera Retráctil 2 m	pza	1
Pala ancha	pza	1
Pala punta	pza	1
Pala corazón	pza	1
Pico de punta y pala	pza	1
Maza 1kg	pza	1
Maza 5kg	pza	1
Martillo bola 225 g	pza	1
Hacha de mano 1kg	pza	1
Cubeta de albañil	pza	1
Tenaza	pza	1
Pinza de Extensión	pza	1
Arco de Sierra Completo	pza	1
Cepillo de Alambre	pza	1
Rascador	pza	1
Llave Bahco 142	pza	1
Llave Bahco 143	pza	1
Llave Perica	pza	1
Llave Mixta 14 x 14	pza	1
Llave Mixta 7/8 x 7/8	pza	1
Llave Mixta 1.1/16 x 1.1/16	pza	1
Gancho para tapa de cámara	pza	1
Pinzas de Presión	pza	1
Materiales y Consumibles		
Pincel	pza	1
Hojas de Sierra	pza	1
Pasta gris, Teflón, Grasa grafitada	pza	1
Trapo blanco	pza	1
Alambre	pza	1
Jabón o detergente	pza	1
Bolsas contenedoras p/tierra y escombros	pza	1
Elementos de Señalización		
Conos demarcatorios	pza	1
Cinta demarcatoria (rollo)	pza	1
Carteles de Señalización	pza	1
Compresor de Arrastre		
Martillo neumático / hidráulico	pza	1

Material	Tipo	Número
Equipo Varios		
Faro busca huella 12 volt antiexplosivo	pza	1
Generador 220-110 volt 2.2 KVA	pza	1
Martillo perforador rotopercutor	pza	1
Motogenerador	pza	1
Electrofusidora	pza	1

Fuente: Naturgy México, S.A. de C.V.

Tabla VIII. 4.- Inventario de equipos de seguridad en almacén.

Cant.	Herramienta
1	Máquina de soldar de arco AC 250 GLM Lincon
1	Equipo de respiración aire lavado Tubo Flow
1	Alineador de ventana hasta 200 mm
2	Cortadores de 2"
2	Cortador de 4"
3	conos de señalización
3	Llaves mixtas 1 ¼"
1	Equipo de respiración autónomo de 30 min.
1	Taladro obturador 2" y 4"
3	Expansores de 160 mm
2	Expansores de 6"
3	Expansores de 3"
1	Detector dieléctrico de 1 ½" hasta 10"
1	Azadones
1	Rastrillo
1	Tridente
1	Desbrazadora
2	Tornados
1	Maquina Electrofusión Logic
1	Planta Generadora de Luz Honda 5000
1	GMS-4 (con sondas y alfombra)
1	GMS-5
2	Gascope
1	Gas watch (Detector de oxígeno)
1	Detector de metales
2	Pala redonda
2	Pala cuadrada
1	Esmeriladora De Walt

Cant.	Herramienta
1	Taladro inhalambrico Black and Decker
1	Gato hidráulico de patin de 2.0 ton
1	Alineador 20-63 mm
3	Tapón Expansor de 2"
3	Tapón Expansor de 1"
3	Tapón Expansor de 3/4"
1	Planta de Luz Power Back 5250 W
1	Hidrolavadora Karcher 2500 psi
1	Aspiradora Industrial Riggid
1	Compresor Campbell Hausfeld 125 psi
1	Bomba sumergible Warren Rup 12 V
1	Material para Botiquín Primeros Auxilios

Fuente: Naturgy México, S.A. de C.V.

VIII.2.10. Equipos de intervención en la zona geográfica de distribución de gas natural e inventario de recursos para atención de emergencias

En caso de presentarse incidencias relacionadas con gas natural en el Sistema de Distribución de gas natural, estas serán atendidas de acuerdo a lo estipulado en la NOM-003-ASEA-2016, así como a los siguientes procedimientos de Naturgy México, S.A. de C.V. (en su caso el que aplique al momento, el cual deberá de cumplir con las características normativas vigente):

Tabla VIII. 5.- Procedimientos para respuesta a emergencias.

CÓDIGO ACTUAL	TITULO
NT.00034.GN-SP.ESS	Gestión de los trabajos de empresas contratistas
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01	Gestión de los trabajos de empresas contratistas. Parte 01: Control previo al inicio de los trabajos
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.02	Gestión de los trabajos de empresas contratistas. Parte 02: Inspección documentada
NT.00034.GN-SP.ESS-PT.03	Gestión de los trabajos de empresas contratistas. Parte 03: Reuniones de coordinación
PE.04351.MX-GC	Comunicación Interna en Naturgy México, S.A. de C.V.
PE.04352.MX-GC	Comunicación externa en Naturgy México, S.A. de C.V.

CÓDIGO ACTUAL	TITULO
PE.02908.MX	Medidas de seguridad en recintos confinados
PG.00010.GN	Preparación y respuesta ante emergencias
PE.02910.MX	Especificación, selección y colocación de señales de seguridad
PE.02899.MX	Plan de emergencia para la distribución de gas natural
PE.02639.MX	Programa de prevención de daños
PE.03453.MX-TR	Prevención de Riesgos Eléctricos

VIII.3. Medidas preventivas

En este apartado se dan a conocer las medidas preventivas y de mitigación a instaurarse por parte de Naturgy México, S.A. de C.V., con el claro objetivo de controlar los impactos ambientales identificados y valorados en cada una de las etapas de realización del proyecto para con ello reducir los efectos adversos que estos puedan tener sobre los elementos ambientales del área de influencia del proyecto.

VIII.3.1. Medidas preventivas y de mitigación generales

AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

Naturgy México, S.A. de C.V. realizará todas las gestiones y trámites necesarios ante las Autoridades competentes para la obtención de las autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo del proyecto de forma previa a las etapas de preparación de sitio o de construcción, con el objeto de que toda actividad de proyecto se realice en cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y Normas aplicables.

SISTEMA DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL (SIGMA)

Con el objetivo de tener un funcionamiento ordenado y consciente en cuanto a los aspectos ambientales derivados de la distribución de gas natural, Naturgy México, S.A. de C.V. ha desarrollado e implementado a nivel interno un Sistema de gestión medio ambiental (SIGMA), basado en las especificaciones de la norma internacional UNE-EN ISO

14001.2004. El resultado de la implementación de este SIGMA a la distribución de gas natural por medio de ductos subterráneos realizada por Naturgy México, S.A. de C.V., ha sido el desarrollo de procedimientos internos aplicables a la regulación, prevención y minimización de los impactos ambientales a los componentes ambientales de mayor relevancia.

MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES AUXILIARES

Con el objetivo de la preservación del adecuado estado operativo del Sistema de Distribución de gas natural, así como de su Red de Distribución e instalaciones auxiliares componentes, además del de la prevención de la generación de impactos ambientales derivados de fallas en el Sistema o bien, de sus componentes, Naturgy México, S.A. de C.V. ha desarrollado el procedimiento interno de mantenimiento denominado como Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**), mismo que se desarrolla en consideración de los requerimientos de mantenimiento para Sistemas de Distribución de gas natural establecidos en la NOM-003- ASEA-2016. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos.

El procedimiento, es un manual en el que se dan los lineamientos y especificaciones para la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Distribución y sus componentes (**ANEXO 2.3**). El procedimiento considera los planes de operación y mantenimiento que a continuación se indican:

- 1) Plan de mantenimiento de la red de distribución.
- 2) Plan de monitoreo de la red de distribución (control de estanquidad).
- 3) Plan de mantenimiento a puntos de entrega de gas natural (PEGN), estación de regulación de presión (ERP) y estación de regulación y medición distritales (ERM-D).
- 4) Plan de mantenimiento de válvulas de línea.
- 5) Plan de mantenimiento del sistema de protección catódica.
- 6) Mantenimiento de equipos electrónicos.
- 7) Evaluación de corrosión externa.

8) Capacitación al personal.

OPERACIÓN DE VIGILANCIA O CELAJE

Las operaciones de vigilancia o celaje, tienen el objetivo de observar las condiciones superficiales de la totalidad de la traza por donde discurren los ductos y detectar, en su caso, actividades ajenas que pudieran afectarles u otros factores que pudieran incidir en su seguridad o en las condiciones de su señalización. De acuerdo con las especificaciones de vigilancia establecidas en el Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**), las actividades de vigilancia consistirán en:

Identificación de signos aparentes de movimiento del suelo, como pueden ser derrumbes, deslizamientos, hundimientos, etcétera.

Ejecución en las proximidades del ducto de obras públicas o de terceras empresas. Sí como consecuencia de las observaciones realizadas, se detecta la ejecución de obras en las proximidades de la conducción, se advertirá directamente al personal de mayor categoría que trabaje en la misma, informándole de la presencia de la red de gas y confirmando que han solicitado los servicios correspondientes y ya disponen de la correcta información sobre estos servicios y han planificado correctamente sus trabajos en relación con los ductos de gas.

Comprobar el buen estado de la señalización, ubicación de postes indicadores, placas identificativas, camisetas, pasos especiales, tomas de potencial, etc.

En cruces exteriores, comprobar el estado general del ducto, comprobar el estado general de la estructura metálica que lo soporta.

Examinar la accesibilidad de las válvulas de línea y el estado de conservación de los registros.

Las operaciones de vigilancia de **la Red de Distribución** de gas natural se consideran en la Planificación de mantenimiento de activos (**ANEXO 2.3**) correspondiente a la Zona de Distribución.

MONITOREO DE RED

Las fugas de gas natural representan una condición de peligro con riesgos implícitos para el mismo Sistema de Distribución, para el personal que desempeña distintos trabajos, así como para terceros, ya sean particulares, empresas o instalaciones de servicios, ubicados en las áreas aledañas a la trayectoria sistema de Distribución de gas natural. Para la atención de fugas, Naturgy México, S.A. de C.V., dentro de su procedimiento interno Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**), basado en las especificaciones de mantenimiento de la NOM-003- ASEA-2016. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos, incluye un Plan de Monitoreo de Red que tiene la finalidad de detectar, localizar y clasificar sistemáticamente las posibles fugas en la Red de Distribución y en los registros de las válvulas.

La frecuencia de monitoreo de fugas, será mensual, considerando a toda la **Red** de Distribución como de **categoría 4** y las fugas de gas natural detectadas a través de este Plan de monitoreo, serán clasificadas de intervención urgente o de grado 1, fugas de intervención programada o grado 2, mientras que las de grado tres serán fugas consideradas como de vigilancia programada, esto en cumplimiento del apéndice III de la NOM-003- ASEA-2016.

El Plan de monitoreo de red, se realizará de acuerdo con la Planificación de mantenimiento de activos (**ANEXO 2.3**) correspondiente a la Zona de Distribución.

PROTECCIÓN CATÓDICA

Para prolongar la vida útil de la tubería de acero que integra el sistema de Distribución de gas natural, se instalará un Sistema de Protección Catódica de acuerdo a las especificaciones de la NOM-003- ASEA-2016. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos y en el procedimiento Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**), de Naturgy México, S.A. de C.V. se agrupan las operaciones de mantenimiento preventivo y control como:

Verificación funcional (vigilancia). Esta vigilancia, se realiza para comprobar y garantizar el correcto funcionamiento y conservación de los elementos activos de protección (estación de protección catódica - EPC y drenaje de corriente de retorno - DCR), así como el control del potencial en las TP y que estos se encuentren dentro de los límites de explotación y mantenimiento previstos.

Inspección funcional (revisión). La inspección funcional del Sistema de Protección Catódica consiste en la determinación de la eficacia de la protección catódica y la descripción de las acciones correctoras pertinentes, cuando proceda, las mediciones se realizarán sobre los elementos activos de protección (EPC y DCR), así como el control de todas las Tomas de Potencial (TP) independientemente de su categoría.

Conservación. Las actividades de conservación al Sistema de Protección Catódica, se realizan para asegurar el funcionamiento y servicio continuo e ininterrumpido de los elementos y equipos que integran al Sistema, así como verificar su estado general de conservación.

Las operaciones de mantenimiento a realizarse sobre el Sistema de Protección Catódica, se realizarán de acuerdo con la Planificación de mantenimiento de activos (**ANEXO 2.3**) correspondiente a la Zona de Distribución.

VÁLVULAS

Para el mantenimiento de las válvulas instaladas a lo largo del sistema de Distribución de gas natural, el Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**) considera el objetivo de garantizar la accesibilidad y el buen funcionamiento en el momento en el que estas requieran ser actuadas. En seguimiento del objetivo planteado, se determina la realización de las dos operaciones de mantenimiento siguientes:

Vigilancia de válvulas. Por medio de la realización de esta vigilancia, se asegura la accesibilidad de las válvulas y comprobar que no existe presencia de gas en el registro en el que estas se albergan.

Conservación de válvulas. En estas actividades se comprueba la limpieza y condiciones de registros, comprobación del estado de conservación y la maniobrabilidad de las válvulas.

PLANIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

Naturgy México, S.A. de C.V. realiza las operaciones de mantenimiento descritas en su procedimiento Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares, de acuerdo al cronograma de actividades establecida en el documento denominado como Planificación de mantenimiento de activos (**ANEXO 2.3**) correspondiente a la Zona de Distribución.

PRUEBAS CONJUNTAS DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD

El sistema de Distribución de gas natural recién instalada en sitio, se someterá a pruebas conjuntas de resistencia y hermeticidad de forma previa a su puesta en servicio o entrada en operación, con el objetivo de corroborar que los tramos de tubería y accesorios que

integran la Red de Distribución, están completamente herméticos y no cuentan con fugas en el sistema. La aplicación de estas pruebas de resistencia mecánica y hermeticidad, se realizarán para:

- Nuevas canalizaciones (red y acometidas).
- Nuevas acometidas sobre red.
- Renovación de canalización existente (tramos de red y acometidas).

Estas pruebas de resistencia y hermeticidad se realizan de acuerdo con los lineamientos de la NOM-003-ASEA-2016 y a los procedimientos internos de Naturgy México, S.A. de C.V. Pruebas en redes y acometidas de APA, APB, MPC – Pruebas de presión, purgado y puesta en servicio de tuberías de acero, para los tramos de la Red de Distribución construidos en tubería de acero.

Los fluidos de prueba empleados siempre serán aire, gas inerte o agua, siempre intentando evitar la utilización de agua en estas pruebas, pero, en caso de que se tenga que emplear esta como fluido de prueba, esta será clara, sin sólidos suspendidos. Asimismo, se tomarán las medidas necesarias para la evacuación de forma adecuada del agua después de la prueba y previa descarga, se deberá comprobar que esta esté limpia y libre de contaminantes.

Todas las pruebas de resistencia mecánica y hermeticidad son avaladas por Unidades de Verificación acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

El examen radiográfico a soldaduras de tubería de acero, se realiza de acuerdo al método operativo ASME BPVC Sección 5, Artículo 2, para evaluar la calidad de las soldaduras realizadas a las tuberías y/o identificar discontinuidades en el material ya sea para redes u acometidas de acero y considerando los siguientes criterios de rechazo a todas las radiografías que presenten:

- Indicaciones de grietas.
- Faltas de fusión con una longitud mayor de 12 mm. en cualquier zona de 100 mm. de longitud de soldadura.
- Faltas de penetración de cualquier longitud.
- Descolgadas.
- Sopladuras en la raíz.

- Inclusiones alargadas de escoria.
- Inclusiones de escoria aisladas.
- Acumulación de inclusiones de escoria.
- Poros.
- Mordeduras.
- Acumulación de discontinuidades.

ACCESO AL SITIO DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO

El ingreso y egreso de personal, materiales, maquinaria y equipo a las áreas de instalación del proyecto, se hará a través las vías de acceso y vialidades existentes en las zonas urbanas y suburbanas.

EMISIONES DE METANO

Las medidas para la prevención de las emisiones furtivas y fortuitas de metano a la atmósfera desde el Sistema de Distribución de gas natural, se particularizan por medio de la ejecución de diversas actividades de mantenimiento sobre del Sistema de Distribución y sus elementos integrantes, por tanto la aplicación del procedimiento Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**) y su ejecución en los tiempos establecidos en la Planificación de mantenimiento de activos es muy importante.

Las medidas prioritarias por parte de Naturgy México, S.A. de C.V. para evitar la emisión de metano desde el Sistema en turno, contenidas en el procedimiento Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares, son el Plan de mantenimiento de la red de distribución y el Plan de monitoreo de red (control de estanquidad), siempre teniendo en cuenta que a través de estos dos planes se obtiene información relacionada a:

- Las condiciones superficiales de la trayectoria dispuesta de los ductos e instalaciones auxiliares a la Red de Distribución, así como la identificación de

actividades ajenas que pudieran afectarles u otros factores que pudieran incidir negativamente en su seguridad.

- La detección, localización y clasificación de fugas en la Red de Distribución y en los registros de válvulas, según corresponda.

El resultado de Naturgy México, S.A. de C.V. al tener la información listada, es estar en posibilidad de atender de forma inmediata o programada, respectivamente, las reparaciones requeridas en la Red de Distribución de gas natural o en los registros de válvulas para detener las emisiones de metano a la atmósfera por concepto de fugas en el Sistema de Distribución.

EMISIÓN DE METANO POR DAÑO A RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL CAUSADO POR TERCEROS

Como medida preventiva de los daños que puedan generar terceros a la Red de Distribución de gas natural de Naturgy México, S.A. de C.V., se realizan recorridos continuos del personal de la empresa sobre el trazo de la Red, con el objetivo de detectar obras públicas o de terceras empresas y con ello prevenir daños sobre la instalación propia por desconocimiento de la existencia de la misma.

De forma complementaria, Naturgy México, S.A. de C.V. cuenta con un Centro Coordinador de Atención a Urgencias (CCAU) en el cual los clientes, no clientes u autoridades pueden llamar para reportar el daño de terceros con objeto de que se pueda tener acción sobre las fugas provocadas por agentes externos a la operación de la Red. El CCAU se describe en el Plan de emergencia para la distribución de gas natural (**ANEXO 2.3**).

Otra de las medidas implementadas por Naturgy México, S.A. de C.V., es la aplicación de su procedimiento Programa de prevención de daños (**ANEXO 2.3**), que tiene el objetivo de prevenir daños en la infraestructura de los servicios de distribución de gas natural en función de:

- La vigilancia de la Red de Distribución de gas natural.
- La entrega a solicitud de los ejecutores de obras, de planos de las tuberías o instalaciones subterráneas existentes en el área de influencia del proyecto.

- Puesta en conocimiento de Organismos Públicos y Empresas que desarrollan movimientos de suelos, de las instrucciones y recomendaciones elaboradas al efecto.

EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN POR INCENDIO EN RED DE DISTRIBUCIÓN

La emisión de gases de combustión del sistema de Distribución de gas natural, se presenta como derivado de la generación de una fuga de gas natural provocada por terceros o por una fuga detectada en el monitoreo de la Red que no se atendió de forma adecuada, y en el área de influencia de la fuga, no hay control de las probables fuentes de ignición que al interactuar con el gas natural se generará fuego y con ello, los gases derivados de la combustión de este material o de otros que puedan resultar afectados como consecuencia de la generación de un incendio relacionado con gas natural.

Para mitigar estas emisiones de gases de combustión, resultado de la existencia de una incidencia relacionada con gas natural, se aplicarán las especificaciones de atención a emergencias incluidas dentro del procedimiento Plan de emergencia para la distribución de gas natural (**ANEXO 2.3**), en vista de que al tenerse control y resolución de la incidencia relacionada con gas natural, la combustión de gas natural será controlada y con ello cesará la emisión de estos gases producto de su combustión.

EMISIÓN DE GASES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

De igual forma que para las emisiones de gases de combustión interna en las Obras de construcción para la Red de Distribución, Naturgy México, S.A. de C.V. se apega al cumplimiento de la NOM-041-SEMARNAT-2003 y sus límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes derivados de la combustión del uso de vehículos y/o maquinaria que funciona con motor a gasolina, por medio de la aplicación periódica de mantenimiento a las unidades. En adición a lo anterior, se hace mucho énfasis en que en el momento que las unidades deban ser reemplazadas, estas deberán sustituirse por las que tengan la mejor oferta en cuanto a eficiencia con respecto a la utilización de combustible y menor generación de productos de combustión al estar siendo utilizada.

Como medida complementaria, Naturgy México, S.A. de C.V. verá que sus empresas colaboradoras para el mantenimiento del sistema de Distribución, den mantenimiento de

forma periódica a sus vehículos y que como mínimo, se mantengan de acuerdo a los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-041-SEMARNAT-2003.

DERRAME DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y/O RESIDUOS PELIGROSOS EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Las especificaciones que se seguirán para disminuir la probabilidad del derrame de sustancias químicas peligrosas, no peligrosas o residuos peligrosos en las actividades de mantenimiento a las Redes de Distribución, serán de acuerdo al procedimiento de Control de Derrames (**ANEXO 2.3**).

En vista de la prevención de la posible ocurrencia de estos eventos fortuitos de derrame, se realizará una identificación clara del producto, se contará con las hojas de seguridad (mismas que deberán ser del conocimiento del personal que trabaje con ellas), la manipulación será de acuerdo a las indicaciones del procedimiento: se contará con los medios de contención de derrames adecuados y los materiales que resulten de la contención de derrames serán dispuestos como residuos peligrosos, según lineamientos del procedimiento Gestión de residuos (**ANEXO 2.3**).

Para los Impactos Ambientales menos significativos también se adoptarán medidas de mitigación que a continuación se describen:

Generación de Ruido por Fugas Ocasionadas por Terceros y Desfogues Hechos por Naturgy México, S.A. de C.V.

En prevención de la contaminación por generada por ruido, derivado de fugas causadas por daños de terceros a la Red de Distribución, se siguen los lineamientos de la vigilancia tipo A del Plan de Mantenimiento de Redes de Distribución del procedimiento Mantenimiento de redes e instalaciones auxiliares (**ANEXO 2.3**), con el objetivo de la oportuna detección de terceros que estén realizando obras que puedan ser un riesgo potencial a corto plazo para la Red de Distribución, antes de que se causen daños a la instalación de Naturgy México, S.A. de C.V..

Con respecto al ruido que se genera del desfogue de las Instalaciones Auxiliares, se realiza la medición de ruido a nivel interno en estas instalaciones para tener datos comparables con los límites máximos permisibles de la NOM-081-SEMARNAT-1994. En caso de que los niveles del ruido generado estén dentro de los límites establecidos en la Norma Oficial

Mexicana, se corroborarán con la aplicación del análisis de ruido perimetral ejecutado por un tercer acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). De resultar que los niveles del ruido generado, están sobre los límites que indica la norma, se aplicarán las recomendaciones generadas por el consultor en orden para la disminución del ruido que se genera en la instalación.

EVENTUAL ABANDONO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

EMISIÓN DE METANO POR DESFOGUE DE RED DE DISTRIBUCIÓN

En prevención de la realización del desfogue o purgado de gas natural de la Red de Distribución, posterior al término de la vida útil del Sistema de Distribución de gas natural, Naturgy México, S.A. de C.V. notificará a las Autoridades competentes la fecha de ejecución y el detalle de las actividades a realizarse a efectos de obtener las Autorizaciones correspondientes.

Adicionalmente, para la realización de las actividades de purgado del Sistema de Distribución, se seguirán los lineamientos de los procedimientos Plan de emergencia para la distribución de gas natural (**ANEXO 2.3**), del Programa de prevención de daños (**ANEXO 2.3**), y los de las recomendaciones realizadas por la SEMARNAT (ASEA), por Autoridades en materia de medio ambiente de orden Estatal y Municipal, por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Unidad de vigilancia.... así como también el Sistema Nacional, Estatal y/o Municipal de Protección Civil.

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS, Y DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Naturgy México, S.A. de C.V. implementará un programa de auditorías internas como externas de conformidad con las DISPOSICIONES administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para llevar a cabo las Auditorías Externas a la operación y el desempeño de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a las actividades del Sector Hidrocarburos, publicadas el día 24 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Las auditorías de tercera aparte para seguimiento de la certificación del SIGMA, se llevan a cabo de forma anual e involucran todo el protocolo requerido para la realización de ejercicios de evaluación de esta naturaleza, como son:

- Programas de auditoría.
- Revisión de Requisitos Legales Aplicables actualizados.
- Revisión documental de procedimientos.
- Revisión de registros de aplicación de documentos.
- Revisión de aplicación de procedimientos y generación de registros del SIGMA en obras de construcción y en actividades de mantenimiento del Sistema de Distribución de gas natural.
- Sesiones de seguimiento de hallazgos identificados día a día.
- Reporte final de auditoria.
- Plan de acción a hallazgos realizados durante la auditoria.
- Seguimiento de actividades del plan de acción resultante de la auditoria.

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Para el seguimiento de las medidas preventivas y de mitigación relacionadas con las actividades de operación y mantenimiento del Sistema de Distribución de gas natural, a partir del primer año de operación del Sistema, Naturgy México, S.A. de C.V. se someterá a una auditoria anual de operación, mantenimiento y seguridad para dictaminar el cumplimiento de estos aspectos de acuerdo a las especificaciones de la NOM-003-ASEA-2016. Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos.

La auditoría anual de operación, mantenimiento y seguridad, es realizada a través de una Unidad de Verificación acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), así como aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El resultado de esta auditoría, es la emisión de un Dictamen de cumplimiento de las especificaciones en materia de operación, mantenimiento y seguridad establecidas en la NOM-003-ASEA-2016.

Protocolo de Respuesta a Emergencias

Naturgy México, S.A. de C.V. elaborará e implementará el Protocolo de Respuesta a Emergencias (PRE) de conformidad con las DISPOSICIONES Administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para la elaboración de los protocolos de respuesta a emergencias en las actividades del Sector Hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo de 2019. Así mismo llevará una organización, comunicación y concordancia con las autoridades en materia de Protección Civil para la atención de cualquier emergencia relacionada con la red de distribución.

CONTENIDO GENERAL

IX. CONCLUSIONES.....	2

IX. CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN GENERAL

De acuerdo con la información revisada e incluida en los controles operacionales, los programas de mantenimiento de activos, su Centro de Control de Atención a Urgencias (CCAU), así como a la planografía de la red presentada para la realización de este Análisis de Riesgos para el Sector Hidrocarburos, se concluye que el proyecto denominado **“Preparación del sitio, construcción, pre - arranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono del sistema de distribución gas natural de Naturgy México S.A. de C.V. en el municipio de Nuevo Laredo, en el Estado de Tamaulipas, México”**, no representa riesgos mayores, siempre teniendo en mente que la distribuidora de gas natural cuenta con medidas de seguridad en la operación de distribución ya implantadas y establecidas a nivel interno, a la vez que estas medidas están originadas y basadas en el estricto cumplimiento de la NOM-003-ASEA-2016-Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos, y su cumplimiento en la red, será verificado anualmente a través de una Unidad de Verificación acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobada por la Comisión Reguladora de Energía.

CONCLUSIONES PARTICULARES

- En la medida en la que se dé seguimiento y cumplimiento estricto a las medidas mínimas de seguridad asentadas en la NOM-003-ASEA-2016, así como en los procedimientos internos de la Promovente, se abatirá considerablemente la ocurrencia de las desviaciones identificadas en el Sistema de Distribución de gas natural y con ello la operación será más confiable en cuanto a seguridad para la población establecida en áreas aledañas a la ubicación propuesta de la red de distribución e instalaciones auxiliares, para sí misma y para las operaciones de otras Organizaciones, sus bienes u otras instalaciones de servicios.
- El ARSH no reporta ningún riesgo crítico por incendio, nube tóxica o explosión retardada para las comunidades asentadas a lo largo de su trazo, que no estén contempladas en el diseño del **Ramal de Distribución** y/o previsto en su operación y/o mantenimiento y programas de respuesta a emergencias.
- El escenario máximo catastrófico identificado en el Análisis de Riesgos del Sector Hidrocarburos es:

“Ruptura total con Incendio y/o explosión en bridas conexiones y/o accesorios en la Red de Distribución de Gas Natural APA de Acero de 16” a alta presión.”

Evento: Jet Fire

Zona de Riesgo: 458.81 m

Zona de Amortiguamiento: 709.66 m

Evento: Explosión de nube de gas

Zona de Riesgo: 1484.94 m

Zona de Amortiguamiento: 1749.94 m

- Independientemente de los eventos determinados como máximos probables y catastróficos en la red de distribución de gas natural según el análisis de riesgo de proceso ¿Qué pasa sí? y el análisis HAZOP, existe la probabilidad de que se presenten daños al mismo derivados principalmente de acciones de terceros o por mala gestión de intervenciones por parte del personal de Naturgy México, S.A. de C.V., por lo cual se debe supervisar la aplicación del Programa de Prevención de Daños a fin a disminuir la probabilidad de la generación de daños sobre el Ramal de Distribución, derivados de la actividad de terceros.
- Con base en las desviaciones que se presentaran con mayor frecuencia en el Sistema de Distribución de gas natural de Naturgy México, S.A. de C.V., se determina que estas estarán relacionadas directamente con rupturas parciales pequeñas o medianas de la tubería de acero en la red de distribución de gas natural, derivadas de efectos corrosivos sobre tubería de acero, pero esto puede prevenirse por medio de la instalación de sistemas de protección catódica a la red de tubería y detectarse de forma oportuna de acuerdo a la aplicación oportuna de las especificaciones de los procedimientos y programas calendarizados de mantenimiento.
- Las causas principales de fuga de gas natural que derivan en eventos riesgosos en la red de distribución, se atribuyen directamente a daños generados por terceros sobre la instalación de la promotente o a malas gestiones de interferencias por esos mismos terceros.

- Naturgy México, S.A. de C.V., cuenta con los recursos necesarios para gestionar de forma satisfactoria las situaciones de emergencia derivadas de su propio proceso de distribución o como resultado de daños de terceros sobre la red de distribución.