



Proyecto: **Estación de Servicio "10432 Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de Monterrey, Nuevo León**

# INFORME PREVENTIVO

---

Proyecto:

**ESTACIÓN DE SERVICIO "10432 Cumbres Elite"**

Promovente:

**ORSAN DEL NORTE, S.A. DE C.V.**

Responsable Técnico del Estudio:

**Ing. Jorge Garza Salgado.**

Cedula Profesional 3921343

Diciembre 2016.





## **Índice.**

| <b>Cap.</b> | <b>Contenido</b>   |
|-------------|--|
| I.          | DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.  |
| II.         | REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. |
| III.        | ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES.   |
| IV.         | CONCLUSIONES.  |
| V.          | GLOSARIO DE TÉRMINOS.  |
| VI.         | BIBLIOGRAFÍA   |
| VII.        | ANEXOS   |





## **FIGURAS.**

**Figura III.1.** Diagrama de flujo del proceso.

## **TABLAS.**

**Tabla III.1.** Cuadro de áreas del proyecto.

**Tabla III.2.** Colindancias del sitio en evaluación.

**Tabla III.3.** Cronograma de actividades del proyecto.

**Tabla III.4.** Sustancias que podrían causar impacto al ambiente.

**Tabla III.5.** Características físico químicas de las sustancias que van a emplearse en el sitio en evaluación.

**Tabla III.6.** Tecnologías utilizadas en los tanques de almacenamiento.

**Tabla III.7.** Temperaturas registradas en la Estación Climatológica más cercana al sitio del proyecto.

**Tabla III.8.** Precipitaciones registradas en la estación climatológica más cercana al sitio del proyecto.

**Tabla III.9.** Listado de vegetación observada en el sitio del proyecto.

**Tabla III.10.** Listado de vegetación observada en el área de influencia del proyecto.

**Tabla III.11.** Matriz de determinación de impactos significativos.

**Tabla III.12.** Descripción de las acciones.

**Tabla III.13.** Factores y componentes ambientales que podrían ser afectados por el proyecto.

**Tabla III.14.** Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

**Tabla III.15.** Criterios y escalas utilizados para obtener la magnitud del impacto ambiental.

**Tabla III.16.** Criterios tomados para obtener la importancia del componente ambiental afectado (IC).

**Tabla III.17.** Clase de Significancia.

**Tabla III.18.** Matriz Cribada.

**Tabla III.19.** Significancia de los Impactos Ambientales.





## **ANEXOS.**

**Anexo I.1.** Documentación legal del predio.

**Anexo I.2.** Documentación legal del promovente.

**Anexo I.3.** Documentación del responsable de la elaboración del estudio.

**Anexo I.4.** Anexo cartográfico.

- Figura 1. Croquis de ubicación del estado, municipio y zona donde se localiza el sitio en evaluación.
- Figura 2. Polígono del sitio en evaluación en coordenadas métricas UTM (Datum WGS 84, zona 14).
- Figura 3. Imagen aérea del proyecto y sus colindancias.
- Figura 4. Delimitación del área de influencia del sitio en evaluación.
- Figura 5. Carta geológica Garza García G14C25.
- Figura 6. Carta topográfica Garza García G14C25.
- Figura 7. Carta edafológica Garza García G14C25.
- Figura 8. Datos vectoriales. Red hidrográfica edición 2.0. Región hidrográfica Bravo – Conchos.
- Figura 9. Atlas de riesgo para el estado de Nuevo León – Plano de riesgo hidrológico.
- Figura 10. Datos vectoriales. Uso de suelo y vegetación G14-07, serie V.
- Figura 11. Unidades ambientales biofísicas del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.
- Figura 12. Unidades de gestión ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.
- Figura 13. Ubicación de las zonas prioritarias con respecto al sitio en evaluación.
- Figura 14. Ubicación de las Áreas Naturales Protegidas con respecto al sitio en evaluación.
- Figura 15. Plano de microlocalización.

**Anexo III.1.** Plano del proyecto.

**Anexo III.2.** Fotografías relativas a las condiciones del sitio en evaluación.

**Anexo III.3.** Hoja de datos de seguridad.

**Anexo III.4.** Programa de vigilancia ambiental.





Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

## **I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO, DEL PROMOVENTE Y DEL RESPONSABLE DEL ESTUDIO.**



## **I.1. Proyecto.**

### **Nombre del proyecto.**

Estación de Servicio "10432 Cumbres Elite".

### **I.1.1. Ubicación del proyecto.**

El sitio en evaluación se localiza en la avenida Paseo de los Leones, No. 501, colonia Cerradas de Cumbres, municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64349. Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico-Figura 1.

### **I.1.2. Superficie total del predio y del proyecto.**

El proyecto se desarrolla sobre un polígono con superficie total de 6,656.40 m<sup>2</sup>; ocupando la estación de servicio una superficie de 2,423.55 m<sup>2</sup>.

El promovente acredita la posesión del predio bajo la firma de un contrato de arrendamiento. Ver Anexo I.1. Documentación legal del predio.

### **I.1.3. Inversión requerida.**

*Reportar el importe total del capital total requerido (inversión + gasto de operación), para el proyecto.*

La empresa promovente invirtió un capital total estimado de \$340,659.90 (Trecientos cuarenta mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 90/100 M.N.) para la puesta en operación del proyecto.

*Especificar los costos necesarios para aplicar las medidas de prevención y mitigación.*

En cuanto al costo estimado para la aplicación de las medidas de prevención y mitigación se considera una inversión de \$ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) anuales.

### **I.1.4. Número de empleos directos e indirectos generados por el desarrollo del proyecto.**

Para la etapa de operación y mantenimiento de la estación de servicio se tienen contratados 9 empleados.

### **I.1.5. Duración total de proyecto.**

De conformidad a los 30 años de tiempo de vida estipulado para los tanques de almacenamiento subterráneos en la NOM-EM-001-ASEA-2015, y al inicio de operaciones de la estación de servicio, con fecha de 05 de agosto de 2010, se considera que a la estación de servicio le resta un estimado de 24 años de vida útil.



No obstante, la duración del proyecto podrá ser extendida mediante la instalación de tanques de almacenamiento nuevos y el retiro de los tanques actuales, una vez llegado a término su vida útil. Para las actividades de retiro definitivo de tanques de almacenamiento subterráneo se deberán seguir los procedimientos mencionados en el Manual de franquicia PEMEX, numeral 7.6.5 Abandono o retiro definitivo de tanques de almacenamiento enterrados, o la normativa aplicable que la sustituya o reemplace, mientras que la instalación de tanques de almacenamiento nuevos se realizará de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, numeral 5.5. Diseño y construcción de sistemas de almacenamiento, o la normativa aplicable que la sustituya o reemplace.

## **I.2. Promovente.**

### **Nombre o razón social.**

ORSAN del Norte, S.A. de C.V.

Acreditado en la Escritura Pública No. 813 (Ochocientos trece). Ver Anexo I.2. Documentación legal del promovente.

### **I.2.1. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa promovente.**

ONO 950727 8T4. Ver Anexo I.2. Documentación legal del promovente.

### **I.2.2. Nombre y cargo del representante legal, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población.**

JOSÉ SANTOS BRIONES VILLANUEVA.

Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de Población del representante legal, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Acreditado en la Escritura Pública No. 25,744 (veinticinco mil setecientos cuarenta y cuatro). Ver Anexo I.2. Documentación legal del promovente.

### **I.2.3. Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones.**

Domicilio, teléfono y correo electrónico del representante legal, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.



### **I.3. Responsable del Informe Preventivo.**

#### **Nombre o razón social.**

A4 Estrategia Ambiental, S. A. de C. V.

#### **Registro Federal de Contribuyentes.**

RFC: AEA 160128 R87

#### **Nombre del responsable técnico del estudio, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población.**

Ing. Jorge Garza Salgado

Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, Fotografía y Firma del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

**Ing. Jorge Garza Salgado.**

Responsable Técnico del Estudio.



#### **Profesión y Número de Cedula profesional**

Ingeniero Químico.

Cédula Profesional: 3921343

#### **Colaboradores.**

Nombre y número de cédula profesional de personas físicas, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

#### **Dirección del Responsable del Estudio.**

Domicilio, teléfono y correo electrónico del responsable del estudio, artículo 113 fracción I de la LFTAIP y artículo 116 primer párrafo de la LGTAIP.

Documentación del Responsable de la Elaboración del Estudio.



## **II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.**



**II. REFERENCIAS, SEGÚN CORRESPONDA, AL O LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.**

**II.1 Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas o el aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos a, ambientales relevantes que puedan producir o actividad.**

**NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-001-ASEA-2015. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO DE FIN ESPECIFICO Y DE ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOCONSUMO, PARA DIESEL Y GASOLINA.**

Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 03 de diciembre de 2015.

La Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015, es vinculante con mi proyecto, en virtud de que las obras y actividades que se realizan se encuentran en el supuesto establecido en los artículos 28 fracción II y 31 fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental; 29 fracción I del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Asimismo, se tiene que únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, reglamentarias y de regulación en materia de hidrocarburos, incluyendo aquéllas relacionadas con el desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el desarrollo de la referida industria. La presente Norma Oficial Mexicana, contiene los requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente aplicables al diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico o asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo, para diésel y gasolina.

| <b>PUNTO.</b>        | <b>CONTENIDO.</b>   | <b>VINCULACIÓN.</b>  |
|----------------------|---|--|
| <b>6. Operación.</b> | La administración de la Estación de Servicio, debe cumplir con los lineamientos o disposiciones administrativas en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente que emita la AGENCIA. Para efectos de control y verificación de las actividades de operación, la Estación de Servicio debe contar con una o varias "Bitácoras foliadas", para el registro de las incidencias y actividades de operación, entre otros de: recepción y descarga de productos, limpiezas programadas o no programadas incluyendo las limpiezas ecológicas, desviaciones en el balance de producto, incidentes e inspecciones de operación. La bitácora(s) debe cumplir con los incisos del numeral 7.3. En caso de producirse un derrame de hidrocarburos se procederá conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, y las acciones para la remediación se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA12012, o la que la modifique o sustituya. El Regulado debe desarrollar su(s) procedimiento(s) de operación, y debe incluir al menos los siguientes: 1. Recepción y descarga de productos inflamables y combustibles con autos tanques. 2. Despacho de productos al público consumidor. 3. Preparación y respuesta para las emergencias. 4. Investigación de accidentes e incidentes. Para mayor referencia y desarrollo de los procedimientos 1 y 2, el Regulado puede consultar el "Anexo 3" de esta norma, el cual contiene algunos puntos descriptivos y no limitativos. | Mi proyecto se ajustará al cumplimiento de los lineamientos o disposiciones en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente que emita la Agencia. Para lo cual implementará, en lo relativo al control y verificación de las actividades de operación la utilización de bitácoras en las que se constatará el registro de las incidencias, limpieza y descarga de productos. Por lo que, se somete a la regulación y acatamiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el |



| PUNTO.  | CONTENIDO.  | VINCULACIÓN.  |
|---|---|---|
| <b>7. Mantenimiento.</b>  | <p>La Estación de Servicio debe contar con un programa de mantenimiento para conservar en condiciones óptimas de seguridad y operación los elementos constructivos, equipos e instalaciones. El regulado debe desarrollar su(s) procedimiento(s) de mantenimiento de conformidad con lo establecido en la presente Norma. El mantenimiento debe ser de carácter preventivo y correctivo, a efecto de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la operación de equipos e instalaciones, así como para reparar o sustituir equipos o instalaciones que estén dañadas o que no funcionan. Se debe elaborar un programa mensual de detección de fugas y derrames tomando como base la información del sistema de control de inventarios para detectar situaciones de riesgo en la seguridad operativa y la protección al ambiente. El programa de mantenimiento debe elaborarse con base en las normas oficiales mexicanas aplicables según corresponda, y de no existir éstas, conforme lo prevean los manuales de mantenimiento de cada equipo, o en su caso, conforme a las indicaciones de los fabricantes, proveedores de materiales y constructores. En este programa se debe establecer la periodicidad de las actividades que se llevarán a cabo en un año calendario.</p>  | <p>presente punto de la Norma.</p> <p>Mi proyecto se ajusta a la implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en la realización de las obras y actividades de operación, con las modalidades establecidas en el presente punto de la Norma.</p> |
| <p><b>7.1. El programa de mantenimiento debe aplicarse a:</b></p>   | <p>a. Los tanques de almacenamiento y recipientes presurizados;<br/> b. Los sistemas de paro de emergencia;<br/> c. Los dispositivos y sistemas de alivio de presión y de venteo;<br/> d. Las protecciones de la instalación, tales como controles, enlaces de protección, sensores y alarmas;<br/> e. Los sistemas de bombeo y tuberías, y<br/> f. Las especificaciones de los materiales utilizados en las modificaciones o cambios del equipo.</p>   | <p>Mi proyecto cumplirá con el programa de mantenimiento en los casos de aplicación descritos en el presente punto de la Norma.</p>   |
| <p><b>7.2. El programa de mantenimiento de los sistemas debe contar con los procedimientos enfocados a:</b></p> | <p>a. Verificar el funcionamiento seguro de los equipos relacionados con la operación;<br/> b. Asegurar que los materiales y refacciones que se usan en los equipos cumplen con las especificaciones requeridas;<br/> c. Testificar que se lleven a cabo las revisiones y pruebas periódicas a los equipos;<br/> d. Realizar el mantenimiento con base en las recomendaciones del fabricante y/o, en su caso, del análisis de riesgos y el procedimiento de la empresa;<br/> e. Revisar el cumplimiento de las acciones correctivas resultantes del mantenimiento;<br/> f. Revisar los equipos nuevos y de reemplazo, para el cumplimiento con los requerimientos de diseño donde estarán instalados, y<br/> g. Definir los criterios o límites de aceptación; la frecuencia de las revisiones y pruebas, conforme a las recomendaciones del fabricante; las buenas prácticas de ingeniería; los requerimientos regulatorios y las políticas del Regulado, entre otros.</p> <p>Por seguridad y para evitar riesgos, las actividades de mantenimiento deben ser realizadas cumpliendo las medidas de seguridad descritas en el punto 7.4 de esta Norma, y se utilizarán herramientas, equipos de seguridad y refacciones que garanticen los trabajos de mantenimiento.</p> <p>Todo trabajo de mantenimiento debe quedar documentado en la(s) bitácora(s) y registrado en los expedientes correspondientes.</p> | <p>Mi proyecto cumplirá con la aplicación de un programa de mantenimiento, y se ajustará a los procedimientos descritos en el presente punto de la Norma.</p>   |
| <p><b>7.3. Bitácora.</b></p>  | <p>Para efectos de control y verificación de las actividades de mantenimiento la Estación de Servicio debe contar con una o varias "Bitácoras foliadas", para el registro de: mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones, elementos constructivos, equipos, sistemas e instalaciones de la Estación de Servicio, pruebas de hermeticidad, incidentes e inspecciones de mantenimiento, entre otros.</p>  | <p>Mi proyecto cumplirá con la implementación de bitácoras con sus requisitos, para efecto de registrar el mantenimiento preventivo y correctivo</p>  |



| <b>PUNTO.</b>   | <b>CONTENIDO.</b>  | <b>VINCULACIÓN.</b>  |
|---|--|--|
|   | <p>a. La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar la hoja y sin borrar ni tachar el registro previo.</p> <p>b. La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.</p> <p>c. La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.</p>  | en las obras y actividades realizadas.   |
| <p><b>7.4. Previsiones para realizar el mantenimiento a equipo e instalaciones.</b></p> <p><b>7.4.1. Preparativos para realizar actividades de mantenimiento.</b></p> | <p>Todos los trabajos peligrosos efectuados por los trabajadores de la Estación de Servicio o contratados con terceros estarán autorizados por escrito por el responsable de la Estación de Servicio y se registrarán en la(s) bitácora(s), anotando la fecha y horas de inicio y terminación programadas, así como el equipo y materiales de seguridad que serán utilizados.</p> <p>Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:</p> <p>a. Suspender el suministro de energía eléctrica al equipo en mantenimiento y aplicar el procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y candado.</p> <p>b. Para actividades en dispensarios, suspender el despacho de producto desde la bomba sumergible al dispensario.</p> <p>c. Delimitar la zona en un radio de: 1. 6.10 metros a partir de cualquier costado de los dispensarios. 2. 3.00 metros a partir de la bocanoma de llenado de tanques de almacenamiento. 3. 3.00 metros a partir de la bomba sumergible. 4. 8.00 metros a partir de la trampa de grasas o combustibles.</p> <p>d. Verificar con un explosímetro que no existan o se presenten concentraciones explosivas de vapores.</p> <p>e. Eliminar cualquier punto de ignición.</p> <p>f. Todas las herramientas eléctricas portátiles estarán aterrizadas y sus conexiones e instalación serán a prueba de explosión.</p> <p>g. En el área de trabajo se designarán a dos personas capacitadas en el uso de extintores, cada una con un extintor de polvo químico seco tipo ABC de 9 kg.</p> | Mi proyecto cumplirá con las previsiones establecidas para realizar el mantenimiento de los equipos e instalaciones, asimismo, con las medidas y recomendaciones para realizar las actividades de mantenimiento en la estación de servicio.  |
| <p><b>7.4.2. Medidas de seguridad para realizar trabajos "en caliente" o que generen fuentes de ignición.</b></p>   | <p>Para los casos en los que se justifique realizar trabajos "en caliente", antes de iniciar debe analizarse las actividades que serán realizadas y las áreas donde se llevarán a cabo para identificar los riesgos potenciales y definir las medidas a seguir para garantizar la seguridad de las personas e instalaciones durante el desarrollo de las actividades. Además, se debe cumplir con lo establecido en sus procedimientos de mantenimiento, recomendaciones de fabricante y norma NOM-027-STPS-2008, o la que la modifique o sustituya.</p> <p>Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento se deben seguir las medidas establecidas en los procedimientos de mantenimiento, las recomendaciones de fabricante y las siguientes:</p> <p>a. Suspender el suministro de energía eléctrica a todos los equipos de bombeo y despacho de combustibles y aplicar procedimiento de seguridad de etiquetado, bloqueo y candado donde sea requerido.</p> <p>b. Despresurizar las líneas de producto.</p> <p>c. Inspeccionar las áreas donde se realizarán las actividades, y eliminar fugas, derrames o acumulaciones de combustibles.</p> <p>d. Limpiar las áreas de trabajo.</p> <p>e. Retirar los residuos peligrosos generados.</p> <p>f. Verificar con un explosímetro que no existan concentraciones explosivas de vapores.</p> <p>Estas medidas preventivas son enunciativas y no limitativas.</p>  | Mi proyecto cumplirá con las previsiones dictadas para el mantenimiento de los equipos y las instalaciones, asimismo, se ajustará a las medidas de seguridad diseñadas para realizar trabajos que generen fuentes de ignición y las establecidas en los procedimientos, recomendaciones del fabricante y en la presente Norma. |
| <p><b>7.4.3. Medidas de seguridad</b></p>   | <p>Para realizar cualquier trabajo de mantenimiento utilizando elementos de altura como plataformas (andamios de torre fijos o móviles), se requiere dar</p>   | Mi proyecto cumplirá con las previsiones   |



| <b>PUNTO.</b>  | <b>CONTENIDO.</b>   | <b>VINCULACIÓN.</b>   |
|--|---|---|
| <b>para realizar trabajos en áreas cercanas a líneas eléctricas de media y alta tensión.</b> | <p>cumplimiento a lo establecido en la norma NOM-009-STPS-2011, o la que la modifique o sustituya; adicionalmente, conservar en todo momento una distancia horizontal mínima de seguridad de 5.00 metros entre la estructura de la plataforma (incluyendo los objetos o personas que se ubiquen sobre ella) y la proyección vertical de las líneas eléctricas.</p> <p>Para actividades que se requieran realizar a distancias menores se debe solicitar permiso la empresa productiva del estado a cargo de las líneas eléctricas, para que ésta aplique las medidas de protección apropiadas, a fin de realizar el montaje de la plataforma y los trabajos requeridos.</p> <p>Todos los trabajos de inspección, mantenimiento, limpieza y sustitución de equipo e instalaciones que se realicen en áreas cercanas a líneas eléctricas de media y alta tensión, deben cumplir con estas disposiciones siguientes:</p> <p>a. Instalar plataforma en áreas con suelo firme.</p> <p>b. Para estabilizar la plataforma, la relación entre la altura y ancho de la plataforma no debe exceder de 3.5:1 para instalación fija y 3:1 para instalación móvil. c. Verificar que las ruedas instaladas en los montantes de las plataformas móviles sean de por lo menos 125 mm de diámetro y que estén equipadas con dispositivos de frenos en las ruedas que no se puedan soltar por accidente.</p> <p>d. Instalar la escalera de acceso en el interior de la plataforma y contar con una tapa de acceso con seguro en la sección superior.</p> <p>e. Al realizar los trabajos sobre la plataforma utilizar equipo de protección personal: Casco, guantes, calzado dieléctrico y arnés de seguridad contra caídas.</p> <p>f. Todas las herramientas eléctricas portátiles deben estar aterrizadas.</p> <p>g. El área de trabajo estará restringida exclusivamente al interior de la sección superior de la plataforma y por ningún motivo debe acercarse la herramienta a menos de 5.00 metros de las líneas eléctricas.</p> <p>h. Ningún objeto debe exceder el límite establecido por la superficie superior del andamio y si por alguna razón no se puede cumplir con esta condición, las maniobras deben realizarse en la zona más alejada de las líneas eléctricas.</p> <p>Estas medidas preventivas son enunciativas y no limitativas.</p> <p>Además, dichos trabajos y los trabajos "en caliente o que generen fuentes de ignición" deben estar autorizados por escrito por el Responsable de la Estación de Servicio y serán registrados en la bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación programada, indicando el equipo y materiales de seguridad que serán utilizados. Al finalizar los trabajos deben registrarse los datos y los eventos relevantes que ocurrieron.</p> | dictadas para el mantenimiento de los equipos y las instalaciones, asimismo, se ajustará a las medidas de seguridad diseñadas en caso de que exista algún derrame de combustible en la estación de servicio.                            |
| <b>7.5. Mantenimiento a Tanques de almacenamiento.</b>                                       | <p>Dado que la gran mayoría de los tanques de almacenamiento se encuentran confinados, ya sean enterrados o superficiales, el mantenimiento se circunscribe a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad y al drenado del agua que se condensa por cambios de temperatura tanto del Ambiente como de los productos.</p> <p>Por lo que, previo a la realización de trabajos de mantenimiento de tanques de almacenamiento se debe proceder a verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad, realizar el drenado de agua del tanque y, recalibrar los tanques para ajustar la capacidad volumétrica de los mismos en la consola del equipo del sistema de control de inventarios.</p> <p>La recalibración volumétrica de tanques se debe realizar por lo menos una vez al año.</p>   | Mi proyecto cumplirá con la realización de las pruebas de hermeticidad y drenado de agua, previamente a la realización de trabajos de mantenimiento en los tanques de almacenamiento, de conformidad con el presente punto de la Norma. |
| <b>7.5.1. Pruebas de hermeticidad.</b>   | <p>Para la realización de las pruebas de hermeticidad se utilizarán los sistemas fijos, los cuales consisten en equipos del sistema de control de inventarios y de detección electrónica de fugas o bien los sistemas móviles que aplican métodos de prueba volumétricos y no volumétricos. El responsable de la Estación de Servicio debe asegurarse de que los equipos del sistema de</p>   | Mi proyecto cumplirá con los lineamientos e indicaciones dispuestas en el presente punto de la Norma, para la   |



| <b>PUNTO.</b>   | <b>CONTENIDO.</b>  | <b>VINCULACIÓN.</b>  |
|---|--|--|
|   | <p>control de inventarios y detección electrónica de fugas operen en óptimas condiciones a los diferentes niveles de producto que tenga el tanque. Los resultados que se obtengan de las pruebas de hermeticidad realizados con equipo fijo o móvil quedarán registrados en la bitácora y el original se guardará en el archivo de la Estación de Servicio, y se exhibirá a la AGENCIA cuando así se solicite. Con los resultados de las pruebas de hermeticidad se podrá identificar si se requiere realizar actividades de mantenimiento al tanque y, en su caso, determinar las acciones para llevar a cabo las reparaciones correspondientes, la suspensión temporal de los mismos o el retiro definitivo y sustitución por equipos nuevos. En caso de ser detectada alguna fuga en tanques de almacenamiento de doble pared al aplicar las pruebas de hermeticidad, se procederá a suspender la operación del tanque, retirar el producto que contiene, realizar la limpieza interior del mismo, verificar la parte afectada para su reparación o sustitución según sea el caso. En el caso de tanques de almacenamiento que no sean herméticos se retirarán de inmediato de operación y se apegarán a lo dispuesto por la legislación aplicable.</p>   | <p>realización de las pruebas de hermeticidad en los tanques de almacenamiento de la estación de servicio.</p>   |
| <b>7.5.2. Drenado de agua.</b>  | <p>El responsable de la Estación de Servicio debe llevar a cabo las actividades necesarias para determinar la presencia de agua en el interior del tanque. Para conocer la existencia de agua en el interior del tanque de doble contención será necesario revisar la lectura del indicador del nivel de agua en el sistema de control de inventarios; en el caso de tanques de pared sencilla se tomará la prueba manual directamente en el tanque utilizando la regla y la pasta indicadora de agua, esta actividad se realizará al menos cada 30 días. En caso de identificar la presencia de agua, se procederá a realizar el drenado de la misma. Los líquidos extraídos serán almacenados en tambores herméticos de 200 litros, correctamente identificados como residuos contaminantes, para su posterior recolección y transporte a los lugares de disposición final aprobados por las autoridades correspondientes. Asimismo, se contratará a la empresa especializada que cuente con permisos para el manejo y disposición de residuos peligrosos. Se debe entregar al responsable de la instalación copia del manifiesto de "Entrega Transporte y Recepción de Residuos Peligrosos", para su tratamiento y confinamiento y copia del documento en el que la empresa especializada que realizó la actividad, certifica que el tanque quedó completamente limpio.</p> | <p>Mi proyecto cumplirá con los lineamientos e indicaciones dispuestas en el presente punto de la Norma, en lo relativo al drenado de agua, para efecto de determinar la presencia de agua en el interior de los tanques de almacenamiento de la estación de servicio y realizar las acciones respectivas.</p> |
| <b>7.6. Trabajos en el tanque</b>   | <p>Los Regulados deben observar lo indicado en las Disposiciones Generales para la Seguridad en el Trabajo establecidas en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para Trabajos en Espacios Confinados.</p>   | <p>Mi proyecto se ajustará a lo establecido en las disposiciones generales para la seguridad en el trabajo en la realización de las obras y actividades en el sitio.</p>   |
| <b>7.6.1. Consideraciones de seguridad, para trabajos en espacios confinados.</b> | <p>Para trabajos dentro de los tanques de almacenamiento se debe cumplir con lo siguiente: a. El responsable de la Estación de Servicio, dueño o representante legal extenderá una autorización por escrito, registrando esta autorización en la Bitácora, indicando fecha y hora de inicio y término programadas de los trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad que se utilizará; permiso de Protección Civil; y nombre y dirección de la compañía que realizará los trabajos, en su caso, extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos peligrosos, con una descripción detallada de los trabajos realizados, etc. b. Limpiar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, con el objeto de evitar condiciones inseguras y de riesgo. c. Bloquear y candadear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo, antes de ingresar al interior del tanque, y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. d. Bloquear,</p>  | <p>Mi proyecto cumplirá con los requisitos y especificaciones señaladas en el presente punto, en materia de seguridad para la realización de trabajos en espacios confinados.</p>  |



| <b>PUNTO.</b>   | <b>CONTENIDO.</b>  | <b>VINCULACIÓN.</b>   |
|---|--|---|
|   | etiquetar y candadear las válvulas inmediatas al tanque, que suministran combustible antes de ingresar al interior del tanque y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. e. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, será estrechamente vigilado y supervisado por el responsable del trabajo o por una persona capacitada para esta función y rescate en espacios confinados; además utilizará equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario.  |   |
| <b>7.7. Limpieza interior de tanques.</b>   | La limpieza de los tanques se realizará preferentemente con equipo automatizado de limpieza de tanques con una periodicidad máxima de cada dos años, o antes si existen casos fortuitos o de fuerza mayor, y se deben cumplir los requisitos siguientes, además de las medidas relacionadas con la ropa de trabajo, consideradas en la Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, o la que la modifique o sustituya.  | Mi proyecto cumplirá con los términos para la realización de la limpieza interior de tanques, considerando las medidas dispuestas en la NOM-005-STPS-1998, o la que la modifique o sustituya. |
| <b>7.7.1. Requisitos previos para limpieza interior de tanques.</b>               | a. El Responsable de la Estación de Servicio extenderá una autorización por escrito, registrando esta autorización en la Bitácora, indicando fecha y hora de inicio y término programadas de los trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad que se utilizará; permisos de las autoridades correspondientes y dirección de la persona física o moral que realizará los trabajos; en su caso, extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos peligrosos, con una descripción detallada de los trabajos realizados. b. Bloquear, etiquetar y candadear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo. c. Bloquear, etiquetar y candadear las válvulas inmediatas al tanque que suministran combustible y colocar señales y avisos de seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo el trabajo. d. Drenar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, estará vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además utilizará equipo de protección y seguridad personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario. | Mi proyecto se ajustará y cumplirá con las disposiciones previas a la limpieza interior de los tanques, realizando lo señalado en el presente punto de la Norma.                              |
| <b>7.7.2. Requisitos de la atmósfera para trabajos en el interior del tanque.</b> | Se monitoreará constantemente el interior del tanque para verificar que la atmósfera cumpla con las condiciones siguientes: a. Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario se tomarán las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables. b. La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en ningún momento al 5% del valor del límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura. c. Se debe contar con un sistema de extracción mecánica portátil para ventilar el espacio confinado. d. Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, serán de uso rudo y a prueba de explosión.   | Mi proyecto cumplirá con los requisitos de la atmósfera establecidos en el presente punto, en la realización de los trabajos en el interior del tanque.                                       |
| <b>7.7.3. Requisitos del programa de</b>  | El programa de trabajo debe incluir la información siguiente: a. Datos de la Estación de Servicio. b. Objetivo de la limpieza. c. Responsable de la actividad. d. Fecha de inicio y de término de los trabajos. e. Hora de inicio y  | Mi proyecto cumplirá con los requisitos establecidos para la  |



| <b>PUNTO.</b>  | <b>CONTENIDO.</b>   | <b>VINCULACIÓN.</b>   |
|--|---|---|
| <b>trabajo de limpieza.</b>  | de término de los trabajos. f. Características y número del tanque y tipo de producto. g. Producto.   | realización del programa de trabajo de limpieza, con los requisitos señalados en el presente punto de la Norma.   |
| <b>7.8. Retiro definitivo de tanques de almacenamiento.</b>  | El retiro, desmantelamiento y la disposición final de los tanques enterrados se harán conforme a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable, en base a los requerimientos de seguridad derivados de un Análisis de Riesgos para la etapa de retiro, desmantelamiento y administración al cambio, debiendo quedar asentadas las actividades realizadas en la bitácora.  | Mi proyecto de ajustará y cumplirá con los requerimientos de seguridad en el caso de que se proceda a realizar el retiro definitivo de los tanques de almacenamiento en la estación de servicio, de conformidad con lo señalado en el presente punto de la Norma.                               |
| <b>7.9. Accesorios de los tanques de almacenamiento.</b>   | Antes de iniciar las actividades de mantenimiento en los accesorios de los tanques de almacenamiento, se deben tomar las acciones preparativas de seguridad establecidas en el apartado 7.4 que sean aplicables.  | Mi proyecto cumplirá con las acciones preparativas de seguridad para el mantenimiento de los accesorios en los tanques de almacenamiento, de acuerdo a lo establecido en el presente punto de la Norma.   |
| <b>7.10. Tuberías de producto y accesorios de conexión.</b><br><b>7.10.1. Pruebas de hermeticidad.</b> | Las actividades de mantenimiento para las tuberías consistirán en verificar los resultados de las pruebas de hermeticidad, a fin de realizar las correcciones que sean necesarias. Para la realización de las pruebas de hermeticidad se utilizarán los sistemas fijos, o bien los sistemas móviles. Los resultados que se obtengan de las pruebas de hermeticidad realizados con equipo fijo o móvil quedarán registrados en la bitácora y el original se guardará en el archivo de la Estación de Servicio, y se exhibirá a la AGENCIA cuando así se solicite. Con los resultados de las pruebas de hermeticidad se podrá identificar si se requiere realizar actividades de mantenimiento a las tuberías y, en su caso, determinar las acciones para llevar a cabo las reparaciones correspondientes, la suspensión temporal de las mismas o el retiro definitivo y sustitución por tuberías nuevas. En caso de ser detectada alguna fuga, se procederá a suspender la operación del tanque que alimenta dichas tuberías y a verificar la parte afectada para su reparación o sustitución según sea el caso. La prueba de hermeticidad en tuberías alimentadas por tanques de doble pared se debe realizar, una inicial, previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los cinco años y a partir del sexto año, en forma anual a través de Terceros Especialistas. | Mi proyecto cumplirá con los requerimientos y especificaciones dictados para el mantenimiento de las tuberías de producto y accesorios de conexión en la estación de servicio, realizando las pruebas de hermeticidad respectivas, en los periodos dispuestos en el presente punto de la Norma. |
| <b>7.11. Sistemas de drenaje.</b><br><b>7.11.1. Registros y tubería.</b>                               | Los sistemas de drenaje se deben mantener limpios y libres de cualquier obstrucción, y que permita el flujo hacia los sistemas de drenaje municipal o pozos de absorción. Para no impactar al sistema de drenaje municipal se debe verificar diariamente que la trampa de gasolinas y diésel se conserve libre de hidrocarburos y se encuentre en condiciones de operación. En los sistemas de drenaje aceitoso, éste se debe mantener libre de residuos peligrosos y éstos serán depositados en recipientes especiales, para su disposición final de acuerdo a la normatividad en seguridad y protección ambiental aplicable. El propietario contratará una empresa autorizada por la autoridad competente que se encargue de la recolección, transporte, almacenamiento temporal y disposición final de residuos peligrosos. Se   | Mi proyecto cumplirá con las especificaciones y requerimientos para el mantenimiento de los sistemas de drenaje y registros de tubería, en caso de encontrarse en los supuestos establecidos en el presente punto, asimismo, cumplirá con   |



| PUNTO.  | CONTENIDO.  | VINCULACIÓN.  |
|---|---|---|
|   | <p>registrará en bitácora las fechas en las cuales se realizó esta actividad. Los residuos extraídos de la trampa de gasolinas y diésel serán recolectados en un tambor cerrado, el cual tendrá un letrero señalando el producto que contiene en uno de sus costados y la leyenda o aviso que alerte de la peligrosidad del mismo.</p> <p><b>7.11.2. Fosa séptica o tanque de recepción para el desalajo de aguas negras.</b><br/>Limpiar por lo menos cada seis meses la nata y lodo de la cámara séptica.</p> <p><b>7.11.3. Pozos de absorción.</b><br/>En lugares con pozos de absorción o lechos percoladores retirar papeles.</p>  | <p>las disposiciones dispuestas en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.</p>   |
| <p><b>7.12. Dispensarios.</b></p>   | <p><b>7.12.1. Filtros.</b><br/>Sustituir los filtros cuando se encuentren saturados.</p> <p><b>7.12.2. Mangueras para el despacho de combustible y recuperación de vapores.</b><br/>Comprobar que las mangueras y sus uniones no presenten daños, o cuarteaduras que permitan fuga de producto o vapores.</p> <p><b>7.12.3. Válvulas de corte rápido Break-away.</b><br/>Las válvulas deben funcionar de acuerdo con las recomendaciones y especificaciones del fabricante.</p> <p><b>7.12.4. Pistolas para el despacho de combustibles.</b><br/>Las pistolas de despacho no deben presentar goteo o fuga por la boquilla al suspender el despacho de combustible.</p> <p><b>7.12.5. Sistema de recuperación de vapores fase II.</b><br/>Debe cumplir con las recomendaciones y especificaciones del fabricante y con la normatividad aplicable.</p> <p><b>7.12.6. Anclaje a basamento.</b><br/>Revisar el sistema de anclaje y los elementos de sujeción constatando que no esté suelto el dispensario.</p>  | <p>Mi proyecto cumplirá con el mantenimiento preventivo y correctivo para los dispensarios de la estación de servicio, en los términos establecidos en el presente punto de la Norma.</p>   |
| <p><b>7.13. Zona de despacho.</b></p>   | <p><b>7.13.1. Elementos Protectores de módulos de abastecimiento.</b><br/>El mantenimiento consistirá en reparar o sustituir los elementos dañados o golpeados.</p> <p><b>7.13.2. Surtidor para agua y aire.</b><br/>El mantenimiento consiste en constatar que: a. El surtidor de agua y aire proporcione el servicio. b. Funcione el sistema retráctil; c. Las válvulas (agua y aire) sean herméticas y no tengan fugas.</p>  | <p>Mi proyecto se ajustará y cumplirá con el mantenimiento preventivo y correctivo en los módulos de abastecimiento y surtidores de agua y aire en la estación de servicio, en los términos expuestos en el presente punto de la Norma.</p>   |
| <p><b>7.16. Instalación eléctrica.</b></p> <p><b>7.16.1. Canalizaciones eléctricas.</b></p> | <p>Para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas se realizará el corte en el suministro de energía eléctrica del circuito donde se llevarán a cabo los trabajos para la protección del trabajador que realice los trabajos de mantenimiento. El mantenimiento de las instalaciones eléctricas debe ser realizado por lo menos cada seis meses y se debe: a. Revisar que los accesorios eléctricos (interruptores; contactos, cajas de conexiones, sellos eléctricos, tableros, etc.) tengan su correspondiente tapa y contratapa de protección firmemente colocada. Instalar las tapas que falten. b. Revisar el funcionamiento de interruptores de circuitos de fuerza e iluminación desde los tableros. Corregir en caso de falla. c. Revisar cada mes que exista iluminación en las distintas áreas de la Estación de Servicio y que las luminarias no hayan perdido su intensidad lumínica según lo establecido en la NOM-025-STPS-2008 o la que la modifique o sustituya. Reponer e instalar las faltantes y cambiar las que estén dañadas. d. Comprobar en base a la NOM-022-STPS-2008, o la que la modifique o sustituya, la continuidad eléctrica del sistema por lo menos cada año o después de cada descarga eléctrica atmosférica provocada por rayos.</p> | <p>Mi proyecto se ajustará y cumplirá con la normatividad y requerimientos para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, en los periodos establecidos y de acuerdo a las modalidades expuestas en el presente punto de la Norma.</p> |



| <b>PUNTO.</b>   | <b>CONTENIDO.</b>   | <b>VINCULACIÓN.</b>   |
|---|---|---|
| <b>7.17. Otros equipos, accesorios e instalaciones.</b> | <p><b>7.17.1. Detección electrónica de fugas (sensores).</b><br/>Comprobar que el sensor funcione de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del fabricante. Comprobar que las alimentaciones eléctricas son las adecuadas de acuerdo a la ingeniería. Comprobar que funcionan las alarmas audibles y/o visibles.</p> <p><b>7.17.2. Contenedores de dispensarios, bombas sumergibles y de accesorios.</b><br/>Los contenedores se revisarán por lo menos cada 30 días para verificar que sean herméticos.</p> <p><b>7.17.3. Paros de emergencia.</b><br/>Comprobar que el paro de emergencia esté operable, que se encuentre firmemente sujeto en el lugar donde está instalado y que el pulsador o botón tipo hongo no esté flojo o roto. Comprobar que, al activar los interruptores de emergencia, se corte el suministro de energía eléctrica a todos los circuitos de fuerza. Comprobar que a falla eléctrica del sistema de Paro de Emergencia sus elementos se vayan a posición segura.</p> <p><b>7.17.4. Pozos de observación y monitoreo.</b><br/>Comprobar que el sello que se localiza alrededor del tubo, en la parte superior del pozo sea hermético y no presente filtraciones. Comprobar que la parte superior metálica del registro esté sellada con cemento pulido y material epóxico para evitar la infiltración de agua o líquido. Mantener recubrimiento de pintura en color blanco con un triángulo equilátero negro en el centro de las tapas que identifique los pozos.</p> <p><b>7.17.5. Bombas de agua.</b><br/>Las bombas de agua para servicio o diversas instalaciones deben funcionar conforme a las especificaciones del fabricante. Cuando aplique, las bombas de Agua del sistema contra incendio deberán funcionar conforme a las especificaciones del fabricante y lo establecido en la NFPA 20, o código o norma que la modifique o sustituya.</p> <p><b>7.17.6. Tinacos y cisternas.</b><br/>Los tinacos y cisternas se deben mantener limpios y no presentar fugas. Cuando aplique, la capacidad de la cisterna para agua contra incendio deberá suministrar al menos durante 30 minutos con 2 hidrantes. Comprobar el funcionamiento de las válvulas conforme a las especificaciones del fabricante</p> <p><b>7.17.7. Sistemas de ventilación de presión positiva.</b><br/>Comprobar que el sistema de ventilación de presión positiva funciona conforme a las especificaciones del fabricante.</p> <p><b>7.17.8. Señalamientos verticales y marcaje horizontal en pavimentos.</b><br/>Se debe comprobar por lo menos cada 4 meses que las señales y avisos verticales y el marcaje horizontal estén visibles y completos.</p> | Mi proyecto se ajustará y cumplirá con las especificaciones establecidas en el presente punto de la norma para garantizar el buen funcionamiento y el mantenimiento de los equipos, accesorios e instalaciones en la estación de servicio.        |
| <b>7.18. Pavimentos.</b>                                | Comprobar que no existan fracturas o fisuras en pisos de zonas de carga y descarga y en su caso, que exista el material sellador en las juntas de expansión. Comprobar que no existan baches en zonas de circulación, los cuales deben ser reparados.   | Mi proyecto cumplirá con las disposiciones establecidas en el presente punto, para garantizar que los pavimentos se encuentren en condiciones adecuadas, por lo que se realizará su mantenimiento respectivo a fin de evitar fracturas y fisuras. |
| <b>7.19. Edificaciones.</b>                             | <b>7.19.1. Edificios.</b>   | Mi proyecto cumplirá con las especificaciones, condiciones y  |



| PUNTO. | CONTENIDO.  | VINCULACIÓN.  |
|--------|---|---|
|        | <p>Reparar las áreas dañadas, aplicar recubrimientos para acabados específicos e impermeabilizar azoteas, así como limpieza en general. Comprobar que las canaletas y bajadas del agua pluvial no se encuentren obstruidas o dañadas.</p> <p><b>7.19.2. Casetas.</b><br/>Se debe aplicar recubrimientos al menos cada dos años a interiores y exteriores.<br/>Comprobar continuamente que los elementos metálicos no presenten oxidación y asegurar el funcionamiento de puertas y ventanas incluyendo cerraduras y herrajes.</p> <p><b>7.19.3. Muebles e instalaciones de sanitarios, baños y vestidores.</b><br/>Comprobar que no existan fugas de agua en tuberías, en tanques y en accesorios sanitarios. Mantener limpias las instalaciones de sanitarios, baños y vestidores. Garantizar el libre flujo a los sistemas de drenaje.</p> <p><b>7.19.5. Áreas verdes.</b><br/>Podar plantas y árboles para que no obstruyan cables, canaletas, ni presionen sobre techos o muros, ni sean un peligro para la zona de seguridad. Asimismo, el sistema de riego no debe presentar fugas. De manera cotidiana se debe dar atención a jardineras, limpieza en general, remoción de tierra, plantas, flores secas y riego con agua.</p> <p><b>7.19.6. Limpieza.</b><br/>Los productos que se utilicen para las tareas de limpieza tendrán características biodegradables, no tóxicas y cualidades para neutralizar los riesgos de explosividad y/o inflamabilidad de los residuos en caso de derrames superficiales; asimismo los desechos del proceso de limpieza no deben generar riesgo para el sistema de alcantarillado municipal. En caso de realizar limpieza de hidrocarburos, los desechos deben manejarse como residuos industriales peligrosos.<br/>Se debe contar con las hojas de datos de seguridad de acuerdo a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000; el Regulado podrá realizar las adaptaciones para observar las disposiciones de la NOM-018-STPS-2015, de acuerdo a lo estipulado en su artículo Segundo Transitorio.<br/>El desarrollo y frecuencia de estas actividades se divide como se indica a continuación:</p> <p>a. Actividades que se deben realizar diariamente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpieza general en áreas comunes, paredes, bardas, herrería en general, puertas, ventanas y señales y avisos.</li><li>2. Limpieza de sanitarios, paredes, muebles de baño, espejos y piso.</li><li>3. Limpieza de dispensarios por el exterior, mangueras y pistolas de despacho.</li></ol> <p>b. Actividades que se deben de realizar cada 30 días:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lavado de piso en áreas de despacho. Lavar con agua y productos biodegradables para la remoción o emulsión de grasas.</li><li>2. Limpieza en zona de almacenamiento. Lavar con agua y productos biodegradables la zona próxima a la bocatoma de llenado de tanques.</li><li>3. Limpieza de registros y rejillas. Retirar rejillas y lavar con agua y productos biodegradables para la remoción o emulsión de grasas.</li><li>4. Realizar inspección y hacer limpieza de trampas de combustibles y de grasas, cuando se requiera lavar con agua y productos biodegradables y recolectar los residuos flotantes y lodos en depósitos de cierre hermético.</li></ol> <p>c. Actividades que se deben de realizar cada 90 días:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Limpieza de drenajes. Desazolvar drenajes.</li></ol> <p>Las actividades de limpieza deben ser ejecutadas con personal interno o externo, competente en la actividad y ser registrado en bitácora. Los registros de bitácora deben hacer referencia a los informes externos, las actividades señaladas en el inciso b) (u otras cuando aplique) deberán realizarse por personal especializado y competente en la actividad e incluir evidencias objetivas (reportes de servicio, fotografías, manejo de residuos,</p> | <p>requerimientos para el mantenimiento preventivo, correctivo, en su caso, y de limpieza en las edificaciones que conforman la estación de servicio, en términos de los dispuesto por el presente punto y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.</p> |



| <b>PUNTO.</b>   | <b>CONTENIDO.</b>  | <b>VINCULACIÓN.</b>  |
|---|--|--|
|   | manifiestos de disposición de residuos, entre otros) de haber desarrollado dichas actividades.<br>El manejo y disposición de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos generados en las actividades de mantenimiento y limpieza, se llevará a cabo conforme a Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento, las disposiciones administrativas de carácter general que emita la AGENCIA y la normatividad aplicable.  |  |
| <b>8.1.<br/>Disposiciones<br/>generales.</b>  | Este procedimiento de evaluación de la conformidad es aplicable al diseño, construcción, mantenimiento y operación segura de Estaciones de Servicio de fin específico y estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina en el territorio nacional conforme a lo dispuesto por la presente Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. El presente procedimiento aplica tanto para las visitas de inspección desarrolladas por la AGENCIA, como para las visitas de verificación que realicen los Terceros Especialistas. En instalaciones que ya se encuentren en operación a la fecha de entrada en vigor de la Norma, se realizará la evaluación de los requisitos indicados en la presente Norma, con excepción de lo establecido en el numeral 5 (Diseño y Construcción). Durante una visita de verificación para evaluación de la conformidad, el Regulado que se encuentra en esta condición, deberá presentar los documentos que acrediten los resultados de su última evaluación en la Estación de Servicio (v. gr. Reporte técnico de seguridad y mantenimiento emitido por el franquiciatario que lo haya expedido). | Mi proyecto se ajustará a cualquier procedimiento de evaluación y/o visita de inspección desarrollada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, aplicable al mantenimiento y operación de la estación de servicio, en términos de lo dispuesto por la presente Norma. |
| <b>8.2. La<br/>evaluación de la<br/>conformidad de<br/>esta Norma,<br/>será realizada,<br/>a partir de<br/>cualquiera de<br/>las siguientes<br/>circunstancias:</b> | La evaluación de la conformidad de esta Norma, será realizada, a partir de cualquiera de las siguientes circunstancias:<br>a. Por iniciativa de la AGENCIA a través del personal debidamente autorizado o mediante los Terceros Especialistas acreditados y aprobados para tal fin.<br>b. Por solicitud del representante legal del responsable de la Estación de Servicio,<br>c. A petición de parte interesada; la parte interesada que solicite los servicios de Terceros Especialistas, no debe tener relación comercial o de algún otro tipo con ésta, para evitar conflicto de intereses.  | Mi proyecto se ajustará a cualquier procedimiento de evaluación aplicable al mantenimiento y operación de la estación de servicio, en términos de lo dispuesto por el presente punto de la Norma.  |



**II.2 Las obras y/o actividades estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por esta Secretaría.**

**PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO.**

Publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de septiembre de 2012.

Se precisa que la zona del proyecto se encuentra ubicada, dentro de la **UAB 111**, la cual corresponde a las Sierras y Llanuras de Coahuila y Nuevo León, misma que tiene como Rectores del Desarrollo, el Desarrollo Social, la Ganadería e Industria, como Coadyuvantes del Desarrollo la Minería y la Preservación de Flora y Fauna y como Asociados del Desarrollo, el Turismo. La Política Ambiental, es la establecida como la Protección y Aprovechamiento Sustentable, compatible con las estrategias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15BIS, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 44.

Tal y como se describe a continuación:

| REGIÓN N. | UAB.  | RECTORES DEL DESARROLLO.                 | COADYUVANTES DEL DESARROLLO.            | ASOCIADOS DEL DESARROLLO. | OTROS SECTORES DE INTERÉS. | POLÍTICA AMBIENTAL.                       | PRIORIDAD DE ATENCIÓN N. | ESTRATEGIAS SECTORIALES.  |
|-----------|---|--|---|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|---|
| 7.12      | 111. Sierras y Llanuras de Coahuila y Nuevo León. | Desarrollo Social. Ganadería. Industria. | Minería. Preservación de Flora y Fauna. | Turismo.                  | -                          | Protección y Aprovechamiento Sustentable. | Baja.                    | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15BIS, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41 y 44 |

**Estrategias Sectoriales.**

| GRUPO.  | SECTOR.                                | ESTRATEGIA.  | VINCULACIÓN.  |
|---|--|--|---|
| <b>Grupo I. Dirigidas a lograr la Sustentabilidad Ambiental del Territorio.</b> | <b>A) Preservación.</b>                | 1. Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad.                       | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.  |
|   |  | 2. Recuperación de especies en riesgo.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.  |
|   |  | 3. Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad.         | Es vinculante con el proyecto, toda vez que el presente informe, contiene una descripción del ambiente, fuentes de emisión de contaminantes, impactos generados y las acciones o medidas para su prevención y/o mitigación en el sitio. |
|   | <b>B) Aprovechamiento Sustentable.</b> | 4. Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, genes y recursos naturales. | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán actividades de aprovechamiento de recursos naturales en el sitio.   |



| GRUPO. | SECTOR.   | ESTRATEGIA.  | VINCULACIÓN.  |
|--------|---|--|---|
|        |   | 5. Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán actividades de aprovechamiento de suelos agrícolas y/o pecuarios en el sitio.   |
|        |   | 6. Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar las superficies agrícolas.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas actividades en materia agrícola en el sitio.   |
|        |   | 7. Aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán actividades de aprovechamiento sustentable de recursos forestales en el sitio.  |
|        |   | 8. Valoración de los servicios ambientales.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán dichas actividades en el sitio.   |
|        | <b>C) Protección de los Recursos Naturales.</b>   | 9. Propiciar el equilibrio de las cuencas y acuíferos sobreexplotados.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas actividades de sobreexplotación de cuencas y/o acuíferos.  |
|        |   | 10. Reglamentar para su protección, el uso del agua en las principales cuencas y acuíferos.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|        |   | 11. Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las presas administradas por CONAGUA.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que en la región donde se encuentra ubicado el inmueble, no existe en funcionamiento alguna presa administrada por la CONAGUA.                               |
|        |   | 12. Protección de los ecosistemas.   | Es vinculante con el proyecto, toda vez que se realizarán acciones para la protección de los ecosistemas, de acuerdo a las medidas preventivas y de mitigación que se describen en el presente informe. |
|        |   | 13. Racionalizar el uso de agroquímicos y promover el uso de biofertilizantes.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas actividades agrícolas en el sitio.   |
|        | <b>D) Restauración.</b>   | 14. Restauración de ecosistemas forestales y suelos agrícolas.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas actividades de restauración en materia agrícola.   |
|        | <b>E) Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales No Renovables y Actividades Económicas de Producción y Servicios.</b> | 15. Aplicación de los productos del Servicio Geológico Mexicano al desarrollo económico y social y al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales no renovables.       | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán actividades para el aprovechamiento de recursos naturales no renovables.  |
|        |   | 15 Bis. Consolidar el marco normativo ambiental aplicable a las actividades mineras, a fin de promover una minería sustentable.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no se realizarán actividades mineras en el sitio.  |
|        |   | 16. Promover la reconversión de industrias básicas (textil-vestido, cuero-calzado, juguetes, entre otros), a fin de que se posicionen en los mercados doméstico e internacional. | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.  |
|        |   | 17. Impulsar el escalamiento de la producción hacia manufacturas de alto valor agregado (automotriz, electrónica, autopartes, entre otras).                                      | No es vinculante con el proyecto, toda vez que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.  |



| GRUPO.   | SECTOR.   | ESTRATEGIA.  | VINCULACIÓN.   |
|--|---|--|--|
|  |   | 21. Rediseñar los instrumentos de política hacia el fomento productivo del turismo.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|  |   | 22. Orientar la política turística del territorio hacia el desarrollo regional.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|  |   | 23. Sostener y diversificar la demanda turística doméstica e internacional con mejores relaciones consumo (gastos del turista) – beneficio (valor de la experiencia, empleos mejor remunerados y desarrollo regional). | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
| <b>Grupo II. Dirigidas al mejoramiento del sistema social e infraestructura.</b> | <b>A) Suelo Urbano y Vivienda.</b>                          | 24. Mejorar las condiciones de vivienda y entorno de los hogares en condiciones de pobreza para fortalecer su patrimonio.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|  | <b>B) Zonas de Riesgo y Prevención de Contingencias.</b>    | 25. Prevenir y atender los riesgos naturales en acciones coordinadas con la sociedad civil.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|  |   | 26. Promover la Reducción de la vulnerabilidad Física.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|  | <b>C) Agua y Saneamiento.</b>                               | 27. Incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la región  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son las establecidas por la autoridad de Agua y Drenaje competente, por lo que se ajustará a sus disposiciones. |
|  |   | 28. Consolidar la calidad del agua en la gestión integral del recurso hídrico.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  |   | 29. Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y de seguridad nacional.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades correspondientes.  |
|  | <b>D) Infraestructura y equipamiento urbano y regional.</b> | 31. Generar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades y zonas metropolitanas seguras, competitivas, sustentables, bien estructuradas y menos costosas.                                      | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  |   | 32. Frenar la expansión desordenada de las ciudades, dotarlas de suelo apto para el desarrollo urbano y aprovechar el dinamismo, la fortaleza y la riqueza de las mismas para impulsar el desarrollo regional.         | Es vinculante con el proyecto, toda vez que las obras y actividades que se realizarán, no se encuentran prohibidas, de conformidad con las Normas y Planes de Desarrollo Urbano correspondientes.  |
|  | <b>E) Desarrollo Social.</b>                                | 35. Inducir acciones de mejora de la seguridad social en la población rural  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del  |



| GRUPO.  | SECTOR.  | ESTRATEGIA.  | VINCULACIÓN.   |
|---|--|--|--|
|   |  | para apoyar la producción rural ante impactos climatológicos adversos.   | promoviente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   |  | 37. Integrar a mujeres indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en núcleos agrarios y localidades rurales vinculadas.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|   |  | 38. Fomentar el desarrollo de capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.   | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|   |  | 39. Incentivar el uso de los servicios de salud, especialmente de las mujeres y los niños de las familias en pobreza.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|   |  | 40. Atender desde el ámbito del desarrollo social, las necesidades de los adultos mayores mediante la integración social y la igualdad de oportunidades. Promover la asistencia social a los adultos mayores en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, dando prioridad a la población de 70 años y más, que habita en comunidades rurales con los mayores índices de marginación | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
|   |  | 41. Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad.  | No es vinculante con el proyecto, toda vez que dicha acción, no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |
| <b>Grupo III. Dirigidas al Fortalecimiento de la Gestión y la Coordinación Institucional.</b> | <b>B) Planeación del Ordenamiento Territorial.</b> | 44. Impulsar el ordenamiento territorial estatal y municipal y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertadas con la sociedad civil.  | Es vinculante con el proyecto, toda vez que se cumplirán las disposiciones y/o criterios señalados en los ordenamientos territoriales de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con lo establecido en la presente. |

**Ver Anexo I.4.** Figura 11. Unidades ambientales biofísicas del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.



**PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN CUENCA DE BURGOS.**

Publicado en Periódico Oficial en fecha 30 de marzo de 2012.

En principio, se manifiesta que la zona del proyecto se encuentra en la Unidad de Gestión Ambiental señalada como **APS-133**, la cual señala como Política Ecológica el Aprovechamiento Sustentable y Desarrollo Industrial, a continuación, se describen los criterios vinculantes al proyecto.

**Tabla.** UGA aplicable al Sistema de Gestión Ambiental.

| <b>OBJETIVOS.</b>  | <b>CRITERIOS.</b>   | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|--|---|--|
|  | <b>L7. FOMENTAR EL USO SUSTENTABLE DE AGUA.</b>   |  |
| <b>01. Implementar tecnología e infraestructura eficiente para cosecha, almacenamiento y manejo del agua en uso agrícola, pecuario, cinegético, urbano e industrial.</b> | 02. Promover la construcción de sistemas de captación de agua.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 05. Promover el cambio de sistemas de riego tradicionales a riego presurizado.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|  | 07. Promover la modernización y tecnificación de los distritos de riego regionales y los sistemas de distribución de agua.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|  | 08. Promover la utilización de técnicas para el drenaje parcelario (surcos en contorno, represas filtrantes, diques u ollas parcelarias).                           | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|  | 10. Controlar el crecimiento urbano, pecuario e industrial en función de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, manteniendo los caudales ambientales. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que en el inmueble donde se realizan las obras y actividades no existe caudal ambiental alguno.   |
|  | 11. Impulsar el mantenimiento de las redes de distribución de agua  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 14. Promover que en el otorgamiento de las concesiones de agua se consideren los escenarios de cambio climático.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 15. Promover el saneamiento de las aguas contaminadas y su reutilización  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente.  |
|  | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de cultivo en el sitio.   |
|  | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.  |
| <b>02. Promover el tratamiento de aguas residuales.</b>  | 01. Promover la captación, tratamiento y monitoreo de aguas residuales (urbanas e industriales).  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplirán con las disposiciones señaladas en la Legislación Ambiental aplicable en materia de residuos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. |
|  | 12. Promover la reutilización de las aguas tratadas.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente, para reutilización.  |



| OBJETIVOS. | CRITERIOS.  | VINCULACIÓN AL PROYECTO.  |
|------------|---|---|
|            | <b>L7. FOMENTAR EL USO SUSTENTABLE DE AGUA.</b>   |   |
|            | 15. Promover el saneamiento de las aguas contaminadas y su reutilización.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente, para reutilización. |
|            | 47. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.                    |
|            | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.  |
|            | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.       | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de cultivo en el sitio.  |
|            | 87. Determinar la capacidad de carga de los ecosistemas para las actividades productivas que se realicen en la región.          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.                    |
|            | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.                        | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.                         |

| OBJETIVOS.   | CRITERIOS.  | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|--|---|--|
|  | <b>L8. MEJORAR LAS OPORTUNIDADES SOCIOECONÓMICAS EN FUNCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.</b> |  |
| <b>01. Apoyar económicamente la restauración y protección de ecosistemas degradados.</b> | 43. Recuperar las poblaciones de fauna acuática nativa mediante la restauración de las condiciones de los ecosistemas acuáticos.            | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades de restauración de ecosistemas acuáticos en el sitio.          |
|  | 62. Minimizar el impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas frágiles de la región (MET, etc.).                            | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán dichas actividades en el sitio.  |
|  | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.                   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.                                     |
|  | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.                                | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existe indicio de afectación en los suelos impactados.                                   |
|  | 84. Fomentar esquemas o mecanismos de pago local o regional por servicios ambientales de los ecosistemas.                                   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen esquemas de pago por servicios ambientales en el sitio.                          |
|  | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|  | 92.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |



| OBJETIVOS.  | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|---|--|--|
| <b>L8. MEJORAR LAS OPORTUNIDADES SOCIOECONÓMICAS EN FUNCIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.</b> |  |  |
|   | 93.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
|   | 94.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
| <b>02. Promover y difundir programas de educación ambiental y de transferencia de tecnología limpia y de bajo costo.</b>                    | 61. Emplear únicamente agroquímicos permitidos por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|   | 62. Minimizar el impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas frágiles de la región (MET, etc.).   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán dichas actividades en el sitio.  |
|   | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de cultivo en el sitio.                                     |
|   | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.      |
| <b>03. Promover programas de capacitación en manejo integral de ecosistemas.</b>  | 43. Recuperar las poblaciones de fauna acuática nativa mediante la restauración de las condiciones de los ecosistemas acuáticos.                                     | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades de restauración de ecosistemas acuáticos en el sitio.          |
|   | 72. Promover la difusión de información sobre el impacto de la introducción de especies exóticas en los ecosistemas de la región.                                    | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|   | 74. Realizar programas de educación ambiental para uso adecuado de sitios ecoturísticos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|   | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra y/o cultivo en el sitio.                         |
|   | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existe indicio de afectación en los suelos impactados.                                   |
|   | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |



| <b>OBJETIVOS.</b>   | <b>CRITERIOS.</b>   | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|---|---|--|
|   | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>  |  |
| <b>01. Asegurar la provisión de los ecosistemas en el área de crecimiento potencial de los centros de población y las zonas industriales.</b> | 02. Promover la construcción de sistemas de captación de agua.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|   | 03. Promover la conservación de la vegetación natural y acciones de conservación de suelos en zonas de recarga, barrancas y cañadas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen zonas de recarga, barrancas y/o cañadas en el sitio.   |
|   | 06. Promover el mantenimiento del caudal ambiental en los principales ríos de la región.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 09. Promover acciones para el mejoramiento de la cobertura vegetal y para la conservación de los suelos, con el objeto de evitar la sedimentación en los principales cuerpos de agua (laguna madre y grandes presas). | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 10. Controlar el crecimiento urbano, pecuario e industrial en función de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, manteniendo los caudales ambientales.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que en el inmueble donde se realizan las obras y actividades no existe caudal ambiental alguno.   |
|   | 14. Promover que en el otorgamiento de las concesiones de agua se consideren los escenarios de cambio climático.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y compete a las autoridades correspondientes.  |
|   | 16. Promover la recuperación física, química y biológica de suelos afectados por algún tipo de degradación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|   | 17. Mitigar los procesos de contaminación de los suelos, producto de las actividades productivas  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las obras y actividades se ajustan a las medidas y acciones que establece la Norma Oficial de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015.                   |
|   | 20. Prevenir la erosión eólica a través de la estabilización de los suelos con cobertura vegetal y el establecimiento de cortinas rompe vientos.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 23. Promover que las áreas verdes urbanas se establezcan sobre suelos con una calidad adecuada.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|   | 25. El aprovechamiento de tierra de monte debe hacerse de manera que se mantenga la integridad física y la capacidad productiva del suelo, controlando en todo caso los procesos de erosión y degradación.            | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|   | 26. Crear y/o fortalecer los centros de compostaje municipal.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
| 27. Promover el establecimiento y mantenimiento de áreas verdes en  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.  |  |



| OBJETIVOS. | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|------------|--|--|
|            | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>   |  |
|            | zonas urbanas (entre 9 y 16 m <sup>2</sup> /habitante).  |  |
|            | 29. Fortalecer y extender los programas que inciden sobre el control de incendios, plagas y enfermedades.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 30. Impulsar la restauración de las áreas afectadas por las explotaciones industriales, mineras, y otras que provoquen la degradación de los suelos y de la cobertura vegetal.                 | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de restauración de áreas afectadas por explotación industrial o minera en el sitio.                           |
|            | 34. Fomentar la conservación del matorral espinoso tamaulipeco, de los mezquiales y el matorral submontano.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|            | 35. Promover la conectividad entre parches de vegetación para establecer corredores biológicos que faciliten la movilización y dispersión de la vida silvestre.                                | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 36. Promover que la producción de carbón vegetal utilice madera proveniente de plantaciones forestales.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|            | 37. Promover la reforestación con especies nativas y con obras de conservación de suelos.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|            | 38. Promover la reforestación con especies adecuadas para la recuperación de zonas riparias.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de recuperación de zonas riparias.  |
|            | 39. Promover que la reforestación considere los escenarios de cambio climático.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|            | 43. Recuperar las poblaciones de fauna acuática nativa mediante la restauración de las condiciones de los ecosistemas acuáticos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizará restauración de ecosistemas acuáticos.  |
|            | 44. Promover la preservación y recuperación de las especies que están en peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran sujetas a protección especial. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|            | 45. Generar sistemas de información que permitan la prevención de riesgos meteorológicos, geológicos y antropogénicos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 47. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |



| <b>OBJETIVOS.</b> | <b>CRITERIOS.</b>  | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|-------------------|--|--|
|                   | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>   |  |
|                   | 48. Promover la creación de un sistema que permita monitorear los impactos de las actividades turísticas y recreativas en Áreas Naturales Protegidas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 50. Fomentar la integración de las actividades productivas en cadenas sistema-producto a nivel municipal y regional. Las actividades que pretendan realizarse dentro de las áreas naturales protegidas de competencia federal se registrarán por lo dispuesto en la declaratoria respectiva y en el Programa de Manejo de cada área. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble, dónde se realizarán las obras y actividades en materia de hidrocarburos, no se encuentra en un área natural protegida.   |
|                   | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|                   | 54. Promover el establecimiento de bancos de germoplasma forestal.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 64. Promover el manejo adecuado de residuos sólidos mediante la construcción de rellenos sanitarios y otras tecnologías idóneas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 66. Promover la utilización de los controles biológicos de las plagas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades de cultivo y/o siembra en el sitio.  |
|                   | 68. Capacitar a los productores en producción acuícola integral.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 76. Identificación y difusión de las prácticas adecuadas para la restauración de los sitios degradados.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de restauración de sitios degradados.   |
|                   | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existe indicio de afectación en los suelos impactados.   |
|                   | 83. Elaborar escenarios y sus impactos de cambio climático en la región.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 84. Fomentar esquemas o mecanismos de pago local o regional por servicios ambientales de los ecosistemas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 86. Elaboración de un inventario sobre la generación y descargas de residuos.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplirán con las disposiciones señaladas en la Legislación Ambiental aplicable en materia de residuos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. |
|                   | 87. Determinar la capacidad de carga de los ecosistemas para las   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |



| <b>OBJETIVOS.</b>   | <b>CRITERIOS.</b>   | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|---|---|--|
|   | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>  |  |
|   | actividades productivas que se realicen en la región.   |  |
|   | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 90. Crear programas de apoyo para incentivar la actividad cinegética y de conservación de la biodiversidad.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades en materia cinegética.  |
|   | 91. Apoyar económica y técnicamente la reconversión agrícola.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 92.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
|   | 93.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
|   | 94.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
| <b>02. Promover acciones de prevención de contaminación de cuerpos de agua superficiales y acuíferos.</b> | 01. Promover la captación, tratamiento y monitoreo de aguas residuales (urbanas e industriales).  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplirán con las disposiciones señaladas en la Legislación Ambiental aplicable en materia de residuos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. |
|   | 05. Promover el cambio de sistemas de riego tradicionales a riego presurizado.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se instalarán sistemas de riego en el sitio.   |
|   | 09. Promover acciones para el mejoramiento de la cobertura vegetal y para la conservación de los suelos, con el objeto de evitar la sedimentación en los principales cuerpos de agua (laguna madre y grandes presas). | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|   | 12. Promover la reutilización de las aguas tratadas.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente, para su reutilización.   |
|   | 13. Evitar los procesos de contaminación del agua superficial y subterránea, producto de las actividades productivas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán procesos que contaminen el agua superficial y subterránea en el sitio.   |
|   | 15. Promover el saneamiento de las aguas contaminadas y su reutilización  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente, para su reutilización.   |
|   | 19. Promover el uso de abonos orgánicos en áreas agrícolas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no será utilizado con fines agrícolas.  |
|   | 21. Promover acciones de remediación en sitios contaminados (minas, jales, canteras, entre otros).  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen actividades de remediación en sitios contaminados.   |
|   | 26. Crear y/o fortalecer los centros de compostaje municipal.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |



| OBJETIVOS.   | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|--|--|--|
| <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>             |  |  |
|  | 47. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 63. Promover la utilización de especies nativas en la restauración de caminos y áreas perimetrales a las instalaciones de las actividades extractivas. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades extractivas.   |
|  | 66. Promover la utilización de los controles biológicos de las plagas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|  | 73. Capacitar en materia ambiental a los municipios.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.                              | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades de siembra en el sitio.  |
|  | 76. Identificación y difusión de las prácticas adecuadas para la restauración de los sitios degradados.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen actividades de restauración de sitios degradados.  |
|  | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existe indicio de afectación en los suelos impactados.   |
|  | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 92.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
|  | 94.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
|  | 97.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.  |
| <b>03. Detener la fragmentación de los ecosistemas para mantener el flujo de especies en regiones similares.</b> | 28. Promover la conservación de espacios con vegetación forestal en las zonas de aprovechamiento productivo.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de aprovechamiento forestal en el sitio.  |
|  | 29. Fortalecer y extender los programas que inciden sobre el control de incendios, plagas y enfermedades.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 31. Mantener y extender las áreas de pastizales nativos o endémicos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|  | 34. Fomentar la conservación del matorral espinoso tamaulipeco, de los mezquiales y el matorral submontano.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|  | 35. Promover la conectividad entre parches de vegetación para establecer corredores biológicos que   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |



| <b>OBJETIVOS.</b> | <b>CRITERIOS.</b>   | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|-------------------|---|--|
|                   | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>                                      |  |
|                   | faciliten la movilización y dispersión de la vida silvestre.  |  |
|                   | 36. Promover que la producción de carbón vegetal utilice madera proveniente de plantaciones forestales.                                   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades de producción de carbón.   |
|                   | 37. Promover la reforestación con especies nativas y con obras de conservación de suelos.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|                   | 38. Promover la reforestación con especies adecuadas para la recuperación de zonas riparias.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de recuperación de zonas riparias.  |
|                   | 39. Promover que la reforestación considere los escenarios de cambio climático.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|                   | 43. Recuperar las poblaciones de fauna acuática nativa mediante la restauración de las condiciones de los ecosistemas acuáticos.          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizará restauración de ecosistemas acuáticos.  |
|                   | 45. Generar sistemas de información que permitan la prevención de riesgos meteorológicos, geológicos y antropogénicos.                    | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región.          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|                   | 62. Minimizar el impacto de las actividades productivas sobre los ecosistemas frágiles de la región (MET, etc.).                          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán dichas actividades en el sitio.  |
|                   | 64. Promover el manejo adecuado de residuos sólidos mediante la construcción de rellenos sanitarios y otras tecnologías idóneas.          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 65. Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías para evitar la dispersión de polvos provenientes de las actividades de extracción. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades.   |
|                   | 69. Promover la capacitación de los productores locales para el establecimiento de plantaciones forestales.                               | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades.   |
|                   | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.                 | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|                   | 79. Elaboración de estudios que actualicen y afinen los coeficientes de agostadero, considerando alternativas de diversificación.         | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades.   |



| OBJETIVOS. | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|------------|--|--|
|            | <b>L11. PROTEGER LOS ECOSISTEMAS ADYACENTES A LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LAS ZONAS INDUSTRIALES.</b>         |  |
|            | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existe indicio de afectación en los suelos impactados.                                   |
|            | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.                                  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|            | 90. Crear programas de apoyo para incentivar la actividad cinegética y de conservación de la biodiversidad.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades cinegéticas en el sitio.                                    |
|            | 91. Apoyar económica y técnicamente la reconversión agrícola.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades agrícolas en el sitio.                                      |
|            | 92.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
|            | 93.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |

| OBJETIVOS.   | CRITERIOS.  | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|--|---|--|
|  | <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b>            |  |
| <b>01. Promover la elaboración y actualización de los planes y programas de desarrollo urbano que tomen en cuenta la aptitud del territorio.</b> | 01. Promover la captación, tratamiento y monitoreo de aguas residuales (urbanas e industriales).  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplirán con las disposiciones señaladas en la Legislación Ambiental aplicable en materia de residuos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. |
|  | 03. Promover la conservación de la vegetación natural y acciones de conservación de suelos en zonas de recarga, barrancas y cañadas.                                | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen zonas de recarga, barrancas y/o cañadas en el sitio.   |
|  | 10. Controlar el crecimiento urbano, pecuario e industrial en función de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, manteniendo los caudales ambientales. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 11. Impulsar el mantenimiento de las redes de distribución de agua.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 13. Evitar los procesos de contaminación del agua superficial y subterránea, producto de las actividades productivas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán procesos de contaminación de agua superficial y subterránea.   |
|  | 15. Promover el saneamiento de las aguas contaminadas y su reutilización.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por los servicios de la compañía de Agua y Drenaje para su reutilización.  |
|  | 17. Mitigar los procesos de contaminación de los suelos, producto de las actividades productivas.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las obras y actividades se ajustan a las medidas de mitigación que   |



| OBJETIVOS. | CRITERIOS.  | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|------------|---|--|
|            | <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b>  |  |
|            |   | permiten reducir los desequilibrios en el impacto a los suelos.  |
|            | 23. Promover que las áreas verdes urbanas se establezcan sobre suelos con una calidad adecuada.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|            | 27. Promover el establecimiento y mantenimiento de áreas verdes en zonas urbanas (entre 9 y 16 m <sup>2</sup> /habitante).  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 33. En aquellas zonas colindantes a las áreas naturales protegidas de competencia federal, o que se determinen como zonas de influencia de las mismas en los programas de manejo respectivos, privilegiar actividades compatibles con la zonificación y subzonificación de dichas Áreas Naturales Protegidas. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen Áreas Naturales Protegidas en el sitio.  |
|            | 34. Fomentar la conservación del matorral espinoso tamaulipeco, de los mezquiales y el matorral submontano.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|            | 47. Fortalecer el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 48. Promover la creación de un sistema que permita monitorear los impactos de las actividades turísticas y recreativas en Áreas Naturales Protegidas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud que no existen áreas naturales protegidas en el sitio.   |
|            | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|            | 54. Promover el establecimiento de bancos de germoplasma forestal.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 64. Promover el manejo adecuado de residuos sólidos mediante la construcción de rellenos sanitarios y otras tecnologías idóneas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|            | 66. Promover la utilización de los controles biológicos de las plagas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|            | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|            | 76. Identificación y difusión de las prácticas adecuadas para la restauración de los sitios degradados.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de restauración de sitios degradados.   |



| OBJETIVOS.  | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|---|--|--|
|   | <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b>   |  |
|   | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de recuperación de suelos afectados en el sitio.            |
|   | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.      |
|   | 97.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
| <b>02. Conservar las áreas de alta productividad agrícola cercanas a los centros urbanos.</b>               | 10. Controlar el crecimiento urbano, pecuario e industrial en función de la disponibilidad de agua superficial y subterránea, manteniendo los caudales ambientales.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que en el inmueble donde se realizan las obras y actividades no existe caudal ambiental alguno. |
|   | 18. Promover el manejo sustentable del suelo agrícola con prácticas de conservación agronómicas, tales como la labranza mínima o de conservación, incorporación de abonos verdes y rastrojos, rotación de cultivos, entre otros.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de cultivo en el sitio.                                     |
|   | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra y/o cultivo en el sitio.                         |
|   | 66. Promover la utilización de los controles biológicos de las plagas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|   | 67. Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas actividades. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|   | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.                                     |
|   | 88. Impulsar programas de apoyo a proyectos de restauración de ecosistemas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
| <b>03. Evitar el establecimiento de asentamientos humanos y el desarrollo industrial en zonas de riesgo</b> | 04. Fortalecer la prevención de riesgos meteorológicos.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|   | 46. Fortalecer y contribuir al Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua (SINA).   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |



| OBJETIVOS.   | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|--|--|--|
| <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b> |  |  |
| <b>(nivel de amenaza alto y muy alto)</b>  | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|  | 66. Promover la utilización de los controles biológicos de las plagas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|  | 67. Promover la participación de las comunidades y de los pueblos indígenas en el uso, protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en los territorios que les pertenezcan, considerando su conocimiento tradicional en dichas actividades. | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra y/o cultivo en el sitio.   |
|  | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.  |
| <b>04. Mantener las áreas de protección o preservación ecológica establecidas en los planes y programas de desarrollo urbano.</b>                        | 01. Promover la captación, tratamiento y monitoreo de aguas residuales (urbanas e industriales).   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplirán con las disposiciones señaladas en la Legislación Ambiental aplicable en materia de residuos y lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-001-ASEA-2015. |
|  | 03. Promover la conservación de la vegetación natural y acciones de conservación de suelos en zonas de recarga, barrancas y cañadas.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen zonas de recarga, barrancas y/o cañadas en el sitio.   |
|  | 06. Promover el mantenimiento del caudal ambiental en los principales ríos de la región.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|  | 09. Promover acciones para el mejoramiento de la cobertura vegetal y para la conservación de los suelos, con el objeto de evitar la sedimentación en los principales cuerpos de agua (laguna madre y grandes presas).  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no existen lagunas o grandes presas en el sitio.  |
|  | 12. Promover la reutilización de las aguas tratadas.   | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que las aguas residuales son recicladas por la autoridad en materia de Agua y Drenaje competente, para su reutilización.   |
|  | 13. Evitar los procesos de contaminación del agua superficial y subterránea, producto de las actividades productivas.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que en la región dónde se encuentra el inmueble, no presenta cuerpo o corriente de agua alguno en su extensión.   |
|  | 20. Prevenir la erosión eólica a través de la estabilización de los suelos con cobertura vegetal y el establecimiento de cortinas rompe vientos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |



| <b>OBJETIVOS.</b> | <b>CRITERIOS.</b>  | <b>VINCULACIÓN AL PROYECTO.</b>  |
|-------------------|--|--|
|                   | <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b> |  |
|                   | 23. Promover que las áreas verdes urbanas se establezcan sobre suelos con una calidad adecuada.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|                   | 27. Promover el establecimiento y mantenimiento de áreas verdes en zonas urbanas (entre 9 y 16 m <sup>2</sup> /habitante).                               | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 34. Fomentar la conservación del matorral espinoso tamaulipeco, de los mezquiales y el matorral submontano.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|                   | 37. Promover la reforestación con especies nativas y con obras de conservación de suelos.  | Es vinculante con el proyecto, en virtud de que se cumplen las disposiciones y lineamientos establecidos por las autoridades en materia de desarrollo urbano y protección ambiental competentes. |
|                   | 38. Promover la reforestación con especies adecuadas para la recuperación de las zonas riparias.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|                   | 43. Recuperar las poblaciones de fauna acuática nativa mediante la restauración de las condiciones de los ecosistemas acuáticos.                         | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|                   | 45. Generar sistemas de información que permitan la prevención de riesgos meteorológicos, geológicos y antropogénicos.                                   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 51. Impulsar la creación de sistemas silvo-pastoriles con el uso de leguminosas forrajeras, de preferencia nativas de la región                          | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de siembra en el sitio.   |
|                   | 66. Impulsar el desarrollo y aplicación de tecnologías para evitar la dispersión de polvos provenientes de las actividades de extracción.                | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de extracción en el sitio.  |
|                   | 68. Capacitar a los productores en producción acuícola integral.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades acuícolas en el sitio.  |
|                   | 69. Promover la capacitación de los productores locales para el establecimiento de plantaciones forestales.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 74. Realizar programas de educación ambiental para uso adecuado de sitios ecoturísticos.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes.   |
|                   | 75. Identificar los cultivos básicos genéticamente modificados y realizar control y monitoreo de su siembra y producción.                                | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas actividades de cultivo en el sitio.   |
|                   | 77. Elaboración de estudios que fundamenten la incorporación de sitios prioritarios para la conservación/protección como ANP.                            | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que las obras y actividades no serán realizadas en un área natural protegida.   |



| OBJETIVOS. | CRITERIOS.   | VINCULACIÓN AL PROYECTO.   |
|------------|--|--|
|            | <b>L19. PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE REGULACIÓN ECOLÓGICA PARA LA FUNDACIÓN Y CRECIMIENTO DE CENTROS DE POBLACIÓN Y ZONAS INDUSTRIALES.</b> |  |
|            | 79. Elaboración de estudios que actualicen y afinen los coeficientes de agostadero, considerando alternativas de diversificación.                        | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|            | 81. Elaboración de proyectos específicos de recuperación de suelos de acuerdo al nivel y tipo de afectación.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no serán realizadas dichas actividades en el sitio.   |
|            | 83. Elaborar escenarios y sus impactos de cambio climático en la región.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|            | 85. Impulsar la realización de estudios sobre la ecología de las poblaciones y de diversidad de especies de fauna silvestre.                             | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|            | 87. Determinar la capacidad de carga de los ecosistemas para las actividades productivas que se realicen en la región.                                   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no es atribución del promovente y corresponde a las autoridades competentes. |
|            | 89. Promover el pago de servicios ambientales a los propietarios de terrenos con ecosistemas forestales.   | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que el inmueble no se encuentra inscrito en el programa de pago por servicios ambientales.      |
|            | 90. Crear programas de apoyo para incentivar la actividad cinegética y de conservación de la biodiversidad.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que no se realizarán actividades en materia cinegética.   |
|            | 92.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
|            | 93.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
|            | 94.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |
|            | 95.  | No es vinculante con el proyecto, en virtud de que dicho criterio no existe en el Programa de Ordenamiento Ecológico.                          |

**Ver Anexo I.4.** Figura 12. Unidades de gestión ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca de Burgos.



**II.3 Si la obra o actividad está prevista en un parque industrial que haya sido evaluado por esta Secretaría.**

Al efecto, se precisa que las obras y actividades que se realizarán no se encuentran prevista en un parque industrial que haya sido evaluado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar.



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

### **III. ASPECTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES.**



### **III.1. Descripción general de la obra o actividad proyectada.**

El estudio consiste en la evaluación de la operación y mantenimiento de la estación de servicio "10432 Cumbres Elite". Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 3.

#### **a) Localización del proyecto.**

El sitio en evaluación se localiza en la avenida Paseo de los Leones, No. 501, colonia Cerradas de Cumbres, municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64349.

En el Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 2 se presenta el polígono del sitio en evaluación en coordenadas métricas UTM, Datum WGS 84, Zona 14.

#### **b) Dimensiones del proyecto.**

El inmueble para el proyecto cuenta con una superficie total de 6,656.40 m<sup>2</sup>; ocupando la estación de servicio una superficie de 2,423.55 m<sup>2</sup>, distribuida como se menciona en la tabla III.1. Cuadro de áreas del proyecto.

**Tabla III.1.** Cuadro de áreas del proyecto.

| <b>Área</b>                | <b>m2</b>      |
|----------------------------|----------------|
| Sala de Espera             | 10.13          |
| Administración             | 17.52          |
| Cuarto de Control          | 5.83           |
| Servicio Sanitario Hombres | 14.94          |
| Servicio Sanitario Mujeres | 14.94          |
| Cuarto de Liquidación      | 9.37           |
| Área Comercial             | 181.00         |
| Área Comercial 2           | 0.00           |
| Área de Gasolina           | 255.00         |
| Área de Diésel             | 0.00           |
| Áreas Verdes               | 312.00         |
| Área de Banquetas          | 85.00          |
| Área de Circulación        | 1320.89        |
| Área de Dique              | 117.00         |
| Área de Baños Empleados    | 11.76          |
| Área de Cuarto de Maquinas | 16.60          |
| Área de Cuarto de Sucios   | 5.48           |
| Área de Almacén            | 36.93          |
| Cuarto Eléctrico           | 9.16           |
| <b>Total</b>               | <b>2423.55</b> |

Ver Anexo III.1. Plano del Proyecto.



**c) Características del proyecto.**

En la Estación de Servicio se lleva a cabo la venta al por menor de gasolinas Magna y Premium, así como Diésel, además se tendrán exhibidores para la comercialización de aceites, lubricantes, aditivos, anticongelantes, etc.

La Estación de Servicio cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno para gasolina Magna con capacidad de 100,000.00 litros, y un tanque compartido para gasolina Premium y Diésel de 100,000.00 litros, distribuidos de la siguiente manera: 60,000.00 litros de Diésel y 40,000.00 litros Premium.

El sitio cuenta con una isla, la isla cuenta con de cuatro dispensarios, de los cuales dos poseen cuatro mangueras para cada tipo de gasolina (magna y premium) en cada posición de carga, mientras los otros dos dispensarios tienen seis mangueras dos para las gasolinas y diésel en cada posición de carga.

Durante la operación de la estación de servicio se lleva a cabo la descarga del producto del autotank al tanque de almacenamiento de combustibles, almacenamiento de combustibles, despacho de producto al vehículo del usuario, venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc., mantenimiento de instalaciones, recolección y disposición de residuos.

Como parte de los proyectos asociados se tienen oficinas, cuarto de máquinas, cuarto de control, cuarto de sucios, cuarto eléctrico, baños, tienda de conveniencia, bodega y una cisterna de agua de 10 m<sup>3</sup>. Ver Anexo III.1. Plano del Proyecto.

La estación de servicio se encuentra construida y operando desde el 5 de agosto del 2010, y cuenta con el permiso para expendio de petrolíferos número PL/2157/EXP/ES/2015, el cual tiene una vigencia de 30 años contados a partir del 01 de enero de 2016. Ver Anexo I.1. Documentación legal del predio – Permiso de expendio de petrolíferos. Ver Anexo III.2. Fotografías relativas a las condiciones del sitio en evaluación.

**d) Indicar el uso actual del suelo en el sitio seleccionado.**

Actualmente en el sitio en evaluación se encuentran las construcciones correspondientes a la estación de servicio. Ver Anexo III.2. Fotografías relativas a las condiciones del sitio en evaluación.

Las colindancias que presenta el área en evaluación son las siguientes:



**Tabla III.2.** Colindancias del sitio en evaluación.

| Punto Cardinal | Colindancia                                  |
|----------------|--|
| Norte          | Fraccionamiento habitacional                 |
| Sur            | Ave. Paseo de los Leones                     |
| Este           | Predio sin uso aparente.                     |
| Oeste          | Ave. Monte Everest y Predio sin uso aparente |


Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 3.

**e) Se realizará un programa de trabajo en el cual se incluya una descripción de las actividades a realizar en cada una de las etapas del proyecto.**

A continuación, se presenta el cronograma de actividades de las etapas en evaluación. Posteriormente se describe cada una de las etapas y actividades que comprenderá el proyecto.

**Tabla III.3.** Cronograma de actividades del proyecto.

| Etapas                    | Actividad   | Duración (Años) |     |    |     |
|---------------------------|---|-----------------|-----|----|-----|
|                           |   | 1               | ... | 24 | ... |
| Operación y mantenimiento | Arribo de autotank a estación de servicio   |                 |     |    |     |
|                           | Descarga del producto a tanque de almacenamiento  |                 |     |    |     |
|                           | Almacenamiento del combustible  |                 |     |    |     |
|                           | Despacho del producto al vehículo del usuario.  |                 |     |    |     |
|                           | Venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc.   |                 |     |    |     |
|                           | Mantenimiento de instalaciones (tuberías, sistema eléctrico, etc.)  |                 |     |    |     |
|                           | Recolección y disposición de residuos   |                 |     |    |     |
| Abandono del sitio        | Información a la autoridad del abandono del sitio.  |                 |     |    |     |
|                           | Desconexión y desarme de equipos.   |                 |     |    |     |
|                           | Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria.  |                 |     |    |     |
|                           | Abandono y/o Extracción de tanque de almacenamiento y tuberías conducción de combustible, recuperación de vapores, etc. |                 |     |    |     |
|                           | Desmantelamiento y demolición de construcciones.  |                 |     |    |     |
|                           | Inspección para verificar las condiciones del predio.   |                 |     |    |     |
|                           | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio   |                 |     |    |     |
|                           | Recuperación de materiales reciclables.   |                 |     |    |     |
|                           | Recolección y disposición final de los residuos.  |                 |     |    |     |

 Periodo de duración de la actividad.

**Etapas de operación y mantenimiento de la estación de servicio.**

El proyecto corresponde a la operación, mantenimiento y abandono de una estación de servicio, en la cual se realiza la venta al por menor de Diésel y gasolinas Premium y Magna, así como la comercialización de aditivos, anticongelantes, aceites, etc. teniéndose como principales actividades las siguientes:



Descarga del producto a tanque de almacenamiento. El personal de la estación de servicio debe realizar esta actividad de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su Anexo 3, numerales 1 y 2; o la normatividad aplicable vigente.

Almacenamiento del combustible. Dentro de las instalaciones se encuentran dos tanques de almacenamiento, uno para gasolina Magna con capacidad de 100,000.00 litros, y un tanque compartido para gasolina Premium y Diésel de 100,000.00 litros, distribuidos de la siguiente manera: 60,000.00 litros de Diésel y 40,000.00 litros Premium.

Despacho del producto al vehículo del usuario. El personal de la estación de servicio debe realizar esta actividad de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su Anexo 3, numerales 3, 4 y 5, o la normatividad aplicable vigente.

Mantenimiento de instalaciones. (tuberías, sistema eléctrico, etc.). Se debe contar con un programa de mantenimiento de las instalaciones y equipos que cumpla los puntos dictaminados en el numeral 7 de la NOM-EM-001-ASEA-2015, o la normatividad aplicable que se encuentre vigente.

Recolección y disposición de residuos. Dentro de las instalaciones se debe contar con contenedores para el depósito de los residuos, los cuales deben ser separados, para su adecuado manejo y disposición, conforme a lo establecido en la legislación ambiental aplicable y vigente.

Operación de proyectos asociados. Como proyectos asociados se tienen oficinas, cuarto de máquinas, cuarto de control, cuarto de sucios, cuarto eléctrico, baños, tienda de conveniencia, bodega y una cisterna de agua de 10 m<sup>3</sup>.

### **Etapas de abandono de sitio.**

Información a la autoridad del abandono del sitio. El propietario de la estación de servicio está obligado a notificar por escrito y con anticipación a las autoridades competentes del abandono y/o retiro definitivo de los tanques de almacenamiento.



Desconexión y desarme de equipos. Durante esta actividad se realizará la desconexión y desarme de equipo y maquinaria de los cuartos de control, maquinaria, eléctrico, etc. En cuanto a la tubería, líneas eléctricas y conexiones de los tanques serán desconectadas y aisladas previamente, antes de iniciar las maniobras.

Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria. Se efectuará el retiro del inmobiliario (escritorios, computadoras, copiadoras, archiveros, etc.) del área de oficinas, así como de equipo y maquinaria que pudiera encontrarse en el cuarto de maquinaria, eléctrico y control.

Abandono y/o Extracción de tanques de almacenamiento y tubería de conducción de combustibles, recuperación de vapores, etc. Se realizará el retiro definitivo de los tanques conforme a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable, en base a los requerimientos de seguridad derivados de un análisis de riesgos, tal como está estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su numeral 7.8., o a la normatividad aplicable que esté vigente en su momento.

Desmantelamiento y demolición de construcciones. Como parte del abandono del sitio se procederá a realizar el desmantelamiento y demolición de las construcciones, utilizando maquinaria pesada.

Inspección para verificar las condiciones del predio: Una vez concluido el desmantelamiento y la demolición de las construcciones se llevará a cabo la inspección de las condiciones del predio, en donde se verificará que el suelo no haya sido afectado con hidrocarburos, ya que en su caso se procedería a realizar análisis que permitirán determinar los procedimientos a seguir, como podrían ser la caracterización, limpieza y/o remediación del sitio.

Limpieza, Caracterización y/o Remediación el sitio. En caso que durante la verificación de las condiciones del sitio se encuentre algún indicio de contaminación, se procederá a realizar muestreos por personal especializado y autorizado, por lo que los resultados del mismo determinarán los procedimientos a seguir.

Recuperación de materiales reciclables: Los residuos generados por el desmantelamiento y demolición de las instalaciones, serán segregados y de acuerdo a sus condiciones se determinará si pueden ser considerados para su reciclaje o reutilización.




Recolección y disposición de residuos: Los residuos generados durante esta etapa serán separados de acuerdo a su composición, retirados y dispuestos de acuerdo a lo establecido en la Legislación y normatividad ambiental aplicables.

Los residuos peligrosos que pudieran generarse durante esta etapa deberán ser recolectados, transportados y dispuestos mediante prestadores de servicio autorizados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y/o la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA). Los residuos peligrosos y de manejo especial se manejarán de conformidad con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento.




**Figura III.1.** Diagrama de flujo del proceso.

**Diagrama de Proceso para descarga del auto tanque al tanque de almacenamiento.**

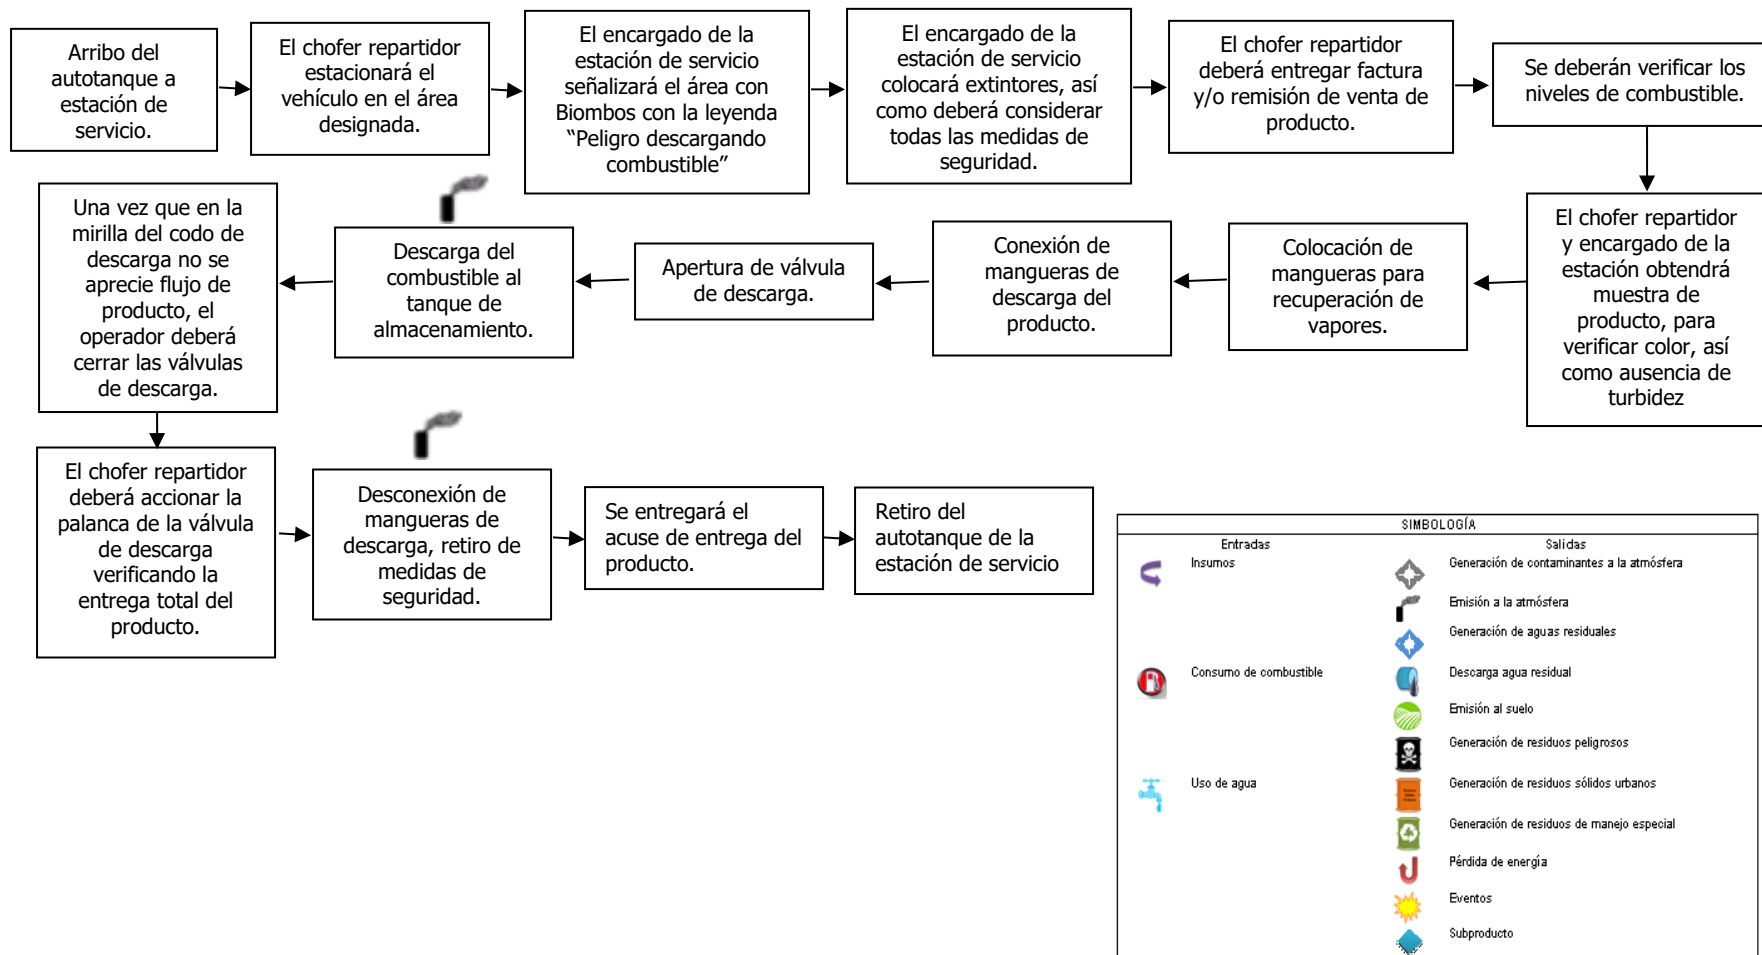




### Diagrama de Proceso para despacho de combustible.

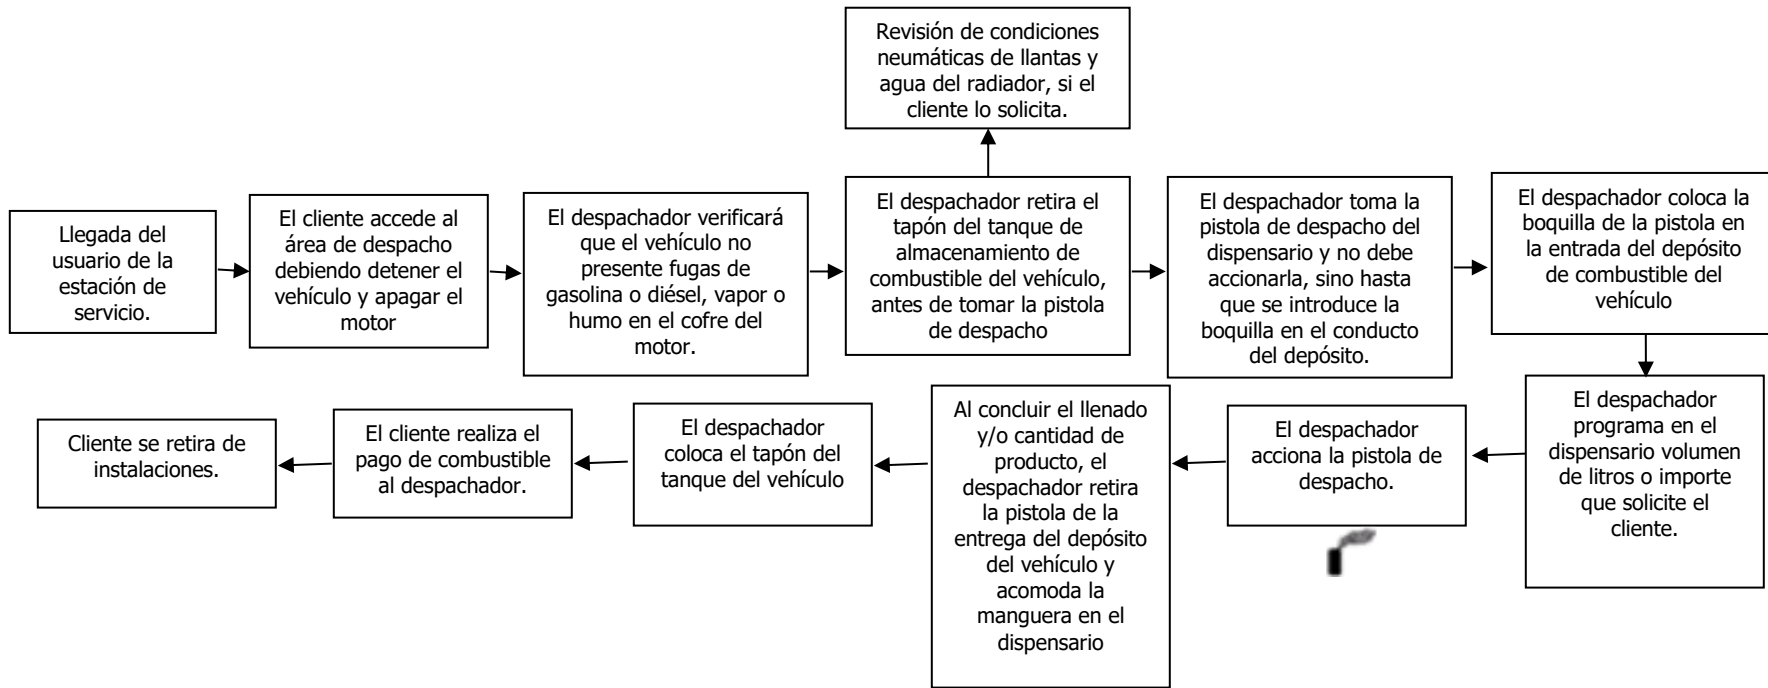


### Diagrama de Proceso para venta de aceites, lubricantes, aditivos, etc.

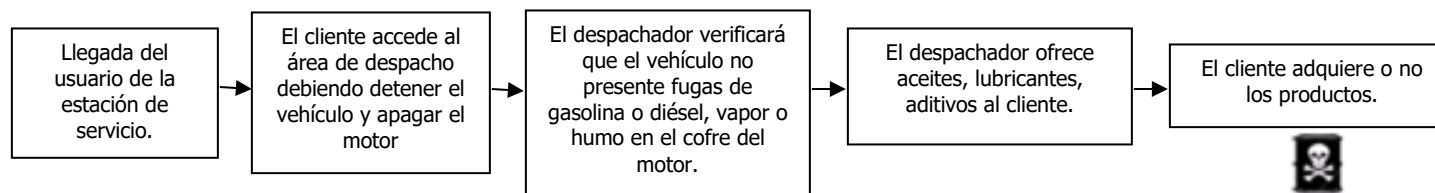



**Diagrama de Proceso Oficinas administrativa.**

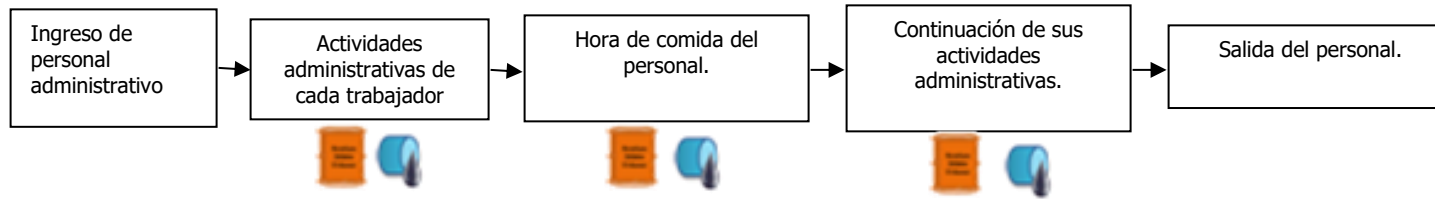



**f) Presentar un programa de abandono del sitio.**

Estimación de la vida útil.

De conformidad a los 30 años de tiempo de vida estipulado para los tanques de almacenamiento subterráneos en la NOM-EM-001-ASEA-2015, y al inicio de operaciones de la estación de servicio, con fecha de 05 de agosto del 2010, se considera que a la estación de servicio le resta un estimado de 24 años de vida útil.

No obstante, la duración del proyecto podrá ser extendida mediante la instalación de tanques de almacenamiento nuevos y el retiro de los tanques actuales, una vez llegado a término su vida útil. Para las actividades de retiro definitivo de tanques de almacenamiento subterráneo se deberán seguir los procedimientos mencionados en el Manual de franquicia PEMEX, numeral 7.6.5 Abandono o retiro definitivo de tanques de almacenamiento enterrados, o la normativa aplicable que la sustituya o reemplace, mientras que la instalación de tanques de almacenamiento nuevos se realizará de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, numeral 5.5. Diseño y construcción de sistemas de almacenamiento, o la normativa aplicable que la sustituya o reemplace.

**III.2. Identificación de las sustancias o productos que van a emplearse y que podrían provocar un impacto al ambiente, así como sus características físicas y químicas.**

Como se estableció anteriormente, dentro de la estación de servicio se realiza la comercialización de combustibles magna, premium y diésel, por lo que a continuación se describen las sustancias, el volumen y el tipo de almacenamiento de los mismos dentro del sitio en evaluación:

**Tabla III.4.** Sustancias que podrían causar impacto al ambiente.

| Tipo de Sustancia | Volumen           | Tipo de almacenamiento                              | Estado físico | No. CAS    | CRETIB  |
|-------------------|-------------------|---|---------------|------------|---------|
| Gasolina Magna    | 100,000.00 litros | Tanque de almacenamiento de doble pared.            | Líquido       | 8006-61-9  | E, I, T |
| Gasolina Premium  | 40,000.00 litros  | Tanque compartido de almacenamiento de doble pared. | Líquido       | 8006-61-9  | E, I, T |
| Diésel            | 60,000.00 litros  |   | Líquido       | 68476-34-6 | T       |



**Tabla III.5.** Características físico químicas de las sustancias que van a emplearse en el sitio en evaluación.

| Características de las sustancias.          | Gasolina Premium   | Gasolina Magna   |
|---|--|--|
| Nombre químico                              | ND   | ND   |
| Nombre comercial                            | Gasolina Pemex Premium   | Gasolina Pemex - Magna   |
| Familia química                             | ND   | ND   |
| Estado físico                               | Líquido  | Líquido  |
| Descripción general del producto.           | Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, olefinas, cicloparafinas y aromáticos que se obtiene del petróleo. | Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. |
| Temperatura de ebullición (°C)              | 70 (temp. Max 10% destilac.)   | 60-70 (máx. 10% destilac.)   |
| Temperatura de fusión (°C)                  | NA   | NA   |
| Temperatura de inflamación (°C)             | Inferior a 0°C   | Inferior a 0 °C  |
| Temperatura de auto ignición (°C)           | Aproximadamente 250 °C.  | Aproximadamente 250 °C   |
| Densidad relativa de vapor (aire=1)         | 3.0 – 4.0  | 3.0 - 4.0  |
| pH  | ND   | ND   |
| Peso molecular                              | ND   | ND   |
| Color                                       | Sin anilina  | Rojo (visual)  |
| Olor  | Característico a gasolina  | Característico a gasolina  |
| Velocidad de evaporación                    | ND   | ND   |
| Solubilidad en agua                         | Insoluble  | Insoluble  |
| Presión de vapor (kPa)                      | 45 – 54 (6.5 – 7.8 lb/pulg <sup>2</sup> )  | Presión de vapor @ 37.8 °C (kPa):<br>54.0 – 79.0 (7.8 – 11.5 lb/pulg <sup>2</sup> ).   |
| % de volatilidad                            | NA   | NNA  |
| Límites de explosividad inferior - superior | 1.3 – 7.1  | 1.3 – 7.1  |
| Gravedad específica 20/4 °C                 | 0.700 – 0.770  | 0.700 – 0.770  |

| Características de las sustancias.     | Diésel.                       |
|--|-------------------------------|
| Nombre químico                         | ND                            |
| Nombre comercial                       | Diésel                        |
| Familia química                        | ND                            |
| Estado físico                          | Líquido                       |
| Descripción general del producto.      | No tiene un registro.         |
| Temperatura de ebullición (°C)         | ND                            |
| Temperatura de fusión (°C)             | ND                            |
| Temperatura de inflamación (°C)        | 45 (mínimo)                   |
| Temperatura de auto ignición (°C)      | 254 – 285 °C                  |
| Densidad (g/m <sup>3</sup> ):          | 0.87 – 0.95                   |
| pH                                     | ND                            |
| Peso molecular                         | ND                            |
| Color                                  | (2.5 máximo) ASTM-D 1500      |
| Olor                                   | Característico a hidrocarburo |
| Velocidad de evaporación               | ND                            |
| Solubilidad del agua @ 20°C (g/100 ml) | 0.0005                        |
| Presión de vapor (kPa)                 | ND                            |



| <b>Características de las sustancias.</b>         | <b>Diésel.</b> |
|---|----------------|
| % de volatilidad                                  | NA             |
| Límites de explosividad inferior - superior       | 0.6 – 6.5      |
| Viscosidad cinemática @ 40°C (mm <sup>2</sup> /s) | 1.9 – 4.1      |

Además, dentro de la estación de servicio se realiza la exhibición y venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc.

### **III.3. Identificación y estimación de las emisiones, descargas y residuos cuya generación se prevea, así como medidas de control que se pretendan llevar a cabo.**

Residuos sólidos. Los residuos sólidos que se generan durante la etapa de operación son papel, cartón, plástico, aluminio, unicel, etc., los cuales serán depositados en recipientes ubicados en las áreas generadoras, estos serán recolectados y podrían ser dispuestos por el servicio de recolección municipal.

Residuos líquidos. Durante el funcionamiento de la estación de servicio, los residuos líquidos que se generan son aguas residuales producto del aseo de las instalaciones y los servicios sanitarios, las cuales son vertidas a la red de drenaje público.

En el área de almacenamiento y dispensarios de la Estación de Servicio se generan aguas aceitosas, las cuales son captadas y conducidas por el sistema de drenaje aceitoso hasta llegar a la trampa de aceites, cuyo contenido es manejado, transportado y dispuesto por un prestador de servicios autorizado, de acuerdo a lo establecido en la legislación y normatividad ambiental aplicables.

Durante el abandono del sitio, los residuos líquidos que pudieran generarse serán los provenientes de los servicios sanitarios, los cuales deberán ser manejados y dispuestos por el arrendador de dicha infraestructura.

Residuos de manejo especial. Si llegara a efectuarse la etapa de abandono del sitio, los residuos de manejo especial que pudieran originarse serán los provenientes de la demolición en general (escombros, láminas, etc.), los cuales deberán ser segregados, almacenados temporalmente y dispuestos con un prestador de servicio para su reuso, reutilización y/o reciclaje.

Residuos peligrosos. En la etapa de funcionamiento de la Estación de Servicio se generan residuos



peligrosos, como envases de lubricantes, aditivos o líquido de frenos, estopas, papel y tela impregnados de aceites o combustible, arena o aserrín utilizado para contener o limpiar derrames de combustibles, lodos extraídos del tanque de almacenamiento, dichos residuos son recolectados temporalmente en tambores de 200.00 litros cerrados herméticamente e identificados con un letrero que alerta y señala su contenido, y almacenados en un cuarto de sucios, cuyo piso está canalizado al sistema de drenaje aceitoso, tal como estipula la NOM-EM-001-ASEA-2015.

De conformidad a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, si el volumen de residuos peligrosos generado por la estación supera los 400.00 kg anuales, se deberá someter a consideración de la Secretaría un Plan de manejo de residuos.

Se debe llevar un manejo integral de los residuos de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Agencia.

*Emisiones a la atmósfera.* El funcionamiento de la Estación de Servicio propicia la generación de emisiones de vapores combustibles al ambiente, durante la descarga del autotanque al tanque de almacenamiento, así como durante despacho del combustible a los vehículos automotores.

Así mismo durante esta etapa, el constante ingreso de vehículos de los usuarios a las instalaciones, propicia las emisiones a la atmósfera.

Durante la etapa de abandono del sitio, las emisiones que pudieran generarse serán las provenientes de la operación de maquinaria y transporte, así como por las actividades de demolición de las construcciones y el retiro y disposición de los residuos, las cuales podrían favorecer la dispersión de material particulado al ambiente.

### **Tecnologías que se utilizarán, en especial las que tengan relación directa con la emisión y control de residuos líquidos, sólidos o gaseosos.**

Dentro del proyecto se cuenta con 2 tanques de almacenamiento subterráneo instalados, éstos son de doble pared (acero y fibra de vidrio) y capacidad de 100,000.00 litros cada uno.



A continuación, se presenta una tabla con las tecnologías con las cuales cuentan los tanques de almacenamiento de la estación de servicio. Ver Tabla III.6. Tecnologías utilizadas en los tanques de almacenamiento.

**Tabla III.6.** Tecnologías utilizadas en los tanques de almacenamiento.

| <b>Tanques de almacenamiento obligatorias</b>       | <b>Tecnología</b>   |
|---|---|
| Doble pared   | Al ser de doble pared los tanques de almacenamiento cuentan con espacio anular, que es un espacio libre entre los contenedores primario y secundario, para contener posibles fugas.   |
| Válvula de sobrellenado                             | La válvula de sobrellenado, que se trata de un accesorio instalado en el tanque de almacenamiento para dar aviso y cortar el suministro al mismo cuando se acerca a niveles peligrosos de petrolíferos, con el fin de evitar derrames.  |
| Bomba sumergible                                    | La bomba sumergible, cuyo motor es a prueba de explosión, se encuentra dentro del tanque de almacenamiento y cuenta con un sistema de paro a control remoto.  |
| Sistema de control de inventarios                   | Sistema de control de inventarios, que cuantifica y emite reportes impresos y en pantalla de las existencias de combustibles y/o agua en los tanques de almacenamiento.   |
| Detección electrónica de fugas en el espacio anular | Detección electrónica de fugas del espacio anular, que es un equipo electrónico que detecta por medio de sensores la presencia de líquidos y vapores de gasolina y diésel en el espacio anular del tanque.  |
| Dispositivo para la purga                           | El dispositivo de purga se trata de un accesorio que permite la succión de agua y sedimentos del tanque de almacenamiento que se lleguen a almacenar en el fondo del tanque a causa de la condensación.   |
| Recuperación de vapores fase I                      | Durante la carga de los tanques de almacenamiento se utilizará el sistema de recuperación de vapores fase I, que consiste en un conjunto de accesorios, tuberías, mangueras y conexiones especialmente diseñados para recuperar los vapores de hidrocarburos producidos por la operación de transferencia de gasolina del autotanque al tanque de almacenamiento. |
| Entrada hombre                                      | Entrada hombre, que permite el acceso al interior del tanque para procedimientos de limpieza y mantenimiento.   |
| Venteo normal                                       | El sistema de venteo normal consiste en una tubería que termina en una válvula de presión/vacío para el caso de gasolina, y que libera los gases explosivos generados del manejo de los hidrocarburos, y que se encarga de liberarlos de manera segura.   |
| Pozo de observación                                 | El sistema de venteo normal consiste en una tubería que termina en una válvula de presión/vacío para el caso de gasolina, y que libera los gases explosivos generados del manejo de los hidrocarburos, y que se encarga de liberarlos de manera segura.   |

La Estación de Servicio tiene un sistema de drenaje de aguas aceitosas, conformado por tuberías, una trampa de aceites y accesos con rejillas, los cuales se localizan en el área de dispensarios, almacenamiento y cuarto sucio, cada uno con pendiente del 1% hacia la red. En la trampa de aceites se captan los



hidrocarburos que se derraman, estos residuos son recolectados y dispuestos por una empresa especializada y autorizada para su tratamiento y/o disposición final.

**FUENTE:** PEMEX. 2008. *Capítulo 7 Operación, mantenimiento, seguridad y protección al ambiente. En Manual de franquicia PEMEX. México, D.F. Consulta en línea.*



### **III.4. Descripción del ambiente y, en su caso, la identificación de otras fuentes de emisión de contaminantes existentes en el área de influencia del proyecto.**

#### **a) Representación gráfica del área de influencia.**

En el Anexo III.1. Anexo cartográfico – Figura 4 se incluye el plano del sitio del proyecto y su área de influencia.

#### **b) Justificación del Área de influencia.**

El Área de Influencia se define como: El ámbito geográfico donde se presentarán de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales (Entrix, 20004); al respecto, es importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los impactos es un proceso técnico complejo de realizar, para entender esto, debemos tener plenamente claro el concepto de impacto ambiental que es definido como una alteración, benéfica o adversa, en el medio o en un componente del medio, consecuencia de una actividad o acción (Conesa, 1997).

En consecuencia, la delimitación del área de influencia estaría dada por el alcance geográfico de los impactos o efectos en uno o varios componentes del entorno natural o social; así cuando se tienen efectos o impactos dominados por fenómenos naturales de transporte de contaminantes (dispersión de material particulado), como es el caso de la contaminación hídrica o atmosférica, la determinación del área de influencia se vuelve un limitante técnica a la hora de realizar el Informe Preventivo de Impacto Ambiental.

Para delimitar el área de influencia se decidió tomar como referencia la distancia mínima de separación entre una estación de servicio y alguna instalación de riesgo igual o mayor, estipulada en la NOM-EM-001-ASEA-2015 como 100.00 metros a partir del límite del predio, resultando en un área de aproximadamente 52,358.83 m<sup>2</sup>. Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 4.

#### **c) Identificación de atributos ambientales.**

##### **Aspectos abióticos**

##### ***Clima.***

- Tipo de clima.

Basándonos en la clasificación de Köppen modificada por Enriqueta García para la República Mexicana, señala que el área de influencia y el sitio en evaluación tienen un tipo de clima "**BS1hw**", correspondiente a Semiárido, semicálidos, temperatura media anual mayor de 18 °C, temperatura del mes más frío menor



de 18 °C, temperatura del mes más caliente mayor de 22 °C Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual.

Para obtener la información climatológica del sitio en evaluación y su área de influencia se consultó el Servicio Meteorológico Nacional, cuya estación climatológica no. 19061 "Topo chico", ubicada en la latitud: 25°43'05" N y longitud 100°19'21" W, con una altura de 550.00 msnm, es la más cercana al predio que cuenta con información del periodo 1981 – 2010, a una distancia aproximada de 6.60 km, registrándose lo siguiente:

Temperatura.

La estación climatológica registró una temperatura media anual de 22.4 °C, teniéndose como temperatura máxima media anual 29.0 °C y temperatura mínima media anual de 15.8 °C, en la tabla III.6 se desglosan las temperaturas registradas en la estación climatológica cercana al sitio en estudio.

**Tabla III.7.** Temperaturas registradas en la Estación Climatológica más cercana al sitio del proyecto.

| Estación Topo chico 19061<br>Temperatura (°C) | MES  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|   | Ene  | Feb  | Mar  | Abr  | May  | Jun  | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  | Anual |
| Máxima normal                                 | 20.5 | 22.8 | 27.3 | 30.4 | 33.2 | 35.2 | 35.5 | 35.7 | 31.7 | 28.4 | 25.7 | 21.9 | 29.0  |
| Media normal                                  | 14   | 16.1 | 19.9 | 23.3 | 26.6 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 25.9 | 22.6 | 19.1 | 15.4 | 22.4  |
| Mínima normal                                 | 7.5  | 9.3  | 12.5 | 16.2 | 20   | 22   | 22.1 | 22   | 20.2 | 16.8 | 12.5 | 8.9  | 15.8  |

**Fuente:** CONAGUA, Estación climatológica 19061 "Topo chico" (1981-2010).

Precipitación.

La precipitación normal anual registrada en la estación climatológica, en el período 1981 – 2010, fue de 566.80 mm, en cuanto al mes con mayor precipitación fue agosto con 353.00. En la Tabla III.7. se muestra la precipitación normal registrada en la estación climatológica más cercana al sitio del proyecto.

**Tabla III.8.** Precipitación registrada en la estación climatológica más cercana al sitio del proyecto.

| Estación Topo chico 19061<br>Precipitación (mm) | MES   |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
|   | Ene   | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul   | Ago   | Sep    | Oct   | Nov   | Dic   | Anual  |
| Normal  | 29.70 | 17.50 | 22.00 | 40.20 | 65.50 | 47.30 | 38.00 | 58.60 | 160.60 | 53.80 | 15.60 | 18.00 | 566.80 |

**Fuente:** CONAGUA, Estación climatológica 19061 "Topo chico" (1981-2010).



### ***Geología y geomorfología***

- Características litológicas del área.

El sitio en estudio y su área de influencia tienen suelo de tipo aluvial, conforme a lo determinado en la Carta Geológica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico - Figura 5.

*Aluvión.* El término aluvión se utiliza para describir a los sedimentos depositados por corrientes de agua al ocurrir cambios bruscos de pendientes y velocidad de las aguas, cuando éstas llegan a superficies relativamente llanas.

**FUENTE:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2005. *Guía para la interpretación de cartografía – Geología.*

### Características geomorfológicas.

El área de influencia y el sitio en evaluación se encuentran dentro de la Provincia Fisiográfica "Sierra Madre Oriental", subprovincia "Sierras y Llanuras Coahuilenses" y sistema de topofomas conformado por "Bajada con Lomerío", de acuerdo a los datos vectoriales elaborados por el INEGI.

- Características del relieve.

En base al Modelo Digital de Elevación G14C25, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), establecen que el predio y su área de influencia se encuentran entre los 681.00 msnm y 701.00 msnm. Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 6.

- Presencia de fallas y fracturamientos.

El área de influencia y el sitio en estudio no presentan fallas, ni fracturas, esto conforme a lo establecido en la Carta Geológica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000.00, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 5.

- Susceptibilidad de la zona a riesgos geológicos:

*Sismos.* De acuerdo a los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), no se presentan sismos dentro del sitio en evaluación, así como de su área de influencia.



*Deslizamientos.* De acuerdo al Atlas de Riesgos para el estado de Nuevo León, el predio donde se ubica la estación de servicio, NO presenta riesgos de deslizamiento.

*Derrumbes.* De acuerdo al Atlas de Riesgos para el estado de Nuevo León, el predio donde se ubica la estación de servicio, NO presenta riesgos de deslizamiento.

*Actividad volcánica.* En el municipio de Monterrey, estado de Nuevo León no existe actividad volcánica alguna.

### ***Suelos.***

- Tipos de suelo.

El tipo de suelo presente en el sitio en estudio y su área de influencia es Rendzina + Litosol textura media (**E+I/2**), esto conforme a lo establecido en la Carta Edafológica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 7.

### ***Hidrología superficial y subterránea***

- Recursos hidrológicos localizados en el área de estudio.

El sitio del proyecto y su área de influencia se localizan en la Región Hidrológica RH24 "Bravo-Conchos", dentro de la Cuenca B "Río Bravo-San Juan" y específicamente en la subcuenca c "Río Pesquería".

- Embalses y cuerpos de agua.

De acuerdo al Conjunto de Datos Vectoriales de la carta G14C25 para el municipio de Garza García, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se observa que, en el predio, así como en su área de influencia no atraviesan corrientes de agua de ningún tipo. Ver anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 8.

El área de influencia y el sitio en evaluación presentan un coeficiente de escurrimiento de 00.00 a 05.00%, el cual es la relación del caudal que fluye sobre el terreno y las unidades hidrogeomorfológicas que integran la cuenca, según lo establecido en el Mapa Digital de México V6.1, desarrollado por el INEGI.



### Análisis de la calidad de aguas

No se cuenta con registros de la calidad de las aguas superficiales, ni subterráneas.

### Zonas inundables

De conformidad al Atlas de riesgo para el estado de Nuevo León, en su plano de riesgo hidrológico, dentro del sitio del proyecto y su área de influencia no existen riesgos hidrometeorológico. Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 9.

- Hidrología subterránea.

El área de influencia y el sitio en estudio se encuentra sobre Material no consolidado con rendimiento medio (7m), la cual es una unidad constituida principalmente por suelos, arenas, gravas, conglomerados y/o tobas arenosas mal compactadas que presentan permeabilidad media o alta, con buena capacidad para almacenar agua debido a su buena porosidad producto de su grado de cementación. Las obras de explotación existentes en esta unidad tienen rendimiento entre 10 y 40 litros por segundo.

**FUENTE:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2012. *Guía para la interpretación de cartografía hidrológica.*

### **Aspectos bióticos.**

#### ***Vegetación terrestre.***

El sitio en evaluación y su área de influencia se encuentran demarcados como No aplicable (Zona Urbana), según lo establecido en los datos vectoriales de uso de suelo y vegetación, serie V, desarrollados por el INEGI. Ver Anexo I.4. Anexo cartográfico – Figura 10.

#### Tipos de vegetación en el predio.

Como se mencionó anteriormente, en el sitio en evaluación se encuentran las construcciones correspondientes a la estación de servicio, por lo que la única vegetación presente en el predio es la que se encuentra en las áreas verdes designadas.

En cuanto al área de influencia, al estar en el medio de una zona en creciente urbanización del municipio de Monterrey, se observaron en su mayoría especies de ornato y de la comunidad vegetal matorral submontano. Ver Tablas III.9 y III.10.



**Tabla III.9.** Listado de vegetación observada en el sitio del proyecto.

| <b>Especie</b>                  | <b>Nombre común</b> | <b>Estatus NOM-059</b> |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Quercus virginiana</i>       | Encino              | -                      |
| <i>Parkinsonia aculeata</i>     | Retama              | -                      |
| <i>Pennisetum alopecuroides</i> | Pasto cola de zorro | -                      |
| <i>Cordia boissieri</i>         | Anacahuita          | -                      |

**Tabla III.10.** Listado de vegetación observada en el área de influencia del proyecto.

| <b>Especie</b>                 | <b>Nombre común</b> | <b>Estatus NOM-059</b> |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| <i>Washingtonia filifera</i>   | Palma               | -                      |
| <i>Cupressus sempervirens</i>  | Cipres              | -                      |
| <i>Syagrus romanzoffiana</i>   | Palma coco plumoso  | -                      |
| <i>Prosopis laevigata</i>      | Mezquite            | -                      |
| <i>Diospyros texana</i>        | Chapote             | -                      |
| <i>Leucophyllum frutescens</i> | Cenizo              | -                      |

Listado de especies en el predio, señalando aquellas que se encuentren en la NOM-059- SEMARNAT-2010 y su estatus en la misma.

Ni el sitio en evaluación ni su área de influencia presentan vegetación mencionada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental – Especies Nativas de México de flora y fauna silvestre – Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2010.

### **Fauna.**

En el sitio en evaluación no se observaron ejemplares de fauna, esto debido a su ubicación en el medio de la zona urbana del municipio de Monterrey.

Listado de Fauna observada y/o prevista para el predio. Señalar aquellas que se encuentren dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y su estatus en la misma.

Dentro del sitio en estudio y su área de influencia no se encontraron especies de fauna enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental – Especies Nativas de México de flora y fauna silvestre – Categoría de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre de 2010.



**d) Funcionalidad.**

El sitio del proyecto y su área de influencia abarcan una zona densamente urbanizada, carente de componentes ambientales que provean de un servicio de relevancia al ecosistema.

En cuanto a servicios sociales, el área de influencia abarca una zona comercial y habitacional, sobre una vialidad urbana primaria, donde la estación de servicio cumple el rol de suministrar a la población con los combustibles que necesita.

**e) Diagnóstico ambiental.**

La estructura del sistema ambiental en el sitio está constituida por un conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que actúan entre sí con los individuos y su comunidad. Este sistema se encuentra sub-constituido a su vez por dos subsistemas, el medio físico y el medio socioeconómico.

Los elementos y procesos del Medio Físico se proyectan en tres subsistemas:

- Medio inerte: con los componentes aire, suelo y agua.
- Medio biológico: vegetación terrestre y fauna.
- Medio perceptual; paisaje.

El subsistema socioeconómico está conformado por las estructuras y condiciones sociales, histórico-culturales y económicas del área de influencia. Estas sustentan un grupo de parámetros o factores ambientales que subsecuentemente están conformados por diversos componentes del medio ambiente. A continuación, se presenta el análisis de los componentes ambientales observados en el sitio del proyecto y su área de influencia.

*Análisis de los componentes ambientales.*

En el predio del proyecto, el clima es **BS1hw**, semiárido, semicálido, que, de acuerdo a la estación climatológica 19061 "Topo chico", ubicada en la latitud: 25°43'05" N y longitud 100°19'21" W, con una altura de 550.00 msnm, durante el período 1981-2010 se presentó una temperatura media anual de 22.4 °C y una precipitación media de 566.80 mm.



El predio designado para el proyecto se encuentra localizado en la Provincia Fisiográfica "**Sierra Madre Oriental**", subprovincia "**Sierras y Llanuras Coahuilenses**" y sistema de topoformas conformado por "**Bajada con Lomerío**".

El terreno donde se desarrollará la obra, geológicamente, está clasificado como **aluvión**.

El predio del proyecto se localiza sobre suelo de **E+I/2** "Rendzina + Litosol con textura media".

El proyecto estación de servicio "10432 Cumbres Elite" se planea llevar a cabo en el municipio de Monterrey, Nuevo León, ubicándose en la Región Hidrológica **RH24 "Bravo - Conchos"**, la cuenca hidrológica en la que se localiza el predio es denominada **24B "río Bravo – San Juan"**, sobre la subcuenca **24-c "río Pesquería"**.

De acuerdo a los datos vectoriales proporcionados por el INEGI, en el predio, así como en su área de influencia no atraviesan corrientes de agua de ningún tipo.

De acuerdo al Atlas de Riesgo para el estado de Nuevo León y al Mapa Digital de México V 6.1, no existen riesgos geológicos de importancia en la zona del proyecto.

En cuanto a riesgos hidrológicos, dentro del sitio del proyecto y su área de influencia no existen este tipo de riesgos, esto de conformidad al Atlas de Riesgo para el estado de Nuevo León.

Se considera que la ejecución del proyecto objeto del presente informe no genera cambios demográficos, sin causar aislamientos de núcleos poblacionales ni cambios culturales entre los habitantes del municipio de Monterrey, Nuevo León.

Los cambios sociales y económicos que se prevén con la ejecución del presente proyecto, se consideran benéficos, al proporcionar empleos permanentes durante su operación y mantenimiento y temporales durante el abandono, proporcionando un servicio necesario en la zona y en concordancia con los Planes de Desarrollo y Ordenamientos Territoriales aplicables al predio y al municipio de Monterrey, Nuevo León.



**f) Representación gráfica.**

En el anexo I.4. Anexo cartográfico y el anexo I.2. Fotografías relativas a las condiciones del sitio en evaluación se encuentran las evidencias gráficas que corroboran lo anteriormente argumentado.

**III.5. Identificación de los impactos ambientales significativos o relevantes y determinación de las acciones y medidas para su prevención y mitigación.**

**a) Método para evaluar los impactos ambientales.**

De conformidad al Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, en su artículo 3, fracción IX, establece que el Impacto ambiental significativo o relevante es: aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.

Debido a la redacción de la fracción IX del artículo 3° del REIA, transcrita anteriormente, al tener una configuración de tipo sintáctico ilativa, conecta de manera obligada a cada supuesto y obliga a considerarlos a todos ellos como elementos que deben satisfacerse para alcanzar su significancia, esto es, un impacto puede obstaculizar algún proceso natural, pero no puede provocar alteraciones a la salud y por ello, no sería un impacto significativo. Ver Tabla III.11.



**Tabla III.11.** Matriz de determinación de impactos significativos.

| N° | IMPACTO AMBIENTAL  | Supuestos establecidos fracción IX del REIA |            |                                  |       |                       |                       |  |                                       | Resultado     |                  |
|----|--|---|------------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|
|    |  | ORIGEN                                      |            | ALTERA                           |       | OBSTACULIZA           |                       |  |                                       | SIGNIFICATIVO | NO SIGNIFICATIVO |
|    |  | Hombre                                      | Naturaleza | Ecosistemas y recursos naturales | Salud | Existencia del hombre | Desarrollo del hombre | Existencia y desarrollo de los demás seres vivos | Continuidad de los procesos naturales |               |                  |
| 1  | Afectación al agua superficial                             | √   | X          | √                                | X     | X                     | X                     | X  | √                                     | X             | √                |
| 2  | Afectación al agua subterránea                             | √   | X          | √                                | X     | X                     | X                     | X  | √                                     | X             | √                |
| 3  | Alteración a las características físico-químicas del suelo | √   | X          | √                                | X     | X                     | X                     | X  | √                                     | X             | √                |
| 4  | Alteración a la calidad del aire                           | √   | X          | X                                | X     | √                     | X                     | X  | X                                     | X             | √                |
| 5  | Generación de fuentes de empleo                            | √   | X          | X                                | X     | X                     | X                     | X  | √                                     | X             | √                |
| 6  | Riesgo   | √   | X          | X                                | √     | √                     | X                     | √  | √                                     | X             | √                |

Teniendo esto en cuenta, se observa que ningún impacto ambiental generado por el proyecto puede ser considerado como significativo de acuerdo a la definición establecida, por lo que, para realizar la identificación y categorización de impactos ambientales ocasionados por el proyecto, se procedió a utilizar la destacabilidad de los mismos.

La metodología utilizada para la identificación de los impactos ambientales utilizada considera en una primera instancia, la matriz de Leopold modificada y en una segunda la evaluación de las interacciones identificadas usando los métodos modificados propuestos por el Instituto de Ecología, A.C. (1999). De esta manera, la técnica comprende las siguientes etapas:

**Indicadores de impacto.**

**Elaboración de una lista de las acciones relevantes que comprende el proyecto.** La primera etapa consistió en sintetizar y ordenar todas las actividades relacionadas con la etapa de operación, mantenimiento y abandono del sitio. Tomando como base dicha información, se elaboró una lista de las actividades principales (tabla III.12).

**Tabla III.12.** Descripción de las acciones.

| Etapa     | Actividades  | Acciones  |
|-----------|--|---|
| Operación | <b>Descarga del producto a tanque de almacenamiento.</b> | El personal de la estación de servicio realiza esta actividad de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su Anexo 3, numerales 1 y 2; o la normatividad aplicable vigente. |



| Etapa                     | Actividades   | Acciones  |
|---------------------------|---|---|
|                           | <b>Almacenamiento de combustible.</b>   | Dentro de las instalaciones se encuentran los tanques de almacenamiento, uno es usado para almacenar diésel, otro para gasolina magna y el último para gasolina premium.  |
|                           | <b>Despacho del producto al consumidor.</b>   | El personal de la estación de servicio realiza esta actividad de conformidad a lo estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su Anexo 3, numerales 3, 4 y 5, o la normatividad aplicable vigente.  |
|                           | <b>Venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc.</b>  | A la llegada del automovilista, el despachador ofrece la venta de lubricantes, aditivos, etc.   |
|                           | <b>Mantenimiento de instalaciones (tuberías, sistema eléctrico, etc.).</b>  | Se debe contar con un programa de mantenimiento de las instalaciones y equipos que cumpla los puntos dictaminados en el numeral 7 de la NOM-EM-001-ASEA-2015, o la normatividad aplicable que se encuentre vigente.   |
|                           | <b>Recolección y disposición de residuos.</b>   | El área cuenta con recipientes para el depósito de los residuos, estos deben ser separados, para su adecuado manejo y disposición, conforme a lo establecido en la legislación ambiental aplicables.  |
| <b>Abandono del sitio</b> | <b>Información a la autoridad del abandono del sitio.</b>   | Una vez que el promovente decida el abandono del sitio, deberá notificar con anticipación y por escrito a las autoridades competentes, sobre el abandono y/o retiro definitivo de los tanques de almacenamiento, tuberías e instalaciones en general.   |
|                           | <b>Desconexión y desarme de equipos.</b>  | Durante esta actividad se realizará la desconexión y desarme de equipo y maquinaria de los cuartos de control, maquinaria, eléctrico, etc. En cuanto a la tubería, líneas eléctricas y conexiones de los tanques de almacenamiento serán desconectados y aislados previamente, antes de iniciar las maniobras.                              |
|                           | <b>Retiro de inmobiliario y equipo.</b>   | Del área de oficinas de la estación de servicio se efectuará el retiro de inmobiliario (escritorios, computadoras, copiadoras, archiveros, etc.), al igual que se realizará el traslado de equipo y maquinaria. En cuanto a la tienda de conveniencia se retirarán el equipo de refrigeración, se desmantelarán los anaqueles, entre otros. |
|                           | <b>Extracción de tanques de almacenamiento y tuberías de conducción de combustible, recuperación de vapores, etc.</b> | Se realizará el retiro definitivo de los tanques conforme a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable, en base a los requerimientos de seguridad derivados de un análisis de riesgos, tal como está estipulado en la NOM-EM-001-ASEA-2015, en su numeral 7.8., o a la normatividad aplicable que esté vigente en su momento.    |
|                           | <b>Desmantelamiento y demolición de construcciones.</b>   | Las edificaciones serán desmanteladas y demolidas empleando maquinaria pesada.  |
|                           | <b>Inspección para verificar las condiciones del predio.</b>  | Un equipo técnico inspeccionará el predio para verificar y detectar posibles indicios de derrames de hidrocarburos.   |
|                           | <b>Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio.</b>   | En caso de que llegarán a presentarse indicios de afectación del suelo, se procederán a que personal capacitado y autorizado, realice muestreos, que por medio de los análisis correspondientes se determinará si se requiere de la limpieza, caracterización y/o remediación del sitio.  |
|                           | <b>Recuperación de materiales reciclables.</b>  | De los residuos generados durante el desmantelamiento de las instalaciones, podrían recuperarse algunos materiales que por sus condiciones podrían ser reciclados o reutilización.  |



| Etapa | Actividades   | Acciones   |
|-------|---|--|
|       | <b>Recolección y disposición final de los residuos.</b> | Los residuos derivados del abandono del sitio serán recolectados, almacenados según su tipo y finalmente dispuestos por prestadores de servicios, de conformidad con las leyes, reglamentos y normas mexicanas aplicables. |

### **Lista de Indicativa de indicadores de impactos.**

**Elaboración de una lista de factores y componentes ambientales.** En esta fase se elaboró el inventario de los factores y componentes ambientales que podrían resultar afectados por la operación, mantenimiento y abandono del sitio en evaluación (tabla III.13).

**Tabla III.13.** Factores y componentes ambientales que podrían ser afectados por el proyecto.

| Factor ambiental | Componente  |
|------------------|---|
| Agua             | Características fisicoquímicas del agua superficial |
|                  | Características fisicoquímicas del agua subterránea |
| Suelo            | Características fisicoquímicas del suelo            |
| Atmósfera        | Calidad del aire                                    |
| Socioeconómicos  | Empleo  |
|                  | Riesgo  |

**Identificación de efectos en el sistema ambiental.** Para identificar los efectos ambientales (positivos y negativos) causados por las diferentes actividades al ambiente, se tomaron en cuenta todas las posibles interacciones, elaborándose la matriz respectiva (Ver Tabla III.14). En ésta, se ordenaron las actividades sobre las columnas y los componentes ambientales sobre los renglones.



**Tabla III.14.** Matriz de Identificación de Impactos Ambientales.

| Etapas               |  | Operación y Mantenimiento                         |                                |  |   |   |                                       | Abandono del sitio                                    |                                  |  |  |   |  |   |                                     |  |
|----------------------|--|---|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|-------------------------------------|--|
| Factores Ambientales | Actividades  | Descarga del producto a tanque de almacenamiento. | Almacenamiento del combustible | Despacho del producto al vehículo del usuario. | Venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc. | Mantenimiento de instalaciones. (tuberías, sistema eléctrico, etc.) | Recolección y disposición de residuos | Información a la autorización del abandono del sitio. | Desconexión y desarme de equipo. | Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria. | Abandono y/o Extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | Desmantelamiento y demolición de construcciones | Inspección para verificar las condiciones del predio | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio | Recuperación de material reciclable | Recolección y disposición final de los residuos. |
|                      | Componentes ambientales                              |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |   |  |   |                                     |  |
| Agua                 | Características físico-químicas del agua superficial | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |
|                      | Características físico-químicas del agua subterránea | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |
| Suelo                | Características físico-químicas del suelo            | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |
| Atmósfera            | Calidad del aire                                     | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |
| Socioeconómico       | Empleo   | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |
|                      | Riesgo   | ■   | ■                              | ■  | ■   | ■   | ■                                     | ■   | ■                                | ■  | ■  | ■   | ■  | ■   | ■                                   | ■  |

■ Impactos Negativos

■ Impactos positivos



## Criterios y metodologías de evaluación.

### Criterios.

Los criterios mencionados fueron valorados de acuerdo a la siguiente escala:

**Asignación de categorías de impacto.** Después de identificar los impactos ambientales relevantes por etapas, se procedió a calificarlos considerando como características principales la magnitud del impacto y la importancia del factor afectado. La matriz fue determinada como una función de los siguientes criterios a los cuales se les asignó escalas para obtener la magnitud del impacto ambiental (tabla III.15).

**Construcción de una matriz cribada de impactos.** La matriz cribada se elaboró con la finalidad de presentar únicamente aquellos impactos que fueron valorados como poco destacables, destacables y/o muy destacables, eliminando las interacciones determinadas como no destacables.

Los factores y componentes ambientales susceptibles de ser afectados, así como las acciones por etapa del proyecto, se integraron con los datos señalados en las tablas III.12 y III.13.

**Tabla III.15.** Criterios y escalas utilizados para obtener la magnitud del impacto ambiental.

| Criterios                             |   | Escala  |  |   |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
|                                       |   | 3   | 6  | 9   |
| <b>Extensión del efecto (E).</b>      | Tamaño de la superficie afectada por una acción.  | <b>Puntual</b> , afectación directa en el sitio donde se ejecuta la acción (superficie del predio).   | <b>Local</b> , si el efecto ocurre hasta una distancia de 2.5 Km del predio.   | <b>Regional</b> , si el efecto se manifiesta a más de 2.5 Km de distancia del predio.   |
| <b>Duración de la acción (D)</b>      | Tiempo durante el cual se lleva a cabo una acción particular.   | <b>Corta</b> , cuando la actividad dura menos de un mes.  | <b>Mediana</b> , la acción dura más de un mes y menos de un año.   | <b>Larga</b> , la actividad dura más de un año.   |
| <b>Continuidad del efecto (Co)</b>    | Frecuencia con la que se produce determinado efecto o presencia del mismo en relación con el tiempo que abarca la acción que lo provoca.          | <b>Ocasional</b> , el efecto puede ocurrir incidentalmente en los ciclos de tiempo que dura una acción intermitente y existen medidas para evitar que la interacción suceda; ocurre una sola vez. | <b>Temporal</b> , el efecto se produce de vez en cuando (incidentalmente) en los ciclos de tiempo que dura una acción intermitente.        | <b>Permanente</b> , el efecto se produce al mismo tiempo que ocurre la acción, pero ésta se lleva a cabo de forma continua, intermitente y/o frecuente. |
| <b>Reversibilidad del impacto (R)</b> | Posibilidad de que el factor afectado pueda volver naturalmente a su estado original, una vez producido el impacto y suspendida la acción causal. | <b>A corto plazo</b> , el impacto puede ser revertido por las actuales condiciones del sistema en un período de tiempo relativamente corto, menos de un año.                                      | <b>A mediano plazo</b> , el impacto puede ser revertido por las condiciones naturales del sistema, pero el efecto permanece de 1 a 2 años. | <b>A largo plazo</b> , el impacto podrá ser revertido naturalmente en un periodo mayor a dos años.  |



| Criterios   |  | Escala  |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | 3   | 6   | 9  |
| <b>Susceptibilidad de medidas de mitigación (M)</b> | Capacidad que existe para aplicar medidas correctivas a un impacto.  | <b>Factibilidad alta</b> , remediable mediante la aplicación de ciertas actividades para contrarrestar en gran medida el impacto identificado.  | <b>Factibilidad media</b> , implica la ejecución de determinadas actividades para remediar el impacto, con incertidumbre de éxito.                                  | <b>Factibilidad baja</b> , La potencialidad de remediar el impacto ambiental es de nula a baja.  |
| <b>Intensidad del impacto (I)</b>                   | Nivel de aproximación a los límites permisibles en las Normas Oficiales Mexicanas cuando esto aplique, o en su defecto, la proporción del stock o de las existencias del componente ambiental afectado en el área de estudio que son afectadas por el impacto. | <b>Mínima</b> , si los valores de la afectación son menores al 50% del límite permisible por la normativa aplicable o si las existencias afectadas son menores al 24% del total disponible en el área de estudio. | <b>Moderada</b> , cuando la afectación alcanza valores equivalentes a más del 50% respecto al límite permisible o si son afectadas entre 25-49% de las existencias. | <b>Alta</b> , cuando la afectación rebasa los valores permisibles indicados en la NOM aplicable o si la afectación es superior al 50% de las existencias de la región. |
| <b>Certidumbre (C)</b>                              | Grado de probabilidad de que ocurra el impacto.  | <b>Poco probable</b> , la probabilidad de que ocurra una <i>determinada afectación puede ser factible bajo condiciones imprevistas o extraordinarias</i> .  | <b>Probable</b> , cuando la actividad implica riesgos potenciales, aunque el efecto podría variar dependiendo de las condiciones del proyecto o del ambiente.       | <b>Muy probable</b> , la probabilidad de ocurrencia del impacto es casi segura, determinada por la experiencia en otros proyectos del mismo giro.                      |

**Metodologías de evaluación y justificación de la metodología seleccionada** Una vez identificadas las acciones del proyecto y los componentes del ambiente que serán impactados, se generará una matriz de importancia la cual nos permitirá obtener una valoración cualitativa, sobre los impactos esperados y poder así valorar su importancia.

Después de hacer la matriz de impactos ambientales destacables, se determinará la importancia de cada efecto, usando la metodología y criterios del modelo de identificación de impactos ambientales, que propone el Instituto de Ecología, A.C. (1999), el cual se explica de manera breve a continuación.

Dicho método considera que los impactos ambientales pueden tener varios atributos, a los cuales se les asigna un símbolo, así como una cifra de acuerdo a su importancia, mismos que se transcriben enseguida.

La metodología considera los valores asignados a los siete criterios de cada una de las interacciones identificadas y aplicando la siguiente ecuación, se obtuvo la magnitud del impacto (**MI**) para cada



interacción.

$$MI = 1/63 (E + D + Co + R + C + M + I)$$

A los valores resultantes se les asigna la categoría de magnitud de impacto (**MI**) de acuerdo a la siguiente clasificación; el origen de la escala de valoración es 0.333 debido a que es el valor más bajo que puede tener este índice:

Bajo = 0.333 a 0.555

Moderado = 0.556 a 0.777

Alto = mayor a 0.778 y hasta 1.000 (valor máximo)

Para estimar la Importancia del componente ambiental afectado (**IC**), se consideraron siete criterios de importancia, en ellos se involucran los aspectos relativos a la parte abiótica, biótica y paisajística, así como a la económica y social (tabla III.16). Dividiendo el número de aspectos ambientales en los que se considera que el componente ambiental influye, entre los siete criterios de importancia valorados.

**Tabla III.16.** Criterios tomados para obtener la importancia del componente ambiental afectado (IC).

| Criterios |  |
|-----------|--|
| 1         | Valor económico o comercial  |
| 2         | Valor biológico (biodiversidad, conservación, naturalidad, endemismo, rareza)                                |
| 3         | Importancia para el funcionamiento del ecosistema regional   |
| 4         | Valor estético, paisajístico o cultural  |
| 5         | Porcentaje de afectación sobre la abundancia o disponibilidad del componente ambiental en el área de estudio |
| 6         | Valor para la calidad de vida de los pobladores locales  |
| 7         | Calidad e integridad del componente ambiental  |

Con base en los valores obtenidos, se realizó la asignación de categorías de importancia del componente ambiental:

Poco relevante = menor a 0.334

Relevante = 0.334 a 0.666

Muy relevante = mayor a 0.666

Finalmente, se procede a obtener la significancia del impacto (**S**) de cada interacción mediante la siguiente fórmula:

$$S = MI^{(1-IC)}$$



Donde:

S = Significancia del impacto.

MI = Magnitud del impacto.

IC = Importancia del componente ambiental afectado.

Con base en los valores obtenidos para la destacabilidad del impacto (**S**), se asignaron las siguientes categorías; el origen de la escala de valoración es 0.333, debido a que es el valor más bajo que puede tener este índice (tabla III.17).

**Tabla III.17.** Clase de Significancia.

| Clases de significancia        |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Simbología                     | Valor                  |
| <b>Impacto no destacable</b>   | <b>= 0.333 a 0.499</b> |
| <b>Impacto poco destacable</b> | <b>= 0.500 a 0.666</b> |
| <b>Impacto destacable</b>      | <b>= 0.667 a 0.833</b> |
| <b>Impacto muy destacable</b>  | <b>= 0.834 a 1.000</b> |

Posteriormente se evalúan los impactos tomando en consideración los criterios mencionados con anterioridad para determinar la significancia de los impactos ambientales positivos y negativos. Ver Tabla III.18.



**Tabla III.18.** Matriz Cribada.

| Componente Ambiental | Factor Ambiental                                     | Etapas del proyecto       | Acción del proyecto  | E | D | Co | R | M | I | C | MI      | IC      | S              | Significancia |
|----------------------|--|---------------------------|--|---|---|----|---|---|---|---|---------|---------|----------------|---------------|
| Agua                 | Características físico-químicas del agua superficial | Operación y mantenimiento | Descarga del producto a tanque de almacenamiento                   | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>D</b>      |
|                      |  |                           | Almacenamiento del combustible                                     | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Despacho del producto al vehículo del usuario                      | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>D</b>      |
|                      |  |                           | Despacho del producto al vehículo del usuario                      | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>D</b>      |
|                      |  |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 3 | 3 | 9  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  | Abandono del sitio        | Desconexión y desarme de equipo                                    | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Desmantelamiento y demolición de construcciones                    | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio                | 6 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 3 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.42857 | 0.28571 | <b>0.54596</b> | <b>PD</b>     |
|                      | Características físico-químicas del agua subterránea | Operación y mantenimiento | Almacenamiento del combustible                                     | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Mantenimiento de las instalaciones                                 | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  | Abandono del sitio        | Desconexión y desarme de equipo                                    | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |  |                           | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |



| Componente Ambiental | Factor Ambiental                          | Etapa del proyecto        | Acción del proyecto  | E | D | Co | R | M | I | C | MI      | IC      | S              | Significancia |
|----------------------|---|---------------------------|--|---|---|----|---|---|---|---|---------|---------|----------------|---------------|
|                      |   |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 3 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.42857 | 0.28571 | <b>0.54596</b> | <b>PD</b>     |
| Suelo                | Características físico-químicas del suelo | Operación y mantenimiento | Descarga del producto a tanque de almacenamiento                   | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Almacenamiento del combustible                                     | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Despacho del producto al vehículo del usuario                      | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Mantenimiento de las instalaciones                                 | 3 | 3 | 9  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 3 | 3 | 9  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   | Abandono del sitio        | Desconexión y desarme de equipo                                    | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Desmantelamiento y demolición de construcciones                    | 3 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio                | 6 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |   |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 3 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.42857 | 0.28571 | <b>0.54596</b> | <b>PD</b>     |
| Atmosfera            | Calidad del aire                          | Operación y mantenimiento | Descarga del producto a tanque de almacenamiento                   | 6 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |   |                           | Almacenamiento del combustible                                     | 6 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |   |                           | Despacho del producto al vehículo del usuario                      | 6 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |   |                           | Mantenimiento de las instalaciones                                 | 6 | 3 | 6  | 6 | 3 | 6 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |   |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 6 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |



| Componente Ambiental | Factor Ambiental | Etapas del proyecto       | Acción del proyecto  | E | D | Co | R | M | I | C | MI      | IC      | S              | Significancia |
|----------------------|------------------|---------------------------|--|---|---|----|---|---|---|---|---------|---------|----------------|---------------|
|                      |                  | Abandono del sitio        | Desconexión y desarme de equipo                                    | 6 | 6 | 3  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria                        | 6 | 6 | 3  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 6 | 6 | 3  | 6 | 3 | 6 | 3 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Desmantelamiento y demolición de construcciones                    | 6 | 6 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio                | 6 | 6 | 6  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.66667 | 0.28571 | <b>0.74855</b> | <b>D</b>      |
|                      |                  |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 6 | 3 | 6  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
| Socioeconómico       | Empleo           | Operación y mantenimiento | Descarga del producto a tanque de almacenamiento                   | 6 | 3 | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Almacenamiento del combustible                                     | 6 | 6 | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |                  |                           | Despacho del producto al vehículo del usuario                      | 6 | 6 | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc.                      | 6 | 6 | 3  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Mantenimiento de las instalaciones                                 | 6 | 6 | 3  | 3 | 3 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 6 | 3 | 6  | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.52381 | 0.28571 | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  | Abandono del sitio        | Información a la autoridad del abandono de sitio                   | 3 | 3 | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.42857 | 0.28571 | <b>0.54596</b> | <b>PD</b>     |
|                      |                  |                           | Desconexión y desarme de equipo                                    | 6 | 6 | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |
|                      |                  |                           | Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria                        | 6 | 6 | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>      |



| Componente Ambiental | Factor Ambiental | Etapas del proyecto       | Acción del proyecto  | E  | D  | Co | R | M | I | C | MI      | IC      | S              | Significancia  |                |           |
|----------------------|------------------|---------------------------|--|--|--|----|---|---|---|---|---------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|                      |                  |                           | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 6  | 6  | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>       |                |           |
|                      |                  |                           | Desmantelamiento y demolición de construcciones                    | 6  | 6  | 6  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.57143 | 0.28571 | <b>0.67050</b> | <b>D</b>       |                |           |
|                      |                  |                           | Inspección para verificar las condiciones del predio               | 6  | 3  | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>      |                |           |
|                      |                  |                           | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio                | 6  | 3  | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>      |                |           |
|                      |                  |                           | Recuperación de materiales reciclables                             | 6  | 3  | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>      |                |           |
|                      |                  |                           | Recolección y disposición de los residuos                          | 6  | 3  | 3  | 3 | 6 | 3 | 6 | 0.47619 | 0.28571 | <b>0.58863</b> | <b>PD</b>      |                |           |
|                      | Riesgo           | Operación y mantenimiento |  | Descarga del producto a tanque de almacenamiento | 6  | 3  | 6 | 6 | 3 | 6 | 3       | 0.52381 | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>      |           |
|                      |                  |                           |  | Almacenamiento del combustible                   | 6  | 6  | 6 | 6 | 3 | 6 | 3       | 0.57143 | 0.28571        | <b>0.67050</b> | <b>D</b>       |           |
|                      |                  |                           |  | Despacho del producto al vehículo del usuario    | 6  | 3  | 6 | 6 | 3 | 6 | 3       | 0.52381 | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>      |           |
|                      |                  |                           |  | Mantenimiento de las instalaciones               | 6  | 3  | 6 | 6 | 3 | 6 | 3       | 0.52381 | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b>      |           |
|                      |                  | Abandono del sitio        |  |  | Desconexión y desarme de equipo                                    | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 6       | 3       | 0.52381        | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b> |
|                      |                  |                           |  |  | Abandono y/o extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 6       | 3       | 0.52381        | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b> |
|                      |                  |                           |  |  | Desmantelamiento y demolición de construcciones                    | 6  | 6 | 3 | 6 | 3 | 6       | 3       | 0.52381        | 0.28571        | <b>0.63010</b> | <b>PD</b> |
|                      |                  |                           |  |  |  |    |   |   |   |   |         |         |                |                |                |           |

Finalmente se seleccionan los impactos poco destacables, destacables y muy destacables, correspondientes a los impactos positivos y negativos, mismos que se ilustran en la Matriz de significancia (Ver Tabla III.19).



**Tabla III.19.** Significancia de los Impactos Ambientales.

| Simbología                  |   | Operación y mantenimiento                         |                                |  |   |   |                                       | Abandono del sitio                                    |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| <b>D, MD</b>                | <b>Adverso destacable con medida de mitigación</b>      | Descarga del producto a tanque de almacenamiento. | Almacenamiento del combustible | Despacho del producto al vehículo del usuario. | Venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc. | Mantenimiento de instalaciones. (tuberías, sistema eléctrico, etc.) | Recolección y disposición de residuos | Información a la autorización del abandono del sitio. | Desconexión y desarme de equipo. | Retiro de inmobiliario, equipo y maquinaria. | Abandono y/o Extracción de tanque de almacenamiento, tubería, etc. | Desmantelamiento y demolición de | Inspección para verificar las condiciones del predio | Limpieza, caracterización y/o remediación del sitio | Recuperación de material reciclable | Recolección y disposición final de los residuos. |
| <b>d, md</b>                | <b>Adverso destacable sin medida de mitigación</b>      |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| <b>PD</b>                   | <b>Adverso poco destacable con medida de mitigación</b> |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| <b>pd</b>                   | <b>Adverso poco destacable sin medida de mitigación</b> |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| <b>D+</b>                   | <b>Benéfico destacable</b>                              |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| <b>PD+</b>                  | <b>Benéfico poco destacable</b>                         |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| <b>Componente Ambiental</b> |   |   |                                |  |   |   |                                       |   |                                  |  |  |                                  |  |   |                                     |  |
| Agua                        | Características físico-químicas del agua superficial    | PD  | PD                             | PD   |   | PD  | PD                                    |   | PD                               |  | PD   | PD                               |  | PD+   |                                     |  |
|                             | Características físico-químicas del agua subterránea    |   | PD                             |  |   | PD  |                                       |   | PD                               |  | PD   | PD                               |  |   |                                     | PD   |
| Suelo                       | Características físico-químicas del suelo               | PD  | PD                             | PD   |   | PD  | PD                                    |   | PD                               |  | PD   | PD                               |  | PD+   |                                     | PD   |
| Atmósfera                   | Calidad del aire  | PD  | PD                             | PD   |   | PD  | D                                     |   | PD                               | PD   | PD   | PD                               |  | D+  |                                     | PD   |
| Socioeconómico              | Empleo  | PD+   | D+                             | PD+  | PD+   | PD+   | PD+                                   | PD+   | D+                               | D+   | D+   | D+                               | PD+  | PD+   | PD+                                 | PD+  |
|                             | Riesgo  | PD  | D                              | PD   |   | PD  |                                       |   | PD                               |  | PD   | PD                               |  |   |                                     |  |



En resumen, tal como se ilustra en las tablas de significación, el total de impactos ambientales posibles durante las diferentes etapas del proyecto podrían ser 58 impactos, de los cuales se consideran los impactos poco destacables, destacables o muy destacables, desglosándose tal como lo muestra la siguiente tabla:

| <b>Impactos</b> | <b>Núm. de Impactos</b> | <b>%</b>      |
|-----------------|-------------------------|---------------|
| Poco destacable | 50                      | 86.20         |
| Destacables     | 8                       | 13.80         |
| Muy destacables | 0                       | 0             |
| <b>Total</b>    | <b>58</b>               | <b>100.00</b> |

Por etapa del proyecto, se tiene que durante la operación y mantenimiento de la estación de servicio se ocasionarían 27 impactos, y para la etapa de abandono del sitio se causarían 31 impactos, lo cual se desglosa a continuación:

| <b>Etapas / Impactos</b>  | <b>Positivos</b> | <b>Negativos</b> | <b>Total</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Operación y mantenimiento | 6                | 21               | 27           | 46.55         |
| Abandono del sitio        | 12               | 19               | 31           | 53.45         |
| <b>Total</b>              | <b>18</b>        | <b>40</b>        | <b>58</b>    | <b>100.00</b> |

Por grupo, los impactos ambientales que pudieran presentarse en los factores abióticos podrían ser 36 y el factor socioeconómico producirá 22 impactos, tal como se muestra en la siguiente tabla:

| <b>Factores ambientales</b> | <b>Positivos</b> | <b>Negativos</b> | <b>Total</b> | <b>%</b>      |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Agua                        | 1                | 14               | 15           | 25.86         |
| Suelo                       | 1                | 9                | 10           | 17.24         |
| Atmósfera                   | 1                | 10               | 11           | 18.67         |
| Socioeconómico              | 15               | 7                | 22           | 37.93         |
| <b>Total</b>                | <b>18</b>        | <b>40</b>        | <b>58</b>    | <b>100.00</b> |

Por los datos registrados la tabla III.17, la mayor cantidad de impactos se presentan durante el abandono de sitio, aunque la cantidad de impactos destacables es mayor durante la etapa de operación y mantenimiento.

Este análisis permite ubicar cuales son los efectos esperados, que, derivado de la aplicación de la metodología, se trata de efectos negativos pero puntuales que pueden ser mitigables y controlados con las medidas que se propondrán en más adelante.



A continuación, se describen las acciones del proyecto que requieren la implementación de medidas de mitigación y que corresponden a las actividades de preparación de sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio.

***b) Identificación, prevención y mitigación de los impactos ambientales.***

En esta fase de la metodología se describen los impactos ambientales indicados en la matriz cribada, señalando la magnitud de la interacción, importancia del componente ambiental y destacabilidad del impacto identificado, así como las medidas de prevención, mitigación y/o compensación que se recomienda aplicar y que se detallan más adelante en el presente estudio.

**Etapas de operación y mantenimiento de la estación de servicio.**

**Agua.**

Características fisicoquímicas del agua superficial. Si durante la descarga del producto al tanque de almacenamiento, el despacho de combustibles al cliente o el manejo de lubricantes, anticongelantes, aditivos, etc. se presentase un derrame de hidrocarburos, y éste no fuera contenido adecuadamente, los residuos del mismo podrían ser arrastrados por acción de las lluvias, afectando negativamente las características fisicoquímicas de las aguas.

De la misma manera, si al realizar actividades de mantenimiento ocurre el derrame de sustancias peligrosas como pinturas, resinas, aceites, etc. y el accidente no se maneja adecuadamente, éstas podrían ser arrastradas por acción pluvial, afectando la calidad del agua superficial.

Si no se contara con sistema de drenaje de aguas aceitosas, o por alguna razón el mismo no ejerciera su función de manera adecuada, los residuos líquidos provenientes de la zona de almacenamiento y despacho de combustibles, así como del cuarto de sucios y almacén de residuos peligrosos, serían mezclados con la red de drenaje municipal, afectando la calidad de las aguas.

El no tener un manejo y disposición apropiada de los residuos generados, especialmente aquellos considerados como peligrosos (aguas aceitosas, trapos, cartón, papel impregnados de aceites, envases vacíos de aceites, lubricantes, aditivos, etc.) pudiera provocar la dispersión de los mismos y la posible afectación a las propiedades fisicoquímicas de las aguas superficiales.



Características fisicoquímicas del agua subterránea. La calidad del agua subterránea pudiera verse afectada si algún tanque de almacenamiento llegara a presentar fuga y/o derrame, por sobrellenado, deterioro, falta de mantenimiento y esto no fuera manifestado por los equipos de detección, lo que provocaría la infiltración al suelo y posible afectación del agua subterránea.

El no detectar oportunamente el derrame de hidrocarburos durante las actividades de descarga del producto al tanque, despacho al usuario o venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc. podría provocar la dispersión del contaminante a suelos descubiertos, desde donde podría infiltrar hasta afectar las aguas subterráneas de la zona.

De la misma manera, si durante el mantenimiento de las instalaciones ocurriese el derrame de sustancias peligrosas, éstas podrían ser dispersadas hasta alcanzar suelos descubiertos, desde donde podrían infiltrar a los mantos freáticos.

El no tener un manejo y disposición apropiada de los residuos generados, especialmente aquellos considerados como peligrosos (aguas aceitosas, trapos, cartón, papel impregnados de aceites, envases vacíos de aceites, lubricantes, aditivos, etc.) pudiera provocar la dispersión de sus lixiviados y la posible infiltración de los mismos al subsuelo.

### **Suelo.**

Características fisicoquímicas del suelo. Si durante el funcionamiento de la Estación de Servicio no se realizan el mantenimiento preventivo o correctivo a los tanques de almacenamiento y tuberías de conducción, no se monitorean los equipos de detección y/o no se registran los niveles de almacenamiento, podrían presentarse derrames de combustible, lo que pudiera afectar las características físico - químicas del suelo.

El manejo y disposición inadecuada de los residuos peligrosos (aguas aceitosas, trapos, cartón, papel impregnados de aceites, envases vacíos de aceites, lubricantes, aditivos, etc.) pudiera provocar afectación en las características del suelo.



### **Atmósfera.**

Calidad del aire. El constante movimiento de vehículos, tanto de proveedores como de usuarios, ocasionará el incremento de emisiones de gases contaminantes en el área.

Si durante la descarga y despacho de combustible no se contara con sistema de recuperación de vapores, se ocasionaría la propagación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles al medio ambiente.

La falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los vehículos de proveedores de la estación de servicio y el prestador de servicios de recolección de residuos pudieran propiciar la generación de emisiones contaminantes al ambiente.

### **Socioeconómico.**

Empleo. Durante esta etapa se crearán fuentes de empleo permanentes, tanto directos como indirectos, lo cual favorecerá a los habitantes de la zona.

Riesgo. La falta de capacitación del personal para los procedimientos de recepción, descarga y despacho del combustible, así como la falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones podrían ocasionar riesgo por fugas o derrames.

El no contar con recuperadores de vapores durante la recepción y descarga de combustible, así como durante su despacho se propiciará la generación de emisiones de vapores combustibles al ambiente, lo que causaría riesgo por formación de nubes explosivas.

Si durante el almacenamiento del combustible llegase a presentarse una fuga o derrame y esta no fuera manifestada por los equipos de detección se podría generar riesgo en el sitio en estudio.

Durante el almacenamiento se deberá contar con un sistema de venteo normal, que permitirá liberar compuestos orgánicos volátiles de los tanques de almacenamiento, por lo que, de comprometerse la integridad de la tubería se ocasionaría riesgo por liberación inadecuada de gases combustibles, o riesgo de explosión de los tanques en caso de sufrir bloqueo.



### **Etapa de abandono del sitio.**

#### **Agua.**

*Características fisicoquímicas del agua superficial y subterránea.* Si durante las actividades de abandono del sitio, la maquinaria, equipo y unidades de transporte no cuentan con mantenimiento preventivo y/o correctivo, podría generarse el derrame de sustancias peligrosas que, al presentarse lluvias en la zona serían arrastradas o infiltradas, afectando la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.

El no realizar los procedimientos adecuados durante el abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento, tuberías de conducción y/o dispensarios, pudiera provocar derrames de hidrocarburos en el suelo que al llegarse a presentar lluvias en el área podría provocar su arrastre y/o infiltración, lo que afectaría la calidad del agua, tanto superficial como subterránea.

En caso de que durante la etapa de abandono del sitio no se realizará la adecuada disposición de los residuos, especialmente los peligrosos, estos podrían ser dispersados, para posteriormente ser arrastrados o infiltrados al subsuelo por acción pluvial, afectando la calidad del agua superficial y/o subterránea.

#### **Suelo.**

*Características físicas y químicas del suelo.* Si durante la desconexión y desarme del equipo, así como en el abandono y/o extracción del tanque de almacenamiento, tubería, etc., no se realizan las actividades, procedimientos o maniobras adecuadas podrían provocarse derrames de combustibles en el suelo provocándose afectación en las características físico químicas del mismo.

El no tener un adecuado manejo y disposición de los residuos considerados como peligrosos pudiera propiciarse afectación a las características del suelo.

#### **Atmósfera.**

*Calidad del aire.* El uso de maquinaria y transporte provocará la emisión de gases contaminantes al medio ambiente, lo que podría agravarse sin el adecuado mantenimiento preventivo y/o correctivo.

De realizarse la demolición de las construcciones existentes se favorecerá la dispersión de partículas en suspensión al ambiente, además, la estancia prolongada del escombros generado por la demolición de las



construcciones favorecerá la dispersión de polvo y partículas, lo que pudiera afectar la atmósfera circundante al presentarse vientos fuertes en la zona.

Si durante el traslado del escombros a los sitios de disposición, estos no son protegidos con lonas y/o humedecidos, se favorecerá la propagación de polvo y material particulado en suspensión durante su recorrido.

### **Socioeconómico.**

*Empleo.* Durante esta etapa se crearán fuentes de empleo, tanto directos como indirectos, lo cual favorecerá a los habitantes de la zona.

- **Medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales.**

Con el propósito de prevenir y/o mitigar el efecto de los impactos adversos provocados por la preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono de la estación de servicio, se proponen las siguientes medidas de prevención y mitigación.

### **Etapa de operación y mantenimiento de la estación de servicio.**

#### **Agua.**

##### *Características fisicoquímicas del agua superficial.*

- Las instalaciones cuentan con un sistema de drenaje de aguas aceitosas, el cual capta exclusivamente las aguas provenientes de las áreas de despacho y tanques de almacenamiento. Este sistema está conformado por registro, rejillas y trampa de combustible. Las rejillas se encuentran en cada posición de despacho, área de tanques y cuarto sucio, con pendiente hacia el registro del drenaje aceitoso, para después ser almacenadas en una cisterna hasta su manejo adecuado, evitando su dispersión y afectación a aguas superficiales.
- Durante la actividad de descarga del autotank al tanque de almacenamiento de combustible se deben considerar los procedimientos de prevención adecuados, señalización, verificación de las condiciones de accesorios (mangueras, conexión a tierra, etc.), además de la correcta conexión de los accesorios, para prevenir fugas o derrames de hidrocarburos.
- Los tanques de almacenamiento de combustible cuentan con válvula de sobrellenado, lo que previene sobrellenado del tanque y derrame de hidrocarburos.



- El tanque de almacenamiento cuenta con un sistema de control de inventarios que permite saber en tiempo real los volúmenes de combustible en su interior, evitando así sobrellenado y posible derrame de petrolíferos.
- Dentro de las instalaciones se tienen contenedores para el depósito de los residuos sólidos urbanos, los cuales son recolectados, manejados y retirados por un prestador de servicio autorizado.
- Durante esta etapa se generan residuos considerados como peligrosos, los cuales son colocados en recipientes con tapa hermética, identificados, almacenados temporalmente en un sitio específicamente designado y, posteriormente manejados por un prestador de servicios autorizado por las instancias correspondientes.
- Se recomienda la construcción de un cuarto de sucios, para almacenar los residuos peligrosos, el cual deberá contar con acceso restringido, piso impermeable y conexión al drenaje aceitoso.
- En caso de un derrame pequeño de hidrocarburo se debe proceder inmediatamente a cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se deberá represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- El promovente debe registrarse como generador de residuos peligrosos y, en caso de ser necesario, también de manejo especial, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como registrar un Plan para el manejo de los mismos.
- El promovente debe contar con un Sistema de Administración de Riesgos, para identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas de operación de equipos e instalaciones, lo que prevendrá fugas o derrames de hidrocarburos y su posible arrastre por aguas pluviales.

#### Calidad del agua subterránea.

- El contar con tanques de almacenamiento de doble pared, contribuye a la protección contra derrames de combustible al subsuelo y afectación a los mantos freáticos de la zona, al contar con un espacio anular donde captar posibles fugas del tanque primario.
- Los tanques de almacenamiento de doble pared cuentan con un dispositivo de detección electrónica de fugas en el espacio anular, lo cual permite detectar fugas de combustible de la primera pared o la presencia de agua de mantos freáticos, reduciendo el riesgo de afectación al agua subterránea.



- Se cuenta con pozo de observación con sensores instalado, que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo, en caso de ocurrir fugas.
- El dispensario está instalado sobre un contenedor hermético con sistemas de detección electrónica de fuga que, en caso de fuga de petrolíferos, contiene y detecta el derrame.
- Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose fugas de la misma y posible afectación al agua subterránea.
- En caso de producirse un derrame se procederá conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento y las acciones para la remediación, se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, o la que la modifique o sustituya.
- Durante esta etapa se generan residuos considerados como peligrosos, los cuales son colocados en recipientes con tapa hermética, identificados, almacenados temporalmente en un sitio específicamente designado y, posteriormente manejados por un prestador de servicios autorizado por las instancias correspondientes.
- Se recomienda la construcción de un cuarto de sucios, para almacenar los residuos peligrosos, el cual deberá contar con acceso restringido, piso impermeable y conexión al drenaje aceitoso.
- En caso de un derrame pequeño de hidrocarburo se debe proceder inmediatamente a cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se deberá represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- El promovente debe contar con un Sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que pudieran derivar en fallas de los sistemas de control de fugas de los tanques de almacenamiento, previniendo afectación a los mantos freáticos.

### **Suelo.**

#### **Características físico químicas del suelo.**

- El contar con tanques de almacenamiento de doble pared, contribuye a la protección contra derrames de combustible al subsuelo y afectación a los mantos freáticos de la zona, al contar con un espacio anular donde captar posibles fugas del tanque primario.



- Los tanques de almacenamiento de combustible cuentan con válvula de sobrellenado, lo que previene sobrellenado del tanque y derrame de hidrocarburos.
- El tanque de almacenamiento cuenta con un sistema de control de inventarios que permite saber en tiempo real los volúmenes de combustible en su interior, evitando así sobrellenado y posible derrame de petrolíferos.
- Los tanques de almacenamiento de doble pared cuentan con un dispositivo de detección electrónica de fugas en el espacio anular, lo cual permite detectar fugas de combustible de la primera pared o la presencia de agua de mantos freáticos, reduciendo el riesgo de afectación al agua subterránea.
- Se cuenta con pozo de observación con sensores instalados, que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo.
- El dispensario está instalado sobre un contenedor hermético con sistemas de detección electrónica de fuga que, en caso de fuga de petrolíferos, contiene y detecta el derrame.
- Durante la actividad de descarga del autotanque al tanque de almacenamiento de combustible se deben considerar los procedimientos de prevención adecuados, señalización, verificación de las condiciones de accesorios (mangueras, conexión a tierra, etc.), además de la correcta conexión de los accesorios, para prevenir fugas o derrames de hidrocarburos.
- Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose fugas del sistema, lo que ocasionaría afectación de las características fisicoquímicas del suelo.
- El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas de operación de equipos e instalaciones, lo que prevendrá fugas o derrames de hidrocarburos en el suelo.
- En caso de un derrame pequeño de hidrocarburo se procederá inmediatamente a corregir el origen del derrame y cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se deberá represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.
- Dentro de las instalaciones se tienen contenedores para el depósito de los residuos sólidos urbanos, los cuales son recolectados, manejados y retirados por un prestador de servicio autorizado.
- Durante esta etapa se generan residuos considerados como peligrosos, los cuales son colocados en recipientes con tapa hermética, identificados, almacenados temporalmente en un sitio



específicamente designado y, posteriormente manejados por un prestador de servicios autorizado por las instancias correspondientes.

- Se recomienda la construcción de un cuarto de sucios, para almacenar los residuos peligrosos, el cual deberá contar con acceso restringido, piso impermeable y conexión al drenaje aceitoso.
- El promovente debe registrarse como generador de residuos peligrosos y, en caso de ser necesario, también de manejo especial, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como registrar un Plan para el manejo de los mismos.

### **Atmósfera.**

#### **Calidad del aire.**

- Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de recuperación de vapores fase I, el cual debe ser conectado durante la descarga del producto al tanque de almacenamiento, para prevenir la propagación de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.
- Los dispensarios cuentan con sistema de recuperación de vapores fase II, el cual previene la propagación de compuestos orgánicos volátiles durante el despacho del combustible al consumidor.
- Los tanques de almacenamiento poseen un sistema de venteo normal, que permite liberar el exceso de presión interna del tanque, derivada de la generación de compuestos orgánicos volátiles al aumentar la temperatura, de manera segura.
- Los tanques de almacenamiento cuentan con tapa de acero, que evita la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera.
- Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose derrames y emisiones combustibles al ambiente.
- El promovente debe tramitar la Licencia Ambiental Única (LAU), la cual es la autorización en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica que emite la Agencia para las fuentes fijas de jurisdicción federal que se encuentren en operación y que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera del Sector Hidrocarburos para las estaciones de servicio de expendio al público.
- Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única (LAU), emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el promovente deberá presentar la Cédula de Operación Anual (COA), el cual es el instrumento de reporte de las emisiones



y transferencia de contaminantes a la atmósfera, suelo, agua y residuos peligrosos, la cual deberá presentarse cada año posterior al otorgamiento de la licencia.

- El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, con el fin de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la operación de equipo e instalaciones, así como reparar o sustituir equipos o instalaciones que estén dañadas o que no funcionan, lo que prevendrá fugas de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.

### **Socioeconómico.**

#### **Riesgo.**

- El promovente debe contar con un Sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que podrían generar riesgo de derrame de petrolíferos, o incluso incendio o explosión al encontrarse con una fuente de ignición.
- En las áreas con posibles riesgos se cuentan con dispositivos de paro de emergencia, extintores y elementos protectores de acero, así como señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, lo que disminuye el riesgo en el área.
- Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de venteo normal, que se encarga de liberar de manera segura la presión excesiva de los tanques derivada de la acumulación de gases combustibles dentro de los mismos, y originada por cambios ambientales de presión y temperatura.
- La bomba sumergible utilizada para operar los dispensarios de combustible cuenta con un motor a prueba de explosión, y cuenta con un sistema de paro a control remoto.
- Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que alimentan al dispensario, se cuenta con válvulas de corte rápido (shut off) que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.
- Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que despachan petrolíferos, se cuenta con válvulas de corte rápido break away, que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.

### **Abandono del sitio.**

**En caso de suspensión y/o cierre de las instalaciones deberá notificar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.**



### **Agua.**

#### **Características físicoquímicas del agua superficial y subterránea.**

- Durante el abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tuberías, etc., deberán prevenirse derrames de combustibles y/o residuos peligrosos, que pueden ser arrastrados por aguas pluviales o infiltrar a los mantos freáticos.
- Las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tubería, etc., se realizarán por personal capacitado y considerando los procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente, lo que prevendrá derrames de combustible que podrían infiltrar a aguas subterráneas.
- En caso que, durante la realización de la extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tuberías, etc., se encontrasen evidencias de derrames de combustibles, se procederá a realizar los análisis para determinar si se requiere de la limpieza, caracterización y/o remediación del área.
- El retiro, desmantelamiento y la disposición final de los tanques enterrados se hará conforme a lo establecido en la normatividad ambiental aplicable

### **Suelo.**

#### **Características físico química del suelo.**

- Si durante el abandono del sitio alguna unidad de transporte o maquinaria llegara a presentar alguna avería y tuviera que realizarse su mantenimiento en el sitio, deberá colocarse material impermeable o alguno recipiente de recolección, para evitar el derrame de aceites, lubricantes y/o aditivos gastados.
- En caso de que durante las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento llegara a presentarse algún derrame de hidrocarburos, este será inmediatamente contenido, con el fin de evitar afectaciones a las propiedades físico - químicas del suelo.
- Las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tubería, etc., se realizarán por personal capacitado y considerando los procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente, lo que prevendrá derrames de combustible que podría afectar los suelos.
- Si durante la extracción de los tanques de almacenamiento y/o tubería, llegara a observarse evidencia de derrame de hidrocarburos, se realizarán los análisis correspondientes, para determinar



la limpieza, caracterización y/o remediación del sitio, conforme a lo establecido en la legislación y normatividad ambiental aplicables.

### **Atmósfera.**

#### **Calidad del aire.**

- En caso del abandono y/o retiro de los tanques de almacenamiento, se deberá drenar y vaporizar las tuberías conectadas al tanque, de tal manera que queden libres de productos y vapores.
- Se sugiere que el escombros generado por la demolición de las construcciones no permanezca en el sitio por tiempo prolongado, o en su caso sea protegido y/o humedecido, tanto como sea posible, de tal forma que se reduzca la fuga de partículas al ambiente.
- Se sugiere que, durante la descarga de los escombros hacia las unidades de transporte, estos sean vertidos a cortas distancias, lo que disminuirá la dispersión de polvo y partículas en suspensión y la generación de ruido.
- Las unidades que transporten escombros deberán ser cubiertas, lo que reducirá la propagación de material particulado.
- Se sugiere que la maquinaria, equipo y transporte utilizado para la etapa de abandono del sitio se encuentre en buenas condiciones mecánicas, con el fin de disminuir la generación ruido y emisiones de gases contaminantes. Los vehículos deben cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-080-SEMARNAT-1994.
- Si durante la etapa de abandono del sitio llegarán a quedar áreas susceptibles a la erosión, se sugiere su humedecimiento periódico con agua residual tratada, la colocación de grava y/o permitir el desarrollo del estrato herbáceo, como medida de protección al suelo.

#### **c) Procedimientos para supervisar el cumplimiento de las Medidas de Prevención y Mitigación.**

De conformidad a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en su Artículo 13, el promovente debe contar con un programa de administración de riesgos.

### **III.6. Planos de localización del área en la que se pretende realizar el proyecto.**

Para lograr el cumplimiento efectivo de las medidas anteriormente mencionadas, se elaboró un Programa de Vigilancia Ambiental, el cual se incluye en el Anexo III.4.



De conformidad a la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en su Artículo 13, el promovente debe contar con un programa de administración de riesgos.

### **III.7. Condiciones adicionales.**

En el numeral III.5 se presentan las medidas de prevención y mitigación para el presente proyecto, por lo que no se consideran condiciones adicionales para el sitio en evaluación.



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

## **IV. CONCLUSIONES.**



#### **IV. CONCLUSIONES.**

El presente estudio consiste en la evaluación de las etapas de operación, mantenimiento y abandono de sitio de la estación de servicio "10432 Cumbres Elite", ubicada en la avenida Paseo de los Leones, No. 501, colonia Cerradas de Cumbres, municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64349.

El inmueble para el proyecto cuenta con una superficie total de 6,656.40 m<sup>2</sup>; ocupando la estación de servicio una superficie de 2,423.55 m<sup>2</sup>.

La Estación de Servicio cuenta con dos tanques de almacenamiento, uno para gasolina Magna con capacidad de 100,000.00 litros, y un tanque compartido para gasolina Premium y Diésel de 100,000.00 litros, distribuidos de la siguiente manera: 60,000.00 litros de Diésel y 40,000.00 litros Premium.

El sitio cuenta con una isla, la isla cuenta con de cuatro dispensarios, de los cuales dos poseen cuatro mangueras para cada tipo de gasolina (magna y premium) en cada posición de carga, mientras los otros dos dispensarios tienen seis mangueras dos para las gasolinas y diésel en cada posición de carga.

Dentro de las instalaciones se realizará la venta al menudeo de gasolina Magna, gasolina Premium, diésel, además de aceites, lubricantes, aditivos, anticongelantes, etc.

Durante la etapa de operación de la estación de servicio se lleva a cabo la descarga del producto al tanque de almacenamiento de combustibles, el almacenamiento de petrolíferos, despacho de producto al vehículo del usuario, venta de lubricantes, aditivos, aceites, etc., mantenimiento de instalaciones, recolección y disposición de residuos.

Como parte de los proyectos asociados se tienen oficinas, cuarto de máquinas, cuarto de control, cuarto de sucios, cuarto eléctrico, baños, tienda de conveniencia, bodega y una cisterna de agua de 10 m<sup>3</sup>.

La estación de servicio se encuentra construida y operando desde el 5 de agosto del 2010, y cuenta con el permiso para expendio de petrolíferos número PL/2157/EXP/ES/2015, el cual tiene una vigencia de 30 años contados a partir del 01 de enero de 2016. Ver Anexo I.1. Documentación legal del predio – Permiso de expendio de petrolíferos.



La operación de la Estación de Servicio podría causar afectaciones a los factores ambientales, como son cambios en las características fisicoquímicas del agua superficial, subterránea y/o suelo, si los tanques de almacenamiento llegaran a presentar una fuga o derrame y esto no fuera manifestado en los equipos de detección, existiera un mal manejo de los residuos generados, o no se realizaran los procedimientos adecuados durante los movimientos de petrolíferos; también se podrían generar emisiones de compuestos orgánicos volátiles al ambiente si no funcionasen adecuadamente los recuperadores de vapores; finalmente, el constante ingreso de clientes propicia la emisión de gases contaminantes. Sin embargo, se cuenta con las diversas medidas de prevención y mitigación propuestas en el numeral III.5, con las cuales se considera podrían minimizarse los impactos que podrían presentarse.

La correcta ejecución de las recomendaciones establecidas en el presente estudio, mitigan y controlan los posibles impactos ambientales adversos que se estima generarán las actividades de operación, mantenimiento y abandono del sitio, por lo que el promovente deberá dar cabal cumplimiento a las mismas, además de las que dicte la autoridad en la respectiva resolución.

Con respecto al medio socioeconómico, la etapa de operación y mantenimiento supone un riesgo inherente de derrames, incendios y explosiones, debido al manejo de combustibles, riesgo que podría extenderse a la etapa de abandono del sitio si no se realizan las actividades pertinentes para el retiro de tanques de almacenamiento.

Además de esto es importante aclarar que las etapas de operación, mantenimiento y abandono del sitio traen consigo efectos benéficos para la región, al generar empleos permanentes y temporales para la población local, así como crecimiento económico para el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Se enfatiza nuevamente que los efectos negativos que probablemente se producirán en la etapa de operación, mantenimiento y abandono del sitio, son en su mayoría prevenibles y mitigables. Las medidas recomendadas están enfocadas a la protección de los componentes del aire, suelo, agua y al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que regulan las emisiones a la atmósfera, generación de residuos y manejo de sustancias peligrosas.



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

Como conclusión de lo expresado en los párrafos anteriores, se considera que la operación de la estación de servicio, que se ubica en el municipio de Monterrey, estado de Nuevo León, es ambientalmente viable y socialmente factible de acuerdo a los criterios e instrumentos normativos analizados.



## **V. Glosario de términos.**

**Ambiente:** El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

**Agencia.** Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

**Áreas naturales protegidas:** Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley.

**Asentamiento humano:** El establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

**Biota:** Conjunto de flora y fauna de una región.

**Centros de población:** las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente se provean para la fundación de los mismos.

**Conurbación:** la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más centros de población.

**Desarrollo Urbano:** el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

**Ecosistema:** La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;

**Efecto Ecológico Adverso:** Cambios considerados como no deseables porque alteran características estructurales o funcionales importantes de los ecosistemas o sus componentes.

**Informe preventivo:** Documento mediante el cual se dan a conocer los datos generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en los supuestos señalados por el artículo 31 de la Ley o requiere ser evaluada a través de una manifestación de impacto ambiental.

**Impacto ambiental:** Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.



**Impacto ambiental significativo o relevante:** Aquel que resulta de la acción del hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales.

**Infraestructura:** Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera, es decir, aquella realización humana que sirven de soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la organización estructural de una ciudad. (infraestructura del transporte, infraestructuras energéticas, infraestructura de telecomunicaciones, infraestructuras sanitarias, infraestructuras hidráulicas, entre otros).

**Ley:** La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

**Manifestación de impacto ambiental (MIA):** Documento mediante el cual se da a conocer con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo, atenuarlo o compensarlo en caso de que sea negativo.

**Medio Ambiente:** El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.

**Medidas de prevención:** Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para evitar efectos previsibles de deterioro del ambiente.

**Medidas de mitigación:** Conjunto de acciones que deberá ejecutar el promovente para atenuar los impactos y restablecer o compensar las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas.

**Ordenamiento ecológico:** El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos.

**Preservación:** El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales.

**Prevención:** El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente.

**Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental:** El Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (PEIA) es el mecanismo previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) mediante el cual la autoridad ambiental establece las condiciones a que se sujetará la



realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o que puedan rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, con el objetivo de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre los ecosistemas.

**Promovente:** Persona física, moral u organismo de la Administración Pública Federal, estatal y/o municipal que somete al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) los Informes Preventivos.

**Protección:** El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.

**Proyecto:** Conjunto de obras y/o actividades tendientes a la creación de alguna estructura, infraestructura y/o superestructura determinada.

**Residuo:** Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

**Residuos peligrosos:** Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente.

**Resolutivo** (Resolución): Es el acto administrativo emitido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental al finalizar la revisión de los Informes Preventivos, en el cual se determina la procedencia o no del mismo.

**Secretaría:** La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.



## **VI. BIBLIOGRAFÍA.**

- Aguiló. A. M. et al, Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y metodología. Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Medio Ambiente. 5ta. Reimpresión, 2004.
- Cartas Temáticas de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves. Portal de Geo información. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Escala 1: 250,000, 2008.
- Cartas Temáticas de Regiones Hidrológicas Prioritarias. Portal de Geo información. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Escala 1: 4,000,000, 2011.
- Cartas Temáticas de Regiones Terrestres Prioritarias. Portal de Geo información. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Escala 1: 1,000,000, 2008
- Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO). Portal de Geoinformación sobre Biodiversidad del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Consulta en línea.
- Conjunto de Datos Vectoriales de Uso de Suelo y Vegetación, Monterrey G14-07, Serie V, Escala 1: 250,000, INEGI.
- García, Enriqueta 1981. Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen. Talleres de Offset Larios, S.A. Tercera Edición, México, D.F.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 1986. Síntesis Geográfica del Estado de Nuevo León. 1ª Edición, México, D.F.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2004. Guía para la interpretación de cartografía - Edafología.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2005. Guía para la interpretación de cartografía –Geología.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2012. Guía para la interpretación de cartografía - Hidrología.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2015. Guía para la interpretación de cartografía – Uso de suelo y vegetación, serie V.



- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Mapa Digital de México V6.1. Consulta en línea.
- IUSS Grupo de Trabajo WRB. 2007. Base Referencial Mundial del Recurso Suelo. Primera actualización 2007. Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos No. 103. FAO, Roma.
- PEMEX. 2008. Capítulo 7 Operación, mantenimiento, seguridad y protección al ambiente. En Manual de franquicia PEMEX. México, D.F. Consulta en línea.
- Sismología de México. Servicio Sismológico Mexicano. Consulta en línea.
- NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-001-ASEA-2015. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO DE FIN ESPECIFICO Y DE ESTACION DE SERVICIO PARA AUTOCONSUMO, PARA DIESEL Y GASOLINA. Publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 03 de diciembre de 2015.
- PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO. Publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 7 de septiembre de 2012.
- PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA REGIÓN DE LA CUENCA DE BURGOS. Publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 21 de febrero de 2012.
- Carta Hidrológica de Aguas superficiales Monterrey G14-07, Escala 1: 250,000, INEGI.
- Carta Hidrológica de Aguas subterráneas Monterrey G14-07, escala 1: 250,000, INEGI.
- Carta Edafológica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000. INEGI.
- Carta Geológica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000. CETENAL.
- Carta Topográfica Garza García G14C25, Escala 1: 50,000. INEGI.
- Conjunto de Datos Vectoriales Topográficos G14C25, Escala 1: 50,000.
- Conjunto de Datos Vectoriales Red Hidrográfica edición 2.0. Región Hidrográfica Bravo - Conchos, Escala 1: 50,000, INEGI.



### **ANEXO I.3.**

## DOCUMENTACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO.

- Cedula profesional del Responsable de la elaboración del estudio.
- Identificación Oficial del Responsable de la elaboración del estudio.
- Carta responsiva del Prestador de Servicios.





Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

## **ANEXO I.4.**


### **ANEXO CARTOGRÁFICO.**






Proyecto:  
**ESTACIÓN DE SERVICIO "10432 Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de Monterrey, Nuevo León.**


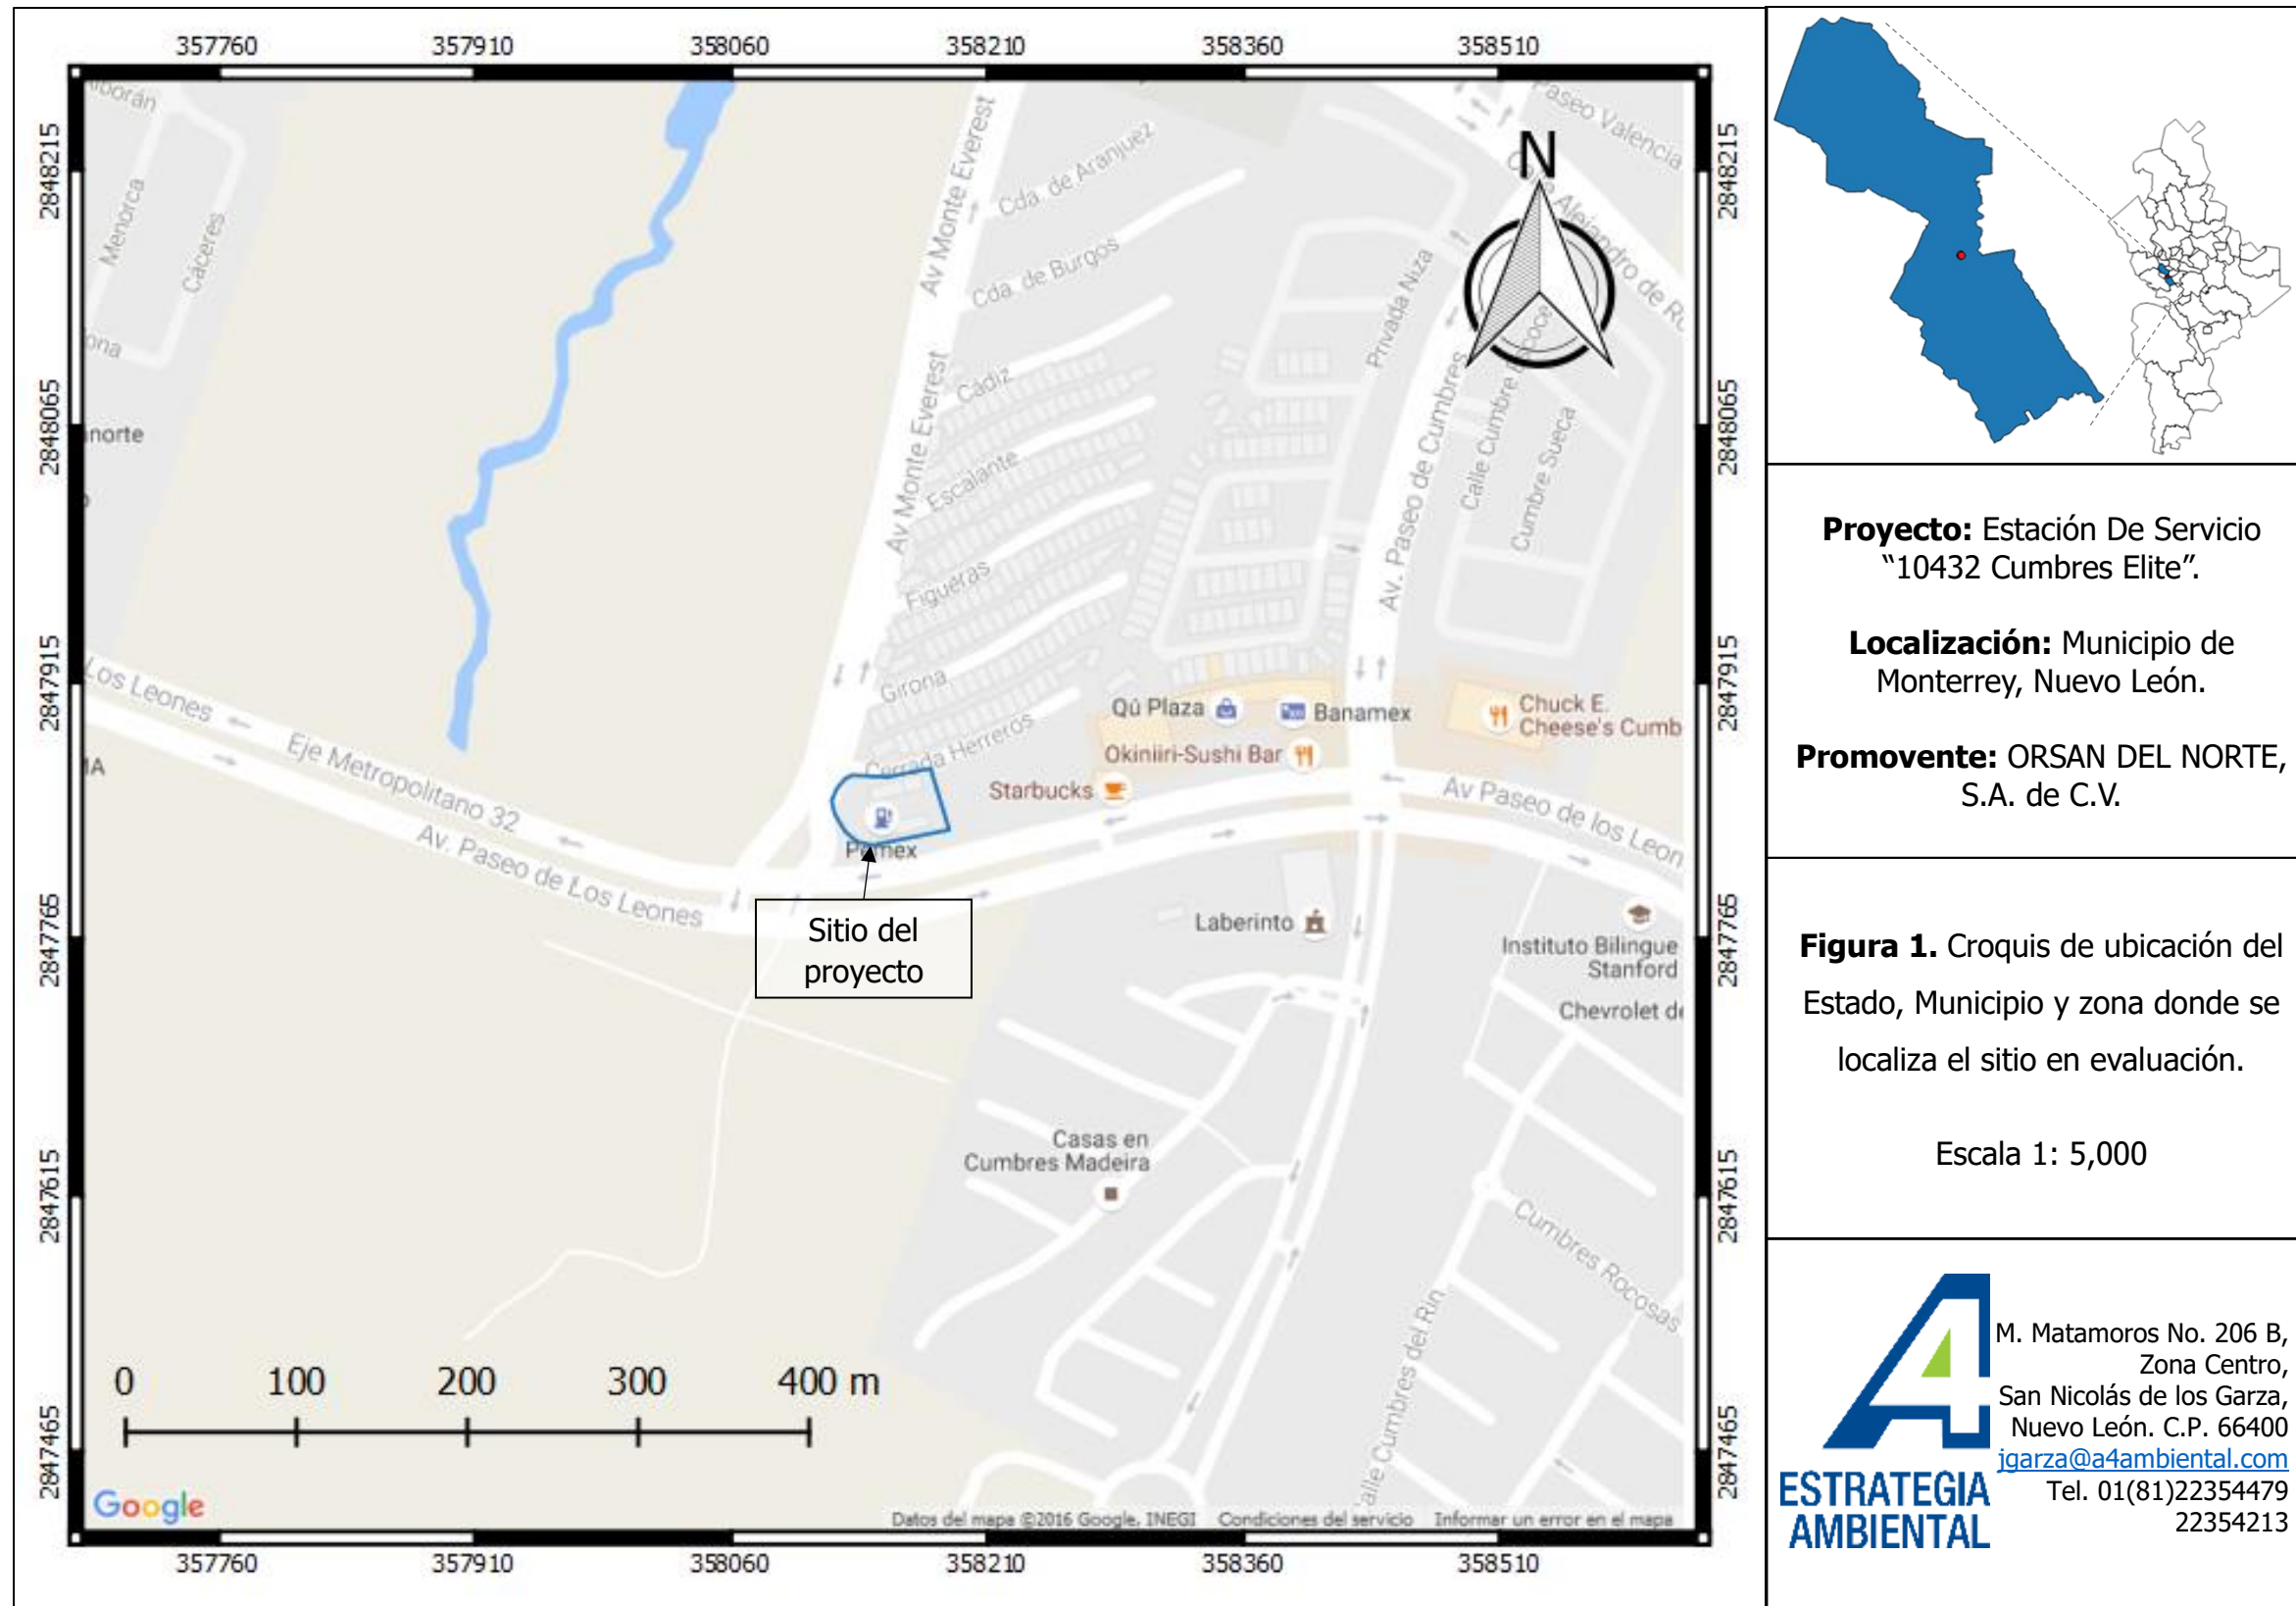


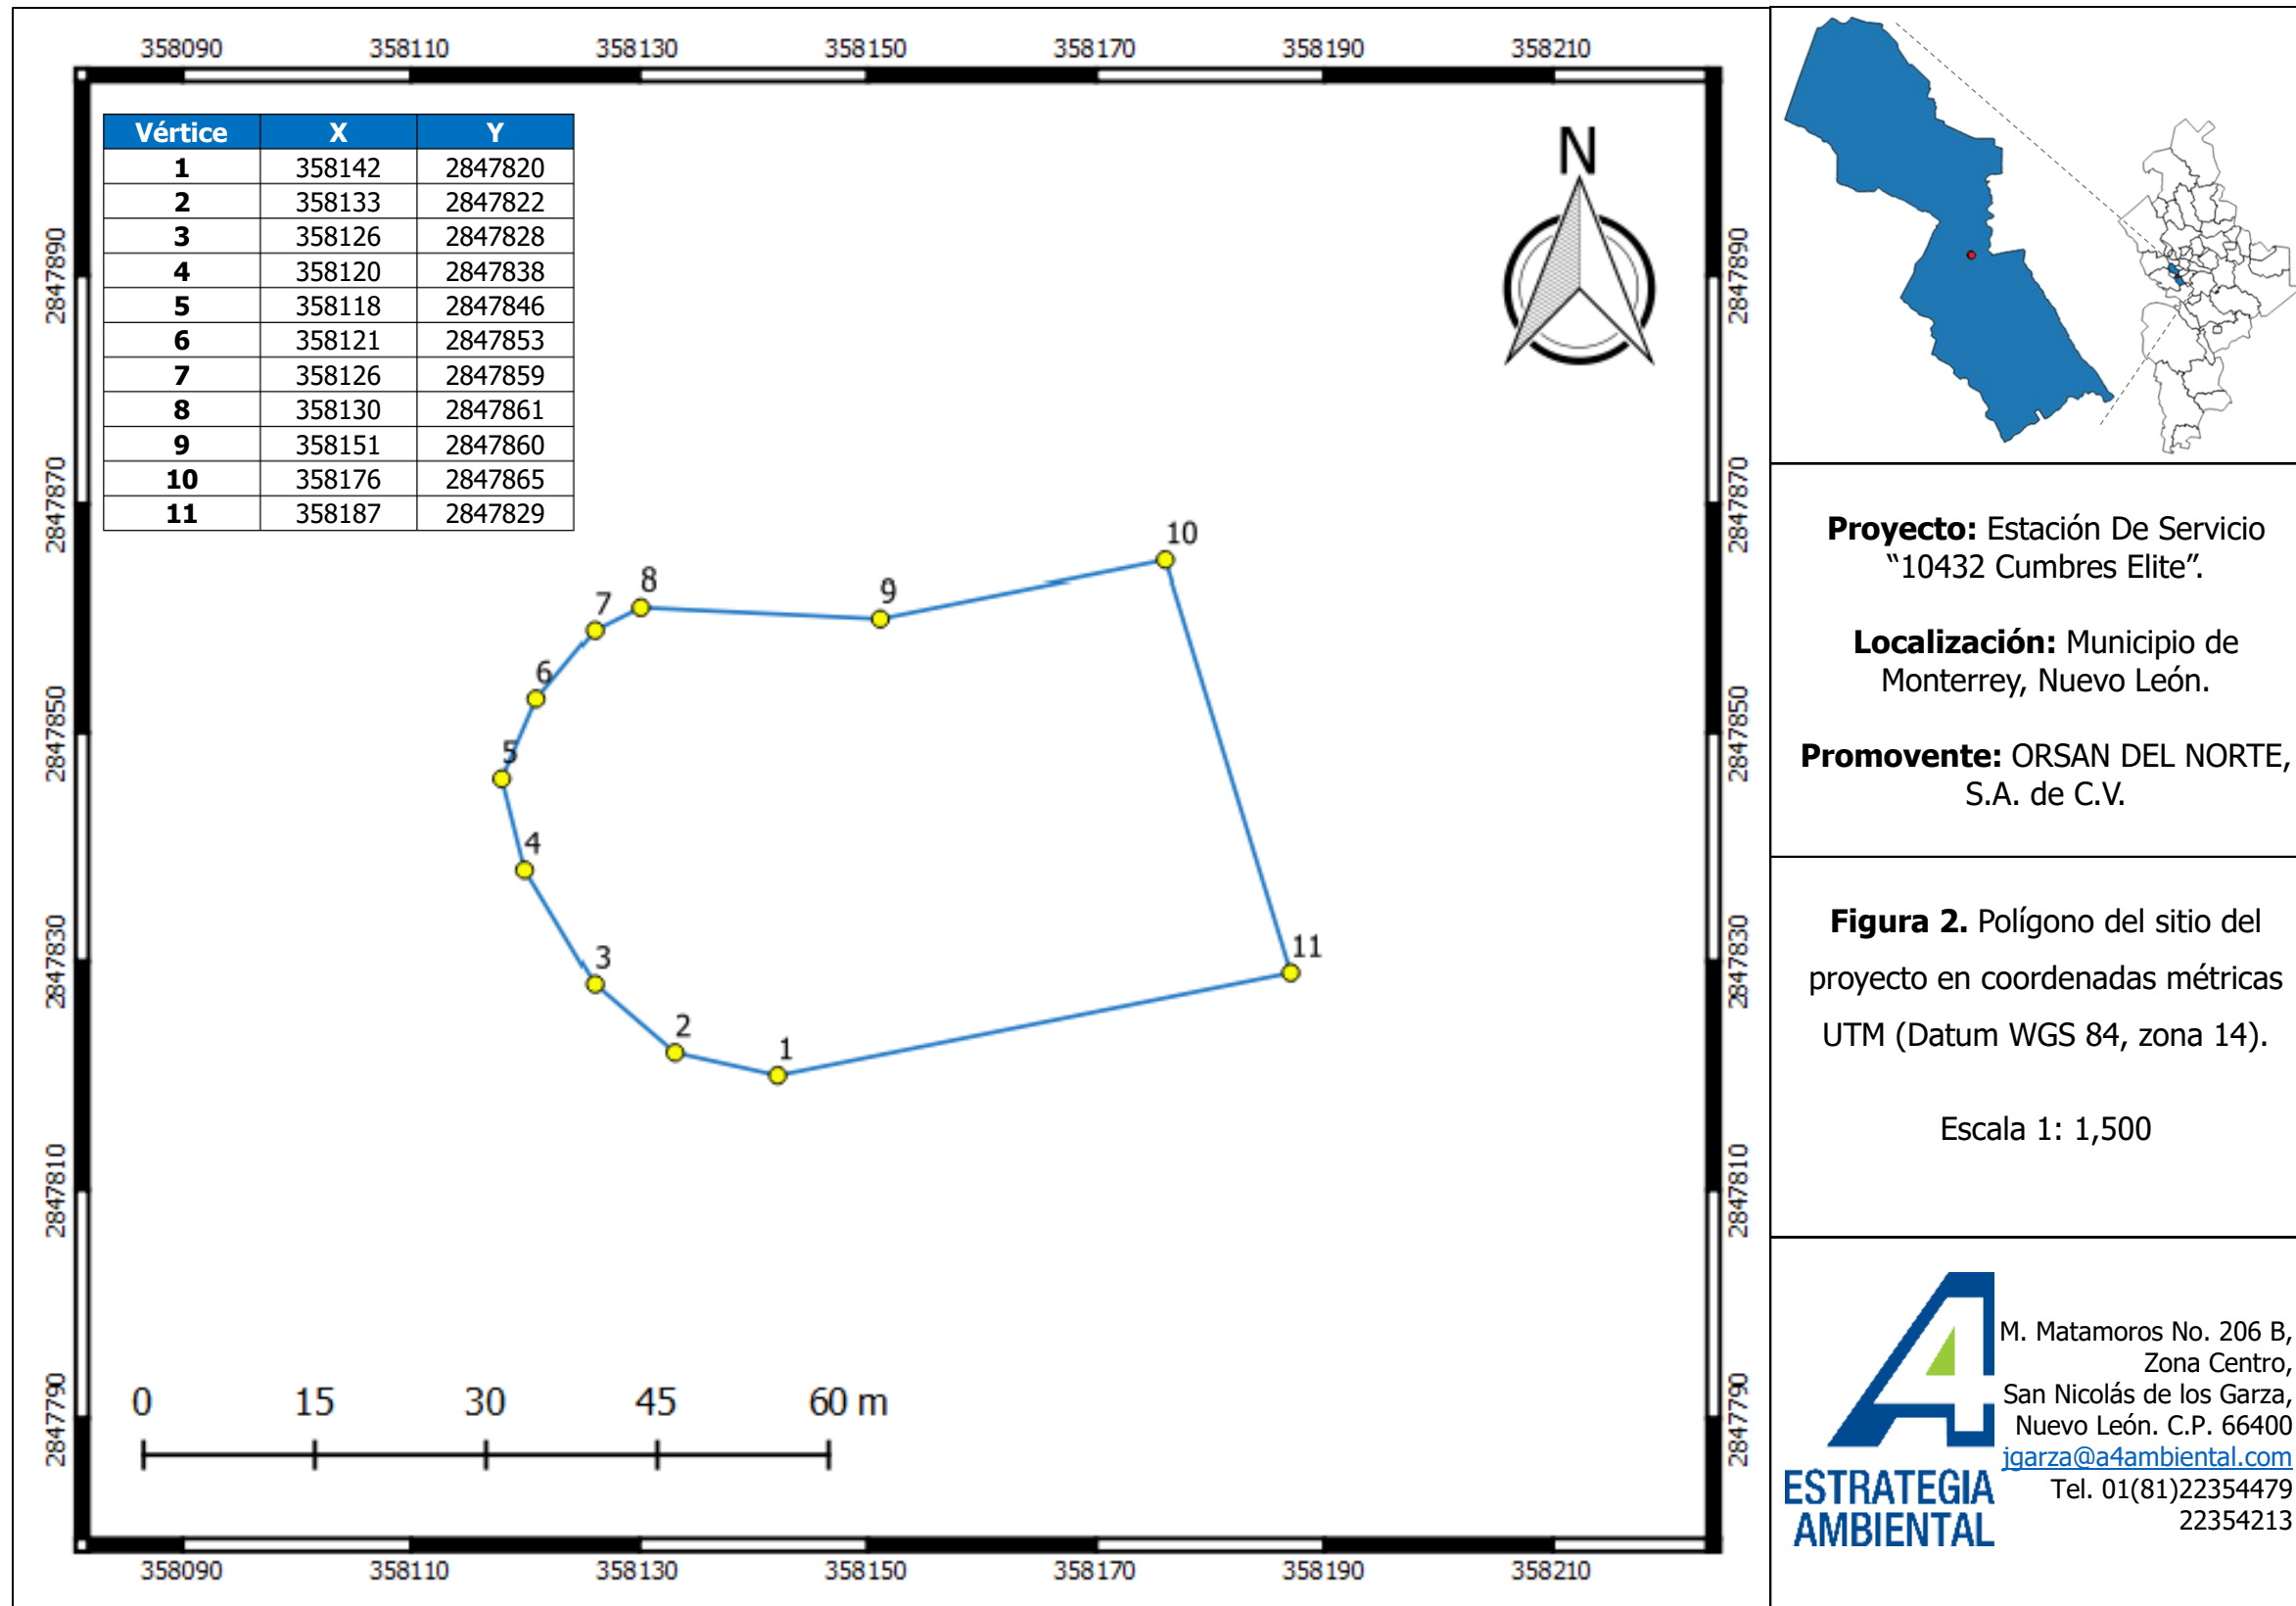



Proyecto:  
**ESTACIÓN DE SERVICIO "10432 Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de Monterrey, Nuevo León.**

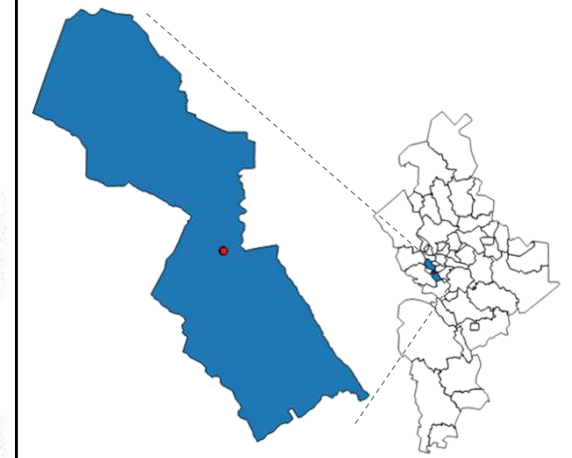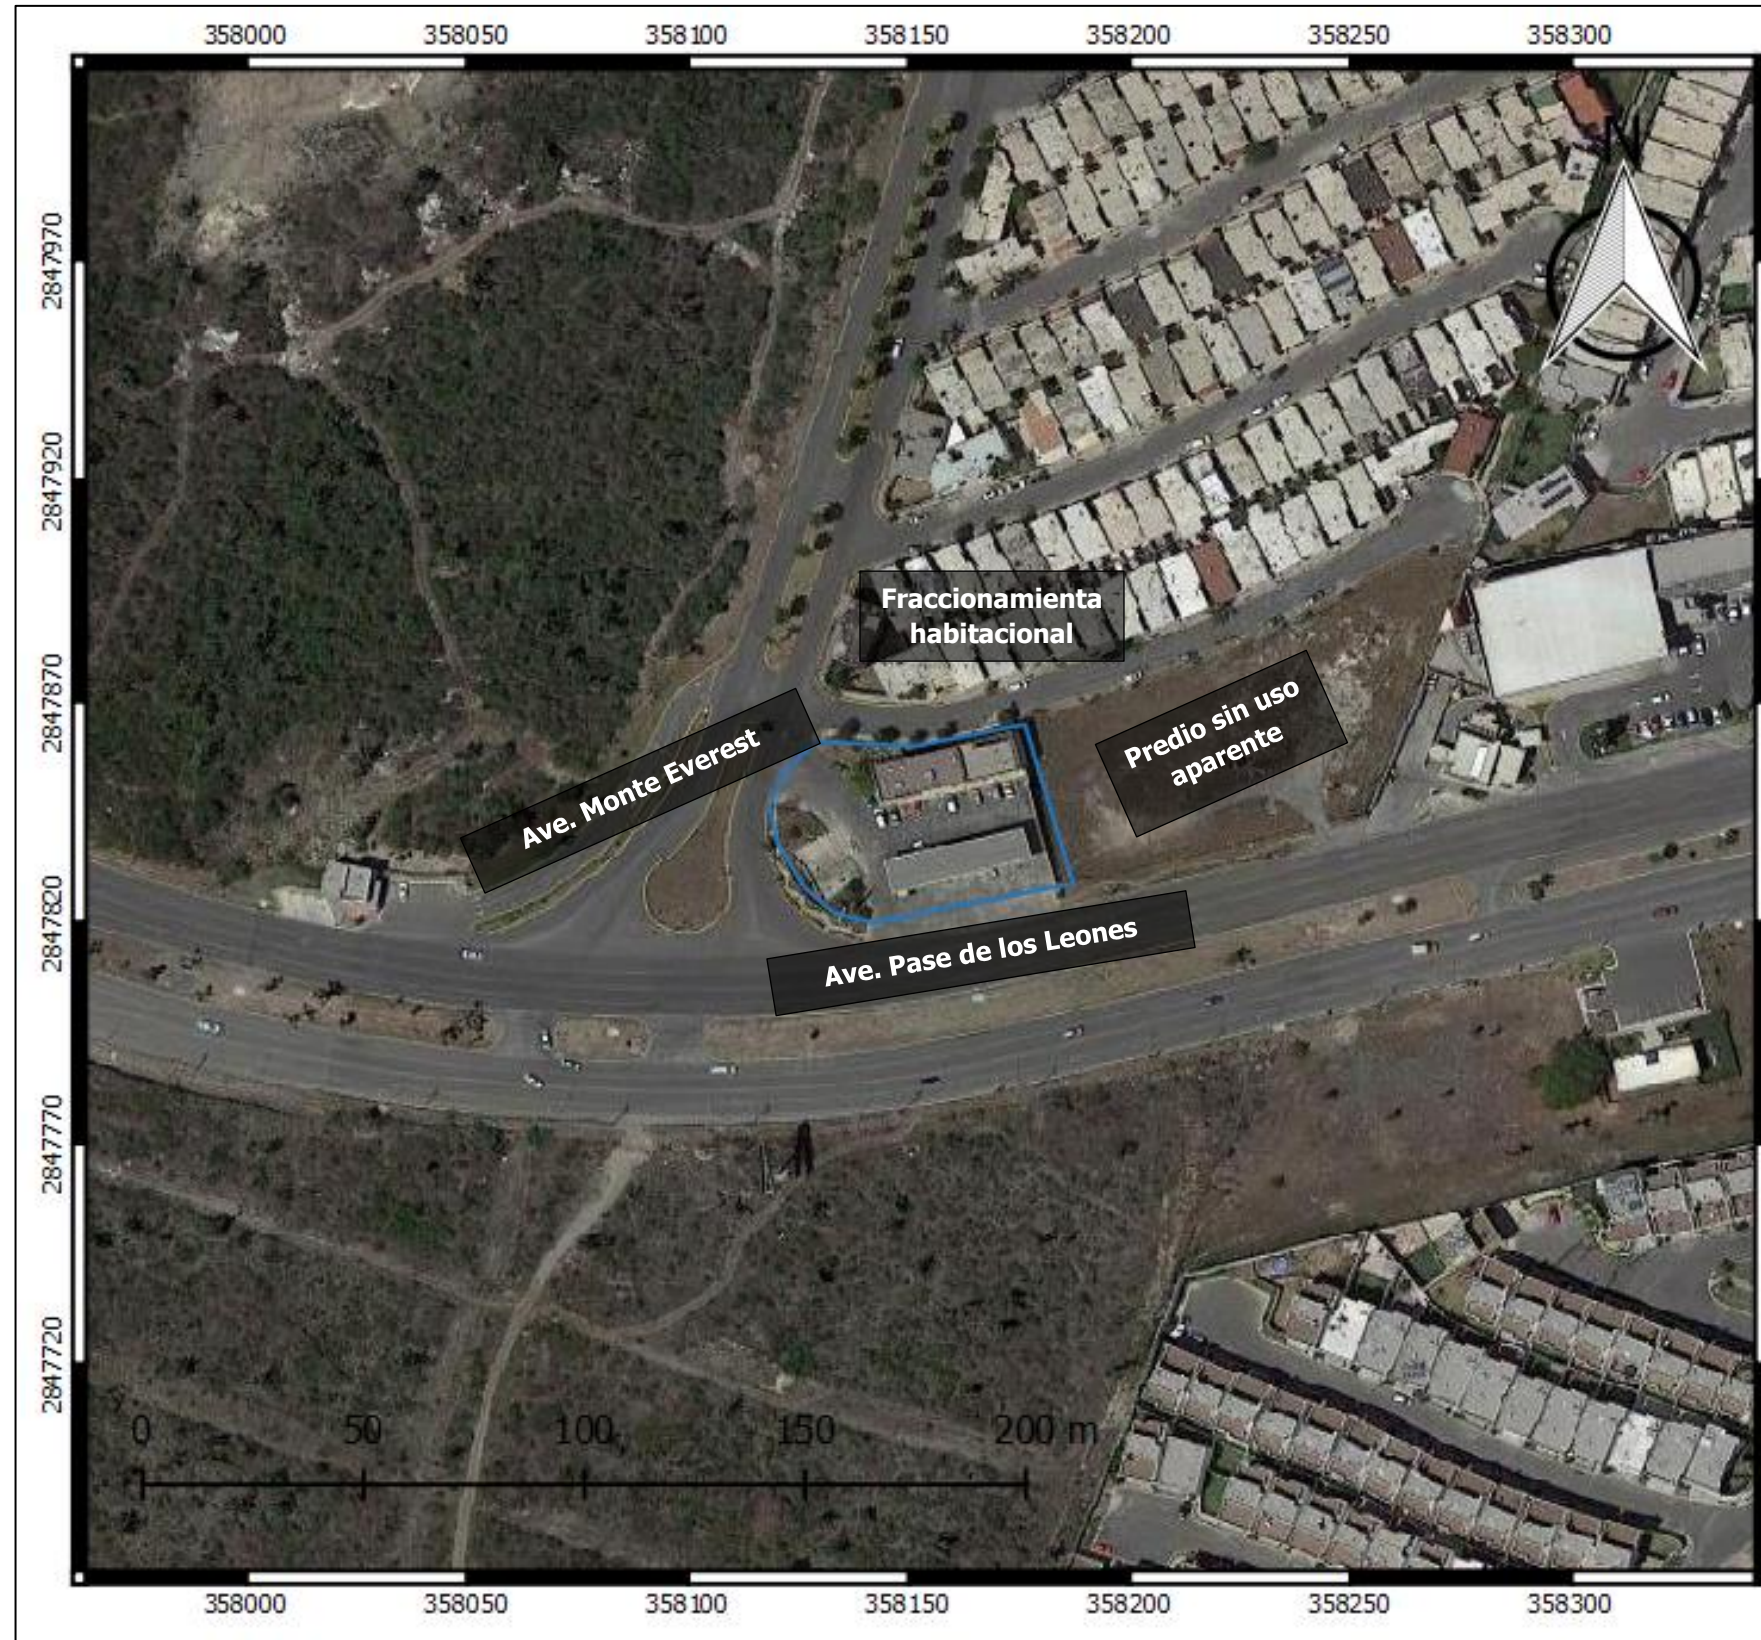

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".

**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.


**Promoviente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 3.** Imagen aérea del proyecto y sus colindancias.

Escala 1: 2,000



M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[igarza@a4ambiental.com](mailto:igarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213

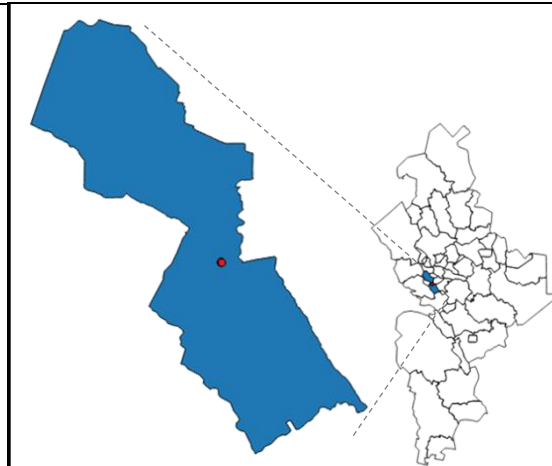

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".


**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.

**Promovente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 4.** Delimitación del área de influencia del sitio en evaluación.

Escala 1: 2,000

**ESTRATEGIA AMBIENTAL**  
M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[igarza@a4ambiental.com](mailto:igarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213

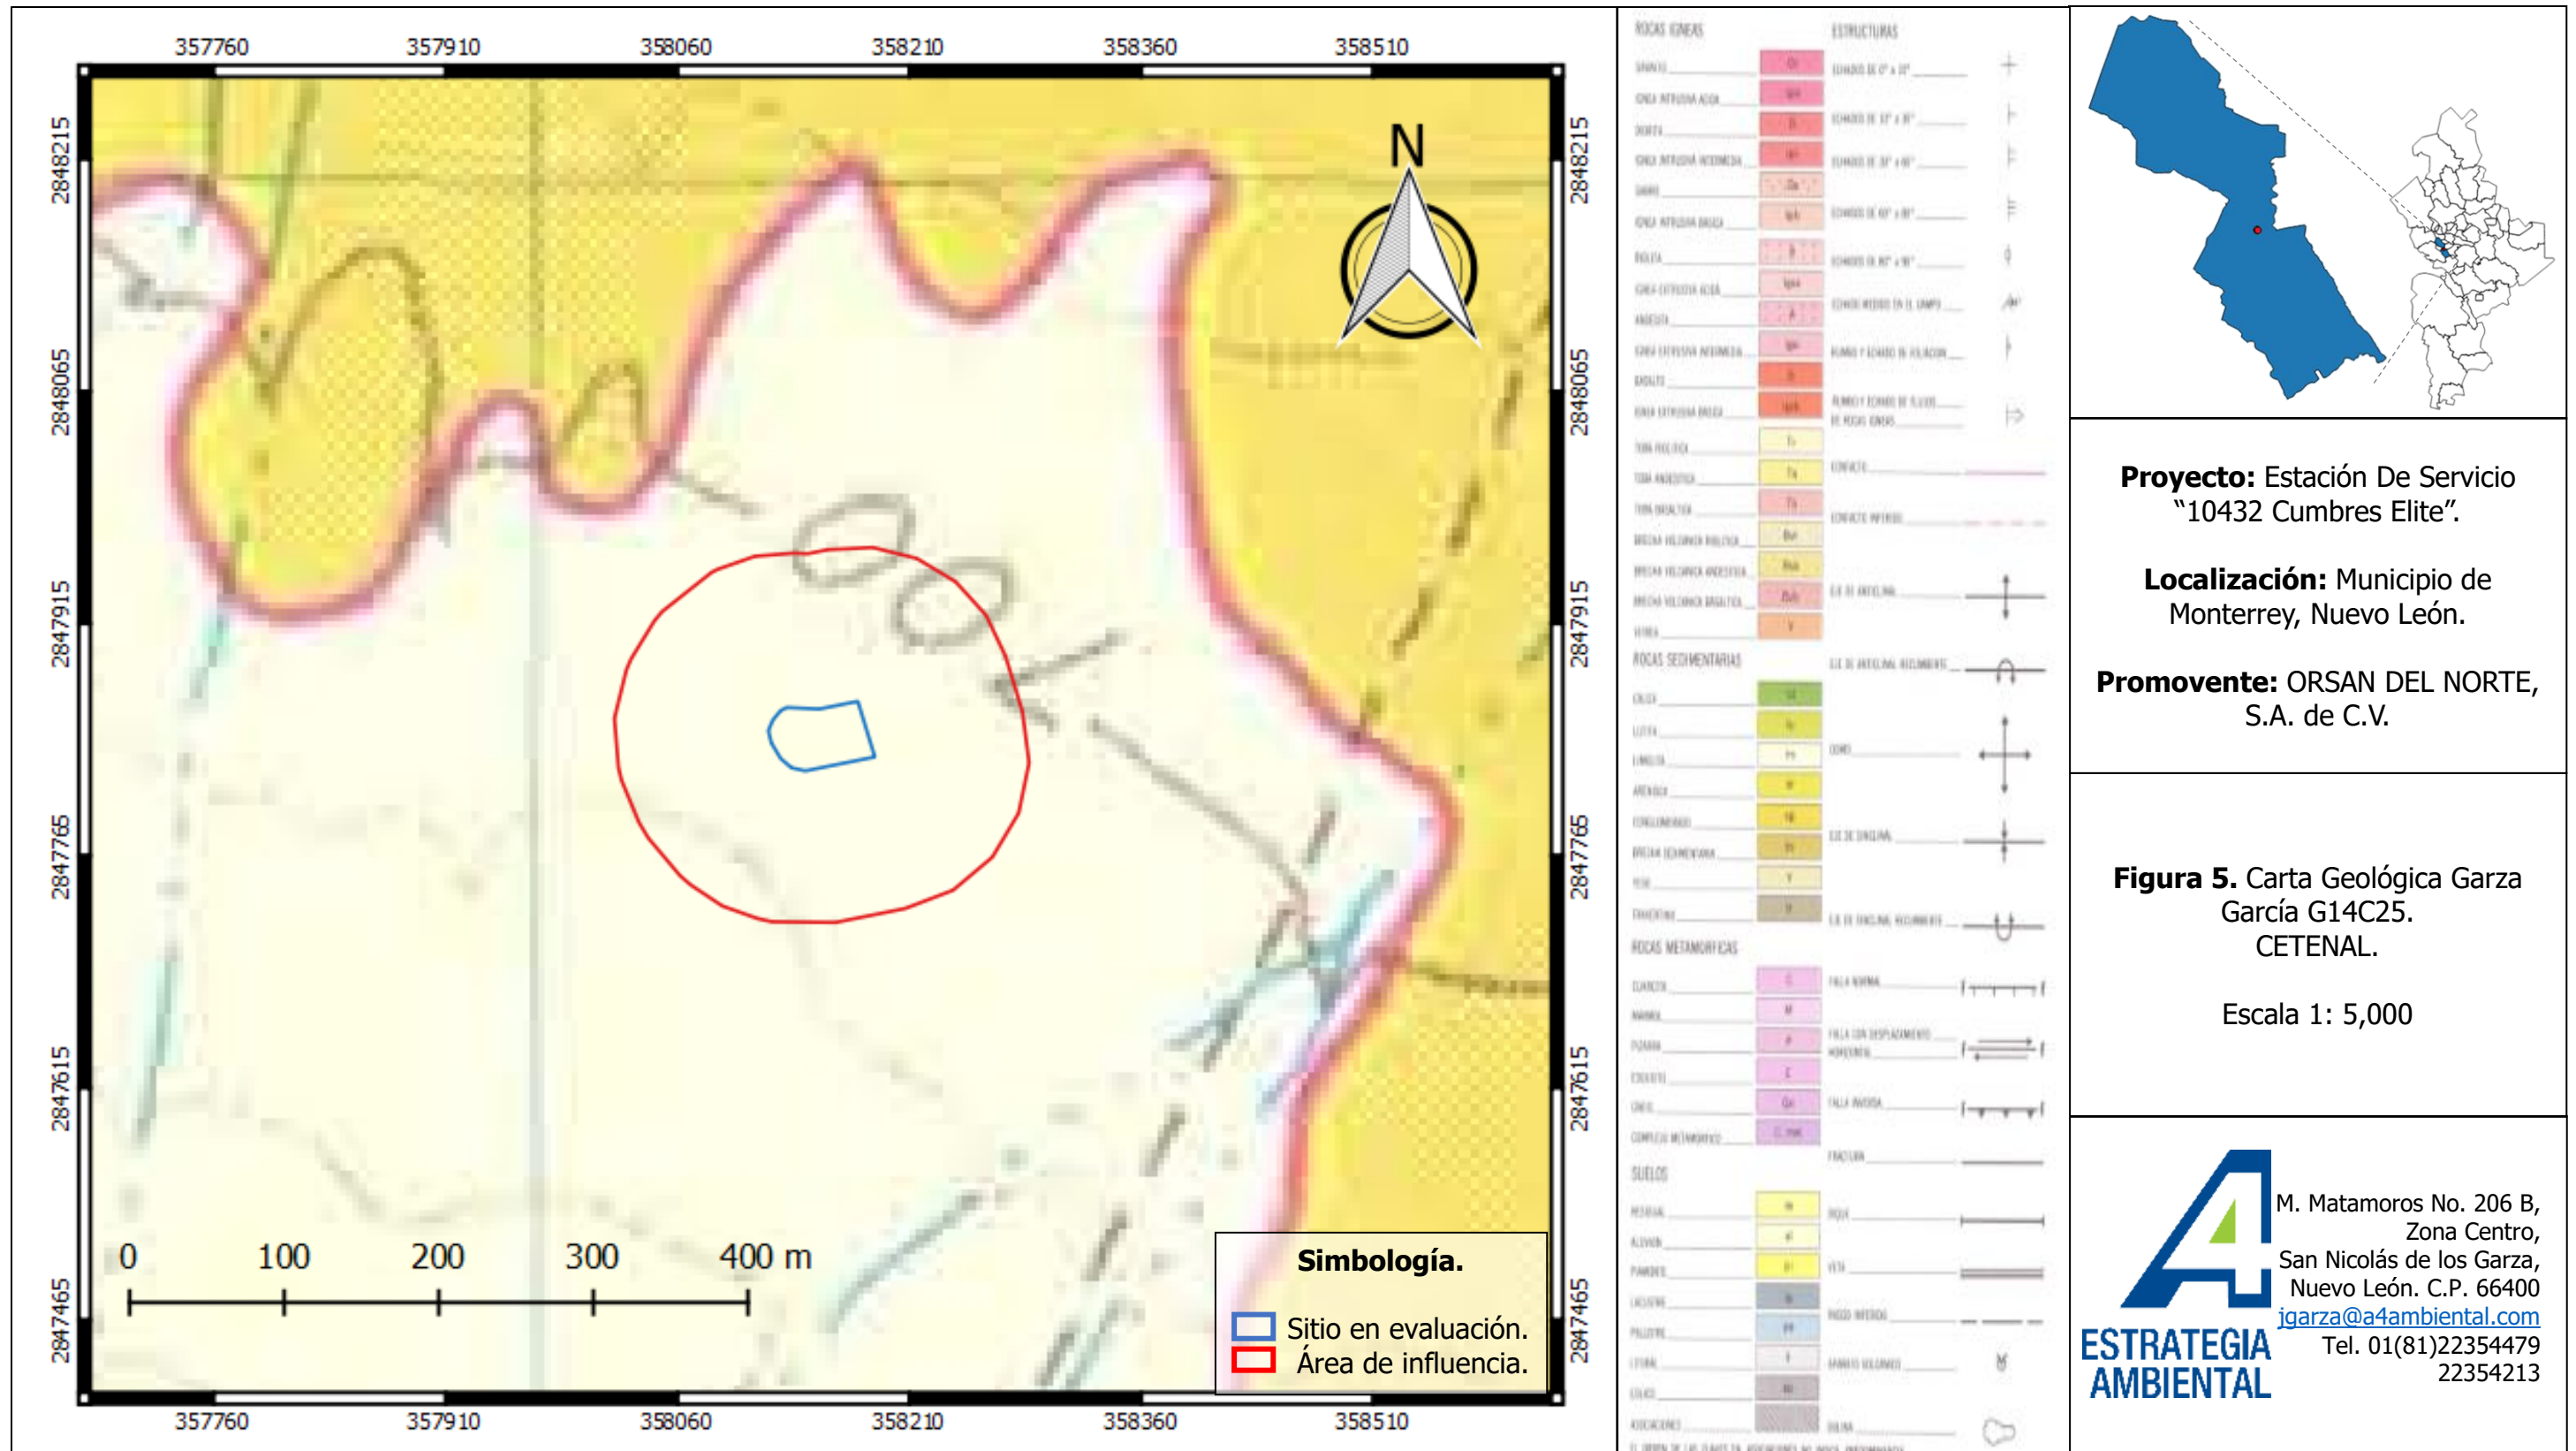

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".

**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.

**Promovente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.


**Figura 5.** Carta Geológica Garza García G14C25. CETENAL.

Escala 1: 5,000

**ESTRATEGIA AMBIENTAL**

M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[igarza@a4ambiental.com](mailto:igarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213



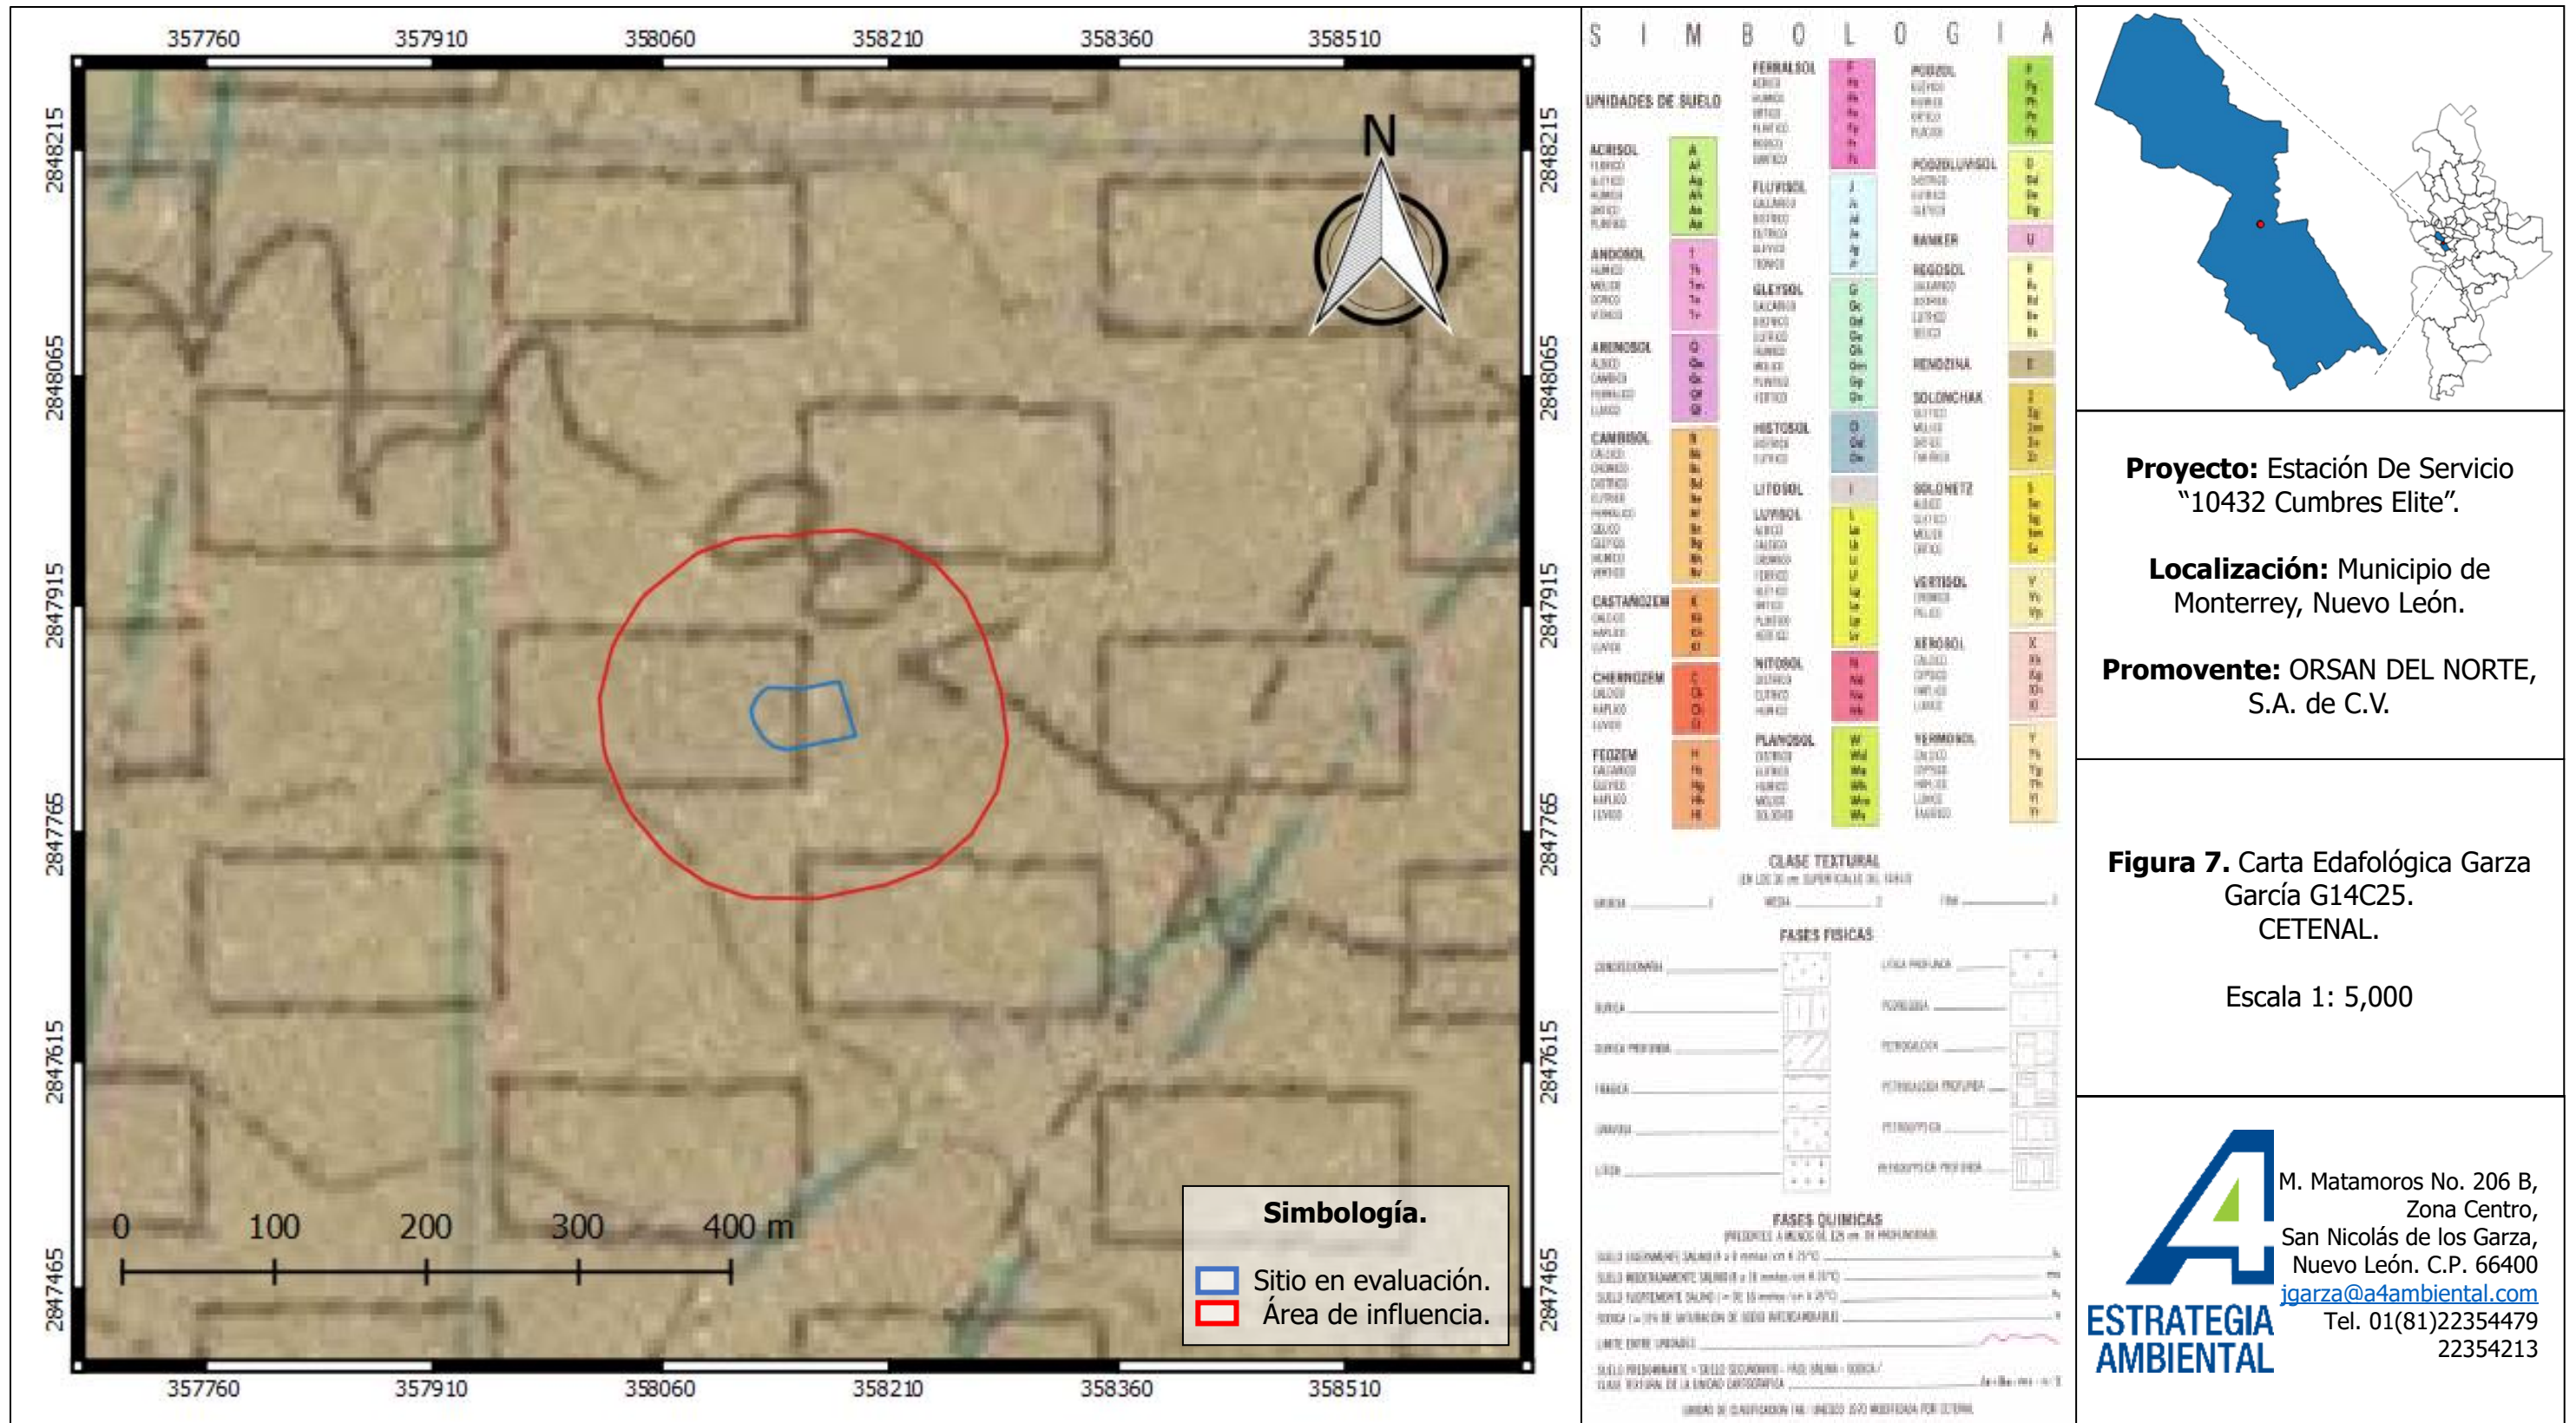


**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".


**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.

**Promoviente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 7.** Carta Edafológica Garza García G14C25. CETENAL.

Escala 1: 5,000

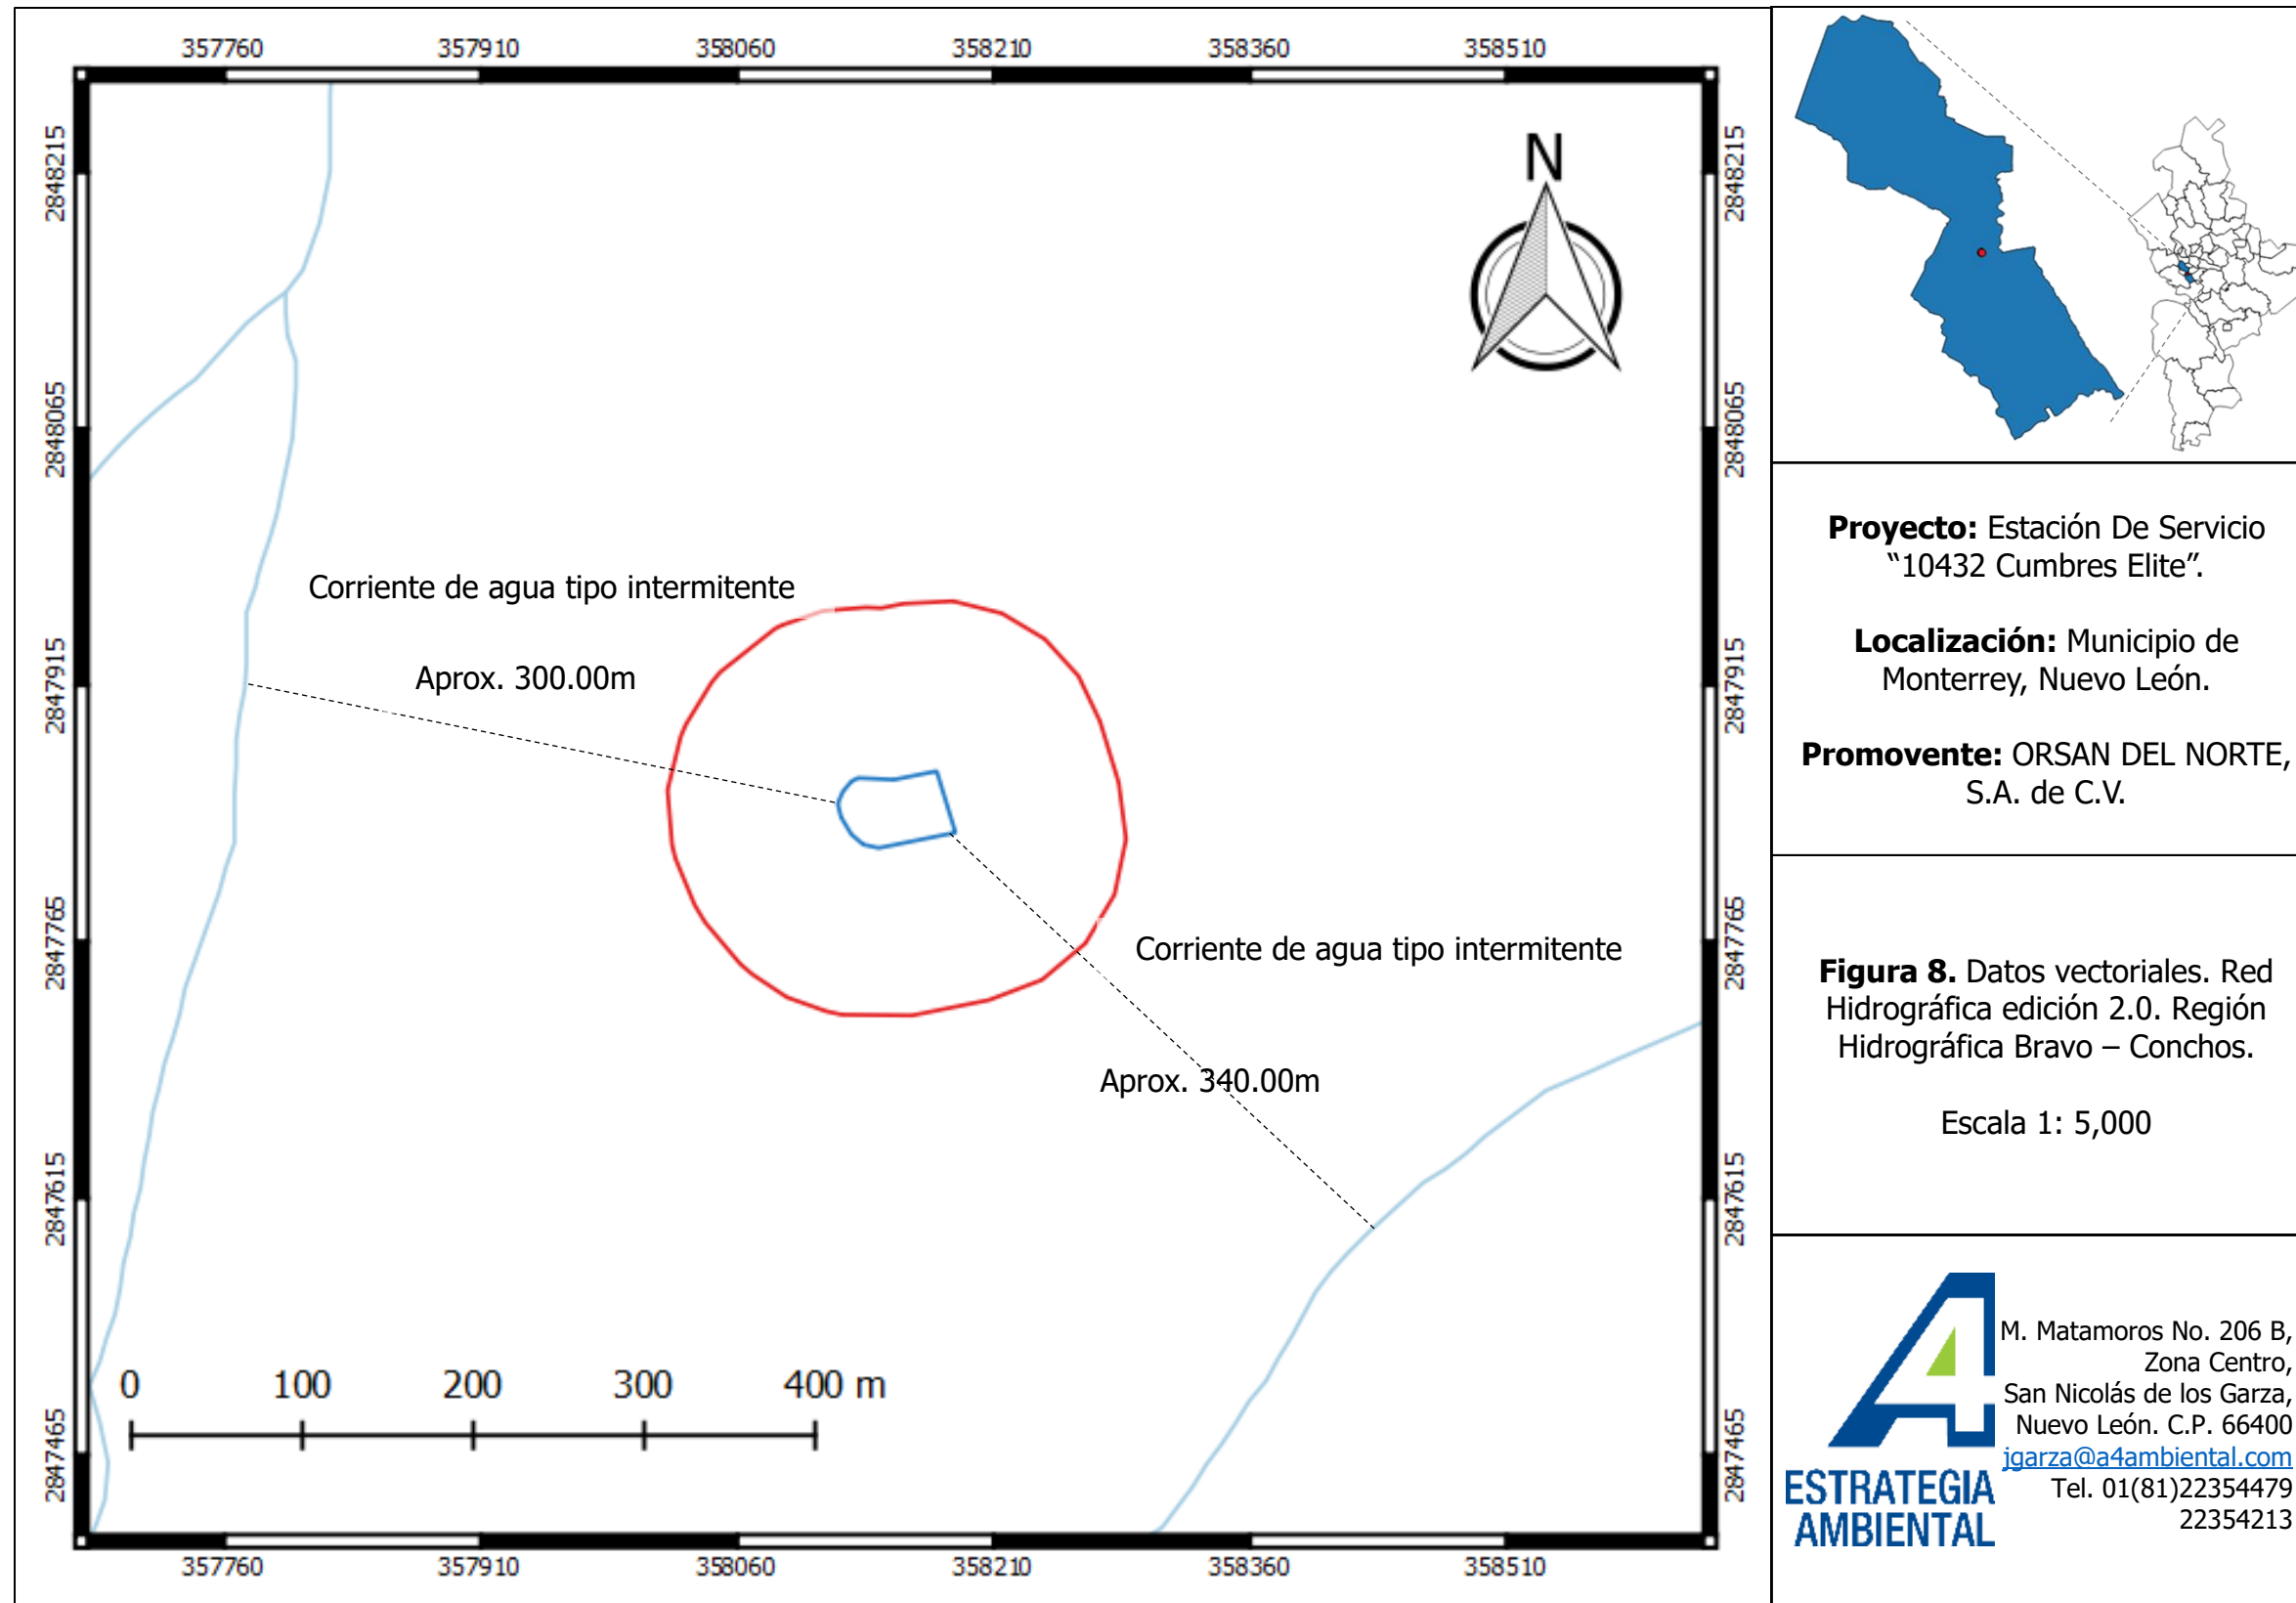

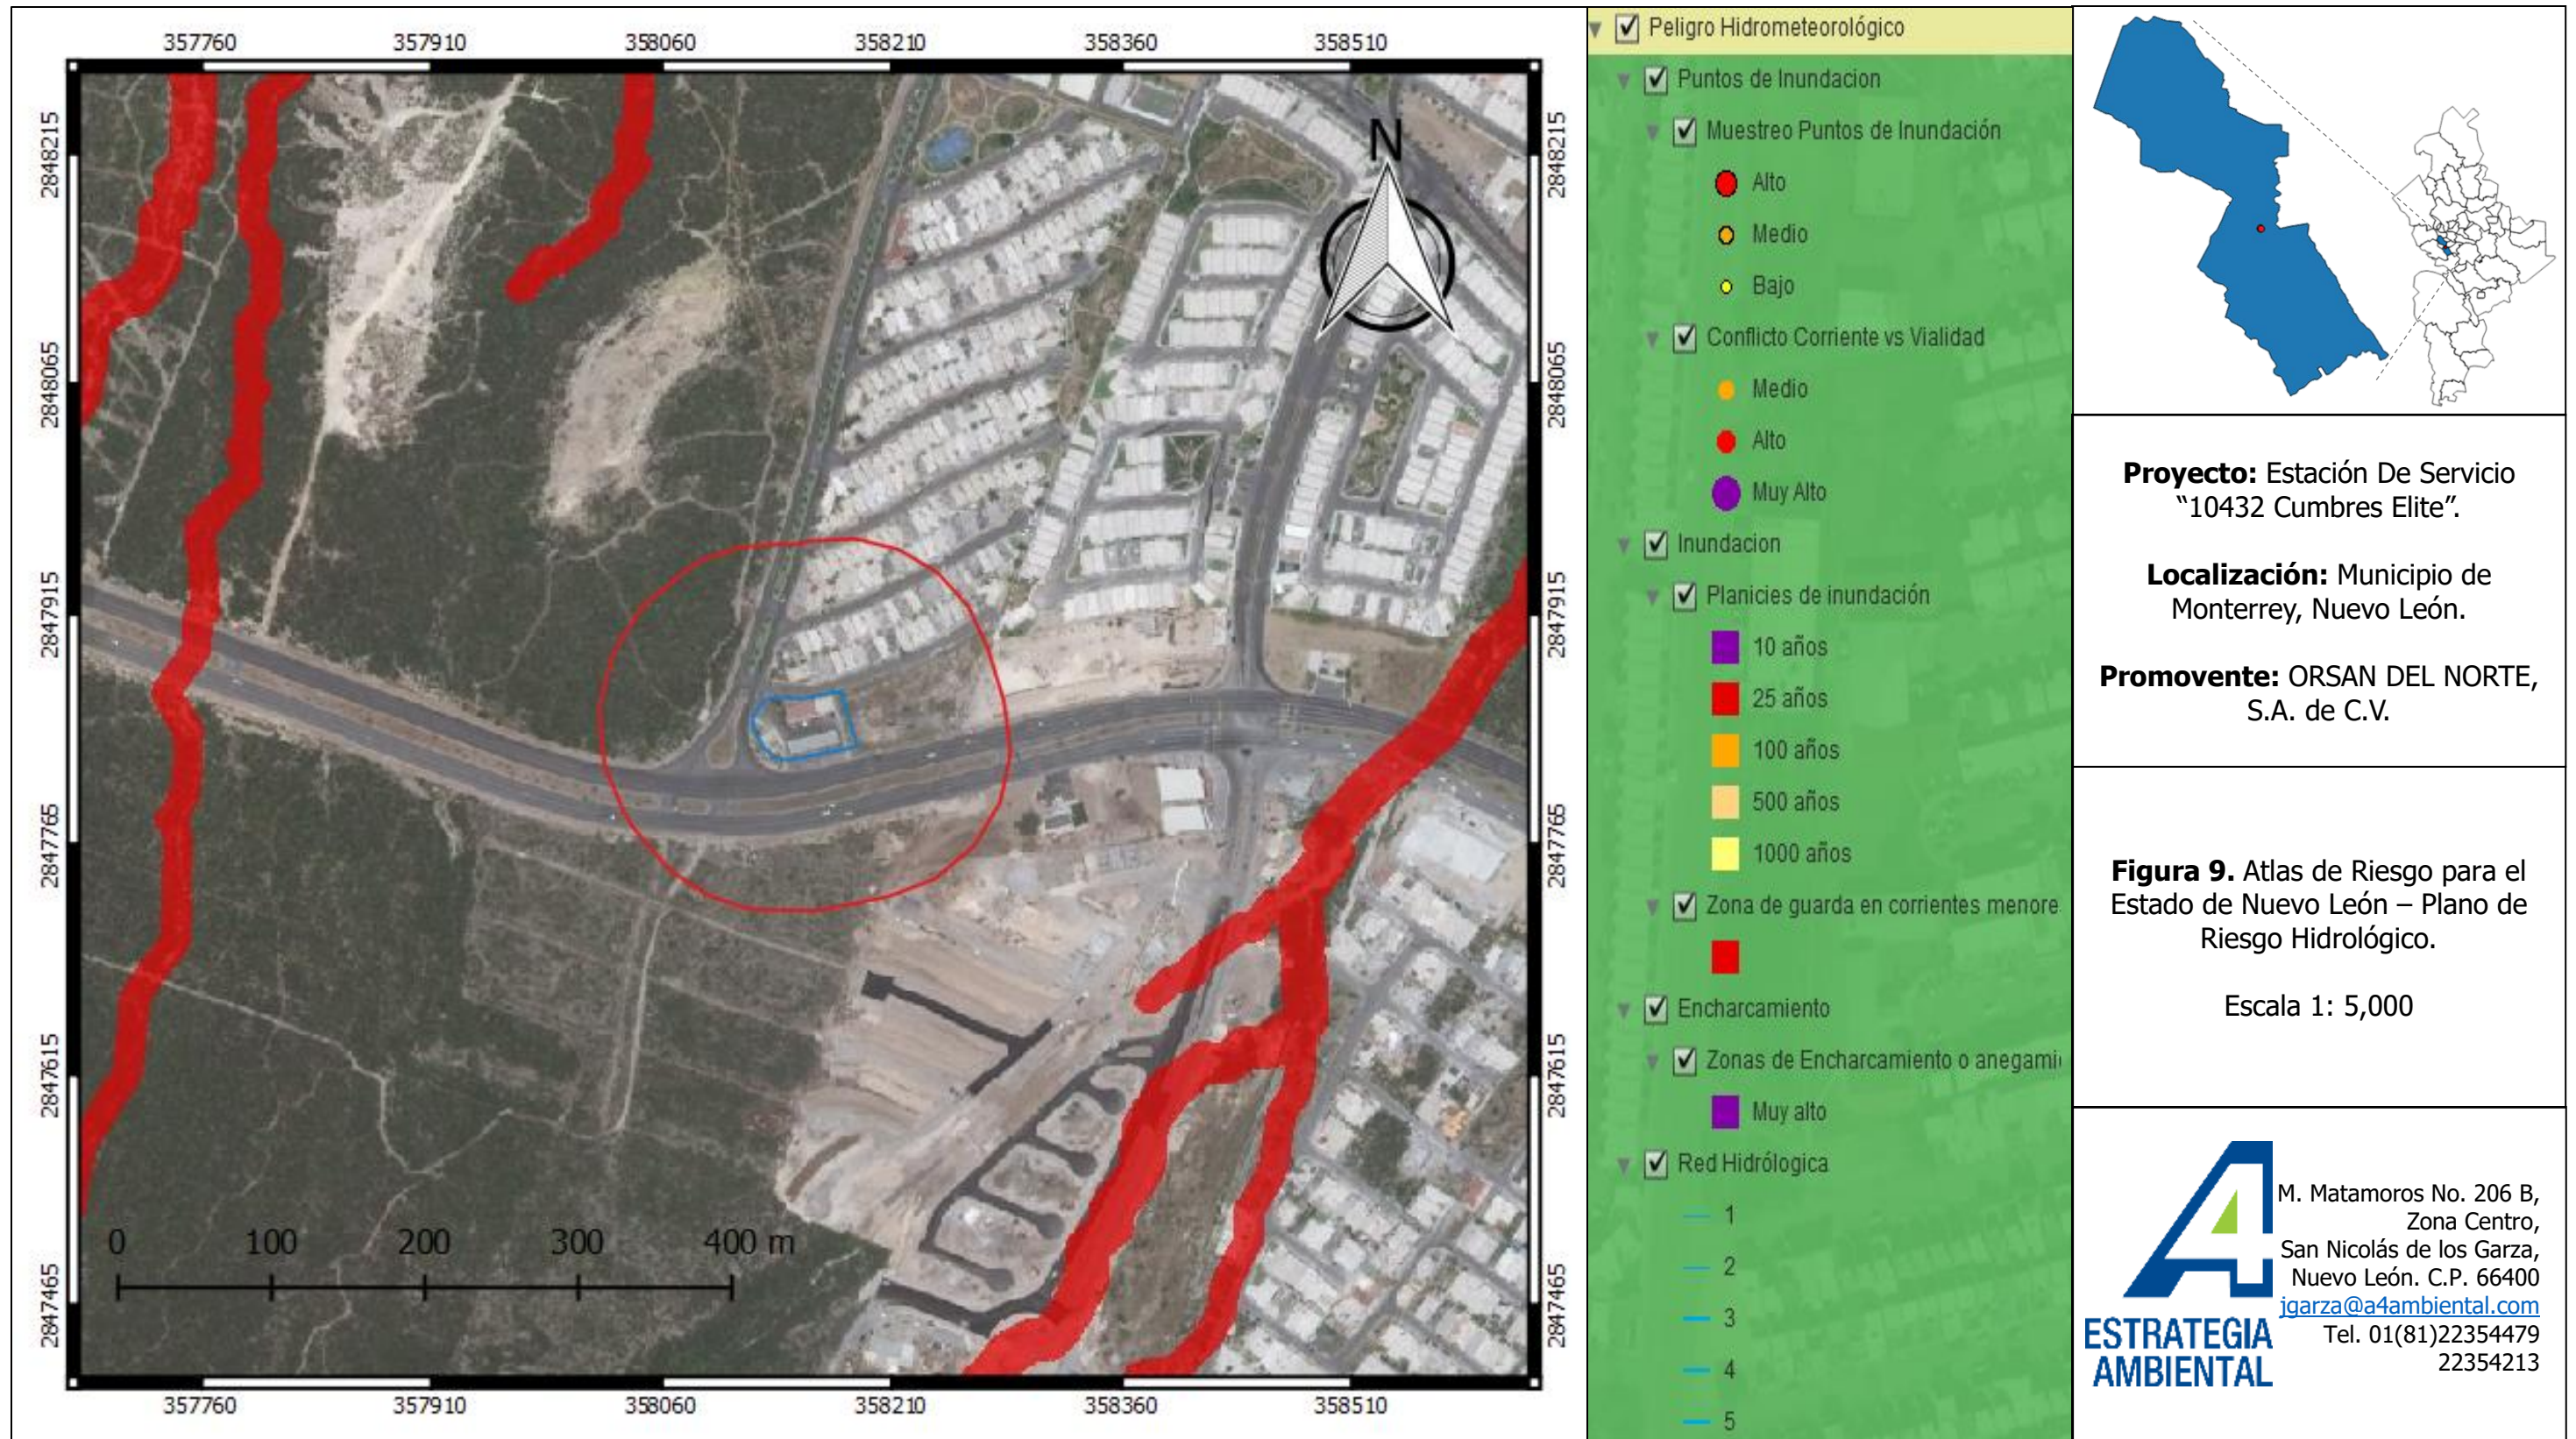

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".

**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.



**Promovente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 9.** Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León – Plano de Riesgo Hidrológico.

Escala 1: 5,000

**ESTRATEGIA AMBIENTAL**

M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[jgarza@a4ambiental.com](mailto:jgarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213

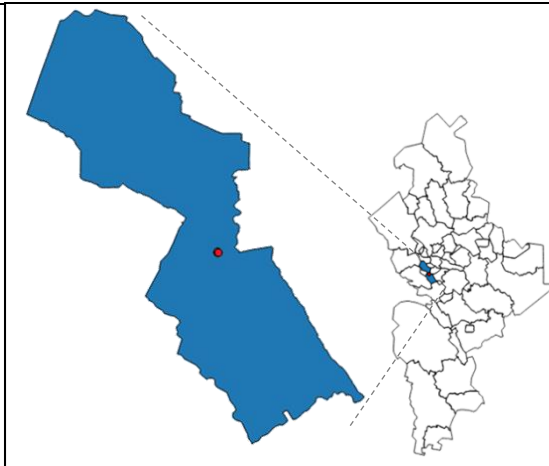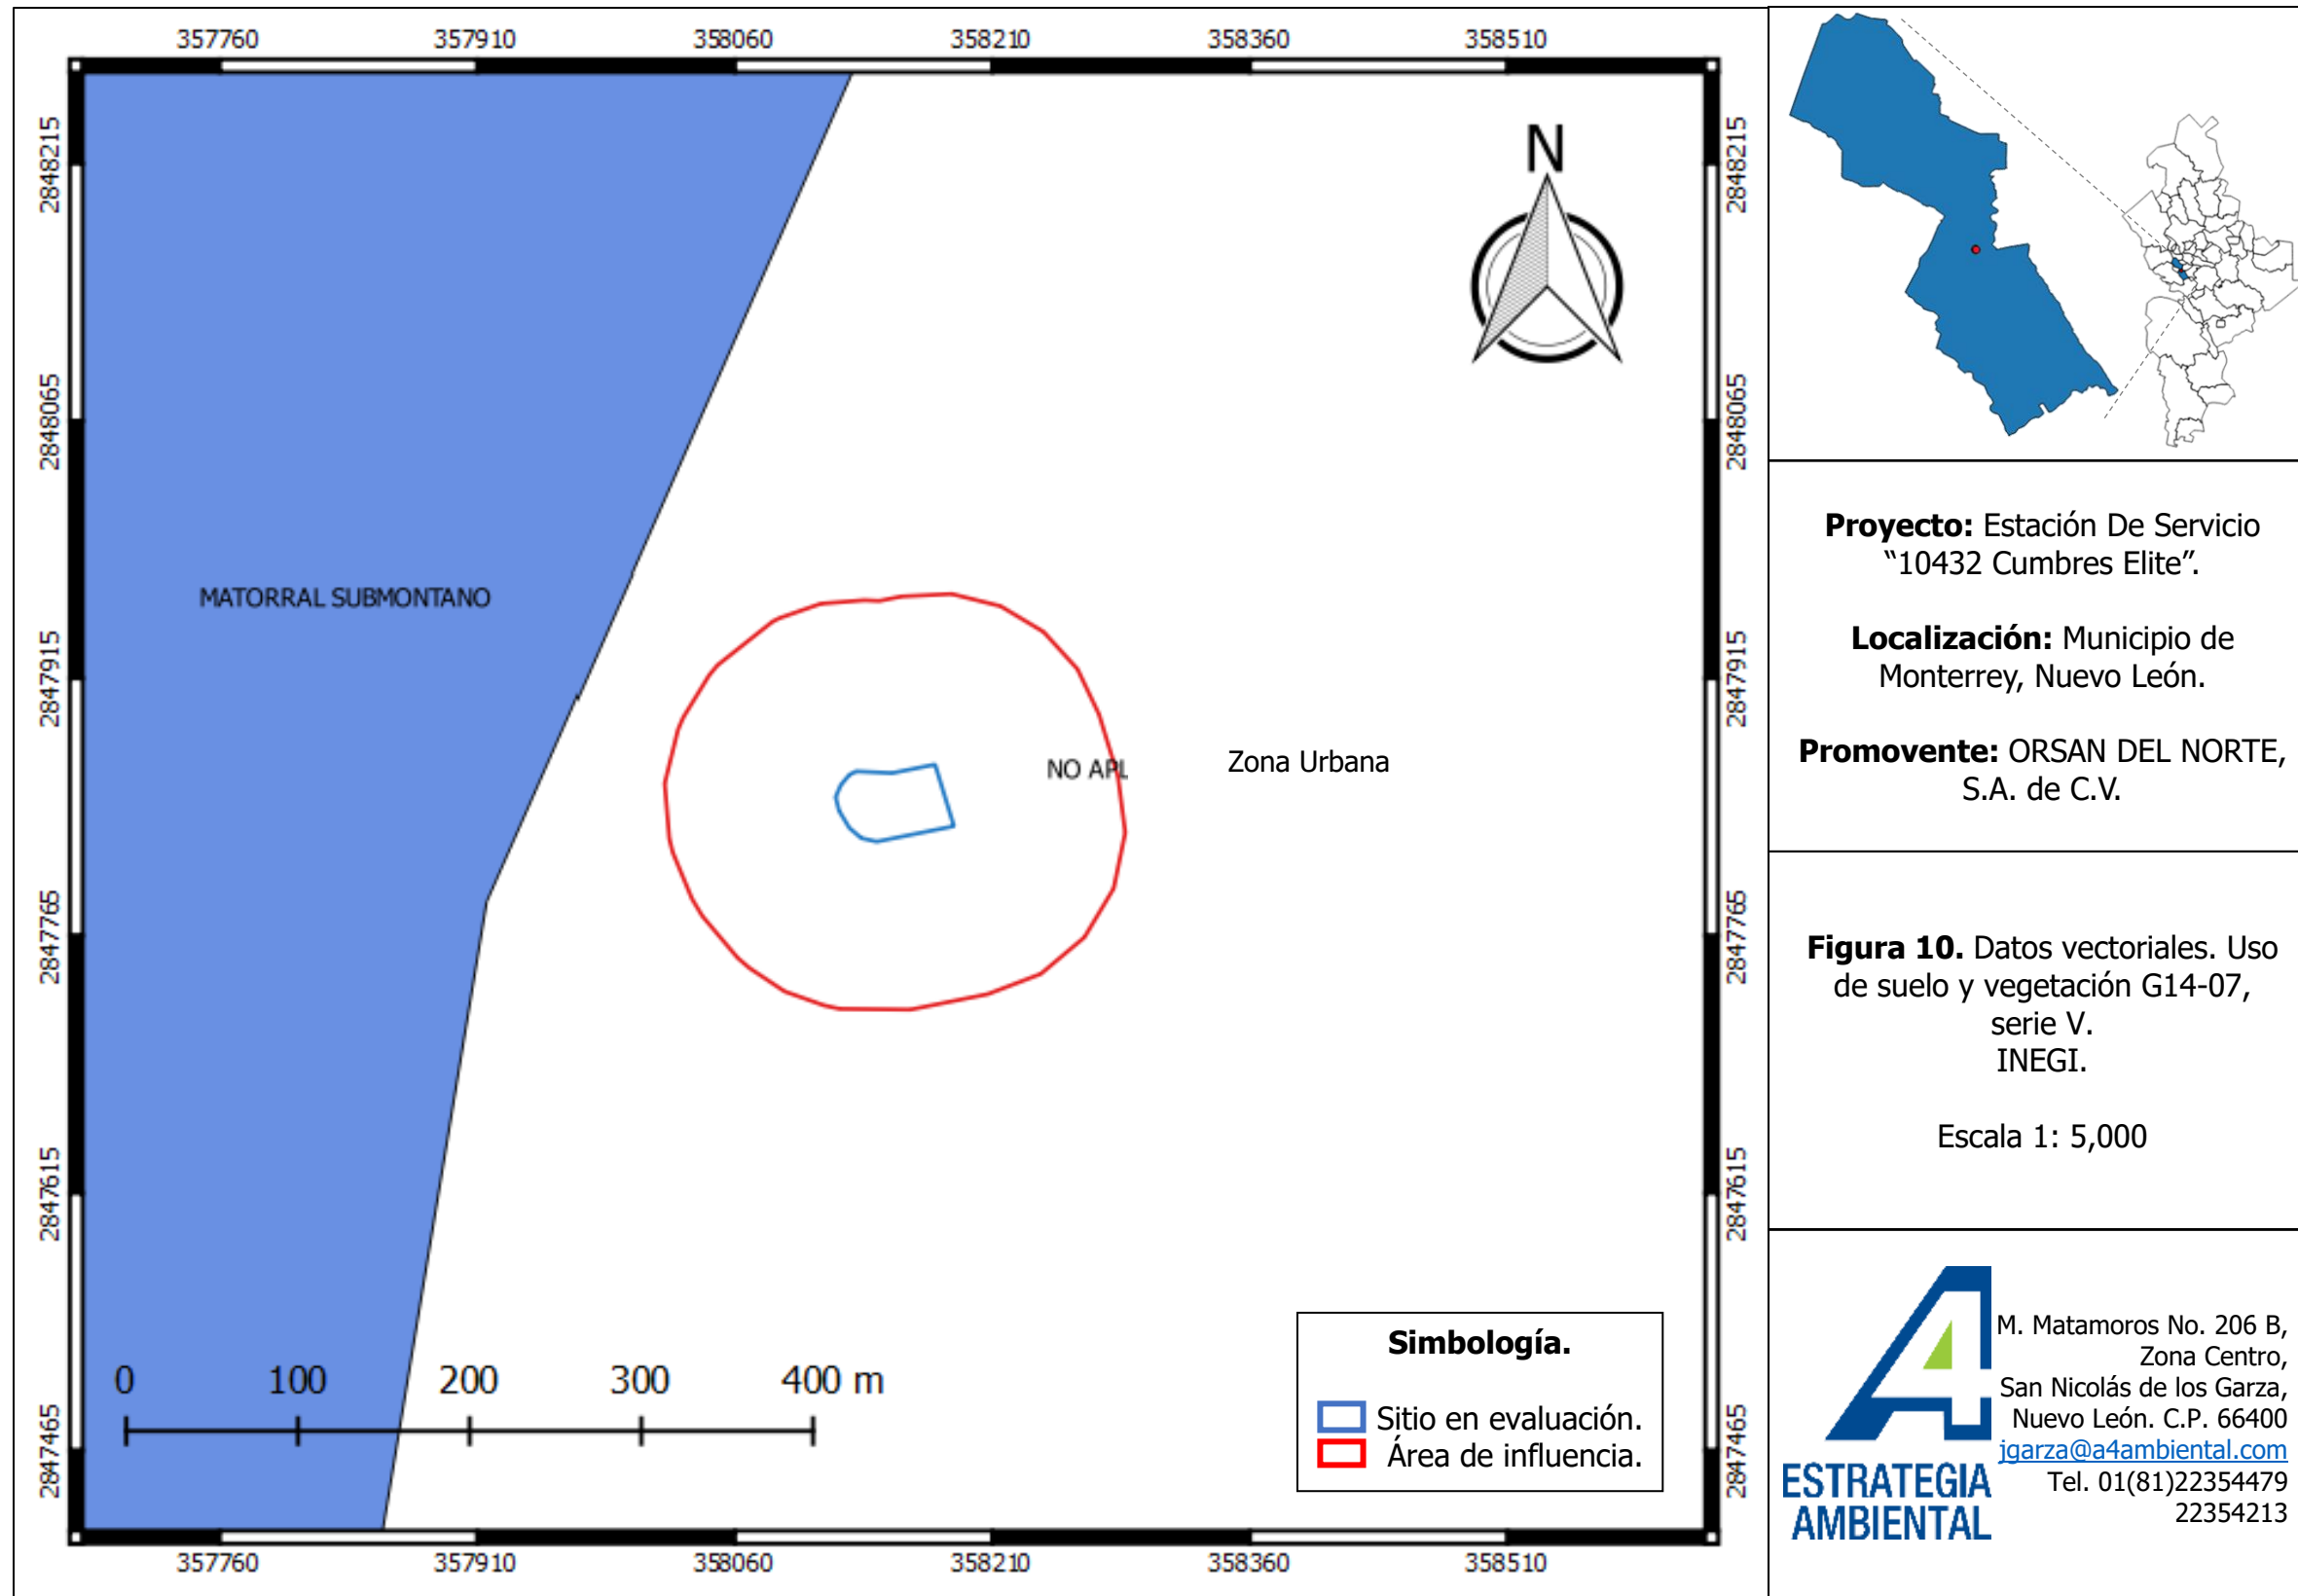



**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".

**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.

**Promovente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**ESTRATEGIA AMBIENTAL**  
M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[igarza@a4ambiental.com](mailto:igarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213


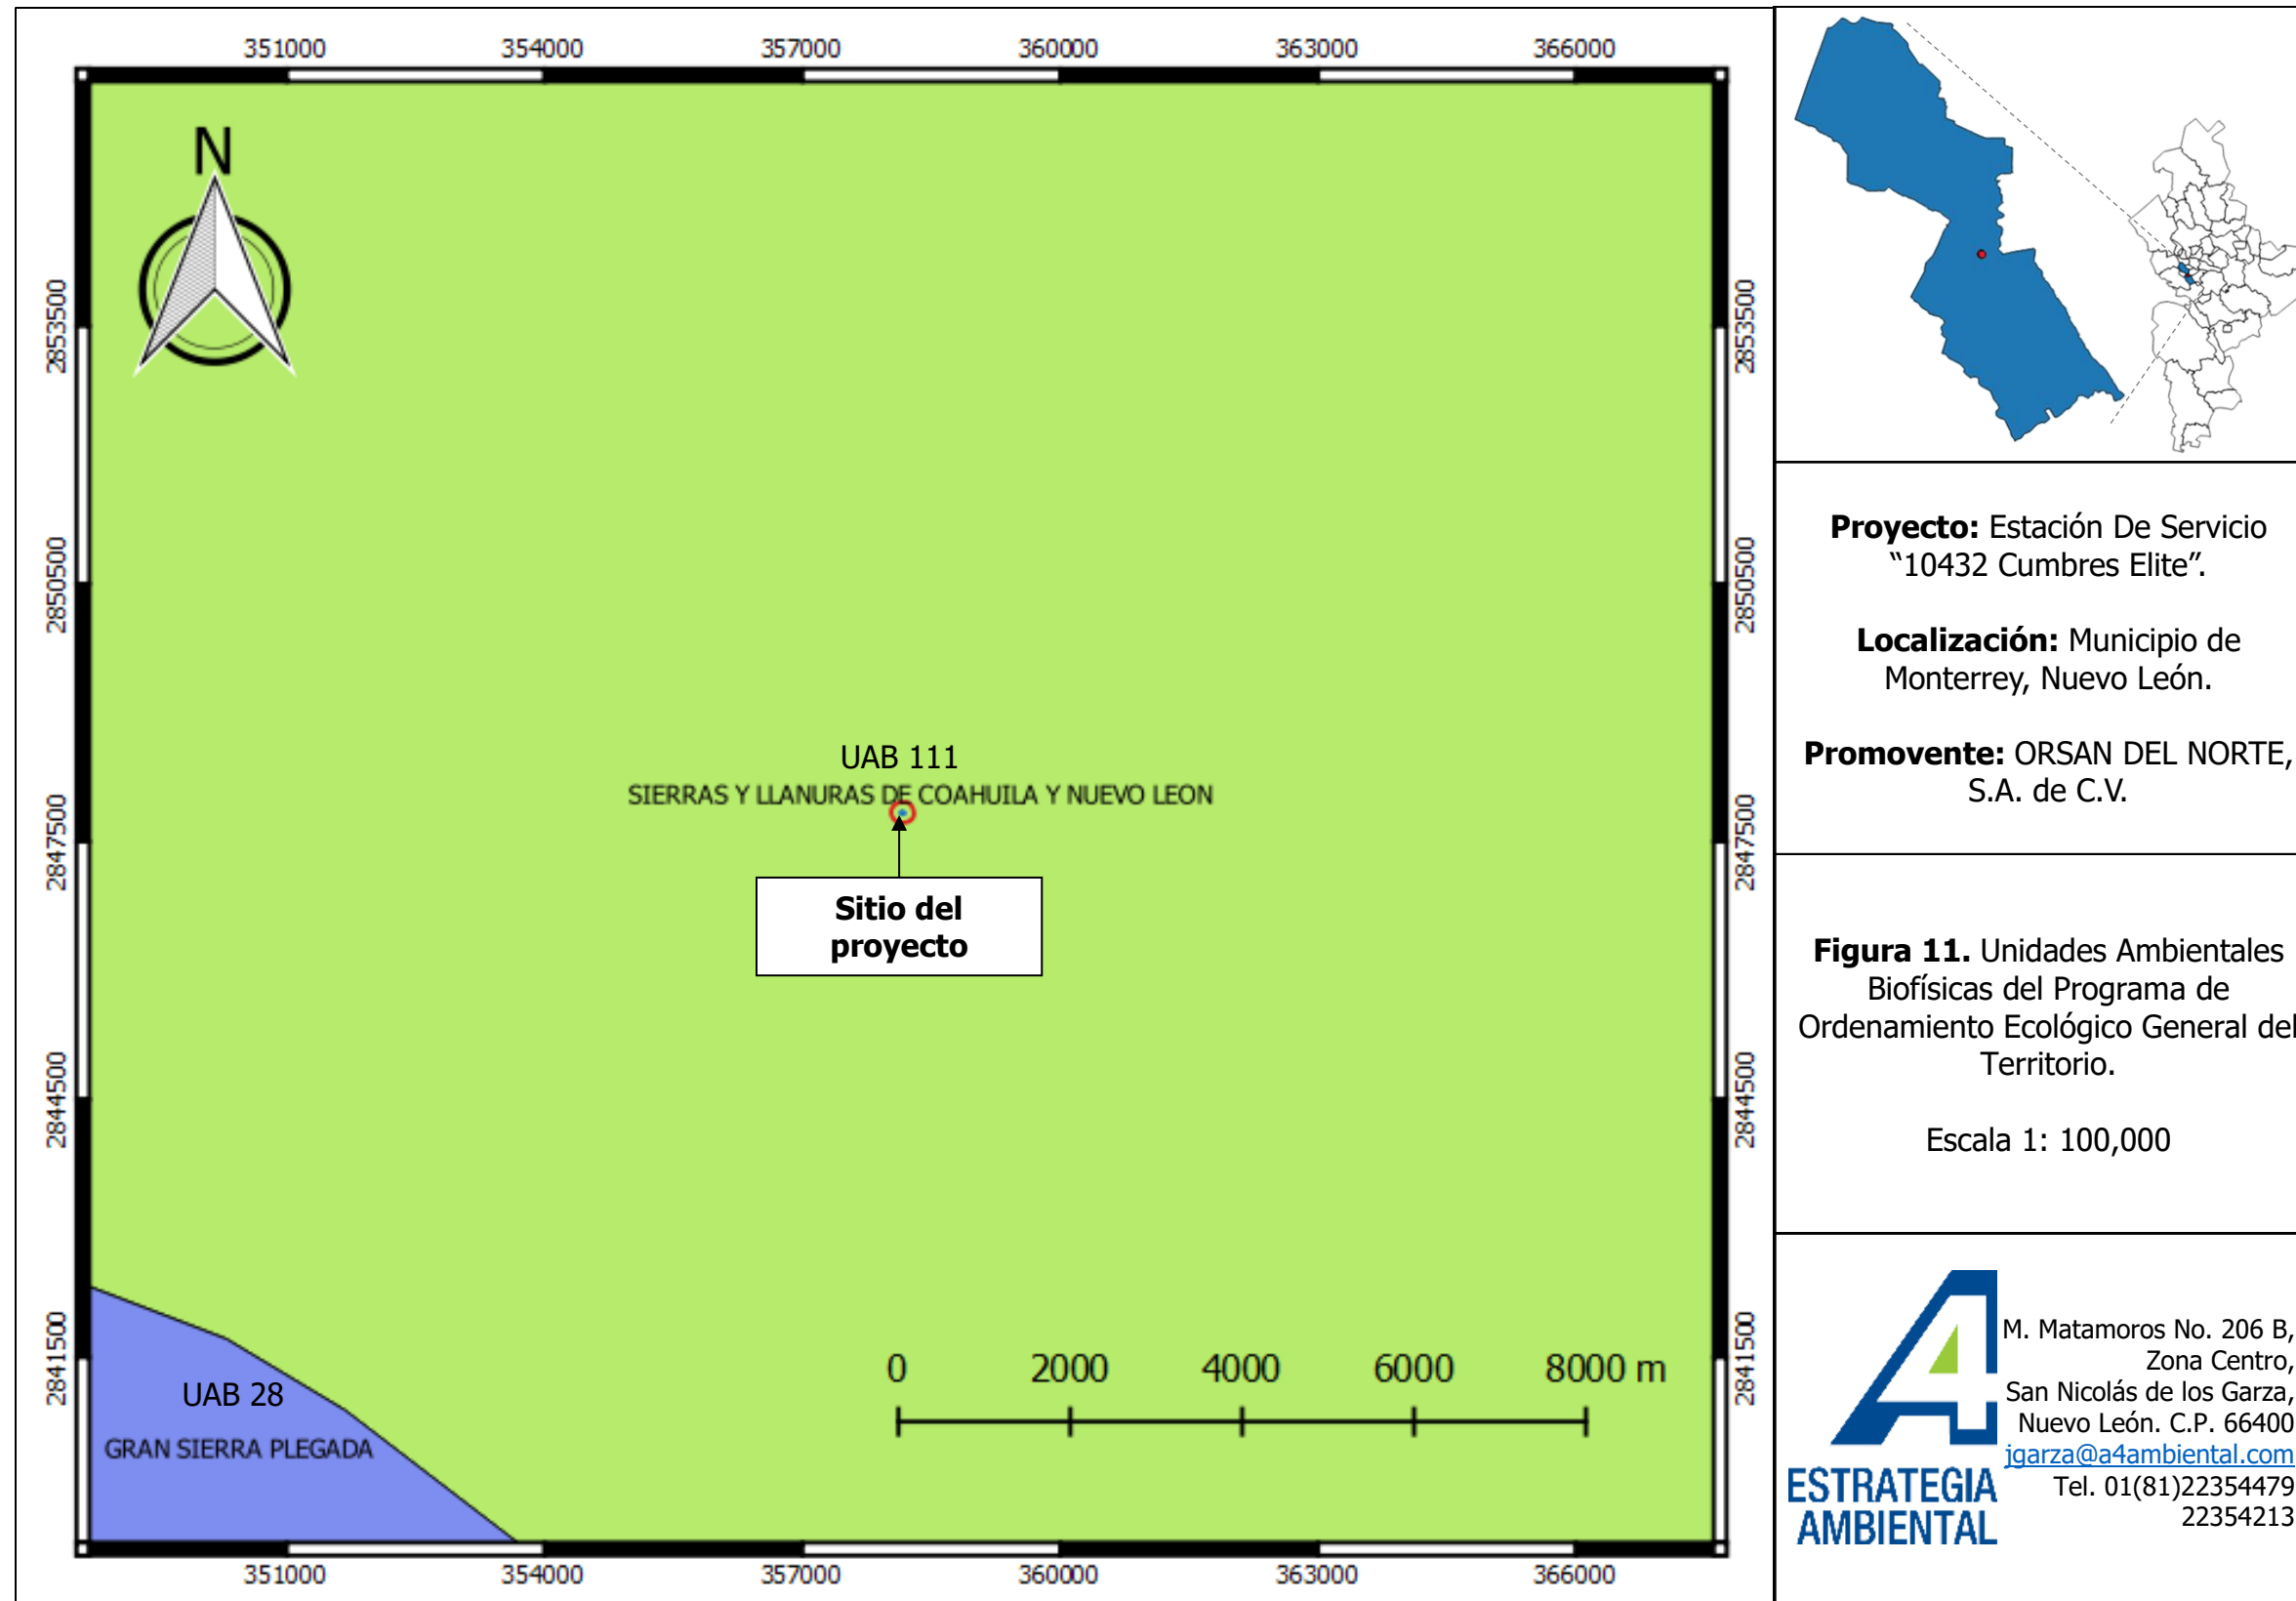


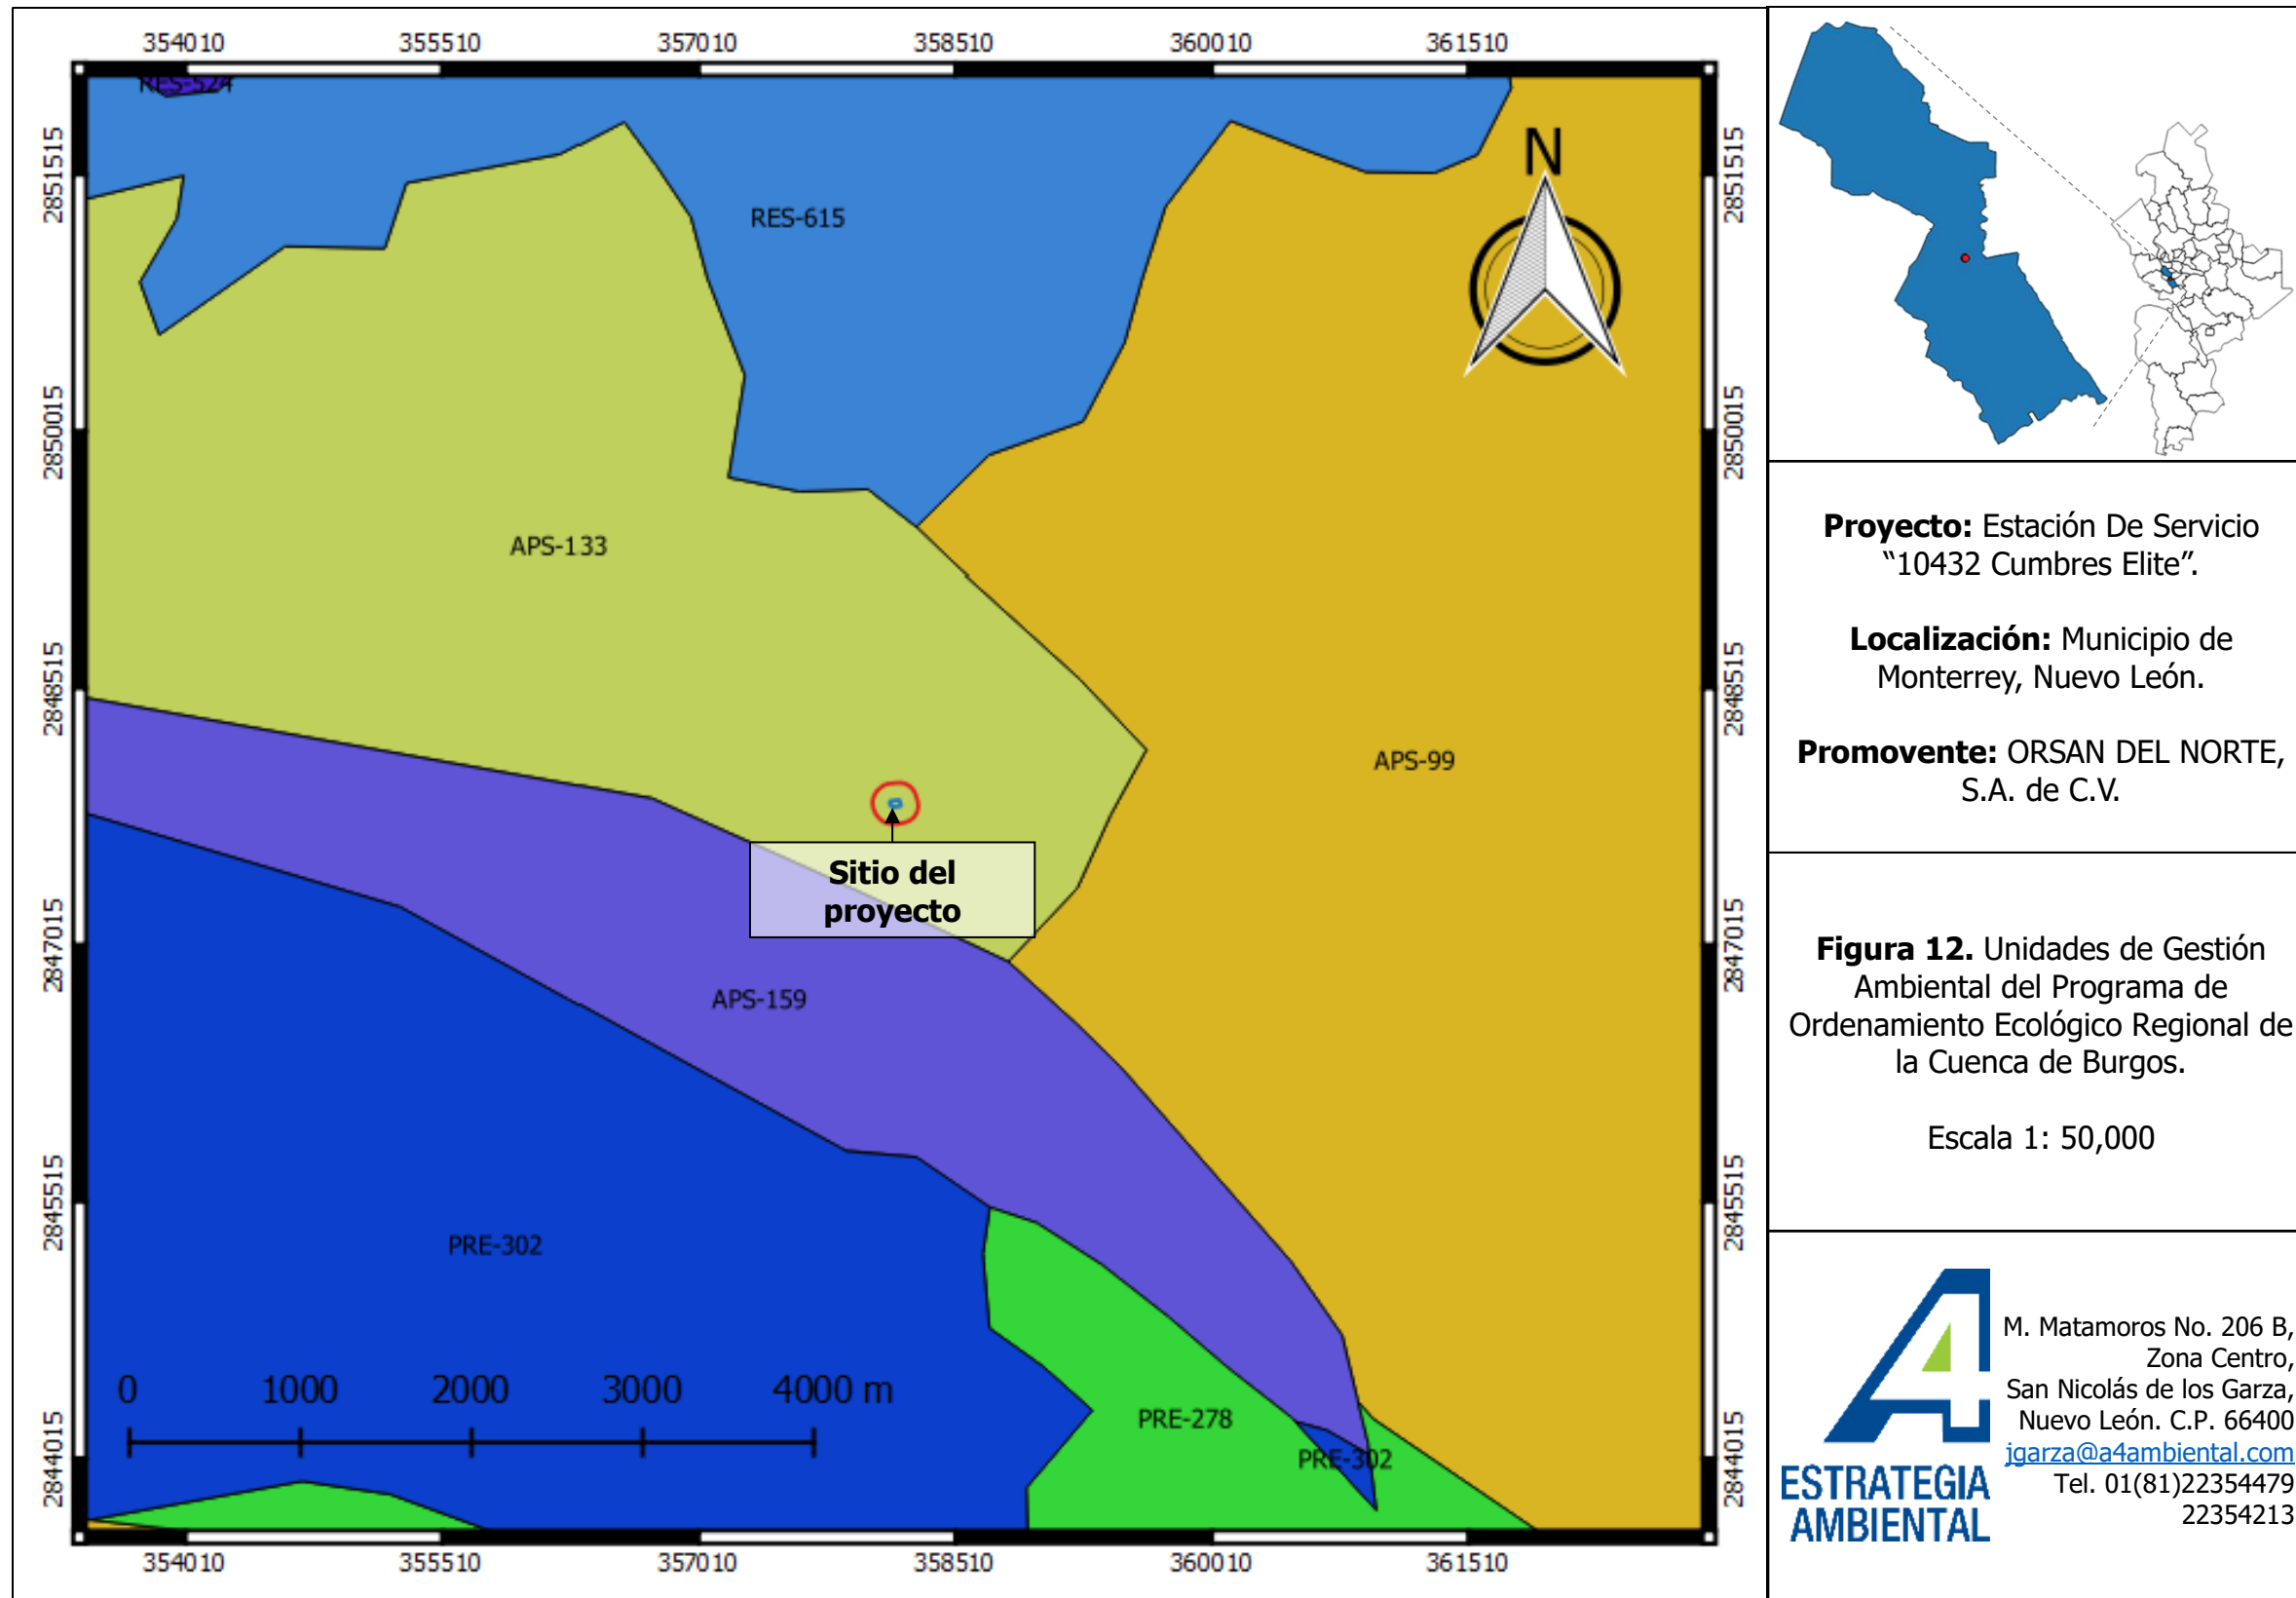



Proyecto:  
**ESTACIÓN DE SERVICIO "10432 Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de Monterrey, Nuevo León.**

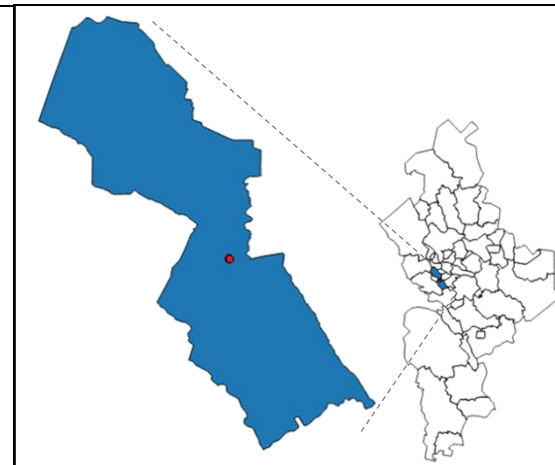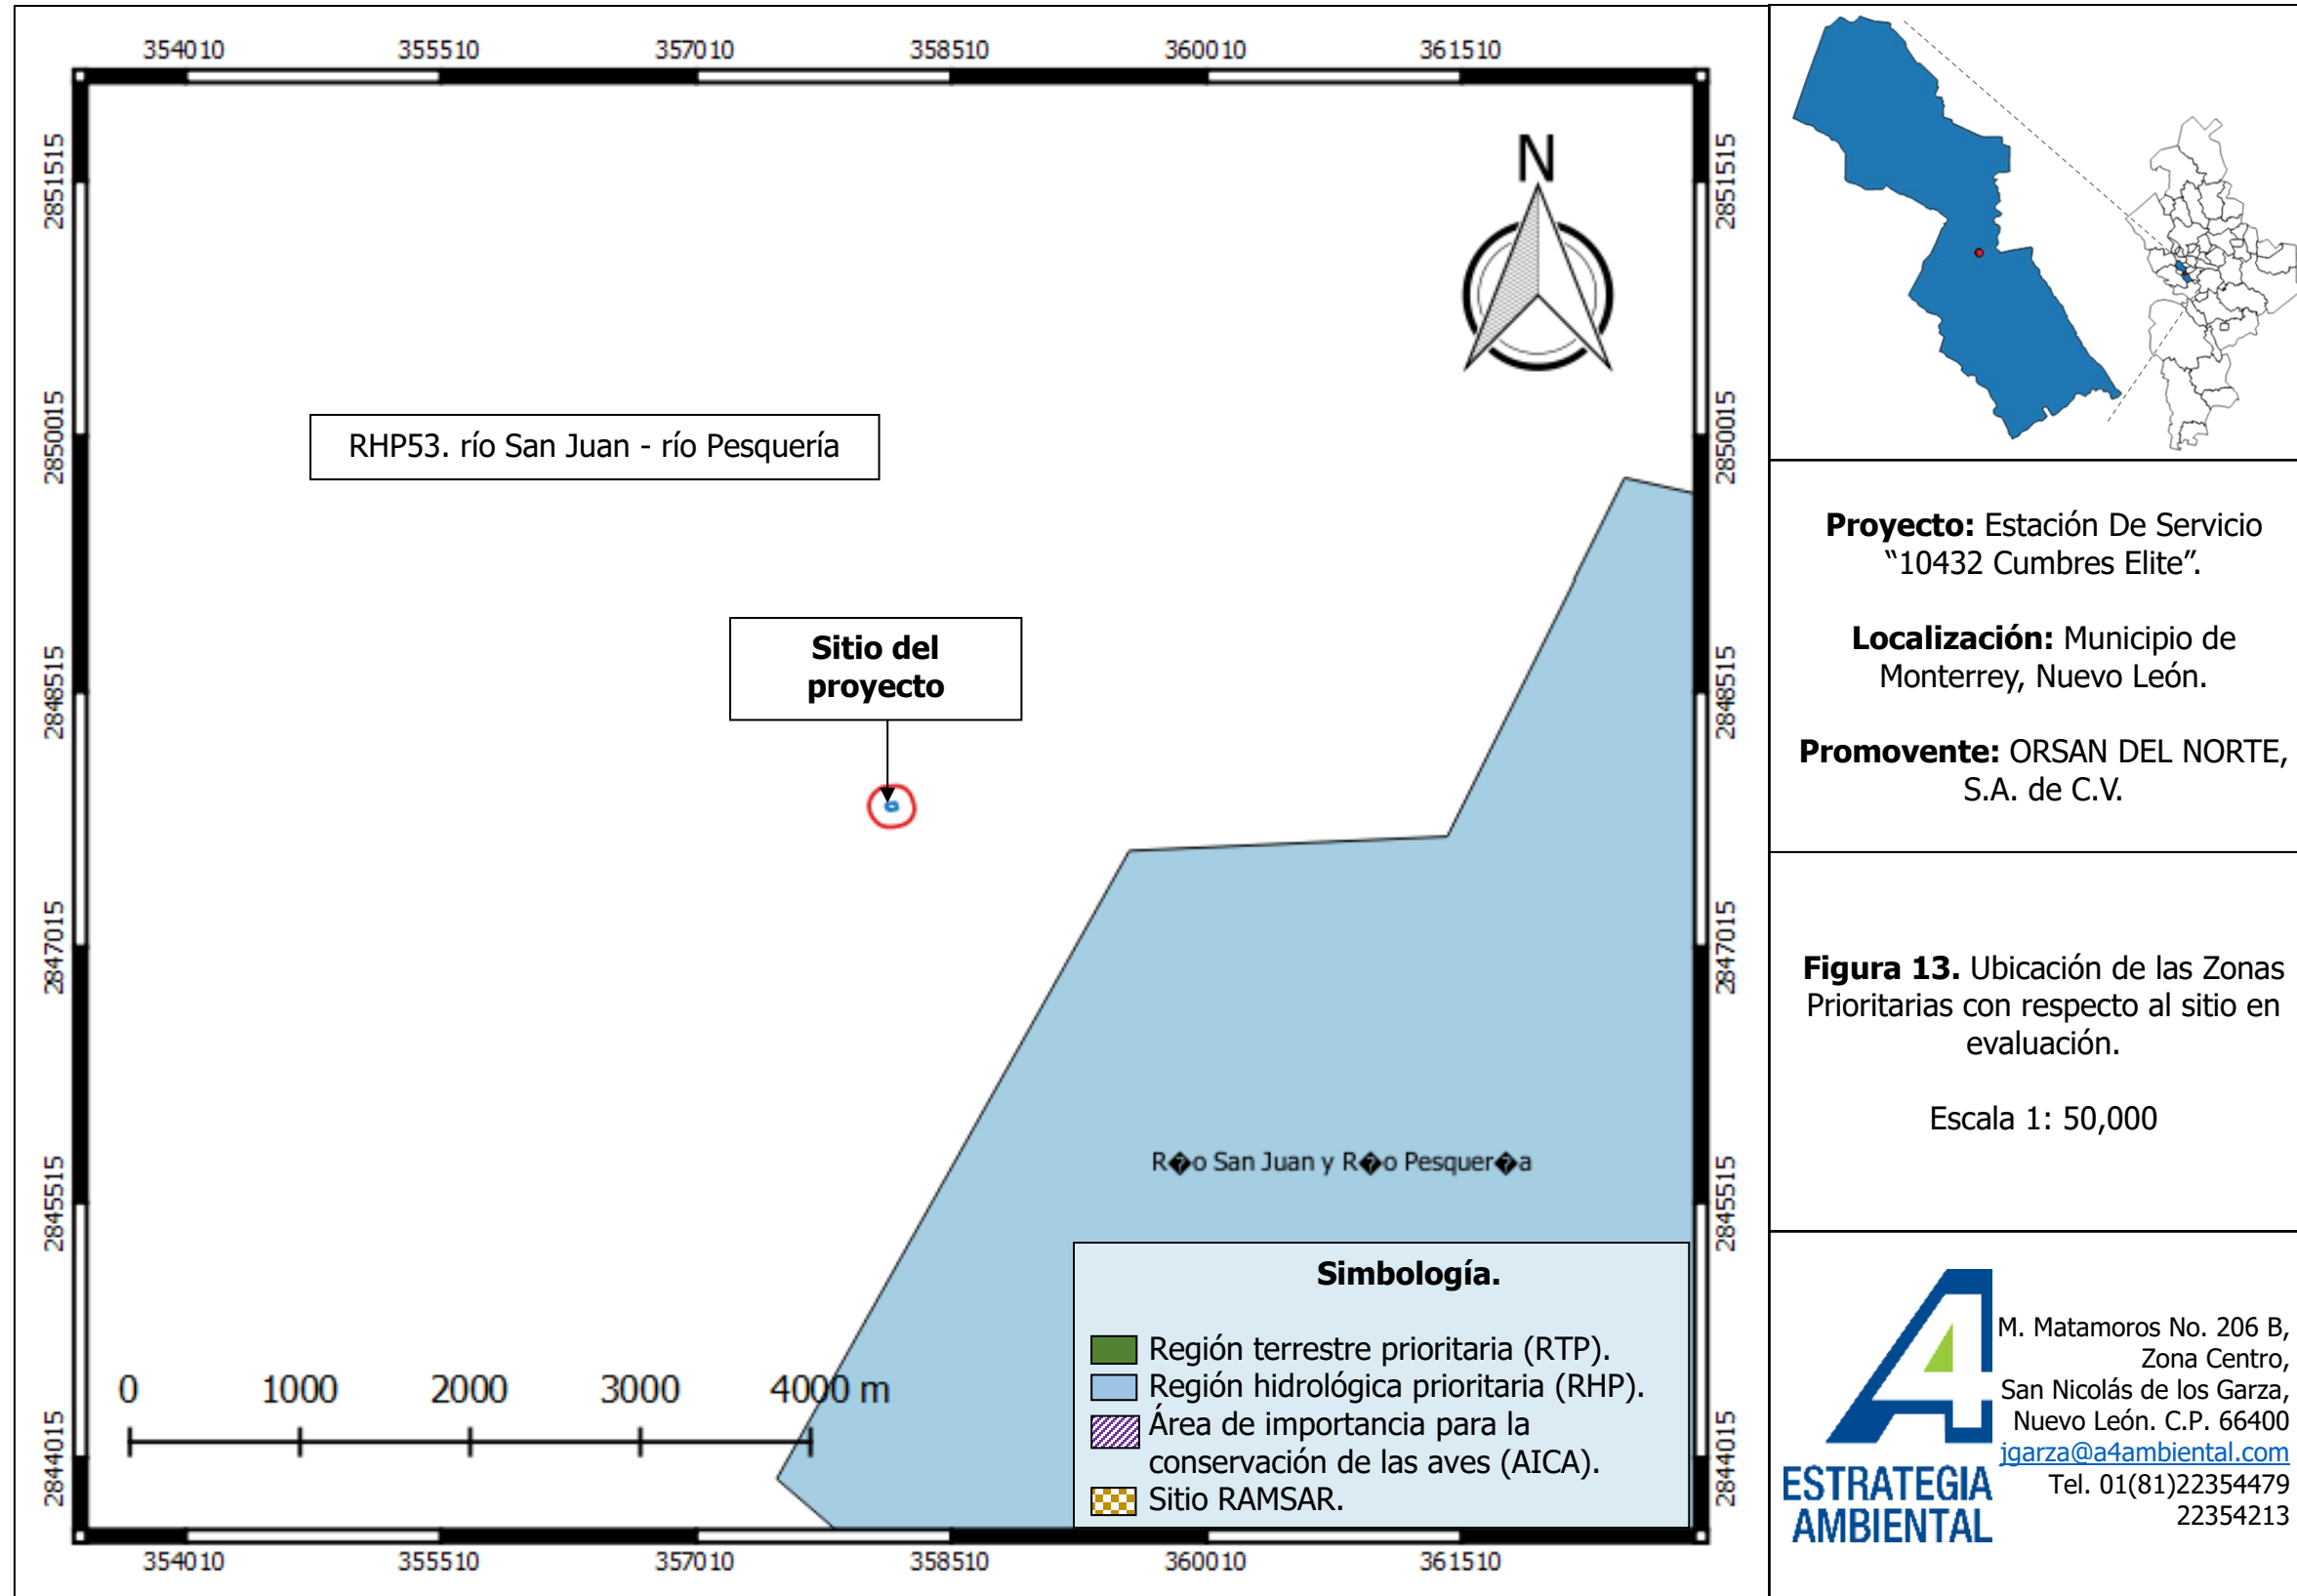

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".


**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.



**Promoviente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 13.** Ubicación de las Zonas Prioritarias con respecto al sitio en evaluación.

Escala 1: 50,000

**ESTRATEGIA AMBIENTAL**  
 M. Matamoros No. 206 B,  
 Zona Centro,  
 San Nicolás de los Garza,  
 Nuevo León. C.P. 66400  
[igarza@a4ambiental.com](mailto:igarza@a4ambiental.com)  
 Tel. 01(81)22354479  
 22354213

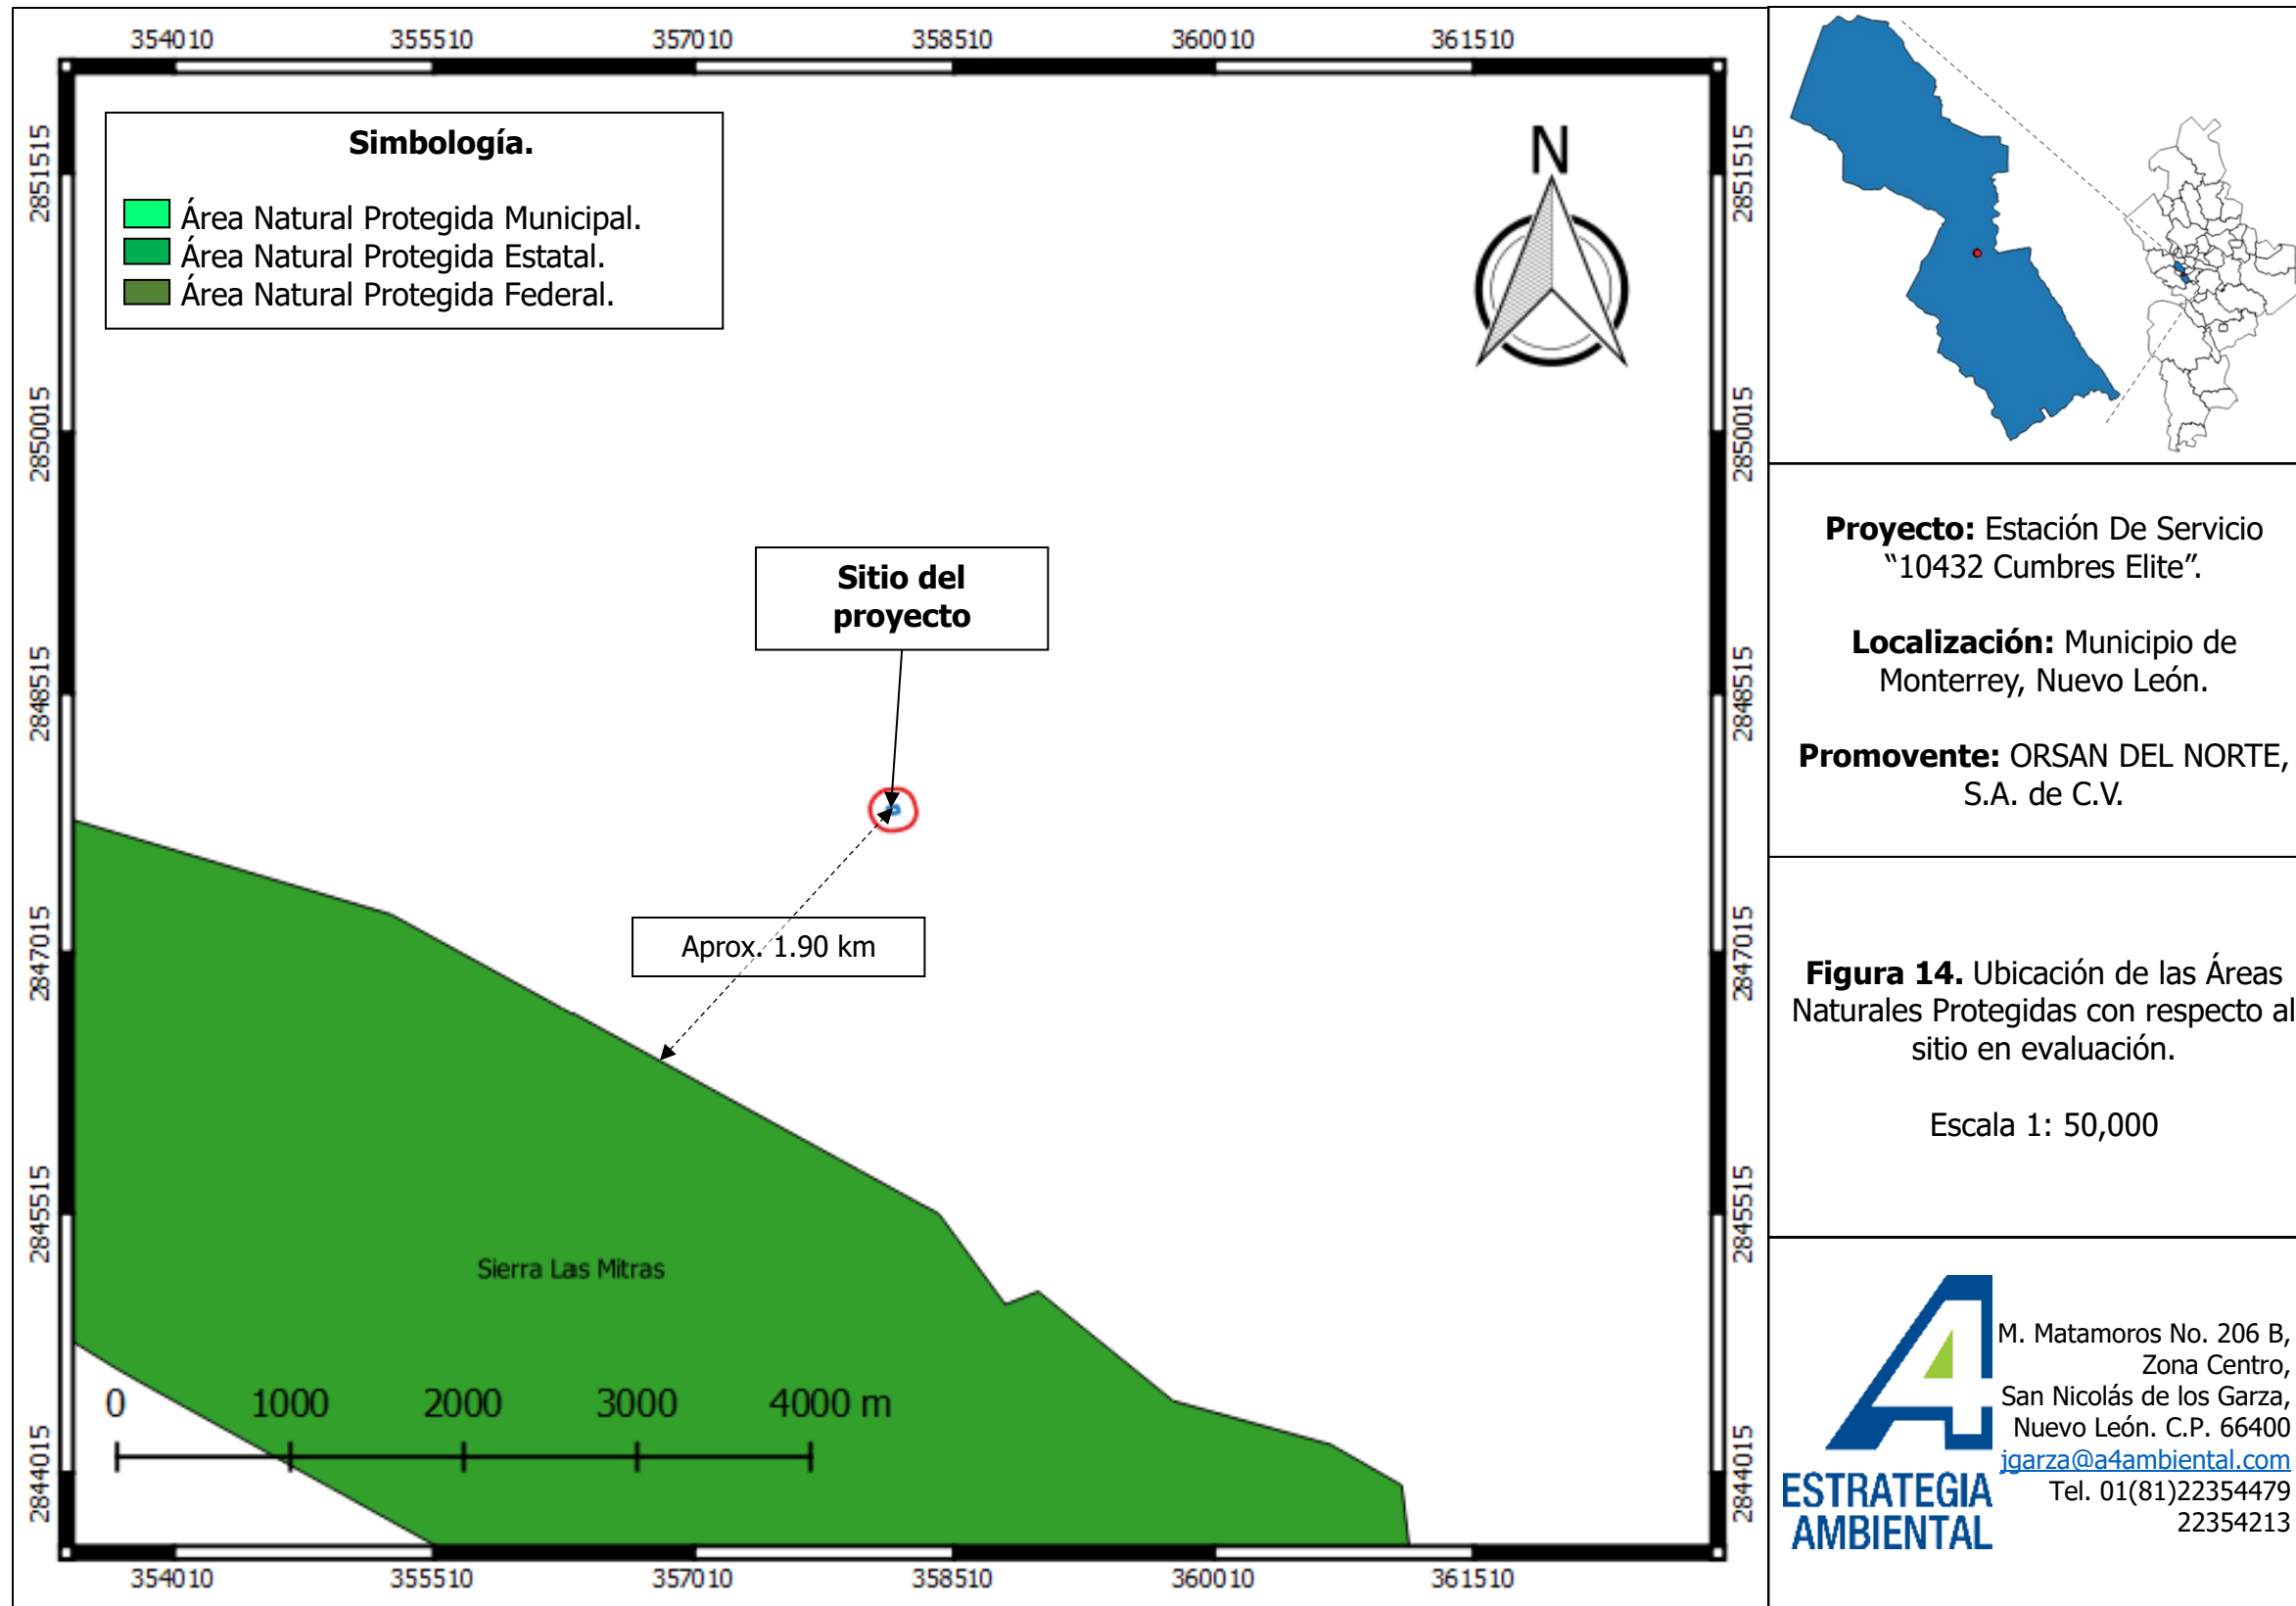

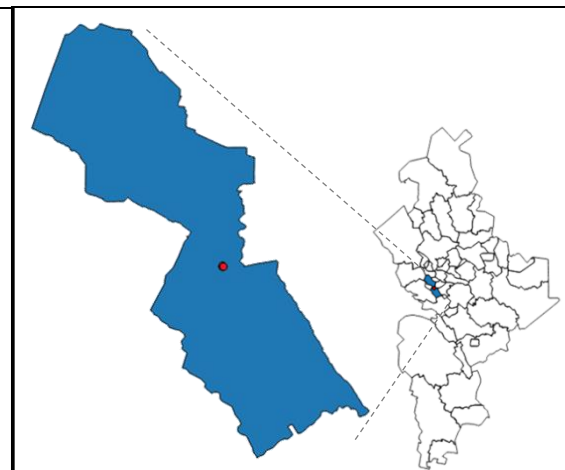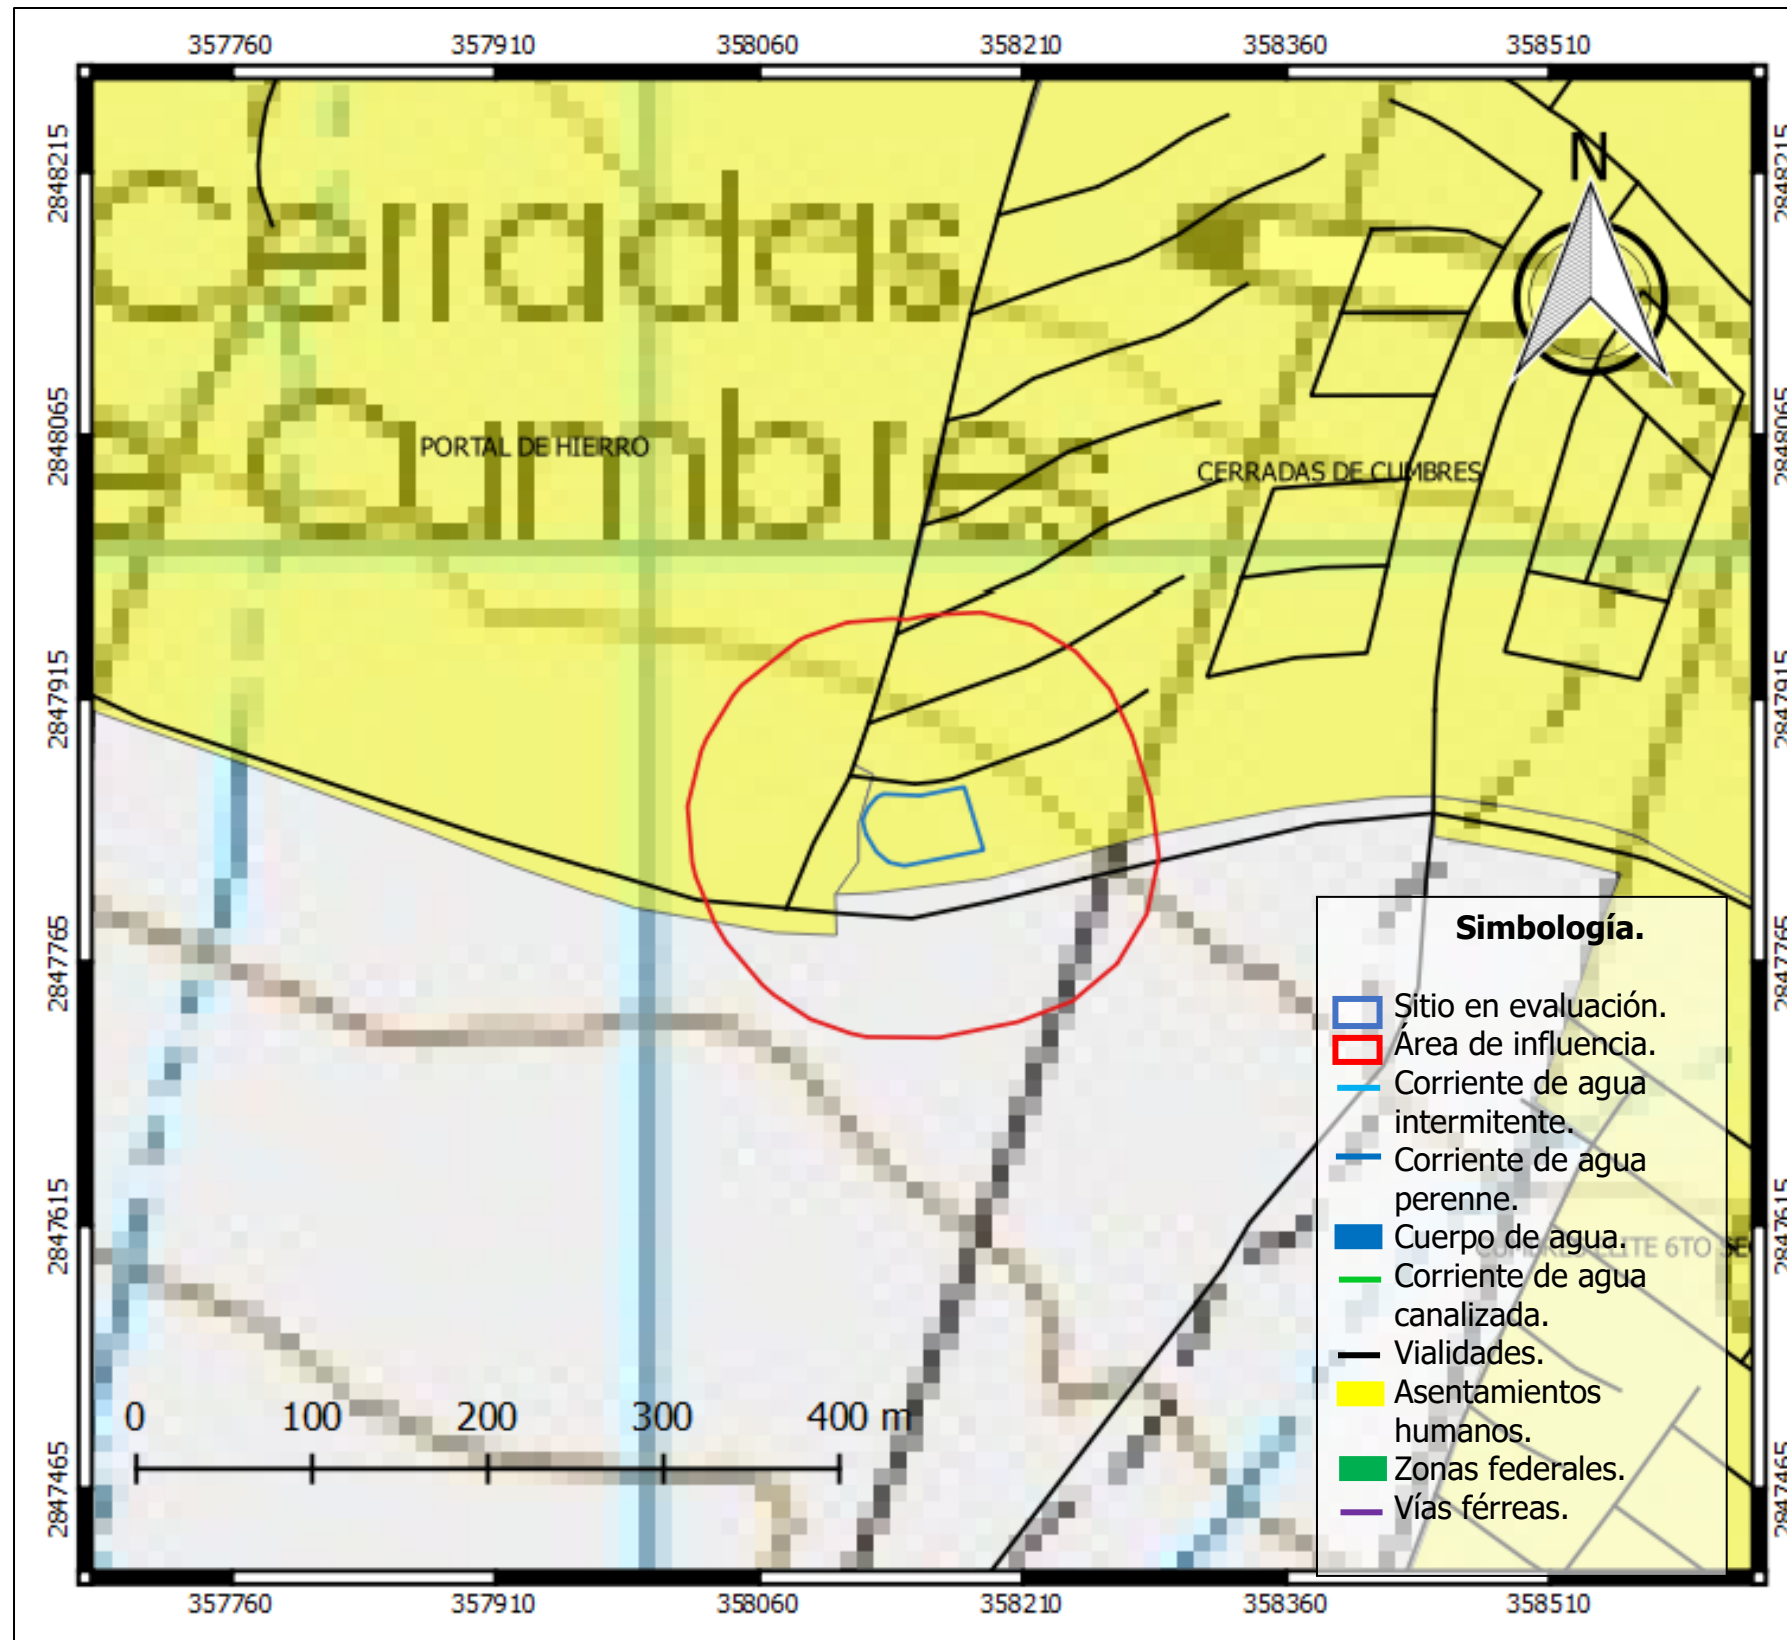

**Proyecto:** Estación De Servicio "10432 Cumbres Elite".

**Localización:** Municipio de Monterrey, Nuevo León.

**Promovente:** ORSAN DEL NORTE, S.A. de C.V.

**Figura 15.** Mapa de microlocalización, utilizando la Carta Topográfica G14C25.

Escala 1: 5,000



M. Matamoros No. 206 B,  
Zona Centro,  
San Nicolás de los Garza,  
Nuevo León. C.P. 66400  
[jgarza@a4ambiental.com](mailto:jgarza@a4ambiental.com)  
Tel. 01(81)22354479  
22354213



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

## **ANEXO III.1.**

### **PLANO DEL PROYECTO.**







Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

**ANEXO III.2.**  
FOTOGRAFÍAS RELATIVAS A LAS CONDICIONES DEL SITIO EN  
EVALUACIÓN.





Figura 1. Vista general de las instalaciones de la estación de servicio.



Figura 2. Tienda de conveniencia como obra asociada a la estación de servicio.



Figura 3. Colindancia sur. Ave. Paseo de los Leones.



Figuras 4. Áreas verdes dentro de la estación de servicio.



## **ANEXO III.3.**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

- Gasolina Magna.
- Gasolina Premium.
- Diésel.



## Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN I. DATOS GENERALES

HDSS: PR-107/2010

PEMEX-MAGNA (1) RESTO DEL PAÍS



No. ONU<sup>1</sup>: 1203

No. CAS<sup>2</sup>: 8006-61-9

FECHA ELAB: 20/10/1998

REVISIÓN: 5

FECHA REV: 01/09/2011

| FABRICANTE  | EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:   |
|---|---|
| <p><b>PEMEX:</b><br/>Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos,<br/>Delegación Miguel Hidalgo, México, D. F. C. P. 11311.<br/>Teléfonos: (0155) - 19449365 y 19448895 (Horario de oficina).</p> <p><b>ASISTENCIA TÉCNICA:</b><br/>Teléfonos: (0155) – 19448164 (Horario de oficina).</p> <p><b>CONSULTA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:</b><br/>Teléfonos: (0155) – 19448628 y 19448041 (Horario de oficina).</p> | <p><b>SETIQ<sup>3</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 0021400, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 55591588, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>CENACOM<sup>4</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 0041300, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 51280000, ext. 11470 a 11476, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>COATEA<sup>5</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 7104943, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 54496391 y 26152045 Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>   |
|   | <p><b>CCAE<sup>6</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 49166 (número único nacional, las 24 horas).</li> <li>▪ (0155) - 19442500, extensión 49166 Cd. de México, las 24 horas.</li> <li>▪ Correo electrónico: <a href="mailto:cae@pemex.com">cae@pemex.com</a></li> </ul> |

### SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

|   |  |
|---|--|
| Nombre químico: ND  | Estado físico: Líquido   |
| Nombre comercial: Gasolina Pemex-Magna  | Clase de Riesgo de transporte SCT <sup>7</sup> : Clase 3, "Líquidos inflamables" |
| Familia química: ND   | No. Guía de Respuesta GRE <sup>8</sup> : 128                                     |
| Sinónimos: Gasolina Pemex-Magna, Pemex-Magna Resto del País   |  |
| <p>Descripción general del producto:</p> <p>Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. Se utiliza como combustible en motores de combustión interna y es para uso en el</p> |  |

## Hoja de Datos de Seguridad

interior del país, excepto en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Índice de octano igual a 87 y 1000 ppm de contenido máximo de azufre total.

### SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES

| COMPONENTE | % VOL.       | NÚMERO ONU <sup>1</sup> | NÚMERO CAS <sup>2</sup> | PPT <sup>9</sup><br>(ppm) | CT <sup>10</sup><br>(ppm) | p <sup>11</sup><br>(ppm) | IPVS <sup>12</sup><br>(ppm) | GRADO DE RIESGO NFPA <sup>13</sup> |                 |                 |                 |
|------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |              |                         |                         |                           |                           |                          |                             | S <sup>14</sup>                    | I <sup>15</sup> | R <sup>16</sup> | E <sup>17</sup> |
| Gasolina   | 100%         | 1203                    | 8006-61-9               | 300                       | 500                       | ND                       | ND                          | 1                                  | 3               | 0               | NA              |
| Aromáticos | ND           | ND                      | ND                      | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |
| Olefinas   | ND           | ND                      | ND                      | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |
| Benceno    | 3.0%<br>máx. | 1114                    | 71-43-2                 | 0.5                       | 2.5                       | ND                       | ND                          | 2                                  | 3               | 0               | NA              |

### SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

|  |   |
|--|---|
| Temperatura de ebullición (°C): 60-70 ( máx. 10% destilac.) <sup>B</sup> | Color: Rojo (visual)  |
| Temperatura de fusión (°C): NA   | Olor: Característico a gasolina   |
| Temperatura de inflamación (°C): Inferior a 0°C                          | Velocidad de evaporación: ND  |
| Temperatura de auto ignición (°C): aproximadamente 250°C <sup>A</sup>    | Solubilidad en agua: Insoluble  |
| Densidad relativa de vapor (aire=1): 3.0 – 4.0 <sup>A</sup>              | Presión de vapor @ 37.8 °C (kPa): 54.0 – 79.0<br>(7.8 – 11.5 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| pH: (IV.6) ND  | % de volatilidad: NA  |
| Peso molecular: ND   | Límites de explosividad inferior-superior: 1.3 – 7.1 <sup>A</sup>                   |
| Estado físico: Líquido   | Gravedad específica 20/4 °C: 0.700 – 0.770  |

### SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

#### Medio de extinción:

- Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, Bióxido de Carbono o espuma química.

## Hoja de Datos de Seguridad

- Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma química.

### Equipo de protección personal para el combate de incendios:

- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

### Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios:

- Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas, y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.
- Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aún después de que el fuego haya sido extinguido. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Si la fuga o derrame no se ha incendiado, utilice agua en forma de rocío para dispersar los vapores.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En función de las condiciones del incendio, permitir que el fuego arda de manera controlada o proceder a su extinción con espuma o polvo.
- En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retírese del área y deje que arda.
- Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias, evitar situarse en las zonas bajas, mantenerse siempre alejado de los extremos de los contenedores. Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse.
- Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor.

### Condiciones que conducen a otros riesgos especiales:

- La gasolina es un líquido extremadamente inflamable, puede incendiarse fácilmente a temperatura normal, sus vapores son más pesados que el aire por lo que se dispersarán por el suelo y se concentrarán en las zonas bajas.
- Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo o movimiento del líquido. Los vapores de gasolina acumulados y no controlados que alcancen una fuente de ignición, pueden provocar una explosión.
- El trapo y materiales similares contaminados con gasolina y almacenados en espacios cerrados, pueden sufrir combustión espontánea.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos del mismo, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

### Productos de la combustión nocivos para la salud:

- La combustión de esta sustancia genera Monóxido de Carbono y Bióxido de Carbono.

## SECCIÓN VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

**Estabilidad (condiciones a evitar):** Esta sustancia es estable.

## Hoja de Datos de Seguridad

**Incompatibilidad (sustancias a evitar):** Evitar el contacto con fuentes de ignición y oxidantes fuertes como: peróxidos, ácido nítrico y percloratos.

**Descomposición en componentes o productos peligrosos:**

Esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Su combustión genera Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

**Polimerización espontánea (condiciones a evitar):**

Esta sustancia no presenta polimerización.

**Otras condiciones a evitar para prevenir que reaccione:**

No se tiene información.

### SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

**EFFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA:**

**Ingestión:**

- Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, esófago y estómago.
- En caso de presentarse vómito severo puede haber aspiración hacia los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de infección.

**Inhalación:**

- La exposición a concentraciones elevadas de vapores causan irritación a los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones; puede causar dolor de cabeza y mareos; puede ser anestésico y puede causar otros efectos al sistema nervioso central.
- Causa sofocación (asfixiante) si se permite que se acumule a concentraciones que reduzcan la cantidad de Oxígeno por abajo de niveles de respiración seguros.
- En altas concentraciones, los componentes de la gasolina pueden causar desórdenes en el sistema nervioso central.
- Es asfixiante, la exposición a atmósferas con concentraciones excesivas de vapores de gasolina, puede causar un colapso repentino, coma y la muerte.

**Piel (contacto):**

- El contacto de gasolina en la piel causa irritación y resequedad.

**Contacto con los ojos:**

- El contacto de esta sustancia con los ojos causa irritación y/o quemadura de la córnea y/o conjuntiva, así como inflamación de los párpados.
- La gasolina causa sensación de quemadura severa, con irritación temporal e hinchazón de los párpados.

## Hoja de Datos de Seguridad

### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA:

- La exposición repetida a la gasolina puede causar efectos en el sistema nervioso central, como: fatiga, trastornos de la memoria, dificultad de concentración y para conciliar el sueño, cefalea y vértigo, entre otros.
- En la piel el contacto prolongado puede causar inflamación, resequedad, comezón, formación de grietas y riesgo de infección secundaria.

**Sustancia carcinogénica:**

NO

**Sustancia mutagénica:**

ND

**Sustancia teratogénica:**

ND

**Otras (especifique):**

ND

### NOTAS:

- La Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral", no incluye a este producto en la relación de sustancias cancerígenas.
- La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) clasifica a la gasolina como una sustancia "cancerígena en animales" (clasificación A3), puntualizando que: "El agente es cancerígeno en animales de experimentación a dosis relativamente alta, por vías de administración en órganos, tejidos o por mecanismos que no son considerados relevantes para el trabajador expuesto. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un aumento en el riesgo de cáncer en humanos expuestos. La evidencia sugiere que no es probable que el agente cause cáncer en humanos excepto bajo vías o niveles de exposición poco comunes e improbables. Para los A3 se debe controlar cuidadosamente la exposición de los trabajadores por todas las vías de ingreso para mantener esta exposición lo más abajo posible de dicho límite".

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

CL<sub>50</sub><sup>18</sup>: ND

DL<sub>50</sub><sup>19</sup>: ND

Otra información: ND

### PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

**Procedimientos para la aplicación de primeros auxilios para las diferentes vías de entrada al organismo:**

#### Ingestión:

- Mantener a la víctima abrigada y en reposo.

## Hoja de Datos de Seguridad

- Mantener a la víctima acostada de lado; de esta manera, disminuirá la posibilidad de aspiración de gasolina a los bronquios y pulmones en caso de vómito .
- No provocar vómito por ser peligrosa la aspiración del líquido a los pulmones.
- Si espontáneamente se presenta el vómito, observar si existe dificultad para respirar.
- Solicitar atención médica inmediatamente.

### **Inhalación:**

- En situaciones de emergencia, utilice equipo de protección respiratoria de aire autónomo de presión positiva para retirar inmediatamente a la víctima afectada por la exposición.
- Si la víctima respira con dificultad, administrar Oxígeno.
- Si la víctima no respira, aplicar respiración artificial.
- ¡CUIDADO! el método de respiración artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona que lo aplica, ya que ésta puede inhalar materiales tóxicos.
- Mantenga a la víctima abrigada y en reposo.
- Las personas expuestas a atmósferas con altas concentraciones de vapores o atomizaciones de gasolina, deben trasladarse a un área libre de contaminantes donde respire aire fresco.
- Solicitar atención médica.

### **Contacto con la piel:**

- Retirar inmediatamente y confinar la ropa y calzado contaminados.
- Lavar la parte afectada con abundante agua durante 20 minutos por lo menos.
- Lavar ropa y calzado contaminados con gasolina antes de utilizarlos nuevamente.
- Mantener a la víctima en reposo y abrigada para proporcionar una temperatura corporal normal.
- En caso de que la víctima presente algún síntoma anormal o si la irritación persiste después del lavado, obtener atención médica inmediatamente.

### **Contacto con los ojos:**

- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritación disminuya.
- Sostener los párpados de manera que se garantice una adecuada limpieza con agua abundante en el globo ocular.
- Si la irritación persiste obtenga atención médica inmediatamente.
- Si se producen quemaduras en conjuntiva y córnea, se requerirá atención médica especializada en forma inmediata.

### **OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:**

- La exposición prolongada a vapores de gasolina, puede producir signos y síntomas de intoxicación, como depresión del sistema nervioso central; sin embargo, estos síntomas pueden variar dependiendo del tiempo de exposición y de la concentración de vapores de gasolina.

## Hoja de Datos de Seguridad

**ANTÍDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR):**

- No se tiene información.

**OTRA INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA Y LAS CONTRAINDICACIONES PERTINENTES:**

- El personal médico debe tener conocimiento de la identidad y características de esta sustancia.
- Si la cantidad de gasolina ingerida es considerable, el Médico debe practicar un lavado del estómago.
- En tanto se aplica el lavado estomacal, debe colocarse a la víctima acostado de lado para que en caso de presentarse vómito, disminuya la posibilidad de aspiración de gasolina hacia los bronquios y pulmones.
- Cuando la aspiración de vapores de gasolina causa paro respiratorio, procédase de inmediato a proporcionar respiración artificial hasta que la respiración se restablezca.

**SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME****Procedimiento y precauciones inmediatas:****Primeramente llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencia.**

- Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo).
- No tocar ni caminar sobre el producto derramado.
- Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso.
- Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible.
- Cuando se trate de derrames mayores, se debe represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.
- Utilizar herramientas antichispas para recoger el material derramado, y conectar eléctricamente a tierra el equipo utilizado.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.
- El agua en forma de rocío puede reducir los vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios cerrados.
- Todo el equipo que se use para el manejo de esta sustancia, debe estar conectado eléctricamente a tierra.
- Debe trabajarse en áreas bien ventiladas.
- Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se maneje esta sustancia en espacios confinados.

## Hoja de Datos de Seguridad

**Métodos de mitigación para controlar la sustancia:**

- En caso de emplear equipos de bombeo para recuperar el producto derramado, éste debe ser a prueba de explosión.
- Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- De ser posible, los recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad.

**Recomendaciones para evacuación:**

- En caso de un derrame grande, considere la evacuación inicial de por lo menos 300 metros a favor del viento u 800 metros a la redonda.
- En caso de que un tanque, carrotanque o autotanque que contenga este producto esté involucrado en un incendio, debe aislarse 800 metros a la redonda.
- Considerar también la evacuación inicial de 800 metros a la redonda.



### SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

**Equipo de protección personal específico:**

- La selección del equipo de protección personal varía dependiendo de las condiciones de uso.
- Se recomienda utilizar guantes de hule cuando el contacto prolongado con la piel no puede evitarse.
- La concentración de vapores en el aire determina el tipo de protección respiratoria que es necesaria.
- En caso de fuga o derrame, emplear equipo de protección personal incluyendo: botas, guantes y delantal de hule.
- Cuando la fuga o derrame genera vapores o neblinas de esta sustancia, debe emplearse equipo de respiración autocontenido.
- Deben emplearse anteojos de seguridad con protección lateral o careta facial cuando se efectúen labores de atención a fugas o derrames.
- No debe usarse lentes de contacto cuando se maneja esta sustancia.
- En las instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben colocarse estaciones de regadera-lavaojos en sitios estratégicos, los cuales deben estar accesibles, operables en todo momento y bien identificadas.
- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

### SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN

**Hoja de Datos de Seguridad**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Número ONU:</b> 1203   |  |  |
| <b>Clase de riesgo de transporte:</b> Clase 3 Líquidos inflamables  |  |   |
| <b>Guía de Respuesta en caso de Emergencia:</b> Guía número 128   |  |   |
| Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto transportado, cumpliendo con el color, dimensiones, colocación, etc., dispuestos en la NOM-004-SCT-2008 y empleando cualquiera de los dos modelos que se muestran en el recuadro de la derecha.   |  |   |
| <p><b>Recomendaciones del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Las unidades que transporten materiales y residuos peligrosos deberán estar en óptimas condiciones de operación, físicas y mecánicas, verificando el transportista que la unidad reúna tales condiciones antes de proceder a cargar los materiales y residuos peligrosos.</li> <li>2.- Los operadores de vehículos se abstendrán a realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.</li> <li>3.- Ninguna unidad que traslade materiales o residuos peligrosos deberá transportar personas no relacionadas con las operaciones de la unidad.</li> <li>4.- Demás información, contenida en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.</li> </ol> |  |   |

**SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA**
**Comportamiento de la sustancia química peligrosa cuando se libera al aire, agua o suelo y sus efectos en la flora o fauna:**

- Disponer apropiadamente de los productos y materiales contaminados usados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames.
- El suelo y los materiales afectados por el derrame y por los trabajos de limpieza, deberán recibir el tratamiento y/o disposición correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
- Cuando el derrame No exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio y anotarlos en la bitácora. Estas acciones deberán estar contempladas en sus respectivos programas de prevención y atención a contingencias o emergencias ambientales o accidentes.
- Cuando el derrame exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán ejecutar las medidas inmediatas para contener los materiales liberados, minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio. Asimismo, se deberá:

## Hoja de Datos de Seguridad

- Avisar de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido del material peligroso.
- Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
- Iniciar los trabajos de Caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de Remediación correspondientes.
- El aviso del derrame se deberá formalizar dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos y deberá contener lo indicado en el Art. 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

### SECCIÓN XII. INFORMACIÓN SOBRE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

#### Para el manejo, transporte y almacenamiento:

- El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia.
- El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.
- Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos incompatibles.
- Almacenar en contenedores con etiquetas; los recipientes que contengan esta sustancia, deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos.
- El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto, debe hacerse en contenedores resistentes y apropiados.
- Los equipos empleados para el manejo de esta sustancia, deben estar debidamente aterrizados.

#### Otras precauciones:

- La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.
- No utilizar presión para vaciar los contenedores.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

### SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- NOM-018-STPS-2000 "Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo".
- NOM-010-STPS-1999 "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen,

## Hoja de Datos de Seguridad

transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral”.

- “Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos”.
- NOM-004-SCT-2008 “Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos”.
- Especificación No. 107/2010 “PEMEX-MAGNA (1) RESTO DEL PAÍS”.
- NIOSH: “Pocket Guide to Chemical Hazards”, “Occupational Health Guideline for Mineral Oil Mist”, “IDLH Documentation”.
- NFPA 400 “Hazardous Materials Code”, 2010 Edition.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 “Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.”

### ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

<sup>1</sup> **ONU:** Número asignado por la Organización de las Naciones Unidas.

<sup>2</sup> **CAS:** Número asignado por la Chemical Abstracts Service.

<sup>3</sup> **SETIQ:** Sistema de Emergencias en el Transporte para la Industria Química.

<sup>4</sup> **CENACOM:** Centro Nacional de Comunicación. (Protección Civil).

<sup>5</sup> **COATEA:** Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales.

<sup>6</sup> **CCAE:** Centro de Coordinación y Apoyo a Emergencias.

<sup>7</sup> **SCT:** Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

<sup>8</sup> **GRE:** Guía de Respuesta a Emergencia.

<sup>9</sup> **LMPE-PPT:** Límite Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderada en el Tiempo (TWA, siglas en inglés).

<sup>10</sup> **LMPE-CT:** Límite Máximo Permissible de Exposición de Corto Tiempo (STEL, en inglés).

<sup>11</sup> **P:** Límite Máximo Permissible de Exposición Pico.

<sup>12</sup> **IPVS:** Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud. (IDLH, siglas en inglés).

<sup>13</sup> **NFPA:** National Fire Protection Association.

<sup>14</sup> **S:** Grado de riesgo a la Salud.

<sup>15</sup> **I:** Grado de riesgo de Inflamabilidad.

<sup>16</sup> **R:** Grado de riesgo de Reactividad.

<sup>17</sup> **E:** Grado de riesgo Especial.

<sup>18</sup> **CL<sub>50</sub>:** Concentración Letal Media.


<sup>19</sup> **DL<sub>50</sub>:** Dosis Letal Media.

**NA:** No Aplica.

**ND:** No Disponible.

### NIVEL DE RIESGO

**Hoja de Datos de Seguridad**

| MODELO ROMBO  |   | S = SALUD<br>(Rombo Azul) | I =<br>INFLAMABILIDAD<br>(Rombo Rojo) | R = REACTIVIDAD<br>(Rombo Amarillo)       | E = ESPECIAL (Rombo Blanco) |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
|  | 4 | Fatal.                    | Extremadamente inflamable.            | Puede detonar.                            | Oxidante (OXI)              |
|   | 3 | Extremadamente peligroso. | Inflamable.                           | Puede detonar, requiere fuente de inicio. | Ácido (ACID)                |
|   | 2 | Ligeramente peligroso.    | Combustible.                          | Cambio químico violento.                  | Alcalino (ALC)              |
|   | 1 | Riesgoso.                 | Combustible si se calienta.           | Inestable si se calienta.                 | Corrosivo (CORR)            |
|   | 0 | Material normal.          | No se quema.                          | Estable.                                  | No use agua ( $\bar{W}$ )   |
|   |   |                           |                                       |   | Material radiactivo (☛)     |

**CONTROL DE REVISIONES**

| REVISIÓN | FECHA      | MOTIVO   |
|----------|------------|--|
| 5        | 01/09/2011 | Actualización de la especificación No. 107/2010. |

**Declaración:**

Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Pemex no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del mismo.

## Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN I. DATOS GENERALES

HDSS: PR-105/2010

PEMEX-PREMIUM (1) RESTO DEL PAÍS



No. ONU<sup>1</sup>: 1203

No. CAS<sup>2</sup>: 8006-61-9

FECHA ELAB: 20/10/1998

REVISIÓN: 5

FECHA REV: 01/09/2011

| FABRICANTE  | EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:   |
|---|---|
| <p><b>PEMEX:</b><br/>Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos,<br/>Delegación Miguel Hidalgo, México, D. F. C. P. 11311.<br/>Teléfonos: (0155) - 19449365 y 19448895 (Horario de oficina).</p> <p><b>ASISTENCIA TÉCNICA:</b><br/>Teléfonos: (0155) – 19448164 (Horario de oficina).</p> <p><b>CONSULTA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:</b><br/>Teléfonos: (0155) – 19448628 y 19448041 (Horario de oficina).</p> | <p><b>SETIQ<sup>3</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01800 – 0021400, sin costo las 24 horas.</li> <li>(0155) – 55591588, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>CENACOM<sup>4</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01800 – 0041300, sin costo las 24 horas.</li> <li>(0155) – 51280000, ext. 11470 a 11476, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>COATEA<sup>5</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01800 – 7104943, sin costo las 24 horas.</li> <li>(0155) – 54496391 y 26152045 Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>   |
|   | <p><b>CCAE<sup>6</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>49166 (número único nacional, las 24 horas).</li> <li>(0155) - 19442500, extensión 49166 Cd. de México, las 24 horas.</li> <li>Correo electrónico: <a href="mailto:cae@pemex.com">cae@pemex.com</a></li> </ul> |

### SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

|   |  |
|---|--|
| Nombre químico: ND  | Estado físico: Líquido   |
| Nombre comercial: Gasolina Pemex-Premium Resto del País   | Clase de Riesgo de transporte SCT <sup>7</sup> : Clase 3, "Líquidos inflamables" |
| Familia química: ND   | No. Guía de Respuesta GRE <sup>8</sup> : 128                                     |
| Sinónimos: Gasolina Pemex-Premium, Pemex Premium Resto del País   |  |
| <p>Descripción general del producto:</p> <p>Mezcla de hidrocarburos parafínicos de cadena recta y ramificada, olefinas, cicloparafinas y aromáticos, que se obtienen del petróleo. Se utiliza como combustible en motores de combustión interna y es para uso en el</p> |  |

**Hoja de Datos de Seguridad**

interior del país, excepto en las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey.

**SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES**

| COMPONENTE | % VOL.     | NÚMERO ONU <sup>1</sup> | NÚMERO CAS <sup>2</sup> | PPT <sup>9</sup><br>(ppm) | CT <sup>10</sup><br>(ppm) | p <sup>11</sup><br>(ppm) | IPVS <sup>12</sup><br>(ppm) | GRADO DE RIESGO NFPA <sup>13</sup> |                 |                 |                 |
|------------|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |            |                         |                         |                           |                           |                          |                             | S <sup>14</sup>                    | I <sup>15</sup> | R <sup>16</sup> | E <sup>17</sup> |
| Gasolina   | 100%       | 1203                    | 8006-61-9               | 300                       | 500                       | ND                       | ND                          | 1                                  | 3               | 0               | NA              |
| Aromáticos | 35.0% máx. | ND                      | ND                      | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |
| Olefinas   | 15.0% máx. | ND                      | ND                      | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |
| Benceno    | 2.0% máx.  | 1114                    | 71-43-2                 | 0.5                       | 2.5                       | ND                       | ND                          | 2                                  | 3               | 0               | NA              |
| Oxígeno    | 2.7% máx.  | 1072                    | 7782-44-7               | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |

**SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

|   |  |
|---|--|
| Temperatura de ebullición (°C): ND                                    | Color: Sin Anilina (visual)  |
| Temperatura de fusión (°C): NA  | Olor: Característico a gasolina  |
| Temperatura de inflamación (°C): Inferior a 0°C                       | Velocidad de evaporación: ND   |
| Temperatura de auto ignición (°C): aproximadamente 250°C <sup>A</sup> | Solubilidad en agua: Insoluble   |
| Densidad relativa de vapor (aire=1): 3.0 – 4.0 <sup>A</sup>           | Presión de vapor @ 37.8 °C (kPa): 54.0 – 79.0 (7.8 – 11.5 lb/pulg <sup>2</sup> ) |
| pH: (IV.6) ND   | % de volatilidad: NA   |
| Peso molecular: ND  | Límites de explosividad inferior-superior: 1.3 – 7.1 <sup>A</sup>                |
| Estado físico: Líquido  | Gravedad específica 20/4 °C: 0.700 – 0.770                                       |

**SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN**
**Medio de extinción:**

- Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, Bióxido de Carbono o

## Hoja de Datos de Seguridad

espuma química.

- Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma química.

### **Equipo de protección personal para el combate de incendios:**

- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

### **Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios:**

- Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas, y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.
- Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aún después de que el fuego haya sido extinguido. Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo. Si la fuga o derrame no se ha incendiado, utilice agua en forma de rocío para dispersar los vapores.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En función de las condiciones del incendio, permitir que el fuego arda de manera controlada o proceder a su extinción con espuma o polvo.
- En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retírese del área y deje que arda.
- Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias, evitar situarse en las zonas bajas, mantenerse siempre alejado de los extremos de los contenedores. Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse.
- Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor.

### **Condiciones que conducen a otros riesgos especiales:**

- La gasolina es un líquido extremadamente inflamable, puede incendiarse fácilmente a temperatura normal, sus vapores son mas pesados que el aire por lo que se dispersarán por el suelo y se concentrarán en las zonas bajas.
- Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo o movimiento del líquido. Los vapores de gasolina acumulados y no controlados que alcancen una fuente de ignición, pueden provocar una explosión.
- El trapo y materiales similares contaminados con gasolina y almacenados en espacios cerrados, pueden sufrir combustión espontánea.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos del mismo, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

### **Productos de la combustión nocivos para la salud:**

- La combustión de esta sustancia genera Monóxido de Carbono y Bióxido de Carbono.

## SECCIÓN VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

## Hoja de Datos de Seguridad

**Estabilidad (condiciones a evitar):** Esta sustancia es estable.

**Incompatibilidad (sustancias a evitar):** Evitar el contacto con fuentes de ignición y oxidantes fuertes como: peróxidos, ácido nítrico y percloratos.

**Descomposición en componentes o productos peligrosos:**

Esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Su combustión genera Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

**Polimerización espontánea (condiciones a evitar):**

Esta sustancia no presenta polimerización.

**Otras condiciones a evitar para prevenir que reaccione:**

No se tiene información.

### SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

**EFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA:**

**Ingestión:**

- Produce inflamación y ardor, irritación de la mucosa de la garganta, esófago y estómago.
- En caso de presentarse vómito severo puede haber aspiración hacia los bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de infección.

**Inhalación:**

- La exposición a concentraciones elevadas de vapores causan irritación a los ojos, nariz, garganta, bronquios y pulmones; puede causar dolor de cabeza y mareos; puede ser anestésico y puede causar otros efectos al sistema nervioso central.
- Causa sofocación (asfixiante) si se permite que se acumule a concentraciones que reduzcan la cantidad de Oxígeno por abajo de niveles de respiración seguros.
- En altas concentraciones, los componentes de la gasolina pueden causar desórdenes en el sistema nervioso central.
- Es asfixiante, la exposición a atmósferas con concentraciones excesivas de vapores de gasolina, puede causar un colapso repentino, coma y la muerte.

**Piel (contacto):**

- El contacto de gasolina en la piel causa irritación y resequedad.

**Contacto con los ojos:**

- El contacto de esta sustancia con los ojos causa irritación y/o quemadura de la córnea y/o conjuntiva, así como inflamación de los párpados.

## Hoja de Datos de Seguridad

- La gasolina causa sensación de quemadura severa, con irritación temporal e hinchazón de los párpados.

### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA:

- La exposición repetida a la gasolina puede causar efectos en el sistema nervioso central, como: fatiga, trastornos de la memoria, dificultad de concentración y para conciliar el sueño, cefalea y vértigo, entre otros.
- En la piel el contacto prolongado puede causar inflamación, resequedad, comezón, formación de grietas y riesgo de infección secundaria.

**Sustancia carcinogénica:**

NO

**Sustancia mutagénica:**

ND

**Sustancia teratogénica:**

ND

**Otras (especifique):**

ND

### NOTAS:

- La Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral”, no incluye a este producto en la relación de sustancias cancerígenas.
- La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) clasifica a la gasolina como una sustancia “cancerígena en animales” (clasificación A3), puntualizando que: “El agente es cancerígeno en animales de experimentación a dosis relativamente alta, por vías de administración en órganos, tejidos o por mecanismos que no son considerados relevantes para el trabajador expuesto. Los estudios epidemiológicos disponibles no confirman un aumento en el riesgo de cáncer en humanos expuestos. La evidencia sugiere que no es probable que el agente cause cáncer en humanos excepto bajo vías o niveles de exposición poco comunes e improbables. Para los A3 se debe controlar cuidadosamente la exposición de los trabajadores por todas las vías de ingreso para mantener esta exposición lo más abajo posible de dicho límite”.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

CL<sub>50</sub><sup>18</sup>: ND

DL<sub>50</sub><sup>19</sup>: ND

Otra información: ND

### PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

**Procedimientos para la aplicación de primeros auxilios para las diferentes vías de entrada al organismo:**

**Ingestión:**

## Hoja de Datos de Seguridad

---

- Mantener a la víctima abrigada y en reposo.
- Mantener a la víctima acostada de lado; de esta manera, disminuirá la posibilidad de aspiración de gasolina a los bronquios y pulmones en caso de vómito .
- No provocar vómito por ser peligrosa la aspiración del líquido a los pulmones.
- Si espontáneamente se presenta el vómito, observar si existe dificultad para respirar.
- Solicitar atención médica inmediatamente.

### **Inhalación:**

- En situaciones de emergencia, utilice equipo de protección respiratoria de aire autónomo de presión positiva para retirar inmediatamente a la víctima afectada por la exposición.
- Si la víctima respira con dificultad, administrar Oxígeno.
- Si la víctima no respira, aplicar respiración artificial.
- ¡CUIDADO! el método de respiración artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona que lo aplica, ya que ésta puede inhalar materiales tóxicos.
- Mantenga a la víctima abrigada y en reposo.
- Las personas expuestas a atmósferas con altas concentraciones de vapores o atomizaciones de gasolina, deben trasladarse a un área libre de contaminantes donde respire aire fresco.
- Solicitar atención médica.

### **Contacto con la piel:**

- Retirar inmediatamente y confinar la ropa y calzado contaminados.
- Lavar la parte afectada con abundante agua durante 20 minutos por lo menos.
- Lavar ropa y calzado contaminados con gasolina antes de utilizarlos nuevamente.
- Mantener a la víctima en reposo y abrigada para proporcionar una temperatura corporal normal.
- En caso de que la víctima presente algún síntoma anormal o si la irritación persiste después del lavado, obtener atención médica inmediatamente.

### **Contacto con los ojos:**

- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante por lo menos durante 15 minutos, o hasta que la irritación disminuya.
- Sostener los párpados de manera que se garantice una adecuada limpieza con agua abundante en el globo ocular.
- Si la irritación persiste obtenga atención médica inmediatamente.
- Si se producen quemaduras en conjuntiva y córnea, se requerirá atención médica especializada en forma inmediata.

### **OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:**

- La exposición prolongada a vapores de gasolina, puede producir signos y síntomas de intoxicación, como depresión del sistema nervioso central; sin embargo, estos síntomas pueden variar dependiendo del

## Hoja de Datos de Seguridad

tiempo de exposición y de la concentración de vapores de gasolina.

### **ANTÍDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR):**

- No se tiene información.

### **OTRA INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA Y LAS CONTRAINDICACIONES PERTINENTES:**

- El personal médico debe tener conocimiento de la identidad y características de esta sustancia.
- Si la cantidad de gasolina ingerida es considerable, el Médico debe practicar un lavado del estómago.
- En tanto se aplica el lavado estomacal, debe colocarse a la víctima acostado de lado para que en caso de presentarse vómito, disminuya la posibilidad de aspiración de gasolina hacia los bronquios y pulmones.
- Cuando la aspiración de vapores de gasolina causa paro respiratorio, procédase de inmediato a proporcionar respiración artificial hasta que la respiración se restablezca.

## **SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME**

### **Procedimiento y precauciones inmediatas:**

#### **Primeramente llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencia.**

- Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo).
- No tocar ni caminar sobre el producto derramado.
- Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso.
- Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible.
- Cuando se trate de derrames mayores, se debe represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.
- Utilizar herramientas antichispas para recoger el material derramado, y conectar eléctricamente a tierra el equipo utilizado.
- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.
- El agua en forma de rocío puede reducir los vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios cerrados.
- Todo el equipo que se use para el manejo de esta sustancia, debe estar conectado eléctricamente a tierra.
- Debe trabajarse en áreas bien ventiladas.
- Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se maneje esta sustancia en espacios confinados.

## Hoja de Datos de Seguridad

**Métodos de mitigación para controlar la sustancia:**

- En caso de emplear equipos de bombeo para recuperar el producto derramado, éste debe ser a prueba de explosión.
- Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- De ser posible, los recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad.

**Recomendaciones para evacuación:**



- En caso de un derrame grande, considere la evacuación inicial de por lo menos 300 metros a favor del viento u 800 metros a la redonda.
- En caso de que un tanque, carrotanque o autotanque que contenga este producto esté involucrado en un incendio, debe aislarse 800 metros a la redonda.
- Considerar también la evacuación inicial de 800 metros a la redonda.

### SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

**Equipo de protección personal específico:**

- La selección del equipo de protección personal varía dependiendo de las condiciones de uso.
- Se recomienda utilizar guantes de hule cuando el contacto prolongado con la piel no puede evitarse.
- La concentración de vapores en el aire determina el tipo de protección respiratoria que es necesaria.
- En caso de fuga o derrame, emplear equipo de protección personal incluyendo: botas, guantes y delantal de hule.
- Cuando la fuga o derrame genera vapores o neblinas de esta sustancia, debe emplearse equipo de respiración autocontenido.
- Deben emplearse anteojos de seguridad con protección lateral o careta facial cuando se efectúen labores de atención a fugas o derrames.
- No debe usarse lentes de contacto cuando se maneja esta sustancia.
- En las instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben colocarse estaciones de regadera-lavaojos en sitios estratégicos, los cuales deben estar accesibles, operables en todo momento y bien identificadas.
- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

**Hoja de Datos de Seguridad**
**SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Número ONU:</b> 1203   |  |  |
| <b>Clase de riesgo de transporte:</b> Clase 3 Líquidos inflamables  |  |   |
| <b>Guía de Respuesta en caso de Emergencia:</b> Guía número 128   |  |   |
| Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto transportado, cumpliendo con el color, dimensiones, colocación, etc., dispuestos en la NOM-004-SCT-2008 y empleando cualquiera de los dos modelos que se muestran en el recuadro de la derecha.   |  |   |
| <p><b>Recomendaciones del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Las unidades que transporten materiales y residuos peligrosos deberán estar en óptimas condiciones de operación, físicas y mecánicas, verificando el transportista que la unidad reúna tales condiciones antes de proceder a cargar los materiales y residuos peligrosos.</li> <li>2.- Los operadores de vehículos se abstendrán a realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.</li> <li>3.- Ninguna unidad que traslade materiales o residuos peligrosos deberá transportar personas no relacionadas con las operaciones de la unidad.</li> <li>4.- Demás información, contenida en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.</li> </ol> |  |   |

**SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA**
**Comportamiento de la sustancia química peligrosa cuando se libera al aire, agua o suelo y sus efectos en la flora o fauna:**

- Disponer apropiadamente de los productos y materiales contaminados usados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames.
- El suelo y los materiales afectados por el derrame y por los trabajos de limpieza, deberán recibir el tratamiento y/o disposición correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.
- Cuando el derrame No exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio y anotarlos en la bitácora. Estas acciones deberán estar contempladas en sus respectivos programas de prevención y atención a contingencias o emergencias ambientales o accidentes.
- Cuando el derrame exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán ejecutar las medidas inmediatas para contener los

## Hoja de Datos de Seguridad

materiales liberados, minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio. Asimismo, se deberá:

- Avisar de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido del material peligroso.
- Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
- Iniciar los trabajos de Caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de Remediación correspondientes.
- El aviso del derrame se deberá formalizar dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos y deberá contener lo indicado en el Art. 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

### SECCIÓN XII. INFORMACIÓN SOBRE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

#### Para el manejo, transporte y almacenamiento:

- El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia.
- El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.
- Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos incompatibles.
- Almacenar en contenedores con etiquetas; los recipientes que contengan esta sustancia, deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos.
- El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto, debe hacerse en contenedores resistentes y apropiados.
- Los equipos empleados para el manejo de esta sustancia, deben estar debidamente aterrizados.

#### Otras precauciones:

- La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.
- No utilizar presión para vaciar los contenedores.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

### SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias

## Hoja de Datos de Seguridad

químicas peligrosas en los centros de trabajo”.

- NOM-010-STPS-1999 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral”.
- “Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos”.
- NOM-004-SCT-2008 “Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos”.
- Especificación No. 105/2010 “PEMEX-PREMIUM (1) RESTO DEL PAÍS”.
- NIOSH: “Pocket Guide to Chemical Hazards”, “Occupational Health Guideline for Mineral Oil Mist”, “IDLH Documentation”.
- NFPA 400 “Hazardous Materials Code”, 2010 Edition.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 “Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.

### ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

<sup>1</sup> **ONU:** Número asignado por la **Organización de las Naciones Unidas**.

<sup>2</sup> **CAS:** Número asignado por la **Chemical Abstracts Service**.

<sup>3</sup> **SETIQ:** Sistema de **Emergencias en el Transporte para la Industria Química**.

<sup>4</sup> **CENACOM:** Centro **Nacional de Comunicación**. (Protección Civil).

<sup>5</sup> **COATEA:** Centro de **Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales**.

<sup>6</sup> **CCAE:** Centro de **Coordinación y Apoyo a Emergencias**.

<sup>7</sup> **SCT:** Secretaría de **Comunicaciones y Transportes**.

<sup>8</sup> **GRE:** Guía de **Respuesta a Emergencia**.

<sup>9</sup> **LMPE-PPT:** Límite **Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderada en el Tiempo** (TWA, siglas en inglés).

<sup>10</sup> **LMPE-CT:** Límite **Máximo Permissible de Exposición de Corto Tiempo** (STEL, en inglés).

<sup>11</sup> **P:** Límite **Máximo Permissible de Exposición Pico**.

<sup>12</sup> **IPVS:** Inmediatamente Peligroso para la **Vida y la Salud**. (IDLH, siglas en inglés).

<sup>13</sup> **NFPA:** **National Fire Protection Association**.

<sup>14</sup> **S:** Grado de riesgo a la **Salud**.

<sup>15</sup> **I:** Grado de riesgo de **Inflamabilidad**.

<sup>16</sup> **R:** Grado de riesgo de **Reactividad**.

<sup>17</sup> **E:** Grado de riesgo **Especial**.

<sup>18</sup> **CL<sub>50</sub>:** Concentración **Letal Media**.

<sup>19</sup> **DL<sub>50</sub>:** Dosis **Letal Media**.

**NA:** No Aplica.

**ND:** No Disponible.

**Hoja de Datos de Seguridad**

| NIVEL DE RIESGO   |   |                           |                                       |   |                             |
|---|---|---------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|
| MODELO ROMBO  |   | S = SALUD<br>(Rombo Azul) | I =<br>INFLAMABILIDAD<br>(Rombo Rojo) | R = REACTIVIDAD<br>(Rombo Amarillo)       | E = ESPECIAL (Rombo Blanco) |
|  | 4 | Fatal.                    | Extremadamente inflamable.            | Puede detonar.                            | Oxidante (OXI)              |
|   | 3 | Extremadamente peligroso. | Inflamable.                           | Puede detonar, requiere fuente de inicio. | Ácido (ACID)                |
|   | 2 | Ligeramente peligroso.    | Combustible.                          | Cambio químico violento.                  | Alcalino (ALC)              |
|   | 1 | Riesgoso.                 | Combustible si se calienta.           | Inestable si se calienta.                 | Corrosivo (CORR)            |
|   | 0 | Material normal.          | No se quema.                          | Estable.                                  | No use agua (W)             |
|   |   |                           |                                       |   | Material radiactivo (**)    |

| CONTROL DE REVISIONES |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| REVISIÓN              | FECHA      | MOTIVO   |
| 5                     | 01/09/2011 | Actualización de la especificación No. 105/2010. |

**Declaración:**

Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Pemex no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del mismo.

## Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN I. DATOS GENERALES

HDSS: PR-301/2010

PEMEX DIÉSEL



No. ONU<sup>1</sup>: 1202

No. CAS<sup>2</sup>: 68476-34-6

FECHA ELAB: 30/10/1998

REVISIÓN: 5

FECHA REV: 06/07/2011

| FABRICANTE  | EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR:   |
|---|---|
| <p><b>PEMEX:</b><br/>           Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos,<br/>           Delegación Miguel Hidalgo, México, D. F., C. P. 11311.<br/>           Teléfonos: (0155) - 19449365 y 19448895 (Horario de oficina).</p> <p><b>ASISTENCIA TÉCNICA:</b><br/>           Teléfonos: (0155) – 19448164 (Horario de oficina).</p> <p><b>CONSULTA HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD:</b><br/>           Teléfonos: (0155) – 19448628 y 19448041 (Horario de oficina).</p> | <p><b>SETIQ<sup>3</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 0021400, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 55591588, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>CENACOM<sup>4</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 0041300, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 51280000, ext. 11470 a 11476, Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>  |
|   | <p><b>COATEA<sup>5</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 01800 – 7104943, sin costo las 24 horas.</li> <li>▪ (0155) – 54496391 y 26152045 Cd. de México, las 24 horas.</li> </ul>   |
|   | <p><b>CCAE<sup>6</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 49166 (número único nacional, las 24 horas).</li> <li>▪ (0155) - 19442500, extensión 49166 Cd. de México, las 24 horas.</li> <li>▪ Correo electrónico: ccae@pemex.com</li> </ul> |

### SECCIÓN II. DATOS GENERALES DEL PRODUCTO

|  |  |
|--|--|
| Nombre químico: ND   | Estado físico: Líquido   |
| Nombre comercial: Diésel                                   | Clase de Riesgo de transporte SCT <sup>7</sup> : Clase 3, "Líquidos inflamables" |
| Familia química: ND  | No. Guía de Respuesta GRE <sup>8</sup> : 128                                     |
| Sinónimos: Pemex Diésel                                    |  |
| Descripción general del producto:<br>No se tiene registro. |  |

**Hoja de Datos de Seguridad**
**SECCIÓN III. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES**

| COMPONENTE | % VOL.    | NÚMERO ONU <sup>1</sup> | NÚMERO CAS <sup>2</sup> | PPT <sup>9</sup><br>(ppm) | CT <sup>10</sup><br>(ppm) | p <sup>11</sup><br>(ppm) | IPVS <sup>12</sup><br>(ppm) | GRADO DE RIESGO NFPA <sup>13</sup> |                 |                 |                 |
|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |           |                         |                         |                           |                           |                          |                             | S <sup>14</sup>                    | I <sup>15</sup> | R <sup>16</sup> | E <sup>17</sup> |
| Diésel     | 100%      | 1202                    | 68334-30-5              | 100                       | ND                        | ND                       | ND                          | 0                                  | 2               | 0               | ND              |
| Aromáticos | 30% máx.  | ND                      | ND                      | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | ND                                 | ND              | ND              | ND              |
| Azufre     | 500 mg/kg | 1350                    | 7704-34-9               | ND                        | ND                        | ND                       | ND                          | 1                                  | 1               | 0               | ND              |

**SECCIÓN IV. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

|   |   |
|---|---|
| Temperatura de ebullición (°C): ND                                    | Color: (2.5 máximo) ASTM-D 1500 <sup>B</sup>                              |
| Temperatura de fusión (°C): ND  | Olor: Característico a hidrocarburo                                       |
| Temperatura de inflamación (°C): 45 (mínimo) (ASTM-D 93) <sup>B</sup> | Velocidad de evaporación: ND  |
| Temperatura de auto ignición (°C): 254 - 285°C <sup>A</sup>           | Solubilidad en agua @ 20°C (g/100 ml): 0.0005 <sup>A</sup>                |
| Densidad (g/m <sup>3</sup> ): 0.87 – 0.95 <sup>A</sup>                | Presión de vapor (kPa): ND  |
| pH: (IV.6) ND   | % de volatilidad: NA  |
| Peso molecular: ND  | Límites de explosividad inferior-superior: 0.6 - 6.5 <sup>A</sup>         |
| Estado físico: Líquido  | Viscosidad cinemática @ 40°C (mm <sup>2</sup> /s): 1.9 - 4.1 <sub>B</sub> |

**SECCIÓN V. RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN**
**Medio de extinción:**

- Fuegos pequeños: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, polvo químico seco, Bióxido de Carbono o espuma química.
- Fuegos grandes: Utilizar agua en forma de rocío o niebla, no usar chorro de agua directa, usar espuma química.

**Equipo de protección personal para el combate de incendios:**

- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

## Hoja de Datos de Seguridad

**Procedimiento y precauciones especiales durante el combate de incendios:**

- Utilizar agua en forma de rocío para enfriar contenedores y estructuras expuestas y para proteger al personal que intenta eliminar la fuga.
- Continuar el enfriamiento con agua de los contenedores, aún después de que el fuego haya sido extinguido.
- Eliminar la fuente de fuga si es posible hacerlo sin riesgo; de no ser posible y en función de las condiciones del incendio, permitir que el fuego arda de manera controlada o proceder a su extinción.
- Utilizar agua como medio de lavado para retirar los derrames de las fuentes de ignición. Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En incendio masivo, utilice soportes fijos para mangueras o chiflones reguladores; si no es posible, retírese del área y deje que arda.
- Aislar el área de peligro, mantener alejadas a las personas innecesarias y evitar situarse en las zonas bajas.
- Tratar de cubrir el líquido derramado con espuma, evitando introducir agua directamente dentro del contenedor.
- Retírese de inmediato en caso de que aumente el sonido de los dispositivos de alivio de presión, o cuando el contenedor empiece a decolorarse.
- Manténgase siempre alejado de los extremos de los tanques.

**Condiciones que conducen a otros riesgos especiales:**

- Sus vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Pueden viajar a una fuente de ignición y regresar con flama.
- Esta sustancia puede almacenar cargas electrostáticas debidas al flujo del movimiento.
- Puede encenderse por calor, flama o chispas. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.

**Productos de la combustión nocivos para la salud:**

- La combustión de esta sustancia genera Monóxido de Carbono y Bióxido de Carbono.

### SECCIÓN VI. RIESGOS DE REACTIVIDAD

**Estabilidad (condiciones a evitar):** Esta sustancia es estable.

**Incompatibilidad (sustancias a evitar):** Evitar el contacto con oxidantes fuertes, como Cloro líquido y Oxígeno.

**Descomposición en componentes o productos peligrosos:**

Esta sustancia no se descompone a temperatura ambiente. Su combustión genera Monóxido de Carbono, Bióxido de Carbono y otros gases asfixiantes, irritantes y corrosivos.

**Polimerización espontánea (condiciones a evitar):**

Esta sustancia no presenta polimerización.

**Otras condiciones a evitar para prevenir que reaccione:**

No se tiene información.

## Hoja de Datos de Seguridad

### SECCIÓN VII. RIESGOS A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS

#### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN AGUDA:

##### Ingestión:

- Esta sustancia no es tóxica.
- Su ingestión puede causar trastornos gastrointestinales; en este caso, los síntomas incluyen: ardor de esófago y estómago, náuseas, vómito y diarrea.
- En caso de presentarse vómito severo existe peligro de aspiración hacia bronquios y pulmones, lo que puede causar inflamación y riesgo de infección.

##### Inhalación:

- A temperatura ambiente no existe riesgo por inhalación.
- A temperaturas elevadas o por acción mecánica puede formar vapores o nieblas; las cuales, pueden ser irritantes para los bronquios y pulmones.

##### Piel (contacto):

- Irritante de la piel que produce sensación de ardor con enrojecimiento e inflamación. Si la exposición es a producto caliente se generará quemadura de grado variable.

##### Contacto con los ojos:

- El contacto de esta sustancia con los ojos puede causar irritación de la conjuntiva.
- El contacto con aceite caliente puede causar quemaduras en córnea y/o conjuntiva.

#### EFFECTOS POR EXPOSICIÓN CRÓNICA:

- El contacto repetido o prolongado de esta sustancia con la piel puede causar enrojecimiento, inflamación, sequedad, comezón, formación de grietas y riesgo de infección secundaria.

Sustancia carcinogénica:

NO

Sustancia mutagénica:

ND

Sustancia teratogénica:

ND

ND

Otras (especifique):

#### NOTAS:

- La Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, "Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral", no incluye a este producto en la relación de sustancias cancerígenas.

## Hoja de Datos de Seguridad

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

CL<sub>50</sub><sup>18</sup>: ND

DL<sub>50</sub><sup>19</sup>: ND

Otra información: ND

### PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS:

#### Procedimientos para la aplicación de primeros auxilios para las diferentes vías de entrada al organismo:

##### Ingestión:

- En caso de que cantidades pequeñas de esta sustancia entren a la boca, debe enjuagarse con agua hasta eliminar los residuos del producto.
- Si la víctima está consciente, dar a beber líquidos e inducir el vómito observando en todo momento para evitar que se aspire esta sustancia hacia los bronquios y pulmones.
- Si la víctima está inconsciente no debe inducirse el vómito, ya que puede aspirar el producto hacia los bronquios y pulmones, y provocar la inflamación severa de éstos, así como riesgo de infecciones.
- Solicitar atención médica inmediata.

##### Inhalación:

- El personal médico que atienda las emergencias debe tomar en cuenta las características de los materiales involucrados, así como las recomendaciones dispuestas en esta Hoja de Seguridad para protegerse a sí mismo.
- **En caso de exposición a vapores y/o nieblas de esta sustancia:**
  - Retirar a la víctima a un lugar bien ventilado y donde se respire aire fresco.
  - Si la víctima no respira, aplicar la respiración artificial.
  - ¡CUIDADO! El método de respiración artificial de boca a boca puede ser peligroso para la persona que lo aplica, ya que ésta puede inhalar materiales tóxicos.
  - Mantenga a la víctima abrigada y en reposo.
  - Solicitar atención médica inmediata.

##### Contacto con la piel:

- Retirar inmediatamente y confinar la ropa y el calzado contaminados.
- Lavar la parte afectada con abundante agua, hasta que se eliminen los residuos del producto.
- Lavar la ropa y calzado antes de utilizarlos nuevamente.
- Mantener la víctima en reposo y abrigada para proporcionar una temperatura corporal normal.
- En caso de que la víctima presente algún síntoma anormal o si la irritación persiste después del lavado,

## Hoja de Datos de Seguridad

obtener atención médica inmediata.

- Las quemaduras requieren atención médica especializada en forma inmediata.

### Contacto con los ojos:

- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos o hasta que se eliminen los residuos del producto.
- Sostener los párpados de manera que se garantice una adecuada limpieza con abundante agua en el globo ocular.
- Si la irritación persiste aún después del lavado, solicitar atención médica inmediata.
- Las quemaduras en conjuntiva y córnea requieren atención médica especializada en forma inmediata.

### OTROS RIESGOS O EFECTOS A LA SALUD:

- No se tiene información.

### ANTÍDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR):

- No se tiene información.

### OTRA INFORMACIÓN PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA Y LAS CONTRAINDICACIONES PERTINENTES:

- La aspiración de esta sustancia hacia los pulmones puede causar inflamación y riesgo de infección de bronquios y pulmones, por lo que no debe inducirse el vómito a las víctimas inconscientes.

## SECCIÓN VIII. INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME

### Procedimiento y precauciones inmediatas:

#### Primeramente llamar al número telefónico de respuesta en caso de emergencia.

- Eliminar las fuentes de ignición cercanas (no fumar, no usar bengalas, chispas o llama abierta en el área de riesgo).
- No tocar ni caminar sobre el producto derramado.
- Mantener alejado al personal que no participa directamente en las acciones de control; aislar el área de riesgo y prohibir el acceso.
- Permanecer fuera de las zonas bajas y en un sitio donde el viento sople a favor.
- Debe evitarse la introducción de este producto a vías pluviales, alcantarillas, sótanos o espacios confinados.
- En caso de fugas o derrames pequeños, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible.
- Cuando se trate de derrames mayores, se debe represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.
- Utilizar herramientas antichispas para recoger el material derramado, y conectar eléctricamente a tierra el equipo utilizado.

## Hoja de Datos de Seguridad

- Ventile los espacios cerrados antes de entrar.
- El agua en forma de rocío puede reducir los vapores, pero no puede prevenir su ignición en espacios cerrados.
- Todo el equipo que se use para el manejo de esta sustancia, debe estar conectado eléctricamente a tierra.
- Debe trabajarse en áreas bien ventiladas.
- Debe proveerse ventilación mecánica a prueba de explosión, cuando se maneje esta sustancia en espacios confinados.

### **Métodos de mitigación para controlar la sustancia:**

- En caso de emplear equipos de bombeo para recuperar el producto derramado, éste debe ser a prueba de explosión.
- Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo.
- De ser posible, los recipientes que lleguen a fugar deben ser trasladados a un sitio bien ventilado y alejado del resto de las instalaciones y de fuentes de ignición; el producto, deberá trasegarse a otros recipientes que se encuentren en buenas condiciones, observando los procedimientos establecidos para esta actividad.

### **Recomendaciones para evacuación:**

- En caso de un derrame grande, considere la evacuación inicial de por lo menos 300 metros a favor del viento u 800 metros a la redonda.
- En caso de que un tanque, carrotanque o autotanque que contenga este producto esté involucrado en un incendio, debe aislarse 800 metros a la redonda.
- Considerar también la evacuación inicial de 800 metros a la redonda.

## **SECCIÓN IX. PROTECCIÓN ESPECIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA**


### **Equipo de protección personal específico:**

- La selección del equipo de protección personal varía dependiendo de las condiciones de uso.
- Se recomienda utilizar guantes de hule cuando el contacto prolongado con la piel no puede evitarse.
- La concentración de vapores en el aire determina el tipo de protección respiratoria que es necesaria.
- En caso de fuga o derrame, emplear equipo de protección personal incluyendo: botas, guantes y delantal de hule.
- Cuando la fuga o derrame genera vapores o neblinas de esta sustancia, debe emplearse equipo de respiración autocontenido.
- Deben emplearse anteojos de seguridad con protección lateral o careta facial cuando se efectúen labores de atención a fugas o derrames.
- No debe usarse lentes de contacto cuando se maneja esta sustancia.

## Hoja de Datos de Seguridad

- En las instalaciones donde se maneja esta sustancia, deben colocarse estaciones de regadera-lavaojos en sitios estratégicos, los cuales deben estar accesibles, operables en todo momento y bien identificadas.
- El personal que combate incendios de esta sustancia en espacios confinados, debe emplear equipo de respiración autónomo y traje para bombero profesional completo; el uso de este último proporciona solamente protección limitada.

### SECCIÓN X. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN
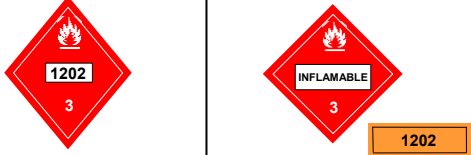
|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Número ONU:</b> 1202   |  |  |
| <b>Clase de riesgo de transporte:</b> Clase 3 Líquidos inflamables  |   |  |
| <b>Guía de Respuesta en caso de Emergencia:</b> Guía número 128   |   |  |
| Colocar el cartel que identifica el contenido y riesgo del producto transportado, cumpliendo con el color, dimensiones, colocación, etc., dispuestos en la NOM-004-SCT-2008 y empleando cualquiera de los dos modelos que se muestran en el recuadro de la derecha.   |   |  |
| <p><b>Recomendaciones del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Las unidades que transporten materiales y residuos peligrosos deberán estar en óptimas condiciones de operación, físicas y mecánicas, verificando el transportista que la unidad reúna tales condiciones antes de proceder a cargar los materiales y residuos peligrosos.</li> <li>2.- Los operadores de vehículos se abstendrán a realizar paradas no justificadas, que no estén contempladas en la operación del servicio, así como circular por áreas centrales de ciudades y poblados. Al efecto, utilizarán los libramientos periféricos cuando éstos existan.</li> <li>3.- Ninguna unidad que traslade materiales o residuos peligrosos deberá transportar personas no relacionadas con las operaciones de la unidad.</li> <li>4.- Demás información, contenida en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.</li> </ol> |   |  |

### SECCIÓN XI. INFORMACIÓN SOBRE ECOLOGÍA

#### Comportamiento de la sustancia química peligrosa cuando se libera al aire, agua o suelo y sus efectos en la flora o fauna:

- Disponer apropiadamente de los productos y materiales contaminados usados en las maniobras de limpieza de fugas o derrames.
- El suelo y los materiales afectados por el derrame y por los trabajos de limpieza, deberán recibir el tratamiento y/o disposición correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), el Reglamento de la Ley General para la

## Hoja de Datos de Seguridad

Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003.

- Cuando el derrame No exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán aplicar de manera inmediata acciones para minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar la limpieza del sitio y anotarlos en la bitácora.
- Cuando el derrame exceda de 1 m<sup>3</sup>, se deberán ejecutar las medidas inmediatas para contener los materiales liberados, minimizar o limitar su dispersión o recogerlos y realizar limpieza del sitio. Asimismo, se deberá:
  - Avisar de inmediato a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades competentes, que ocurrió el derrame, infiltración, descarga o vertido del material peligroso.
  - Ejecutar las medidas que les hubieren impuesto las autoridades competentes conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).
  - Iniciar los trabajos de Caracterización del sitio contaminado y realizar las acciones de Remediación correspondientes.
  - El aviso del derrame se deberá formalizar dentro de los tres días hábiles siguientes al día en que hayan ocurrido los hechos y deberá contener lo indicado en el Art. 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR).

### SECCIÓN XII. INFORMACIÓN SOBRE MANEJO Y ALMACENAMIENTO

#### Para el manejo, transporte y almacenamiento:

- El personal no debe ingerir alimentos, beber o fumar durante el manejo de esta sustancia.
- El personal no debe emplear lentes de contacto cuando se manipula este producto.
- Deben evitarse temperaturas extremas en el almacenamiento de esta sustancia; almacenar en contenedores resistentes, cerrados, fríos, secos, aislados, en áreas bien ventiladas y alejados del calor, fuentes de ignición y productos incompatibles.
- Almacenar en contenedores con etiquetas; los recipientes que contengan esta sustancia, deben almacenarse separados de los vacíos y de los parcialmente vacíos.
- El almacenamiento de pequeñas cantidades de este producto, debe hacerse en contenedores resistentes y apropiados.
- Los equipos empleados para el manejo de esta sustancia, deben estar debidamente aterrizados.

#### Otras precauciones:

- La ropa y trapos contaminados, deben estar libres de este producto antes de almacenarlos o utilizarlos nuevamente.
- No utilizar presión para vaciar los contenedores.
- Los recipientes que hayan almacenado este producto pueden contener residuos de él, por lo que no

## Hoja de Datos de Seguridad

deben presurizarse, calentarse, cortarse, soldarse o exponerse a flamas u otras fuentes de ignición.

### SECCIÓN XIII. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### FUENTES DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo”.
- NOM-010-STPS-1999 “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral”.
- “Reglamento de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos”.
- NOM-004-SCT-2000 “Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos”.
- Especificación No. 301/2010 “PEMEX DIÉSEL”.
- NIOSH: “Pocket Guide to Chemical Hazards”, “Occupational Health Guideline for Mineral Oil Mist”, “IDLH Documentation”.
- NFPA 400 “Hazardous Materials Code”, 2010 Edition.
- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
- NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 “Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.”

#### ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

|   |  |
|---|--|
| <sup>1</sup> <b>ONU:</b> Número asignado por la <b>O</b> rganización de las <b>N</b> aciones <b>U</b> nidas.                  | <sup>11</sup> <b>P:</b> Límite <b>M</b> áximo <b>P</b> ermisible de <b>E</b> xposición <b>P</b> ico.                   |
| <sup>2</sup> <b>CAS:</b> Número asignado por la <b>C</b> hemical <b>A</b> bstracts <b>S</b> ervice.                           | <sup>12</sup> <b>IPVS:</b> Inmediatamente Peligroso para la <b>V</b> ida y la <b>S</b> alud. (IDLH, siglas en inglés). |
| <sup>3</sup> <b>SETIQ:</b> Sistema de <b>E</b> mergencias en el <b>T</b> ransporte para la <b>I</b> ndustria <b>Q</b> uímica. | <sup>13</sup> <b>NFPA:</b> <b>N</b> ational <b>F</b> ire <b>P</b> rotection <b>A</b> ssociation.                       |
| <sup>4</sup> <b>CENACOM:</b> <b>C</b> entro <b>N</b> acional de <b>C</b> omunicación. (Protección Civil).                     | <sup>14</sup> <b>S:</b> Grado de riesgo a la <b>S</b> alud.  |
| <sup>5</sup> <b>COATEA:</b> Centro de Orientación para la Atención de <b>E</b> mergencias <b>A</b> mbientales.                | <sup>15</sup> <b>I:</b> Grado de riesgo de <b>I</b> nflamabilidad.   |
| <sup>6</sup> <b>CCA:</b> Centro de <b>C</b> oordinación y <b>A</b> ppoyo a <b>E</b> mergencias.                               | <sup>16</sup> <b>R:</b> Grado de riesgo de <b>R</b> eactividad.  |
| <sup>7</sup> <b>SCT:</b> Secretaría de <b>C</b> omunicaciones y <b>T</b> ransportes.  | <sup>17</sup> <b>E:</b> Grado de riesgo <b>E</b> special.  |
|   | <sup>18</sup> <b>CL<sub>50</sub>:</b> Concentración <b>L</b> etal <b>M</b> edia.                                       |
|   | <sup>19</sup> <b>DL<sub>50</sub>:</b> Dosis <b>L</b> etal <b>M</b> edia.   |

## Hoja de Datos de Seguridad

|  |  |
|--|--|
| <sup>8</sup> <b>GRE:</b> Guía de Respuesta a Emergencia.<br><sup>9</sup> <b>LMPE-PPT:</b> Límite Máximo Permissible de Exposición Promedio Ponderada en el Tiempo (TWA, siglas en inglés).<br><sup>10</sup> <b>LMPE-CT:</b> Límite Máximo Permissible de Exposición de Corto Tiempo (STEL, en inglés). | <b>NA:</b> No Aplica.<br><b>ND:</b> No Disponible. |
|--|--|

| NIVEL DE RIESGO   |   |                           |                                 |   |                             |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| MODELO ROMBO  |   | S = SALUD (Rombo Azul)    | I = INFLAMABILIDAD (Rombo Rojo) | R = REACTIVIDAD (Rombo Amarillo)          | E = ESPECIAL (Rombo Blanco) |
|  | 4 | Fatal.                    | Extremadamente inflamable.      | Puede detonar.                            | Oxidante (OXI)              |
|   | 3 | Extremadamente peligroso. | Inflamable.                     | Puede detonar, requiere fuente de inicio. | Ácido (ACID)                |
|   | 2 | Ligeramente peligroso.    | Combustible.                    | Cambio químico violento.                  | Alcalino (ALC)              |
|   | 1 | Riesgoso.                 | Combustible si se calienta.     | Inestable si se calienta.                 | Corrosivo (CORR)            |
|   | 0 | Material normal.          | No se quema.                    | Estable.                                  | No use agua (W̄)            |
|   |   |                           |                                 |   | Material radiactivo (☛)     |

| CONTROL DE REVISIONES |            |  |
|-----------------------|------------|--|
| REVISIÓN              | FECHA      | MOTIVO   |
| 5                     | 06/07/2011 | Actualización de la especificación No. 301/2010. |

|  |
|--|
| <b>Declaración:</b><br><b>Es responsabilidad del comprador juzgar si la información aquí contenida es adecuada para sus propósitos. Pemex no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño resultante del uso incorrecto del producto o de cualquier peligro inherente a la naturaleza del mismo.</b> |
|--|



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León**

## **ANEXO III.4.**

### **PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.**





Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León.**

# **PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL**

---

Proyecto:

**ESTACIÓN DE SERVICIO "10432 CUMBRES ELITE"**

Promovente:

**ORSAN del Norte, S.A. DE C.V.**





## **OBJETIVO.**

Este Programa de Vigilancia Ambiental se establece con el objeto de:

Dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en materia de Impacto Ambiental respecto a las actividades de operación y mantenimiento y abandono de sitio de una estación de servicio que se ubica en la avenida Paseo de los Leones, No. 501, colonia Cerradas de Cumbres, en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León, C.P. 64349.

Contar con un documento que describa las medidas de prevención y mitigación para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente durante la realización de obras y actividades, al tiempo que facilite su ejecución, especificando las actividades y procedimientos que se aplicarán.

Resulta indispensable implementar un programa de vigilancia ambiental para el proyecto estación de servicio "10432 Cumbres Elite", mediante el cual se documente y evalúe que las medidas de mitigación propuestas en el Informe Preventivo sean ejecutadas en tiempo y forma.



## Estructura Organizacional.

Mediante la estructura organizacional se provee un orden jerárquico para la toma de decisiones en el proyecto a realizar, esto con el fin de asignar labores y responsabilidades específicas para cada miembro que participa en el desarrollo de dicho proyecto.

**Tabla 1.** Estructura organizacional que muestra las jerarquías y responsabilidades de los involucrados.

| Orden Jerárquico   | Responsabilidades  |
|--|--|
| <p><b>1.</b> Representante Legal /<br/>Persona de Alta Jerarquía:<br/><b>C. José Santos Briones<br/>Villanueva.</b></p> <p>Representante legal de:<br/><b>ORSAN del Norte S.A. De<br/>C.V.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Procedimientos de solicitudes y Pagos relacionados.</li><li>• Responsabilidad ante la PROFEPA de cualquier ilícito en materia ambiental de las empresas o personal contratado para el desarrollo del proyecto.</li><li>• Responsable de realizar las obras y gestiones necesarias para mitigar, restaurar y controlar los impactos ambientales adversos que no hayan sido considerados por IP</li><li>• Modificaciones al Proyecto.</li><li>• Responsable de los trabajos de campo y establecimiento de bitácora de actividades.</li><li>• Responsable del seguimiento de los programas establecidos.</li></ul>  |
| <p><b>2.</b> Consultor Ambiental</p>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificación en el área del proyecto, a efecto de constatar el cumplimiento ambiental establecido en el presente Programa, en las diferentes actividades que se realicen en las etapas</li><li>• Revisar la documentación recabada en materia ambiental generada por el proyecto.</li><li>• El asesor ambiental deberá contar con amplio dominio de la legislación ambiental, además de tener acceso a los estudios ambientales (IP), su información complementaria y las resoluciones correspondientes.</li><li>• Vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación emitidas en el Informe Preventivo.</li><li>• Realizar reuniones periódicas con el Director Responsable de la Obra y los contratistas, para evaluar el cumplimiento ambiental del proyecto.</li><li>• Asesorar a los contratistas en la capacitación de sus trabajadores en aspectos relacionados con la protección ambiental.</li><li>• Emitir recomendaciones técnicas de conformidad con la normatividad ambiental.</li><li>• Elaboración de los informes de actividades en materia ambiental,</li></ul> |



| Orden Jerárquico | Responsabilidades   |
|------------------|---|
|                  | sustentada con evidencias y fotografías. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="558 302 1495 428">• Mantener estrecha comunicación con el Director Responsable de la Obra e informar de cualquier situación que ponga en riesgo el equilibrio ecológico y/o la protección del ambiente en el predio o en su área de influencia.</li><li data-bbox="558 449 1495 617">• Revisar diariamente la calidad del aire correspondientes a las estaciones de monitoreo ambiental cercanas y avisar al Promoviente de la indicación de paro de labores cuando la autoridad ambiental del Estado, declare Pre contingencia o Contingencia Ambiental.</li></ul> |
| 3. Contratistas  | <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="558 638 1484 716">• Responsables de llevar a cabo el proyecto o proveer los servicios necesarios para su cumplimiento.</li></ul>   |

### **Seguimiento Ambiental De Las Medidas De Mitigación**

A continuación, se enlistan las medidas de mitigación que se deben seguir durante las etapas del proyecto.

#### **Etapas de operación y mantenimiento de la estación de servicio.**

##### **Suelo.**

##### *Características físico químicas del suelo.*

- El contar con tanques de almacenamiento de doble pared, contribuye a la protección contra derrames de combustible al subsuelo y afectación a los mantos freáticos de la zona, al contar con un espacio anular donde captar posibles fugas del tanque primario.
- Los tanques de almacenamiento de combustible cuentan con válvula de sobrellenado, lo que previene sobrellenado del tanque y derrame de hidrocarburos.
- El tanque de almacenamiento cuenta con un sistema de control de inventarios que permite saber en tiempo real los volúmenes de combustible en su interior, evitando así sobrellenado y posible derrame de petrolíferos.
- Los tanques de almacenamiento de doble pared cuentan con un dispositivo de detección electrónica de fugas en el espacio anular, lo cual permite detectar fugas de combustible de la primera pared o la presencia de agua de mantos freáticos, reduciendo el riesgo de afectación al agua subterránea.
- Se cuenta con pozo de observación con sensores instalados, que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo.
- El dispensario está instalado sobre un contenedor hermético con sistemas de detección electrónica de fuga que, en caso de fuga de petrolíferos, contiene y detecta el derrame.



- Durante la actividad de descarga del autotank al tanque de almacenamiento de combustible se deben considerar los procedimientos de prevención adecuados, señalización, verificación de las condiciones de accesorios (mangueras, conexión a tierra, etc.), además de la correcta conexión de los accesorios, para prevenir fugas o derrames de hidrocarburos.
- Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose fugas del sistema, lo que ocasionaría afectación de las características fisicoquímicas del suelo.
- El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas de operación de equipos e instalaciones, lo que prevendrá fugas o derrames de hidrocarburos en el suelo.
- En caso de un derrame pequeño de hidrocarburo se procederá inmediatamente a corregir el origen del derrame y cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se deberá represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.
- Dentro de las instalaciones se tienen contenedores para el depósito de los residuos sólidos urbanos, los cuales son recolectados, manejados y retirados por un prestador de servicio autorizado.
- Durante esta etapa se generan residuos considerados como peligrosos, los cuales son colocados en recipientes con tapa hermética, identificados, almacenados temporalmente en un sitio específicamente designado y, posteriormente manejados por un prestador de servicios autorizado por las instancias correspondientes.
- Se recomienda la construcción de un cuarto de sucios, para almacenar los residuos peligrosos, el cual deberá contar con acceso restringido, piso impermeable y conexión al drenaje aceitoso.
- El promovente debe registrarse como generador de residuos peligrosos y, en caso de ser necesario, también de manejo especial, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como registrar un Plan para el manejo de los mismos.

### ***Atmósfera.***

#### ***Calidad del aire.***

- Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de recuperación de vapores fase I, el cual debe ser conectado durante la descarga del producto al tanque de almacenamiento, para prevenir la propagación de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.



- Los dispensarios cuentan con sistema de recuperación de vapores fase II, el cual previene la propagación de compuestos orgánicos volátiles durante el despacho del combustible al consumidor.
- Los tanques de almacenamiento poseen un sistema de venteo normal, que permite liberar el exceso de presión interna del tanque, derivada de la generación de compuestos orgánicos volátiles al aumentar la temperatura, de manera segura.
- Los tanques de almacenamiento cuentan con tapa de acero, que evita la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera.
- Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose derrames y emisiones combustibles al ambiente.
- El promovente debe tramitar la Licencia Ambiental Única (LAU), la cual es la autorización en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica que emite la Agencia para las fuentes fijas de jurisdicción federal que se encuentren en operación y que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera del Sector Hidrocarburos para las estaciones de servicio de expendio al público.
- Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única (LAU), emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el promovente deberá presentar la Cédula de Operación Anual (COA), el cual es el instrumento de reporte de las emisiones y transferencia de contaminantes a la atmósfera, suelo, agua y residuos peligrosos, la cual deberá presentarse cada año posterior al otorgamiento de la licencia.
- El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, con el fin de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la operación de equipo e instalaciones, así como reparar o sustituir equipos o instalaciones que estén dañadas o que no funcionan, lo que prevendrá fugas de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.

### **Socioeconómico.**

#### **Riesgo.**

- El promovente debe contar con un Sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que podrían generar riesgo de derrame de petrolíferos, o incluso incendio o explosión al encontrarse con una fuente de ignición.



- En las áreas con posibles riesgos se cuentan con dispositivos de paro de emergencia, extintores y elementos protectores de acero, así como señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, lo que disminuye el riesgo en el área.
- Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de venteo normal, que se encarga de liberar de manera segura la presión excesiva de los tanques derivada de la acumulación de gases combustibles dentro de los mismos, y originada por cambios ambientales de presión y temperatura.
- La bomba sumergible utilizada para operar los dispensarios de combustible cuenta con un motor a prueba de explosión, y cuenta con un sistema de paro a control remoto.
- Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que alimentan al dispensario, se cuenta con válvulas de corte rápido (shut off) que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.
- Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que despachan petrolíferos, se cuenta con válvulas de corte rápido break away, que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.

### **Abandono del sitio.**

**En caso de suspensión y/o cierre de las instalaciones deberá notificar a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.**

### **Suelo.**

#### **Características físico química del suelo.**

- Si durante el abandono del sitio alguna unidad de transporte o maquinaria llegara a presentar alguna avería y tuviera que realizarse su mantenimiento en el sitio, deberá colocarse material impermeable o alguno recipiente de recolección, para evitar el derrame de aceites, lubricantes y/o aditivos gastados.
- En caso de que durante las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento llegara a presentarse algún derrame de hidrocarburos, este será inmediatamente contenido, con el fin de evitar afectaciones a las propiedades físico - químicas del suelo.
- Las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tubería, etc., se realizarán por personal capacitado y considerando los procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente, lo que prevendrá derrames de combustible que podría afectar los suelos.



- Si durante la extracción de los tanques de almacenamiento y/o tubería, llegara a observarse evidencia de derrame de hidrocarburos, se realizarán los análisis correspondientes, para determinar la limpieza, caracterización y/o remediación del sitio, conforme a lo establecido en la legislación y normatividad ambiental aplicables.

## ***Atmósfera.***

### ***Calidad del aire.***

- En caso del abandono y/o retiro de los tanques de almacenamiento, se deberá drenar y vaporizar las tuberías conectadas al tanque, de tal manera que queden libres de productos y vapores.
- Se sugiere que el escombros generado por la demolición de las construcciones no permanezca en el sitio por tiempo prolongado, o en su caso sea protegido y/o humedecido, tanto como sea posible, de tal forma que se reduzca la fuga de partículas al ambiente.
- Se sugiere que, durante la descarga de los escombros hacia las unidades de transporte, estos sean vertidos a cortas distancias, lo que disminuirá la dispersión de polvo y partículas en suspensión y la generación de ruido.
- Las unidades que transporten escombros deberán ser cubiertas, lo que reducirá la propagación de material particulado.
- Se sugiere que la maquinaria, equipo y transporte utilizado para la etapa de abandono del sitio se encuentre en buenas condiciones mecánicas, con el fin de disminuir la generación ruido y emisiones de gases contaminantes. Los vehículos deben cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-080-SEMARNAT-1994.
- Si durante la etapa de abandono del sitio llegarán a quedar áreas susceptibles a la erosión, se sugiere su humedecimiento periódico con agua residual tratada, la colocación de grava y/o permitir el desarrollo del estrato herbáceo, como medida de protección al suelo.



**Tabla 3.** Cronograma de aplicación de las medidas preventivas y mitigatorias propuestas.

Aplicación de la medida

| Etapa                     | Factor                                   | Medida de mitigación   | Años |   |   |     |    |    |    |     |
|---------------------------|--|--|------|---|---|-----|----|----|----|-----|
|                           |  |  | 1    | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... |
| Operación y mantenimiento | Características fisicoquímicas del suelo | Los tanques de almacenamiento de doble pared cuentan con un dispositivo de detección electrónica de fugas en el espacio anular, lo cual permite detectar fugas de combustible de la primera pared o la presencia de agua de mantos freáticos, reduciendo el riesgo de afectación al agua subterránea.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Se cuenta con pozo de observación con sensores instalados, que permite detectar la presencia de vapores de hidrocarburos en el subsuelo.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | El dispensario está instalado sobre un contenedor hermético con sistemas de detección electrónica de fuga que, en caso de fuga de petrolíferos, contiene y detecta el derrame.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Durante la actividad de descarga del autotank al tanque de almacenamiento de combustible se deben considerar los procedimientos de prevención adecuados, señalización, verificación de las condiciones de accesorios (mangueras, conexión a tierra, etc.), además de la correcta conexión de los accesorios, para prevenir fugas o derrames de hidrocarburos.      |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose fugas del sistema, lo que ocasionaría afectación de las características fisicoquímicas del suelo. |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas de operación de equipos e instalaciones, lo que prevendrá fugas o derrames de hidrocarburos en el suelo.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | En caso de un derrame pequeño de hidrocarburo se procederá inmediatamente a corregir el origen del derrame y cubrir con arena u otro material absorbente no combustible. Cuando se trate de derrames mayores, se deberá represar a distancia, recoger el producto y colocarlo en tambores para su disposición posterior.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Dentro de las instalaciones se tienen contenedores para el depósito de los residuos sólidos urbanos, los cuales son recolectados, manejados y retirados por un prestador de servicio autorizado.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Durante esta etapa se generan residuos considerados como peligrosos, los cuales son colocados en recipientes con tapa hermética, identificados, almacenados temporalmente en un sitio específicamente designado y, posteriormente manejados por un prestador de servicios autorizado por las instancias correspondientes.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |  | Se recomienda la construcción de un cuarto de sucios, para almacenar los residuos peligrosos, el cual deberá contar con acceso restringido, piso impermeable y conexión al drenaje aceitoso.   |      |   |   |     |    |    |    |     |



| Etapa                     | Factor           | Medida de mitigación   | Años  |   |   |     |    |    |    |     |
|---------------------------|------------------|--|---|---|---|-----|----|----|----|-----|
|                           |                  |  | 1   | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... |
| Operación y mantenimiento |                  | El promovente debe registrarse como generador de residuos peligrosos y, en caso de ser necesario, también de manejo especial, ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como registrar un Plan para el manejo de los mismos.  |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de recuperación de vapores fase I, el cual debe ser conectado durante la descarga del producto al tanque de almacenamiento, para prevenir la propagación de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.   |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           | Calidad del aire | Los dispensarios cuentan con sistema de recuperación de vapores fase II, el cual previene la propagación de compuestos orgánicos volátiles durante el despacho del combustible al consumidor.  |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Los tanques de almacenamiento poseen un sistema de venteo normal, que permite liberar el exceso de presión interna del tanque, derivada de la generación de compuestos orgánicos volátiles al aumentar la temperatura, de manera segura.   |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Los tanques de almacenamiento cuentan con tapa de acero, que evita la emisión de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera.  |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Las pruebas de hermeticidad en tubería alimentadas por tanques de doble pared se deben realizar de la siguiente manera: una previo a la puesta en servicio de la Estación de Servicio, otra a los 5 años y a partir del sexto año, en forma anual, previniéndose derrames y emisiones combustibles al ambiente.  |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | El promovente debe tramitar la Licencia Ambiental Única (LAU), la cual es la autorización en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica que emite la Agencia para las fuentes fijas de jurisdicción federal que se encuentren en operación y que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera del Sector Hidrocarburos para las estaciones de servicio de expendio al público.                         |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única (LAU), emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el promovente deberá presentar la Cédula de Operación Anual (COA), el cual es el instrumento de reporte de las emisiones y transferencia de contaminantes a la atmósfera, suelo, agua y residuos peligrosos, la cual deberá presentarse cada año posterior al otorgamiento de la licencia. |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | El promovente debe contar con un sistema de administración de riesgos, con el fin de identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la operación de equipo e instalaciones, así como reparar o sustituir equipos o instalaciones que estén dañadas o que no funcionan, lo que prevendrá fugas de compuestos orgánicos volátiles al ambiente.   |   |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |                  | Riesgo   | El promovente debe contar con un Sistema de administración de riesgos, para identificar y corregir situaciones que podrían generar riesgo de derrame de petrolíferos, o incluso incendio o explosión al encontrarse con una fuente de ignición. |   |   |     |    |    |    |     |



| Etapa                     | Factor  | Medida de mitigación   | Años |   |   |     |    |    |    |     |
|---------------------------|---|--|------|---|---|-----|----|----|----|-----|
|                           |   |  | 1    | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... |
|                           |   | En las áreas con posibles riesgos se cuentan con dispositivos de paro de emergencia, extintores y elementos protectores de acero, así como señalamientos preventivos, restrictivos e informativos, lo que disminuye el riesgo en el área.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | Los tanques de almacenamiento cuentan con un sistema de venteo normal, que se encarga de liberar de manera segura la presión excesiva de los tanques derivada de la acumulación de gases combustibles dentro de los mismos, y originada por cambios ambientales de presión y temperatura.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | La bomba sumergible utilizada para operar los dispensarios de combustible cuenta con un motor a prueba de explosión, y cuenta con un sistema de paro a control remoto.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que alimentan al dispensario, se cuenta con válvulas de corte rápido (shut off) que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.   |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | Si se presenta un accidente que comprometa la integridad de las mangueras que despachan petrolíferos, se cuenta con válvulas de corte rápido break away, que detendrían el flujo, eliminando el riesgo de derrames.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
| <b>Abandono del sitio</b> | <b>Características fisicoquímicas del suelo</b> | Si durante el abandono del sitio alguna unidad de transporte o maquinaria llegara a presentar alguna avería y tuviera que realizarse su mantenimiento en el sitio, deberá colocarse material impermeable o alguno recipiente de recolección, para evitar el derrame de aceites, lubricantes y/o aditivos gastados.                       |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | En caso de que durante las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento llegara a presentarse algún derrame de hidrocarburos, este será inmediatamente contenido, con el fin de evitar afectaciones a las propiedades físico - químicas del suelo.  |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | Las actividades de abandono y/o extracción de los tanques de almacenamiento de combustible, tubería, etc., se realizarán por personal capacitado y considerando los procedimientos establecidos por la autoridad correspondiente, lo que prevendrá derrames de combustible que podría afectar los suelos.                                |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           |   | Si durante la extracción de los tanques de almacenamiento y/o tubería, llegara a observarse evidencia de derrame de hidrocarburos, se realizarán los análisis correspondientes, para determinar la limpieza, caracterización y/o remediación del sitio, conforme a lo establecido en la legislación y normatividad ambiental aplicables. |      |   |   |     |    |    |    |     |
|                           | <b>Calidad del</b>                              | En caso del abandono y/o retiro de los tanques de almacenamiento, se deberá drenar y vaporizar las tuberías conectadas al tanque, de tal manera que queden libres de productos y vapores.  |      |   |   |     |    |    |    |     |



| Etapa | Factor | Medida de mitigación   | Años |   |   |     |    |    |    |     |  |
|-------|--------|--|------|---|---|-----|----|----|----|-----|--|
|       |        |  | 1    | 2 | 3 | ... | 22 | 23 | 24 | ... |  |
|       |        | Se sugiere que el escombros generado por la demolición de las construcciones no permanezca en el sitio por tiempo prolongado, o en su caso sea protegido y/o humedecido, tanto como sea posible, de tal forma que se reduzca la fuga de partículas al ambiente.  |      |   |   |     |    |    |    |     |  |
|       |        | Se sugiere que, durante la descarga de los escombros hacia las unidades de transporte, estos sean vertidos a cortas distancias, lo que disminuirá la dispersión de polvo y partículas en suspensión y la generación de ruido.  |      |   |   |     |    |    |    |     |  |
|       |        | Las unidades que transporten escombros deberán ser cubiertas, lo que reducirá la propagación de material particulado.  |      |   |   |     |    |    |    |     |  |
|       |        | Se sugiere que la maquinaria, equipo y transporte utilizado para la etapa de abandono del sitio se encuentre en buenas condiciones mecánicas, con el fin de disminuir la generación ruido y emisiones de gases contaminantes. Los vehículos deben cumplir con las normas oficiales mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2006, NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-080-SEMARNAT-1994. |      |   |   |     |    |    |    |     |  |
|       |        | Si durante la etapa de abandono del sitio llegarán a quedar áreas susceptibles a la erosión, se sugiere su humedecimiento periódico con agua residual tratada, la colocación de grava y/o permitir el desarrollo del estrato herbáceo, como medida de protección al suelo.   |      |   |   |     |    |    |    |     |  |



## **Cumplimiento y Control Ambiental**

### **Objetivos**

Implementar una supervisión permanente durante todas las etapas del proyecto, realizando las medidas de prevención, mitigación, restauración y control establecidas en el Informe Preventivo, para prevenir impactos adversos no evaluados y afectaciones a superficies no autorizadas, dando cumplimiento a la legislación ambiental mexicana, en específico a los artículos 47, 48, 49 y demás relativos al Reglamento de la Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

En este sentido, el programa de vigilancia contempla la elaboración de una tabla de cumplimiento ambiental a partir de información del Informe Preventivo. Dicha tabla se elaboró en función de las actividades que realizará el promovente, la etapa del proyecto en que se debe llevar a cabo la actividad, la frecuencia de realización de la actividad, la normatividad aplicable y la evidencia que deberá documentarse (ver tablas 4 y 5). Cabe señalar que la presente información, deberá de modificarse con las recomendaciones y condicionantes que contenga el resolutivo que emita la autoridad ambiental.



**Tabla 4.** Supervisión ambiental.

| <b>Actividad</b>  | <b>Etapa</b> | <b>Frecuencia</b>   | <b>Evidencia</b>  | <b>Observaciones</b>  |
|---|--------------|---|---|---|
| Capacitar al personal en las buenas prácticas y el adecuado manejo del producto y equipo, de acuerdo a la norma NOM-EM-001-ASEA-2015. | ES           | Mensual y cada nuevo ingreso de personal  | Evaluación y Constancias de participación                             | Supervisión de asistencia y de evaluación.                                |
| Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones y equipos.  | ES           | De conformidad a la norma NOM-EM-001-ASEA-2015.<br>Cuando no se indique frecuencia, de conformidad al Plan de Mantenimiento del promovente. | Registro fotográfico, bitácora de control y reportes de reparaciones. | Supervisión e inspección.   |
| Manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial de acuerdo a la legislación mexicana.   | ES           | Mensual   | Bitácora de control   | Supervisión, inspección y entrega de manifiestos de la disposición final. |
| Manejo de sustancias y residuos peligrosos de acuerdo a la LGPGIR y su Reglamento   | ES           | Mensual   | Bitácora de control   | Supervisión, inspección y entrega de manifiestos de la disposición final. |
| Capacitar al personal en materia de seguridad, higiene y medio ambiente   | ES           | Semanal y cada nuevo ingreso de personal  | Evaluación y Constancias de participación                             | Supervisión de asistencia y de evaluación.                                |
| Capacitar al personal en primeros auxilios, brigadas contra incendios y acciones de emergencia.                                       | ES           | Cada nuevo ingreso de personal  | Constancias de participación  | Supervisión de asistencia.  |

ES: Operación y Mantenimiento de la Estación de Servicio.



**Tabla 5.** Cumplimiento y control ambiental.

| CONCEPTO  | FRECUENCIA DE ENTREGA  | Etapa        |
|---|--|--------------|
| <b>RESIDUOS LÍQUIDOS</b>  |  |              |
| Contrato de renta de sanitarios portátiles  | <b>1 sola vez</b>  | <b>AS</b>    |
| Comprobantes de Disposición de Residuos   | <b>Mensual</b>   | <b>ES/AS</b> |
| Determinar el número de sanitarios portátiles y su ubicación  | <b>1 sola vez</b>  | <b>AS</b>    |
| Verificación visual de funcionamiento del drenaje aceitoso.   | <b>Diaria</b>  | <b>ES</b>    |
| Limpieza de drenaje aceitoso  | <b>Trimestral</b>  | <b>ES</b>    |
| <b>RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS</b>  |  |              |
| Comprobantes de Disposición de Residuos   | <b>Mensual</b>   | <b>ES/AS</b> |
| Determinación de cantidad de contenedores y su ubicación  | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES/AS</b> |
| Registro de Plan de Manejo de Residuos  | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES</b>    |
| Registro como Generador de Residuos Peligrosos.   | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES</b>    |
| <b>SUELO</b>  |  |              |
| Verificación de integridad de los tanques de almacenamiento, mangueras y equipo de transferencia de combustibles. | <b>De conformidad a la NOM-EM-001-ASEA-2015 y el plan de mantenimiento de instalaciones.</b> | <b>ES</b>    |
| Verificación de la integridad de los drenajes sanitario y aceitoso.   | <b>Semestral</b>   | <b>ES</b>    |
| <b>AGUA</b>   |  |              |
| Contrato de Agua Potable  | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES</b>    |
| Adquisición de agua no potable  | <b>Mensual</b>   | <b>AS</b>    |
| <b>ATMÓSFERA</b>  |  |              |
| Licencia Ambiental Única  | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES</b>    |
| Cédula de Operación Anual   | <b>Anualmente durante el primer cuatrimestre, pasado el primer año</b>                       | <b>ES</b>    |
| Verificación de vehículos que emplean como combustible gasolina   | <b>Semanal durante abandono del sitio</b>  | <b>AS</b>    |
| Mantenimiento preventivo de maquinaria  | <b>Semanal durante abandono del sitio</b>  | <b>AS</b>    |
| Verificación de los equipos de venteo.  | <b>De conformidad a la NOM-EM-001-ASEA-2015 y el plan de mantenimiento de instalaciones.</b> | <b>ES</b>    |
| <b>RUIDO</b>  |  |              |
| Verificación de Ruido   | <b>1 sola vez</b>  | <b>AS</b>    |
| <b>OTROS</b>  |  |              |
| Capacitación al personal.   | <b>Semanal, mensual o nuevos ingresos.</b>   | <b>ES</b>    |
| Determinar equipo de seguridad requerido y su ubicación.  | <b>1 sola vez</b>  | <b>ES</b>    |
| Verificar señalamientos y marcaje horizontal en pavimento.  | <b>Tetramestral</b>  | <b>ES</b>    |



Proyecto: **Estación de Servicio "10432  
Cumbres Elite"**

Ubicación: **Municipio de  
Monterrey, Nuevo León.**

| <b>CONCEPTO</b>  | <b>FRECUENCIA DE ENTREGA</b>   | <b>Etapa</b> |
|--|--|--------------|
| Verificación de funcionamiento del equipo de seguridad y emergencias.                                  | <b>De conformidad a la NOM-EM-001-ASEA-2015 y el plan de mantenimiento de instalaciones.</b> | <b>ES</b>    |
| Mantenimiento general de las instalaciones (cableado eléctrico, mampostería, iluminación, etc.).       | <b>De conformidad a la NOM-EM-001-ASEA-2015 y el plan de mantenimiento de instalaciones.</b> | <b>ES</b>    |
| Limpieza de áreas comunes.   | <b>Diario</b>  | <b>ES</b>    |
| Limpieza de áreas en contacto con hidrocarburos.   | <b>Mensual</b>   | <b>ES</b>    |
| <b>REPORTES IRREGULARES</b>  |  |              |
| <b>Concepto</b>  | <b>Frecuencia de entrega</b>   | <b>Etapa</b> |
| Derrames de hidrocarburos - volumen, ubicación, acción tomada  | <b>Irregular</b>   | <b>AS</b>    |
| Derrames de otras sustancias peligrosas -volumen, ubicación, acción tomada                             | <b>Irregular</b>   | <b>AS</b>    |
| Reporte de mal funcionamiento de equipo – equipo o maquinaria, descripción de la falla, acción tomada. | <b>Irregular</b>   | <b>AS</b>    |

**ES=** Operación y Mantenimiento de la Estación de Servicio

**AS=** Abandono del Sitio



## **Seguimiento del Programa**

El seguimiento del programa se realizará mediante la coordinación entre el asesor ambiental y el promovente responsable del programa, quien se encargará de realizar visitas periódicas al proyecto para verificar el cumplimiento del presente Programa.

El asesor ambiental realizará las siguientes funciones.

- Revisar la documentación recabada en materia ambiental generada por el proyecto.
- El asesor ambiental deberá contar con amplio dominio de la legislación ambiental, además de tener acceso a los estudios ambientales (IP), su información complementaria y las resoluciones correspondientes.
- Vigilar el cumplimiento de las medidas de mitigación emitidas en el Informe Preventivo.
- Asesorar a los contratistas en la etapa de abandono del sitio para la capacitación de sus trabajadores en aspectos relacionados con la protección ambiental.
- Emitir recomendaciones técnicas de conformidad con la normatividad ambiental.
- Elaboración de los informes de actividades en materia ambiental, sustentada con evidencias y fotografías.
- Para lograr el éxito en la implementación del programa de vigilancia ambiental del presente proyecto, es indispensable contar con un mecanismo de control que permita la comunicación eficiente entre cada uno de los participantes, por lo que se pretende:
- Contar con un sistema que permita identificar, clasificar y almacenar la información establecida en el presente Programa.
- Administrar los elementos de información necesarios para la inmediata ejecución de las medidas de prevención, mitigación, control y/o remediación.
- Integrar herramientas para la planeación, seguimiento y evaluación de la vigilancia del conjunto de medidas de mitigación ambientales relativas al proyecto.
- Mantener actualizada la información relativa al proyecto mediante la elaboración de reportes, informes, anexos fotográficos, formatos de vigilancia, oficios, etc. requeridos durante la vigilancia del proyecto.
- El programa deberá sistematizar las metas, objetivos, la integración de procesos, prácticas, procedimientos y líneas de responsabilidad para alcanzar los objetivos establecidos.